


PLANIMETRIA GENERALE DELLE INTERFERENZE TRA LE LINEE MT IN PROGETTO E OPERE E/O SERVIZI ESISTENTI

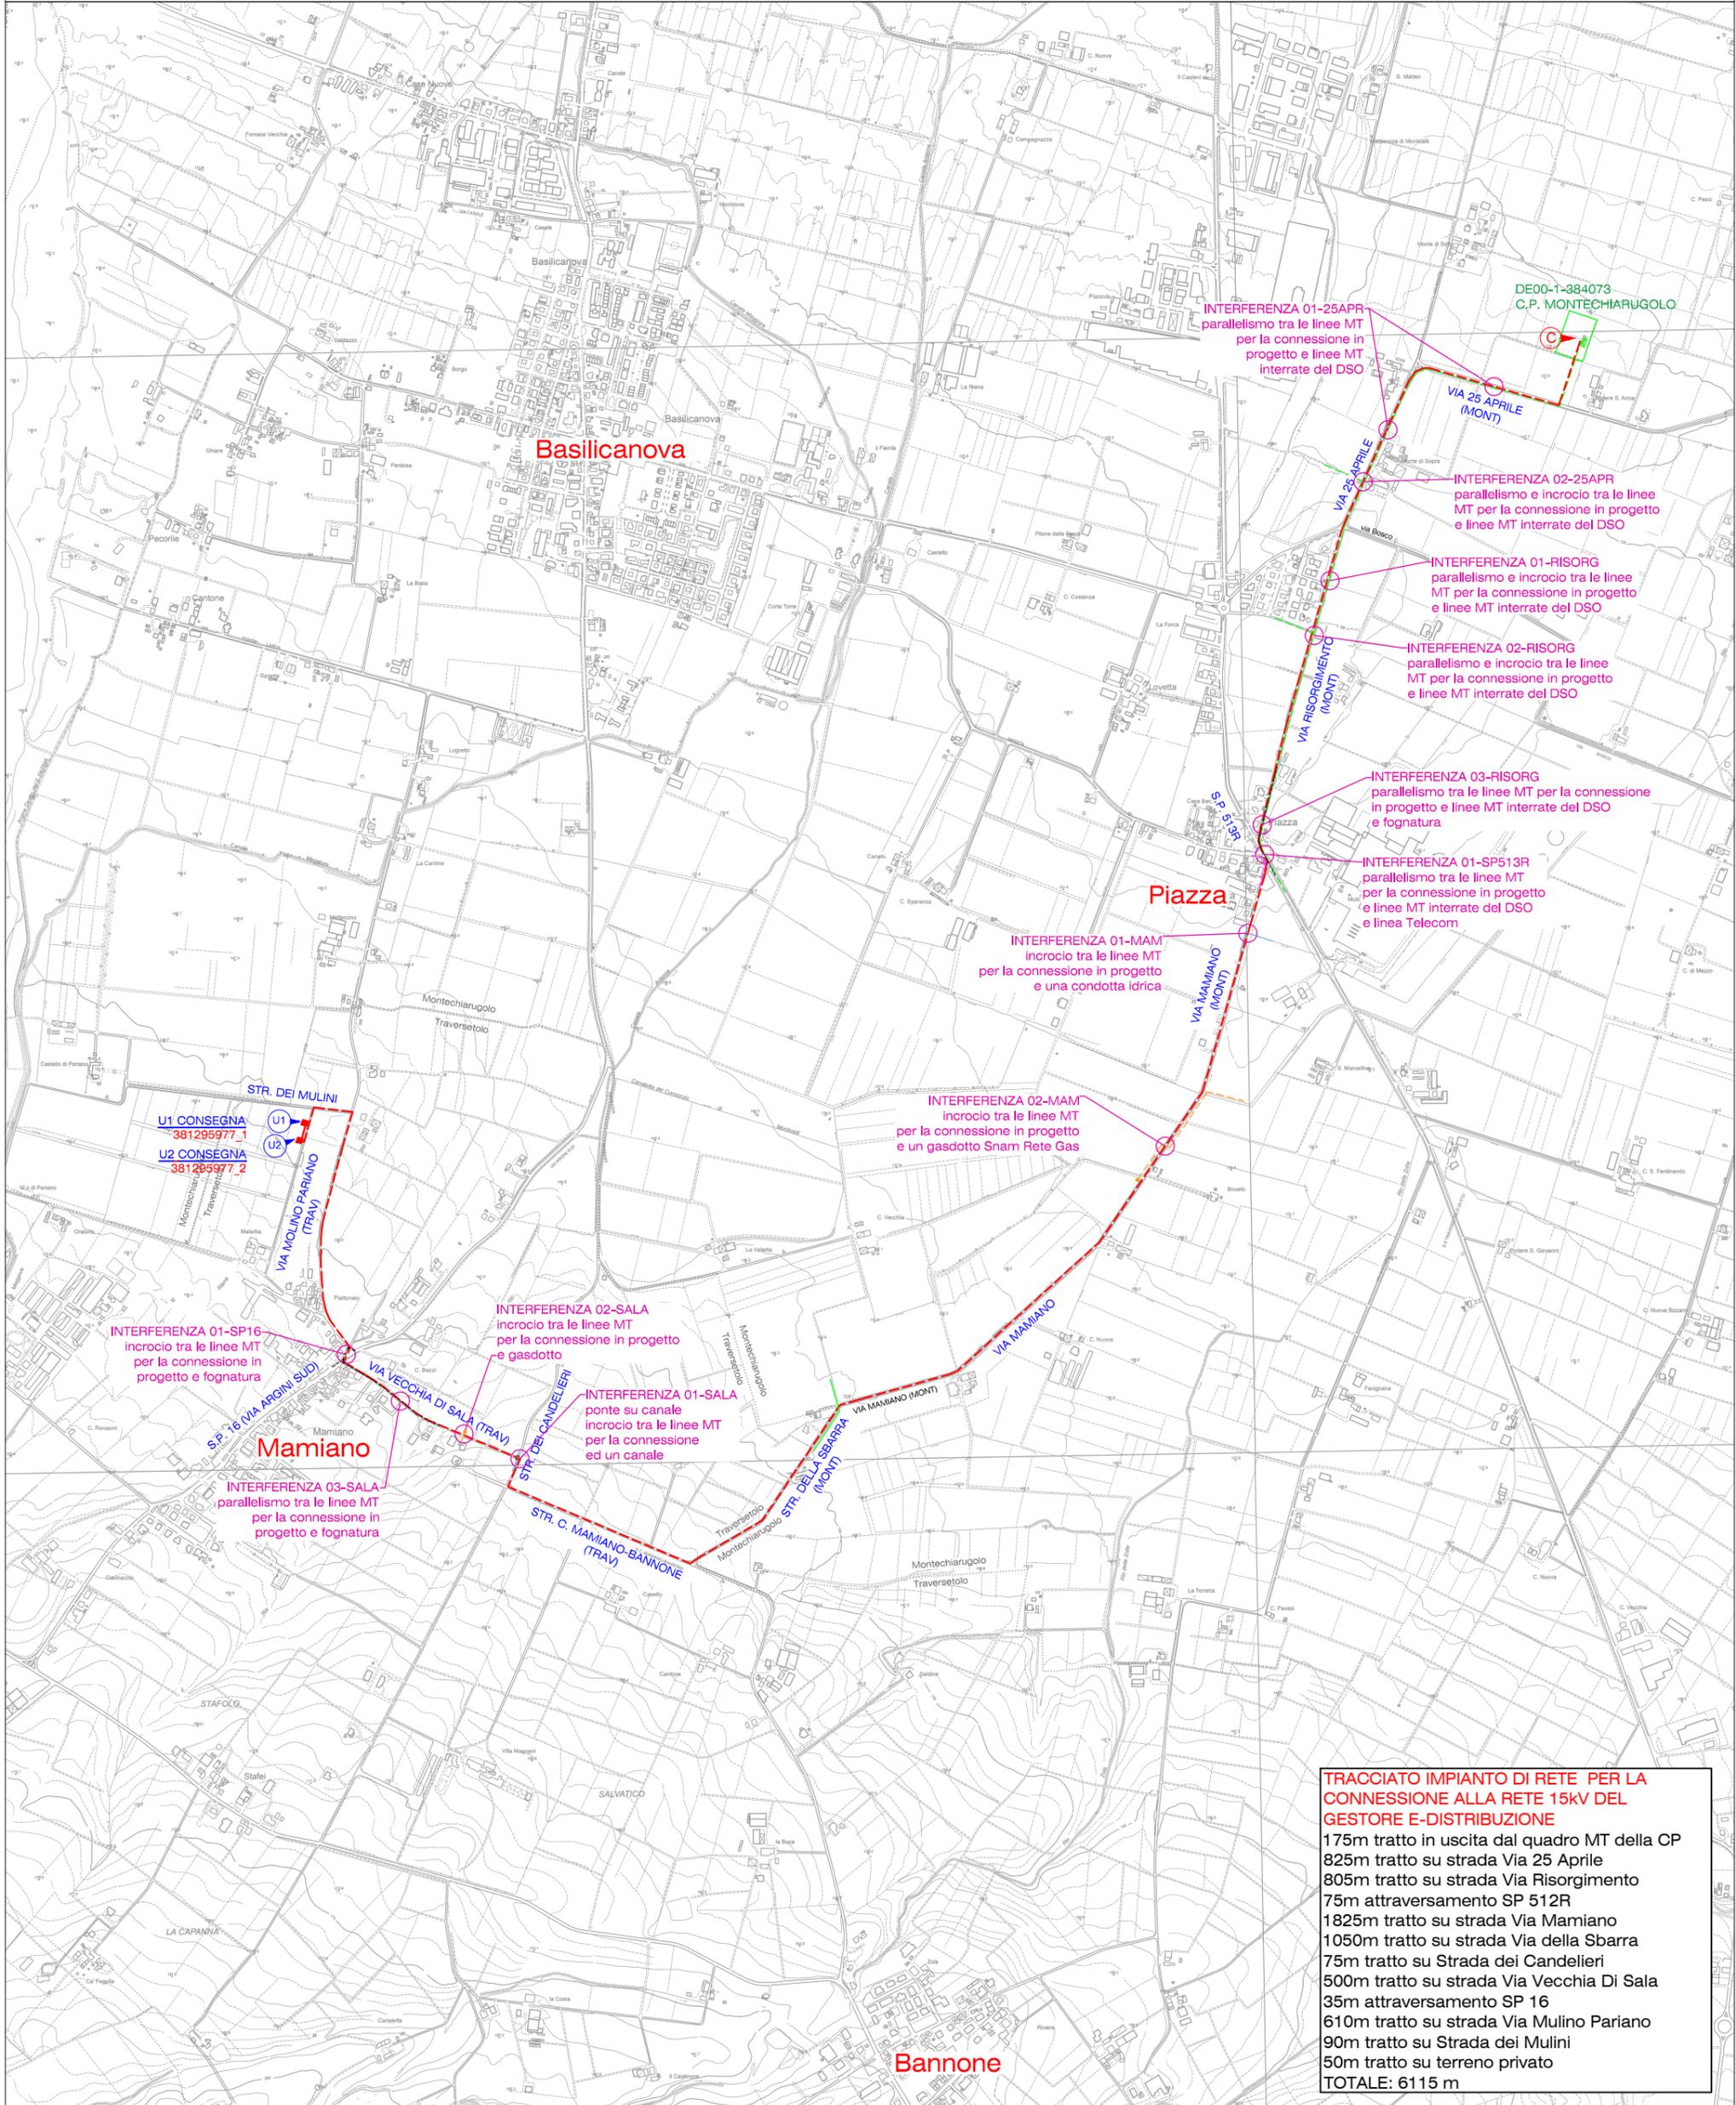







TRACCIATO IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE 15kV DEL GESTORE E-DISTRIBUZIONE

175m tratto in uscita dal quadro MT della OP
 825m tratto su strada Via 25 Aprile
 805m tratto su strada Via Risorgimento
 75m attraversamento SP 512R
 1825m tratto su strada Via Mamiano
 1050m tratto su strada Via della Sbarra
 75m tratto su Strada dei Candelieri
 500m tratto su strada Via Vecchia Di Sala
 35m attraversamento SP 16
 610m tratto su strada Via Molino Pariano
 90m tratto su Strada dei Mulini
 50m tratto su terreno privato
TOTALE: 6115 m

LEGENDA	Esistenti	In progetto	Da demolire	Indicatori STD	Cabine/Linee	Localizzazione	Scala
Cabina Primaria					Cabina primaria di alimentazione	C.P. AT/MT MONTECHIARUGOLO	
Cabina secondaria in muratura o prefabbr./a palo					Linea MT di alimentazione		
Linea elettrica MT AEREA NUDA					Linea MT di alimentazione		
Linea elettrica MT in CAVO AEREO					Cabina di consegna		
Linea elettrica MT in CAVO INTERRATO					Cabina di consegna		





PIANO TECNICO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE LINEE MT IN PROGETTO E OPERE E/O SERVIZI ESISTENTI

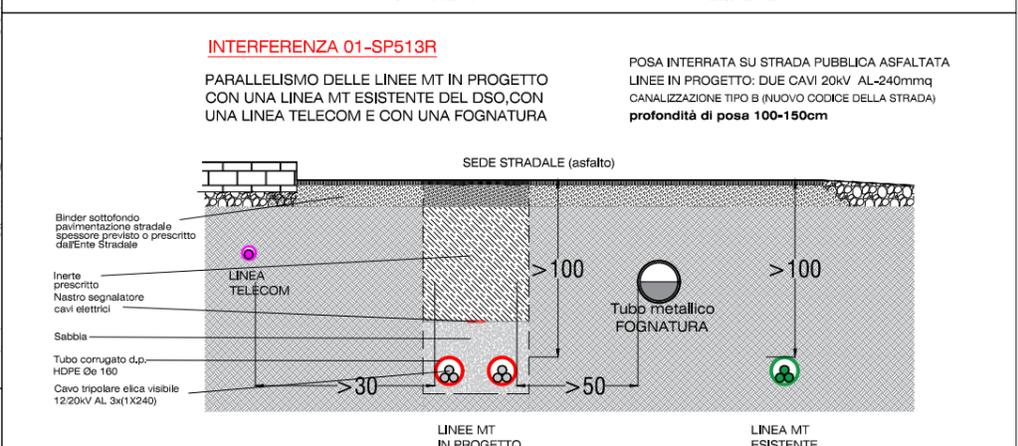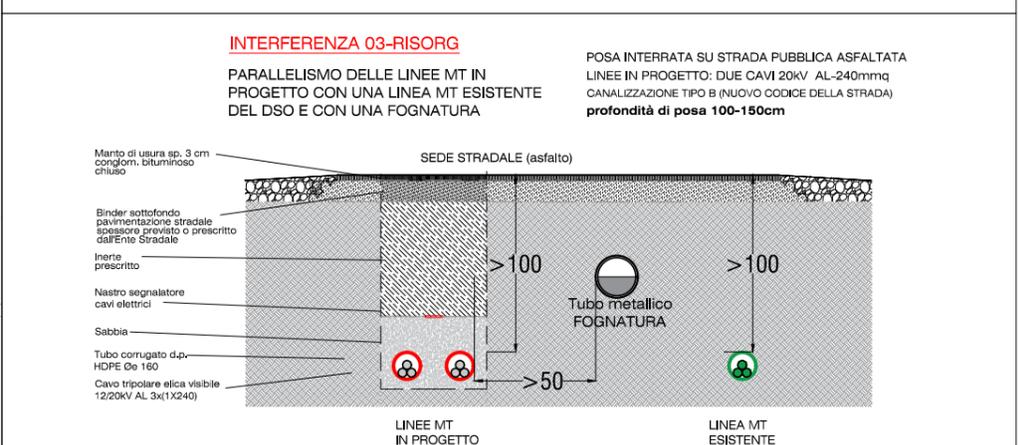
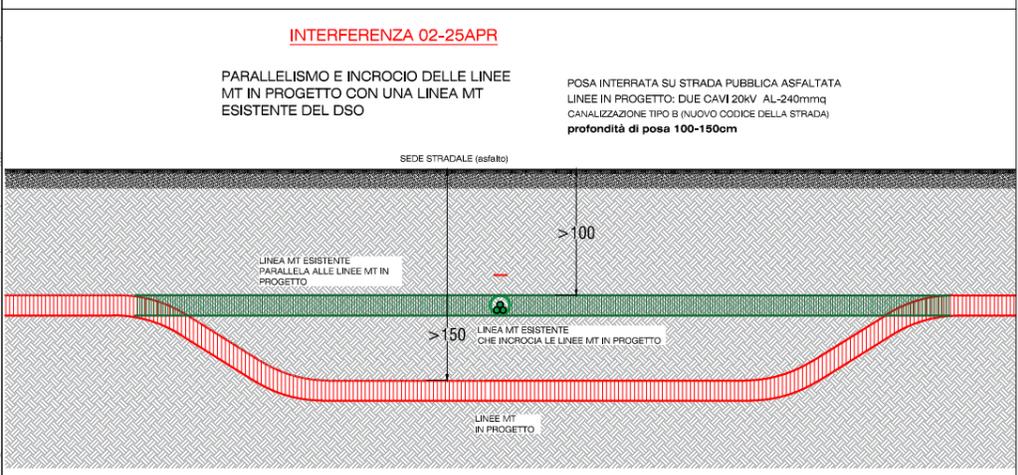
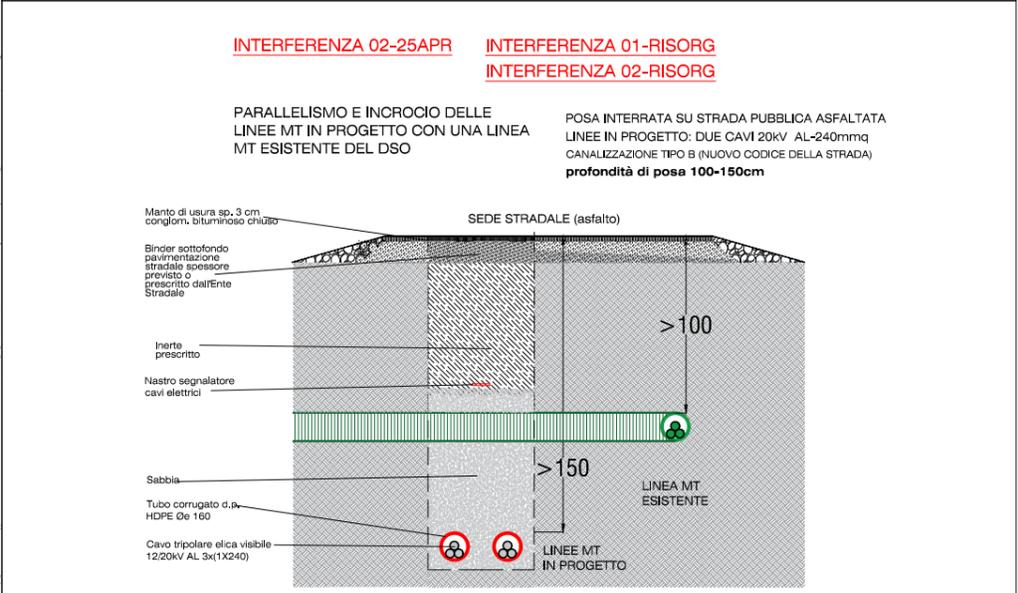
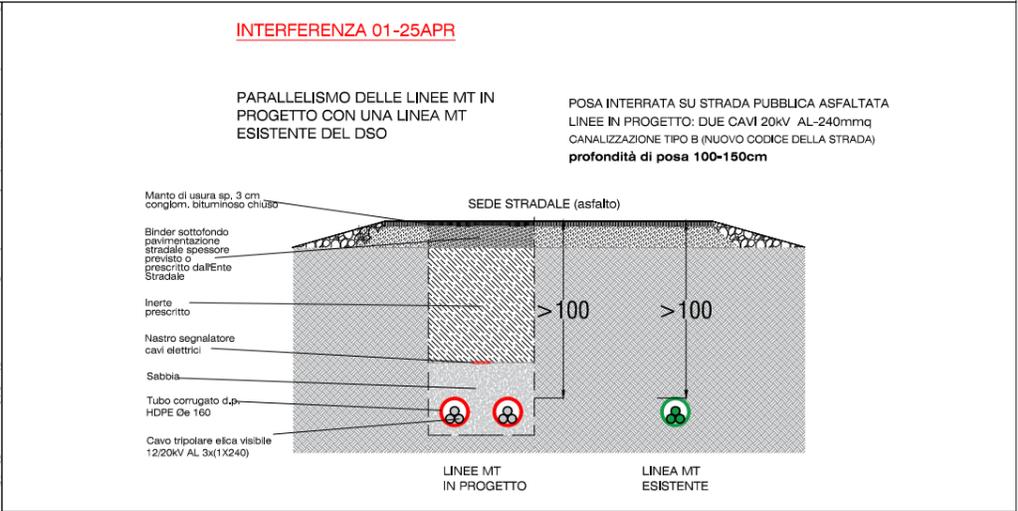
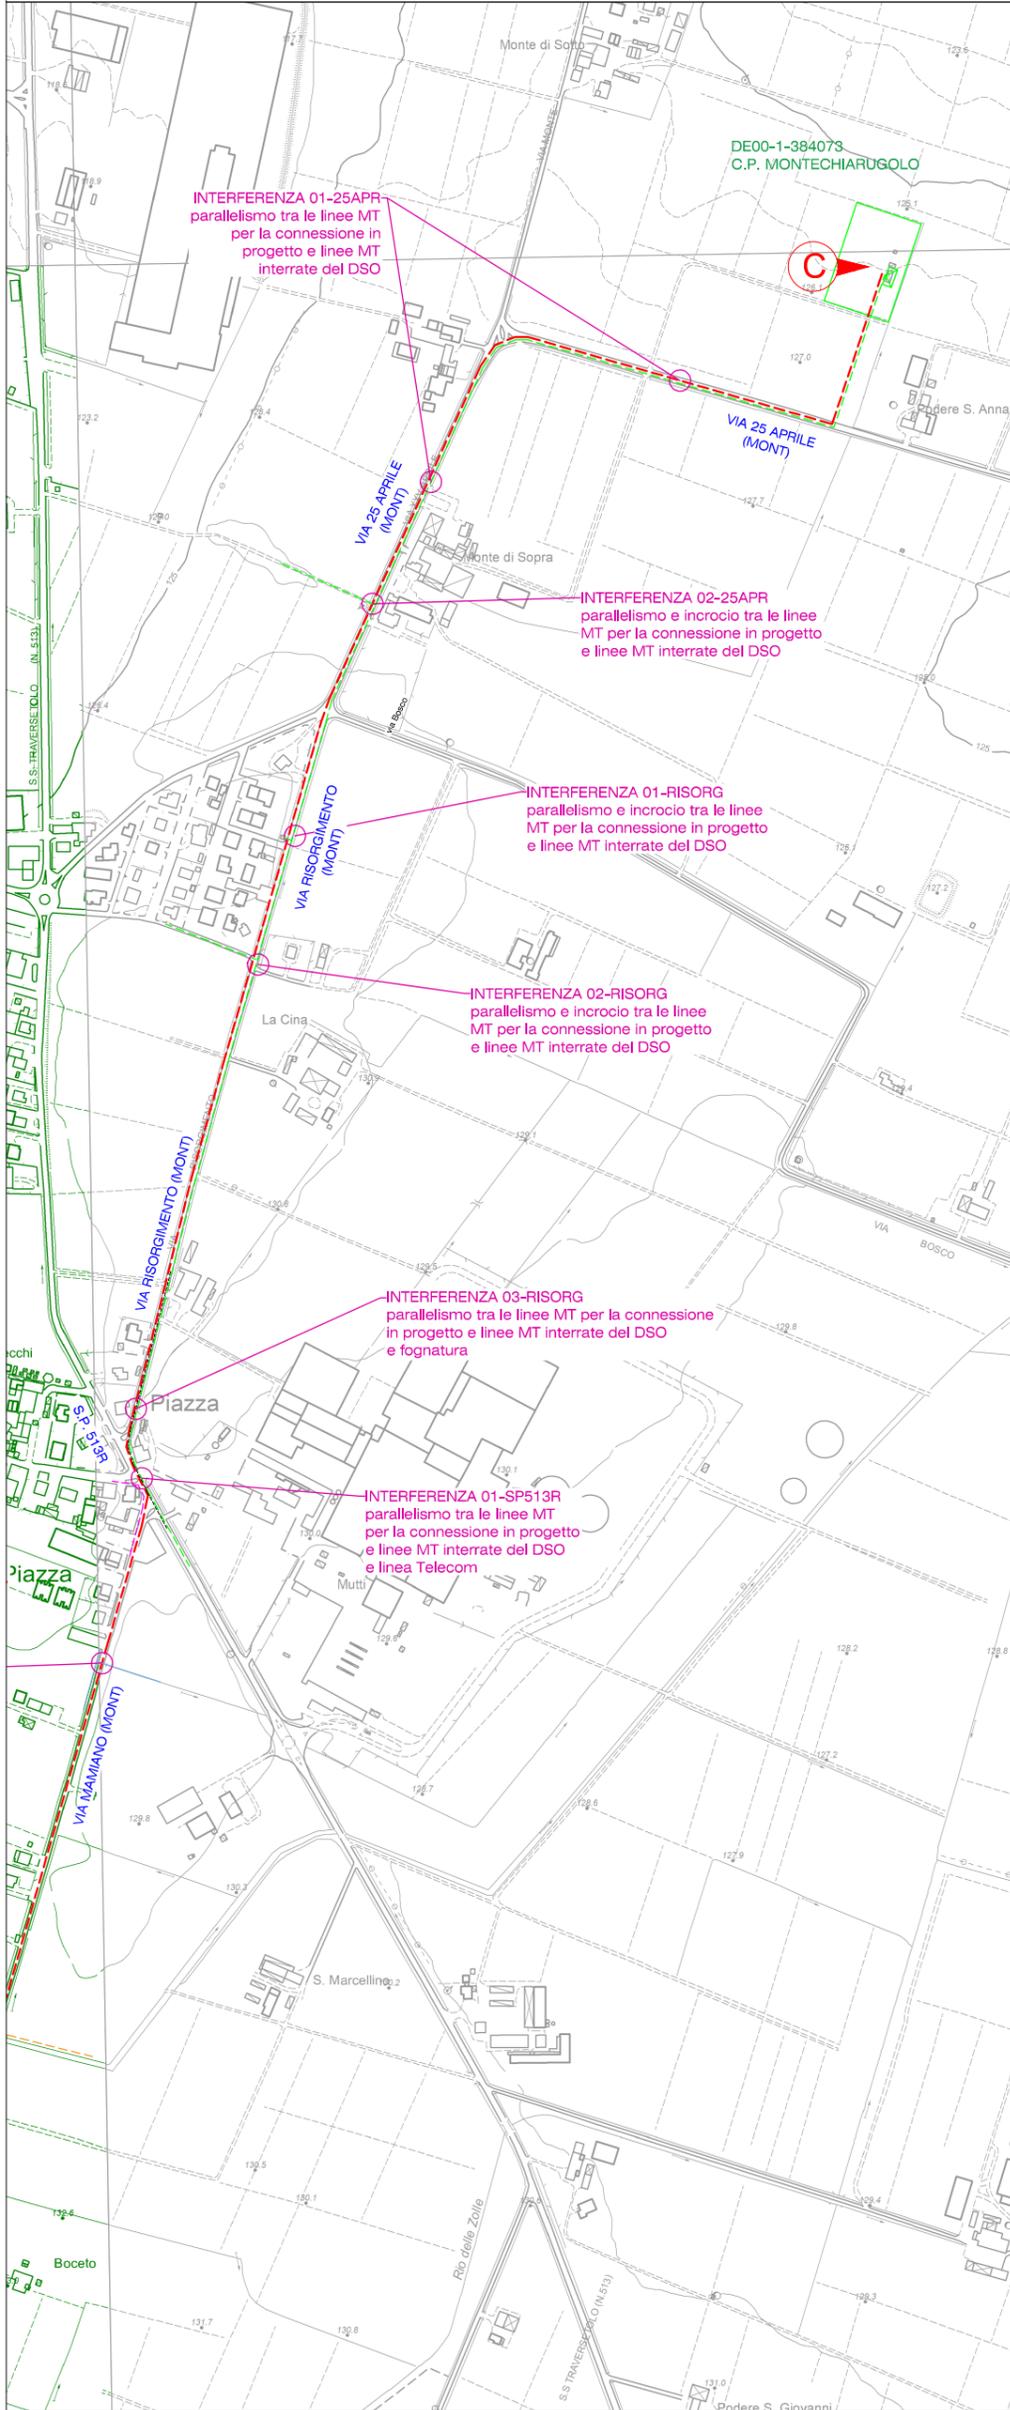


LEGENDA	Esistenti	In progetto	Da demolire	Indicatori STD	Cabine/Linee	Localizzazione	Scala
Cabina Primaria					Cabina primaria di alimentazione DE001384073 C.P. MONTECHIARUGOLO	Punto di connessione: C.P. MONTECHIARUGOLO	1:7500
Cabina secondaria in muratura o prefabbr./a palo					Linea MT di alimentazione DE4060910BASILE		
Linea elettrica MT AEREA NUDA					Linea MT di alimentazione DE4062950MULINI	Punti di consegna in 1. Via della Parma, snc TRAVERSETOLO (PR) 2. Strada dei Mulini, snc MONTECHIARUGOLO (PR)	
Linea elettrica MT in CAVO AEREO					Cabina di consegna 777038 FV ST.MULINI (DG2061 DSO+MIS)		
Linea elettrica MT in CAVO INTERRATO					Cabina di consegna 777057 FV V.PARMA (DG2061 DSO+MIS)		

PIANO TECNICO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE LINEE MT IN PROGETTO E OPERE E/O SERVIZI ESISTENTI

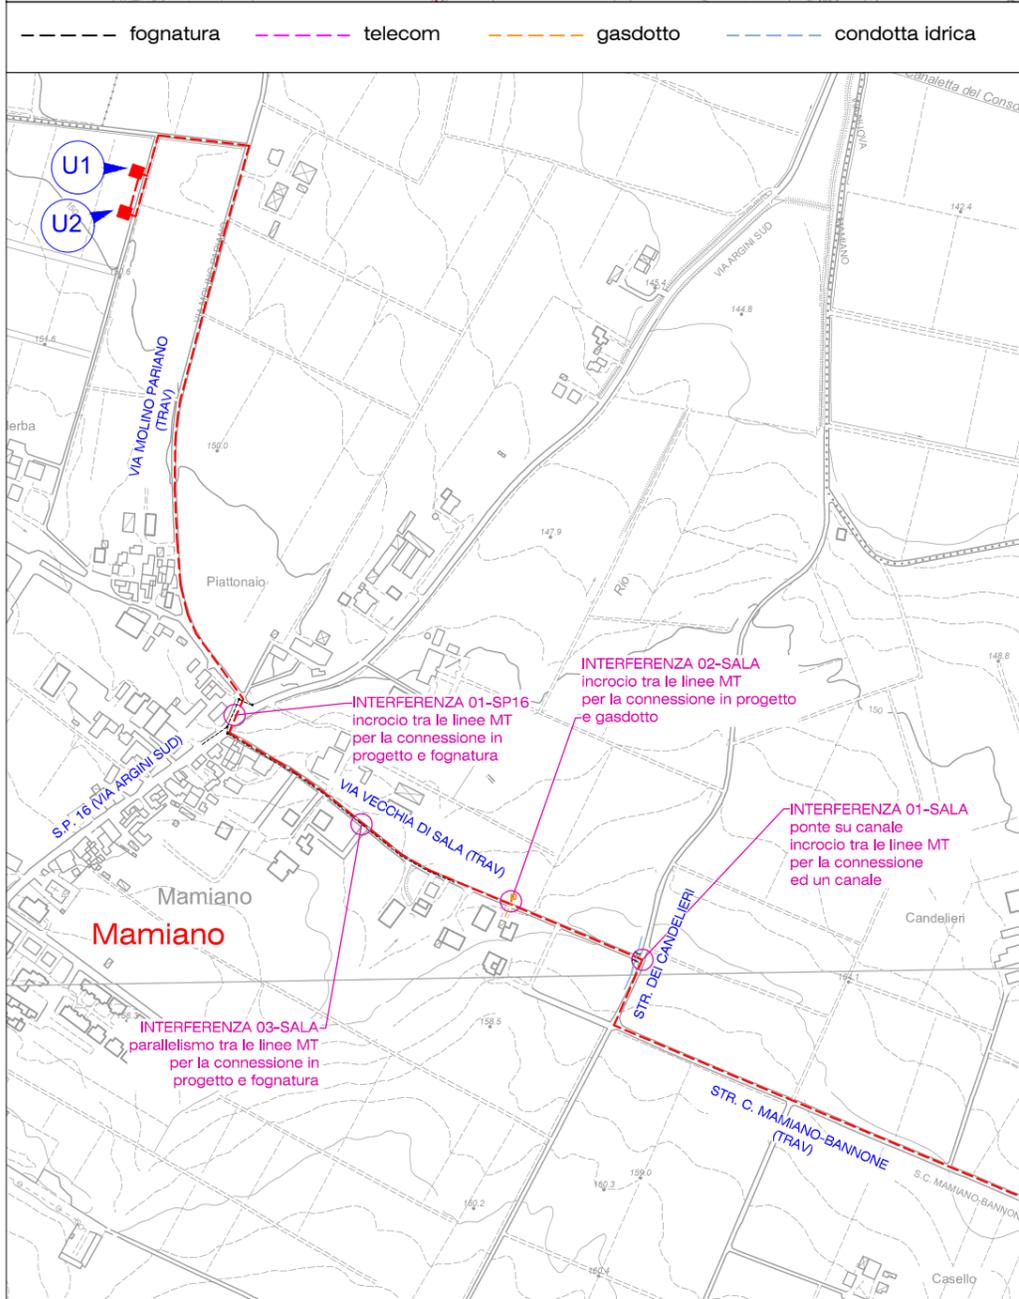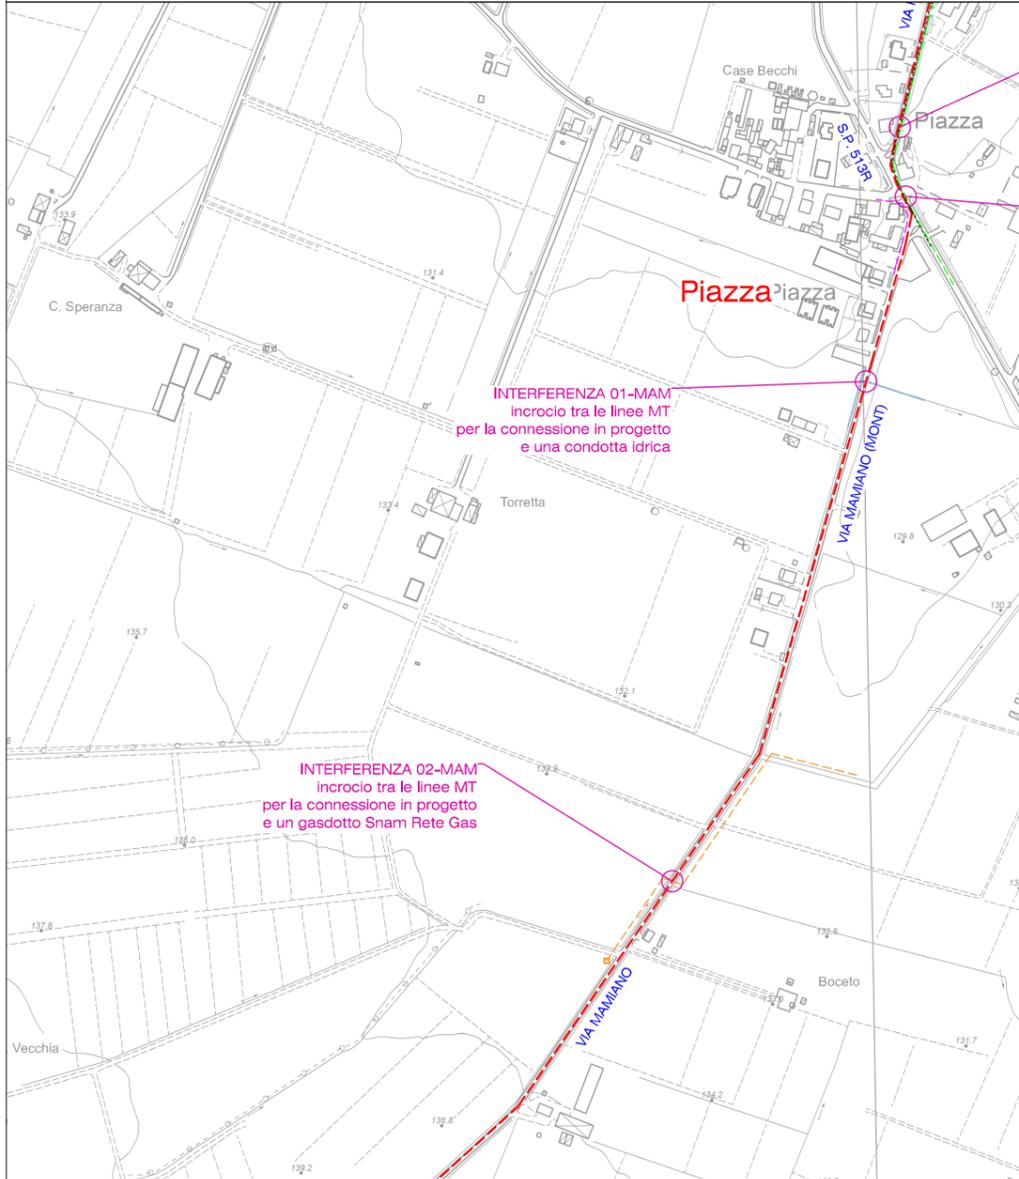

LEGENDA	Esistenti	In progetto	Da demolire	Indicatori STD
Cabina Primaria				
Cabina secondaria in muratura o prefabbr./a palo				
Linea elettrica MT AEREA NUDA				
Linea elettrica MT in CAVO AEREO				
Linea elettrica MT in CAVO INTERRATO				

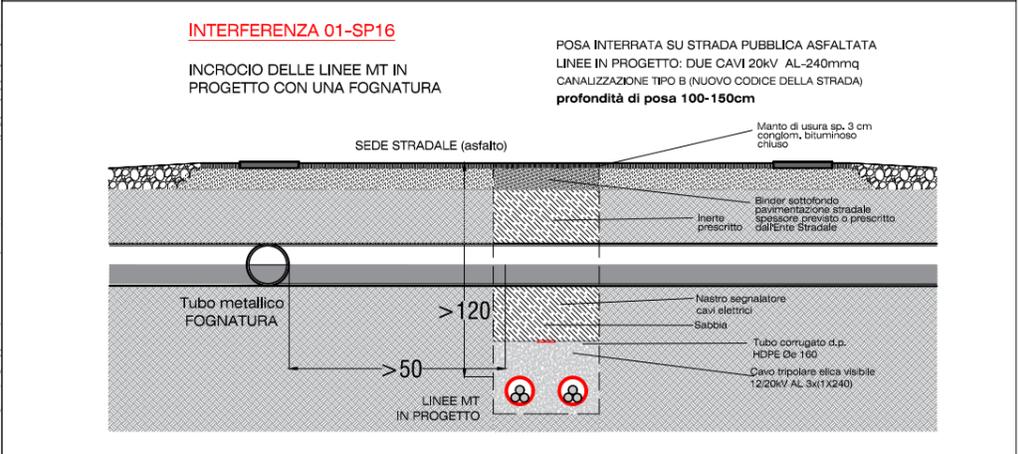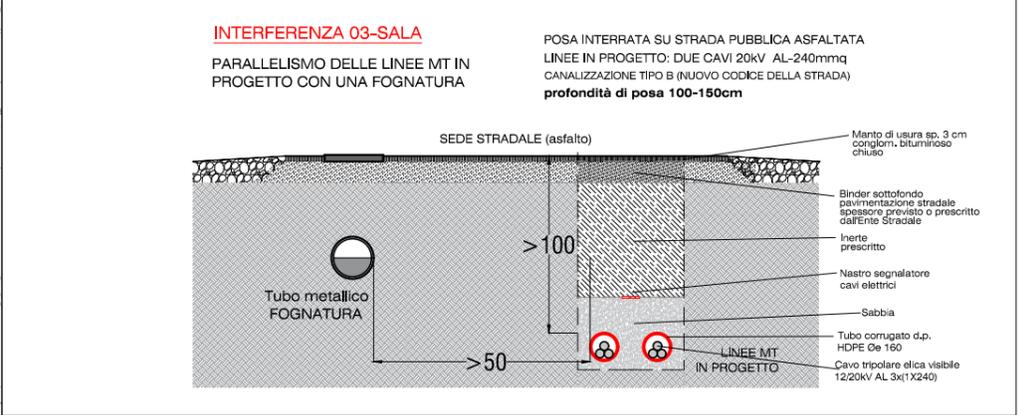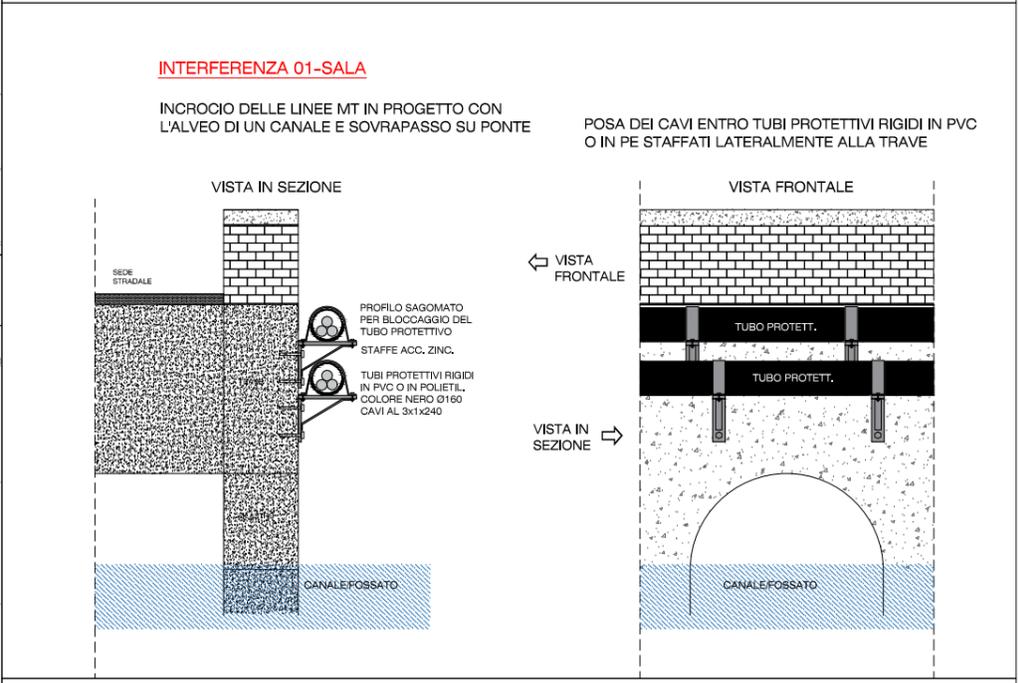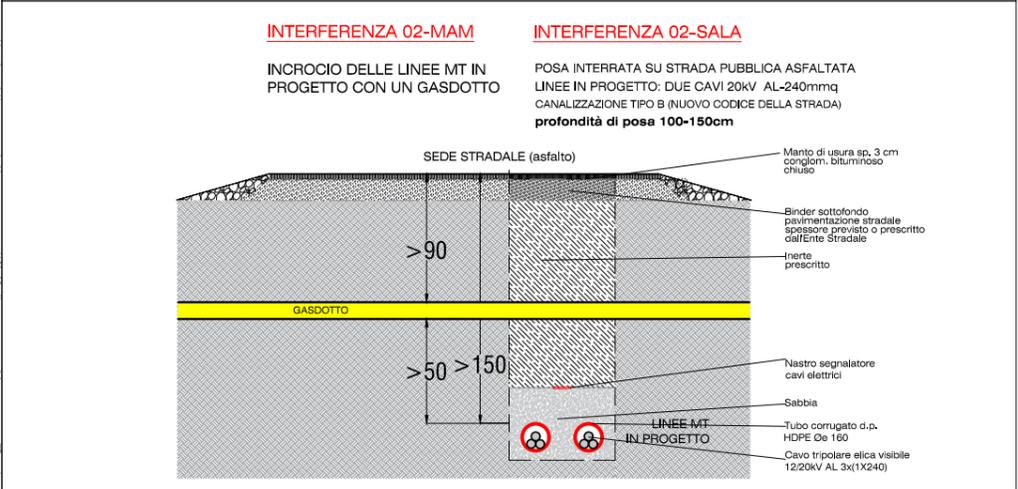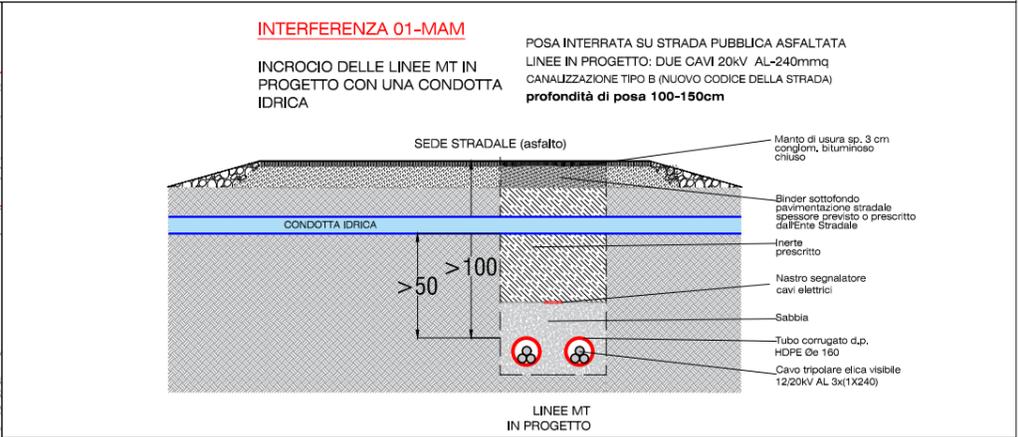

Cabine/Linee	Localizzazione	Scala
Cabina primaria di alimentazione	DE001384073 C.P. MONTECHIARUGOLO	Punto di connessione: C.P. MONTECHIARUGOLO
Linea MT di alimentazione	DE4060910BASILE	Punti di consegna in
Linea MT di alimentazione	DE4062950MULINI	1. Via della Parma, snc TRAVERSETOLO (PR)
Cabina di consegna	777038 FV ST.MULINI (DG2061 DSO+MIS)	2. Strada dei Mulini, snc MONTECHIARUGOLO (PR)
Cabina di consegna	777057 FV V.PARMA (DG2061 DSO+MIS)	