

	PROGETTO FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI			Committente 		
	CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA			del 11.12.2023	Pag. 1	di 10

EMERGENZA GAS

INCREMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE (DL 17.05.2022 , N. 50)
 FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI

CONDOTTA ONSHORE

CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA

Rapportino settimanale n. 3
(settimana 49)

dal 4/12/2023 al 10/12/2023

	PROGETTO FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI			Committente 		
	CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA			del	Pag.	di
				11.12.2023	2	10

INDICE

PAGINA

1. PREMESSA	3
2. INTRODUZIONE	3
3. INQUADRAMENTO DELL'AREA	4
4. DESCRIZIONE DEI LAVORI	5
5. MODALITÀ OPERATIVE	6
6. REPORT N. 03	6
6.1 CONTROLLO ARCHEOLOGICO DEL 8/12/2023	7
6.2 CONTROLLO ARCHEOLOGICO DEL 9/12/2023	9

	PROGETTO FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI			Committente 		
	CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA			del	Pag.	di
				11.12.2023	3	10

1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto (prot. MIC_SABAP- RA/07/10/2022/0014761-P del 07/10/2022) dalla "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini"¹ (di seguito "SABAP-RA") la scrivente PBR TECHNOLOGY SRL, esecutrice dei lavori di costruzione del metanodotto in oggetto, ha predisposto la sorveglianza archeologica in corso d'opera durante tutte le attività che prevedono la movimentazione terra.

In riferimento ai contatti intercorsi per le vie brevi con la Dott.ssa Sara Morsiani, funzionario responsabile di zona della SABAP-RA, e sulla base delle indicazioni presenti nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche..." della SABAP-RA (<https://www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it/it/349/regolamento-indagini-archeologiche-documentazione-materiale>) di seguito viene presentato il report settimanale sintetico delle attività svolte in cantiere.

2. INTRODUZIONE

Nell'ambito delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione regolate dall'art.5 del DL n.50 del 17/5/2022 e mirate a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, la Società Snam FSRU Italia, controllata al 100% da Snam S.p.A ("Snam"), ha ottenuto in data 07.11.2022 l'Autorizzazione Unica rilasciata dal Commissario straordinario di Governo, per realizzare le opere a mare ed a terra necessarie all'ormeggio di un mezzo navale tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) in corrispondenza della piattaforma offshore esistente denominata Petra posta a circa 8,5 km a largo di Punta Marina (Ravenna) e il trasferimento del gas naturale fino al punto di collegamento con la Rete Nazionale Gasdotti in corrispondenza dell'impianto Nodo di Ravenna di Snam Rete.

L'FSRU sarà in grado di stoccare fino a 170 mila metri cubi di Gas Naturale Liquefatto (GNL).

Le opere previste nel Progetto FSRU Ravenna sono le seguenti:

1. Adeguamento e ampliamento della esistente piattaforma Petra inclusiva di tutte le opere impiantistiche necessarie allo scarico del gas naturale ed il suo convogliamento, tramite pipeline DN 650 (26") – DP 100 barg, nella condotta sottomarina (c.d. sealine).
2. Posa di una nuova condotta sottomarina (c.d. sealine) DN 650 (26") – DP 100 barg lunga circa 8,5 km, per collegare la piattaforma Petra ed il punto di arrivo a terra posto in corrispondenza dell'area impianto denominata ex-SAROM situata a Punta Marina a ridosso della linea di costa, inclusiva della realizzazione del microtunnel costiero e della posa del cavo a fibra ottica.
3. Posa del tratto di condotta a terra DN 650 (26") – DP 100 barg lunga circa 2,5 km tra l'area ex-SAROM e l'impianto trappole previsto all'interno dell'area impianto PDE a Punta Marina .

¹ "...sottoporre a controllo archeologico in corso d'opera, tutte le attività di scavo, comprese quelle relative alla realizzazione della pista, alla cantierizzazione, alla bonifica bellica e allo scavo dei pozzi di entrata e uscita per la tecnologia trenchless..."

4. Posa del tratto di condotta a terra DN 900 (36") – DP 75 barg lunga circa 31,5 km tra l'impianto trappole previsto all'interno dell'area impianto PDE e l'area del Nodo di Ravenna di Snam Rete Gas. Il tratto include anche la realizzazione dell'impianto di correzione dell'Indice di Wobbe, dell'impianto di filtraggio, misura e regolazione PDE di Punta Marina e dell'impianto trappole e collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti denominato Nodo di Ravenna.
5. La realizzazione, in opzione, di una diga foranea in cassoni prefabbricati con funzione di barriera frangi flutti posta a circa 300m ad est della piattaforma di ormeggio Petra.

3. INQUADRAMENTO DELL'AREA

L'area di cantiere è localizzata all'interno della Regione Emilia-Romagna, nella provincia di Ravenna, nel territorio comunale dello stesso capoluogo. L'opera si estende dalla zona di Punta Marina procedendo verso sud in parallelo circa alla linea di costa in percorrenza stradale sul lungomare C. Colombo, superando la Pineta litoranea con un'opera trenchless (microtunnel) e poi continuare lungo aree essenzialmente agricole condotte a seminativo.

Il cantiere interesserà il comune di Ravenna, in ogni caso l'indirizzo dovrà essere specificato sui cartelli di cantiere, da apporre in corrispondenza dei principali accessi. Si riporta di seguito la mappa relativa all'area ove insistono le opere e gli impianti Snam in progetto:



Figura 1: Tracciato di progetto su foto aerea nel Comune di Ravenna (RA) con evidenza del tratto in DN650

4. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere previste nel Progetto FSRU Ravenna oggetto della presente relazione sono la posa del tratto di condotta a terra DN 650(26") – DP 100 bar lunga circa 2,5 km tra l'area ex-SAROM e l'impianto trappole previsto all'interno dell'area impianto PDE a Punta Marina.

Dopo l'approdo su terra, la condotta piega verso Nord e si pone al bordo della careggiata della strada del lungomare C. Colombo (tratto in cui verranno colti i lavori da parte di PBR), fino a raggiungere l'incrocio con il viale delle Americhe. La viabilità comunale presenta già una serie di sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete gas di distribuzione, illuminazione pubblica, rete telefonica), pertanto il metanodotto in progetto sarà ubicato negli spazi liberi rilevati durante la progettazione esecutiva.

Dopo circa 600 m di percorrenza stradale, il tracciato supera la Pineta litoranea con un'opera trenchless (microtunnel) e si pone nella zona a seminativo limitrofa all'abitato di Punta Marina. L'opera trenchless prevista per l'attraversamento della Pineta litoranea, consentirà di non interferire minimamente con l'area boscata e quindi di salvaguardarla interamente.

Superata la Pineta litoranea, come detto precedentemente la condotta raggiunge un'area attualmente condotta a seminativo. Quest'area è ubicata all'interno del perimetro del Piano Urbanistico Attuativo CoS13 "Punta Marina", in una zona destinata a parcheggi e opere di urbanizzazione senza nuova edificazione. Il tracciato del metanodotto in progetto è stato ottimizzato nel tratto in attraversamento dell'area del Piano Urbanistico Attuativo S13, al fine di non interferire con le aree di espansione edilizia.

Superata l'area del Piano Urbanistico Attuativo CoS13, la condotta raggiunge l'area prevista per la realizzazione del punto di entrata (PDE) e dell'impianto di regolazione DP 100-75 bar (entry point di Punta Marina), immediatamente a Nord dello scolo Marini di Levante.

Le zone in cui verranno svolti i lavori da parte di PBR sono indicate in Figura 2.



Figura 2: Tracciato di progetto (in viola il tratto di competenza PBR)

5. MODALITÀ OPERATIVE

La sorveglianza archeologica in corso d'opera viene effettuata mediante la presenza costante, su tutti i fronti di scavo, di operatori archeologi qualificati il cui nominativo è stato comunicato alla SABAP-RA. Per quanto riguarda le modalità operative specifiche, verranno adottate le procedure indicate nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici"² della SABAP-RA.

6. REPORT N. 03

In data 8/12/2023 vengono riprese le attività di scavo. Il presente report da conto dei risultati della sorveglianza archeologica svolta in relazione all'attività di scotico per gli allargamenti che hanno interessato il tratto di pista tra i vertici P44 e P46 e l'area del piazzale "La Falce srl", eseguiti nelle giornate 8 e 9 novembre 2023 (cfr. Figura 3). Dopo tale data la sorveglianza archeologica viene momentaneamente sospesa in quanto nel cantiere vengono svolte altre attività che non prevedono la movimentazione terra (accatastamento, sfilamento e saldatura tubi della condotta gas). Il report è stato strutturato in schede sintetiche giornaliere che descrivono e documentano l'attività svolta. Le schede vengono riportate di seguito.

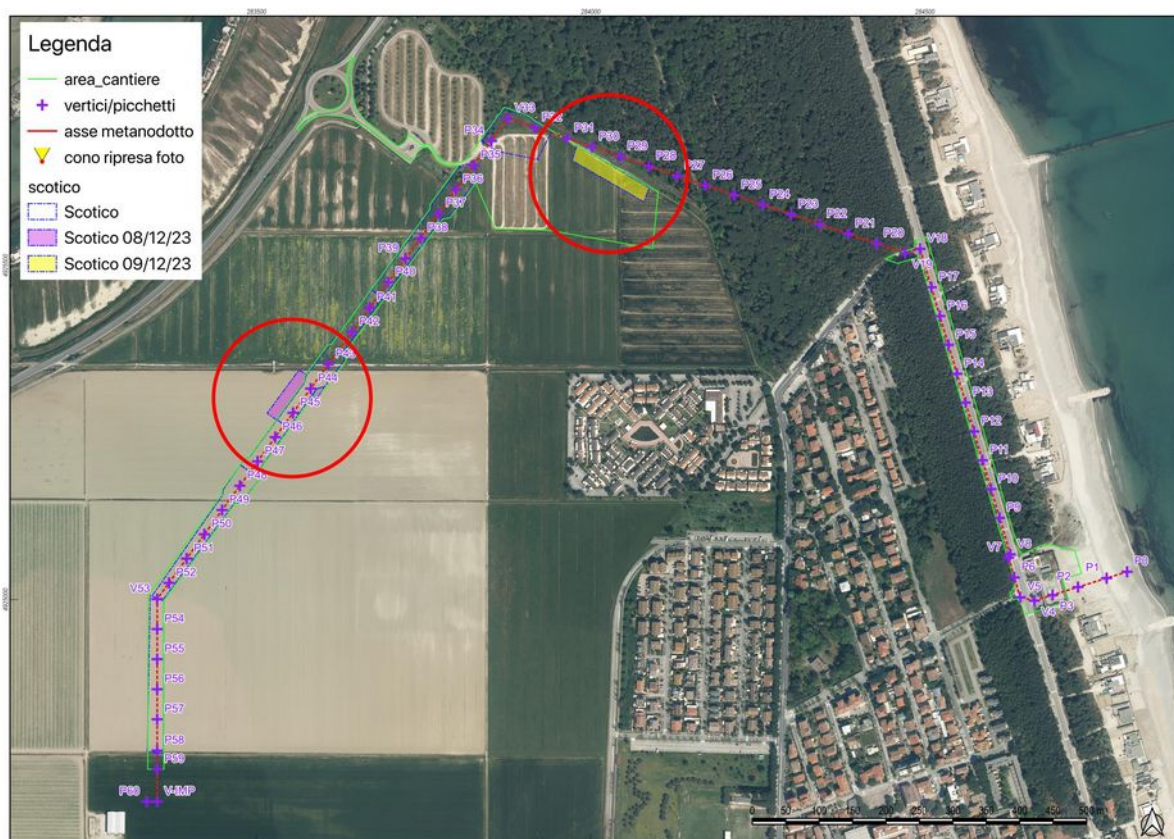



Figura 3: Report n. 3. Area sottoposta a sorveglianza archeologica

²(<https://www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it/it/349/regolamento-indagini-archeologiche-documentazione-materiale>)

6.1 CONTROLLO ARCHEOLOGICO DEL 8/12/2023

PROVINCIA	COMUNE	LOC./VIA	ATTIVITA'	DATA
RAVENNA	RAVENNA	Scolo Centrale di Levante/Canale della Gabbia	Scotico area	08/12/2023
RIF. TRATTO	DIMENSIONI	PROFONDITA'	INTERVENTO'	
Da P44 a P46	21 x 8,5 m circa (a SE) 80 x 17 m circa (a NW)	Da -0,30 a -0,40 m da p.c.	Sorveglianza archeologica	
CONTESTO	GEOMORFOLOGIA	CONDIZIONI METEO		
Rurale (campi coltivati)		buone		

Planimetria

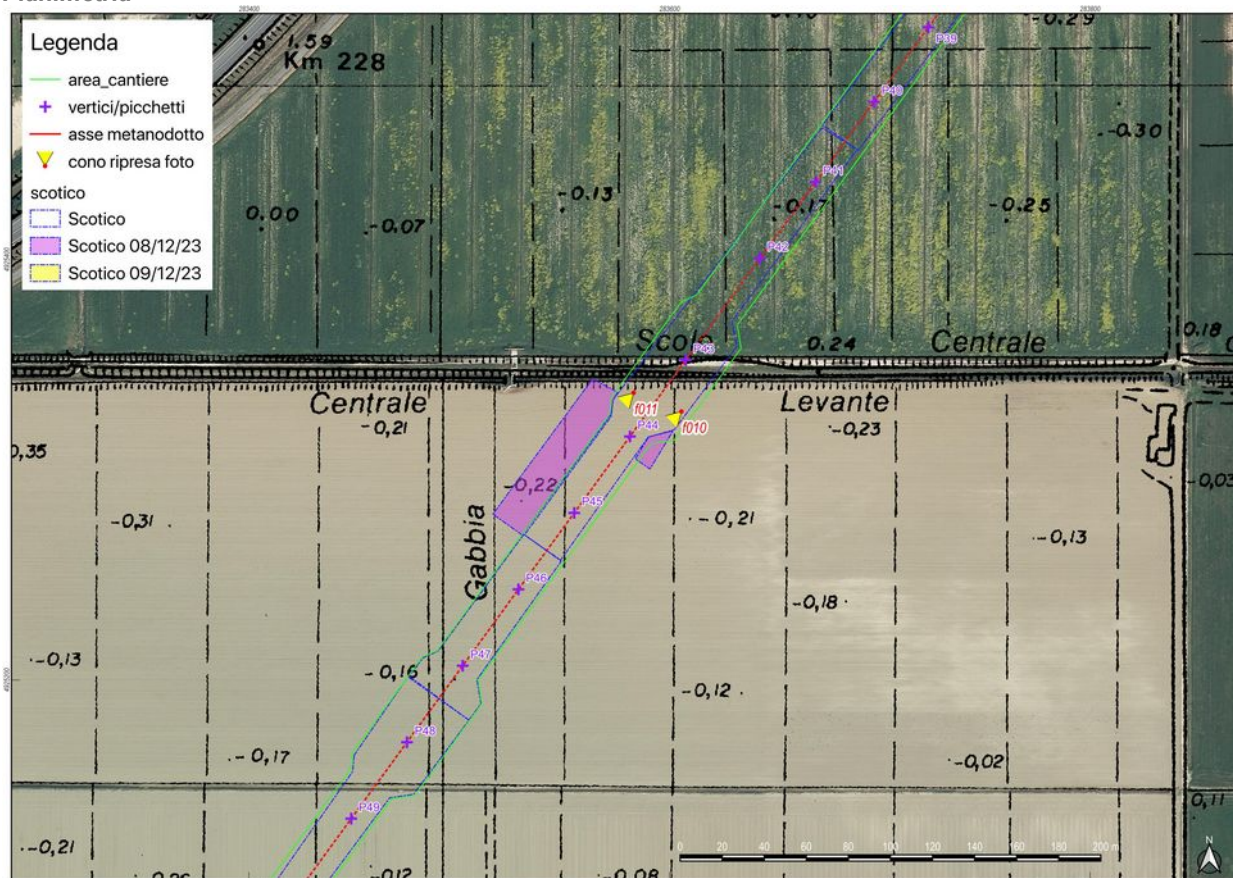

Documentazione fotografica



Foto f010 (presa da NE)



Foto f011 (presa da NE)



**PROGETTO
FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO
ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI**

CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA

Committente



del	Pag.	di
11.12.2023	8	10

DESCRIZIONE

Sorveglianza archeologica durante le operazioni di scotico per l'allargamento della pista verso SE e verso NW. Lo scavo è stato effettuato con un escavatore dotato di benna liscia. E' stato asportato lo strato agrario (arativo) attuale per una profondità compresa tra i 30 e i 40 cm dal p.c.

Non in tutti i punti è stato raggiunto lo strato sottostante all'arativo, quindi lungo la pista sono presenti ancora molti tratti con residui dell'arativo attuale che è costituito da una matrice sabbioso-limosa di colore brunoastro. Il livello sottostante (sterile?) è costituito invece da una matrice limo-argillosa di colore grigio chiaro/giallastro. All'interno dell'arativo non sono stati riscontrati elementi sporadici di interesse archeologico.

Dopo questa giornata la sorveglianza archeologica viene nuovamente sospesa perché le attività di cantiere non prevedono al momento altre operazioni di scavo.

SEQUENZA STRATIGRAFICA

US 100: strato arativo attuale costituito da matrice sabbioso-limosa, consistenza debolmente compatta/friabile di colore brunoastro; spessore m 0,4 ca; copre

101

US 101: strato di accumulo naturale sterile a matrice limo-argillosa di colore grigio chiaro/giallastro; consistenza compatta; spessore n.d.

ATTENDIBILITA' STRATIGRAFICA

buona

EVIDENZE ARCHEOLOGICHE

nessuna

OPERATORE ARCHEOLOGO

Dott. Francesco Ostuni Minuzzi
(PBR Technology)

6.2 CONTROLLO ARCHEOLOGICO DEL 9/12/2023

PROVINCIA	COMUNE	LOC./VIA	ATTIVITA'	DATA
RAVENNA	RAVENNA	Punta Marina – Parcheggio scambiatore Via Trieste	Scotico area	9/12/2023
RIF. TRATTO	DIMENSIONI	PROFONDITA'	INTERVENTO'	
Da V33 a P35	125 x 22,5 m circa	Da -0,30 a -0,40 m da p.c.	Sorveglianza archeologica	
CONTESTO	GEOMORFOLOGIA	CONDIZIONI METEO		
Rurale (campi coltivati)		buone		

Planimetria



Documentazione fotografica



Foto f012 (presa da SE)



Foto f013 (presa da SE)

	PROGETTO FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI			Committente 		
	CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA			del	Pag.	di
				11.12.2023	10	10

DESCRIZIONE

Sorveglianza archeologica durante le operazioni di scotico per l'allargamento del piazzale "La Falce srl". Lo scavo è stato effettuato con un escavatore dotato di benna liscia. È stato asportato lo strato agrario (arativo) attuale per una profondità compresa tra i 30 e i 40 cm dal p.c.

Non in tutti i punti è stato raggiunto lo strato sottostante all'arativo, quindi lungo la pista sono presenti ancora molti tratti con residui dell'arativo attuale che è costituito da una matrice sabbioso-limosa di colore brunastro. Il livello sottostante (sterile?) è costituito invece da una matrice limo-argillosa di colore grigio chiaro/giallastro. All'interno dell'arativo non sono stati riscontrati elementi sporadici di interesse archeologico.

Dopo questa giornata la sorveglianza archeologica viene nuovamente sospesa perché le attività di cantiere non prevedono al momento altre operazioni di scavo.

SEQUENZA STRATIGRAFICA

US 100: strato arativo attuale costituito da matrice sabbioso-limosa, consistenza debolmente compatta/friabile di colore brunastro; spessore m 0,4 ca; copre

101

US 101: strato di accumulo naturale sterile a matrice limo-argillosa di colore grigio chiaro/giallastro; consistenza compatta; spessore n.d.

ATTENDIBILITA' STRATIGRAFICA

buona

EVIDENZE ARCHEOLOGICHE

nessuna

OPERATORE ARCHEOLOGO

Dott. Francesco Ostuni Minuzzi
(PBR Technology)

Per PBR Technology

dott. Italo Bettinardi