

Impianto di rete per la connessione a 15 kV dell' impianto fotovoltaico "Sant'Agostino"

UBICATO NEL COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE)

PROCEDURA AUTORIZZATIVA (Atto e/o Decreto Regionale o Provinciale) N° _____ del _____

PROGETTO DEFINITIVO AI FINI AUTORIZZATIVI

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza
in immissione pari a 5.500 kW nel comune di Terre del Reno
CONNESSIONE ALLA RETE MT - Elettrodotto MT - Elaborati planimetrici

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	Codice GOAL	Tipo docum.	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	310046475	T	04	01	5	04 - Elaborati planimetrici	Giugno 2024	-

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Ott. 2022	EMISSIONE	C&C	SOL.IN.CAL.	E-distribuzione
01	Giu. 2024	EMISSIONE	C&C	SOL.IN.CAL.	E-distribuzione

PROGETTAZIONE:



IL RESPONSABILE TECNICO

Firmato digitalmente da
Vito Aurelio Campanella

SerialNumber = TINIT-CMPVRL71R03A176L
C = IT



GESTORE RETE ELETTRICA

e-distribuzione

FIRMA PER BENESTARE

RICHIEDENTE

Sol.In.Cal. S.r.l.

Stradone Porta Palio 76- 37122 Verona
Tel. 0917829785 - Fax 0917829080
P.IVA / C.F. 05901790823
solincal@legalmail.it

Firmato digitalmente da: PAOLA ANNA MARIA BOGONI
Data: 06/06/2024 14:40:12

Paola Anna Maria Bogoni

FIRMA PER BENESTARE

r_emiro.Giunta -
o Aurelio

10/06/2024.0617778.E Copia


conforme dell'originale

sovrascritto digitalmente

da BOGONI PAOLA ANNA

MARIA, Campanella Vito



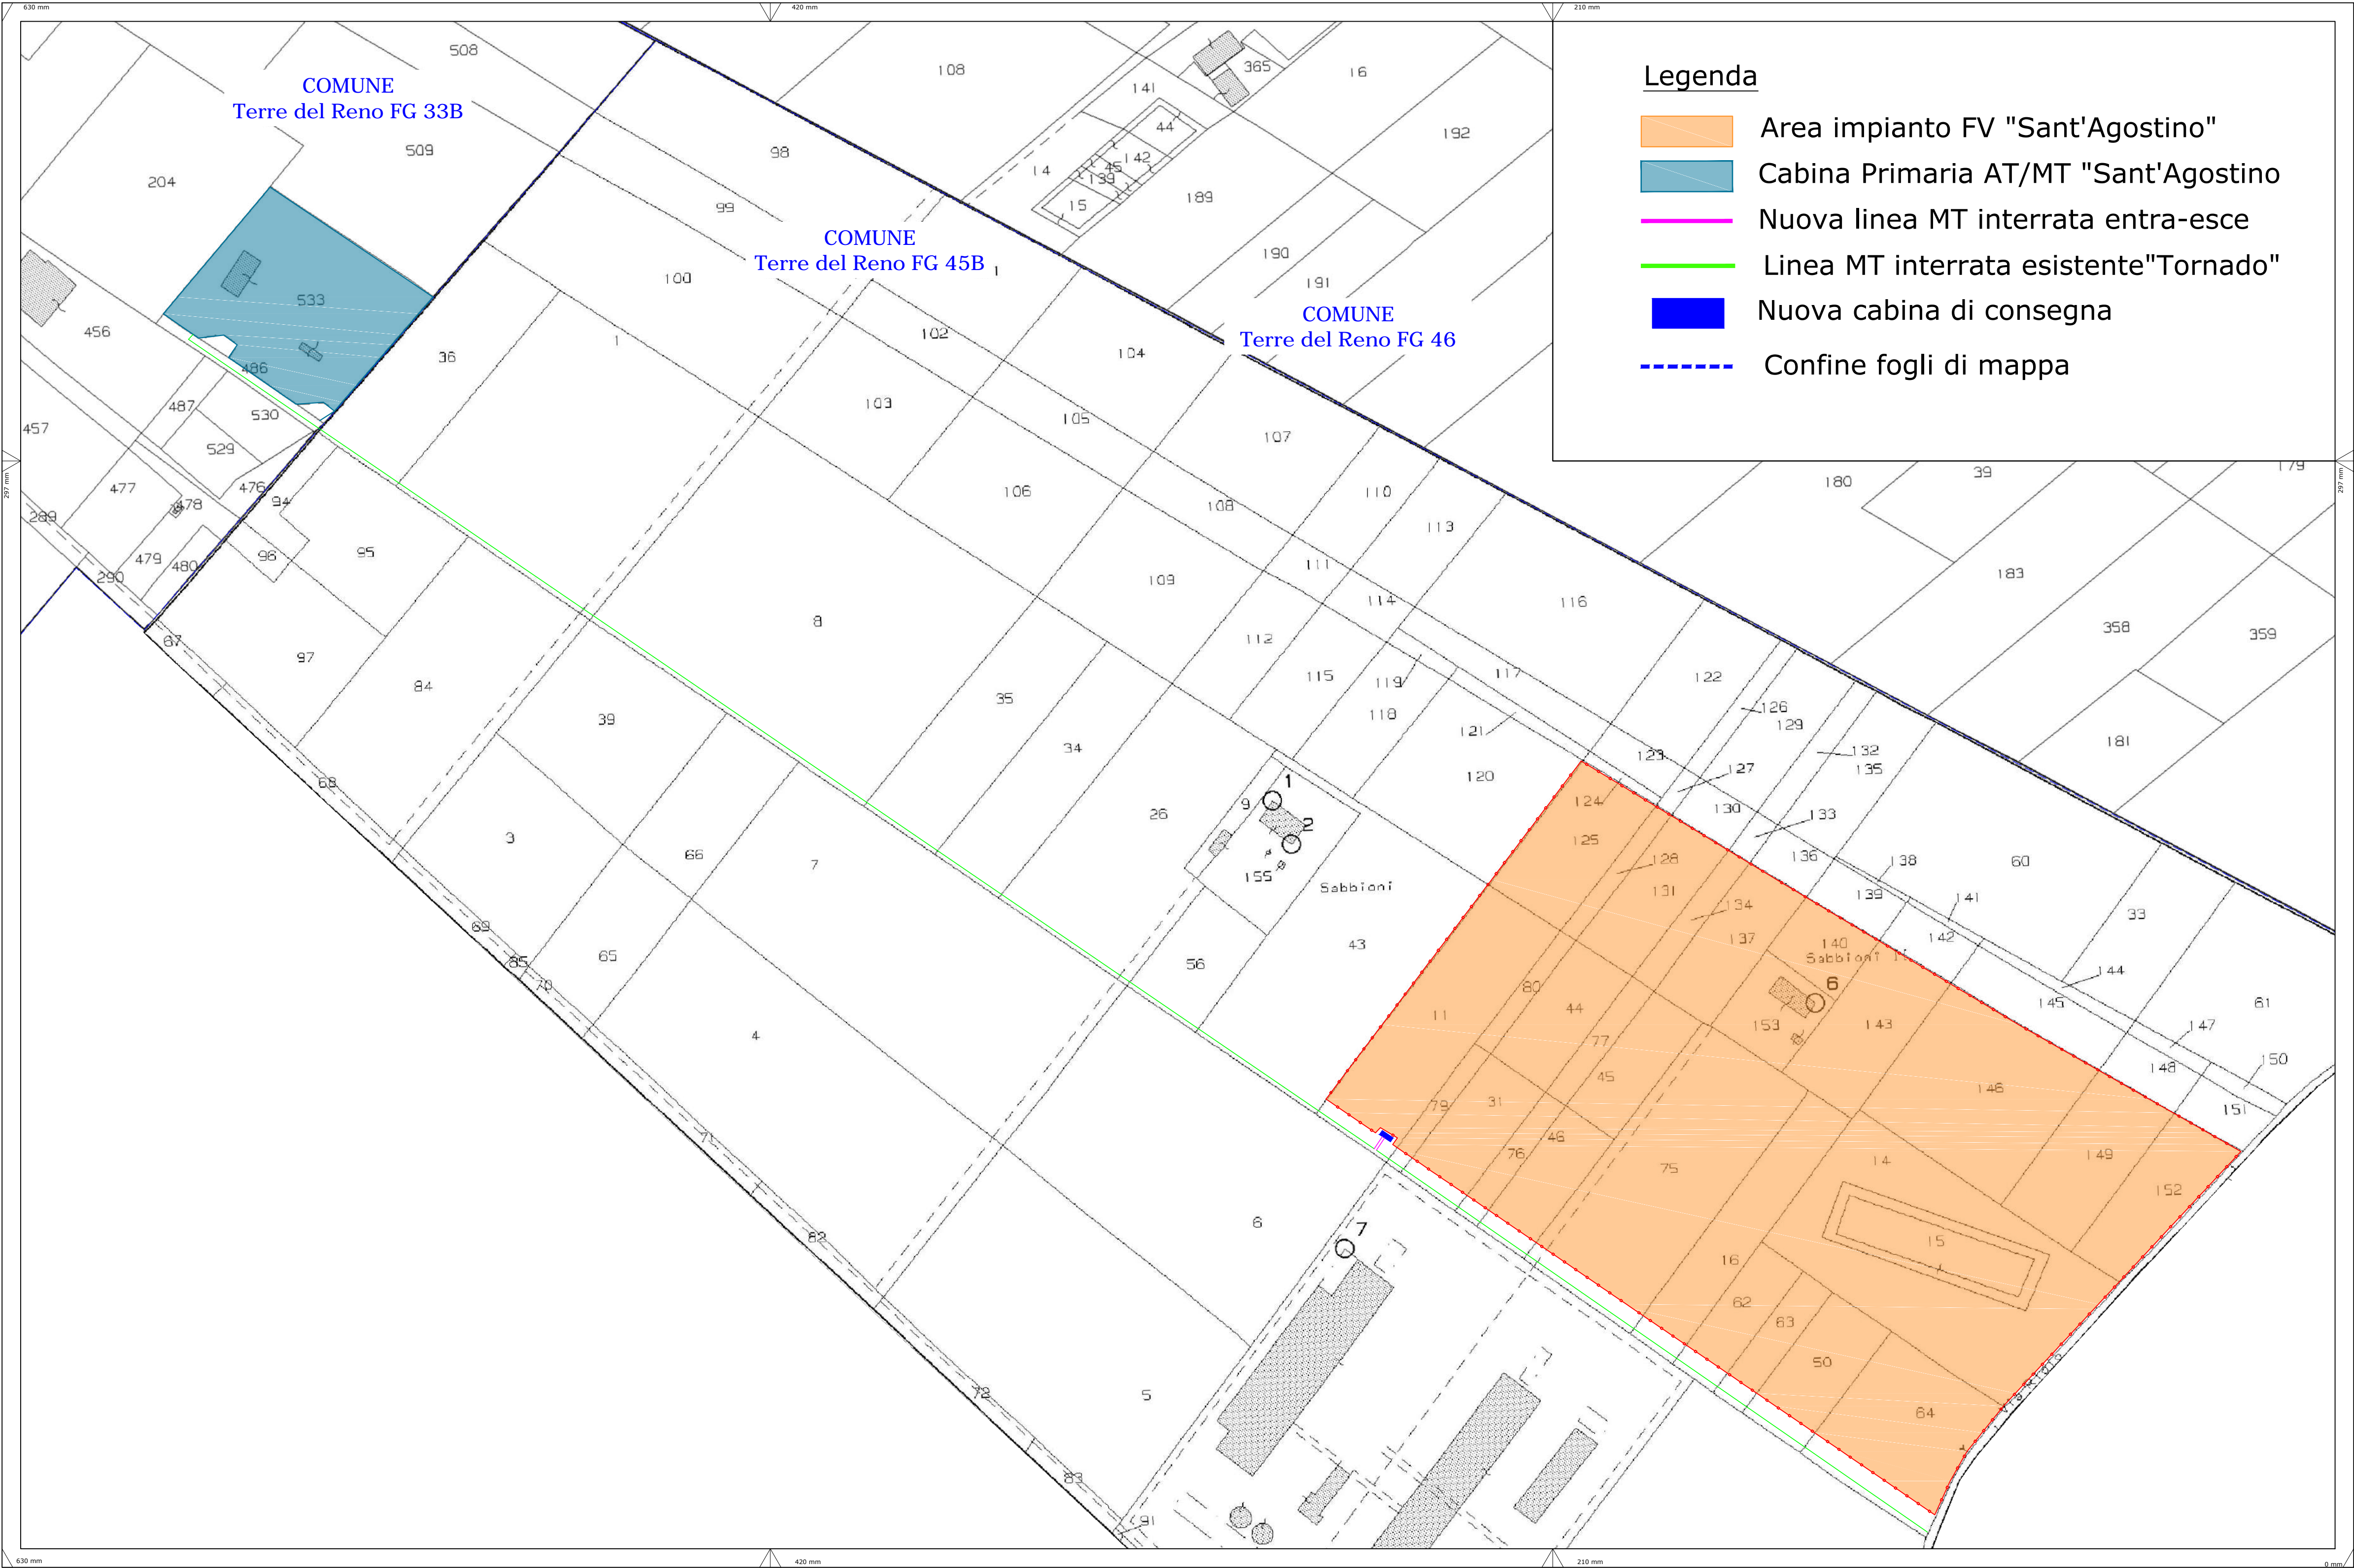

Legenda


- Area impianto FV "Sant'Agostino"
- Cabina Primaria AT/MT "Sant'Agostino"
- Nuova linea MT interrata entra-esce
- Linea MT interrata esistente "Tornado"
- Nuova cabina di consegna
- Confine fogli di mappa

SP70

Strada Provinciale 70

Stralcio P.R.G. del Comune di Terre del Reno

Scala 1:5.000

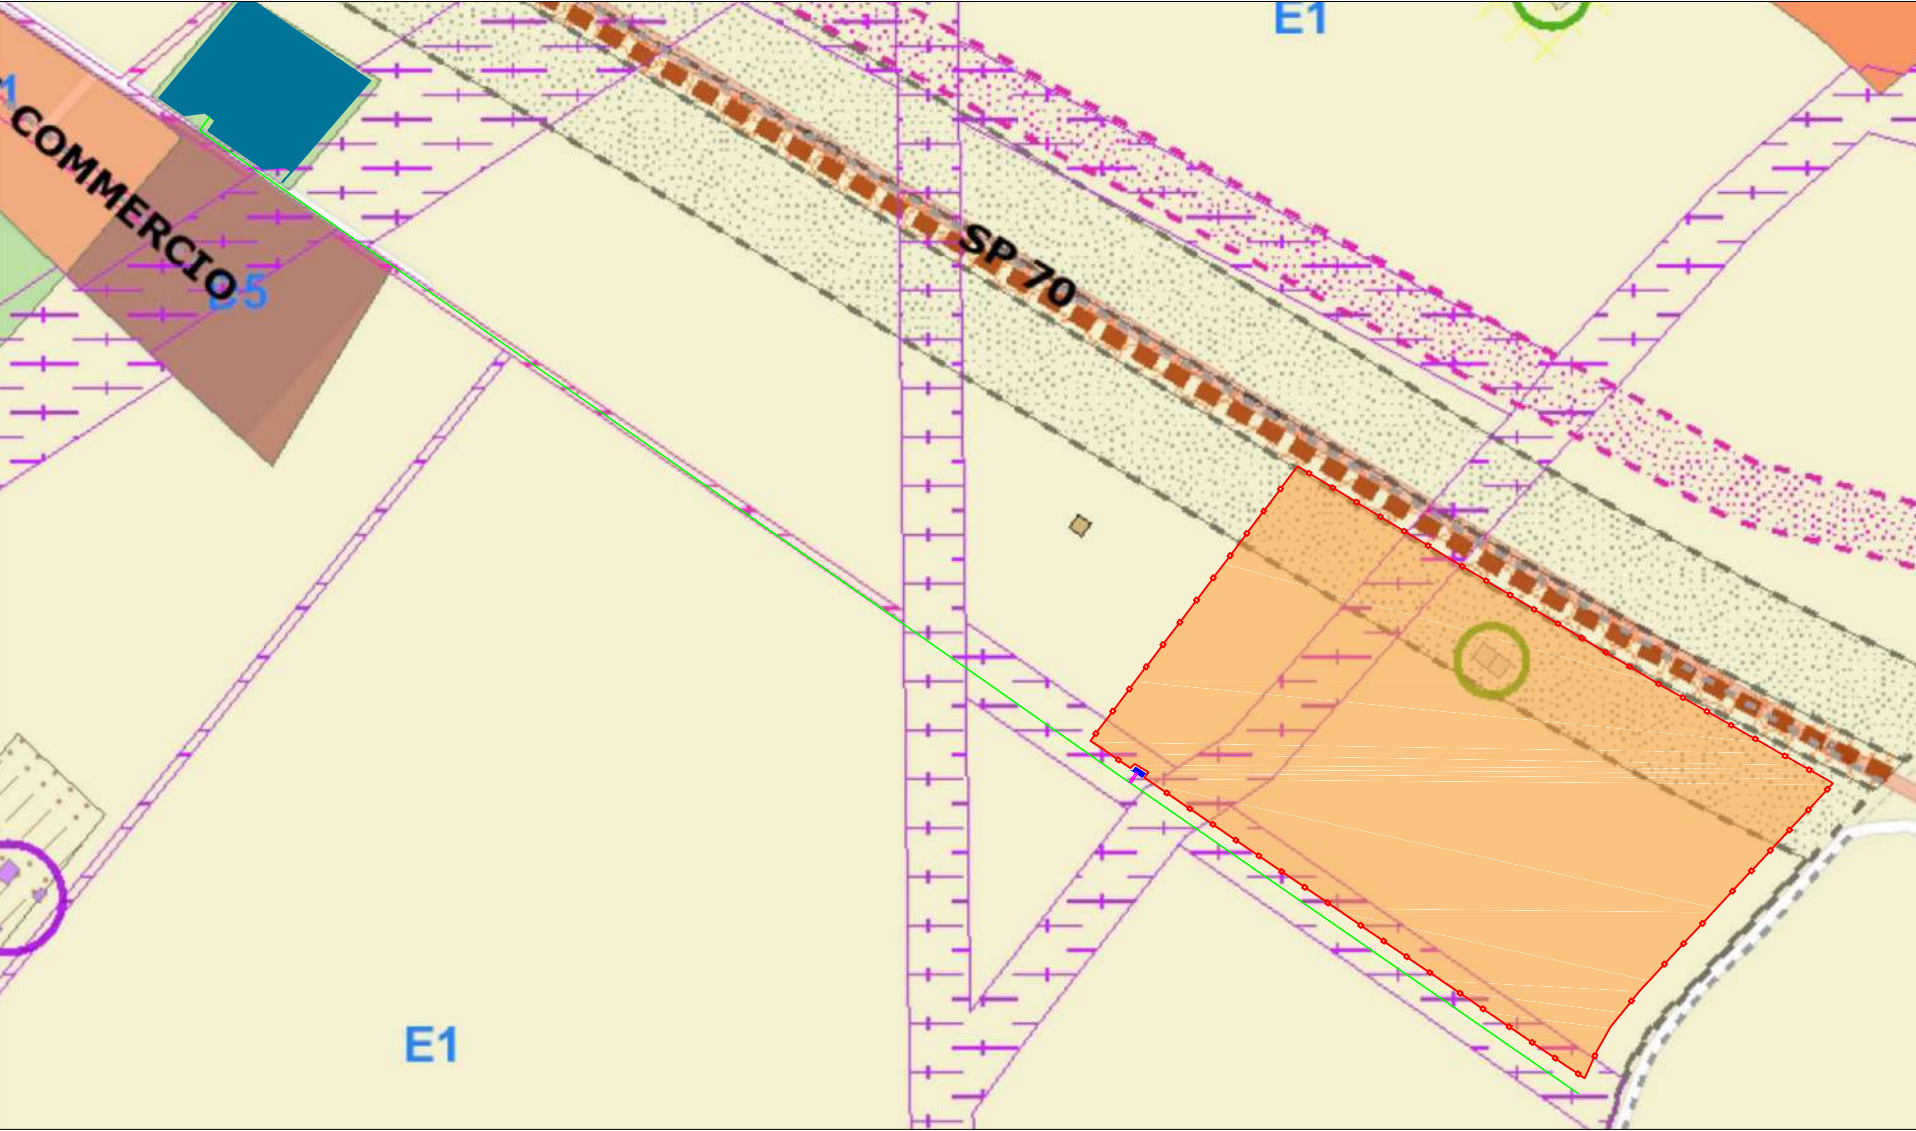


Articolo	Zona	Definizione	Simbologia
ZONE AGRICOLE			
52	E1	AGRICOLA NORMALE	E1
VIABILITA' E TRASPORTI			
40		ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO STRADALE	
40		CISPADANA	

ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE			
42	F2c	CABINA PRIMARIA	
FASCE DI RISPETTO RETI TECNOLOGICHE			
59		FASCIA DI RISPETTO E LINEA AEREA 132 kv	
59		NUOVO CAVO AEREO O INTERRATO 15 kv	
59		FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO	

Stralcio Tavola 185SO della Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici dell'Emilia Romagna

Scala 1:20.000

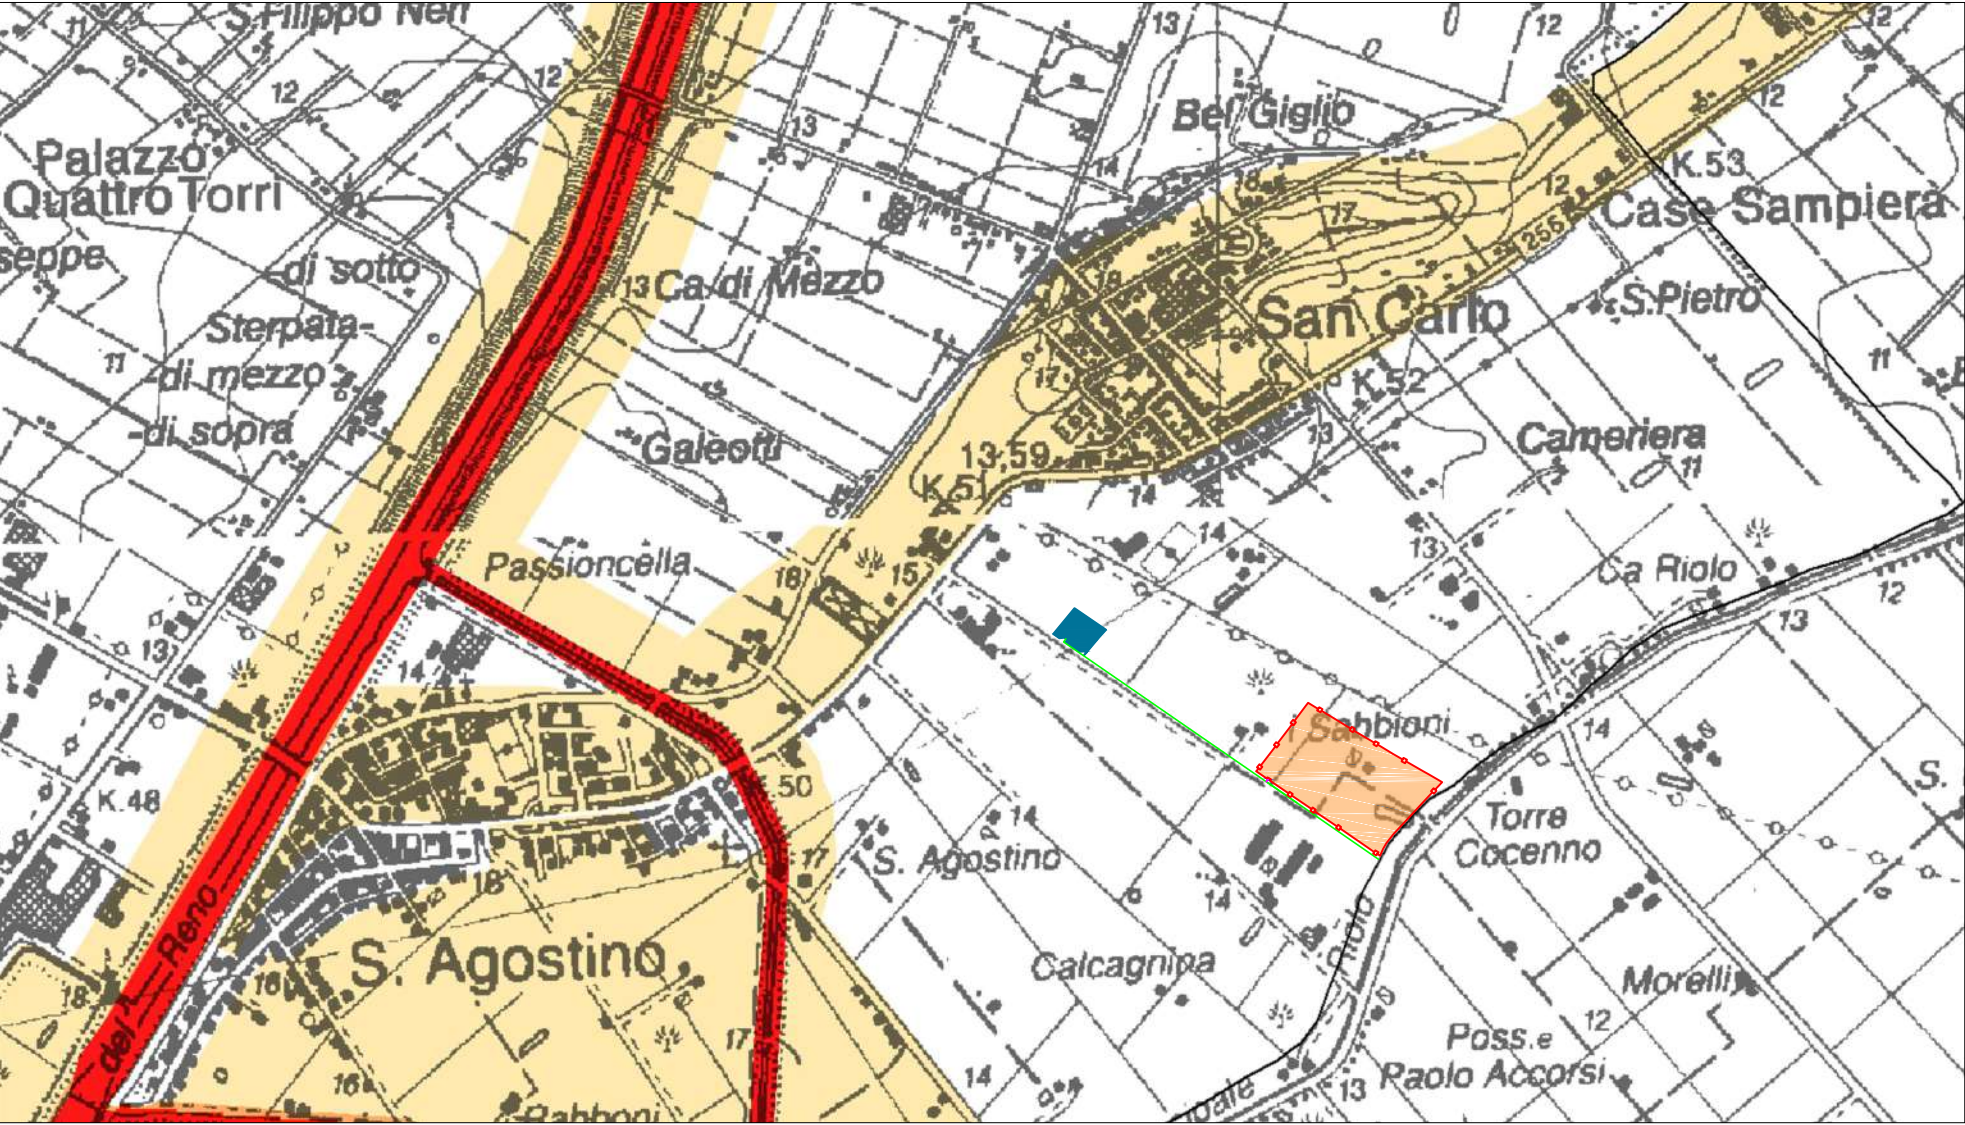

- 1) Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo
- 2) Aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicatio al suolo: B2 e B6

Stralcio Tavola QC2 - Ambiti specializzati per attività produttive del PTCP


Scala 1:20.000




- Ambiti produttivi di nuova previsione
- Ambiti produttivi esistenti
- Autostrada e Superstrada
- Strade Provinciali e Strade Statali
- Confini amministrativi

Stralcio Tavola PSC1E - Schema strutturale del PSC

Scala 1:20.000

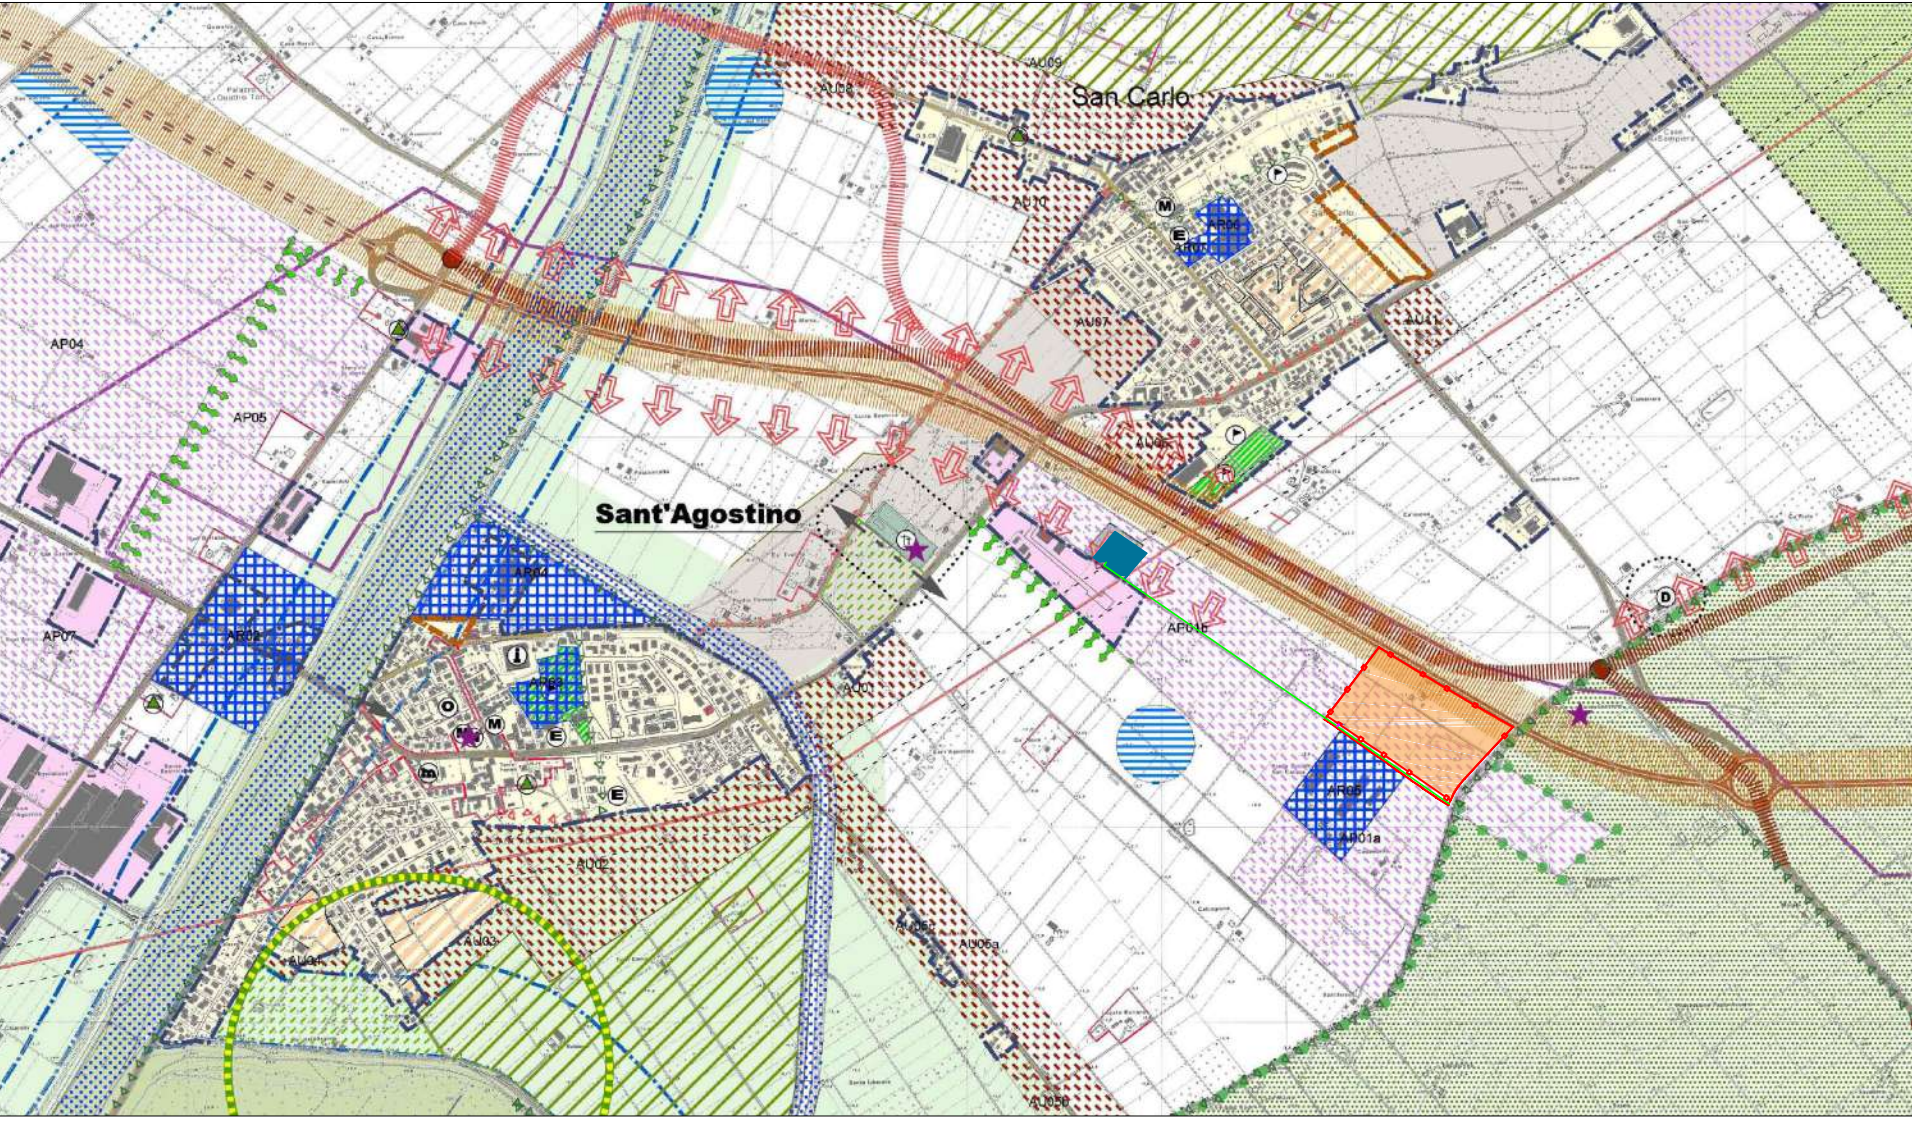

- Ambiti specializzati per attività produttive
- Ambiti specializzati per attività produttive da riqualificare (AR)
- Ambiti specializzati per attività produttive di nuova espansione (AP) - AP01b
- Ambiti agricoli periurbani
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
- Corridoio Infrastrutturale Autostrada Regionale Cispadana
- Nuova viabilità d'ambito
- Proposta del D.P. di integrazione alla viabilità principale
- Tratti alternativi alla viabilità di connessione all'Autostrada Regionale Cispadana proposta dal progetto preliminare a base di gara
- Concentrazione e/o sistema di dotazioni entro gli Ambiti
- Interventi di ambientazione e mitigazione della viabilità

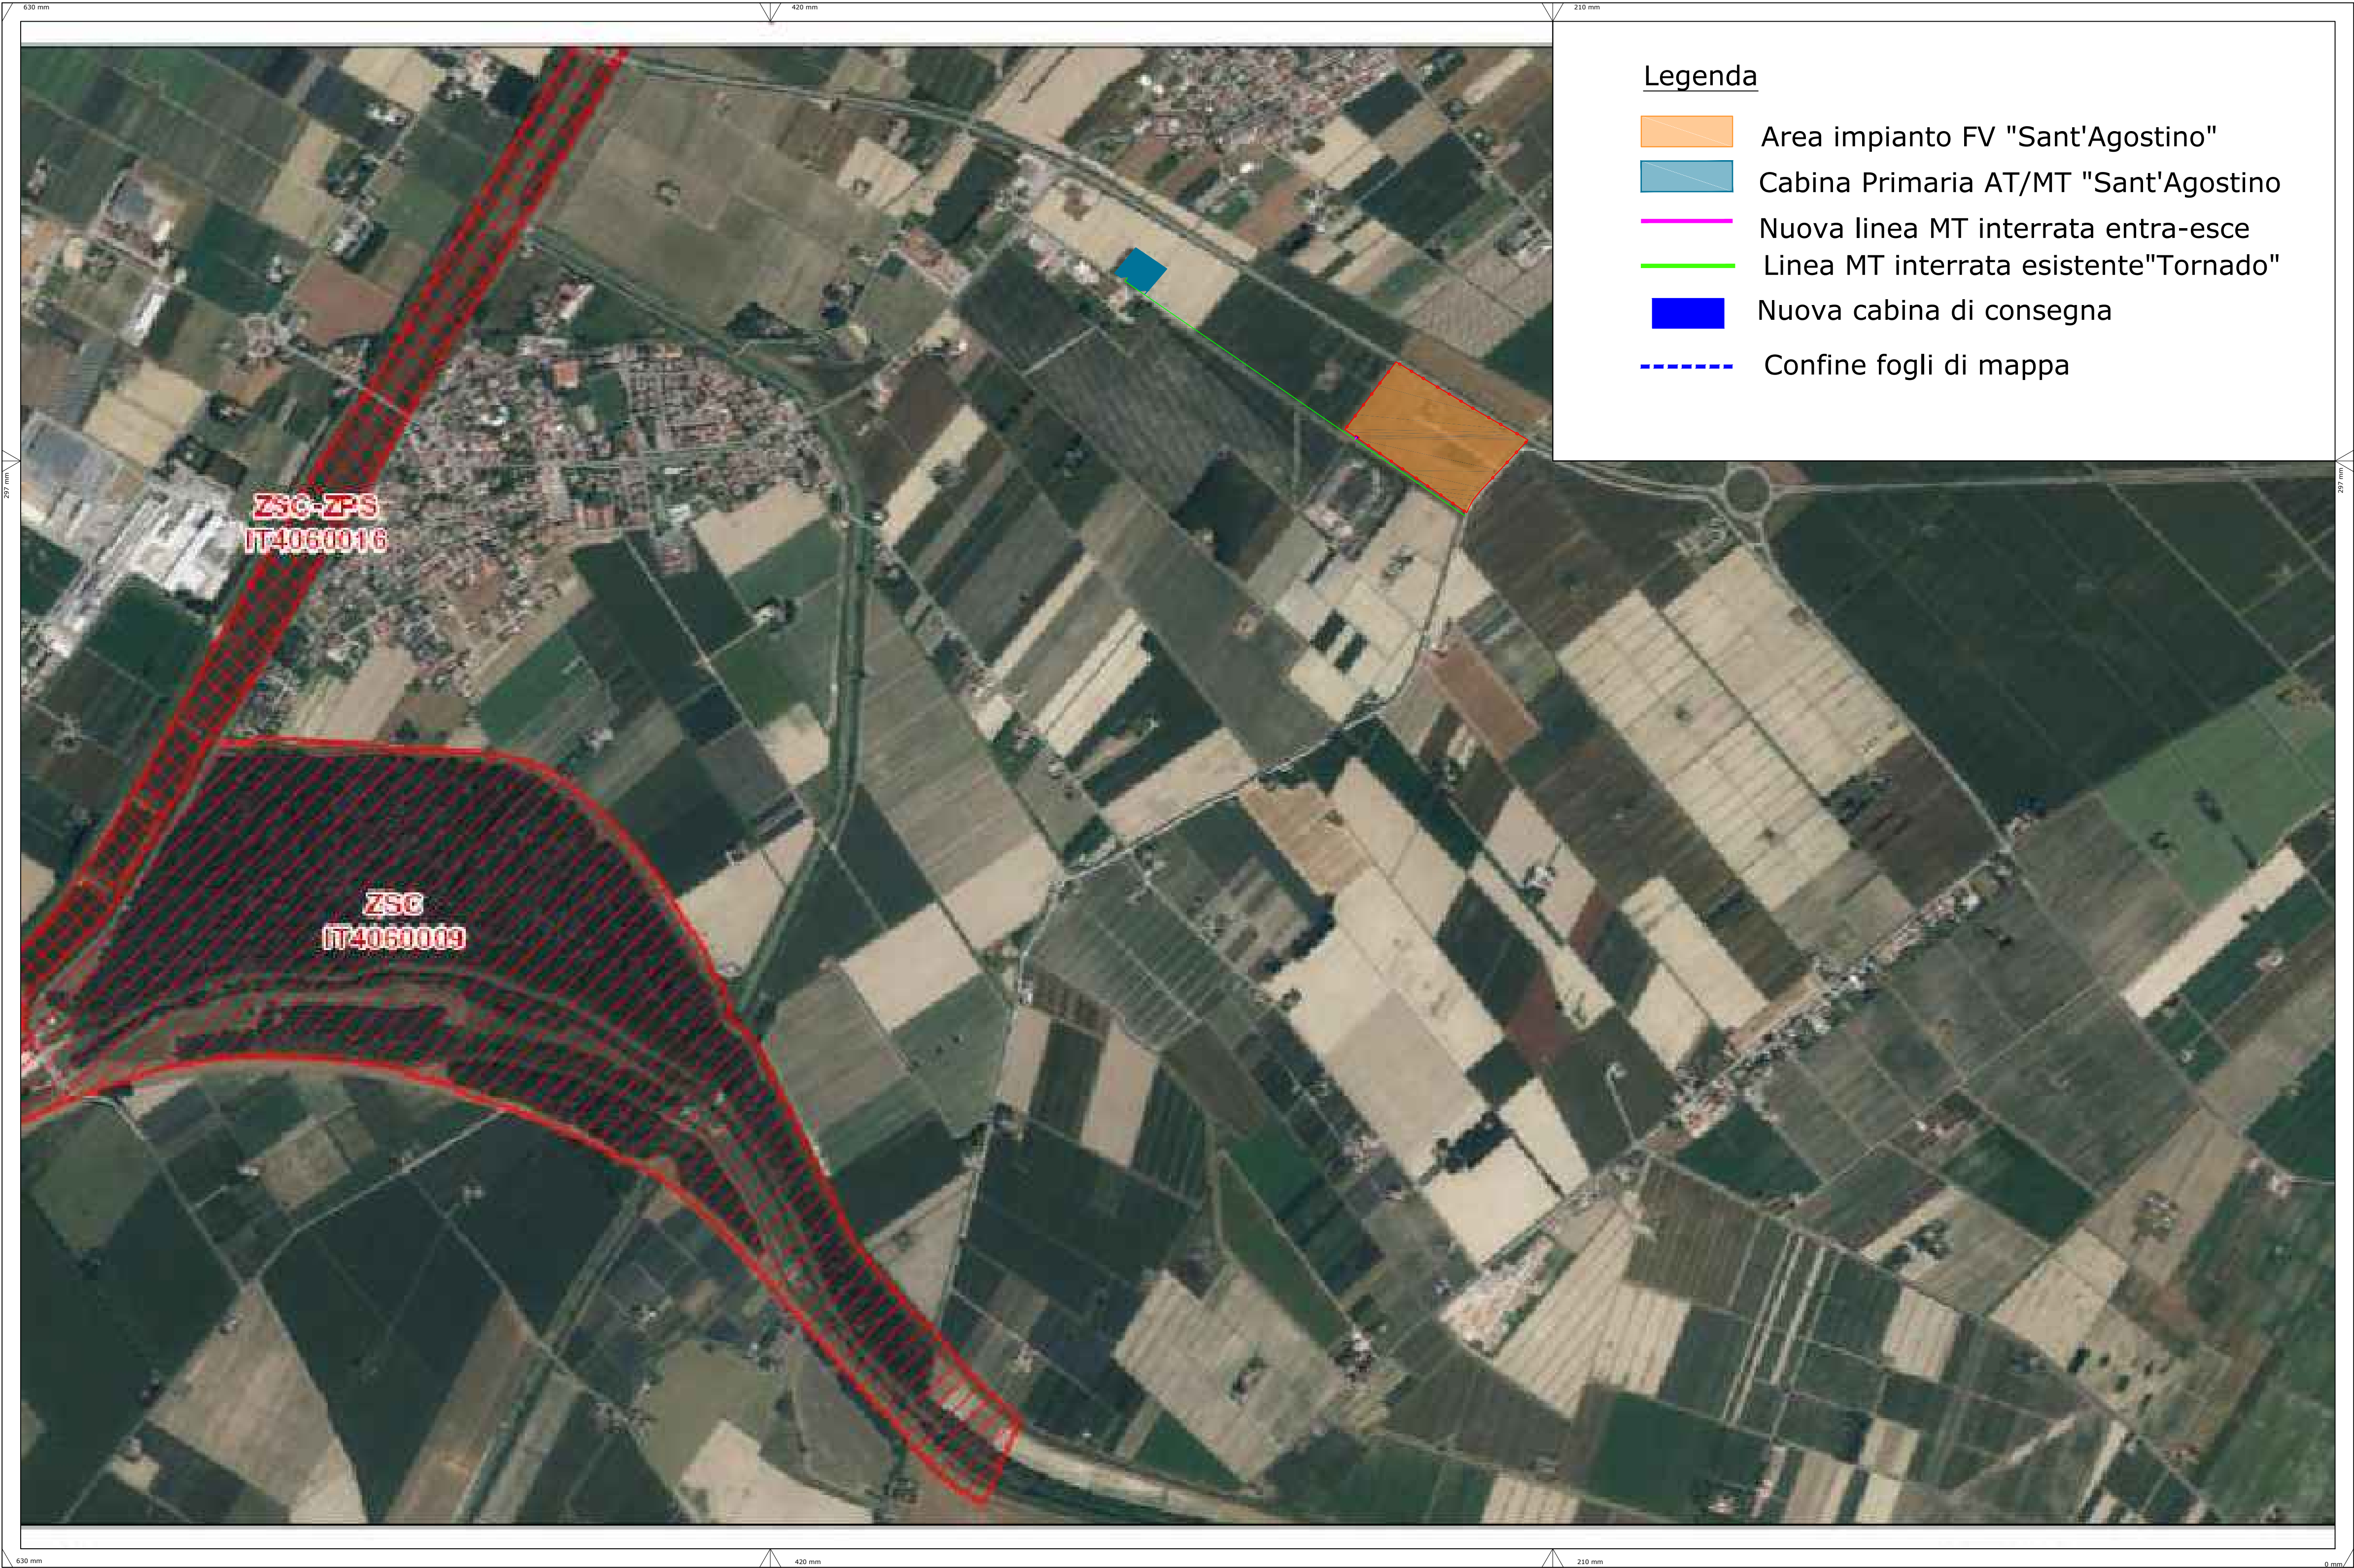

Legenda

- Area impianto FV "Sant'Agostino"
- Cabina Primaria AT/MT "Sant'Agostino"
- Nuova linea MT interrata entra-esce
- Linea MT interrata esistente "Tornado"
- Nuova cabina di consegna
- Confine fogli di mappa