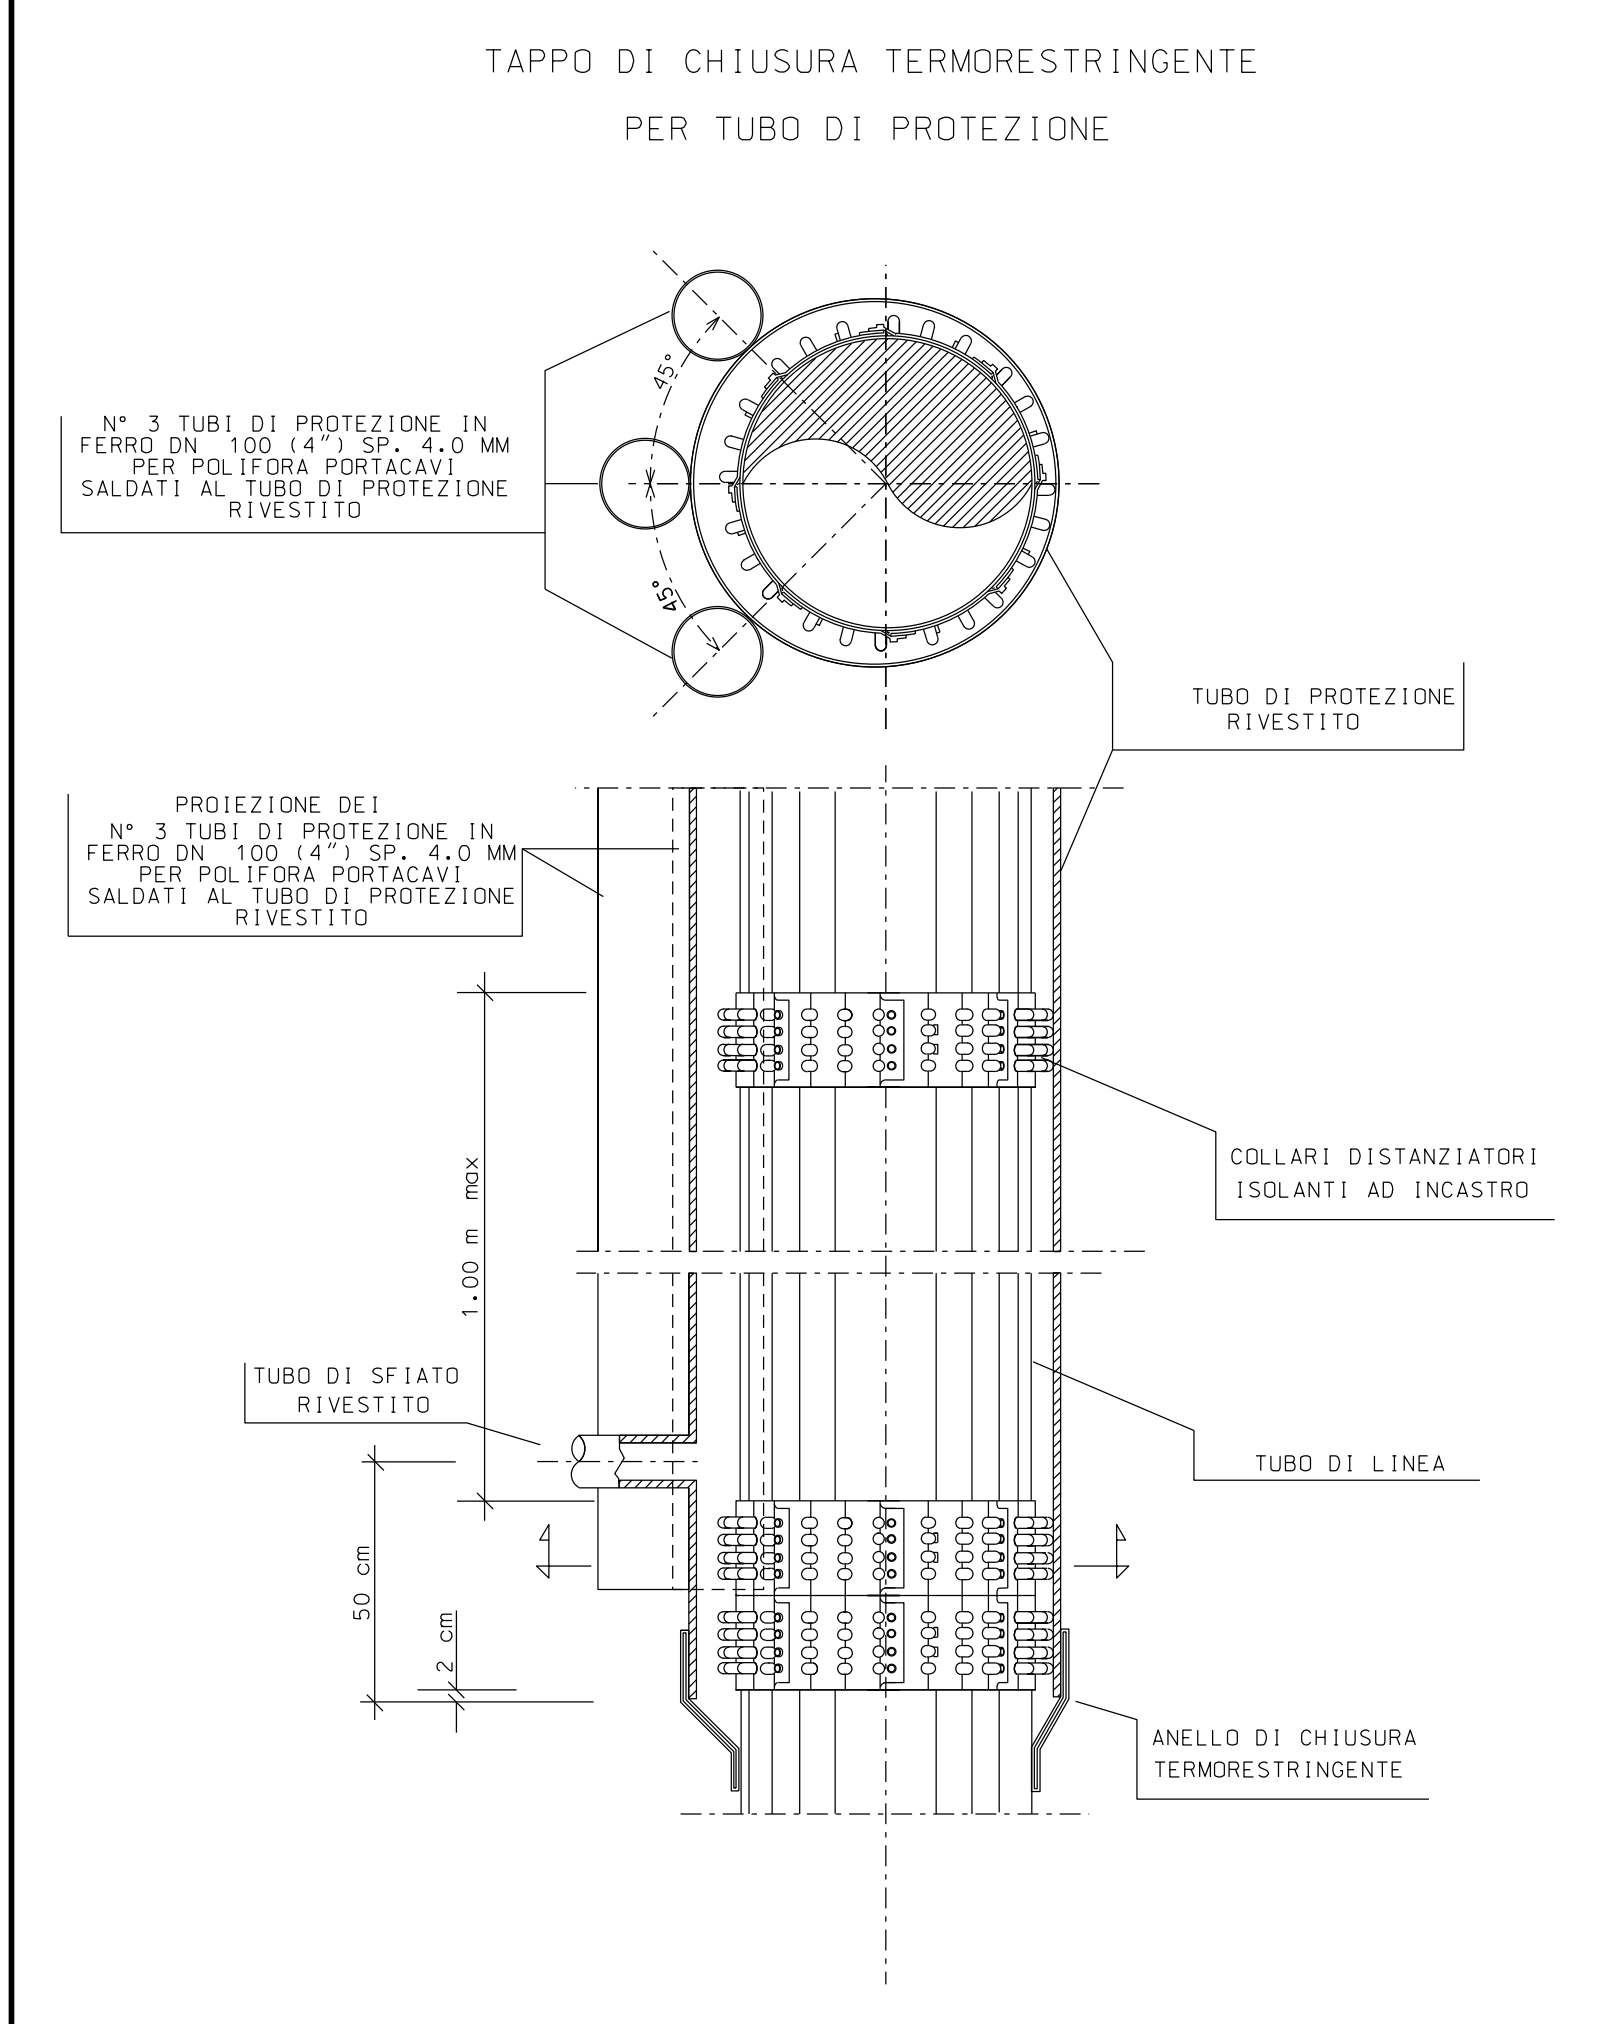
TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
PER TUBO DI PROTEZIONE
N° 3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO DN 100 (4") SP. 4.0 MM PER POLIFORA PORTACAVI SALDATI AL TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO
TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO
PROIEZIONE DEI N° 3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO DN 100 (4") SP. 4.0 MM PER POLIFORA PORTACAVI SALDATI AL TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO
COLLARI DISTANZIATORI ISOLANTI AD INCASTRO
1.00 m max
TUBO DI SFIATO RIVESTITO
TUBO DI LINEA
50 cm
2 cm
ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

P258
P259
P260
P261
P262
P263
P264
P265
P266
P267
V268
P269
Q = 25.00
VIA ROMEA SUD
S.S. N.16 (ADRIATICA)
Prog. Km 157+753
VIABILITA' IN PROGETTO
P.I.L. n.2
in Progetto
PP1/P
CE3
4.25
CAVI AEREI LINEA TELEFONICA
CAVI AEREI L.E.B.T.
STRADA STERRATA
GUARD RAIL
FOSSO
FOSSETTO
PER LA PROTEZIONE CATODICA DELL'IMPIANTO PIL N.2 VEDERE DISEGNO N. DIS-I-B-46002
CONDOTTA DN 900 (36") Sp. 14.2 mm
L-400N-1°05'-VA 14.2 mm
L-400N-1°05'-VB 14.2 mm
L-400N-1°5'-VB 14.2 mm
L-400N-5°55'-VA 14.2 mm
L-400N-5°18'-VB 14.2 mm
Cavi impianto PP1/P (Tab. GASD. B.02.08.01.03) ad armadio per custodia apparecchiature presso la recinzione dell'impianto PIL N.2
N°1 cavo 1x10 mm2 nero (gr NM)
N°1 cavo 1x10 mm2 tubo di protezione (blu-blu) TP2
19.55
N. 3 TUBI DI PROTEZIONE PORTACAVO IN FERRO SALDATO DN 100 (4") Sp. 4.0 L= 73.50 m
TUBO DI PROTEZIONE DN 1050 (42") Sp. 22.8 mm L= 74.00m
N. 3 TUBI DI PROTEZIONE PORTACAVO IN FERRO DN 100 (4") Sp. 4.0 L= 22.00 m
6.37
8.80
N. 3 TUBI DI PROTEZIONE PORTACAVO IN FERRO DN 100 (4") Sp. 4.0 L= 36.00 m - POSATO A CIELO APERTO
TUBO DI PROTEZIONE DN 1050 (42") Sp. 22.8 mm L= 36.00m - POSATO A CIELO APERTO
VIABILITA' IN PROGETTO
5.70
8.15
30°15'52"
Z
X
H

SEZIONE A - B scala 1:200

MET. COLL RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA DN 300 (12")-DP 75 bar, 1°TRATTO IN PROGETTO DA ALTRA OPERA
Strada accesso impianto P.I.L. N. 2 (in progetto da altra opera)
Impianto P.I.L. N.2 (in progetto da altra opera)
Area Mitigazione impianto
14.94
14.85 (N.9 PANNELLI)
USCITA DI SICUREZZA
21.75m
Sfiato IN PROGETTO
NUOVA STRADA DI ACCESSO ALL'IMPIANTO FINO A VIA ROMEA SUD
INGRESSO PRINCIPALE
Punto di Misura in Armadio IN PROGETTO
IMPIANTO PIL N.2 IN PROGETTO
Fossetto
Casotto
Cavi Telecom interrati
Fognatura in CA DN 250 Hera
Guard Rail
Acquedotto - Hera in GHISA DN 475
Cavi elettrici P.I. in PVC DN 125 prof. 0.60 m CA. Concordia
Acquedotto in PE De 63 Hera
Strada asfaltata Via Romea Sud
Strada Statale N. 16 Prog. Km 157+753
Linea Telefonica
Strada sterrata
Sfiato e Punto di Misura IN PROGETTO
TUBO DI PROTEZIONE DN 1050 (42") Sp. 22.8 mm L= 74.00m
Met. Collegamento PDE FSRU Ravenna al nodo di Ravenna DN 900 (36") DP 75 bar In Progetto
Viabilita' in progetto
TUBO DI PROTEZIONE DN 1050 (42") Sp. 22.8 mm L= 36.00m
Fossetto
P259
P260
P261
P262
P263
P264
P265
P266
P267

PIANO QUOTATO scala 1:200

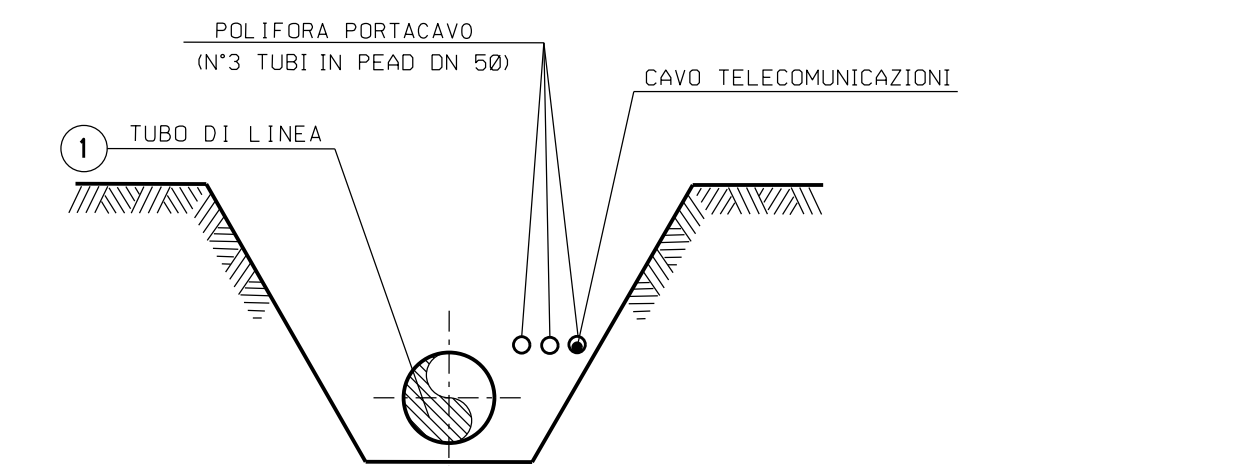
POLIFORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)
CAVO TELECOMUNICAZIONI
1 TUBO DI LINEA

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

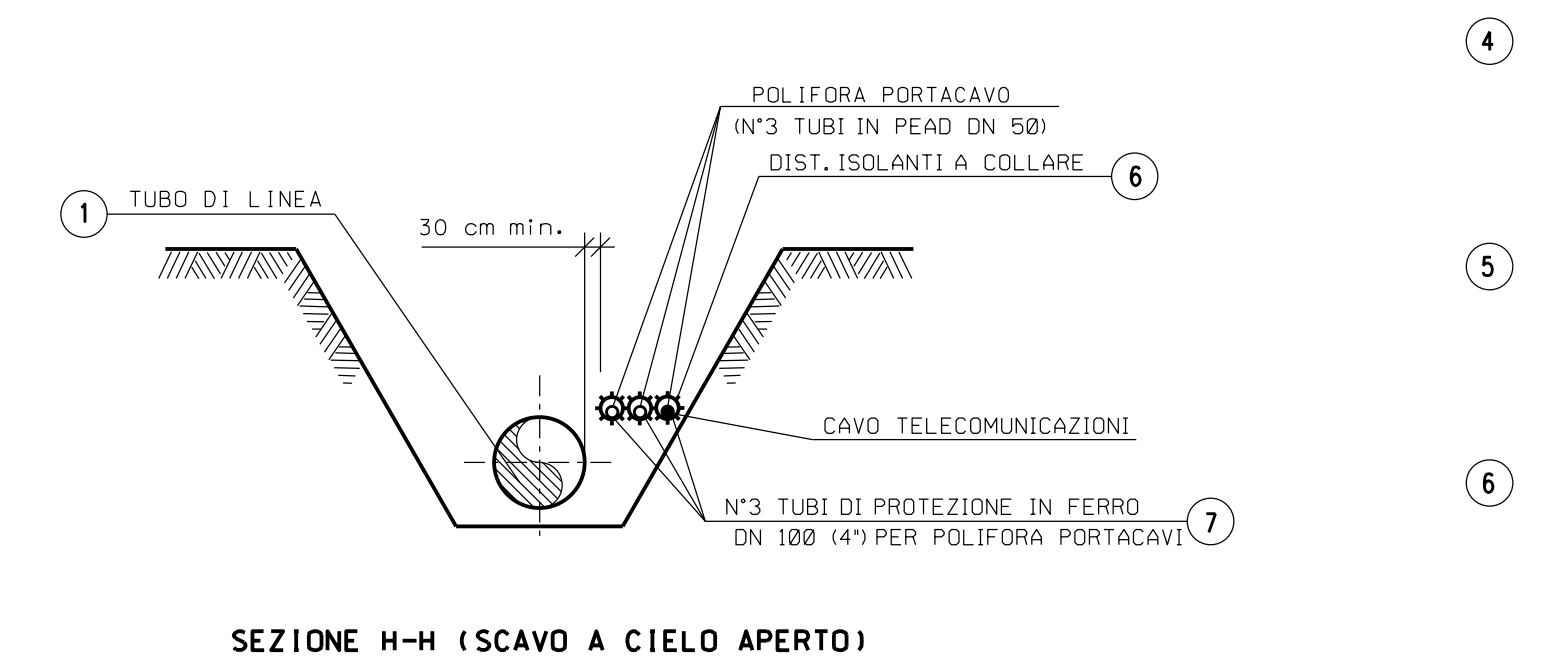
POLIFORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)
DIST. ISOLANTI A COLLARE 6
1 TUBO DI LINEA
30 cm min.
CAVO TELECOMUNICAZIONI
N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI 7

SEZIONE H-H (SCAVO A CIELO APERTO)

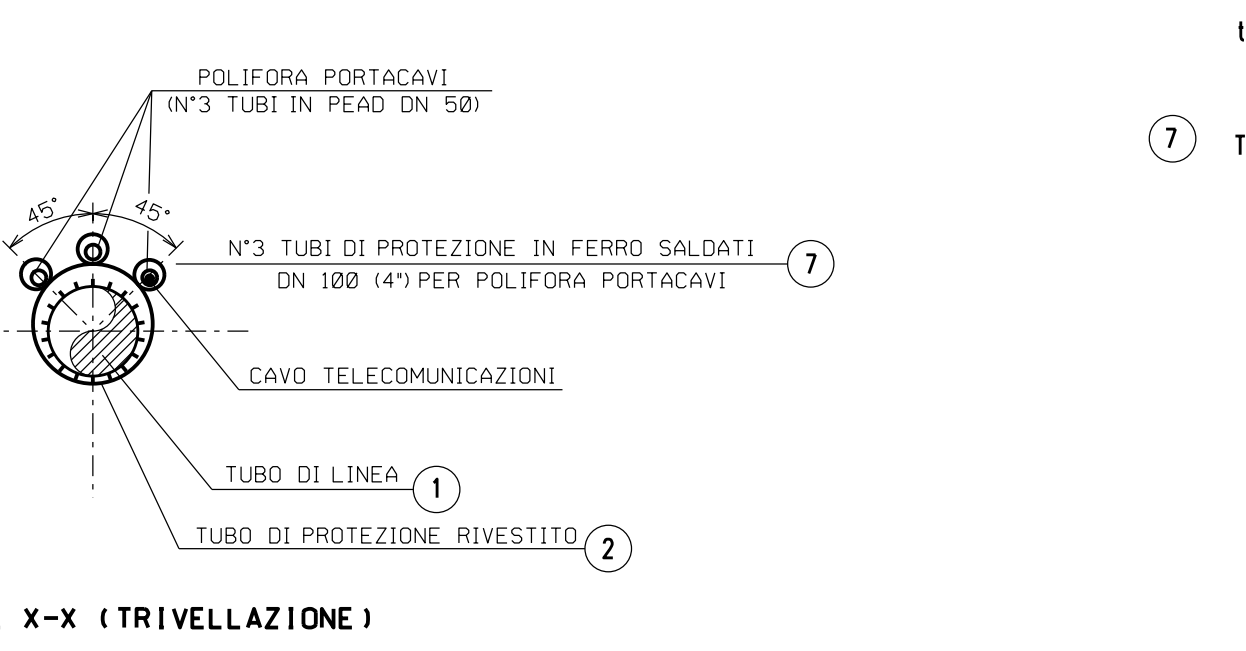
POLIFORA PORTACAVI
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)
45°
45°
N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO SALDATI DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI 7
CAVO TELECOMUNICAZIONI
TUBO DI LINEA 1
TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO 2

SEZIONE X-X (TRIVELLAZIONE)

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

①	Tubo di acciaio GRADO L450 MB DN 900 (36") Di 888.0 mm Sp. MAGGIORATO Sp 14.2 mm costruito secondo tab. GASD A 01.01.25 u.e. rivestimento in Polietilene Sp 3.3 mm	
②	Tubo di protezione in acciaio Grado EN L450 MB DN 1050 (42") Sp. 22.8 mm costruito secondo tab. GASD A 01.04.01 u.e.	110.00m
③	Anello di chiusura termorestringente DN 900 (36") x DN 1050 (42") costruito secondo tab. GASD A.09.02.11 u.e.	n. 4
④	Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas Tipo2 costruito secondo tab. GASD A 09.06.02 u.e.	n. 4
	Tubo di sfiato in Acciaio S 185 - UNI EN 10025-2 DN 80 (3") Sp. 3.2 mm costruito secondo tab. GASD A 01.03.01	20.00 m
⑤	Punto di misura di P.C. a cassetta piantana secondo GASD A.07.01.05 con impianto PP1/P secondo GASD B.02.08.01.03 u.e.	n. 3
	Punto di misura di P.C. in armadio per custodia apparecchiature secondo GASD A.07.01.01 con impianti PP1/P secondo GASD B.02.08.01.03 e CE3 secondo GASD B.02.08.02.03 u.e.	n. 1
⑥	Distanziatori isolanti a collare con fissaggio ad incastro costruiti secondo tab. GASD A.09.01.06 u.e.	
	tubo di sfiato DN 80 (3") anelli	n. 10
	tubo protezione portacavi DN 100 (4") anelli	n.87
	tubo di linea DN 900 (36") anelli	n.116
⑦	Tubo di protezione in ferro DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi	394.50 m

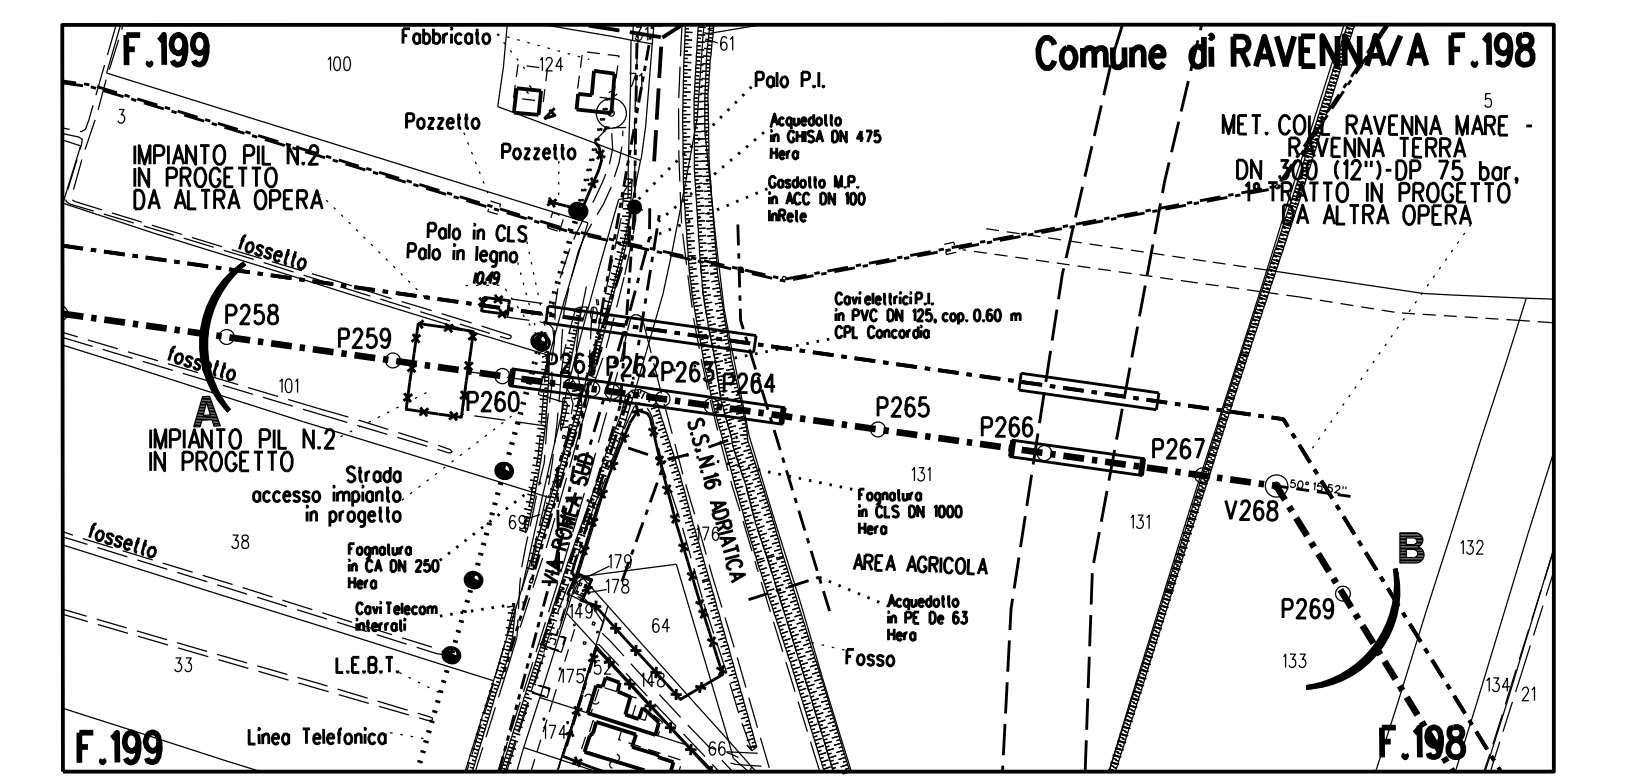
F.199
Comune di RAVENNA/A F.198
Fabbricato
Pozzetto
Palo P.I.
Acquedotto in GHISA DN 475 Hera
Gasdotto M.P. in ACC DN 100 InRete
IMPIANTO PIL N.2 IN PROGETTO DA ALTRA OPERA
MET. COLL RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA DN 300 (12")-DP 75 bar, 1°TRATTO IN PROGETTO DA ALTRA OPERA
Palo in CLS
Palo in legno
fossello
P258
P259
P260
P262
P263
P264
P265
P266
P267
V268
P269
A
B
IMPIANTO PIL N.2 IN PROGETTO
Strada accesso impianto in progetto
Fognatura in CA DN 250 Hera
Cavi Telecom interrati
L.E.B.T.
Linea Telefonica
AREA AGRICOLA
Acquedotto in PE De 63 Hera
Fosso
F.199
F.198

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
Comune RAVENNA Sez. A F. 198 - F. 199

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N.

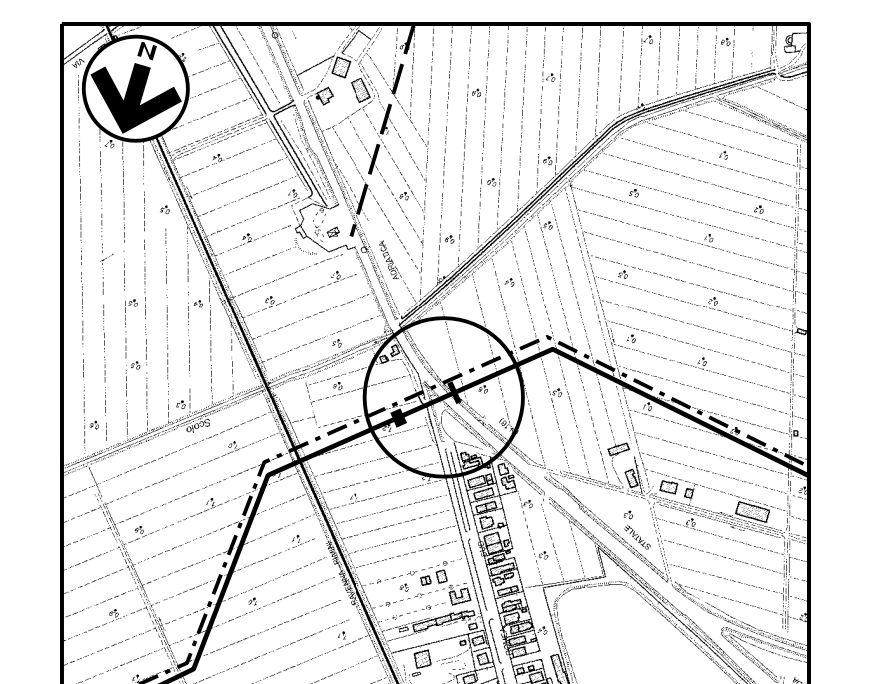

COROGRAFIA 1:10000
Foglio CTR F. 240032, 240043

NOTE:

1. In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell'area di passaggio con linee elettriche aeree, l'appaltatore dovra' procedere all'esatta determinazione dell'altezza dei conduttori e del loro voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.
2. L'appaltatore dovra' procedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fogne interrate interferenti con la linea, mediante scavi a mano.

NOTE DI PROTEZIONE CATODICA:

1. La posa dei cavi lungo la condotta in progetto dovra' essere realizzata con letto di posa opportunamente vagliato, privo di sassi e pietre, fino alle cassette o agli armadi previsti. Il cavo dovra' essere posato ad una profondita' di almeno 1.5 m. Il rinterro iniziale e finale dei cavi, per almeno 0.2 m, deve essere eseguito manualmente con terreno vagliato.

2. Per le posizioni di armadi e cassette e per gli schemi di cablaggio degli stessi, vedere planimetria catastale meccanizzata n. DIS-PL-89E-13000 e allegato e disegno n. DIS-I-B-46002.

Rev	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	31/03/2023	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	D BOLLETTA	A GIGLIOTTI	M BEGINI
1	09/02/2023	EMISSIONE PER PERMESSI	D BOLLETTA	A GIGLIOTTI	M BEGINI
0	14/10/2022	EMISSIONE PER APPALTO	L MOLINARI	A GIGLIOTTI	M BEGINI

snam

PROGETTISTA
techfem
Rif. TFM: 011-PJM22-001-30-DT-19E-3011

COMMESSA	CODICE TECNICO
NQ/R22199/L01	21294

Met. Collegamento PDE FSRU Ravenna
al Nodo di Ravenna
DN 900 (36") DP 75 bar

DIS. N. DIS-AT-19E-13011
REVISIONE 2

ATTRAVERSAMENTO VIA ROMEA SUD,
S.S. N.16 (ADRIATICA) Prog. Km 157+753 E
VIABILITA' IN PROGETTO

FG 1 DI 1
SCALA 1:200

DOCUMENTO DI PROPRIETA' Snam Rete Gas. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.