


Per la cabina dovrà essere fornita, una relazione tecnica redatta secondo le modalità previste nella guida CEI 11-35, riportante i disegni esecutivi dei locali, ed accompagnata da uno o più dei seguenti certificati:







Certificato di agibilità dei locali in muratura (in caso di cabina costruita in loco o presente in edificio civile);


...Dichiarazione della rispondenza di locali alla norma CEI 99-2 (rilasciata dal costruttore) in caso di cabina costruita in loco o presente in edificio civile;

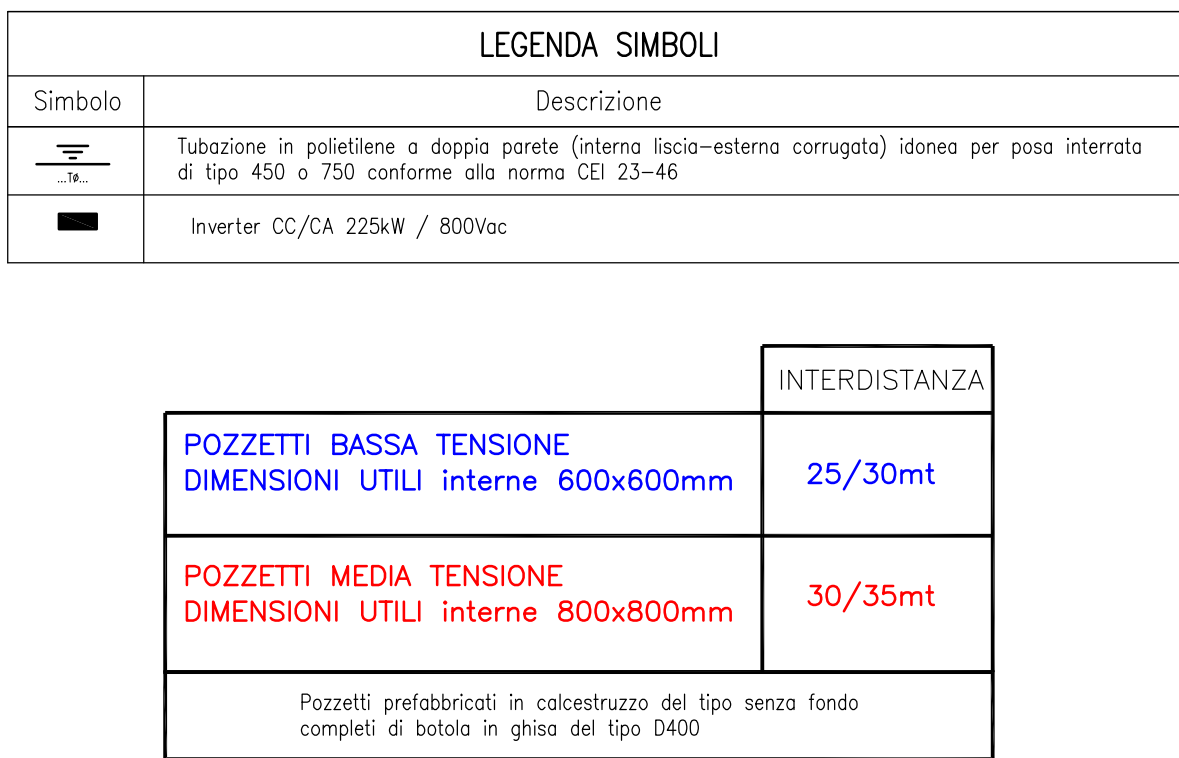...Attestato di qualificazione del sistema organizzativo dello stabilimento e del processo produttivo, rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – per la produzione in serie dichiarata dei manufatti prefabbricati in c.a. in base al D.M. 14.01.2008 e ai sensi della legge 5 Novembre 1971 n.1086 art.9 attestante l'averueno deposito del progetto strutturale ai sensi delle normative vigenti (in caso di cabina bassa in box prefabbricato);

...Dichiarazione della rispondenza di locali ed impianti degli stessi alla norma CEI 17-103 (in caso di cabina in box prefabbricato).



LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	CABINA C0 Cabina ENTE DISTRIBUTORE
	CABINA C1 Cabina UTENTE - RICEZIONE MT
	CABINA C2 Cabina UTENTE - SMISTAMENTO MT
	CABINA C3 Cabina UTENTE - TRASFORMAZIONE n°1
	CABINA C4 Cabina UTENTE - TRASFORMAZIONE n°2
	CABINA C5 Cabina UTENTE - TRASFORMAZIONE n°3

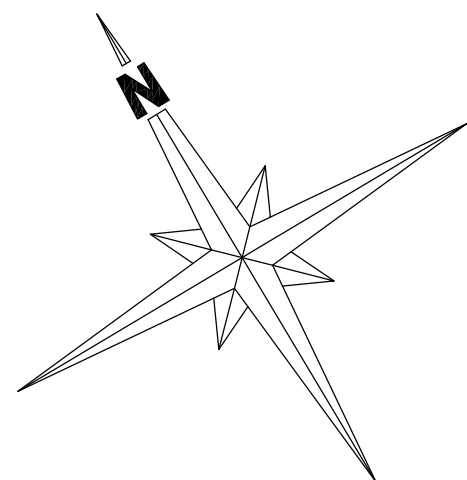

NEL CASO DI DIFFORMITÀ GRAFICHE E/O
ARCHITETTONICHE SONO DA RITENERSI VALIDE LE
RELATIVE TAVOLE ARCHITETTONICHE.

**REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU
TERRENO AGRICOLO DI POTENZA DI PICCO PARI A 9,295
MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 7,20 MWp**

COMMITTENTE: AM SOLAR SRL
p.IVA 02709900399
Legale rappresentante: **Cristiano Vitali**
C.E. 01052470410001

PROGETTISTA: Per. Ind. **Massimo Ghesini**

N. ELABORATO

B1.2

ELABORATO

**PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
PIANTA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE**

<p>SCALA</p> <p>1:1000/50</p>	<p>RIFERIMENTO PRATICA</p> <p>IMPIANTO FV MASSARENTI</p>
--------------------------------------	---

DATA
20/04/2022

General contracto

PROTESA
A COMPANY OF **SAGMI**

Protesa spa
Via Ugo la Malfa n.24 Imola 40026 (BO)
telefono 0542 844089 mail info@protesa.net sito www.protesa.net

Proprietà riservata. È vietata la riproduzione totale o parziale e la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcolo ad esso relativo che non siano espressamente autorizzate.
In mancanza di ripeto gli interessi si riservano il diritto di procedere a termini di legge.

file 4280 d B1.2 Distr.docg