


SOCIETA' SNAM Rete Gas S.p.A.
IMPIANTO Terminale di Ravenna
UNITA' FSRU in rigassificazione
EVENTO INIZIALE: 12R - Linea principale di alimentazione riscaldatori

a Perdita significativa

INTERVENTI SISTEMI DI SICUREZZA E DA REMOTO	INNESCO IMMEDIATO	INNESCO RITARDATO	CONFINAMENTO VAPORI
	$f(q)$	$f(Q)$	$f(X)$

EVENTI FINALI E
FREQUENZE DI
ACCADIMENTO
(occ/anno)

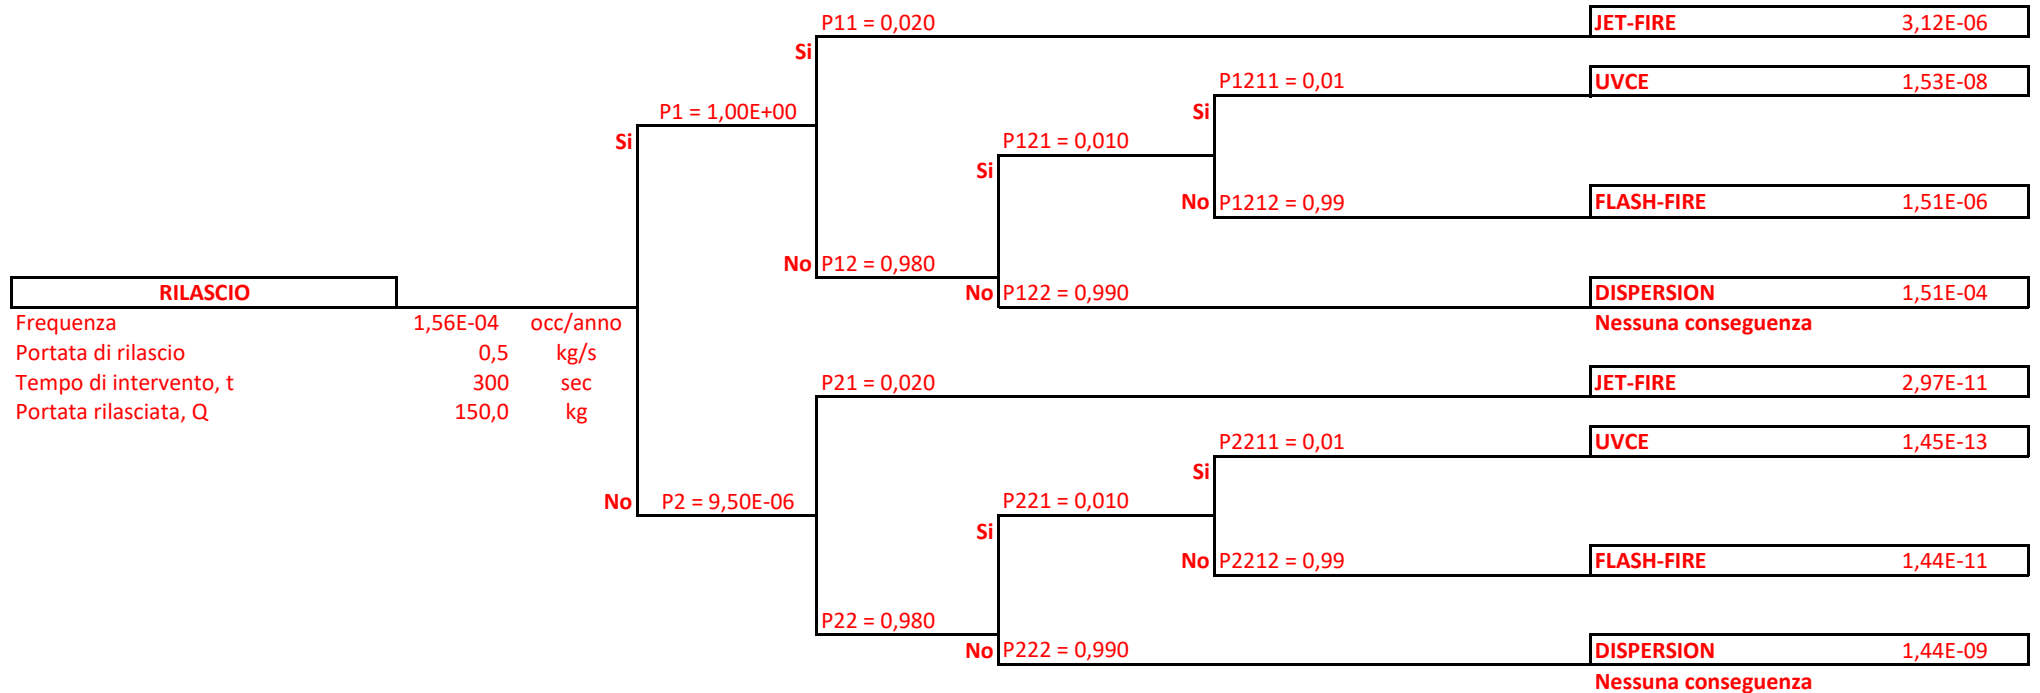

12R - Linea principale di alimentazione riscaldatori
a Perdita significativa

SCENARI INCIDENTALI	FREQUENZA DI ACCADIMENTO (occ/anno)
JET-FIRE	3,12E-06
UVCE	1,53E-08
FLASH-FIRE	1,51E-06
DISPERSION	1,51E-04