


SOCIETA' SNAM Rete Gas S.p.A.
IMPIANTO Terminale di Ravenna
UNITA' FSRU in rigassificazione
EVENTO INIZIALE: 13R - Linea secondaria di alimentazione riscaldatori

a Perdita significativa

INTERVENTI SISTEMI DI SICUREZZA E DA REMOTO	INNESCO IMMEDIATO	INNESCO RITARDATO	CONFINAMENTO VAPORI
	$f(q)$	$f(Q)$	$f(X)$

EVENTI FINALI E
FREQUENZE DI
ACCADIMENTO
(occ/anno)

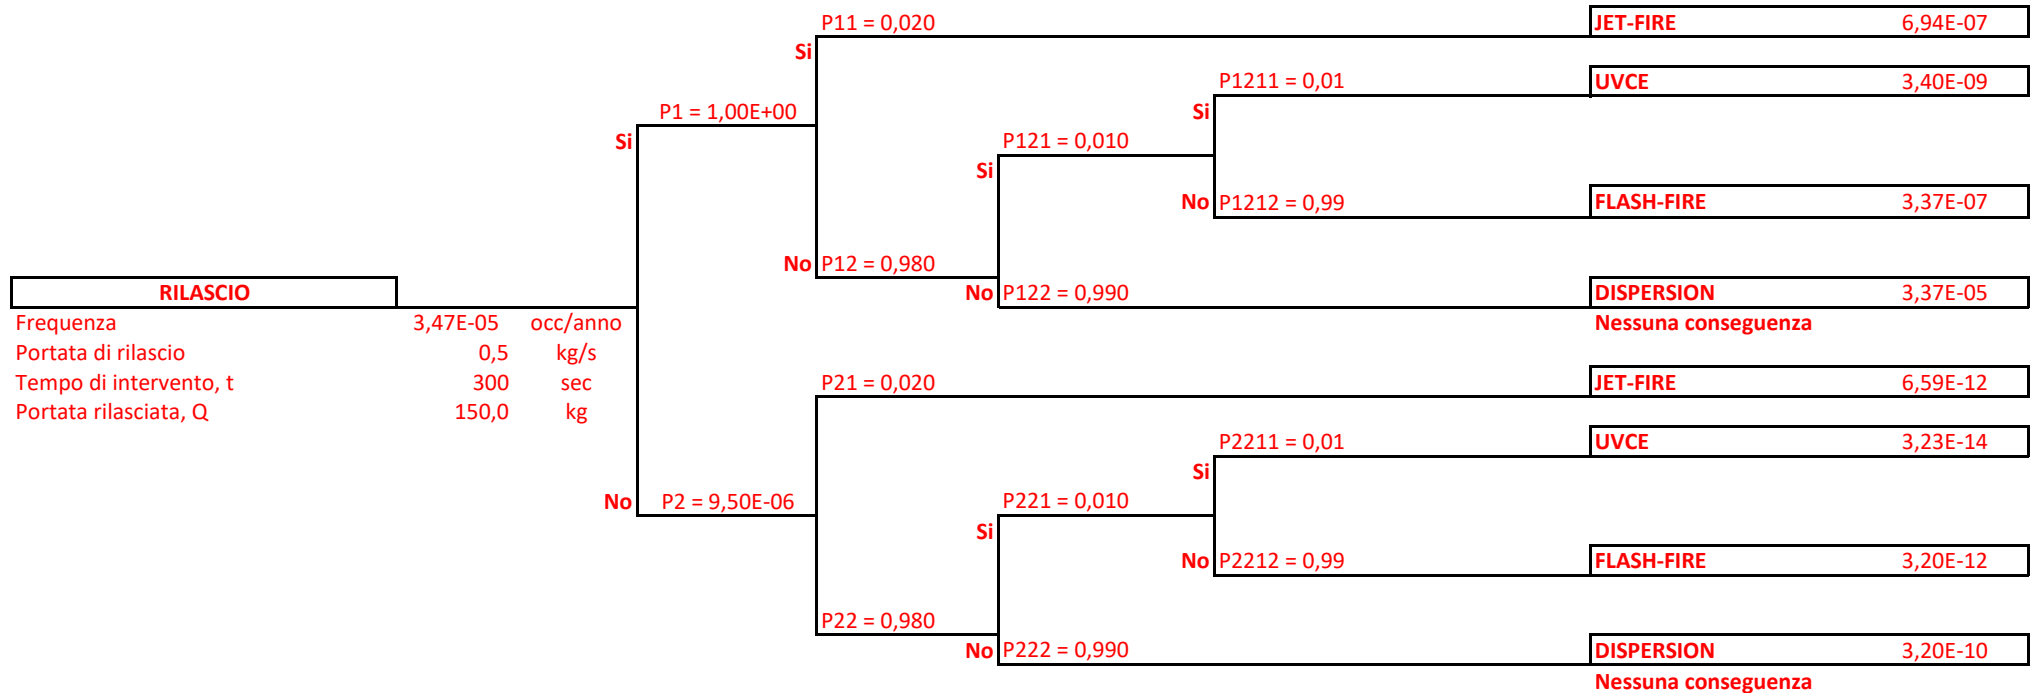

13R - Linea secondaria di alimentazione riscaldatori
a Perdita significativa

SCENARI INCIDENTALI	FREQUENZA DI ACCADIMENTO (occ/anno)
JET-FIRE	6,94E-07
UVCE	3,40E-09
FLASH-FIRE	3,37E-07
DISPERSION	3,37E-05