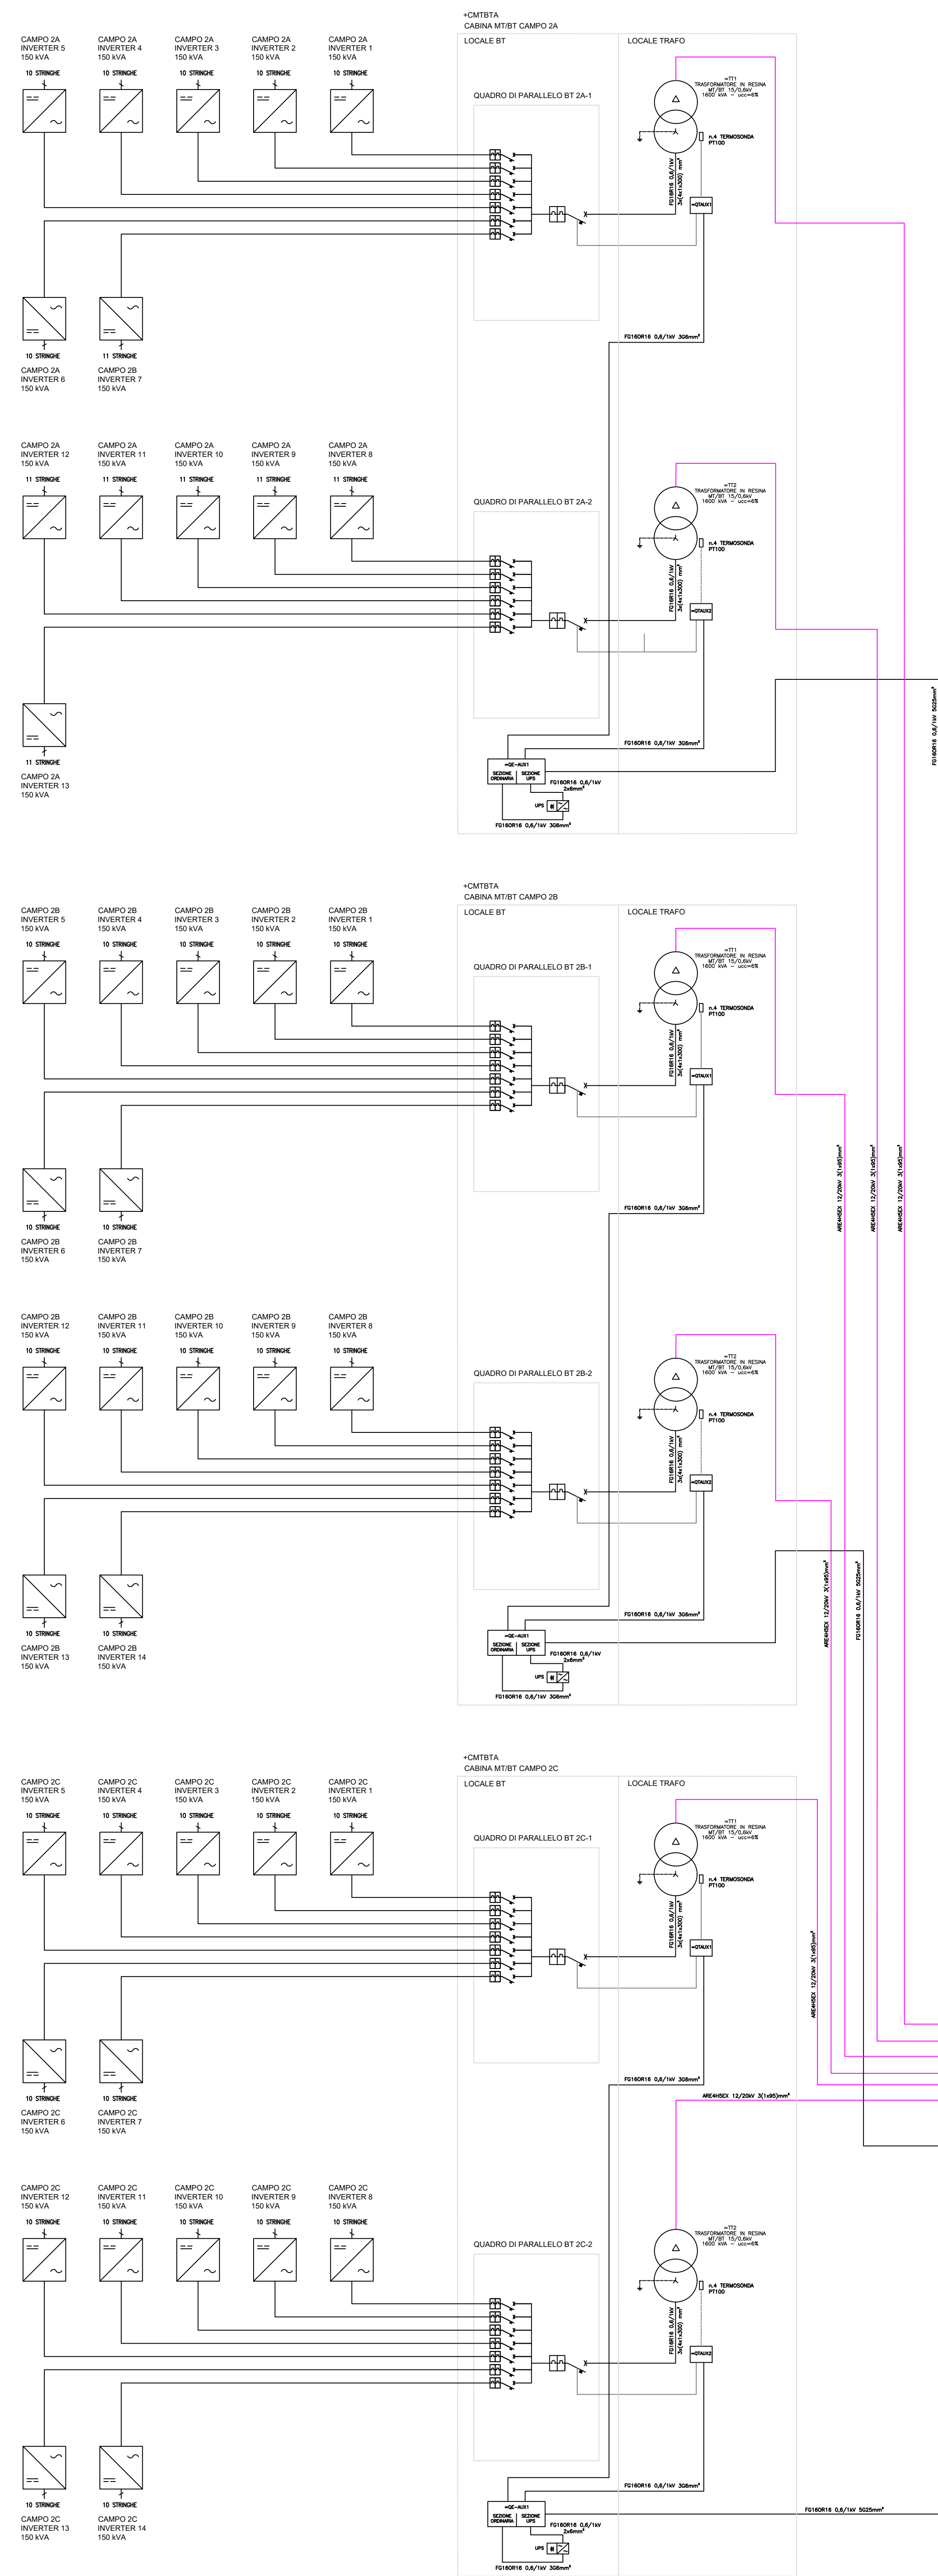


<p>DATI TECNICI IMPIANTO FV "MEDICINA 2"</p> <p>$P_n=6.830,46 \text{ kWp}$</p> <p>N.417 STRINGHE DA 26 MODULI</p> <p>N.10842 MODULI MONOCRISTALLINI DA 630 Wp</p> <p>N.41 CONVERTITORI MULTISTRINGA CC/CA</p>
--


GALEOCCO POTRINE MARCHE - CAMP2 - 2016					GALEOCCO POTRINE MARCHE - CAMP2 - 2016				
N. INSECTE	POTRINE 500 mg	POTRINE NORMALE 100 mg	POTRINE INDEGA 100 mg	POTRINE INDEGA 100 mg	N. INSECTE	POTRINE 500 mg	POTRINE NORMALE 100 mg	POTRINE INDEGA 100 mg	POTRINE INDEGA 100 mg
1	16.530	150.00	150.00	150.00	1	16.530	150.00	150.00	150.00
2	16.530	150.00	150.00	150.00	2	16.530	150.00	150.00	150.00
3	16.530	150.00	150.00	150.00	3	16.530	150.00	150.00	150.00
4	16.530	150.00	150.00	150.00	4	16.530	150.00	150.00	150.00
5	16.530	150.00	150.00	150.00	5	16.530	150.00	150.00	150.00
6	16.530	150.00	150.00	150.00	6	16.530	150.00	150.00	150.00
7	180.18	150.00	150.00	150.00	7	16.530	150.00	150.00	150.00
8	180.18	150.00	150.00	150.00	8	16.530	150.00	150.00	150.00
9	180.18	150.00	150.00	150.00	9	16.530	150.00	150.00	150.00
10	180.18	150.00	150.00	150.00	10	16.530	150.00	150.00	150.00
11	180.18	150.00	150.00	150.00	11	16.530	150.00	150.00	150.00
12	180.18	150.00	150.00	150.00	12	16.530	150.00	150.00	150.00
13	180.18	150.00	150.00	150.00	13	16.530	150.00	150.00	150.00
TOTALE	2294.58	2100.00	2100.00	2100.00	TOTALE	2294.58	2100.00	2100.00	2100.00

CALCULO POTENCIA INFIANTO – CAMPO 3C				
N. INFIANTE	POTENCIA PIZ MOT. 3C	POTENCIA NORMAL	POTENCIA N. USUARIA	POTENCIA N. USUARIA
1	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
2	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
3	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
4	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
5	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
6	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
7	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
8	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
9	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
10	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
11	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
12	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
13	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
14	163,80 kW	150,00 kW	150,00 kW	
TOTAL	2293,20 kW	2.100,00 kW	2.100,00 kW	

[illegible]

DATI TECNICI IMPIANTO FV – CAMPO 2A Pn=2.244,06 kWp
N.137 STRINGHE DA 26 MODULI N.3562 MODULI MONOCRISTALLINI DA 630 Wp N.13 CONVERTITORI MULTISTRINGA CC/CA

<p>DATI TECNICI IMPIANTO FV - CAMPO 2B</p> <p>$P_n=2.293,20 \text{ kWp}$</p> <p>N.140 STRINGHE DA 26 MODULI</p> <p>N.3640 MODULI MONOCRISTALLINI DA 630 Wp</p> <p>N.14 CONVERTITORI MULTISTRINGA CC/CA</p>

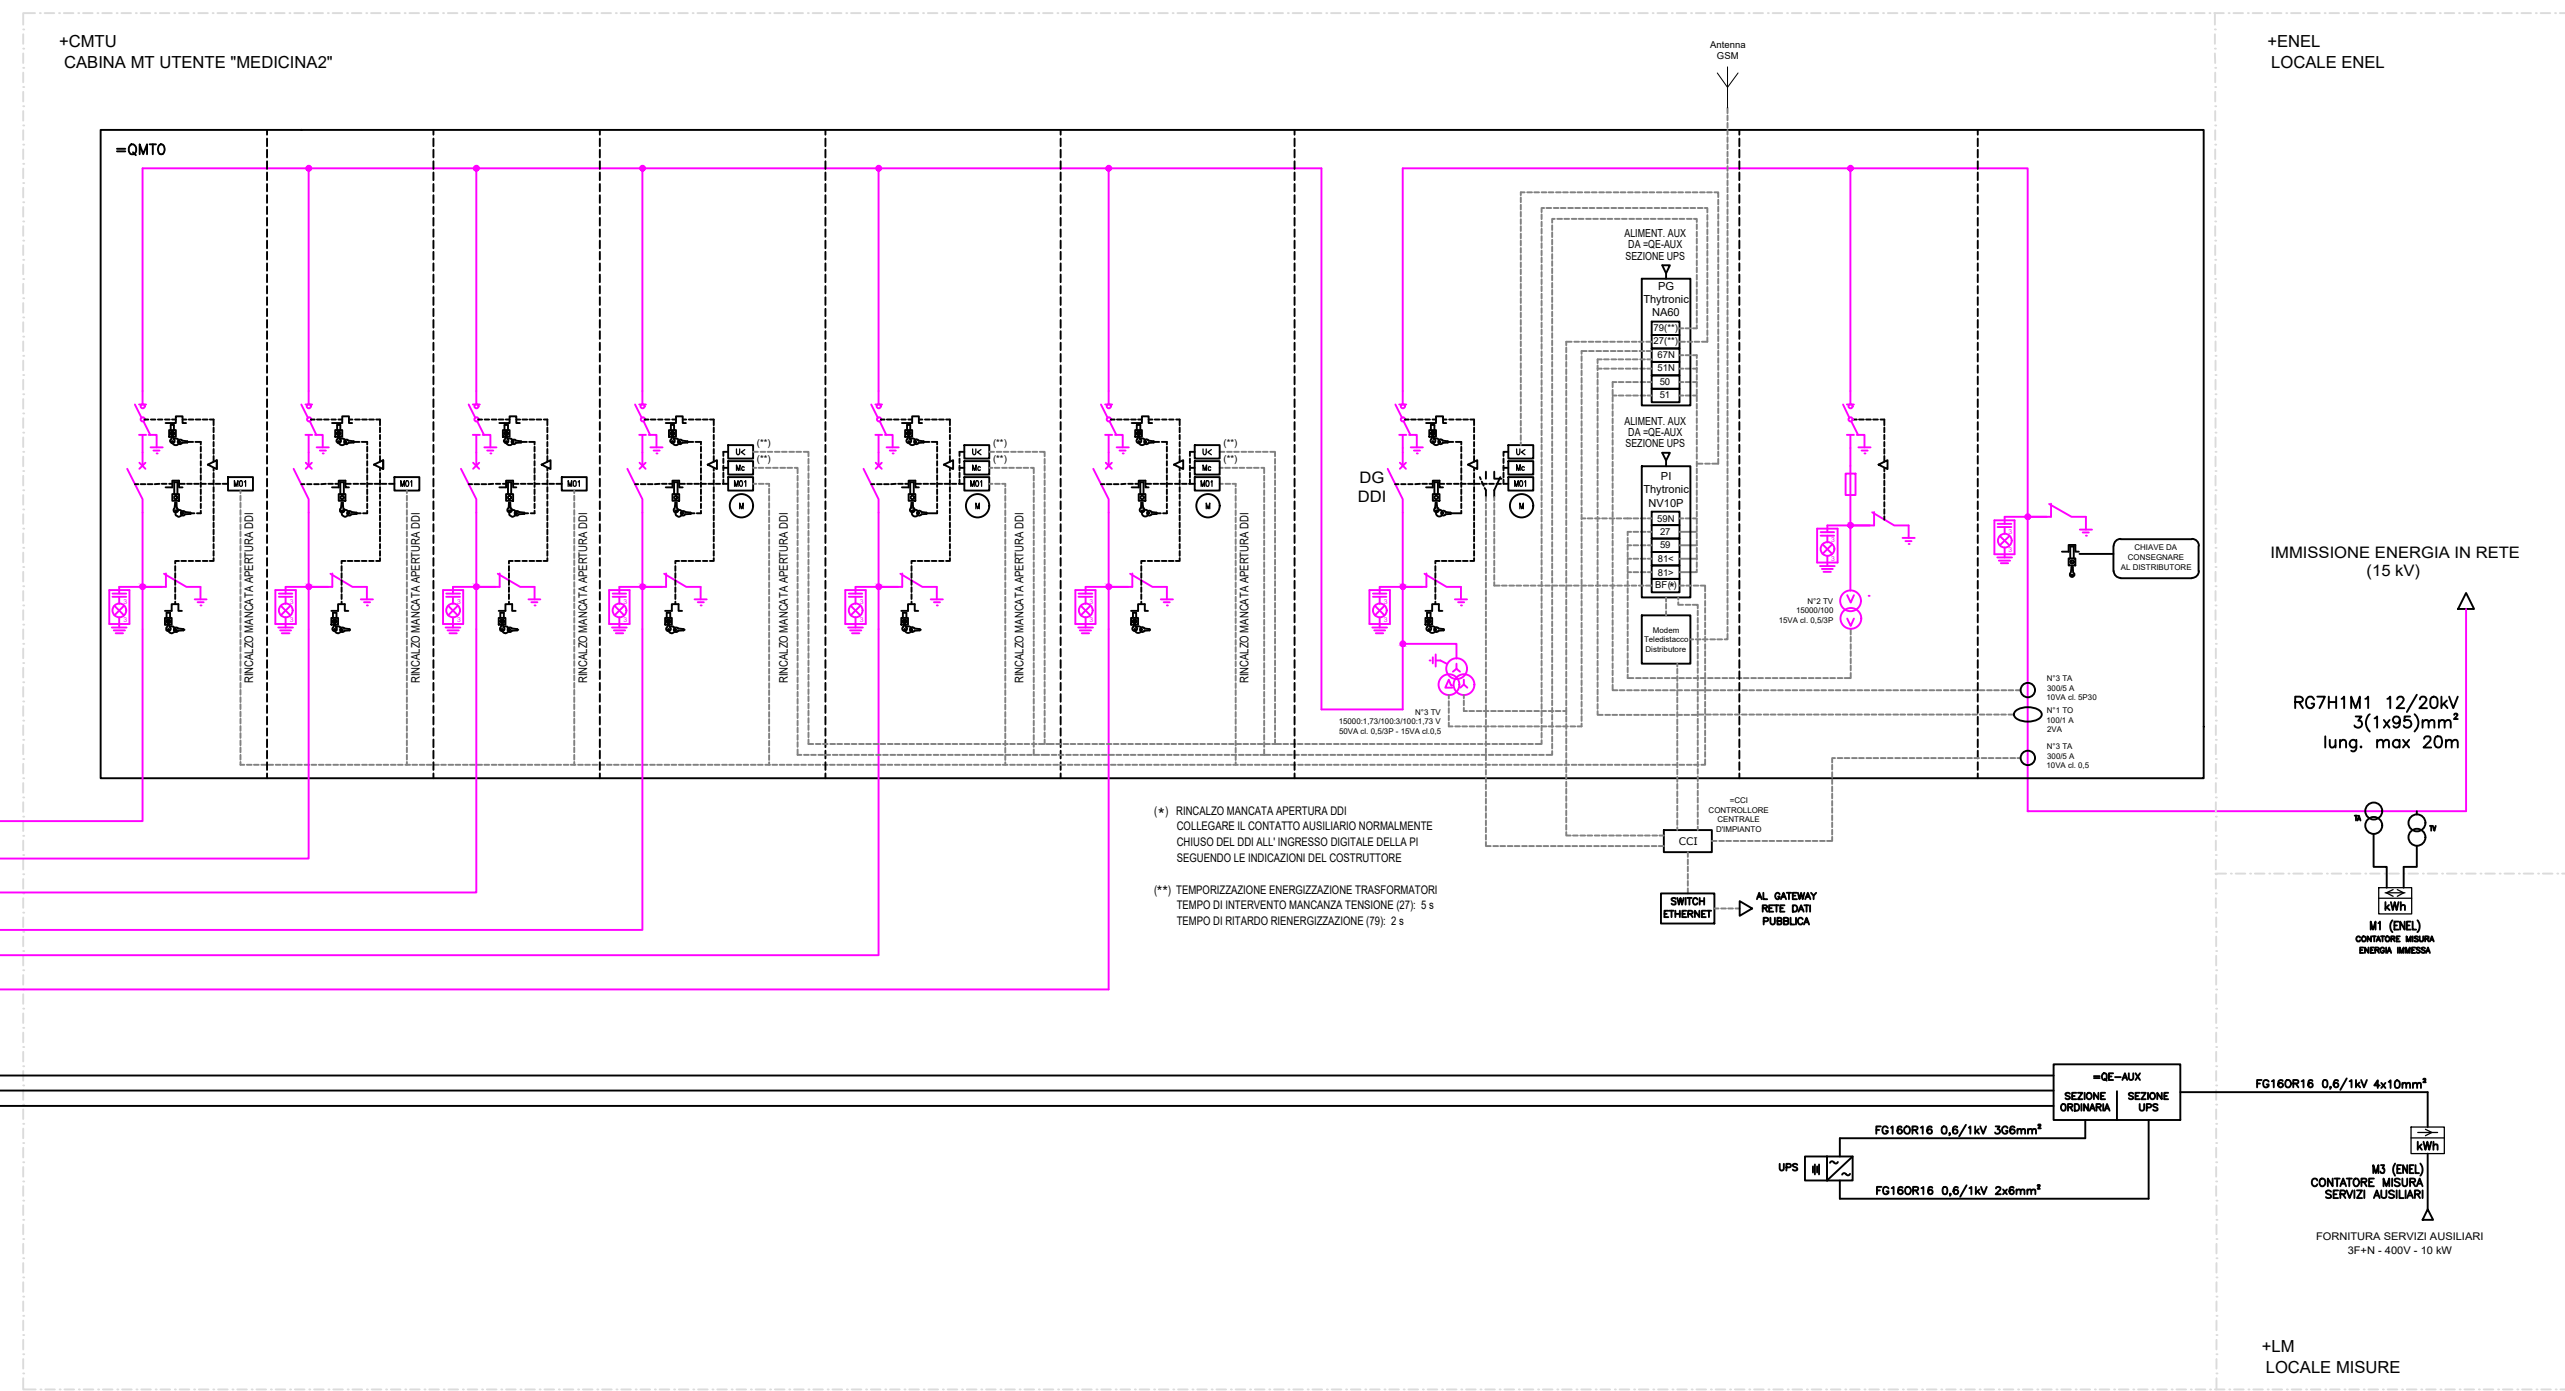[illegible]

DATI TECNICI IMPIANTO FV – CAMPO 2C Pn=2.293,20 kWp
N.140 STRINGHE DA 26 MODULI N.3640 MODULI MONOCRISTALLINI DA 630 Wp N.14 CONVERTITORI MULTISTRINGA CC/CA