


CALCOLO POTENZA IMPIANTO FV "CASCATE MAGGIORE 2"			
N. INVERTER	POTENZA STC MODULI FV	POTENZA NOMINALE INVERTER	POTENZA IN USCITA INVERTER
2.41	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.42	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.43	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.44	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.45	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.46	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.47	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.48	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.49	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.81	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.82	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.83	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.84	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.85	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.86	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.87	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.88	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.91	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.92	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.93	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.94	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.95	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.96	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.97	327,60 kW	300,00 kW	300,00 kW
2.98	311,22 kW	300,00 kW	300,00 kW
TOTALE	7.993,44 kW	7.500,00 kW	7.500,00 kW



LEGENDA DEI SIMBOLI		
	CONTATORE MISURA ENERGIA DIFFERENZIALE	BLOCCO CHIAVE ESTRAIBILE IN POSIZIONE DI APERTO
	CONTATORE MISURA ENERGIA UNIDIREZIONALE	BORNA DI MONTAGGIO
	TRASFORMAZIONE DI TENSIONE	BORNA DI APERTURA
	TRASFORMAZIONE DI CORRENTE PROTEZIONE	BORNA DI CHIAVISTO
	TRASFORMAZIONE DI CORRENTE PROTEZIONE	MOTORIZZAZIONE INTERRUTTORE
	TRASFORMAZIONE DI TENSIONE A PRESSIONE TENSIONE	GRUPPO DI AGGIUNTA CONTATTI A PRESSIONE
	PRESSIONE TENSIONE CAPACITIVO	PROTEZIONE INTERNALE DEI 0-10% DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE DI MANIPOLAZIONE	PROTEZIONE INTERNALE DEI 0-10% DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE DI MANIPOLAZIONE AZIONABILE ESTERNO	QUADRO ELETTRICO
	INTERRUTTORE AUTOMATICO	TRASFORMAZIONE ENERGIA 15kV/500V
	FUSIBILE	TRASFORMAZIONE ENERGIA 10kV/250V
	INTERRUPCORE MECCANICO	TRASFORMAZIONE ENERGIA 10kV/250V
	BLOCCO CHIAVE ESTRAIBILE IN POSIZIONE DI CHIUSO	TRASFORMAZIONE SENALI 4W/5T
	DISPOSITIVO QUALITÀ NEUTRI	SCARICATORE
	SCARICA FOTOREGOLAZIONE 3T/3X	DISPOSITIVO DI CONTROLLO ISOLAMENTO

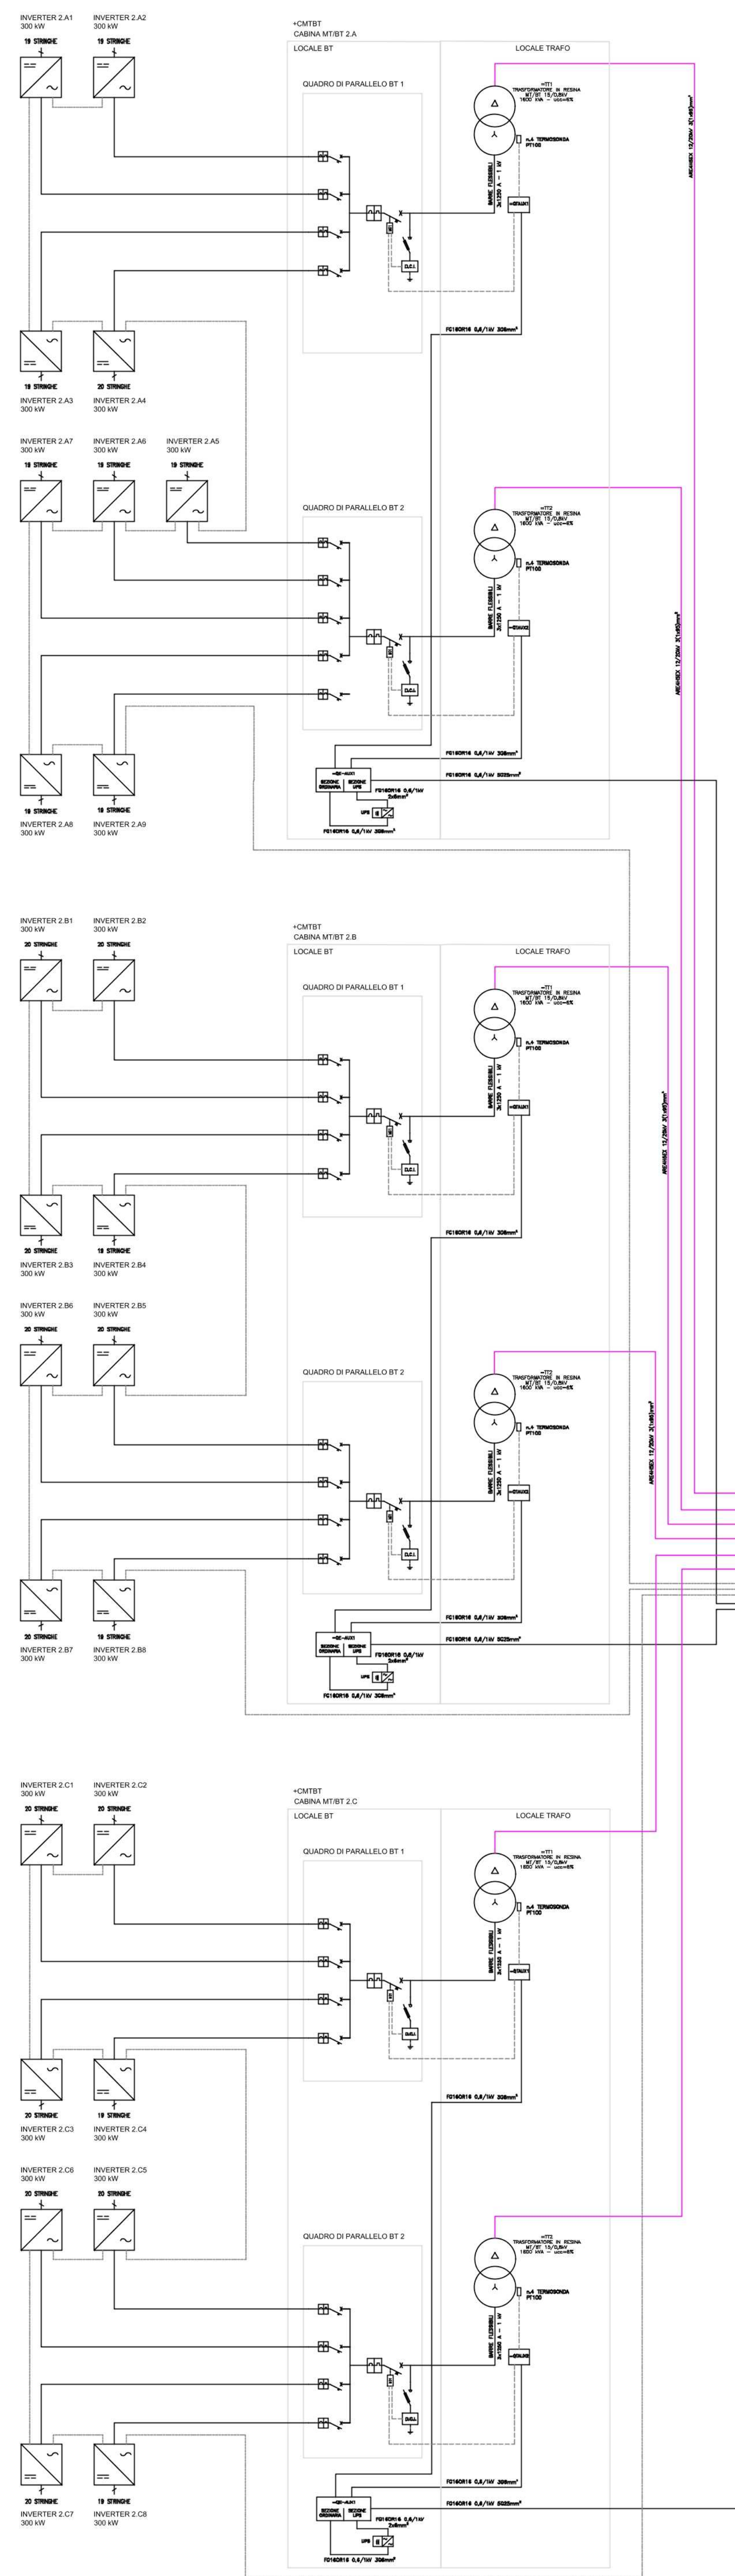