


Dettaglio sezioni di posa elettrodotto di connessione

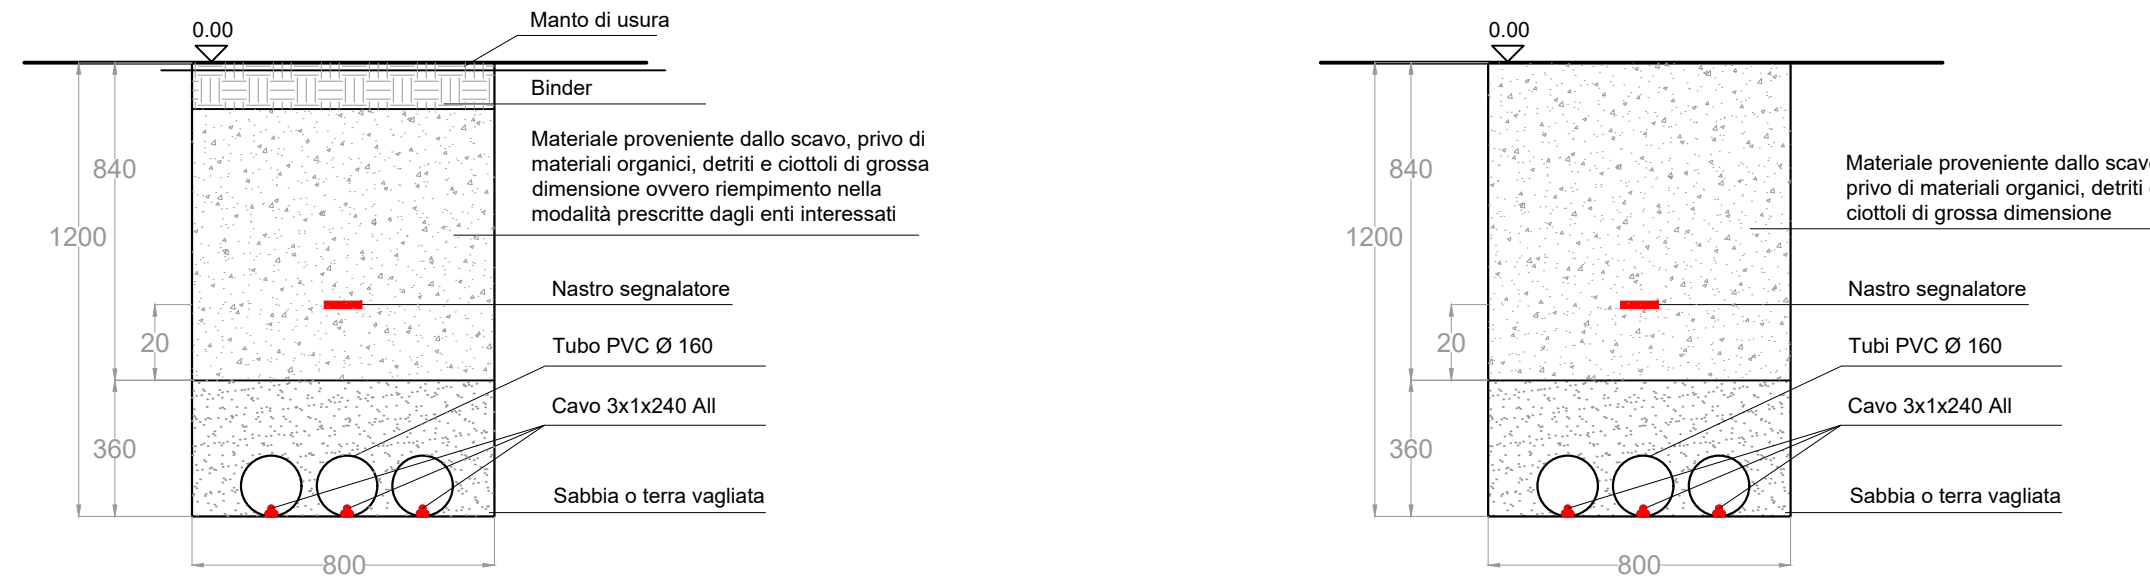

Cavo su strada asfaltata

Cavo su terreno naturale

- LEGENDA:**
- CABINA DI CONSEGNA
 - CABINA PRIMARIA / CABINA RICHIUSURA
 - CAVO INTERRATO AL 3x240 mm²
 - IMPIANTO DI PRODUZIONE

Comune di Polesine Zibello

CABINA PRIMARIA "VIDALENZO"

Linea elettrica interrata su terreni agricoli costituita da n. 3 cavi da 240 mmq di tipo elicord

ATTRaversAMENTO CANALE ESISTENTE

Linea elettrica interrata su SP costituita da n. 3 cavi da 240 mmq di tipo elicord

CABINE DI CONSEGNA - LOCALI PRODUTTORE

AFFIANCAMENTO CANALE ESISTENTE

RECINZIONE PERIMETRALE IMPIANTO DI PRODUZIONE

CABINE DI CONSEGNA - LOCALI E-DISTRIBUZIONE

ATTRaversAMENTO CANALE ESISTENTE

FOGLIO 14

FOGLIO 15

25/10/2024		01	Emissione finale		L. Ferrari	G. Bizzarri	G. Bizzarri
DATA	REV	DESCRIZIONE EMISSIONE			INCARICATO	VERIFICATO	APPROVATO
		ID Documento Committente		IMPIANTO: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare con relative opere connesse denominato "Ardella" da ubicarsi in Comune di Polesine-Zibello (PR)			
		CoD081_FV_BGD_00003					
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale		ID Documento Appaltatore		TITOLO: CoD081_FV_BGD_0003_ INQUADRAMENTO CATASTALE OPERE DI CONNESSIONE			
FOGLIO	SEGUE	DI	FORMATO	DIS. N.		scala:1:4.000	
			A1				
NOME FILE:							
Questo documento è proprietà di IREN Green Generation S.r.l. e di tutte le sue società controllate. Se ne vieta la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato.							