




| LEGENDA SIMBOLI | |
|-----------------|---|
| Simbolo | Descrizione |
| | Quadro elettrico simbolo generico |
| | Pozzetto in cui dimensioni 800x800x800mm per poffore interrate media tensione |
| | Pozzetto in cui dimensioni 800x800x800mm per poffore interrate bassa tensione |
| | Paffora interrata costituita da n.1 tubo ø160 mm dedicato a media tensione |
| | Paffora interrata costituita da n.2 tubi ø125 mm dedicato a bassa tensione e fibra ottica |

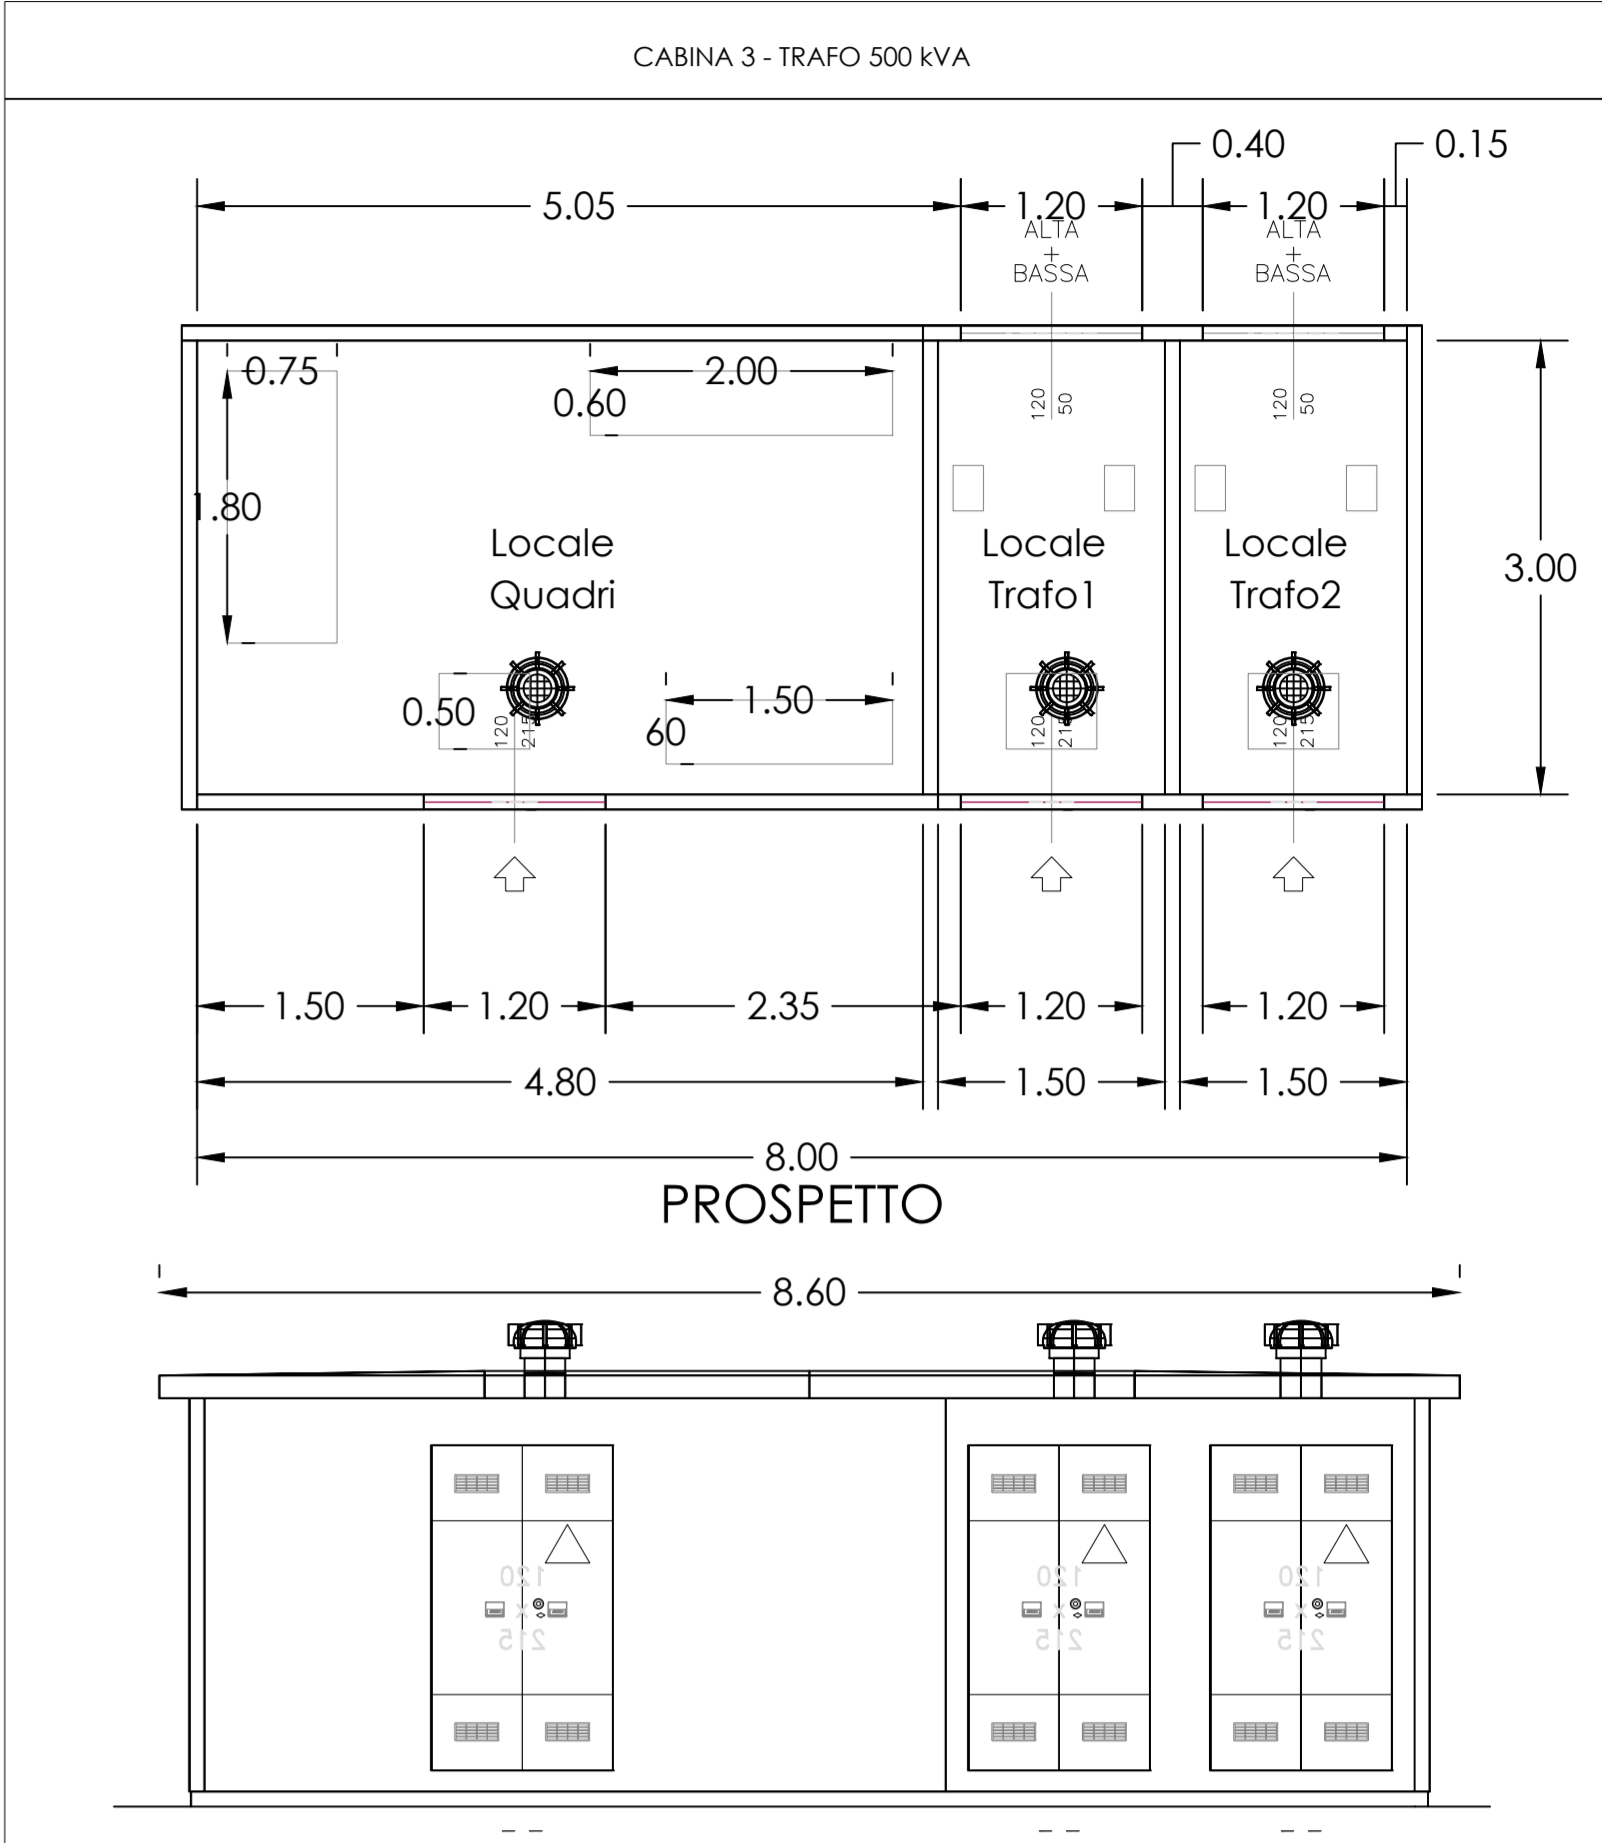

COMUNE DI MODENA
AMPLIAMENTO DEL COMPARTO AUTODROMO DI MODENA
P.d.C. 2 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI "EX AUSL" PER INSERIMENTO LABORATORI, UFFICI E BOX

| | | |
|---|--|---------------|
| COMMITTENTE: Aerautodromo di Modena Spa | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE RETI MT-BT | |
| | DATA: 15/05/2020 | 2.IE01 |
| DISEGNATORE: xxxxxx VERIFICATORE: Paolo Souder / Luca Buzzoni Sostituisce la tavola n. Integrale la tavola n. Il presente disegno non può essere riprodotto, né copiato, né essere trasmesso a terzi persone senza il nostro consenso (Legge vigente sulla tutela delle opere dell'ingegno e sulle privative industriali) | | |
| • GEOSGROUP SH • PRAXIS AMBIENTE SH | | |