

**STUDIO TECNICO**  
*di Luppi Per. Ind. Gian Piero*

Via Cervino n.89 - 41122 MODENA  
Tel. 050/370505 - cell. 3397193330 - studioclima.mo@virgilio.it  
PROGETTAZIONI E CONSULENZE DI PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTI TECNOLOGICI

Il Committente



Via Mantova del Lavoro 478  
41037 - Poggio Prati  
Tel. 0529.39777 Fax. 0529.39777

Per presa visione  
Il Responsabile Area Impianti  
e Ambiente

Ing. Paolo Monoscalco


OGGETTO *Impianto di digestione anaerobica prod. biometano*

*Fabbricati "Ricez. FORSU" e "SEPARAZIONE" esodo-antincendio*


Progettista	Progetto	026/13	Tavola
	Data	aprile '20	VVF_005
	Agg.		Scala
Disegnatore	Agg.		1:200

Tutti i diritti riservati ai sensi di legge


*Fabbricato Ricezione FORSU*

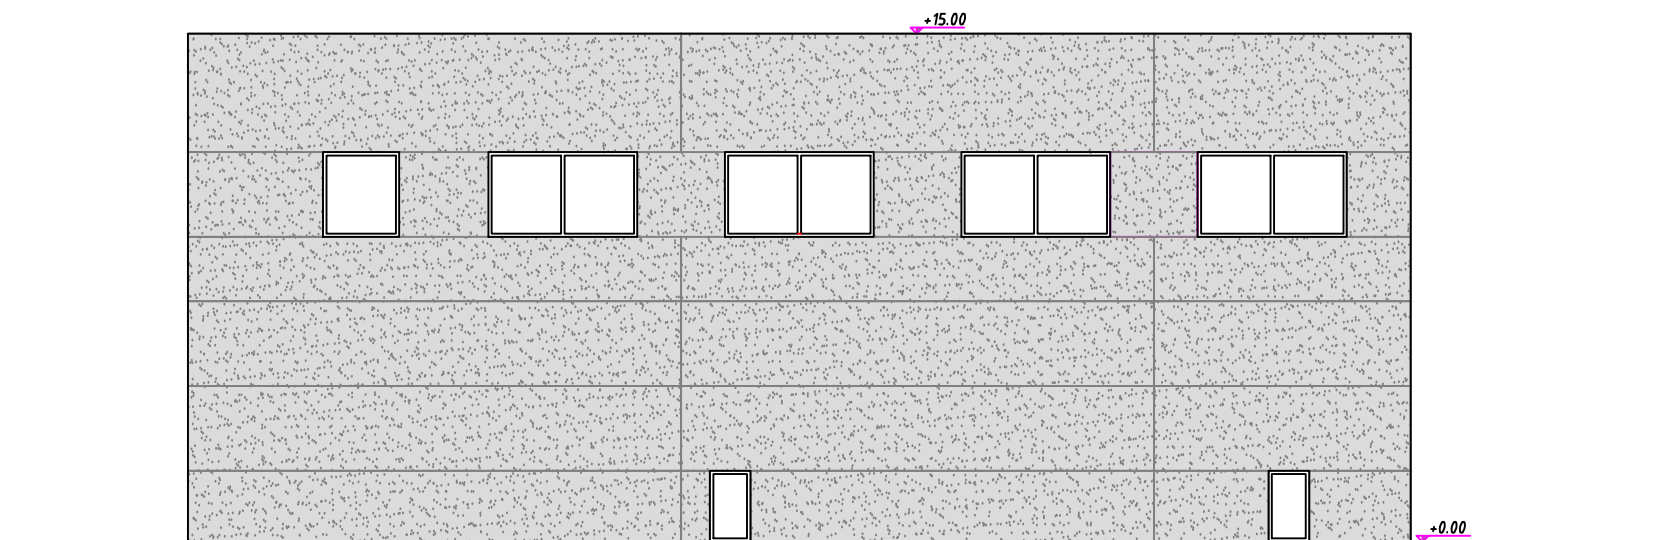


SCHEMA A BLOCCHI  
INSTALLAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE/ALLARME INCENDIO

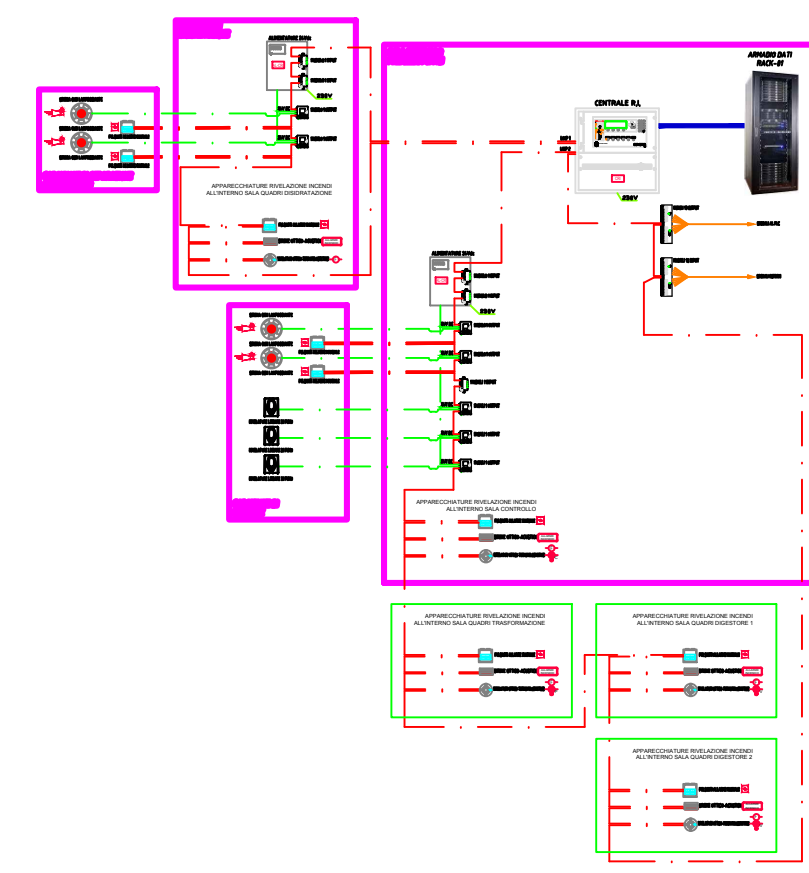

*Fabbriato SEPARAZIONE*

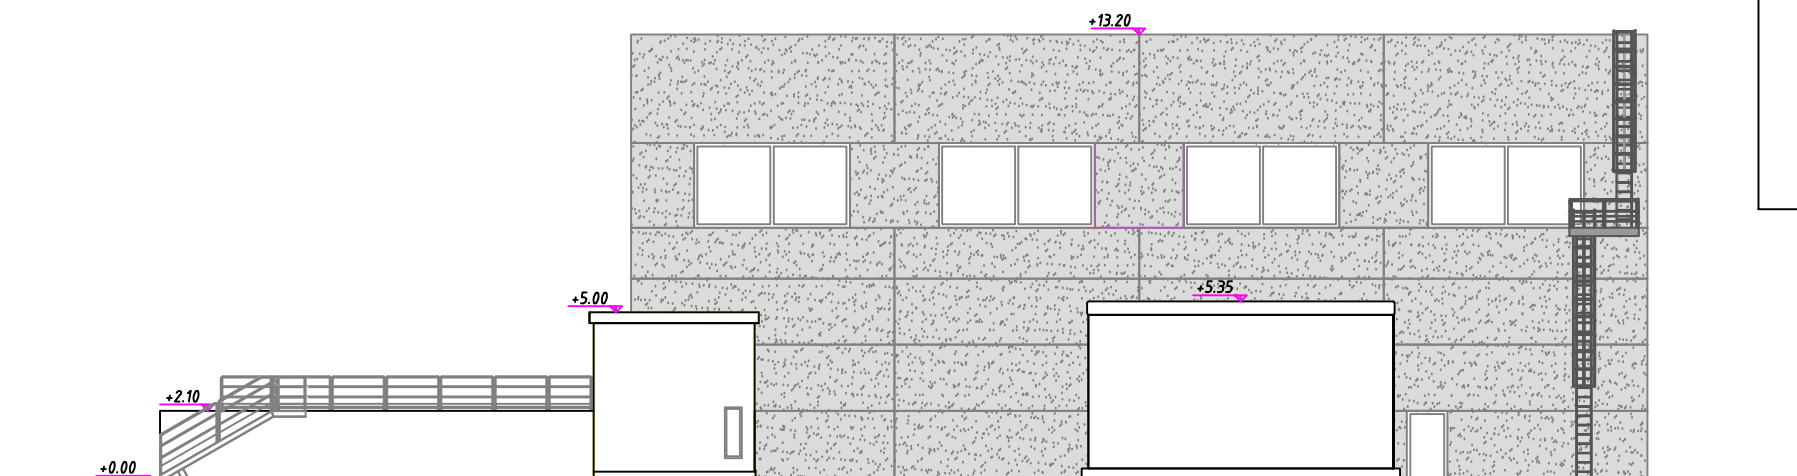

PARTICOLARE INSTALLAZIONE  
IDRANTE UNI 45

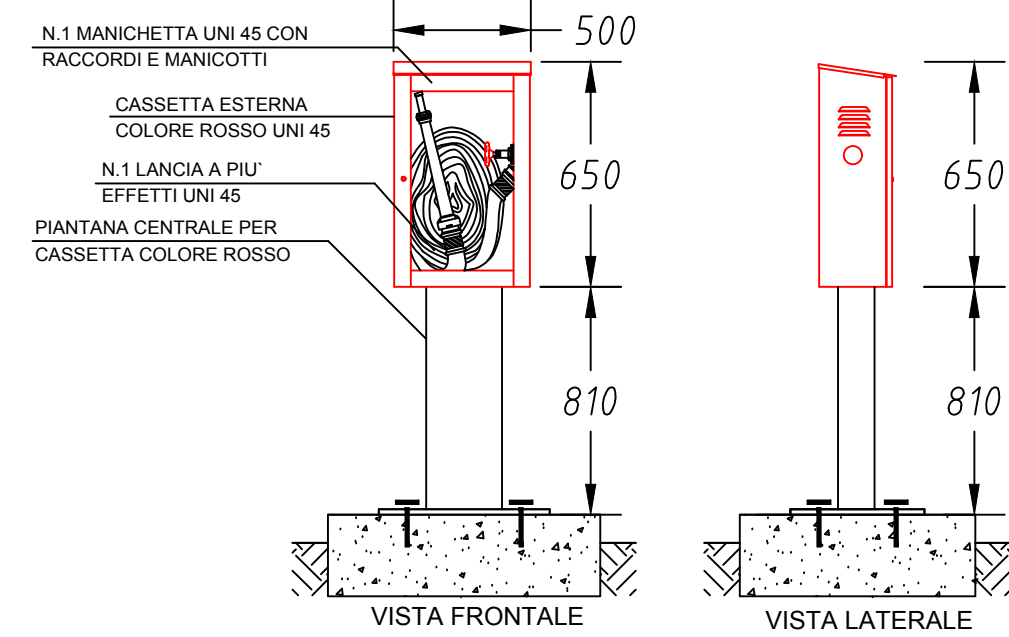

LEGENDA CONF. D.M. 18/10/2019	SEGNALETICA
PERCORSO D'USCITA ORIZZONTALE CONF. D.Lvo. 81/2008 DOTATO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	
PERCORSO D'USCITA VERSO IL BASSO CONF. D.Lvo. 81/2008 DOTATO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	
ESTINTORE OMOLOGATO CONF. D.M. 10603/1986 DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
ESTINTORE OMOLOGATO CARRELLATO CONF. D.M. 10603/86 DOTATO DI SEGNALETICA OMOLOGATA	
NASPO UNI 25 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
IDRANTE A CASSETTA UNI 45 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
IDRANTE SOPRASUOLO UNI 70 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI 70 DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
RIVELATORE DI FUMO PUNTIFORME (UNI 9795)	
RIVELATORE A BARRIERA LINEARE (UNI 9795)	
INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA	
PORTA TAGLIAFUOCO (REI) OMOLOGATA CON CHIUSURA AUTOMATICA IN CASO D'INCENDIO O AUTOCCHIUSURA	
UGELLO IMPIANTO SPRINKLER DI TIPO "A SECCO" CONF. NFPA 13	

N.B. LE INDICAZIONI SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI, RIVELAZIONE  
IDRANTI, ECC...) SONO DA RITENERSI PURAMENTE  
ILLUSTRATIVE; OCCORRERA' INFATTI, IN FASE ESECUTIVA,  
UN PROGETTO REDATTO DA TECNICO QUALIFICATO

