


STUDIO TECNICO
di Luppi Per. Ind. Gian Piero

Via Cervino n.88 - 41122 MODENA
Tel. 059/370505 - cell. 3387193330 - studioclima.mo@virgilio.it
PROGETTAZIONI E CONSULENZE DI PREVENZIONE INCENDI-IMPIANTI TECNOLOGICI





Il Committente  Via Maestri del Lavoro n°38 41037 - MODENA (MO) tel. 0535 281171 Fax. 0535 282177	Per presa visione Il Responsabile Area Impianti e Ambiente
	Ing. Paolo Monoscalco

OGGETTO *Impianto di digestione anaerobica prod. biometano*
Digestore primario, Digestore secondario e Vasca di sedim.





Progettista	Progetto <i>026/13</i>	Tavola <i>VVF_008</i>
	Data <i>aprile '20</i>	
Disegnatore	Agg.	Scala <i>1:200</i>
	Agg.	

tutti i diritti riservati ai sensi di legge

DIGESTORE SECONDARIO CON ACCUMULO BIOGAS

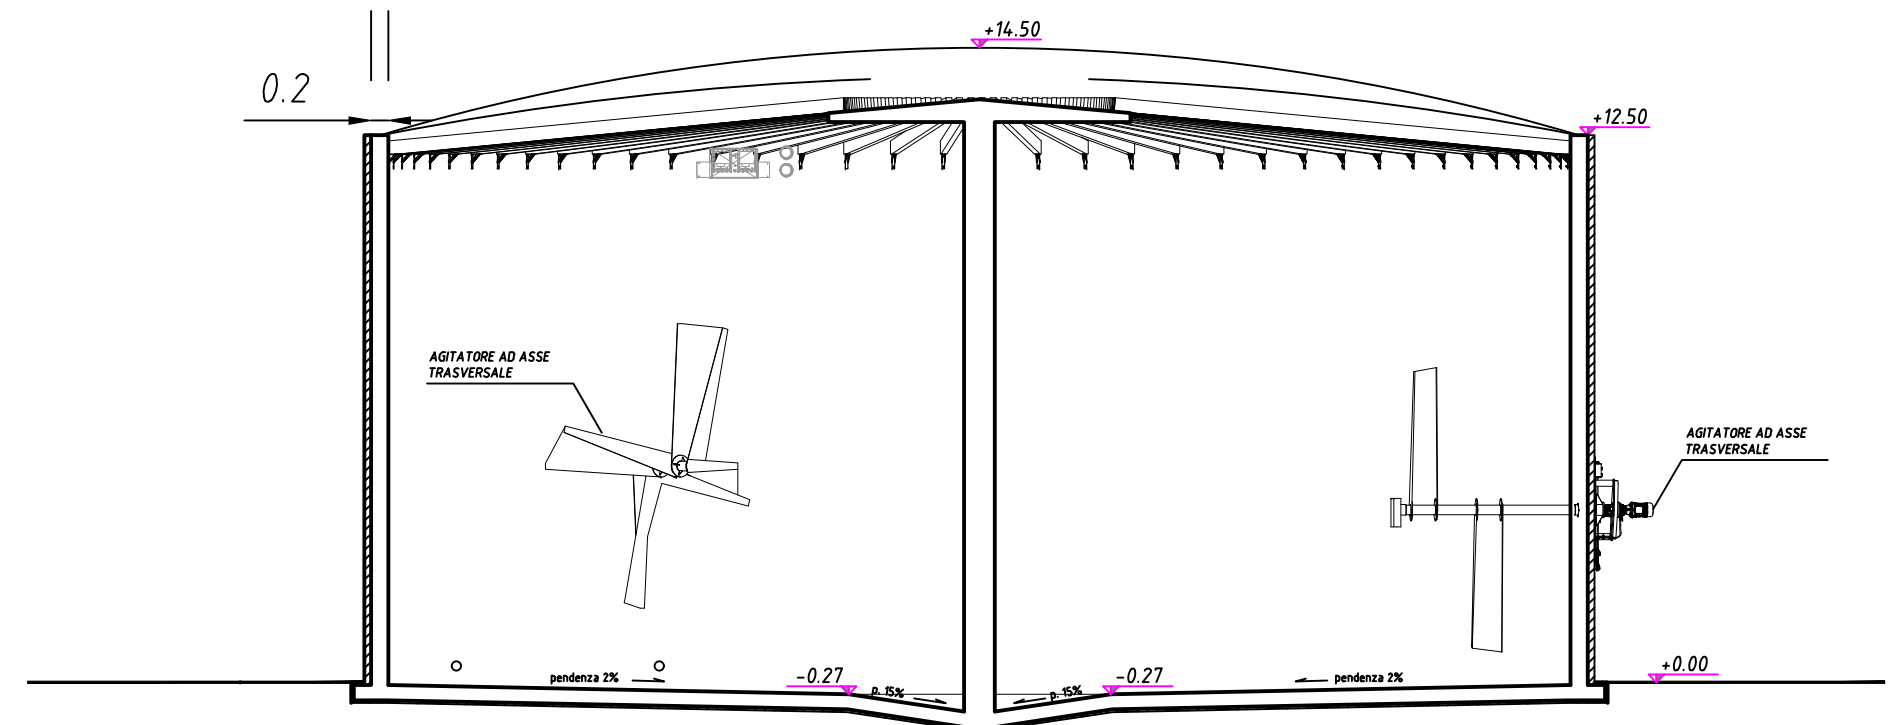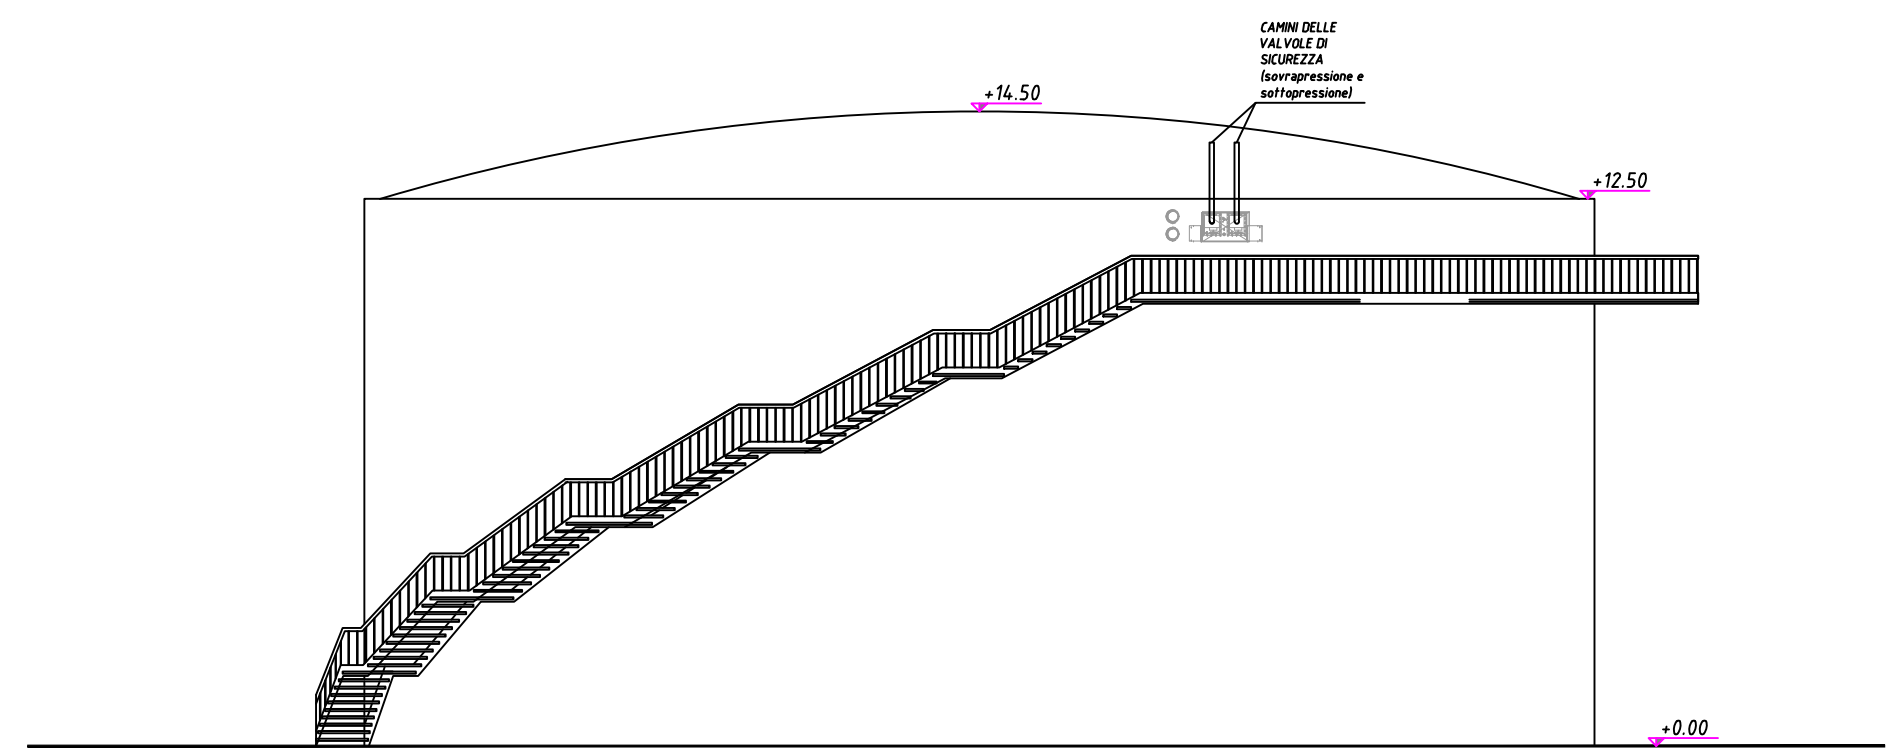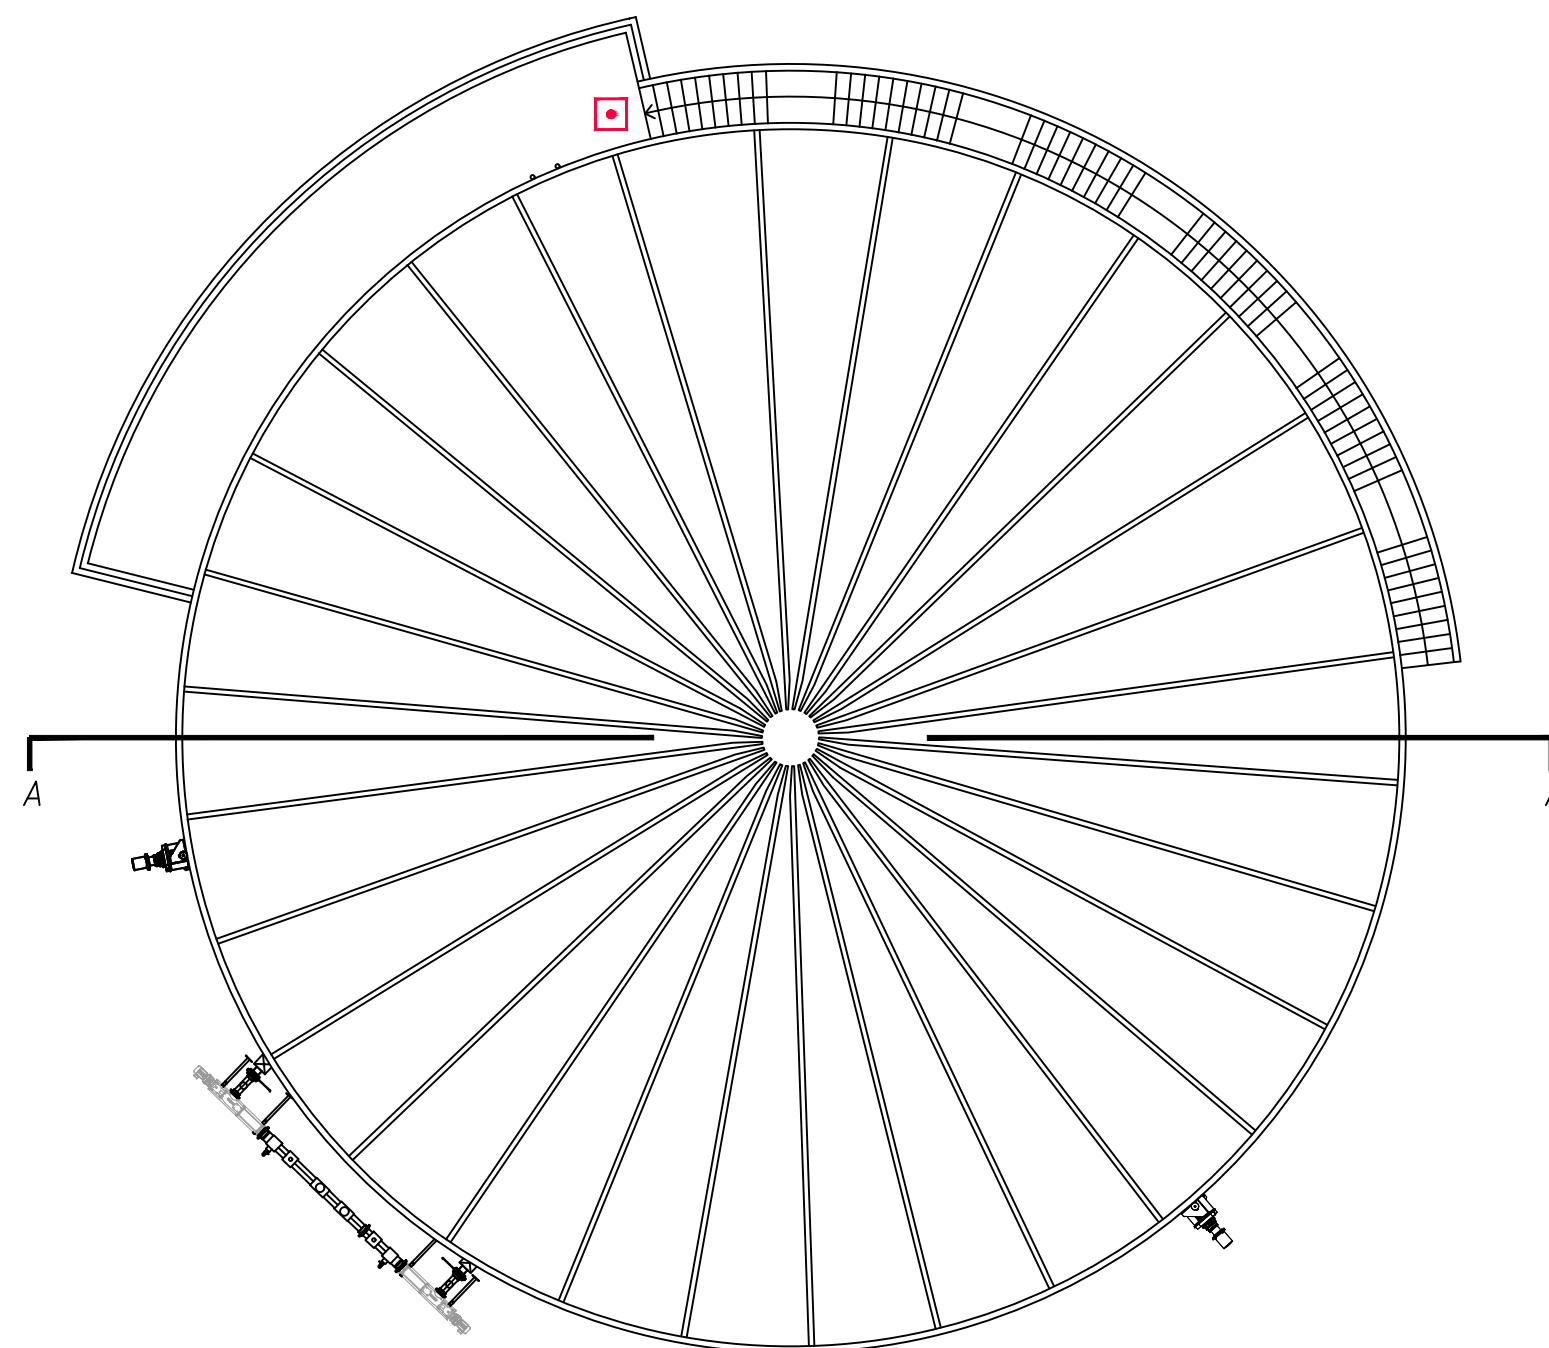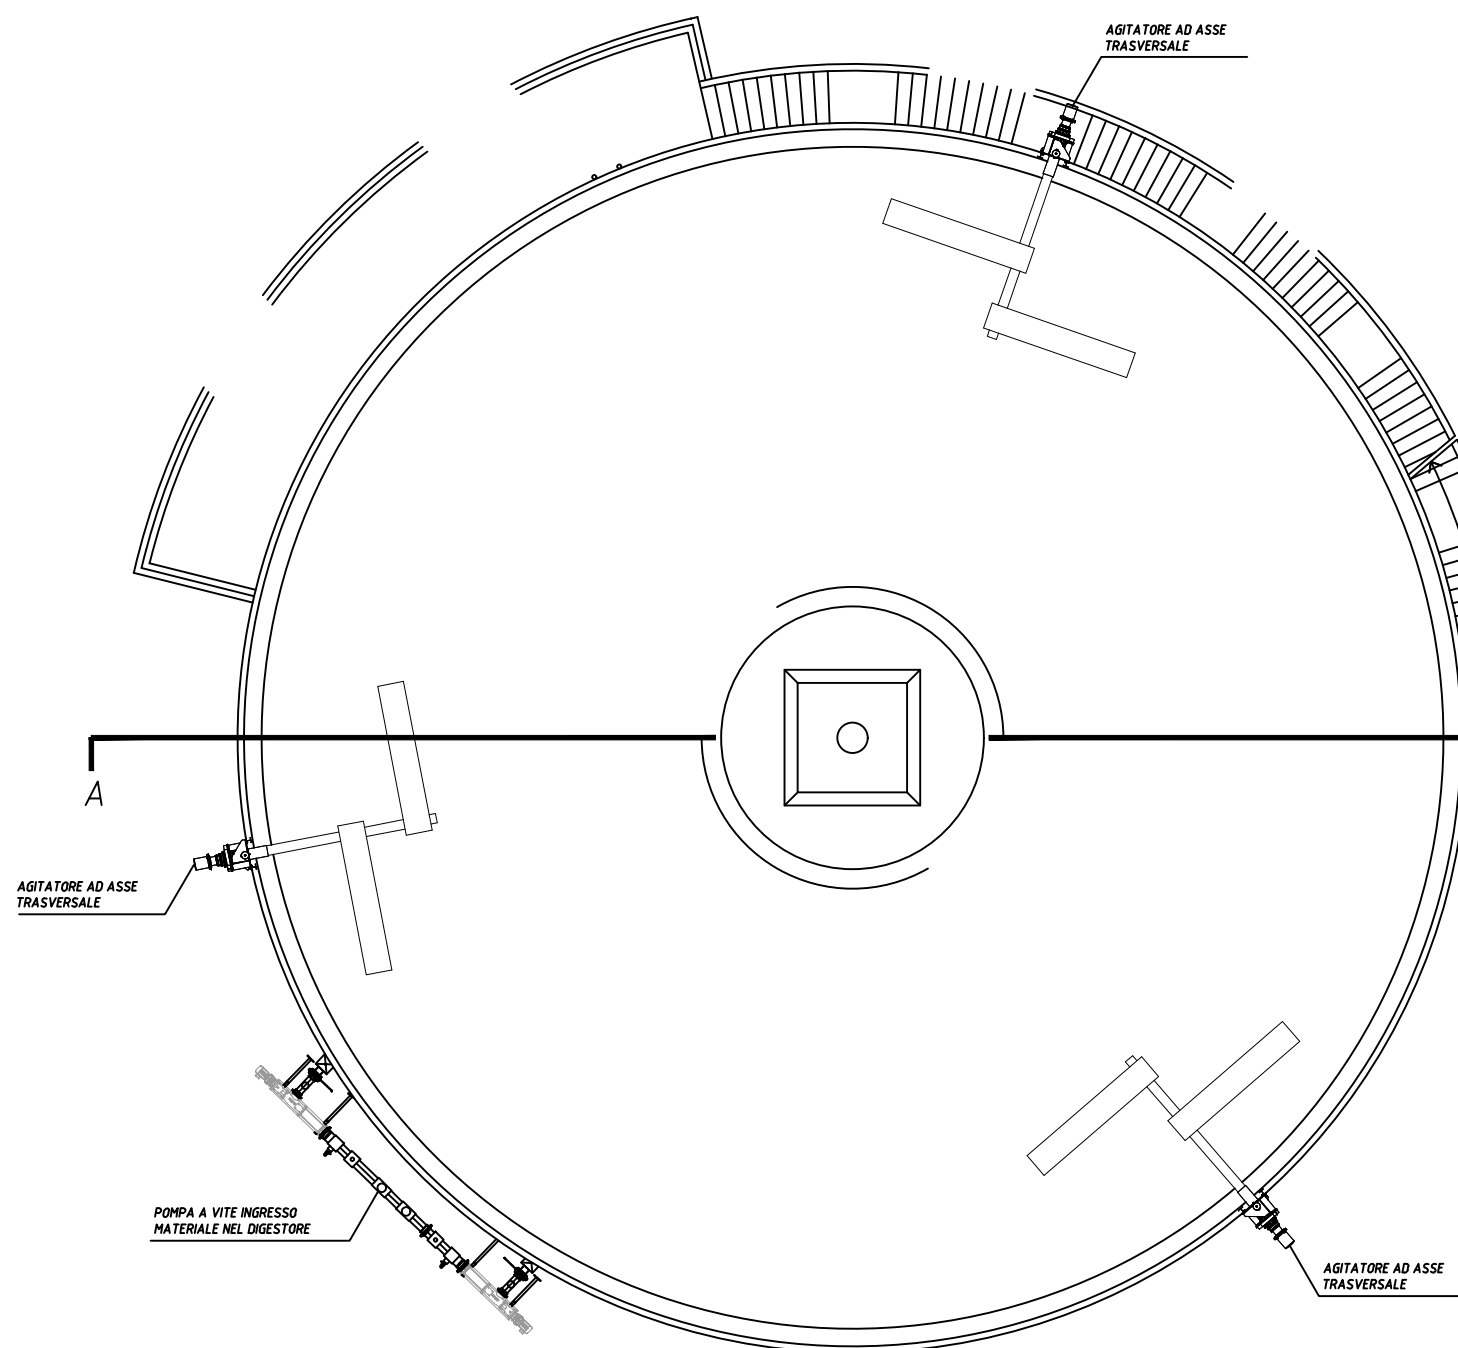

DIGESTORE PRIMARIO DI PRODUZIONE SENZA ACCUMULO BIOGAS

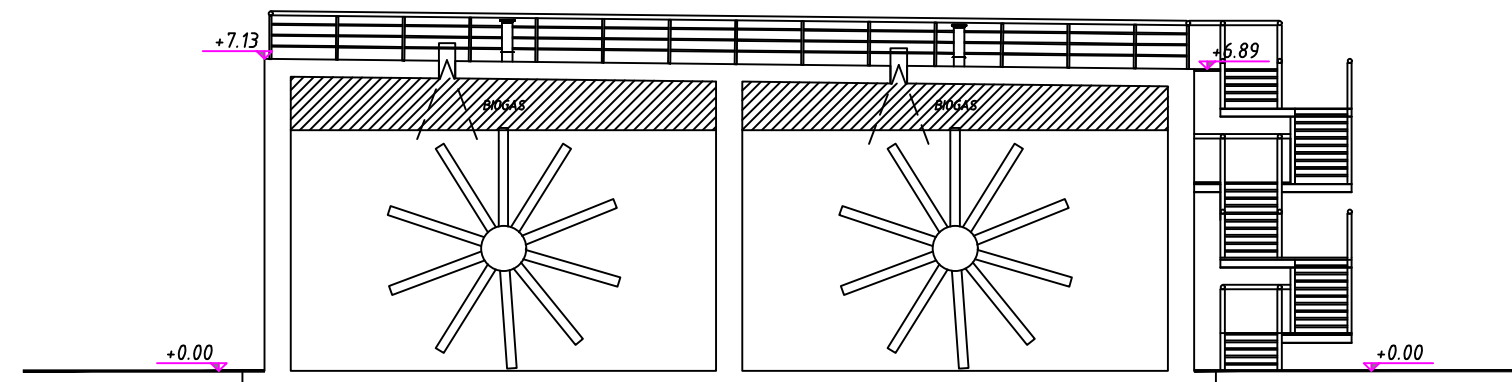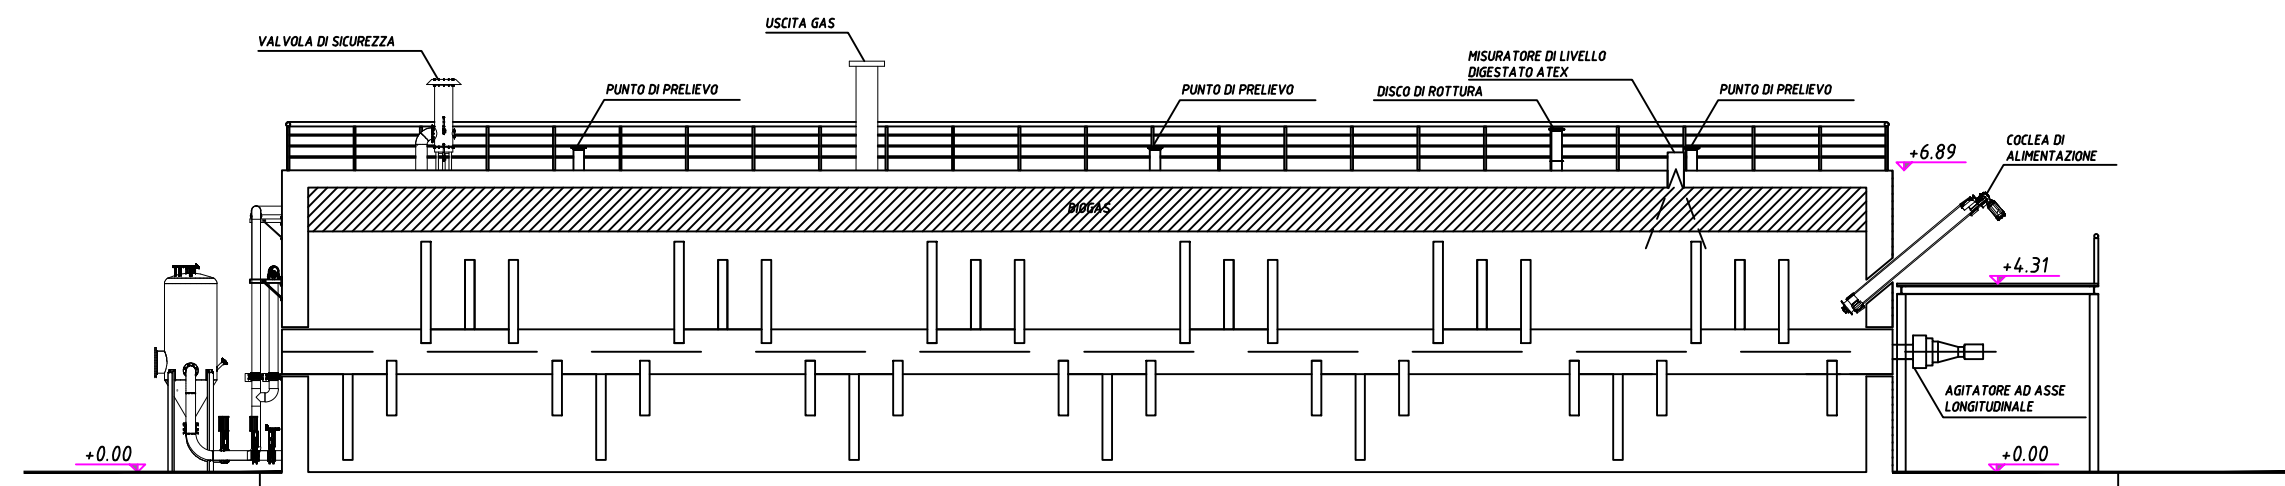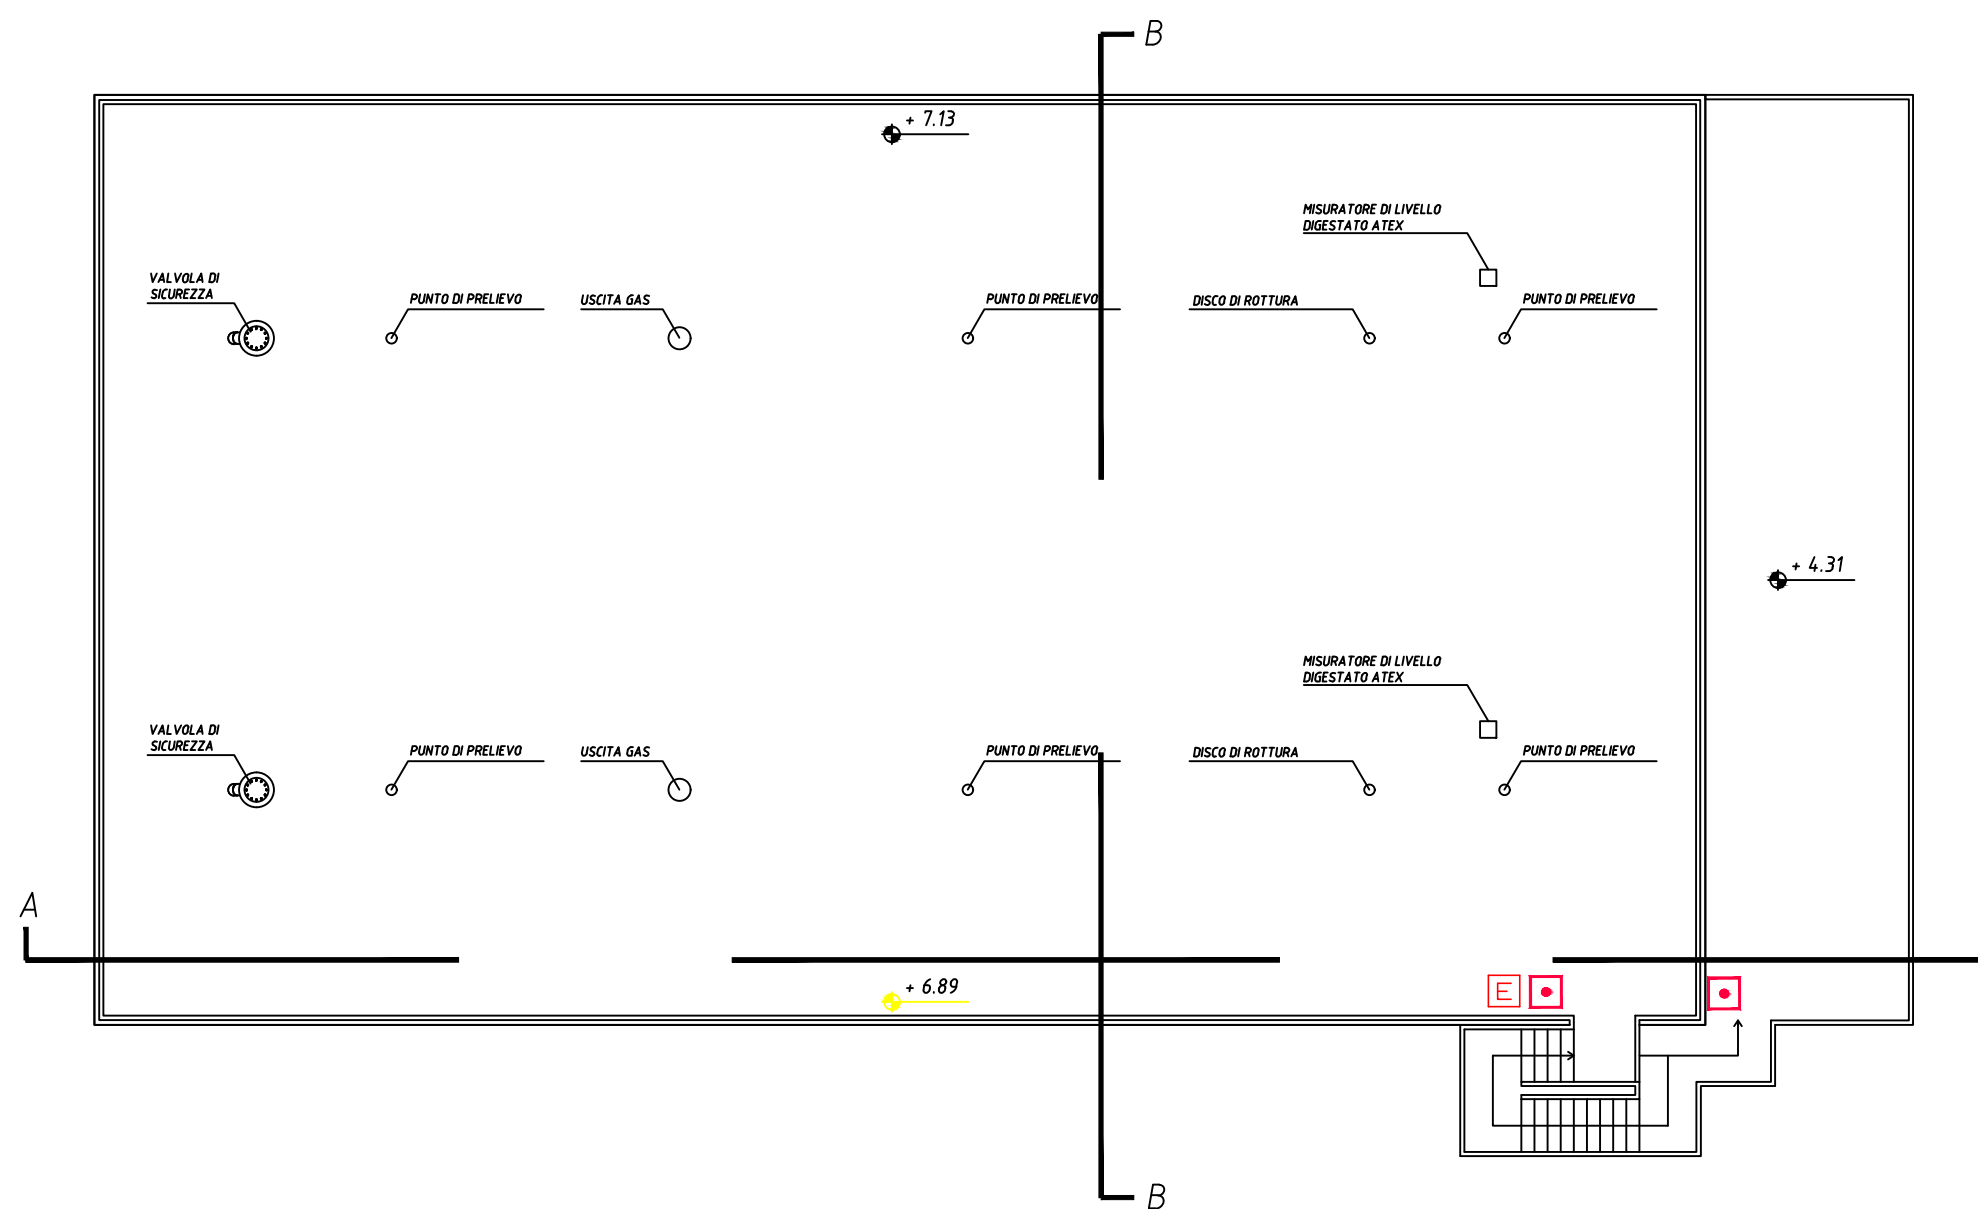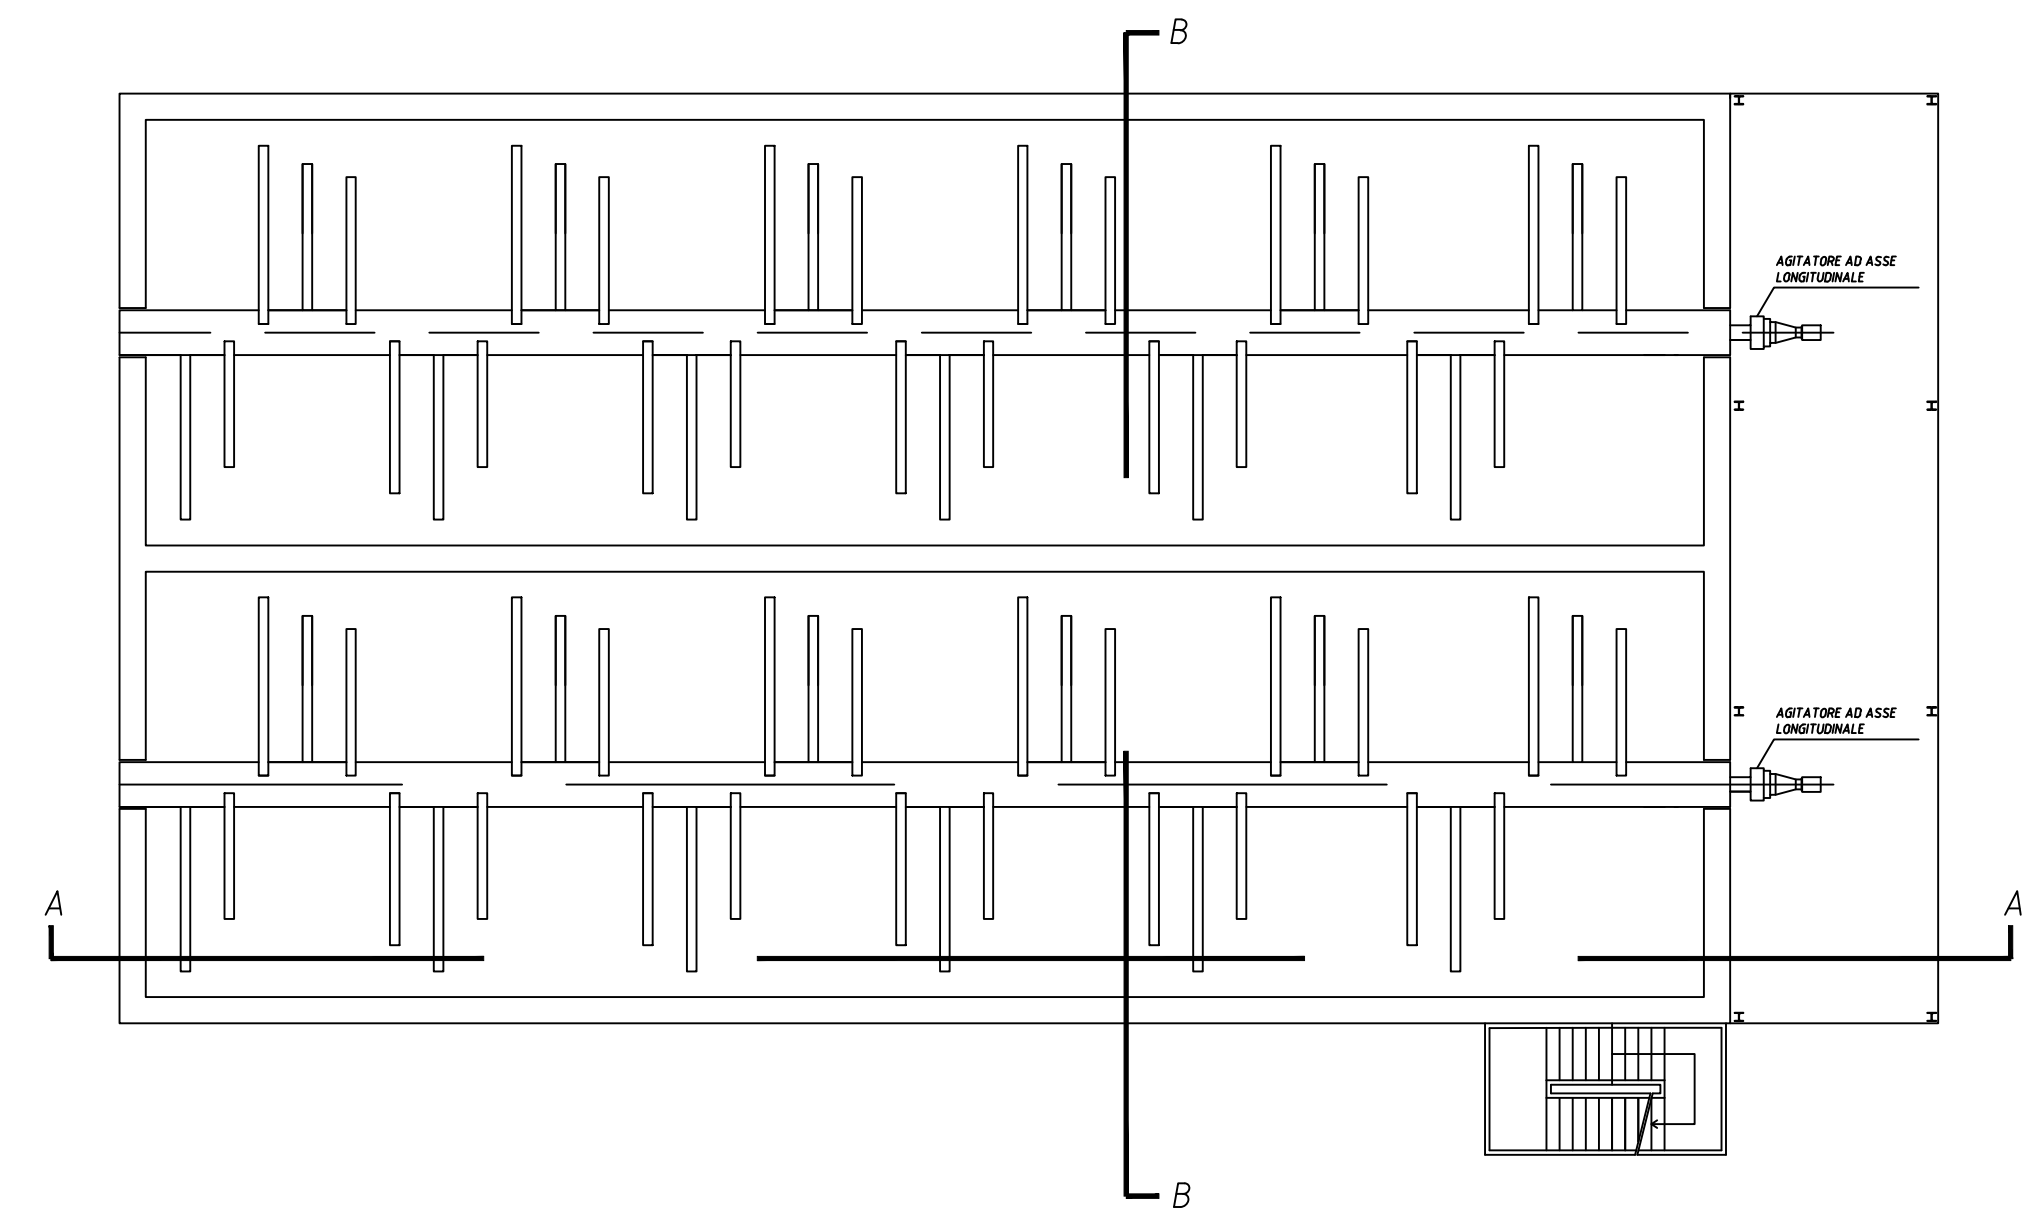

LEGENDA CONF. D.M. 18/10/2019	SEGNALETICA
PERCORSO D'USCITA ORIZZONTALE CONF. D.Lvo. 81/2008 DOTATO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	
PERCORSO D'USCITA VERSO IL BASSO CONF. D.Lvo. 81/2008 DOTATO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	
ESTINTORE OMOLOGATO CONF. D.M. 10/03/1998 DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
ESTINTORE OMOLOGATO CARRELLATO CONF. D.M. 10/03/98 DOTATO DI SEGNALETICA OMOLOGATA	
NASPO UNI 25 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
IDRANTE A CASSETTA UNI 45 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
IDRANTE SOPRASUOLO UNI 70 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI 70 DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
RIVELATORE DI FUMO PUNTIFORME (UNI 9795)	
RIVELATORE A BARRIERA LINEARE (UNI 9795)	
INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA	
PORTA TAGLIAFUOCO (REI) OMOLOGATA CON CHIUSURA AUTOMATICA IN CASO D'INCENDIO O AUTOCHIUSURA	
ZONA NON OGGETTO DI VALUTAZIONE PROGETTO VVF	

N.B. LE INDICAZIONI SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI, RIVELAZIONE IDRANTI, ECC...) SONO DA RITENERSI PURAMENTE ILLUSTRATIVE; OCCORRERA' INFATTI, IN FASE ESECUTIVA, UN PROGETTO REDATTO DA TECNICO QUALIFICATO

VASCA DI SEDIMENTAZIONE SENZA ACCUMULO BIOGAS

