

STUDIO TECNICO
di Luppi Per. Ind. Gian Piero
Via Cervino n.88 - 41122 MODENA
Tel. 059/370505 - cell. 3387193300 - studioclina.mo@virgilio.it
PROGETTAZIONI E CONSULENZE DI PREVENZIONE INCENDI-IMPIANTI TECNOLOGICI

Il Committente
AIMAG
Via Magna del Lavoro 4/24
41017 - POZZO D'ARCO (MO)
tel. 0535/28711 fax 0535/28717



Per presa visione
Il Responsabile Area Impianti
e Ambiente
Ing. Paolo Monoscalco

OGGETTO *Impianto di digestione anaerobica prod. biometano*
Tettoia deposito rifiuti ligo-cellulosici e Palazzina uffici



Progettista	Progetto	026/13	Tavola
	Data	aprile '20	VVF_007
Disegnatore	Agg.		Scala
	Agg.		1:200

tutti i diritti riservati ai sensi di legge

PALAZZINA UFFICI
(Non oggetto di richiesta di valutazione progetto)

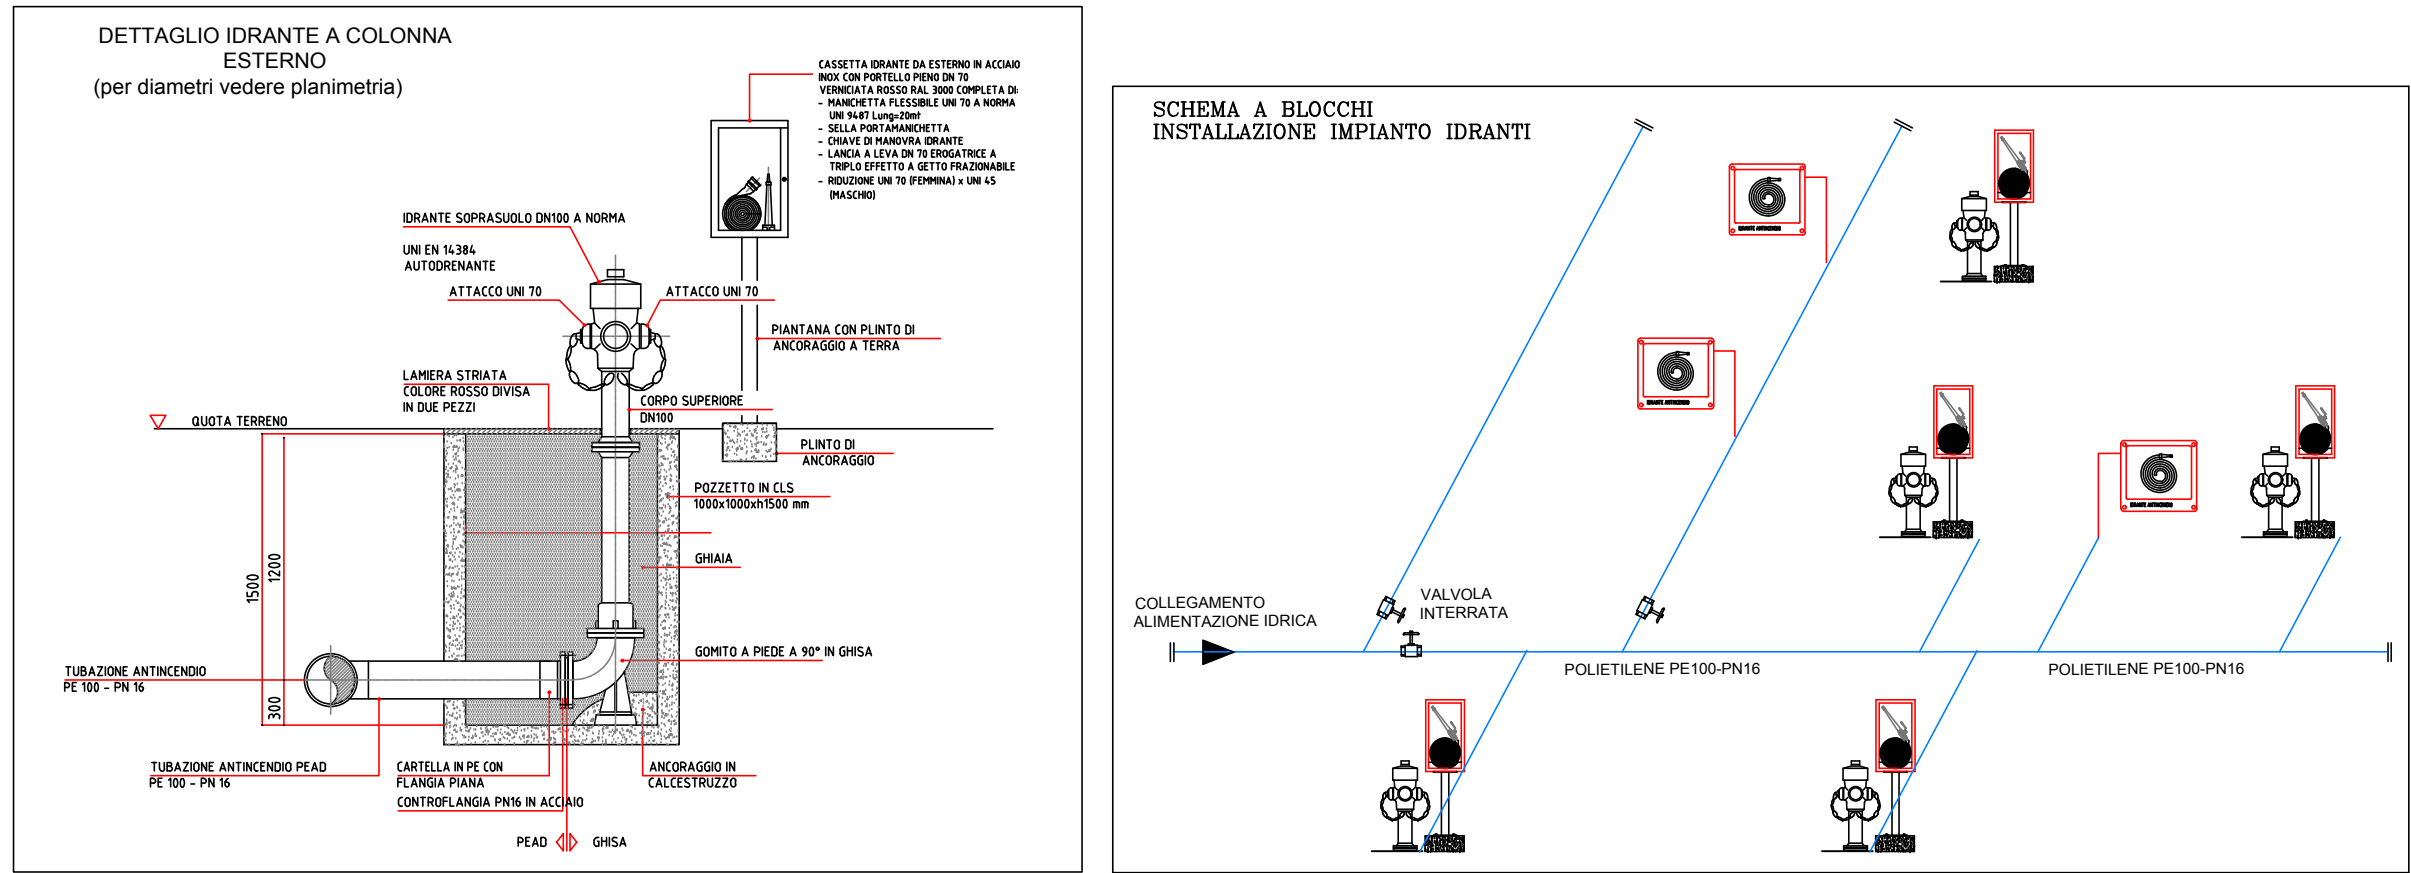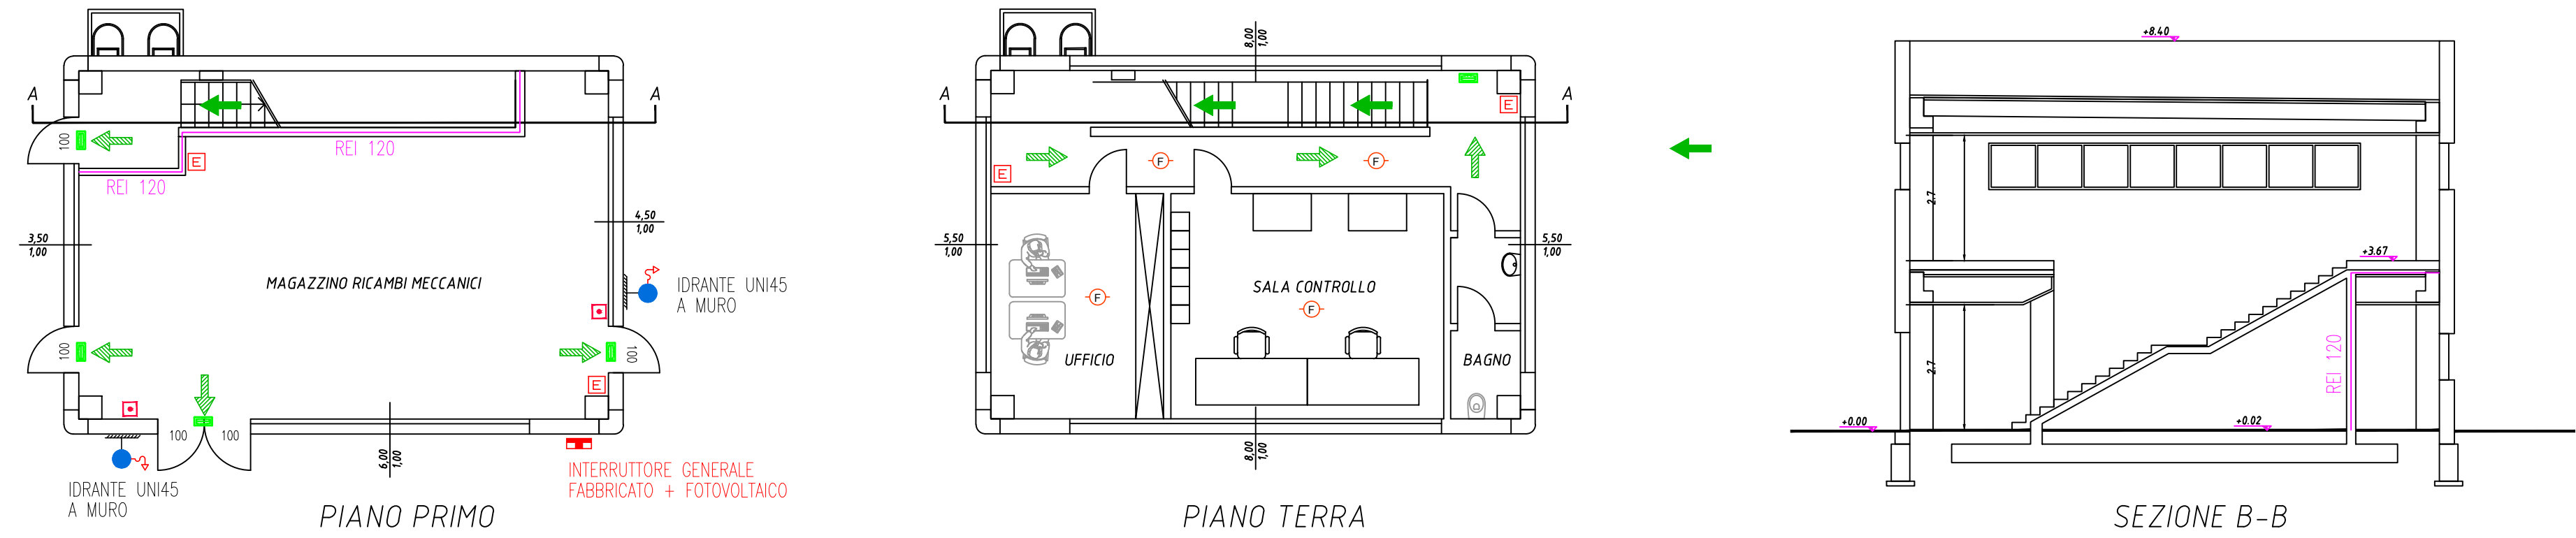

DEPOSITO RIFIUTI LIGNEO-CELLULOSICI

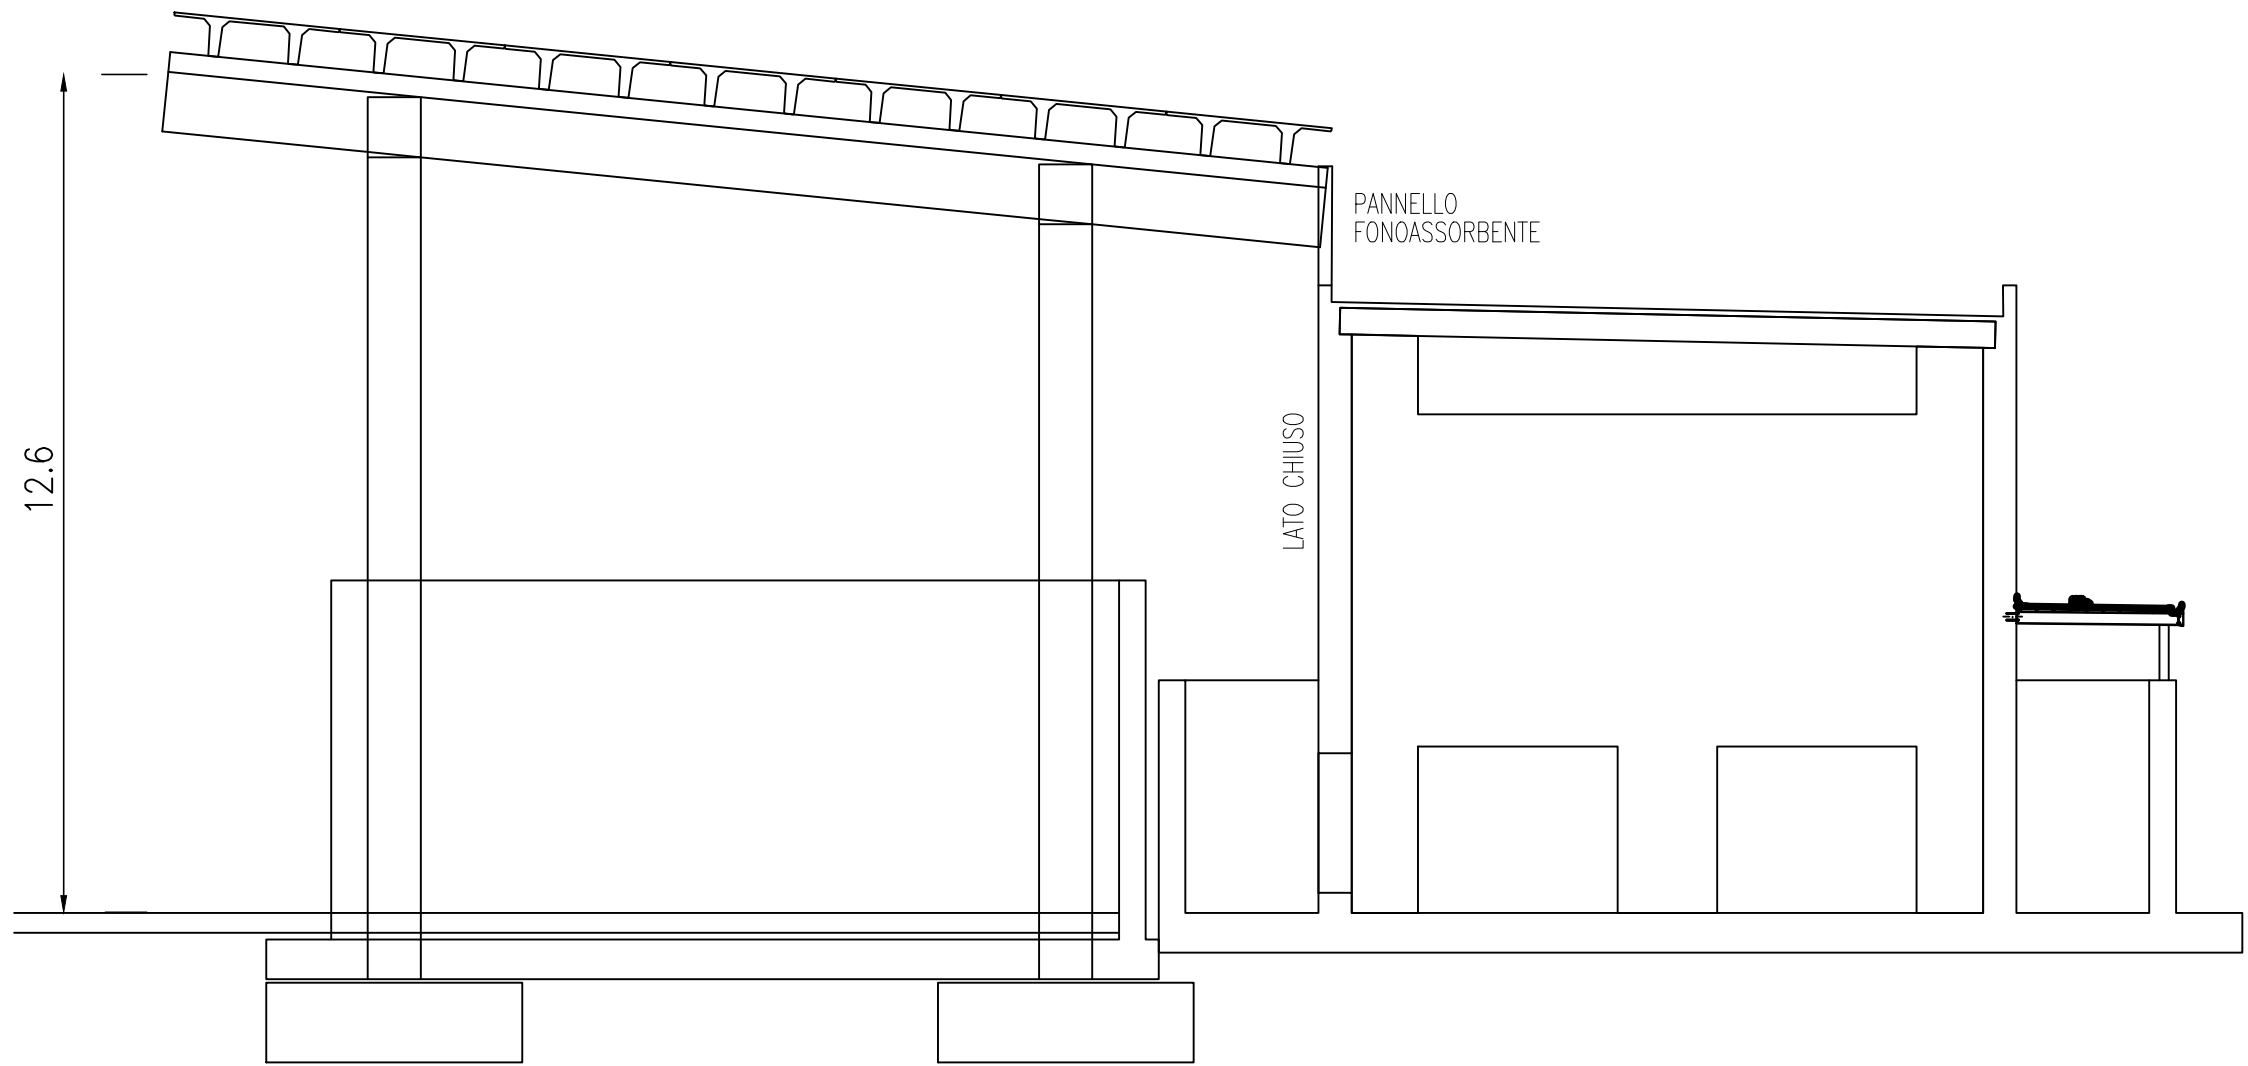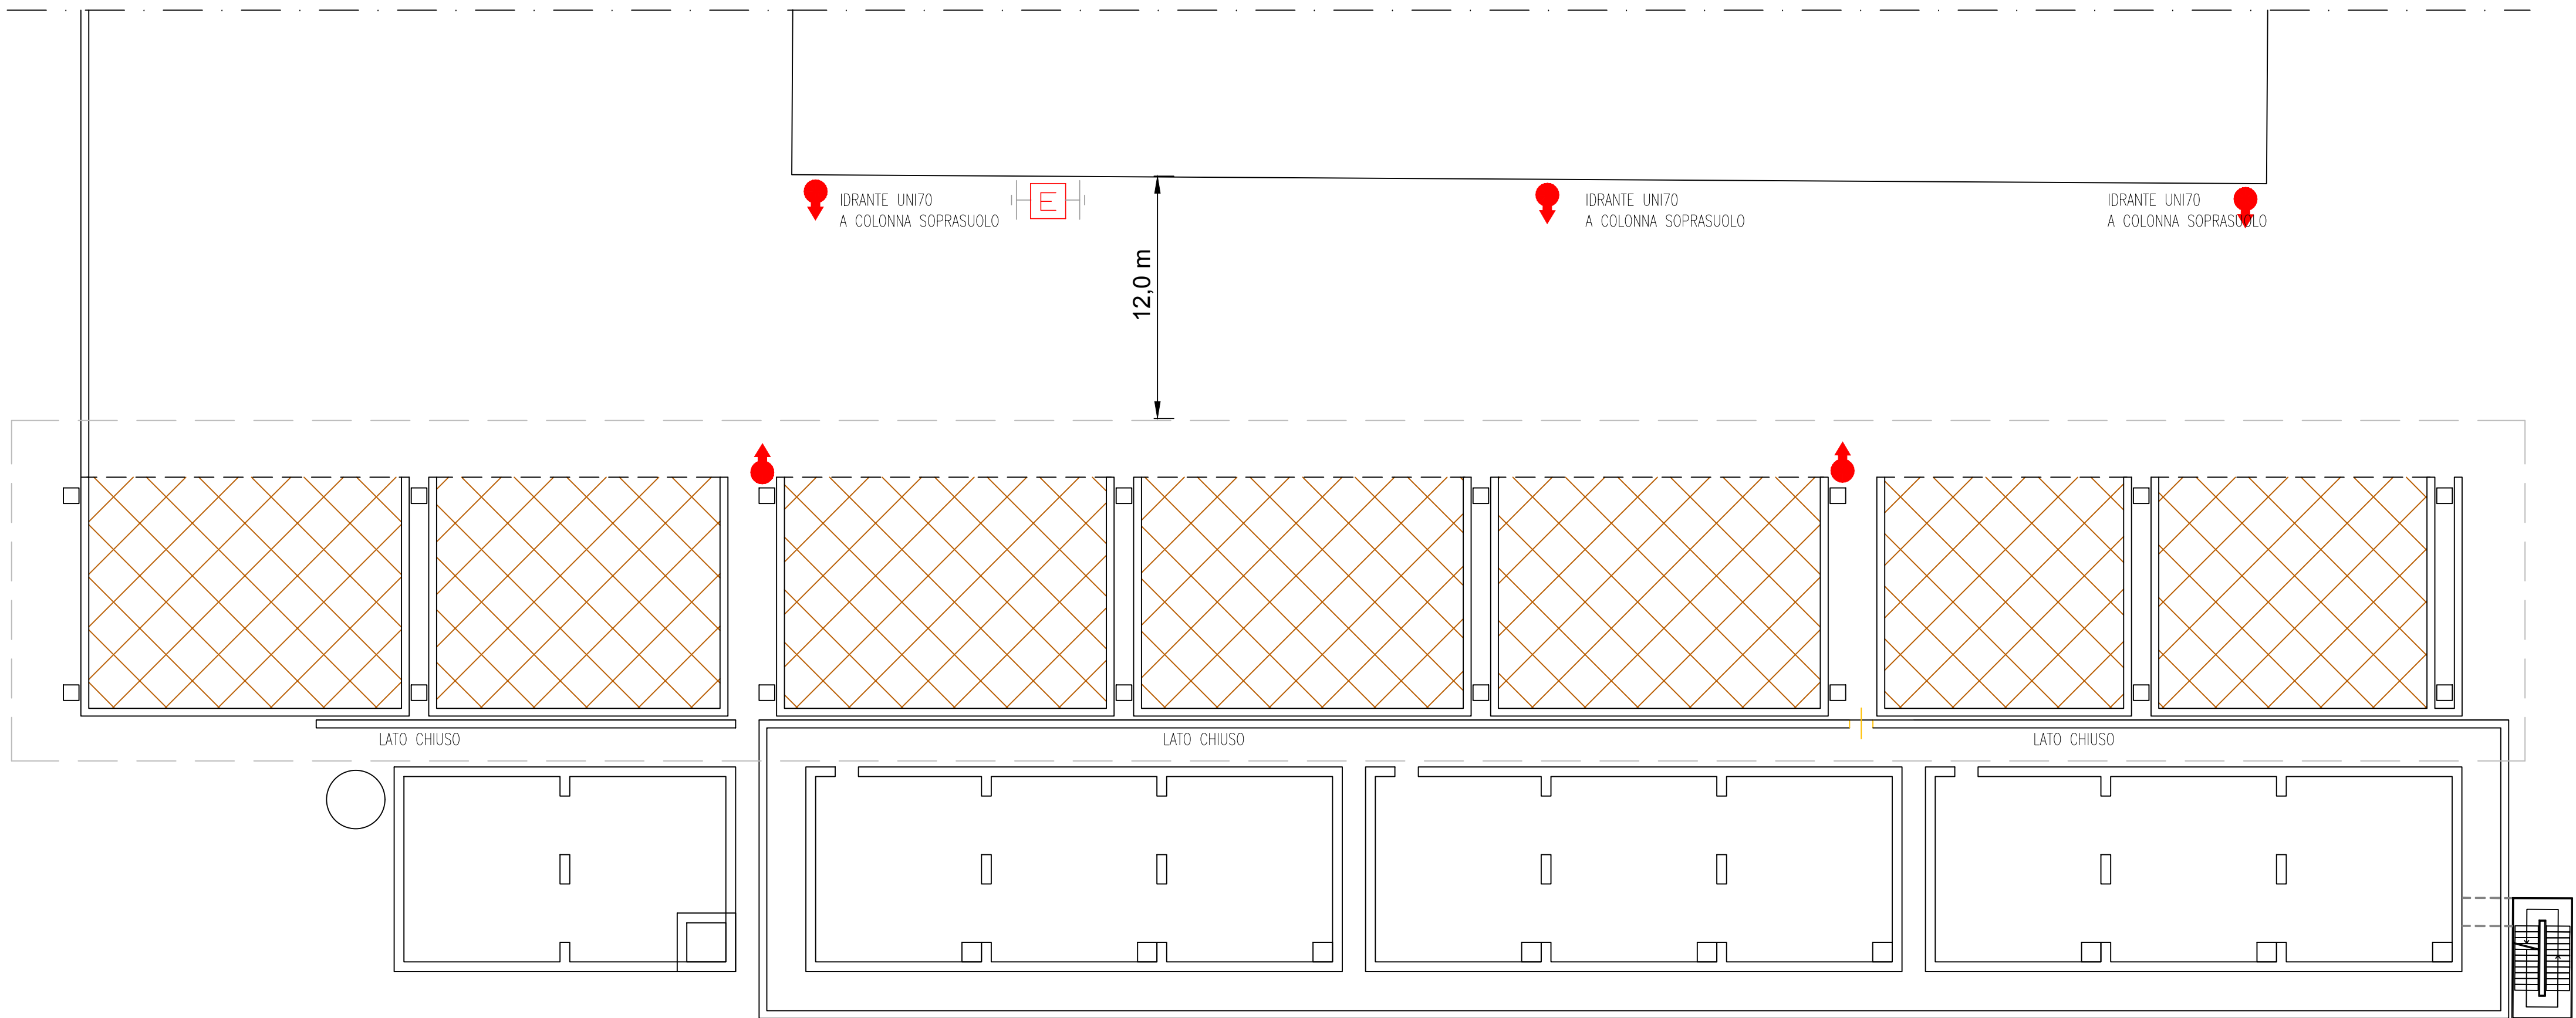

LEGENDA CONF. D.M. 18/10/2019	SEGNALETICA
PERCORSO D'USCITA ORIZZONTALE CONF. D.Lvo. 81/2008 DOTATO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	
PERCORSO D'USCITA VERSO IL BASSO CONF. D.Lvo. 81/2008 DOTATO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	
ESTINTORE OMOLOGATO CONF. D.M. 10/03/1988 DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
ESTINTORE OMOLOGATO CARRELLATO CONF. D.M. 10/03/98 DOTATO DI SEGNALETICA OMOLOGATA	
NASPO UNI 28 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
IDRANTE A CASSETTA UNI 45 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
IDRANTE SOPRASUOLO UNI 70 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI 70 DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
RIVELATORE DI FUMO PUNTIFORME (UNI 9795)	
RIVELATORE A BARRIERA LINEARE (UNI 9795)	
INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA	
PORTA TAGLIAFUOCO (REI) OMOLOGATA CON CHIUSURA AUTOMATICA IN CASO D'INCENDIO O AUTOCCHIUSURA	
ZONA NON OGGETTO DI VALUTAZIONE PROGETTO VVF	

N.B. LE INDICAZIONI SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI, RIVELAZIONE IDRANTI, ECC...) SONO DA RITENERSI PURAMENTE ILLUSTRATIVE; OCCORRERÀ INFATTI, IN FASE ESECUTIVA, UN PROGETTO REDATTO DA TECNICO QUALIFICATO