


STUDIO TECNICO
di Luppi Per. Ind. Gian Piero
Via Cervino n.88 - 41122 MODENA
Tel. 059/370505 - cell. 3387193330 - studioclimatecno@virgilio.it
PROGETTAZIONI E CONSULENZE DI PREVENZIONE INCENDI-IMPIANTI TECNOLOGICI

Il Committente



Via Maestri del lavoro n°38
41037 - Mirandola (MO)
tel 0535 281111 Fax. 0535 28217































Per presa visione
Il Responsabile Area Impianti
e Ambiente


Ing. Paolo Monoscalco

OGGETTO *Impianto di digestione anaerobica prod. biometano*
Fabbricati "Ricez. FORSU" e "SEPARAZIONE" smaltimento fumi



Progettista	Progetto	026/13	Tavola
	Data	aprile '20	VVF_006
	Agg.		Scala
Disegnatore	Agg.		1:200

tutti i diritti riservati ai sensi di legge

LEGENDA CONF. D.M. 18/10/2019		SEGNALETICA
	PERCORSO D'USCITA ORIZZONTALE CONF. D.Lvo. 81/2008 DOTATO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	
	PERCORSO D'USCITA VERSO IL BASSO CONF. D.Lvo. 81/2008 DOTATO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	
	ESTINTORE OMOLOGATO CONF. D.M. 10/03/1998 DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
	ESTINTORE OMOLOGATO CARRELLATO CONF. D.M. 10/03/98 DOTATO DI SEGNALETICA OMOLOGATA	
	NASPO UNI 25 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
	IDRANTE A CASSETTA UNI 45 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
	IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
	IDRANTE SOPRASUOLO UNI 70 DOTATO DI SEGNALETICA ED APPARECCHIATURE A CORREDO (MANICHETTA E LANCIA)	
	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI 70 DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
	RIVELATORE DI FUMO PUNTIFORME (UNI 9795)	
	RIVELATORE A BARRIERA LINEARE (UNI 9795)	
	INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE DOTATO DI IDONEA SEGNALETICA	
	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA	
	PORTA TAGLIAFUOCO (REI) OMOLOGATA CON CHIUSURA AUTOMATICA IN CASO D'INCENDIO O AUTOCHIUSURA	
	ZONA NON OGGETTO DI VALUTAZIONE PROGETTO VVF	

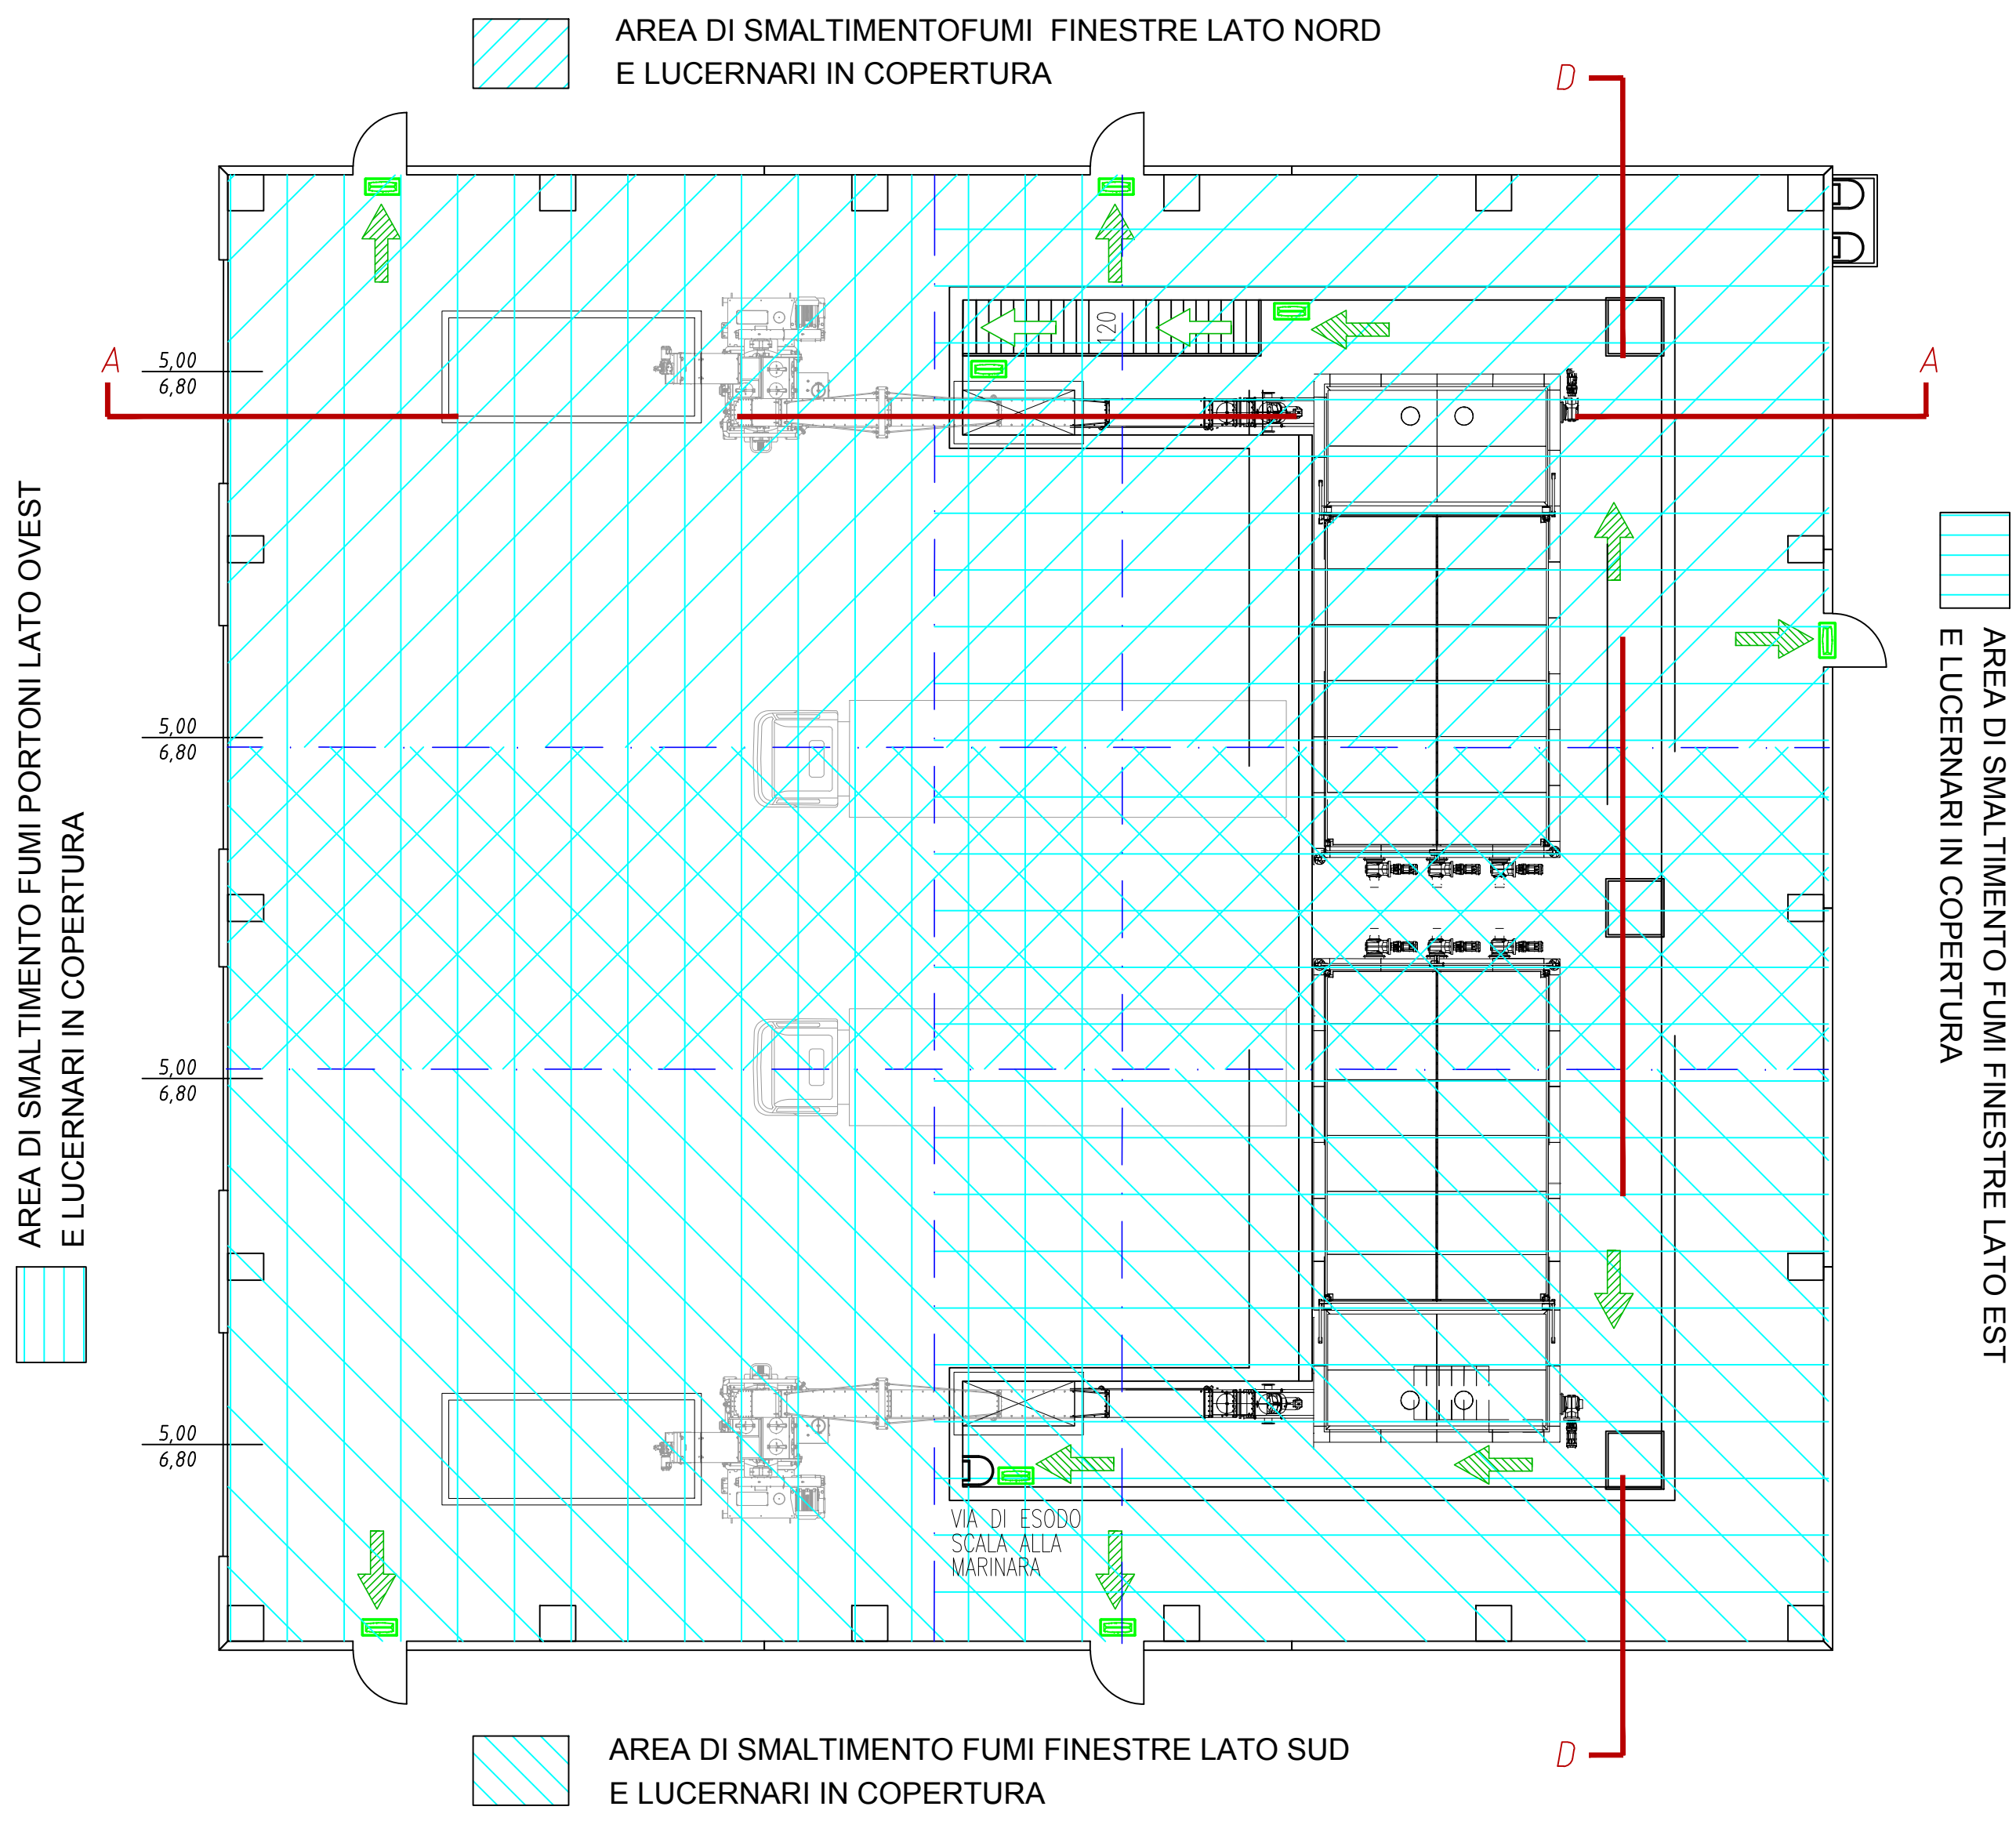

Fabbricato Ricezione FORSU

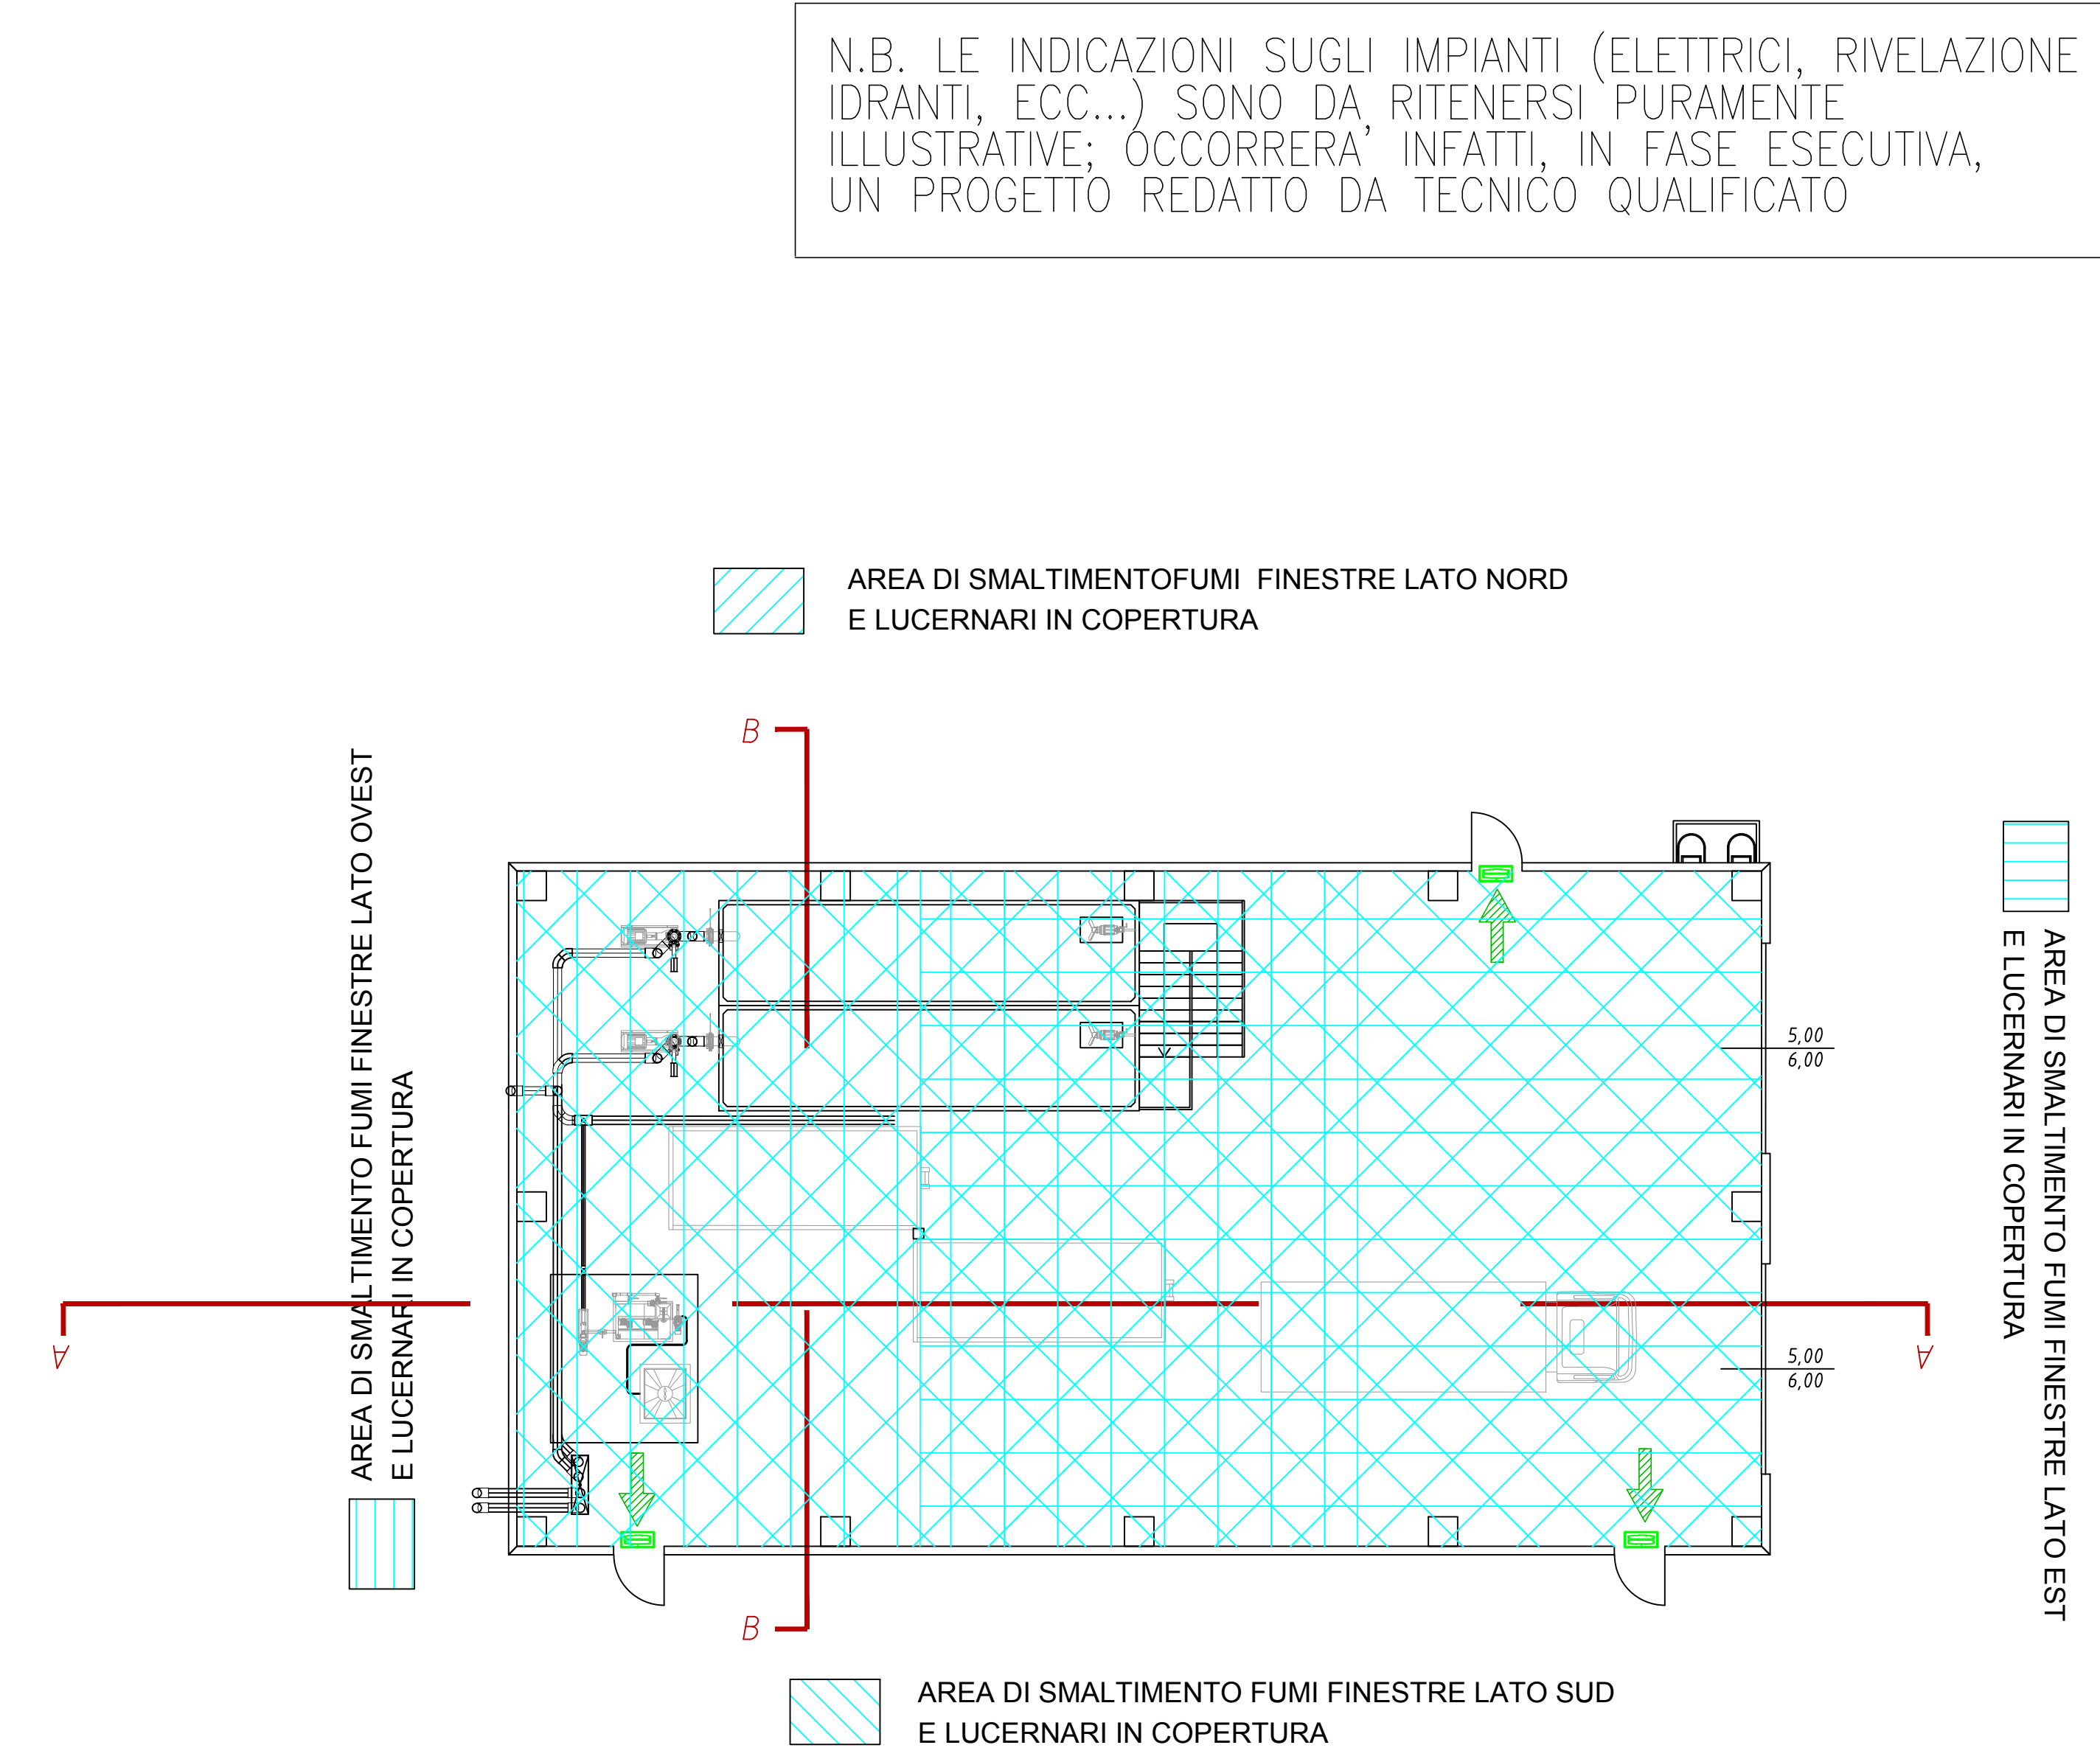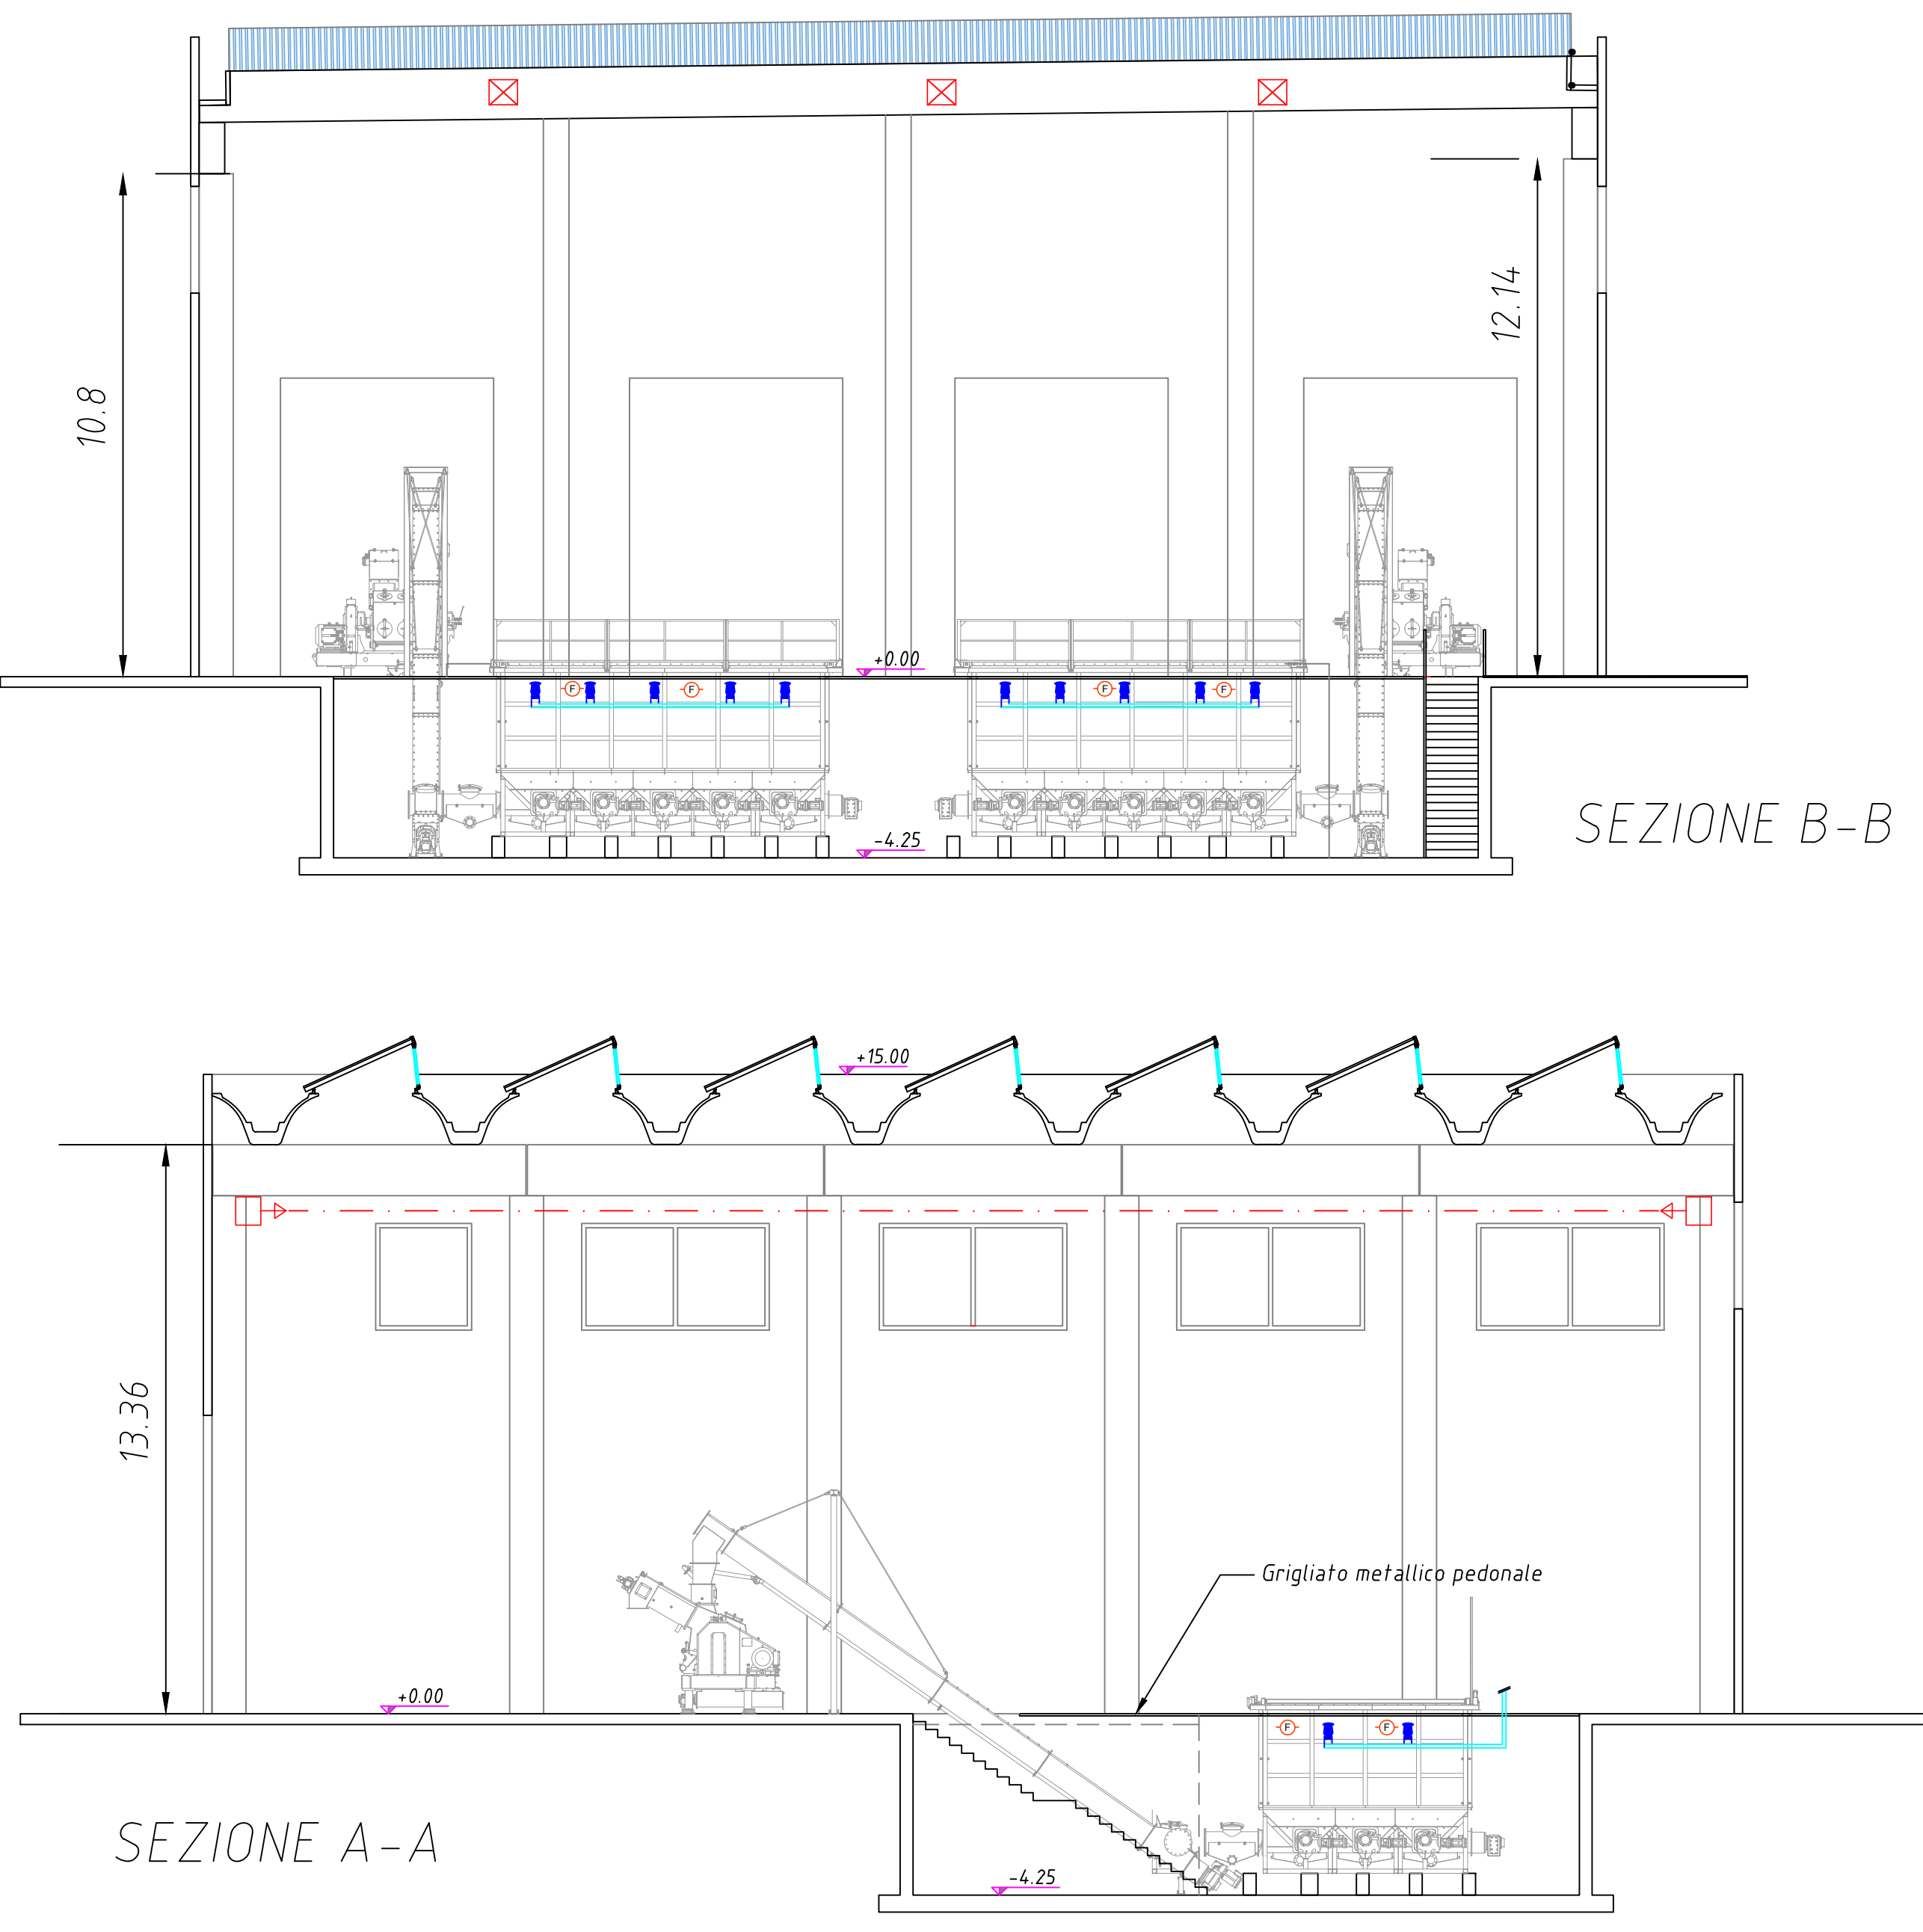

Fabbricato SEPARAZIONE

