

STUDIO TECNICO
di Luppi Per. Ind. Gian Piero

Via Cervino n.88 - 41122 MODENA
Tel. 059/370505 - cell. 3387193330 - studioclima.mo@virgilio.it
PROGETTAZIONI E CONSULENZE DI PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTI TECNOLOGICI

Il Committente



Via Maestri del lavoro n°38
41037 - Mirandola (MO)
tel 059 29111 Fax. 059 29217

Per presa visione
Il Responsabile Area Impianti
e Ambiente



Ing. Paolo Monoscalco

OGGETTO Impianto di digestione anaerobica prod. biometano

Planimetria generale - Distribuzioni gas tecnici

Progettista	Progetto	026/13	Tavola
	Data	ottobre '20	VVF_003
	Agg.		Scala
Disegnatore	Agg.		1:1000

tutti i diritti riservati ai sensi di legge

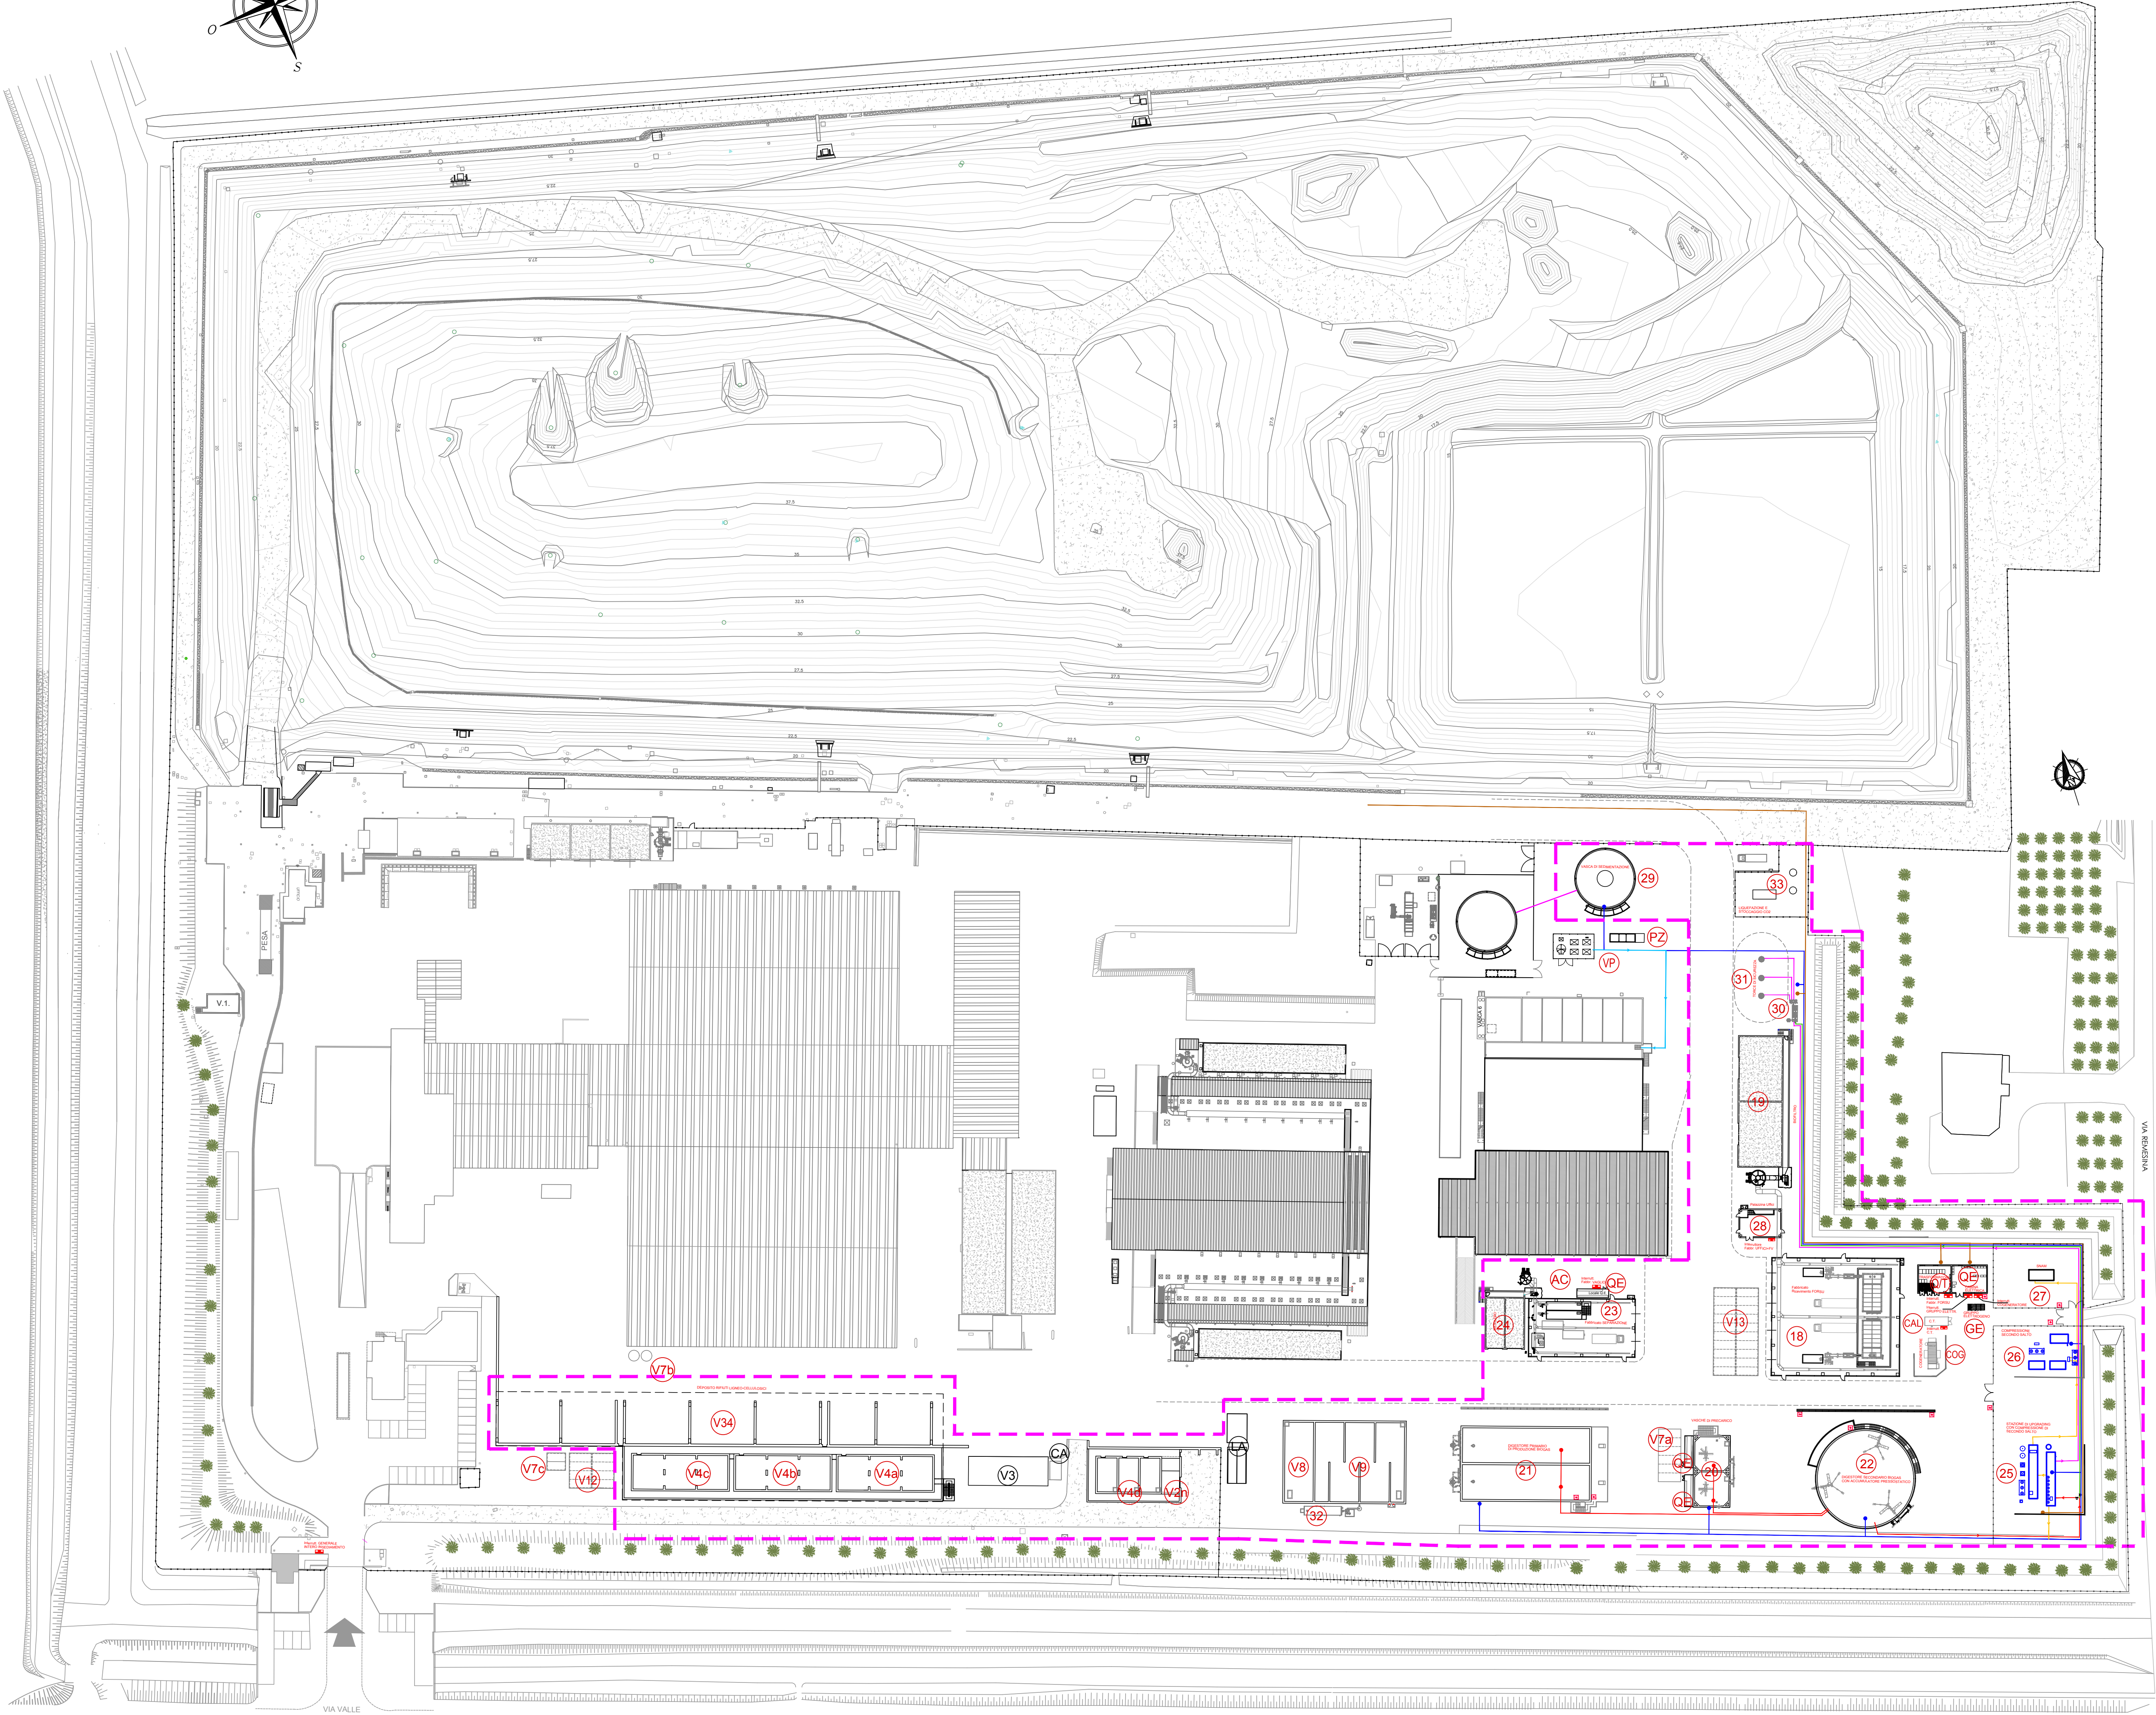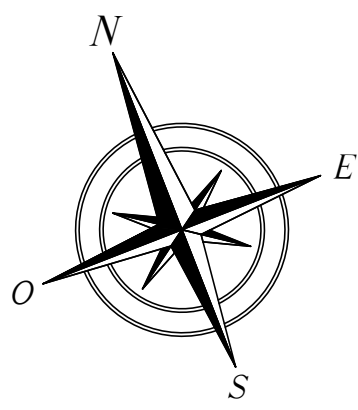

LEGENDA FABBRICATI

- 18 CAPANNONE DI RICEZIONE
- 19 BIOFILTRO CAPANNONE DI RICEZIONE
- 20 VASCHE DI PRECARICO
- 21 DIGESTORE PRIMARIO
- 22 DIGESTORE SECONDARIO
- 23 CAPANNONE DI SEPARAZIONE SOLIDO/LIQUIDO
- 24 BIOFILTRO CAPANNONE SEPARAZIONE S/L
- 25 STAZIONE DI UPGRADING
- 26 SEZIONE DI COMPRESSIONE
- 27 AREA SNAM - PUNTO DI CONSEGNA BIOMETANO
- 28 PALAZZINA UFFICI - SALA CONTROLLO - MAGAZZINO
- 29 VASCA DI SEDIMENTAZIONE
- 30 STAZIONE DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DELLE TORCE
- 31 TORCE
- 32 BIOFILTRO A SERVIZIO DI "V9"
- 33 IMPIANTO DI RECUPERO "CO2"
- 34 TETTOIA STOCCAGGIO LEGNO
- 48 VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - V=2000 m3
- 48 VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - V=2000 m3
- 48 VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - V=2000 m3
- 48 VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - V=1000 m3
- 48 VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - V=120 m3
- 48 VASCA DI MISCELAZIONE - V=1000 m3
- 48 VASCA DI RACCOLTA DIGESTATO - V=3000 m3
- 47 SALA QUADRI TRASFORMATORI
- 46 LOCALE QUADRI ELETTRICI
- 45 CALDAIA
- 40 COGENERATORE
- 46 GRUPPO ELETTROGENO
- 42 POZZO
- 46 VASCA A SERVIZIO DEL POZZO da 30 m3
- 40 AUTOCLAVE
- 4 VASCA DI RECUPERO E STOCCAGGIO ACQUE BIANCHE
- 47a VASCA 7a da 200 m3 (interrata)
- 47b VASCA 7b da 100 m3 complessivi (2 serbatoi fuori terra)
- 47c VASCA 7c da 50 m3 (interrata)
- 4 VASCA DI LAMINAZIONE ACQUE BIANCHE
- 47b VASCA 12 da 270 m3
- 47c VASCA 13 da 675 m3
- 46 CABINA ACQUE ESISTENTE
- 43 VASCA DI STOCCAGGIO ACQUA ESISTENTE
- 46 LOCALI ANTINCENDIO ESISTENTE

N.B. LA DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI E' DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVA; OCCORRERA' INFATTI, IN FASE ESECUTIVA, UN PROGETTO REDATTO DA TECNICO QUALIFICATO