

PIANTA CHIAVE SCALA 1:1000

LEGENDA SIMBOLI	
	PULSANTE SEGN. MANUALE INCENDIO
	RILEVATORE DI FIAMMA
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO (PUNTIFORME)
	RILEVATORE TERMICO (PUNTIFORME)
	RILEVATORE GAS UBICATO IN AMBIENTE (x = A) O POZZETTO (x = P)
	MAGNETE PER RITENZIONE PORTE REI
	VAD INCENDIO PER GRANDI AMBIENTI (S4-23)
	SIRENA INCENDIO PER GRANDI AMBIENTI (S4-3)
	TARGA SEGNALE INCENDIO OTTICA
	TARGA SEGNALE INCENDIO OTTICA / ACUSTICA
	TARGA SEGNALE INCENDIO OTTICA / ACUSTICA
	RILEVATORE OTTICO LINEARE IDONEO PER ZONA ATEX (RICEVITORE)
	RILEVATORE OTTICO LINEARE IDONEO PER ZONA ATEX (TRASMETTITORE)
	RILEVATORE OTTICO LINEARE (RIFLETTORE PASSIVO/CATADIOTRICO)
	RILEVATORE OTTICO LINEARE (TRASMETTITORE/RICEVITORE)
	CENTRALINA RILEVAZIONE INCENDIO
	CENTRALINA RILEVAZIONE GAS
	EVACUATORI DI FUMO E CALORE

NOTE GENERALI:

- Per maggiore dettaglio sui dispositivi idonei per zone classificate atex si faccia riferimento al documento CO 05 RA VA 01 D1 ST 109.00 "Specifiche impianti speciali (Dco, evacuallertamento e f&g)" ed allegati



Piattaforma polifunzionale Ponticelle

Valutazione di Impatto Ambientale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 20 aprile 2018, n. 4 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO
Piattaforma polifunzionale Ponticelle

ELABORATO 169
Planimetria impianti speciali
Fg.1 di 3 - Rilevazione incendio e GAS (OVEST)

Approvato HA	R. Boschi E. Zamboni	Approvato ER	G. Romano F. Lio	
Controllato HA	M. Fiacchini L. Neri	Controllato ER	E. Lagotta G. Cini	
Redatto Golder				
Cod. Doc. HA	CO 05 RA VA 01 D1 PL 109.00	Cod. Doc. ER	100053-ENG-F-16-2419	
Rev.	00	Data	17/09/2021	Scala 1:100

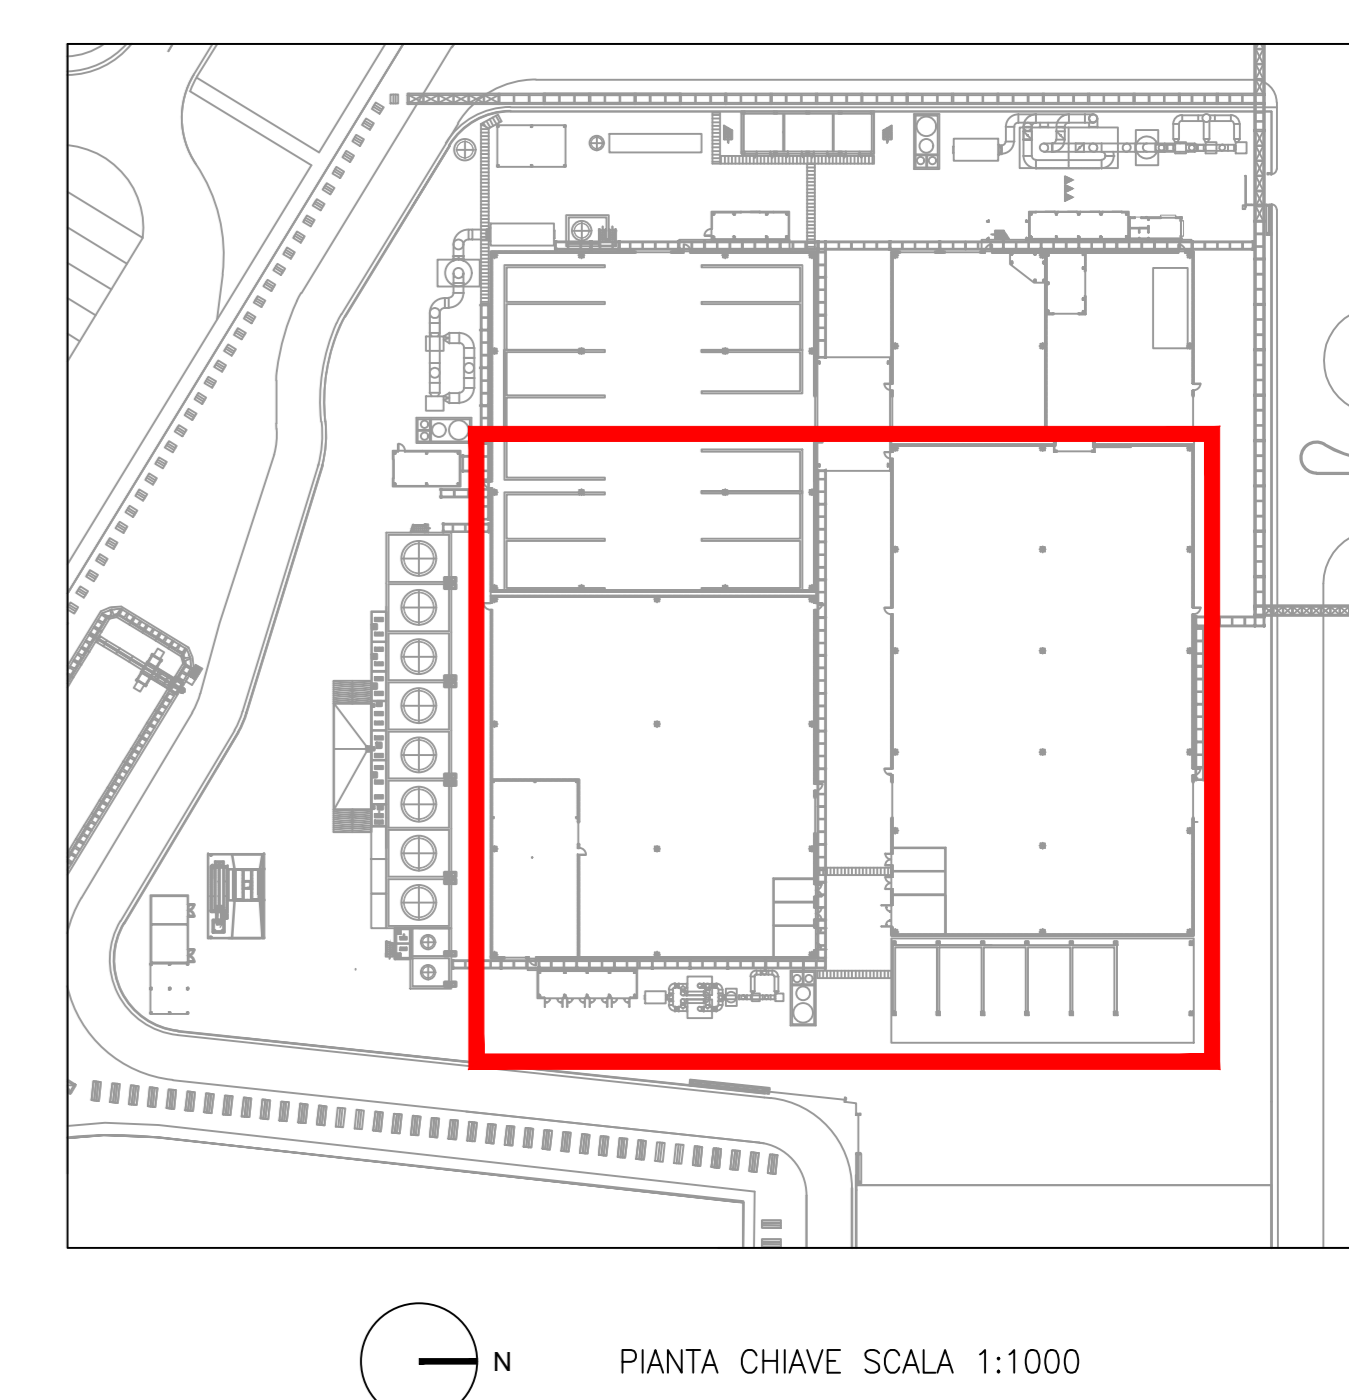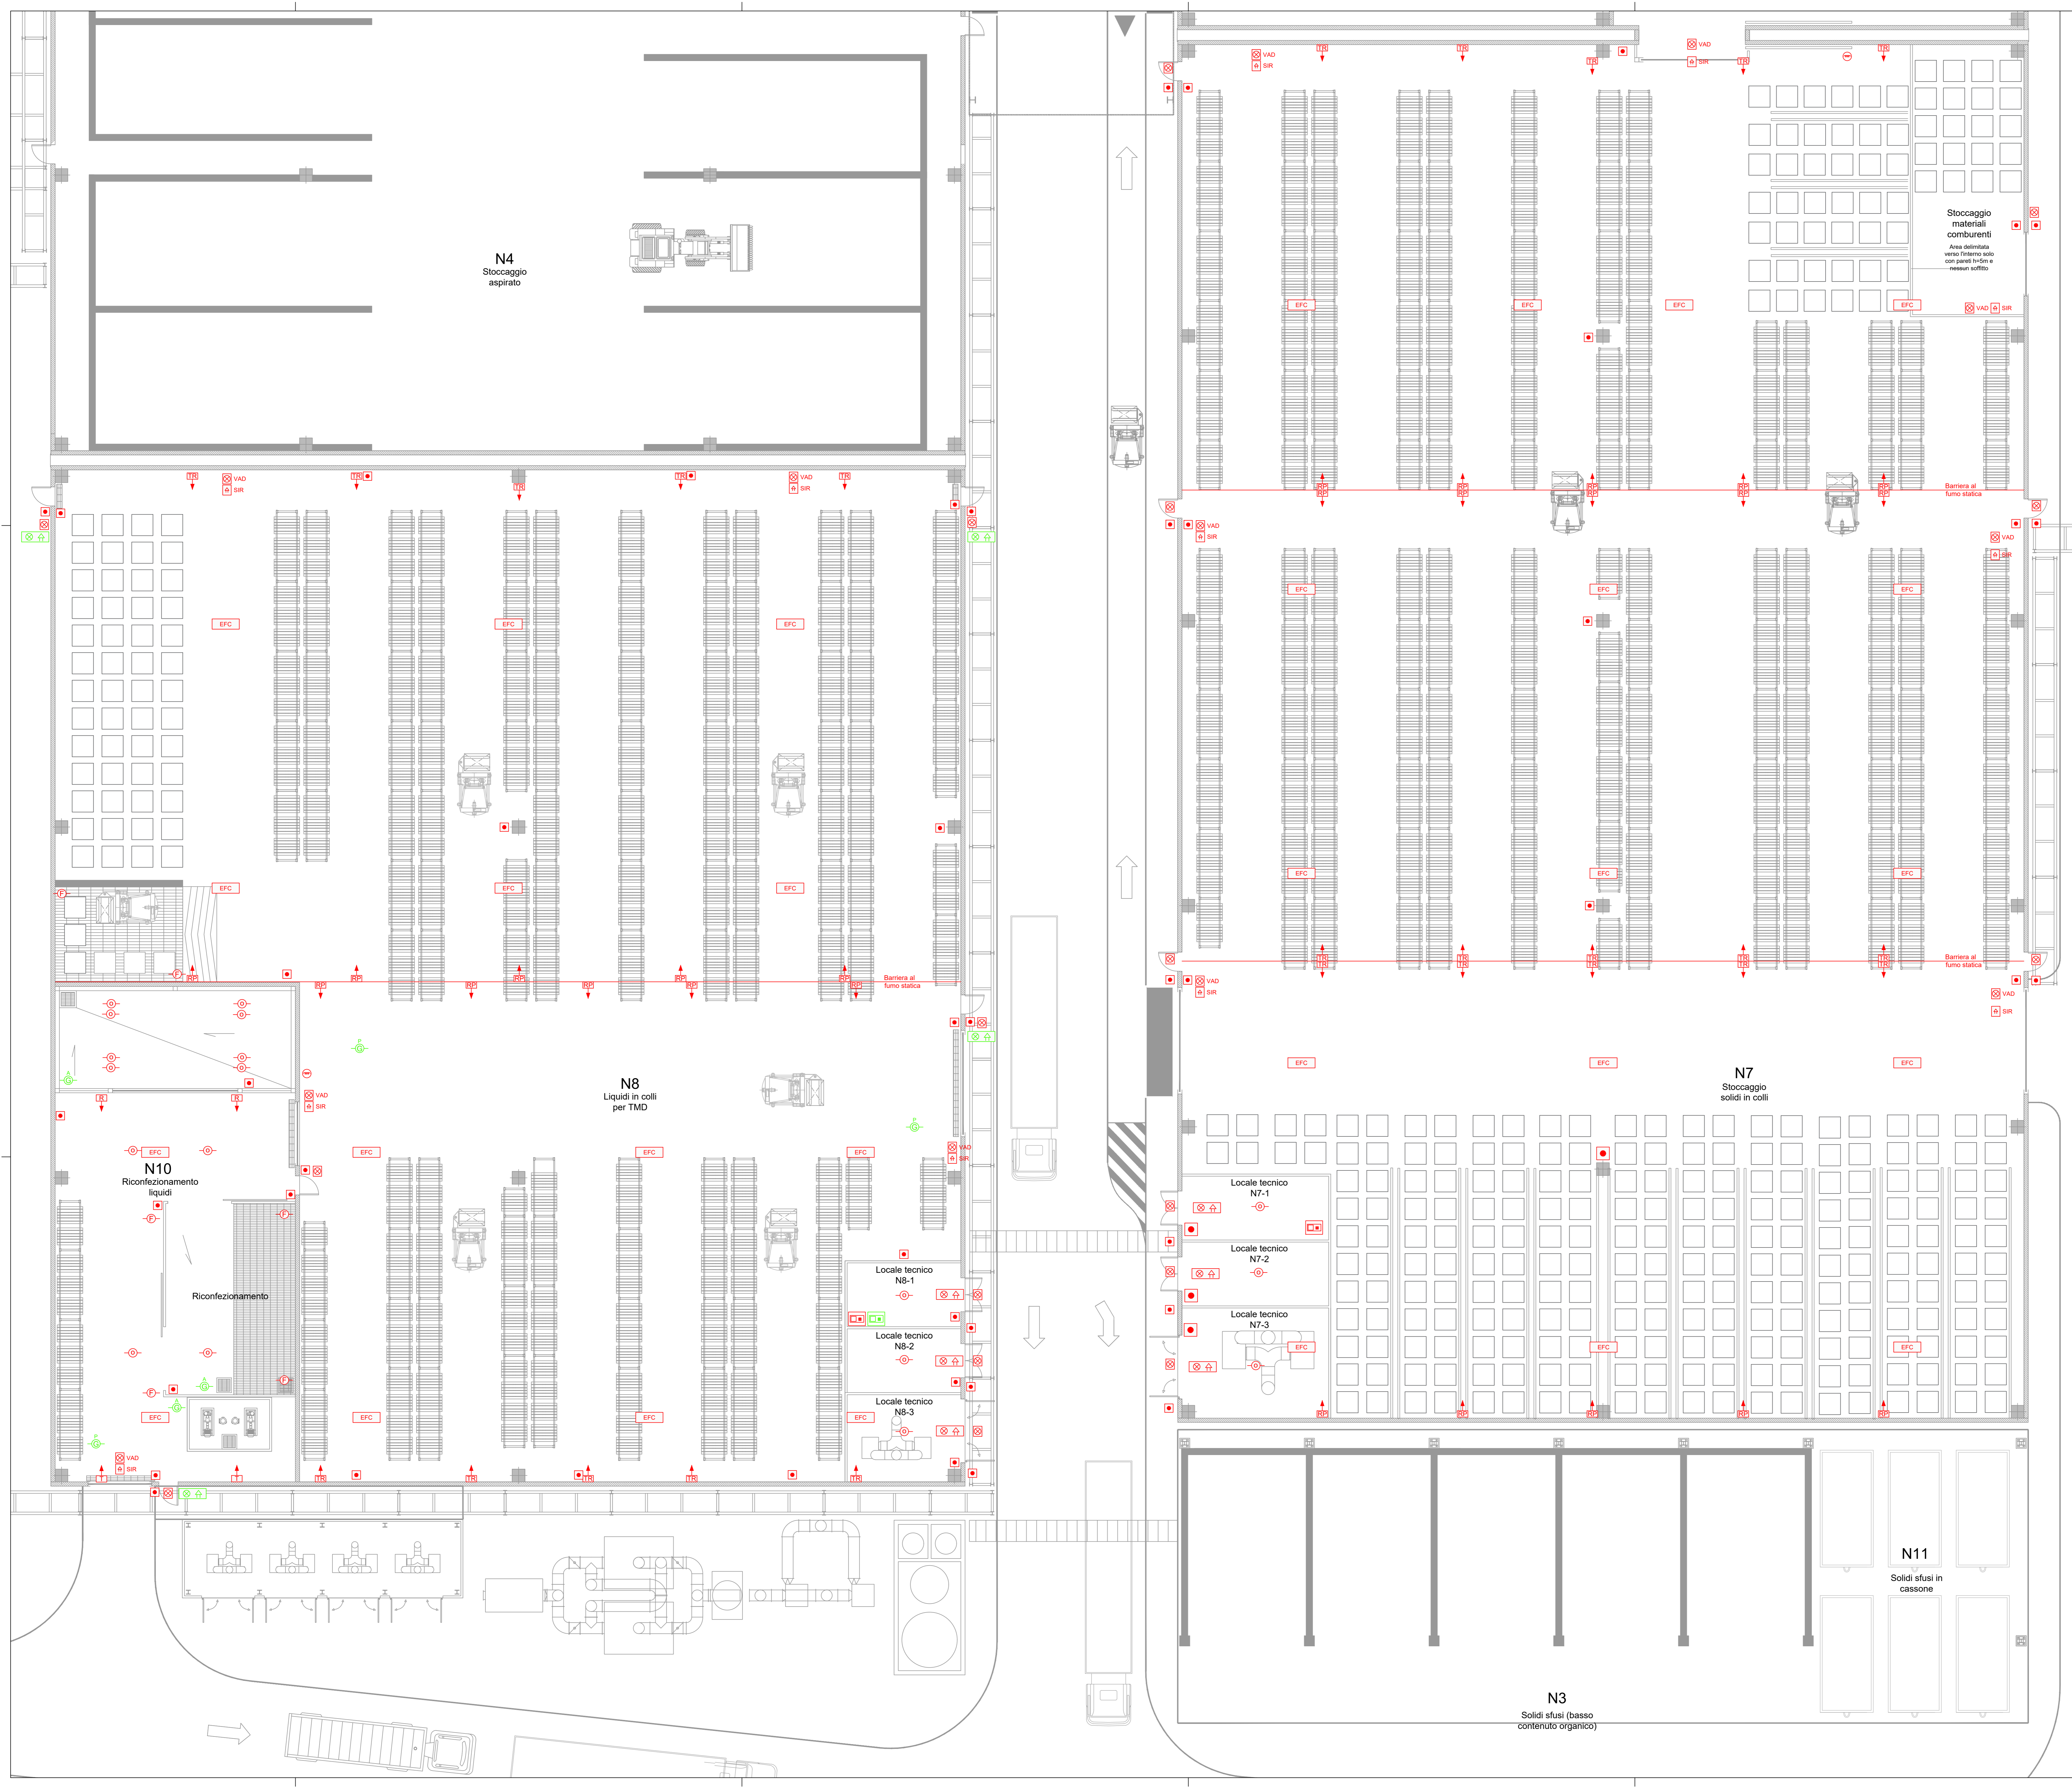

PIANTA CHIAVE SCALA 1:1000

LEGENDA SIMBOLI	
	PULSANTE SEGN. MANUALE INCENDIO
	RILEVATORE DI FIAMMA
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO (PUNTIFORME)
	RILEVATORE TERMICO (PUNTIFORME)
	RILEVATORE GAS UBICATO IN AMBIENTE (x = A) O POZZETTO (x = P)
	MAGNETE PER RITENZIONE PORTE REI
	VAD INCENDIO PER GRANDI AMBIENTI (S4-23)
	SIRENA INCENDIO PER GRANDI AMBIENTI (S4-3)
	TARGA SEGNALE INCENDIO OTTICA
	TARGA SEGNALE INCENDIO OTTICA / ACUSTICA
	TARGA SEGNALE GAS OTTICA / ACUSTICA
	RILEVATORE OTTICO LINEARE IDONEO PER ZONA ATEX (RICEVITORE)
	RILEVATORE OTTICO LINEARE IDONEO PER ZONA ATEX (TRASMETTITORE)
	RILEVATORE OTTICO LINEARE (RIFLETTORE PASSIVO/CATODOTRICO)
	RILEVATORE OTTICO LINEARE (TRASMETTITORE/RICEVITORE)
	CENTRALINA RILEVAZIONE INCENDIO
	CENTRALINA RILEVAZIONE GAS
	EVACUATORI DI FUMO E CALORE

NOTE GENERALI:

- Per maggiore dettaglio sui dispositivi idonei per zone classificate atex si faccia riferimento al documento CO 05 RA VA 01 D1 ST 100.00 "Specifica impianti speciali (Dco, evacuallertamento e f&g)" ed allegati


Piattaforma polifunzionale Ponticelle

Valutazione di Impatto Ambientale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 20 aprile 2018, n. 4 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO
Piattaforma polifunzionale Ponticelle

ELABORATO 169
Planimetria impianti speciali
Fig. 2 di 3 - Rilevazione incendio e GAS (EST)

Approvato HA	R. Boschi E. Zambagni	Approvato ER	G. Romano F. Lio
Controllato HA	M. Facchini L. Noretti	Controllato ER	E. Lagrotta G. Gini
Redatto Golder	F. De Giorgi C. Zaffaroni G. Salvetti		
Cod. Doc. HA	CO 05 RA VA 01 D1 PL 100.00	Cod. Doc. ER	100053-ENG-F-RB-2419
Rev.	00	Data	17/09/2021
		Scala	1:100

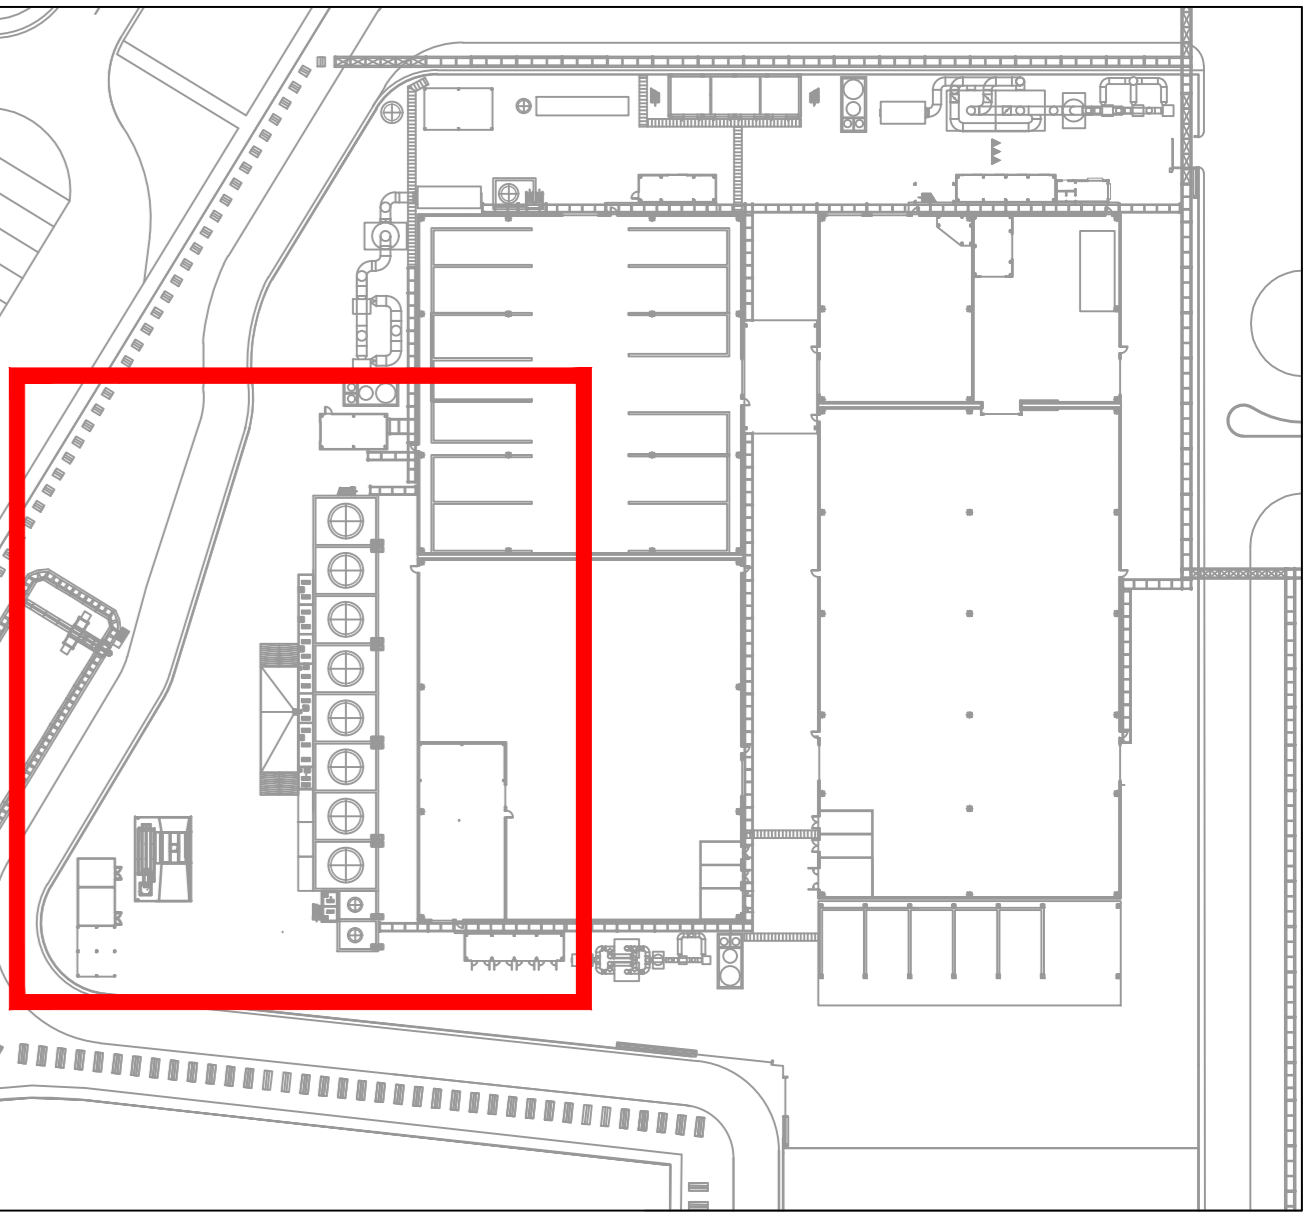

PIANTA CHIAVE SCALA 1:1000

LEGENDA SIMBOLI	
	PULSANTE SEGN. MANUALE INCENDIO
	RILEVATORE DI FIAMMA
	RILEVATORE OTTICO DI FUMO (PUNTIFORME)
	RILEVATORE TERMICO (PUNTIFORME)
	RILEVATORE GAS UBICATO IN AMBIENTE (x = A) O POZZETTO (x = P)
	MAGNETE PER RITENZIONE PORTE REI
	VAD INCENDIO PER GRANDI AMBIENTI (S4-23)
	SIRENA INCENDIO PER GRANDI AMBIENTI (S4-3)
	TARGA SEGNALE INCENDIO OTTICA
	TARGA SEGNALE INCENDIO OTTICA / ACUSTICA
	TARGA SEGNALE GAS OTTICA / ACUSTICA
	RILEVATORE OTTICO LINEARE IDONEO PER ZONA ATEX (RICEVITORE)
	RILEVATORE OTTICO LINEARE IDONEO PER ZONA ATEX (TRASMETTITORE)
	RILEVATORE OTTICO LINEARE (RIFLETTORE PASSIVO/CATODOTTRICO)
	RILEVATORE OTTICO LINEARE (TRASMETTITORE/RICEVITORE)
	CENTRALINA RILEVAZIONE INCENDIO
	CENTRALINA RILEVAZIONE GAS
	EVACUATORI DI FUMO E CALORE

NOTE GENERALI:

- Per maggiore dettaglio sui dispositivi idonei per zone classificate atex si faccia riferimento al documento CO 05 RA VA 01 D1 ST 199.00 "Specifica impianti speciali (trco, evacuallertamento e f&g)" ed allegati

Piattaforma polifunzionale Ponticelle

Valutazione di Impatto Ambientale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 20 aprile 2018, n. 4 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO
Piattaforma polifunzionale Ponticelle

ELABORATO 169
Planimetria impianti speciali
Fg. 3 di 3 - Rilevazione incendio e GAS (SUD)

Approvato HA	R. Boschi E. Zamagni	Approvato ER	G. Romano F. Lia	
Controllato HA	M. Falcini L. Neri	Controllato ER	E. Lagotta G. Gini	
Redatto Golder	F. De Giorgi C. Zaffaroni G. Salvetti			
Cod. Doc. HA	CO 05 RA VA 01 D1 PL 199.00	Cod. Doc. ER	160653-ENG-F-RB-2419	
Rev.	00	Data	17/09/2021	Scala 1:100