


| LEGENDA LAYOUT HEA: |  |
|---------------------|--|
| 42                  | Trattamento aria E1  |
| 43                  | Cabina elettrica   |
| 44                  | G.E. + Serbatoio   |
| 45                  | Tettoia compressori e generatore azoto                         |
| 46                  | Box operatore  |
| 47                  | Vano tecnico per ventilatori E1                                |
| 48                  | Vano tecnico per sistemi antincendio                           |
| 49                  | Serbatoio di stoccaggio acque di lavaggio - processo           |
| 50                  | N1 Locale lavorazione solidi                                   |
| 51                  | N2 Locale triturazione   |
| 52                  | N4 Locale stoccaggio solidi sfusi                              |
| 53                  | Trattamento aria E2  |
| 54                  | Vano tecnico per sistemi antincendio                           |
| 55                  | N9 Parco Serbatoi  |
| 56                  | Lavaruote (non visibile)                                       |
| 57                  | Tettoria ricarica muletti e locale quadri + DCS (non visibile) |
| 58                  | N10 Locale riconfezionamento liquidi                           |
| 59                  | N8 Locale stoccaggio liquidi in colli per TMD                  |
| 60                  | N7 Locale stoccaggio solidi in colli                           |
| 61                  | N11 Stoccaggio solidi sfusi (in cassone)                       |
| 62                  | N3 Stoccaggio solidi sfusi                                     |
| 63                  | Trattamento aria E3  |
| 64                  | Vano tecnico ventilatori E3                                    |



PIANTA CHIAVE

| Attività soggette al controllo dei VVF |   |
|--|---|
| 10.1.B                                 | Stabilimenti ed impianti ove si producono o/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 225 °C, con quantitativi globali in colli o/o in deposito superiori a 1 m <sup>3</sup> ma inferiori a 50 m <sup>3</sup> , riconfezionamento e accorpamento in NLO   |
| 12.3.C                                 | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, dattermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 m <sup>3</sup> - serbatoi di stoccaggio di rifiuti costituiti dai liquidi infiammabili e non in area N3, edificio N6-N10 per deposito e riconfezionamento di liquidi in colli, infiammabili e non |
| 21.1.C                                 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea o/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili   |
| 70.2.B                                 | Locali stabili a deposito di superficie lorda superiore a 1.000 m <sup>2</sup> e inferiore a 3.000 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg - Edificio N4, lavorazione e deposito rifiuti solidi sfusi, infiammabili e non, Edificio N7 deposito rifiuti solidi in colli, infiammabili e non                     |
| 49.3.C                                 | Gruppi per la produzione di energia elettrica ausiliari con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 700 kW   |

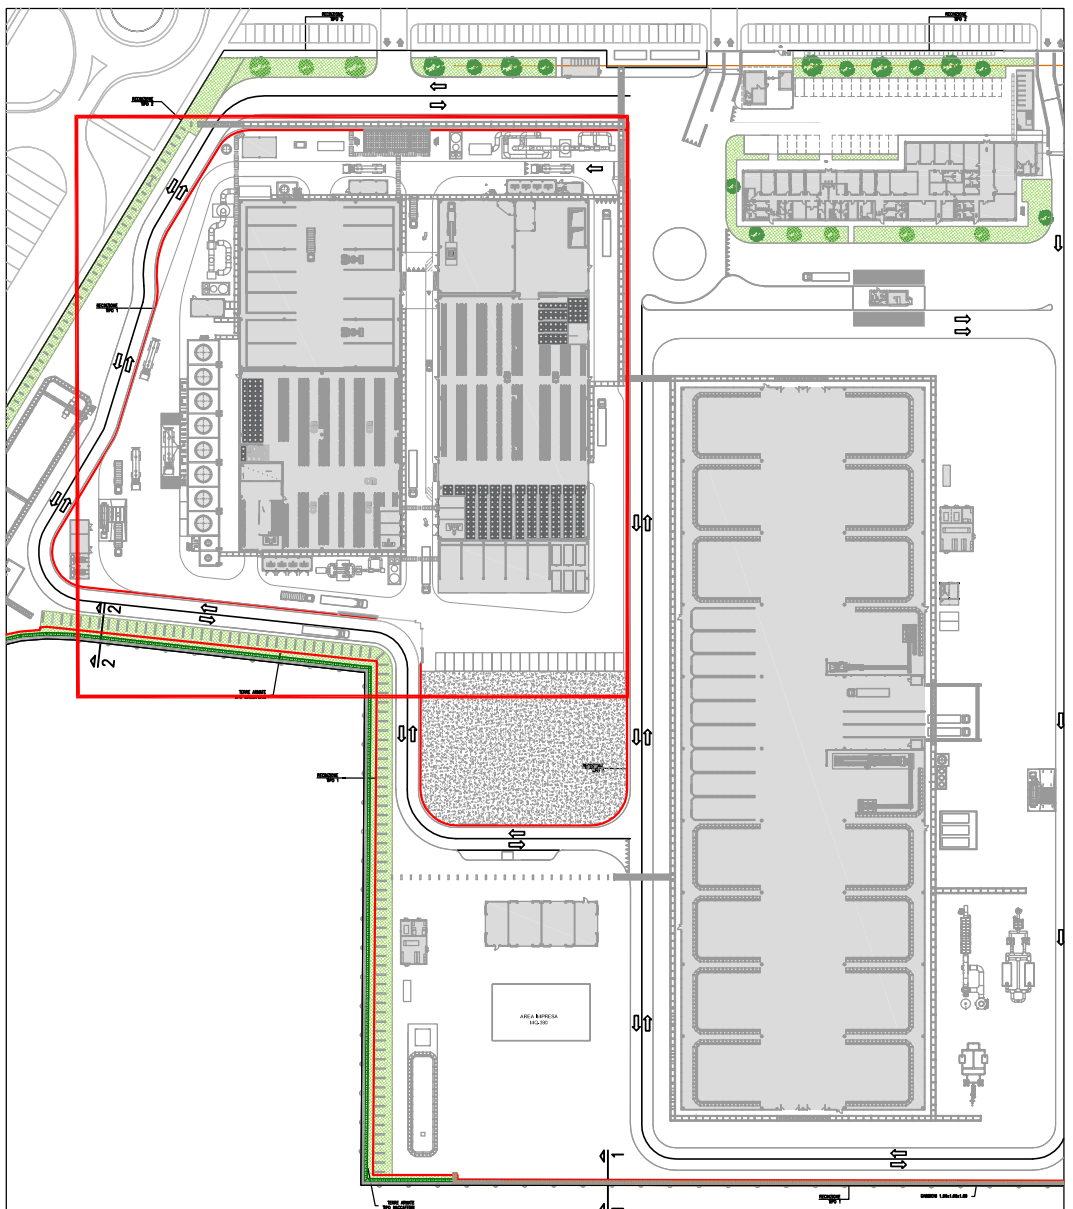

Piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti  
Loc. Cà Ponticelle - Ravenna

Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)  
D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA  
Piattaforma polifunzionale  
di trattamento rifiuti

### ALLEGATO I.9

Planimetria generale con elenco delle attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del D.P.R. 151/11

|                   |  |                   |                             |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| Approvato<br>RA   | E. Zamagni<br>R. Rosetti                   | Approvato<br>ER   | G. Romano<br>P. Lisi        |
| Controllato<br>HA | L. Perrotta<br>M. Faccioli                 | Controllato<br>ER | E. Lagrotta<br>M. Campello  |
| Redatto<br>Golder | F. De Girol<br>C. Zuffanti<br>P. Zappalari |                   |                             |
| Cod. Doc.<br>RA   | CO 05 RA VA 01 RP PL 16.00                 | Cod. Doc.<br>ER   | 160053-ENG-F-P5-2460_A8.I.9 |
| Rev.              | 00   | Data              | 09/09/2021                  |
|                   |  | Scala             | 1:200                       |

