
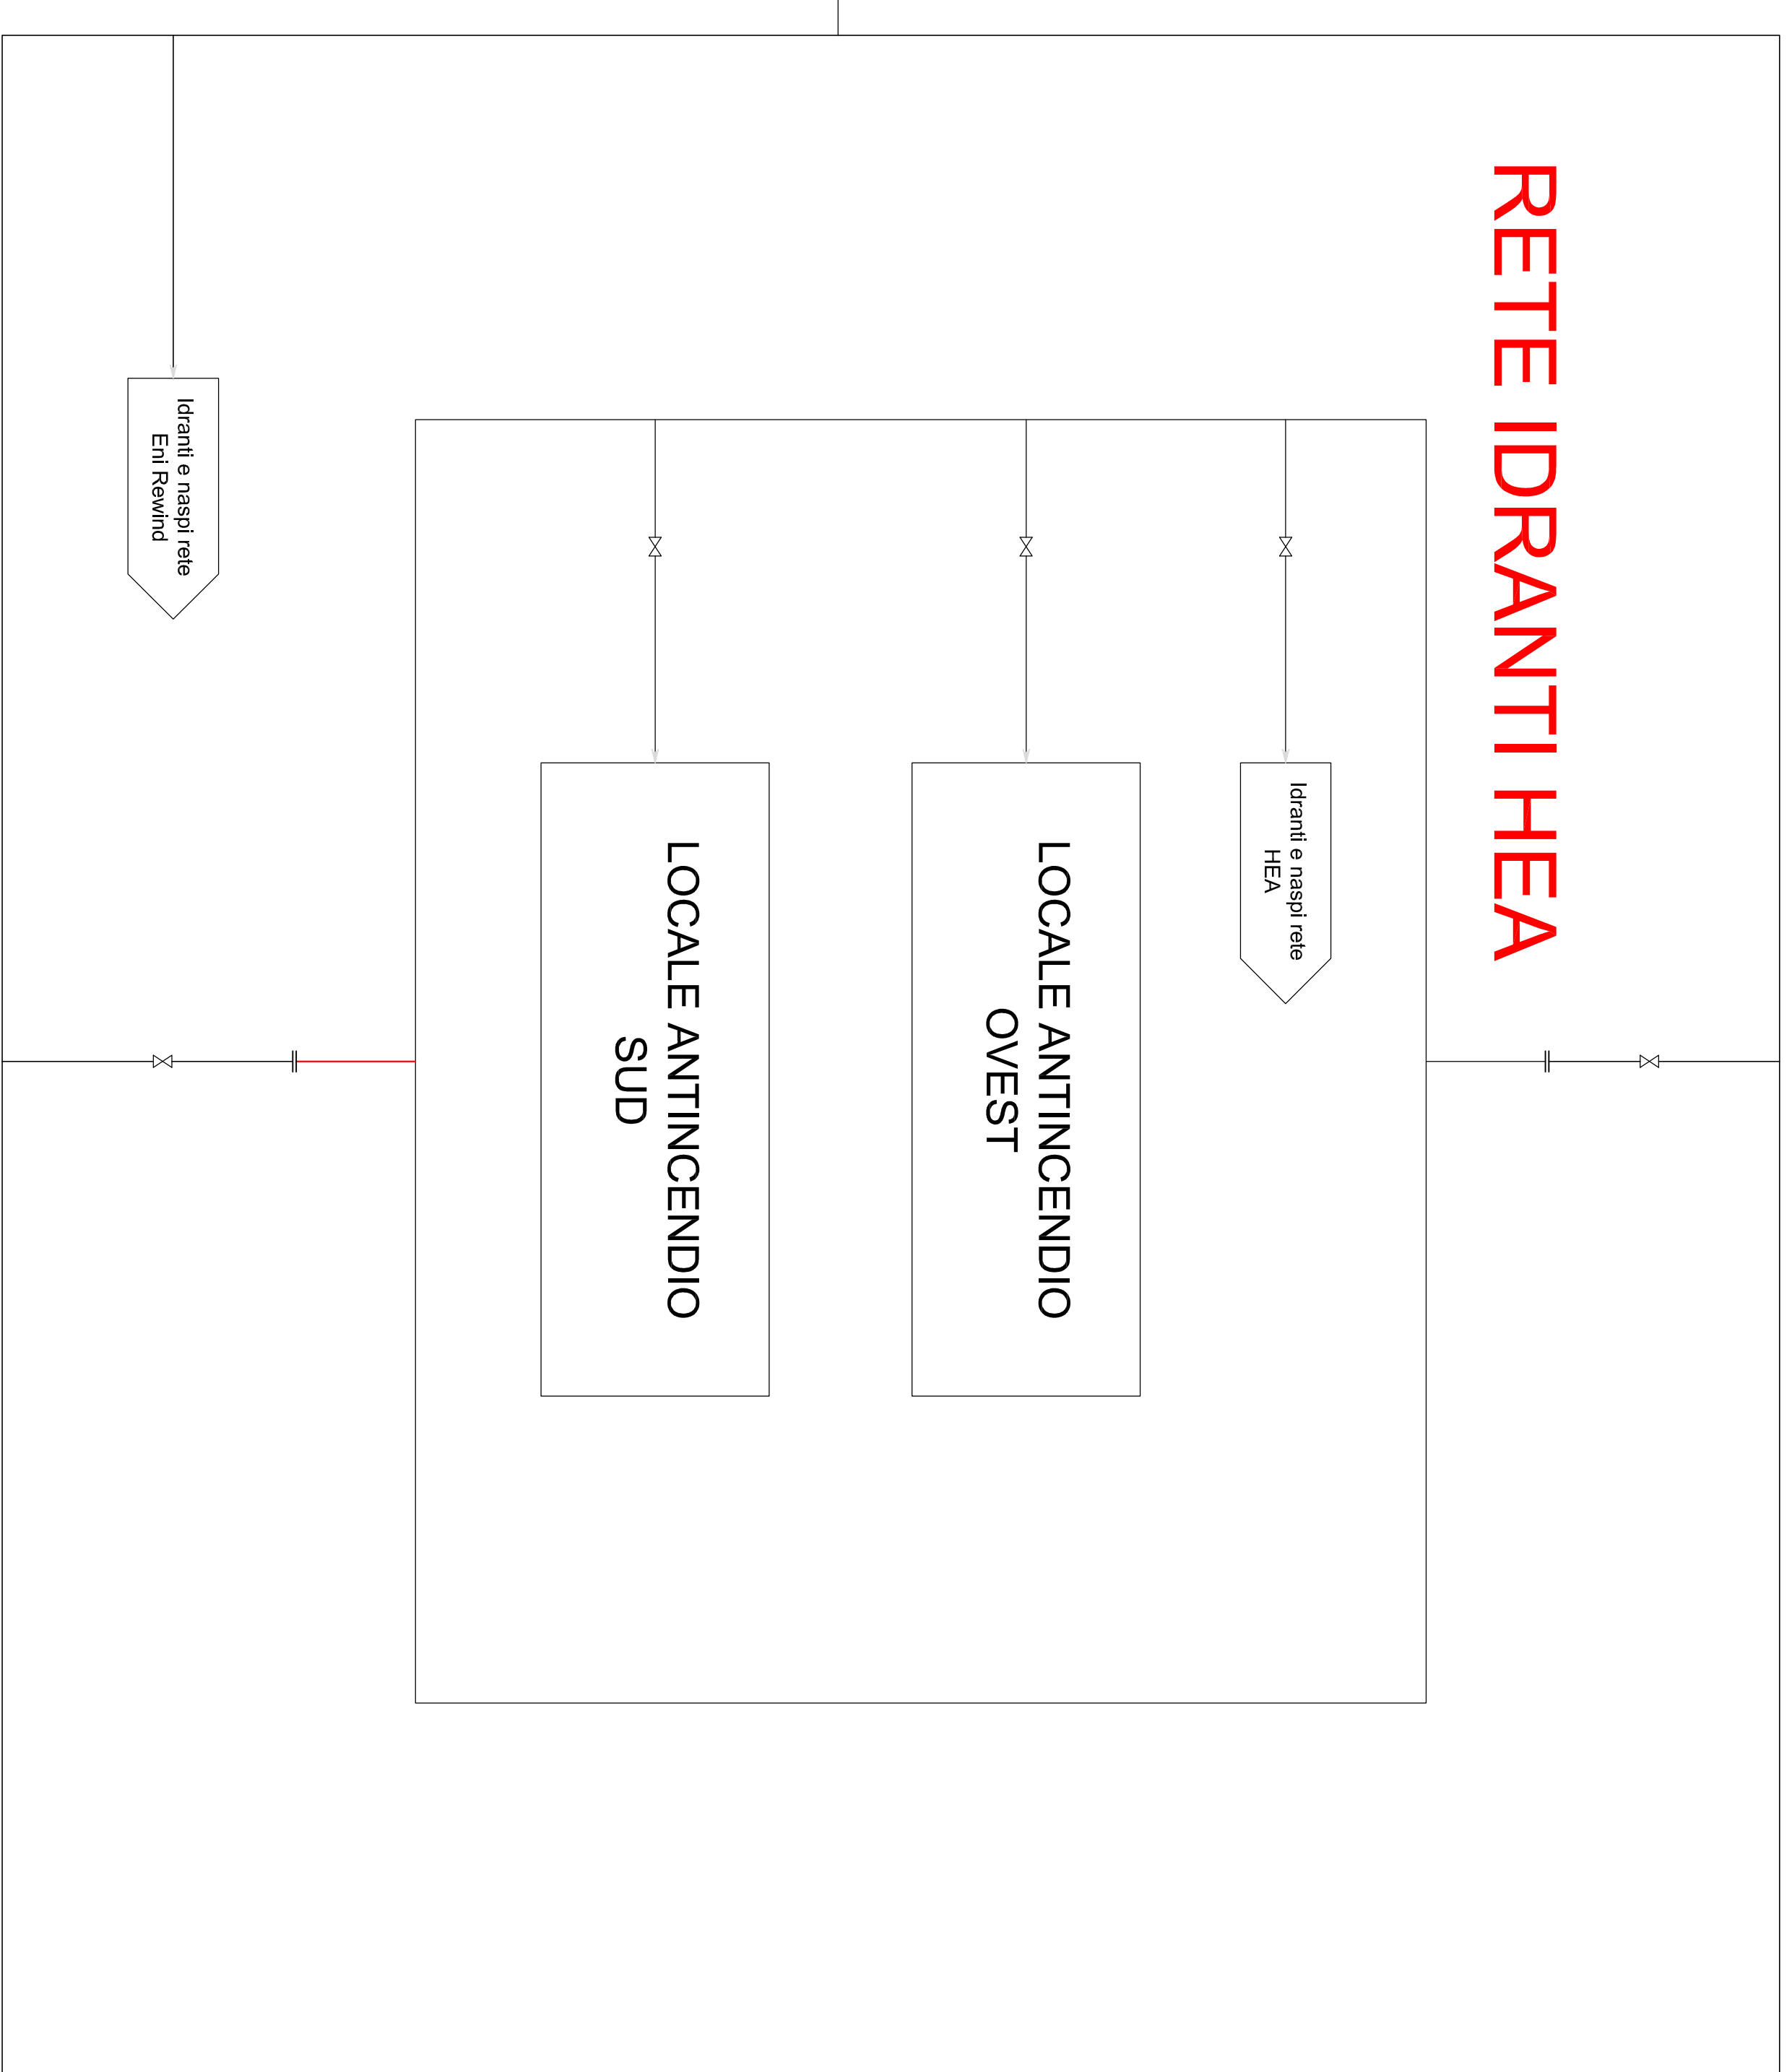


RETE IDRANTI ENI REMIND

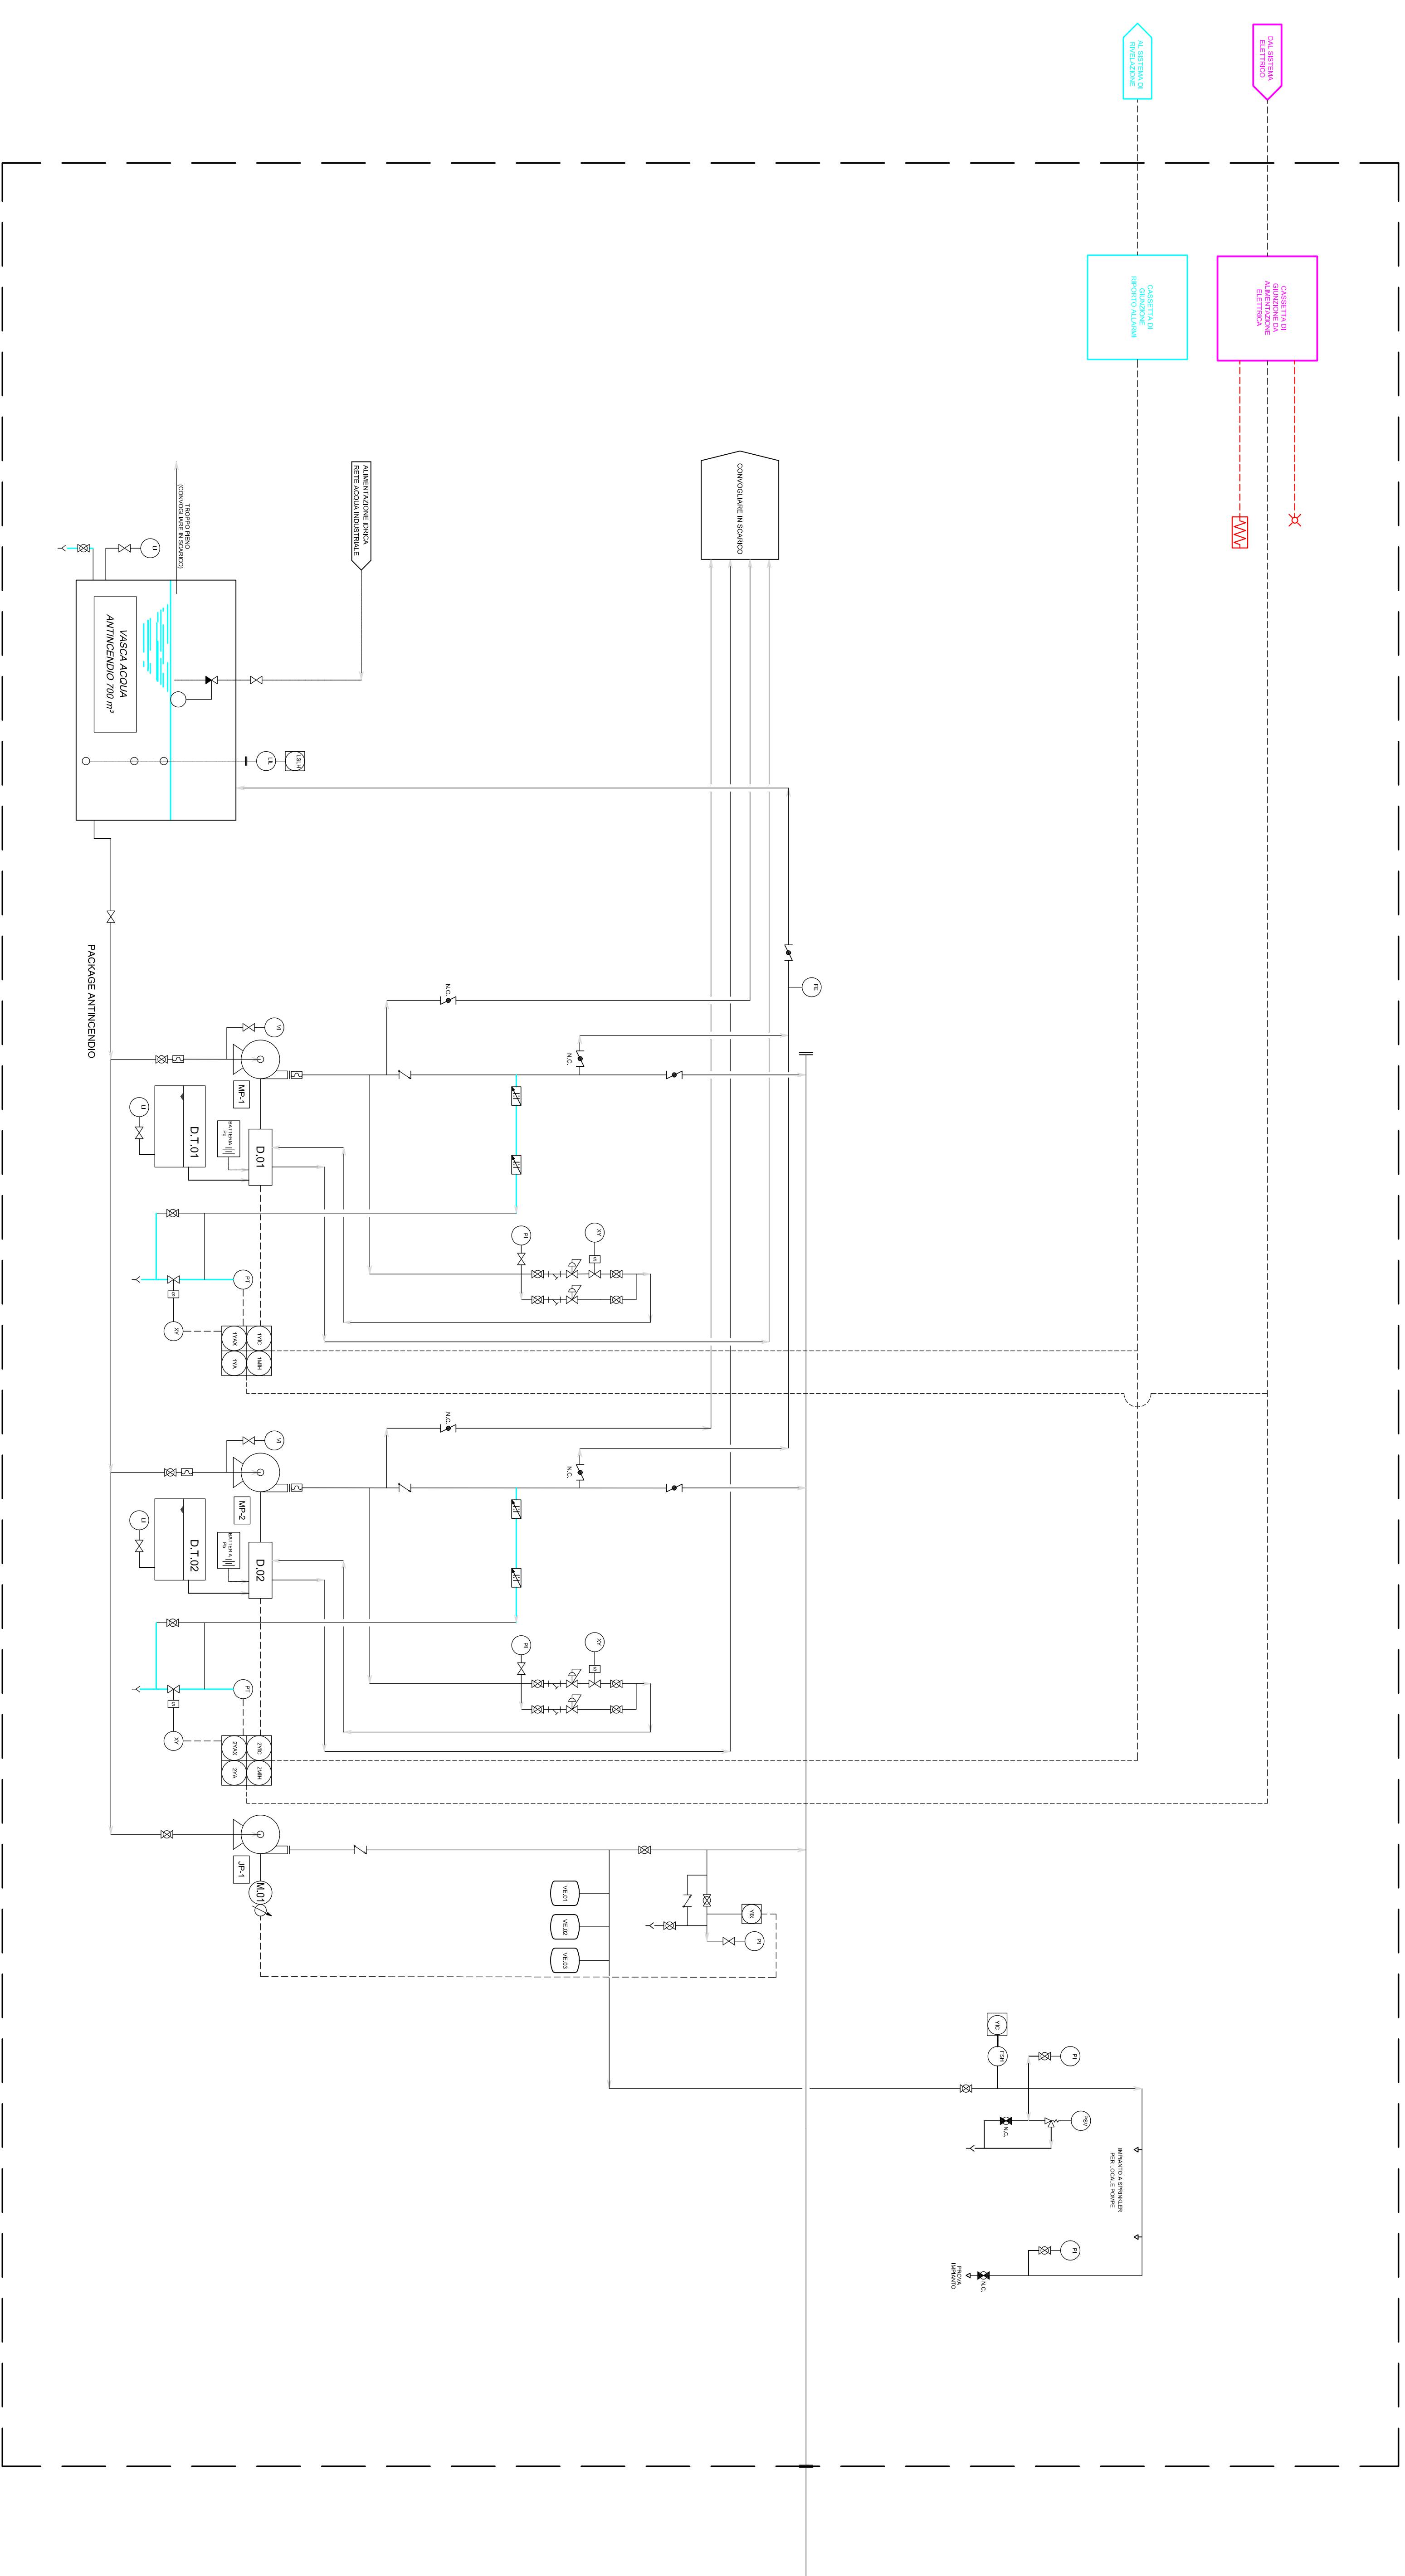

VASCA ACQUA ANTINCENDIO E STAZIONE DI POMPAGGIO

[illegible]

<p>Approvato E. Zanussi Contrastato L. Borsini Verificato M. Pavesio Redatto F. S. Rossi Cod. Doc. C. Zanussi Rev. 01 Data 09/09/2021 Scala</p>		<p>Approvato E. Zanussi Contrastato E. Borsini Verificato F. S. Rossi Redatto C. Zanussi Cod. Doc. 106055-ENZF-P-9-466-AL11.3 Rev. 01 Data 09/09/2021 Scala</p>	
--	--	--	--

ALLEGATO II.1.3

R&D SISTEMI ANTINCENDIO

Foglio 1 di 3

RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA

Piattaforma polifunzionale
di trattamento rifiuti

Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)

DiGS. 26 giugno 2015 n. 105 e s.m.i.

Piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti

Loc. Cà Ponticelle - Ravenna