
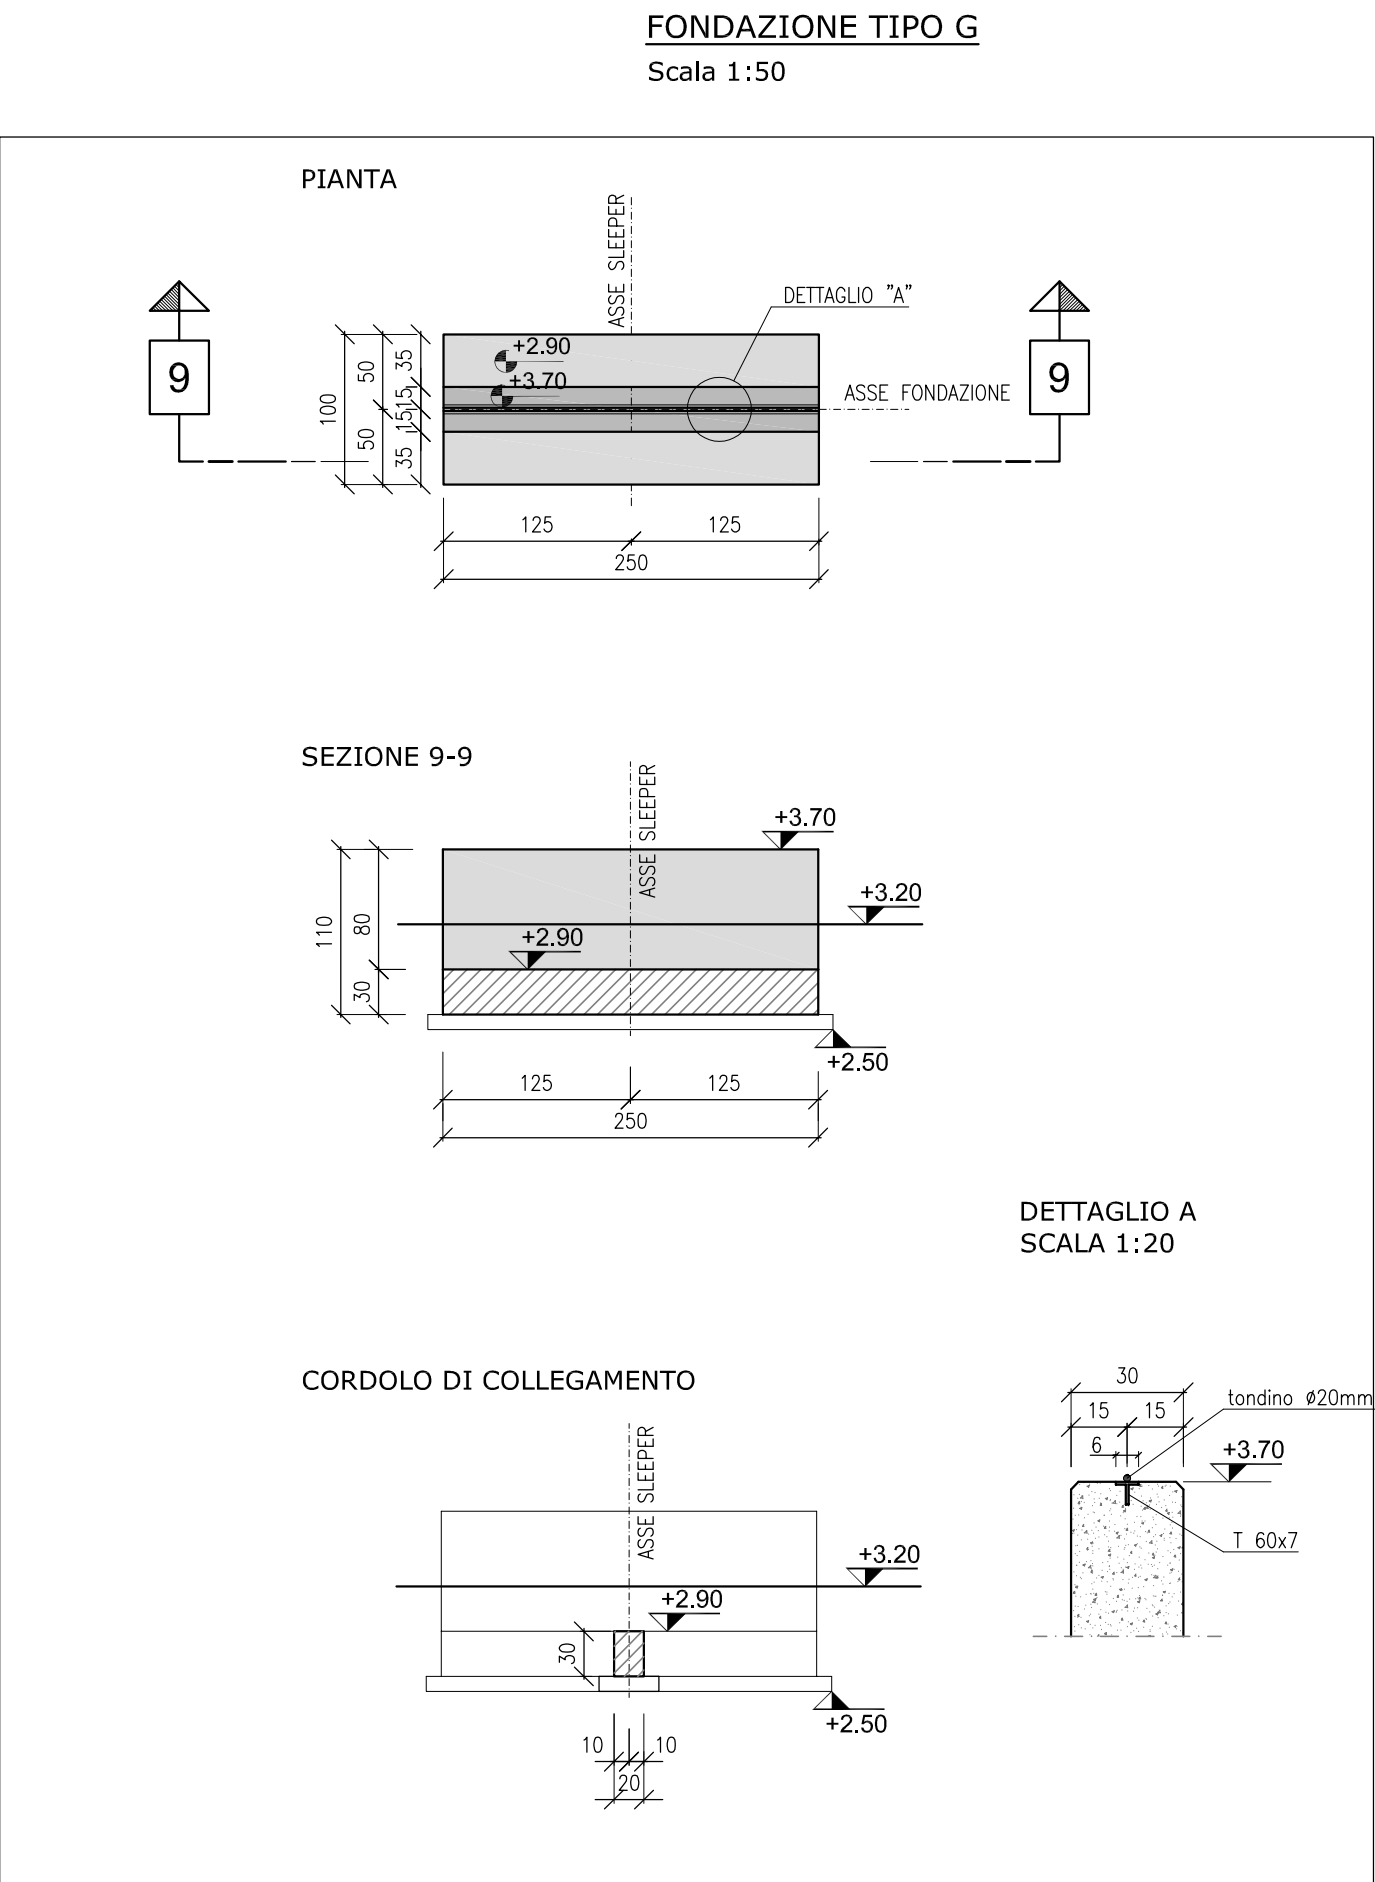


— PRESCRIZIONE MATERIALI —
Magro dosato a q.li 2.0 di CEMENTO 300
CLS C25/30
CLASSE ESPOSIZIONE XC2
ACCIAIO per C.A. B450C ad aderenza migliorata conforme al D.M. 17/01/2018
DIAMETRO MAX INERTI : 30mm
CONSISTENZA AL GETTO SOLETTE: S4
COPRIFERRO: min. 4 cm sulle staffe
SOVRAPPORZIONE ARMATURE : MIN.50 diametri

— NOTE —
1) Ove non diversamente specificato, le misure sono espresse in cm
2) Incidenza armatura in fondazione 100 Kg/mc
3) Per il copposido di quota si fa riferimento alla tavola n°90026-ENG-D-DG-3022

LEGENDA

STRUTTURE IN C.A. A Q.+3.70
STRUTTURE IN C.A. A Q.+2.90

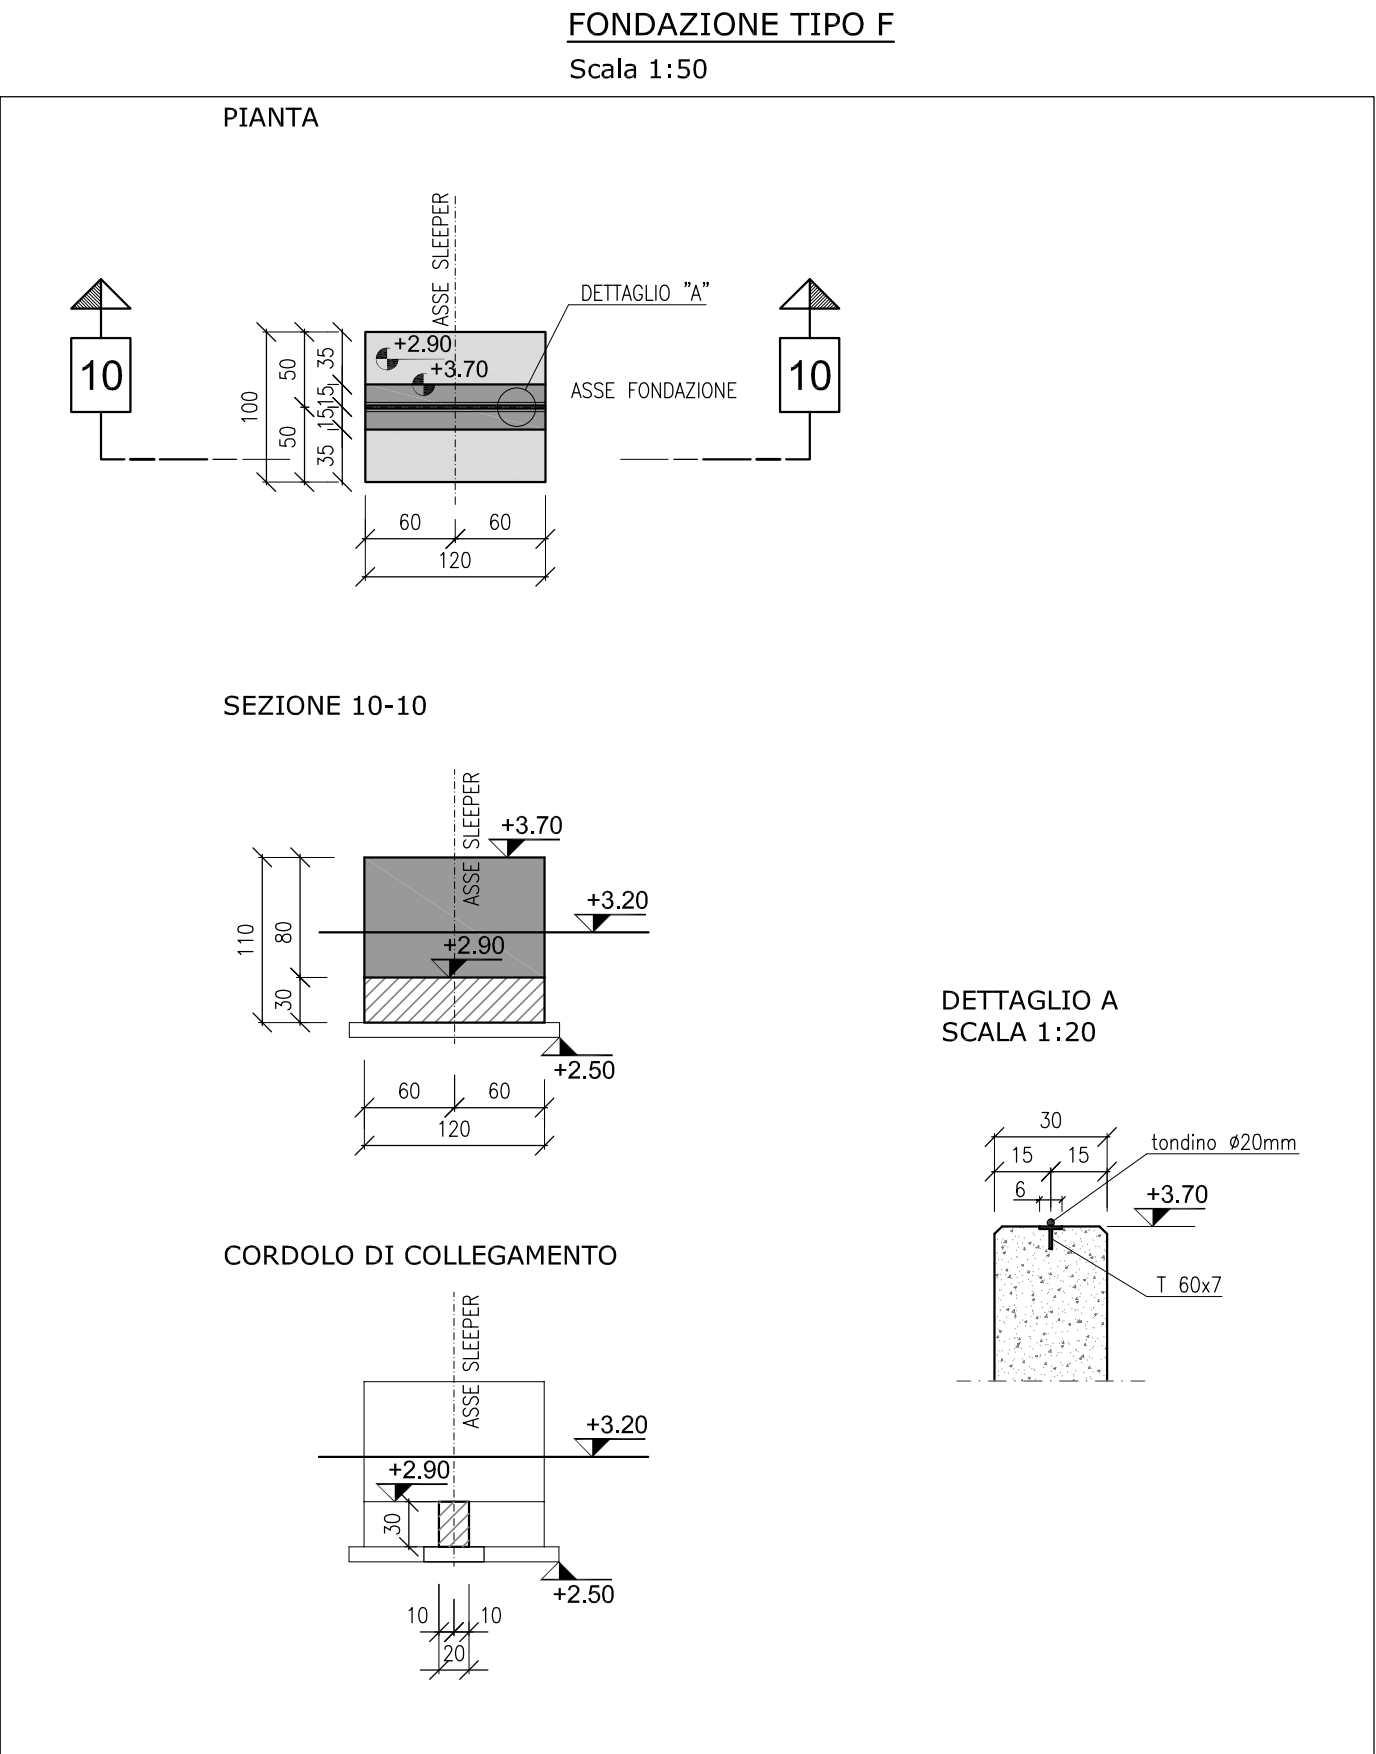

IND. DI REV.	DESCRIZIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE
01	EMISSIONE PER FIELD	11/12/2020	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE
02	REVISIONE	11/12/2020	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE
03	REVISIONE	11/12/2020	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE
04	REVISIONE	11/12/2020	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE
05	REVISIONE	11/12/2020	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE
06	REVISIONE	11/12/2020	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE
07	REVISIONE	11/12/2020	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE
08	REVISIONE	11/12/2020	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE
09	REVISIONE	11/12/2020	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE
10	REVISIONE	11/12/2020	ELAB.	VERIF.	APPR.	CLIENTE

PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"

FONDAZIONI SLEEPER
PIANTA E SEZIONI

IND. DI REV. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

FOG. 3 DI 3

UNITA' DI MISURA/Units of measure: SCALA DI PIATTAGGIO/Plot scale: 1:1