



## *Piattaforma polifunzionale Ponticelle*


### Valutazione di Impatto Ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 20 aprile 2018, n. 4 e s.m.i.

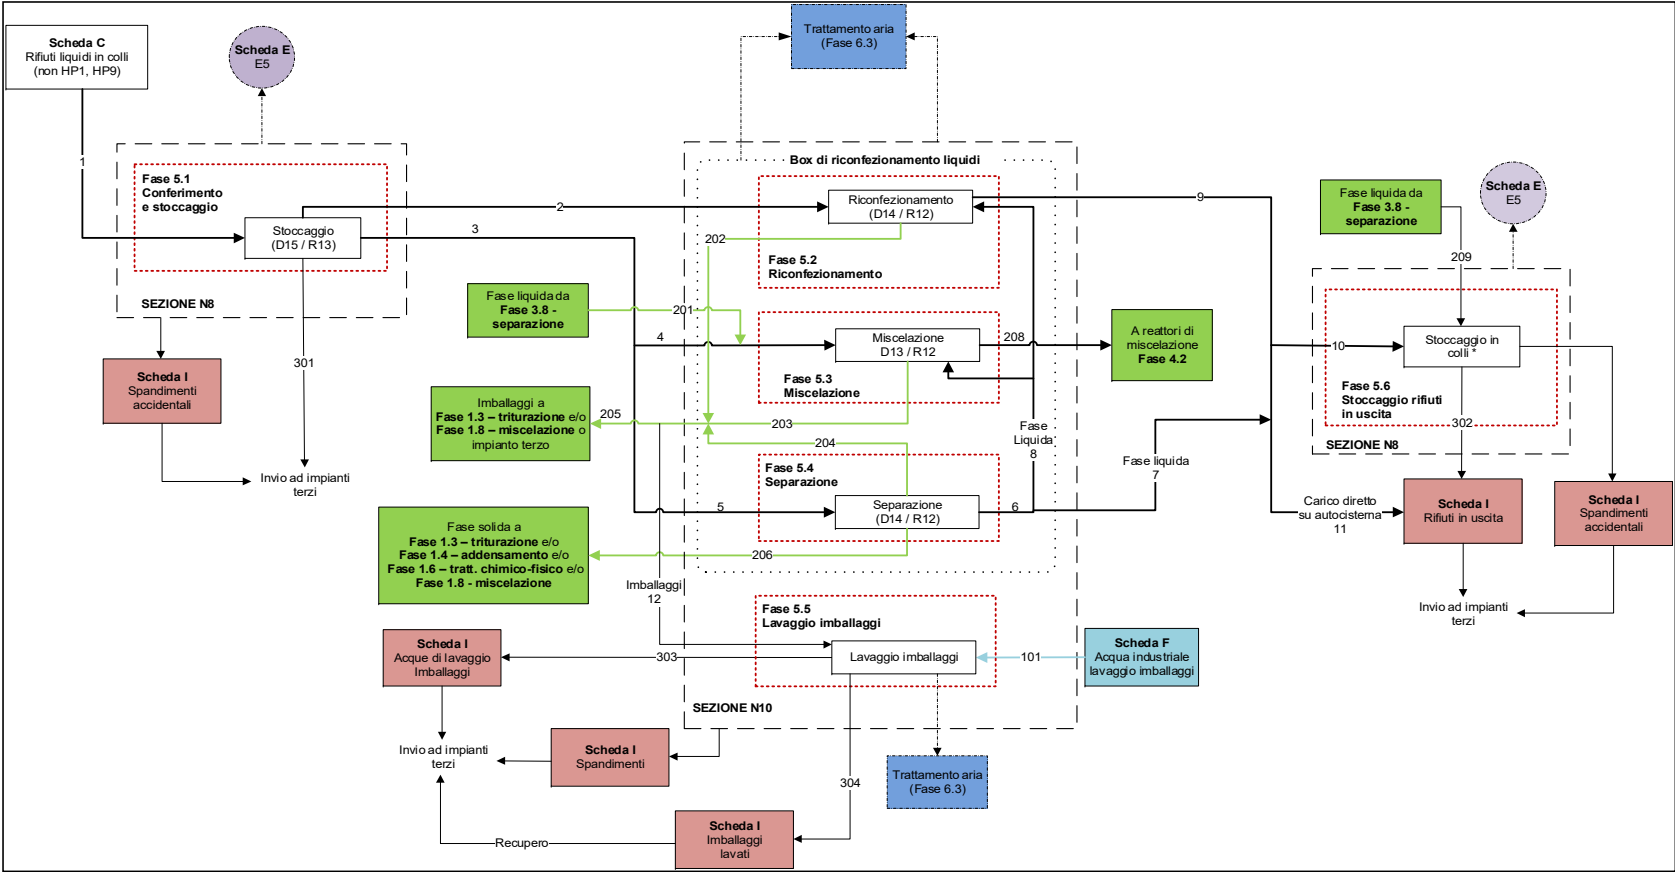
## PROGETTO DEFINITIVO Piattaforma polifunzionale Ponticelle

# ELABORATO 41

## Linea 5 – Liquidi in Colli: Bilancio di massa

<b>Approvato</b> HA	R. Boschi E. Zamagni		<b>Approvato</b> ER	G. Romano F. Lia		
<b>Controllato</b> HA	M. Facchini L. Pernetta		<b>Controllato</b> ER	E. Lagrotta G. Crimi		
<b>Redatto</b> Golder		F. De Giorgi C. Zaffaroni				
<b>Cod. Doc.</b> HA	CO 05 RA VA 01 D1 DT 41.00		<b>Cod. Doc.</b> ER	160053-ENG-F-FB-2293		
<b>Rev.</b>	00	<b>Data</b>	29/10/2021	<b>Pagine</b>	1 di 2	

## BILANCIO DI MASSA - RIFIUTI LIQUIDI CONFEZIONATI

[illegible]

### Note

Colonna 301 stimata pari al 10 % del quantitativo in ingresso

Colonna 205 stimata pari a circa 1 % del quantitativo in ingresso

Colonne 208 e 10 stimate pari al 44,5 % del flusso in ingresso dall'esterno

Colonna 206 stimata pari a 500 t/y; si tratta di un'indicazione e sarà funzione dei rifiuti indicativamente in ingresso

Colonna 9 ipotizzata pari al 50% della colonna 10.

La colonna 209 è un ingresso alternativo del flusso 201, quindi può ammontare da 0 al totale del flusso 201

Tutte le percentuali sono indicative; i quantitativi in ingresso potranno indifferentemente uscire dal riconfezionamento o come liquidi sfusi in autobotte.

La dicitura "\*" indica una destinazione alternativa, che quindi è posta pari a zero nel calcolo del bilancio, ma può essere fino al totale del flusso da cui origina