

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "rf-vegasrl@pec.it" <rf-vegasrl@pec.it>

Data martedì 22 giugno 2021 - 16:41

---

**RF-VEGA: Richiesta Nulla Osta ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 259/03**

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 22/06/2021 alle ore 16:41:11 (+0200) il messaggio

"RF-VEGA: Richiesta Nulla Osta ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 259/03" proveniente da "rf-vegasrl@pec.it"

ed indirizzato a "dgat.div09.ispembr@pec.mise.gov.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2941.20210622164058.18029.752.1.69@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

daticert.xml (1 KB)

postacert.eml (6333 KB)

smime.p7s (7 KB)



## **RF-VEGA SRL**

Via Bottonaga 4  
25125 Brescia (BS) ITALY

**Spett.le**  
**Ministero dello Sviluppo Economico**  
**Dipartimento per le Comunicazioni**  
**Divisione IX**  
**Ispettorato Territoriale Emilia Romagna**  
**Via N. Sauro, 20 40121 BOLOGNA**

PEC: [dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it)

***Ns.rif: 30420\_DA21\_NO\_MISE***

Brescia, 31 Marzo 2021

**Oggetto: Richiesta Nulla Osta ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 259/03**

**Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e art. 27 bis d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e Autorizzazione Unica art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., relativo al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) denominato "RF-VEGA" nonché le opere connesse ed il relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, avente potenza di 7,41 MWp (potenza in immissione 6,0 MW), in località Cascina Agazzara, SP 37, nel Comune di Sarmato (PC).**

**Il codice di rintracciabilità di E-distribuzione per l'impianto di connessione è: 267854436**

Il sottoscritto VINCOLI ALBERTO, nato il 14/12/1979 a Brescia (BS), residente in Comune di Lumezzane (BS) - 25065 - Via Luigi Einaudi, 18, CF: VNCLRT79T14B157J, in qualità di Legale Rappresentante della Società **RF VEGA SRL**, con sede legale in Via Bottonaga n° 4, CAP 25125 Comune di BRESCIA, n. tel. 030 2420815 Fax 030 2475735 - PEC [rf-vegasrl@pec.it](mailto:rf-vegasrl@pec.it) C.F. 04214130983 P.IVA 04214130983 Nr. iscrizione al Registro Imprese BS-597467 Camera di Commercio di Brescia

### **CHIEDE**

ai sensi ai sensi degli artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli impianti Elettrici approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e/o del disposto dell'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. 01.08.2003 n. 259, il preventivo nullaosta per la costruzione di:

☐ conduttura/e di energia elettrica ..... costituente l'impianto per la connessione (comprensivo sia dell'impianto di utenza che di quello di rete) alla rete elettrica esistente di impianti di produzione da fonti rinnovabili;



## **RF-VEGA SRL**

Via Bottonaga 4  
25125 Brescia (BS) ITALY

☐ condotta/e di energia elettrica 15.000 Volt costituente l'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica esistente di impianto di produzione da fonti rinnovabili di energia elettrica da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di ..... kW;

**X condotta/e di energia elettrica 230/400 Volt costituente l'impianto di utenza per la connessione alla rete elettrica esistente di impianti di produzione da fonti rinnovabili;**

☐ condotta/e di energia elettrica (generica) ..... Volt;

☐ tubazione metallica sotterrata a qualunque uso destinata (nel progetto inserire il tipo di metallo – ad esempio acciaio, ghisa ecc - e il diametro della tubazione);

☐ condotta/e di classe zero (linee telefoniche, telegrafiche) per segnalazione e comando a distanza a servizio di impianti elettrici e/o tubazioni metalliche;

☐ tubazione metallica sotterrata a servizio della rete Gas (nel progetto inserire il diametro della tubazione e la pressione di esercizio espressa in "bar");

da realizzarsi nel Comune di Sarmato (PC).

Specifica che:

- ✓ La presente richiesta di Nulla Osta si riferisce all'impianto di utenza costituito dai cavi in bassa tensione e cavi in media tensione (cavidotti all'interno dell'area del campo fotovoltaico) fino alla cabina di consegna RF-VEGA posta in fregio al campo fotovoltaico;
- ✓ il tratto di elettrodotto di connessione a partire dalla cabina elettrica di consegna dell'impianto fotovoltaico fino al punto di connessione con la Rete elettrica nazionale sarà realizzato con cavi cordati ad elica di cui alla dichiarazione e all'attestazione di conformità inviata alla Provincia di Piacenza.
- ✓ I telecontrolli verranno realizzati in fibra ottica;

I lavori di costruzione per i quali si richiede il Nulla Osta, sono dettagliati e specificati nel progetto, allegato alla presente, che la scrivente si impegna a rispettare.

Nell'esecuzione dei lavori, di cui all'oggetto, adotterà i migliori provvedimenti suggeriti dalle norme tecniche per salvaguardare l'incolumità delle persone ed evitare eventuali danni a tutte le opere attraversate ponendo, nella fattispecie, particolare attenzione a tutti gli impianti di rete pubblica di comunicazione elettronica eventualmente interferiti dalla costruzione dell'impianto in oggetto.

Alla presente istanza si allega la seguente documentazione:



## RF-VEGA SRL

Via Bottonaga 4  
25125 Brescia (BS) ITALY

- a) Una copia del progetto firmata dal legale rappresentante costituita dai due seguenti elaborati grafici

All.1: elaborato grafico parco fotovoltaico: 30420\_TE1

- b) Dichiarazione d'impegno sul rispetto delle norme da osservare per l'esecuzione dei lavori in oggetto

- c) Versamento di euro 140,40 (centoquaranta/40 euro)

**IBAN: IT92E0760114500000071935720**

*Intestazione:*

**Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Viterbo**

**Prestazioni Conto Terzi art.6 co.2, D.Lgs 366/2003**

**Causale "Acconto Compensi Istruttoria di cui Art.2 comma 1 – let. E) del D.M.  
15.02.2006 - Capo 18 – Capitolo 2569/03**

Si prega di indirizzare ogni comunicazione ai seguenti indirizzi:

PEC: [rf-vegasrl@pec.it](mailto:rf-vegasrl@pec.it)

Per qualsiasi comunicazione il referente tecnico della pratica autorizzativa è:

**Ing. Pietro Castioni**


e.mail: [p.castioni@redfield.it](mailto:p.castioni@redfield.it)

tel: 0302420815

Mob: 3485108473

**RF-VEGA SRL**  
Via Bottonaga, 4  
25125 BRESCIA (BS)  
P.IVA e C.F. 04214130983



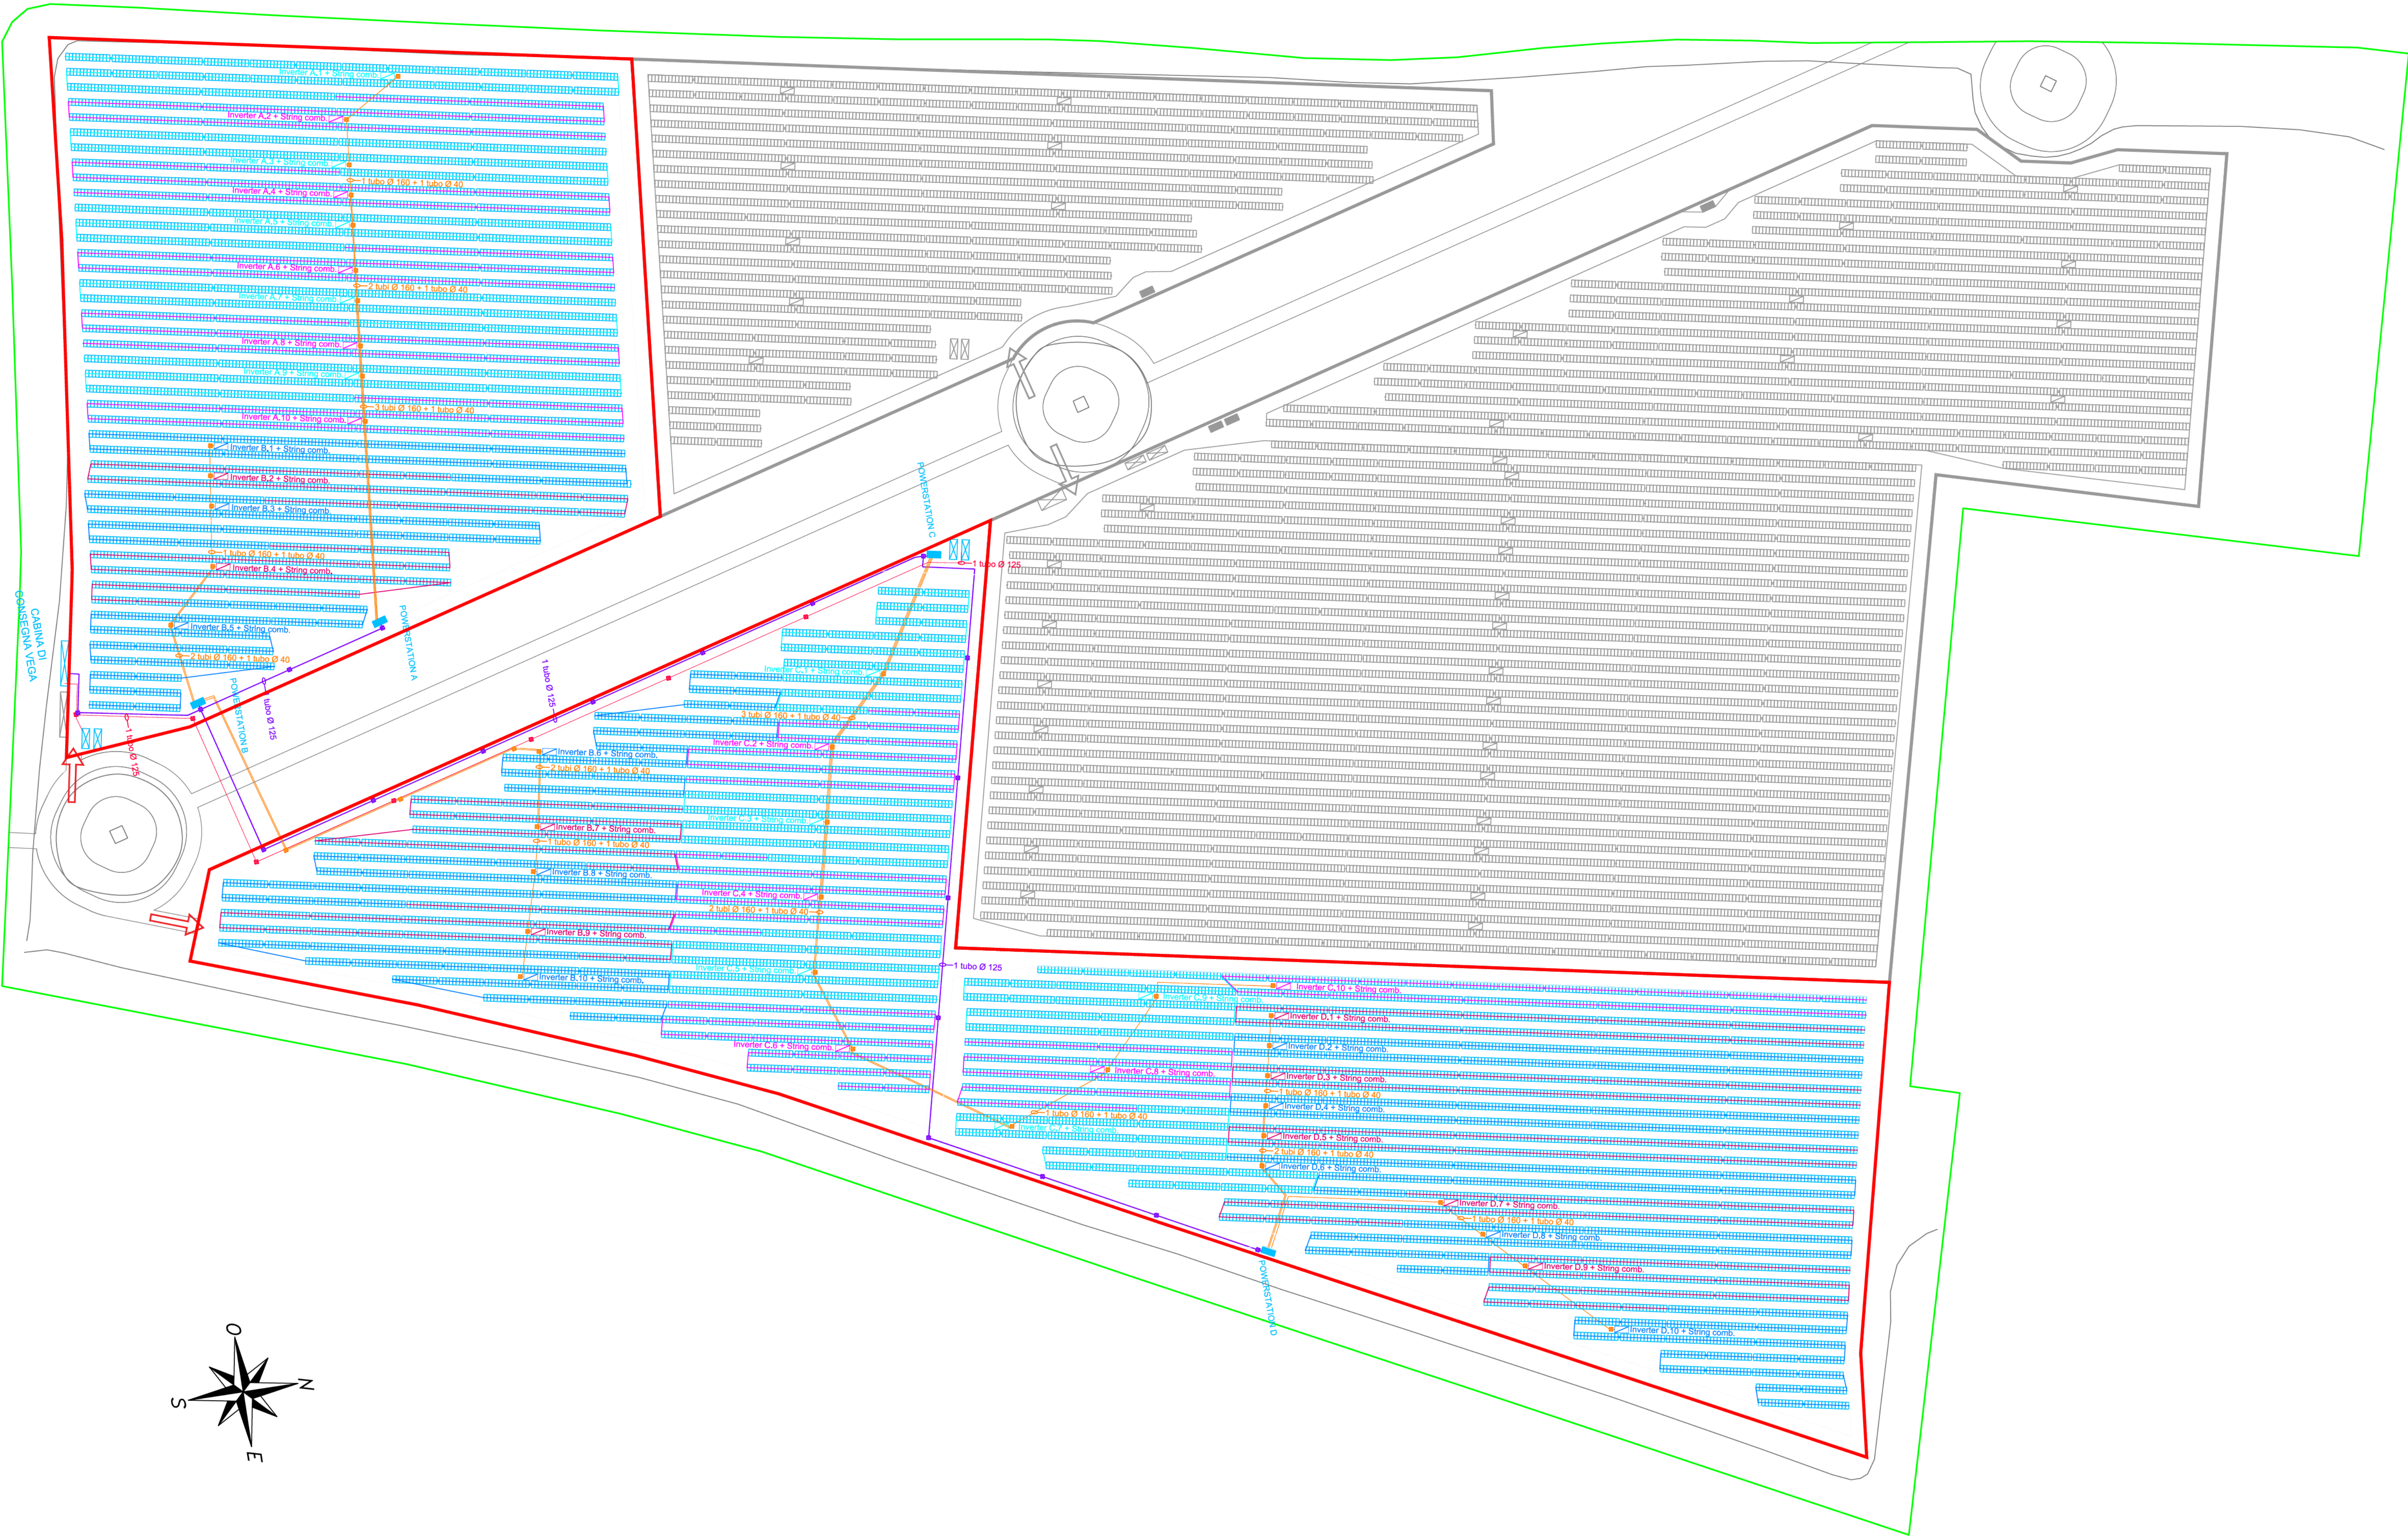

LEGENDA

Strutture di supporto ai moduli FTV

Inverter + String Combiner

Power station

Cabina di consegna / Locale utente

Container piazzi di ritorno / locale controllo e monitoraggio

Caviodotti linee MT impianto fotovoltaico

Caviodotti linee BT impianto fotovoltaico


+ linea comunicazione

Caviodotti linee BT servizi ausiliari

Pozzetto carteriale

PARTICOLARE POSA TUBAZIONE - Scala 1:10

CAVIDOTTI BT E CORDA NUDA TERRA

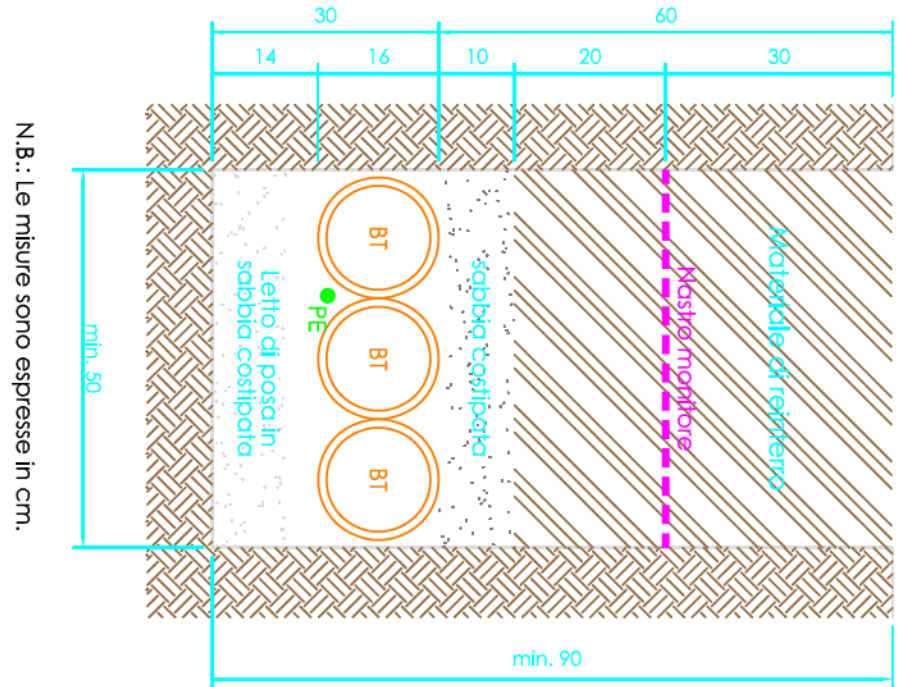


N.B.: le misure sono espresse in cm.

Utilizzare tubazioni conugate a doppia parete per passaggio cavi, serie pesante, resistenti allo schiacciamento per 750N.

PARTICOLARE POSA TUBAZIONE - Scala 1:10

CAVIDOTTI BT, MT E CORDA NUDA TERRA

TRATTO POWER STATION - CABINA E PERIMETRO

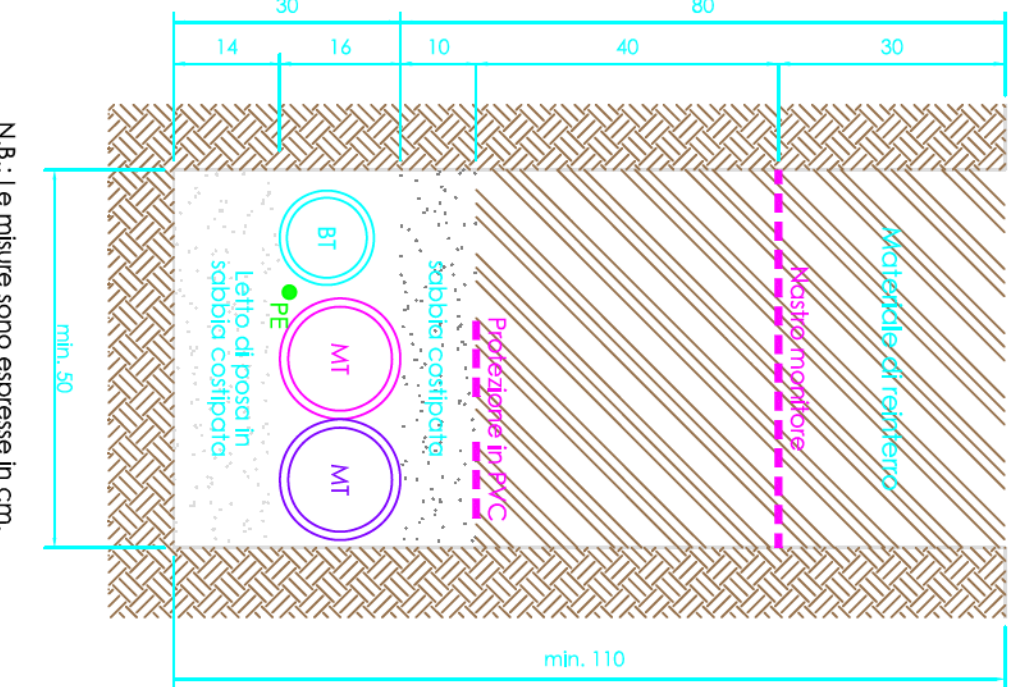

N.B.: le misure sono espresse in cm.

Utilizzare tubazioni conugate a doppia parete per passaggio cavi, serie pesante, resistenti allo schiacciamento per 750N.

## COMUNE DI SARMATO


Provincia di Piacenza

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale  
ai sensi della L.R. n°4/2018 e dell'art.27 bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  
Istanza di Autorizzazione Unica  
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n° 387 e ss.mm.ii

Proponente

**RF-VEGA SRL**

Via Benincasa 4  
23125 BRESCIA (BS)  
P.IVA / C.F. 04242920883



Progetto

Progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra denominato "RF VEGA" di potenza pari a 7,41 MWp e relativo elettrodotto per la connessione alla RTN

Ubicazione intervento

Località Cascina Agazzara, presso SP37 - Comune di Sarmato (PC)

Progettazione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI SARMATO

UFFICIO TECNICO

PROGETTAZIONE

VERIFICA

SISTHEMA ENGINEERING S.R.L.

4 - via Sallustiana, 100 - 20122 Milano (MI)

20122 Milano (MI) - Italia

PROGETTAZIONE

VERIFICA

APPROVAZIONE

Codice documento

Titolo documento

30420\_TE1

DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI LINEE MT E BT

Revisione Elaborato

REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	31/09/2023	Prima emissione	PC	PC





La forma e la sostanza.

## DISTINTA DI PAGAMENTO

### RIEPILOGO DATI

Ordinante:	RF-VEGA SRL
Codice Fiscale / Partita IVA:	04214130983
Codice SIA / CUC:	CPK3U / CPK3U
Tipo distinta:	Bonifico
Stato distinta:	Arrivata dal cliente
Data di creazione:	21/04/2021
Data esecuzione:	22/04/2021
Numero distinta:	67009851
Conto di addebito:	010000418857 BRESCIA AG. 2
IBAN:	IT54 B 03032 11201 010000418857
Istruzioni per la banca ordinante:	Nessuna

### NUMERO DISPOSIZIONI: 1

Causale Coordinate bancarie di accredito Codice univoco	Beneficiario Riferimenti dell'operazione	Avviso al beneficiario	Importo
Pagamento a Fornitori IBAN: IT92E0760114500000071935720 Cod. univoco: 1B8F8913375224FE0AA18E5AED15E0870	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ. VITERBO MISE PRESTAZIONI CONTO TERZI ART.6 COMMA 2 D.LGS. 366/2003 ACCONTO COMPENSI ISTRUTTORIA ART.2 COMMA 1 LETT. E D.M. 15/02/2006 CAPO 18 CAP 2569/03	-	140,40 €
TOTALE DISTINTA			140,40 €



## **RF-VEGA SRL**

Via Bottonaga 4  
25125 Brescia (BS) ITALY

Spett.le  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Comunicazioni  
Divisione IX  
Ispettorato Territoriale Emilia Romagna  
Via N. Sauro, 20 40121 BOLOGNA

PEC: [dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it)

**Ns.rif: 30420\_DA21\_DI\_MISE**

Brescia, 31 Marzo 2021

**Oggetto: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO**

**Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e art. 27 bis d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e Autorizzazione Unica art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., relativo al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) denominato "RF-VEGA" nonché le opere connesse ed il relativo elettrodotto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, avente potenza di 7,41 MWp (potenza in immissione 6,0 MW), in località Cascina Agazzara, SP 37, nel Comune di Sarmato (PC).**

**Il codice di rintracciabilità di E-distribuzione per l'impianto di connessione è: 267854436**

Il sottoscritto VINCOLI ALBERTO, nato il 14/12/1979 a Brescia (BS), residente in Comune di Lumezzane (BS) - 25065 - Via Luigi Einaudi, 18, CF: VNCLRT79T14B157J, in qualità di Legale Rappresentante della Società **RF VEGA SRL**, con sede legale in Via Bottonaga n° 4, CAP 25125 Comune di BRESCIA, n. tel. 030 2420815 Fax 030 2475735 - PEC [rf-vegasrl@pec.it](mailto:rf-vegasrl@pec.it) C.F. 04214130983 P.IVA 04214130983 Nr. iscrizione al Registro Imprese BS-597467 Camera di Commercio di Brescia

per la condotta/e di energia elettrica 230/400 Volt costituente l'impianto di utenza per la connessione alla rete elettrica esistente di impianti di produzione da fonti rinnovabili di cui si presenta istanza per il rilascio del nulla osta previsto dalla vigente normativa;

**dichiara**

con la presente, che le medesime condutture saranno progettate e costruite nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme in materia di seguito elencate o vigenti al momento della presentazione dell'istanza per la loro realizzazione:

- a) R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (impianti elettrici aerei e interrati)



## RF-VEGA SRL

Via Bottonaga 4  
25125 Brescia (BS) ITALY

- b) Legge 28.6.1986 n. 339 “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio delle linee elettriche esterne “. (impianti elettrici aerei)
- c) D.M. LL.PP. 21.3.1988 n. 449 “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche esterne “, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 79 del 5 aprile 1988. (impianti elettrici aerei)
- d) D.M. LL.PP. 16.1.1991 n. 1260 “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio delle linee elettriche aeree esterne“. (impianti elettrici aerei)
- e) D.M. LL.PP. 5.8.1988 “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne” (impianti elettrici aerei) Artt. 95 e 97 del D.Lgs del 01.08.2003 n. 259. (impianti elettrici aerei e interrati)
- f) Circolare Ministeriale n. DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18.2.1982 “Protezioni delle linee di telecomunicazione da perturbazioni esterne di natura elettrica – Aggiornamento della Circolare del Ministero P.T. LCI/43505/3200 dell’8.1.1968“. (impianti elettrici aerei ed interrati)
- g) Norme CEI 11-17 Luglio 2006 Edizione Terza Fascicolo 8402. (impianti elettrici interrati)
- h) Norme CEI 103-6 ed. dicembre 1997. (impianti elettrici aerei ed interrati)

La società RF-VEGA SRL inoltre si impegna ad informare tempestivamente codesto Ministero con ogni eventuale dato integrativo utile riguardante gli impianti oggetto della presente dichiarazione, al fine di fornire un corretto aggiornamento tecnico – amministrativo degli impianti medesimi.

La società RF-VEGA SRL si obbliga altresì, secondo le vigenti disposizioni normative, a mantenere sempre in buono stato i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti dell’elettrodotto, a difesa anche delle linee di R.P.C. dalle proprie condotte elettriche impegnandosi altresì a concordare con gli Operatori R.P.C. interessati, le modalità di intervento necessarie per contenere entro i limiti prescritti dalla norma CEI vigente le eventuali interferenze elettromagnetiche.

La società RF-VEGA SRL si assume la responsabilità di eventuali danni arrecati a codesto Ministero dello Sviluppo Economico, a dipendenti di questo od a terzi derivanti dalla negligente manutenzione dell’impianto di sua proprietà e dei relativi dispositivi di protezione.

La società RF-VEGA SRL dichiara infine di essere a conoscenza che in caso di mancata rispondenza fra quanto dichiarato e quanto verificato in sede di un eventuale controllo disposto da codesto Ministero che il nulla osta rilasciato sulla base del presente atto potrà essere revocato.





## RF-VEGA SRL

Via Bottonaga 4  
25125 Brescia (BS) ITALY

Si prega di indirizzare ogni comunicazione ai seguenti indirizzi:

PEC: [rf-vegasrl@pec.it](mailto:rf-vegasrl@pec.it)

oppure

E.mail: [p.castioni@redfield.it](mailto:p.castioni@redfield.it)

Per qualsiasi comunicazione il referente tecnico della pratica autorizzativa è:

Ing. Pietro Castioni

e.mail: [p.castioni@redfield.it](mailto:p.castioni@redfield.it)

tel: 0302420815

Mob: 3485108473

  
**RF-VEGA SRL**  
Via Bottonaga, 4  
25125 BRESCIA (BS)  
P.IVA e C.F. 04214130983