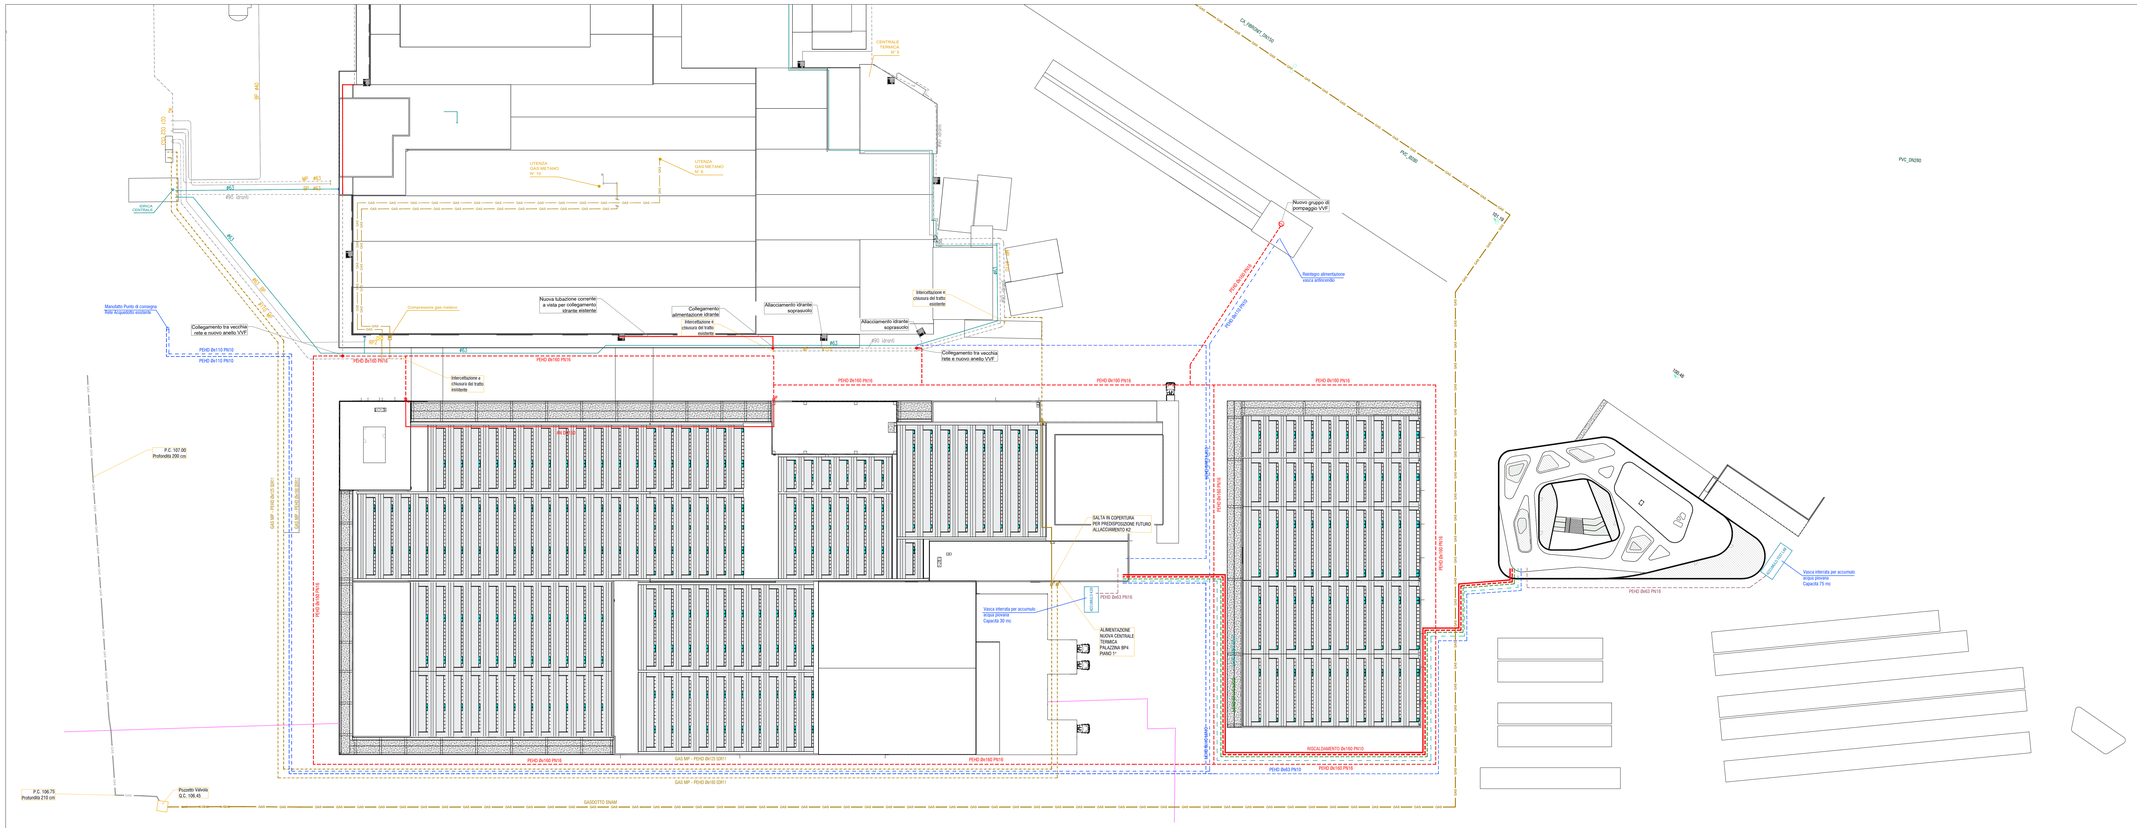
CENTRALE TERMICA N° 5
UTENZA GAS METANO N° 18
UTENZA GAS METANO N° 5
Nuovo gruppo di pompaggio VVF
Reintegro alimentazione vasca antincendio
Nuova tubazione corrente a vista per collegamento idrante esistente
Collegamento alimentazione idrante
Intercettazione e chiusura del tratto esistente
Allacciamento idrante soprasuolo
Collegamento tra vecchia rete e nuovo anello VVF
Manufatto Punto di consegna Rete Acquedotto comunale
Compressore gas metano
Intercettazione e chiusura del tratto esistente
SALTA IN COPERTURA PER PREDISPOSIZIONE FUTURO ALLACCIAMENTO K2
Vasca interrata per accumulo acqua piovana Capacità 30 mc
ALIMENTAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PALAZZINA BP4 PIANO 1°
Vasca interrata per accumulo acqua piovana Capacità 75 mc
P.C. 107.00 Profondità 200 cm
P.C. 106.75 Profondità 210 cm
Pozzetto Valvola Q.C. 106.45
GASDOTTO SNAM
GAS MP - PEHD Ø315 SDR11
GAS MP - PEHD Ø160 SDR11
PEHD Ø110 PN10
PEHD Ø160 PN16
PEHD Ø180 PN16
PEHD Ø225 PN16
PEHD Ø63 PN16
PEHD Ø90 PN16
RISCALDAMENTO Ø160 PN10
PVC Ø250
PVC Ø200
PVC Ø160
PVC Ø125
PVC Ø100
PVC Ø63
PVC Ø50
PVC Ø40
PVC Ø32
PVC Ø25
PVC Ø20
PVC Ø16
PVC Ø110
PVC Ø75
PVC Ø90
PVC Ø140
PVC Ø180
PVC Ø225
PVC Ø315
PVC Ø355
PVC Ø400
PVC Ø450
PVC Ø500
PVC Ø560
PVC Ø630
PVC Ø710
PVC Ø800
PVC Ø900
PVC Ø1000
PVC Ø1200
PVC Ø1400
PVC Ø1600
PVC Ø1800
PVC Ø2000
PVC Ø2200
PVC Ø2400
PVC Ø2600
PVC Ø2800
PVC Ø3000
PVC Ø3200
PVC Ø3400
PVC Ø3600
PVC Ø3800
PVC Ø4000
PVC Ø4200
PVC Ø4400
PVC Ø4600
PVC Ø4800
PVC