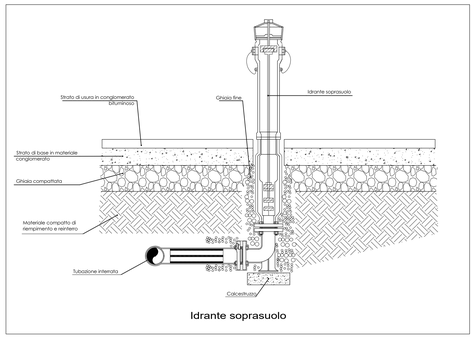

Idrante soprasuolo

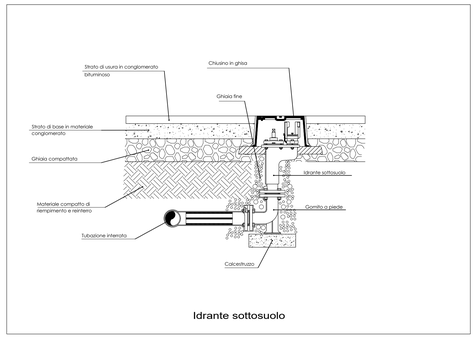

Idrante sottosuolo

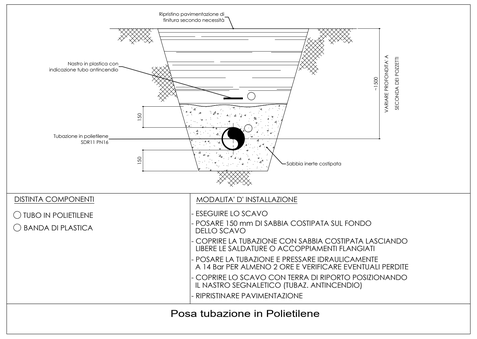

DISTINTA COMPONENTI

- ○ TUBO IN POLIETILENE
- ○ BANDA DI PLASTICA

MODALITA' D' INSTALLAZIONE

- ESEGUIRE LO SCAVO
- POSARE 150 mm DI SABBIA COSTIPATA SUL FONDO DELLO SCAVO
- COPRIRE LA TUBAZIONE CON SABBIA COSTIPATA LASCIANDO LIBERE LE SALDATURE O ACCOPPIAMENTI FLANGIATI
- POSARE LA TUBAZIONE E PRESSARE IDRAULICAMENTE A 14 Bar PER ALMENO 2 ORE E VERIFICARE EVENTUALI PERDITE
- COPRIRE LO SCAVO CON TERRA DI RIPORTO POSIZIONANDO IL NASTRO SEGNALETICO (TUBAZ. ANTINCENDIO)
- RIPRISTINARE PAVIMENTAZIONE

Posa tubazione in Polietilene

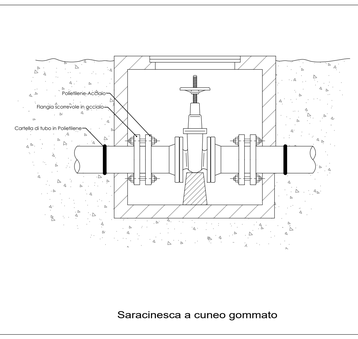

Saracinesca a cuneo gommato

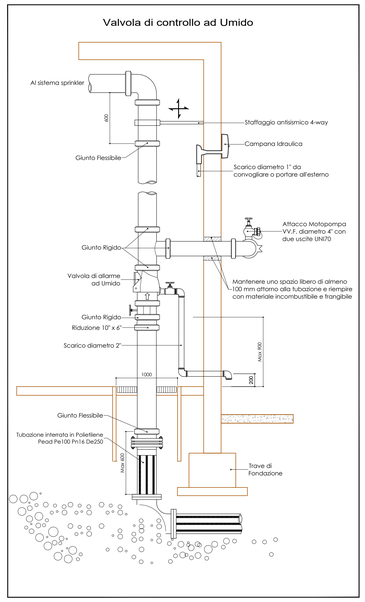

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Idrante soprasuolo UNI70 Ø 4" UNI EN 14384 completo di: - 2 uscite UNI70 - Tubazione flessibile DN70 approvata UNI 9487 con raccordi UNI 804, lunghezza 30 m - Lancia a tre effetti Ø 16 mm
	Idrante sottosuolo UNI70 Ø 4" UNI EN 14339 completo di: - Gomito a piede - Chiusino in ghisa - Collo di cigno con 2 uscite UNI70 a norma UNI EN 14339 - Lancia a tre effetti Ø 16 mm - Tubazione flessibile DN70 approvata UNI 9487 con raccordi UNI 804, lunghezza 30 m - Chiave di manovra
	Idrante a muro UNI45 UNI 671-2 completo di: - Rubinetto idrante UNI45 Pn16 - ISO 7 - Tubazione flessibile DN45 approvata UNI EN 14540 con raccordi UNI 804, lunghezza 20 m - Lancia da12 mm multi effetto
	Idrante a muro UNI25 UNI 671-1 completo di: - Tubazione semirigida DN25 approvata UNI EN 694 con raccordi UNI 804, lunghezza 20 m - Lancia a rotazione da 10 mm
	Idrante esistente stabilimento K2
	Attacco motopompa Ø4" approvato UNI10779 con 2 uscite UNI70
	Stazione di controllo sprinkler a umido
	Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto
	Stacco verso l'alto
	Stacco verso il basso
	Tubazione in acciaio al carbonio preverniciato rosso a norma UNI EN10255 SM fino a 2" Tubazione in acciaio al carbonio preverniciato rosso a norma UNI EN10217 oltre 2"
	Tubazione interrata in polietilene alta densità PE100 SDR11 Pn16

COMMITTENTE:
KERAKOLL S.p.a
Via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo (MO)

SITO K2X KERAKOLL

in Sassuolo e Fiorano Modenese (MO)

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi della L.R. 4/2018

POLITECNICA
BUILDING FOR HUMANS
SEDE LEGALE
Via Emilia Ovest Sable 225 - 41126 Modena - Italy
Tel. +39 059 33 99 01 Fax. +39 059 33 92 87
info@politecnica.it www.politecnica.it

GROUP INGEGNERIA
SEDE LEGALE
Via Radici in Piano n. 30/B - 41043 Casinalbo di Formigine - Italy
Tel. +39 059 512556

RESPONSABILE DI PROGETTO
Ing. Andrea Dal Cero (Politecnica)

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Stefano Maffei (Politecnica)
Ing. Arch. Corrado Giacobazzi (Politecnica)

URBANISTICA
Arch. Maria Cristina Fregni (Politecnica)

PREVENZIONE INCENDI
Ing. Massimo Fiorini (Politecnica)
Ing. Giulio Bechi (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Balestrazzi (Politecnica)
Ing. Marcello Gusso (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Federico Gasperini (Politecnica)
Ing. Francesco Frassineti (Politecnica)

PROGETTO IDRAULICA, OPERE ESTERNE E INFRASTRUTTURE
Ing. Stefano Ripari (Politecnica)
Ing. Alessandro Cecchelli (Politecnica)

PROGETTO STRUTTURE
Ing. Giandomenico Cassanelli (CGroup)
Ing. Marco Cesaroni (CGroup)
Geom. Gaetano De Bartolo (CGroup)
Ing. Giulia Meglioli (CGroup)

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Giandomenico Cassanelli (CGroup)

COLLABORATORI
Arch. Luca Magnani (Politecnica)
Arch. Luca Braglia (Politecnica)
Arch. Anna Giusti (Politecnica)
Ing. Marco Bizzani (Politecnica)
Ing. Marco Corvino (Politecnica)
Ing. Massimiliano Roberto (Politecnica)
P.I. Andrea Mendillo (Politecnica)
Ing. Nicole Saalino (Politecnica)
Ing. Sara Merelli (Politecnica)
Ing. Alessandro Romei (Politecnica)
Ing. Marco Cardin (Politecnica)
Arch. Irene Cogliano (Politecnica)
Ing. Valeria Prandi (CGroup)
Ing. Fabio Santangelo (CGroup)
Ing. Michele Attilia (CGroup)
Ing. Michele Franchini (CGroup)
Arch. Chiara Lenzotti (CGroup)

ELABORATO

IMPIANTI MECCANICI

PLANIMETRIA RETE ESTERNE ANTICENDIO

KZX & K2

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE	REV.
00	IM	B003	2	0

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
00	00_IM_B003_20_5079	5079	1:500	A0 +

REV.	DESCRIZIONE	Data	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
5					
4					
3					
2					
1					
0	EMISSIONE PER PAUR	31/03/2022	Meridito	Balestrazzi	Dal Cero

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica e del RTP. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.