

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 15 kV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

"A.M. SOLAR S.R.L."

codice rintracciabilità 301805192

UBICATO IN VIA ROVERE
NEL COMUNE DI MOLINELLA (BO)

INTERFERENZA "SCOLO MENATA"

Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per l'inserzione di una nuova cabina elettrica denominata "PRINCIPE FTV" n° 724360 per la connessione di un nuovo impianto fotovoltaico sito in via Rovere nel Comune di Molinella in Provincia di Bologna (BO).


IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	Cod. rintracciabilità	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
ATT_14	301805192	01	01	5	SCOLO MENATA	Febbraio 2022	1 : 25000 1 : 2000


REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	18/02/22	INTERFERENZA "SCOLO MENATA"	Baldi Chiara	Poli Stelio	Poli Stelio

PROGETTAZIONE:

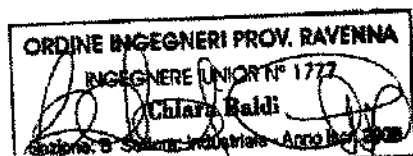

IL PROGETTISTA

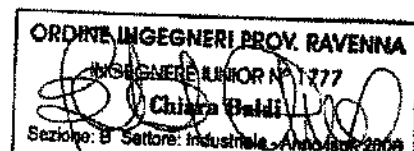

IL DIRETTORE TECNICO

GESTORE RETE ELETTRICA

FIRMA PER BENESTARE

CLIENTE

A.M. SOLAR Srl
V.lo Gabbiani, 30 - 48121 Ravenna (BO)
Cod. Fisc. - Partita IVA 02700990399
Codice SDI: M5UXCR1

FIRMA PER BENESTARE

polienergie s.r.l.

Piazza XI Febbraio, 4/6
48018 Faenza (RA)
Tel: +39 0546 620216

Committente:

A.M. SOLAR s.r.l.


Vicolo Gabbiani, 30
48121 Ravenna (RA)

Disegno n°

SCOLO MENATA

Pagina / di

2 / 5

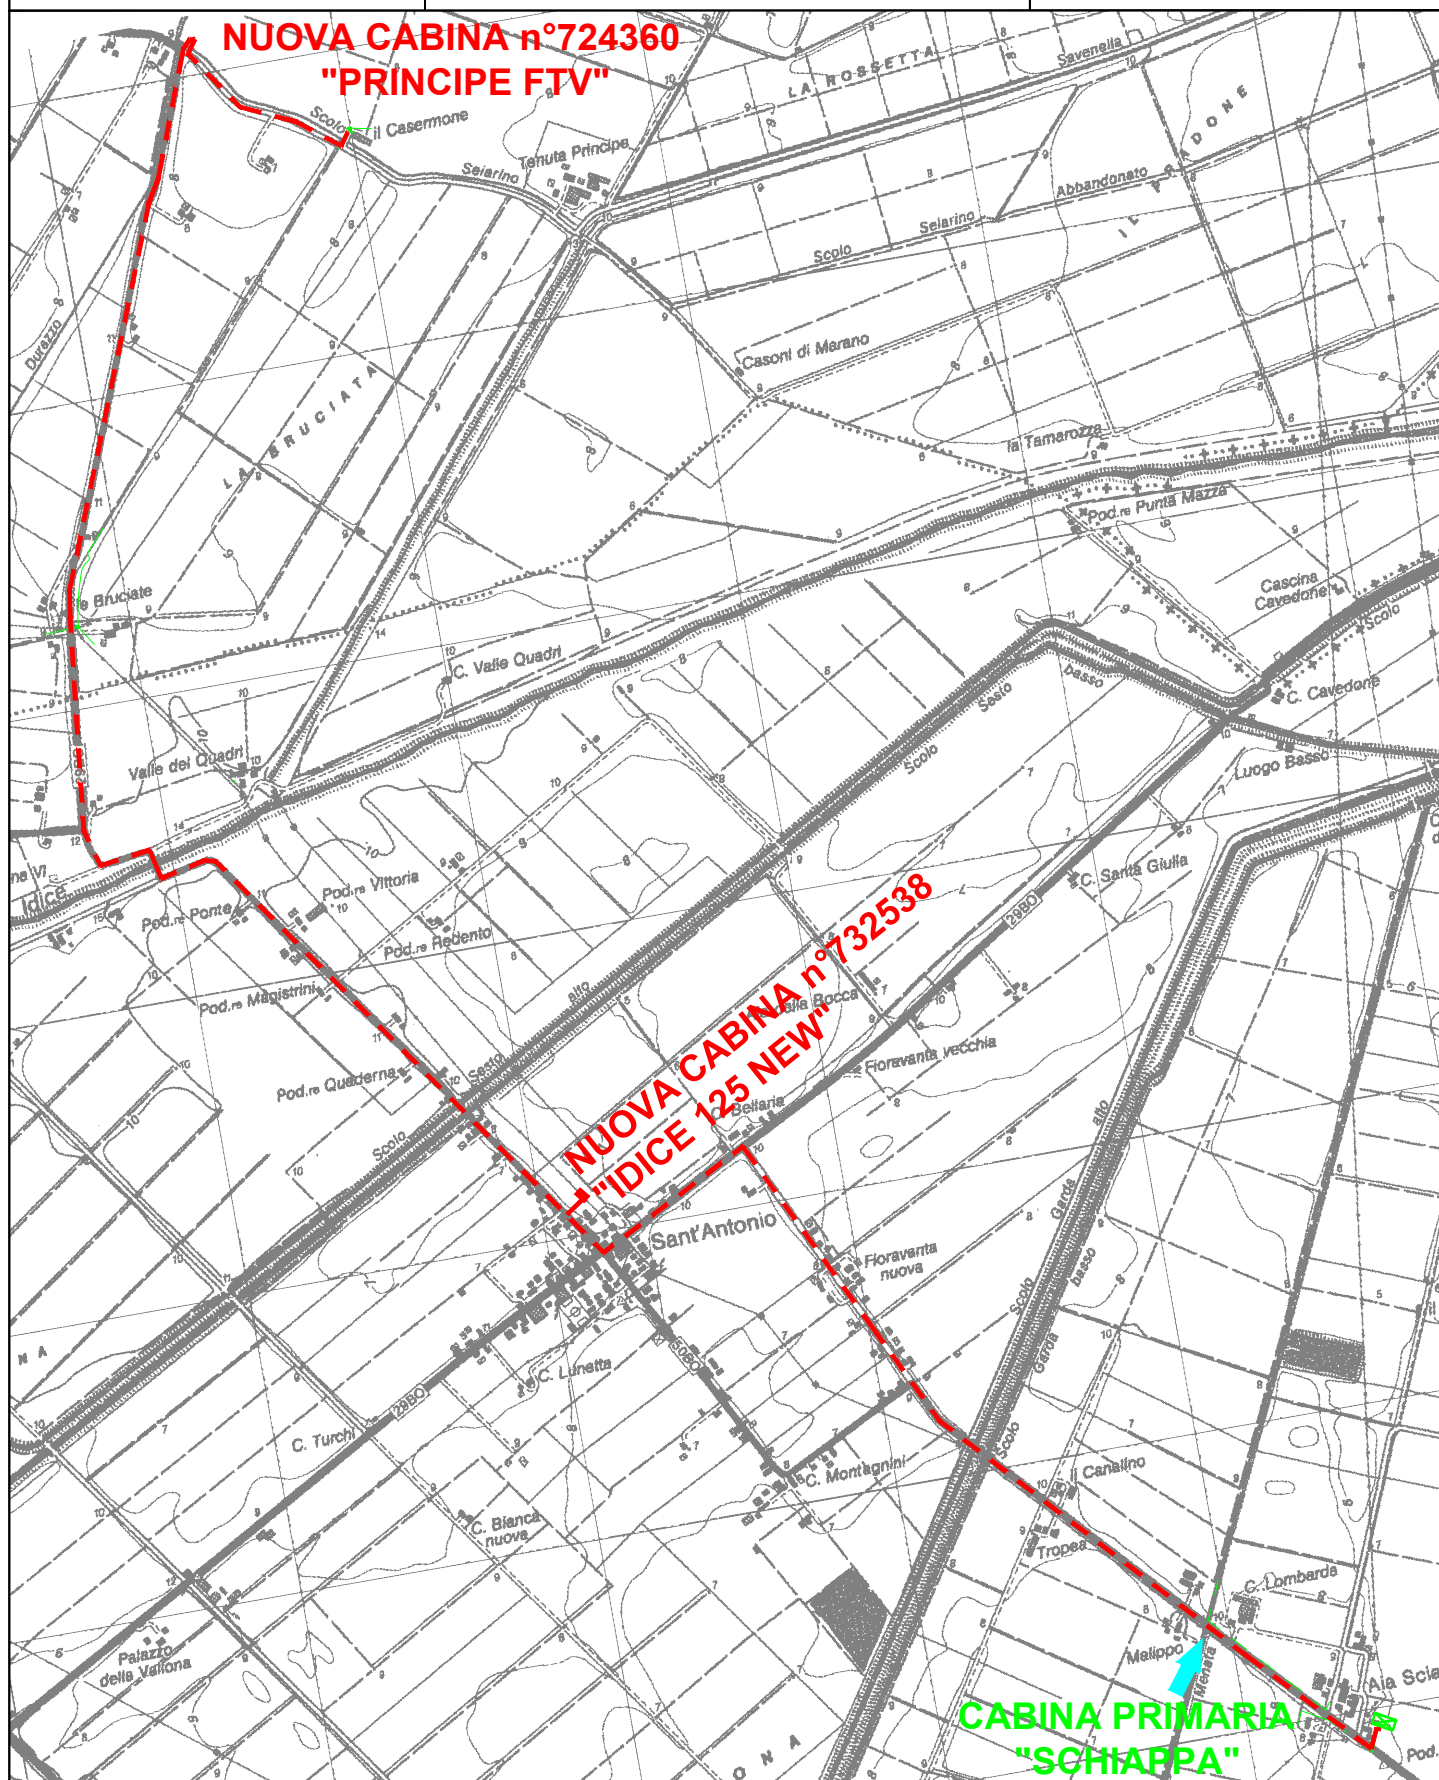

LEGENDA	Linee a 15 kV	Linee ad eliche visibili a 15 kV	Sostegno	Cabine elettriche	Scala: 1:25.000	Comuni di MEDICINA e MOLINELLA CTR n° 222NO	
	Linea aerea in conduttori nudi	Cavo aereo elicord	Cavo sotterraneo	Palo	Traliccio	su palo	
Esistente							
In progetto							
Da demolire							

polienergie s.r.l.

Piazza XI Febbraio, 4/6
48018 Faenza (RA)
Tel: +39 0546 620216

Committente:

A.M. SOLAR s.r.l.

Vicolo Gabbiani, 30
48121 Ravenna (RA)

Disegno n°

SCOLO MENATA


Pagina / di

3 / 5

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI MEDICINA
FOGLIO n° 49



PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI MEDICINA
FOGLIO n° 50

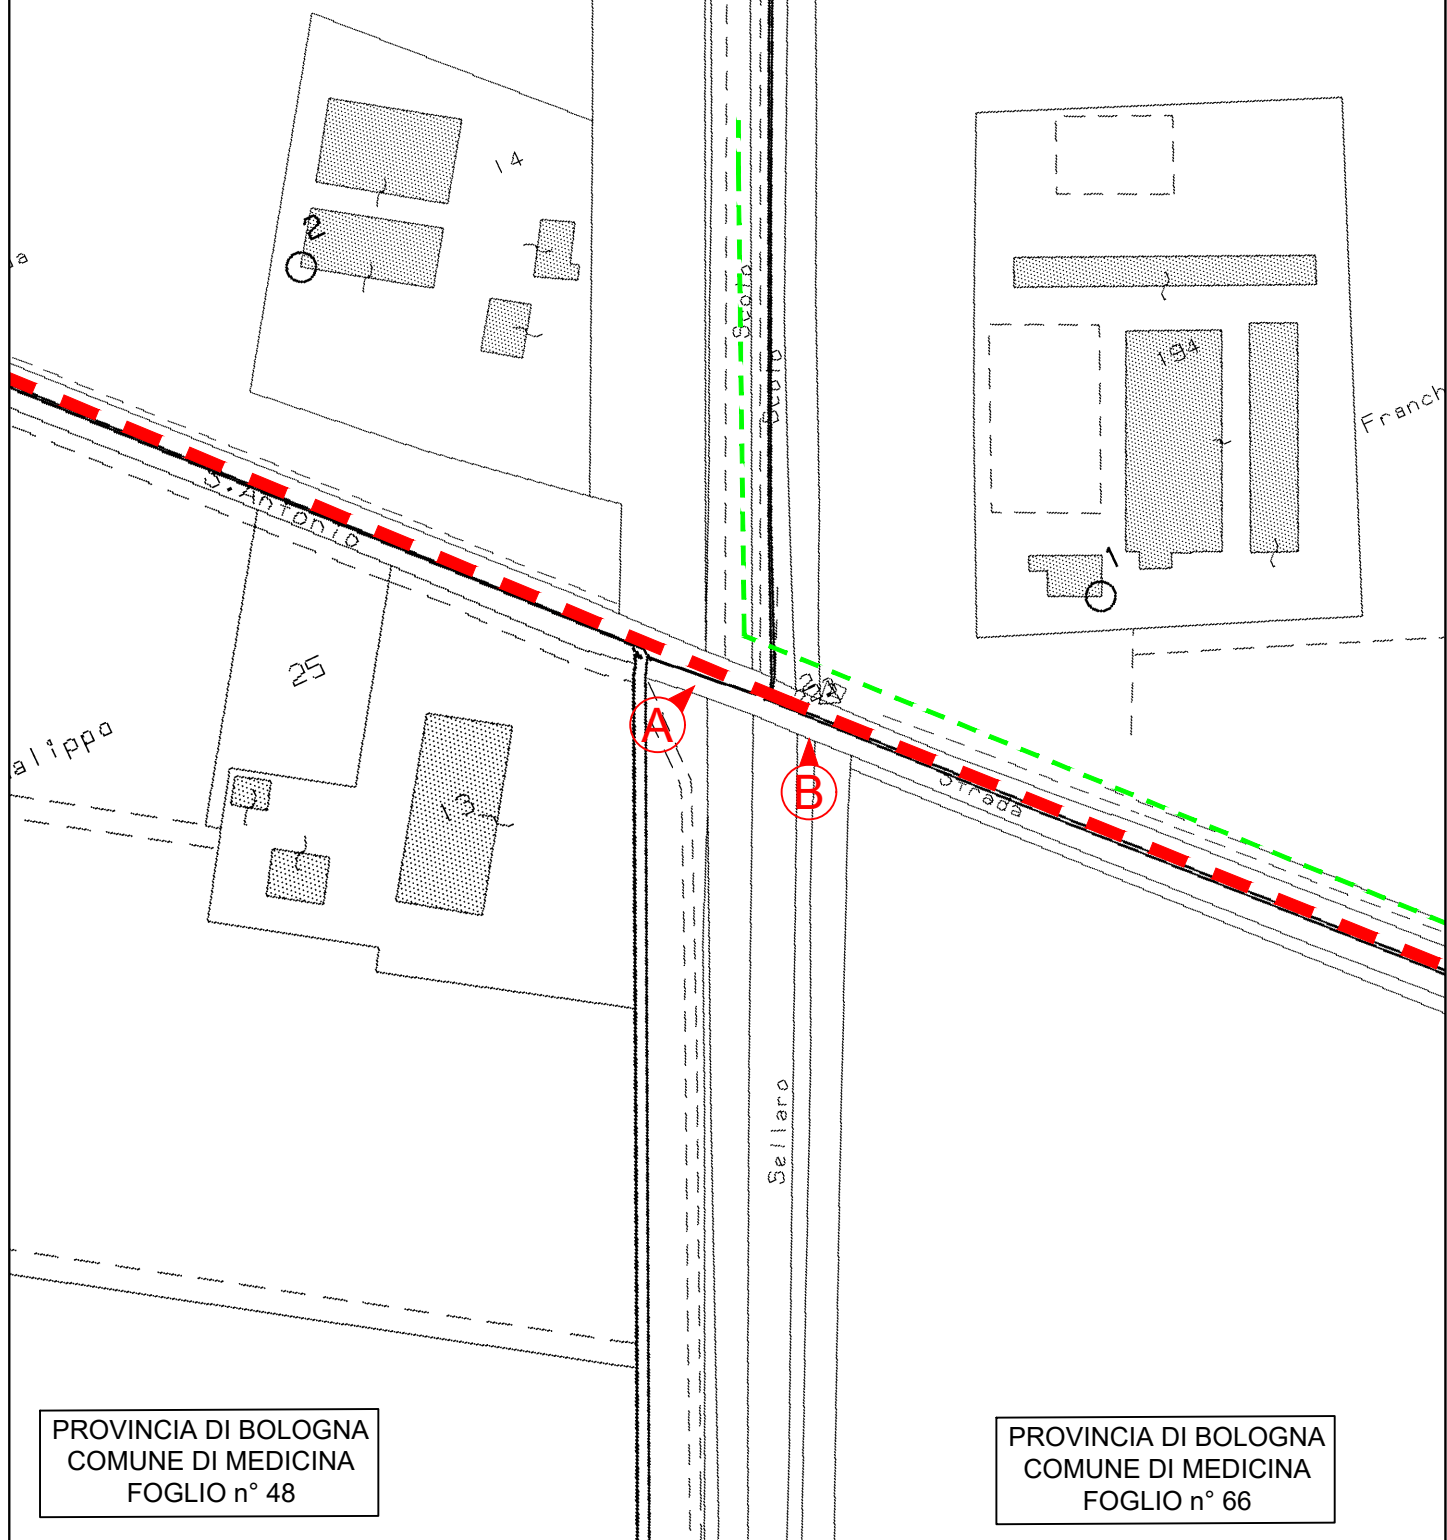


PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI MEDICINA
FOGLIO n° 48

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI MEDICINA
FOGLIO n° 66

Comune di MEDICINA (BO)

Scala 1:2000

ATTRAVERSAMENTO TRATTO A-B

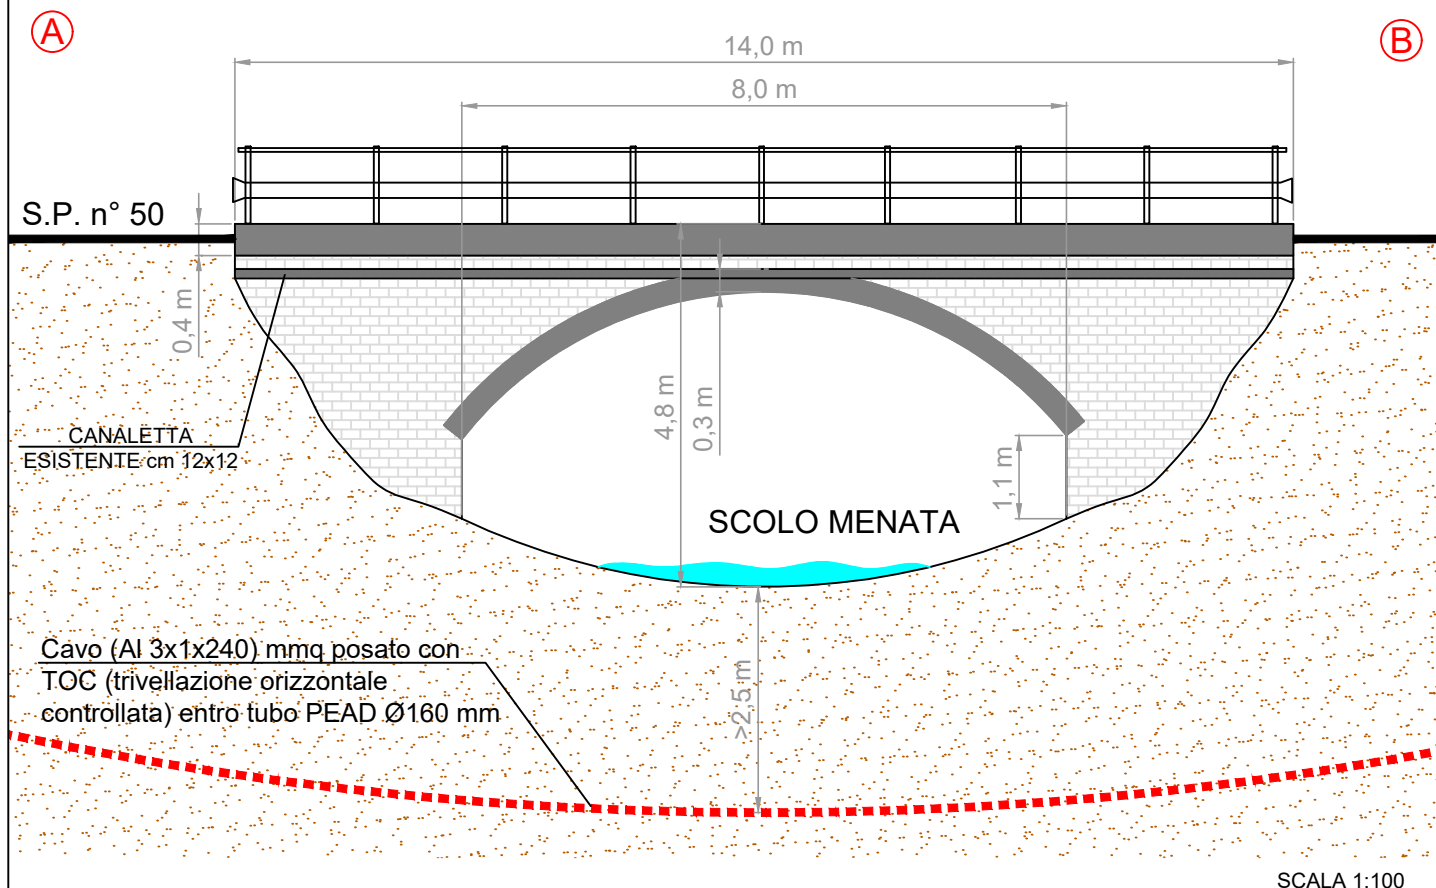

SCALA 1:100


Nel tratto in attraversamento il cavo verrà posato con metodo T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), disposto per tutta la lunghezza entro tubi PEAD (UNI 7611-76 tipo 312) Ø 160 mm ad una profondità > 2,50 m misurata dal fondo scolo all'estradosso superiore del tubo di protezione, conforme alle norme CEI 11-17.

Il cavo sarà sfilabile in modo da permetterne, in caso di guasto, la sostituzione.

Esempi sezioni di scavo (fuori scala)

SEZIONE TIPO PER POSA
CON TO.C.
(Trivellazione Orizzontale Controllata)

TRATTA A-B SEZIONE TIPO PER POSA CON METODO T.O.C.

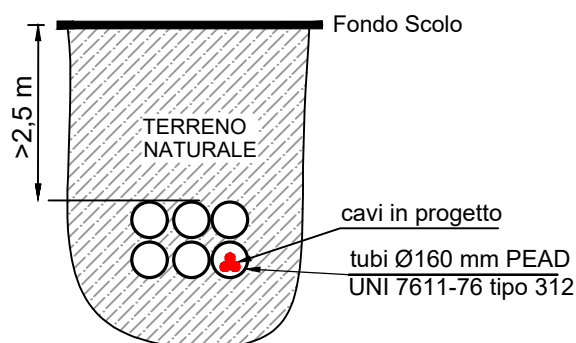

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'INTERFERENZA RAPPRESENTATA NEL DISEGNO
AVRA' LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

	ATTRAVERSAMENTO	
PROGETTO IN OGGETTO	Sez. A-B	
TRATTO	A	B
PROTEZIONE CON BAULETTO in cls	NO	
DIMENSIONI TUBO E TIPO	6xØ160mm PEAD	
PROFONDITA' CAVIDOTTO	>2,5 m	
METODO DI POSA	TOC Trivellazione Orizzontale Controllata	
DISTANZA DAL PIEDE DELL'ARGINE	-	
DISTANZA DAL PIANO TANGENTE SUPERIORE DEL CORSO D'ACQUA AL PIANO TANGENTE INFERIORE DEL CAVIDOTTO	-	
DISTANZA DAL PIANO TANGENTE INFERIORE DEL CORSO D'ACQUA AL PIANO TANGENTE SUPERIORE DEL CAVIDOTTO	>2,5 m	
PROTEZIONE CLS OLTRE L'INTERSEZIONE	———	
LUNGHEZZA INTERFERENZA	14 m	
CONDUTTORI		
MATERIALE	Alluminio	
NUMERO CAVI	1	
SEZIONE CADAUNO	3x1x240 mmq	
ISOLAMENTO	12/20 kv POLIETILENE RETICOLATO CON SOTTO GUAINA IN PVC O XLPE	

NOTEL'INTERFERENZA E' IN TUTTO RISPONDENTE ALLE DISPOSIZIONI DELLE
VIGENTI LEGGI SARA' REALIZZATA SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.