
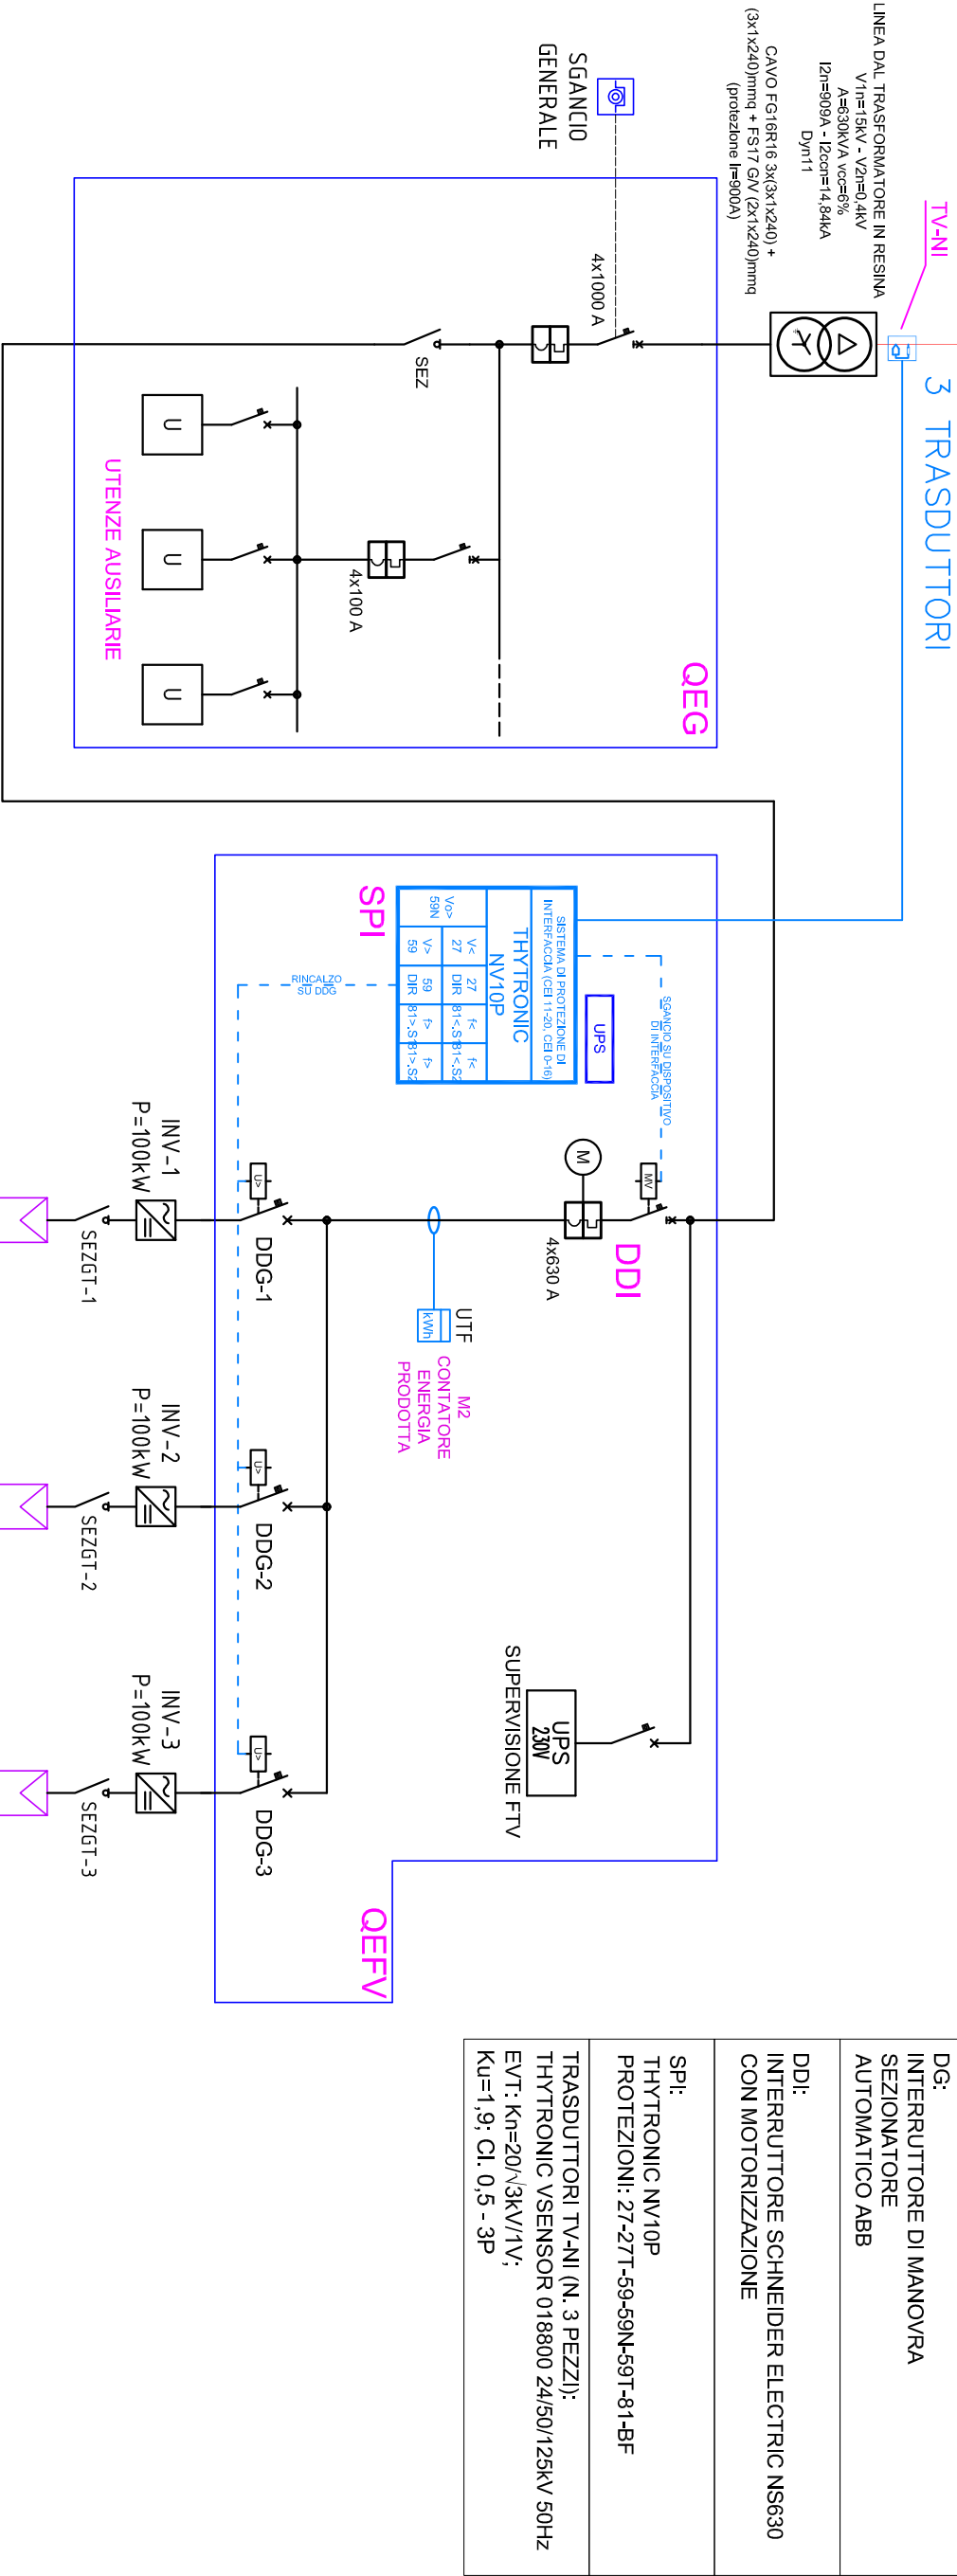


# SCHEMA UNIFILARE MT/BT CONFORME A DEL. 84/2012/R/eei

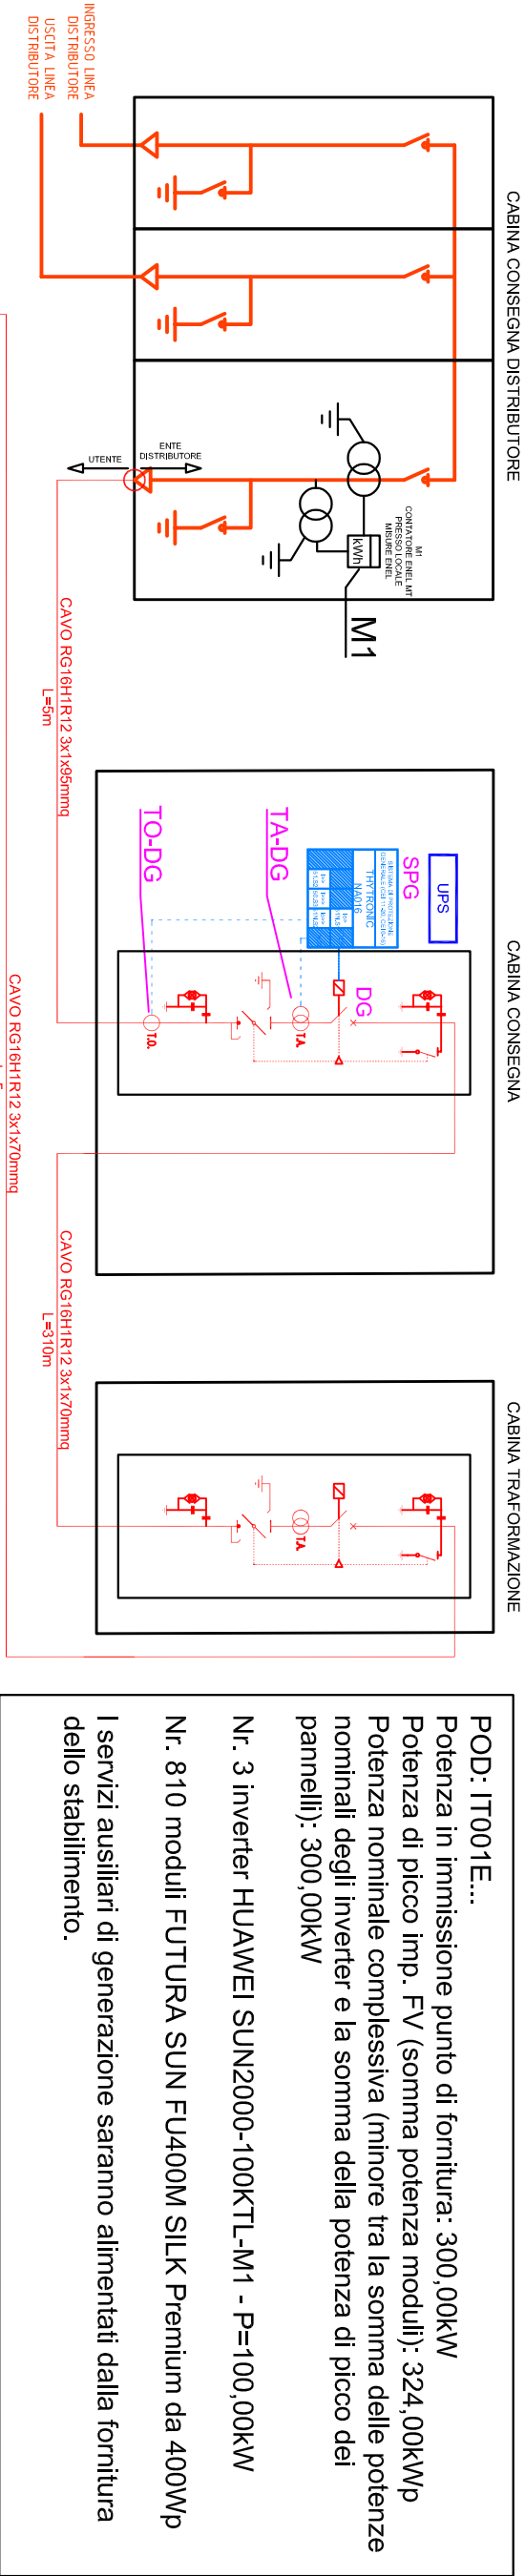

DG:	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE AUTOMATICO ABB
DDI:	INTERRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC NS630 CON MOTORIZZAZIONE
SPI:	THYTRONIC NV10P PROTEZIONI: 27-27T-59-59N-59T-81-BF
TRASDUTTORI TV-NI (N. 3 PEZZI):	THYTRONIC VSENSOR 018800 24/50/125kV 50Hz
EVT: Kn=20/√3kV/1V;	Ku=1,9; Cl. 0,5 - 3P

IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL PARALLELO E' INTERNO AI CONVERTITORI INDICATI NELLA TABELLA GENERATORI/CONVERTITORI

G-1	P=108,00kWp MODULI: 270 STRINGHE: 10 DA MODULI: 21 STRINGHE: 3 DA MODULI: 20	DDG-1:	SCHNEIDER NSX 4x160A
G-2	P=108,00kWp MODULI: 270 STRINGHE: 10 DA MODULI: 21 STRINGHE: 3 DA MODULI: 20	DDG-2:	SCHNEIDER NSX 4x160A
G-3	P=108,00kWp MODULI: 270 STRINGHE: 10 DA MODULI: 21 STRINGHE: 3 DA MODULI: 20	DDG-3:	SCHNEIDER NSX 4x160A