

Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione, in località Villa Prati di Bagnacavallo e Cotignola (RA)

VERIFICA PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO

CARTA DEL POTENZIALE

Base Cartografica: CTR 50 Regione Emilia Romagna

REGIONE - Emilia-Romagna

LCP - RA

LCC - Russi

EMC - SABAP-RA

ERP - Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

CPR - I41B21003430008


AMB - Archeologico

FUR - Sericola, Massimo

CMR - Consiglio, Roberto

CMC - Amadori, Gianpaolo

CMA - 2022

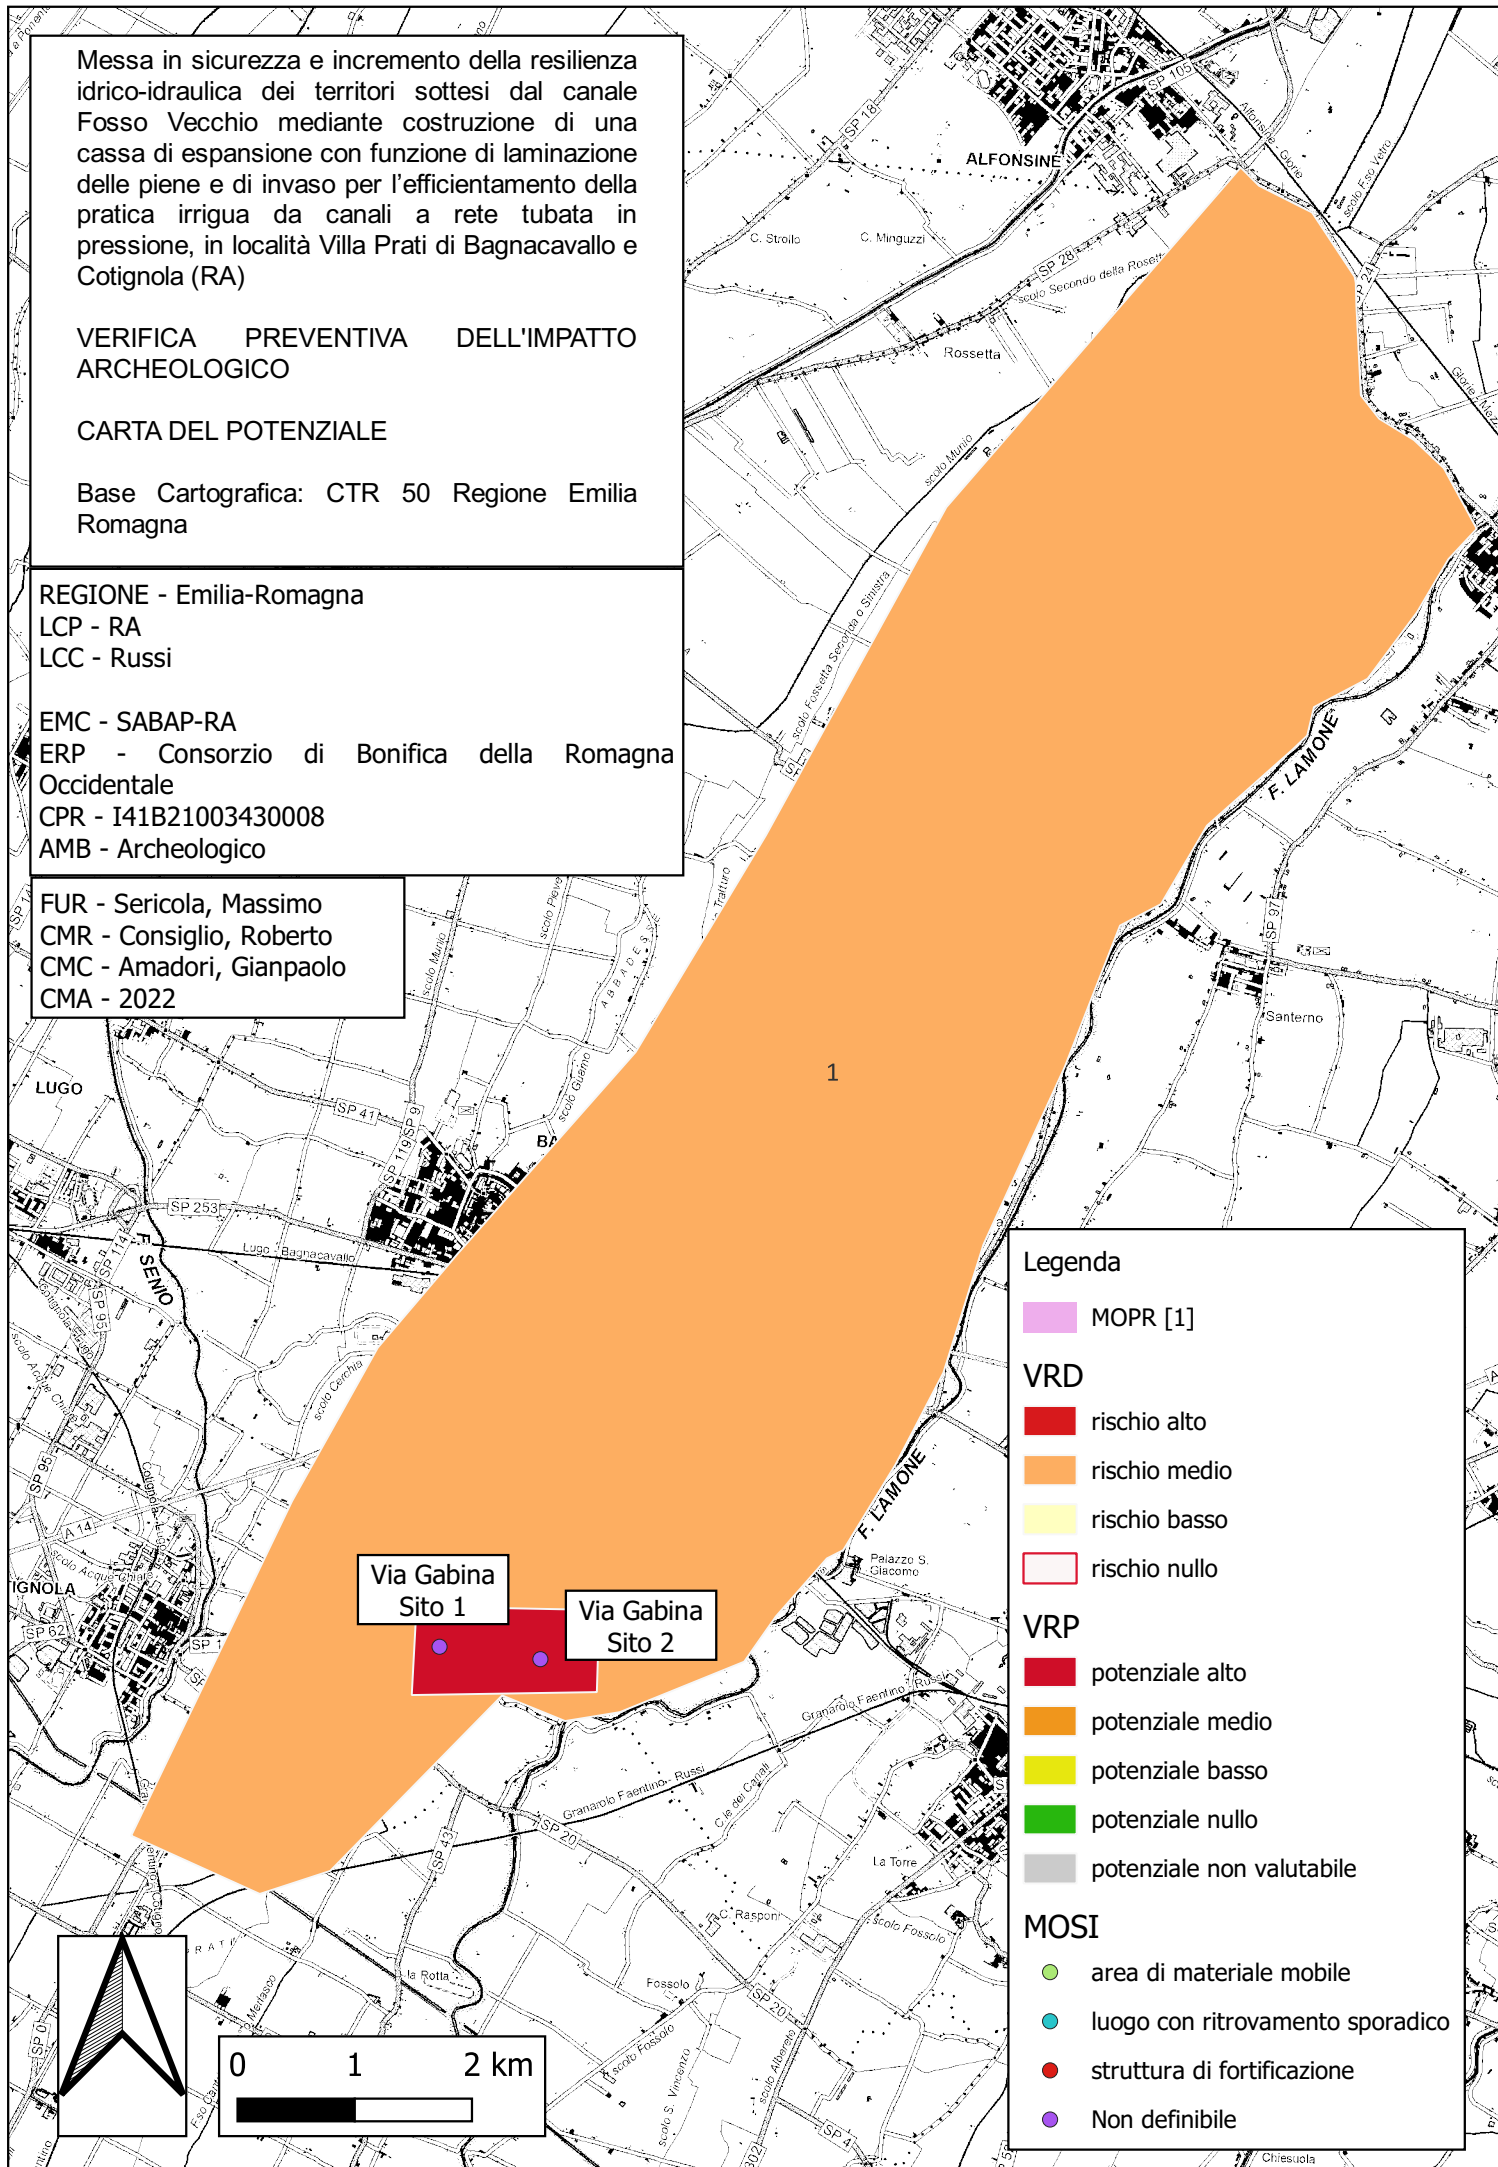

La valutazione del potenziale si basa sulla totale assenza di dati pregressi per gran parte dell'area in oggetto o di evidenze individuate da ricognizione o prospezioni, soprattutto nella parte più settentrionale. Si esprime invece rischio e potenziale alto nell'area evidenziata in rosso, nei pressi di Via Gabina, tra Boncellino e Cotignola, nella parte meridionale dell'area che sarà interessata dai lavori per la realizzazione delle "Condotte Boncellino". La valutazione si basa sia sulla presenza di due siti noti ma su cui i dati sono molto limitati (il sito è genericamente di epoca romana mentre sul sito 2 non ci sono dati specifici).