

VERBALE DI PICCHETTAMENTO

Dati identificativi dell'Unità esercente IG O&M competente

Unità: COLLECCHIO (PR) _____

Settore: ☐ Nord ☒ Centro ☐ Sud

Indirizzo: _Via Nazionale Ovest 24_

Telefono: _0521-805222_

Operatore IG O&M PASTIGLIONE - RENZUO
EMAIL STEDEBANO@LEGALMAIL.IT

Dati identificativi del richiedente (terzo/appaltatore)

Nominativo/ragione sociale: MEDEBANO SOLARE SRL (TERNA SPA RICHIEDENTE)

Indirizzo: VIA NICOLÒ DI 5/A Telefono: 0521/942630
PARMA

Dati del tratto oggetto del picchettamento (da catastale 1:2000)

Oleodotto LA SPEZIA PONTICHIARI

Tronco E Fascicolo 1 DN 8" - - -

Comune Collecchio Foglio: F-14 Mappale/i: 15 (IN STRADA CONT. VARRA SUPERIORE)

Palina Precedente E23 Palina Successiva E24

Riferimenti geografici (es. Località) IN STRADA CONT. VARRA SUPERIORE

Memorandum

In data odierna IG O&M alla presenza del Richiedente (o suo Legale Rappresentante), ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di oleodotto succitato e/o delle opere ad esso accessorie.

La segnaletica fissa indicativa della posizione dell'oleodotto (paline)

☒ è ☐ non è

presente sul tracciato (qualora non fosse presente indicarne le motivazioni)

L'oleodotto risulta interrato rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa
-0,77 (vedi pag. 3 NOTE /SCHEMI GRAFICI) GABRIELE GILIOLI@

ATBITER. I
- ING. GABRIELE GILIOLI PROGETTISTA PER ATBITER SRL 349/4749097
- PROGETTISTA RESPONSABILE ING. GIACOMO BIZZARRI RE
VIA SAN PIETRO 1 (STUDIO BEEQUEEREL)

Posizione e profondità sono state determinate tramite:



strumento cercatubi (da considerarsi presunta in quanto l'esatta ubicazione dell'oleodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di IG O&M S.p.A. o comunque sotto la sua diretta supervisione).



esecuzione di n° _____ scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura IG O&M S.p.A. o comunque sotto la sua diretta supervisione.

Il Richiedente (o suo Legale Rappresentante), nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa a lavori o opere, bensì una mera informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con l'oleodotto gestito dalla Scrivente, la sua fascia asservita e/o le sue opere accessorie.

Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere/attività eseguite all'interno della fascia di asservimento, potrà essere rilasciato solamente dall'Aeronautica Militare Comando Rete POL di Parma (proprietaria degli impianti) a seguito di formale richiesta scritta.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento:



si




no - Il Richiedente si impegna a non rimuovere/spostare i picchetti posizionati lungo il tracciato dell'oleodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Unità IG O&M di competenza.

Alla presenza dei Sigg. GABRIELE GILIOLI si prende visione del tracciato dell'oleodotto POL NATO.

Ogni e qualsiasi attività di scavo, sbancamento, riporto di materiale, costruzione ecc. deve essere preventivamente autorizzato dall'Aeronautica Militare Comando Rete POL di Parma.

- LA DITTA FV PAROLA SRL NELLA PERSONA DI PIACCO BIZZARRI PROPONE LA LINEA DI CONNESSIONE ELETTRICA TRA L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO (GHIAIE DI PEDESSO) E CENTRALE ELETTRICA STAZIONE MADREPOLO (PARMA).
IL PROGETTO UNA VOLTA AUTORIZZATO SARÀ VENDUTO A DITTA TERZA NON ANCORA DEFINITA CHE PROVVEDERÀ A PRESENTARE IL PROGETTO ESECUTIVO IN ACCORDO CON L'ENTE TERNA S.P.A.

NOTE/SCHEMI GRAFICI:

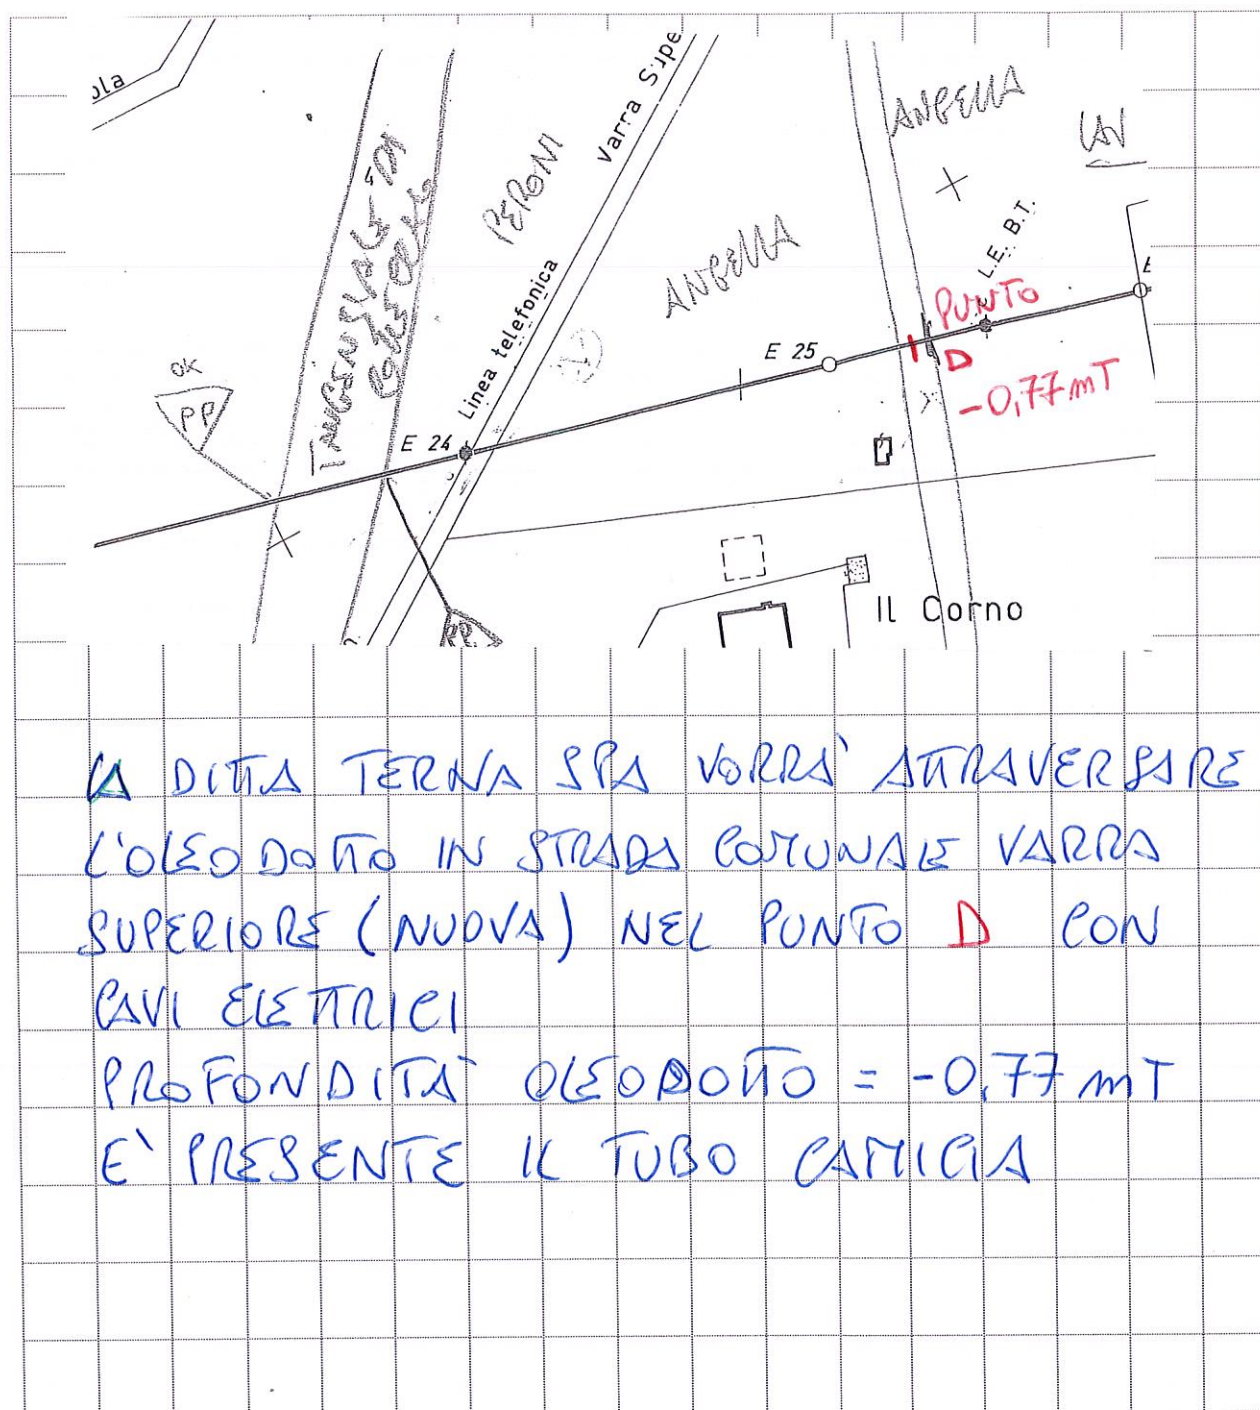

LA DITTA TERNA SPA VORRA' ATTRAVERSARE
 L'OLEODOTTO IN STRADA COMUNALE VARRA
 SUPERIORE (NUOVA) NEL PUNTO D CON
 CAVI ELETTRICI
 PROFONDITA' OLEODOTTO = -0,77mT
 E' PRESENTE IL TUBO CAMICIA

DATA	IL RICHIEDENTE	IL RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE (*)	PER IG O&M (*)
15/04/22		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

(*) la firma deve essere apposta in maniera leggibile

Distribuzione: Morelli/Baccarini
 Gabella
 Tecnico Impianti
 File

VERBALE DI PICCHETTAMENTO

Dati identificativi dell'Unità esercente IG O&M competente

Unità: COLLECCHIO (PR)

Settore: ☐ Nord ☒ Centro ☐ Sud

Indirizzo: VIA NAZIONALE OVEST

24 Telefono: 0521-805222

Operatore IG O&M CASTIGLIONE - RENTULLO

EMA: MEDEBANO@LEGALMAIL.IT

Dati identificativi del richiedente (terzo/appaltatore)

Nominativo/ragione sociale: MEDEBANO SOURCE SRL (TERNA SPA RICHIEDENTE)

Indirizzo: VIA NICOLDI 5/A Telefono: 0521/942630
PAPPA

Dati del tratto oggetto del picchettamento (da catastale 1:2000)

Oleodotto FIORENGUOLA D'ARDO - COLLECCHIO

Tronco G Fascicolo 3 DN 8" - - - -

Comune Collecchio Foglio: F-12 Mappale/i: (SOLA SP 89 VIA SCONDONCELLO)

Palina Precedente 176 Palina Successiva 177

Riferimenti geografici (es. Località) Collecchio

Memorandum

In data odierna IG O&M alla presenza del Richiedente (o suo Legale Rappresentante), ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di oleodotto succitato e/o delle opere ad esso accessorie.

La segnaletica fissa indicativa della posizione dell'oleodotto (paline)

☒ è ☐ non è

presente sul tracciato (qualora non fosse presente indicarne le motivazioni)

L'oleodotto risulta interrato rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa -2,40 mt (vedi pag. 3 NOTE /SCHEMI GRAFICI)

ING. GABRIELE GILIOLO PROGETTISTA PER ANBITER SRL 349/4749697
PROGETTISTA RESPONSABILE ING. GABRIELE BIZZARRI REGGIO EMILIA
VIA SAN PIETRO 1 (STUDIO BECCEBEL)

Posizione e profondità sono state determinate tramite:

- ☒ strumento cercatubi (da considerarsi presunta in quanto l'esatta ubicazione dell'oleodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di IG O&M S.p.A. o comunque sotto la sua diretta supervisione).
- ☐ esecuzione di n° _____ scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura IG O&M S.p.A. o comunque sotto la sua diretta supervisione.

Il Richiedente (o suo Legale Rappresentante), nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa a lavori o opere, bensì una mera informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con l'oleodotto gestito dalla Scrivente, la sua fascia asservita e/o le sue opere accessorie.

Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere/attività eseguite all'interno della fascia di asservimento, potrà essere rilasciato solamente dall'Aeronautica Militare Comando Rete POL di Parma (proprietaria degli impianti) a seguito di formale richiesta scritta.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento:


- ☒ sì
- ☐ no - Il Richiedente si impegna a non rimuovere/spostare i picchetti posizionati lungo il tracciato dell'oleodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Unità IG O&M di competenza.

Alla presenza dei Sigg. GABRIELE GILLOLI si prende visione del tracciato dell'oleodotto POL NATO.

Ogni e qualsiasi attività di scavo, sbancamento, riporto di materiale, costruzione ecc. deve essere preventivamente autorizzato dall'Aeronautica Militare Comando Rete POL di Parma.

- LA DITTA FV PAROLA SRL NELLA PERSONA DI PIACCO BIZZARRI PROPONDE LA LINEA DI CONNESSIONE ELETTRICA TRA L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO (GHIAIE DI PEDESSO) E CENTRALE ELETTRICA STRADA MADREPOLO (PARMA).
IL PROGETTO UNA VOLTA AUTORIZZATO SARÀ VENDUTO A DITTA TERZA NON ANCORA DEFINITA CHE PROVVEDERÀ A PRESENTARE IL PROGETTO ESECUTIVO IN ACCORDO CON L'ENTE TERNA S.P.A.

NOTE/SCHEMI GRAFICI:

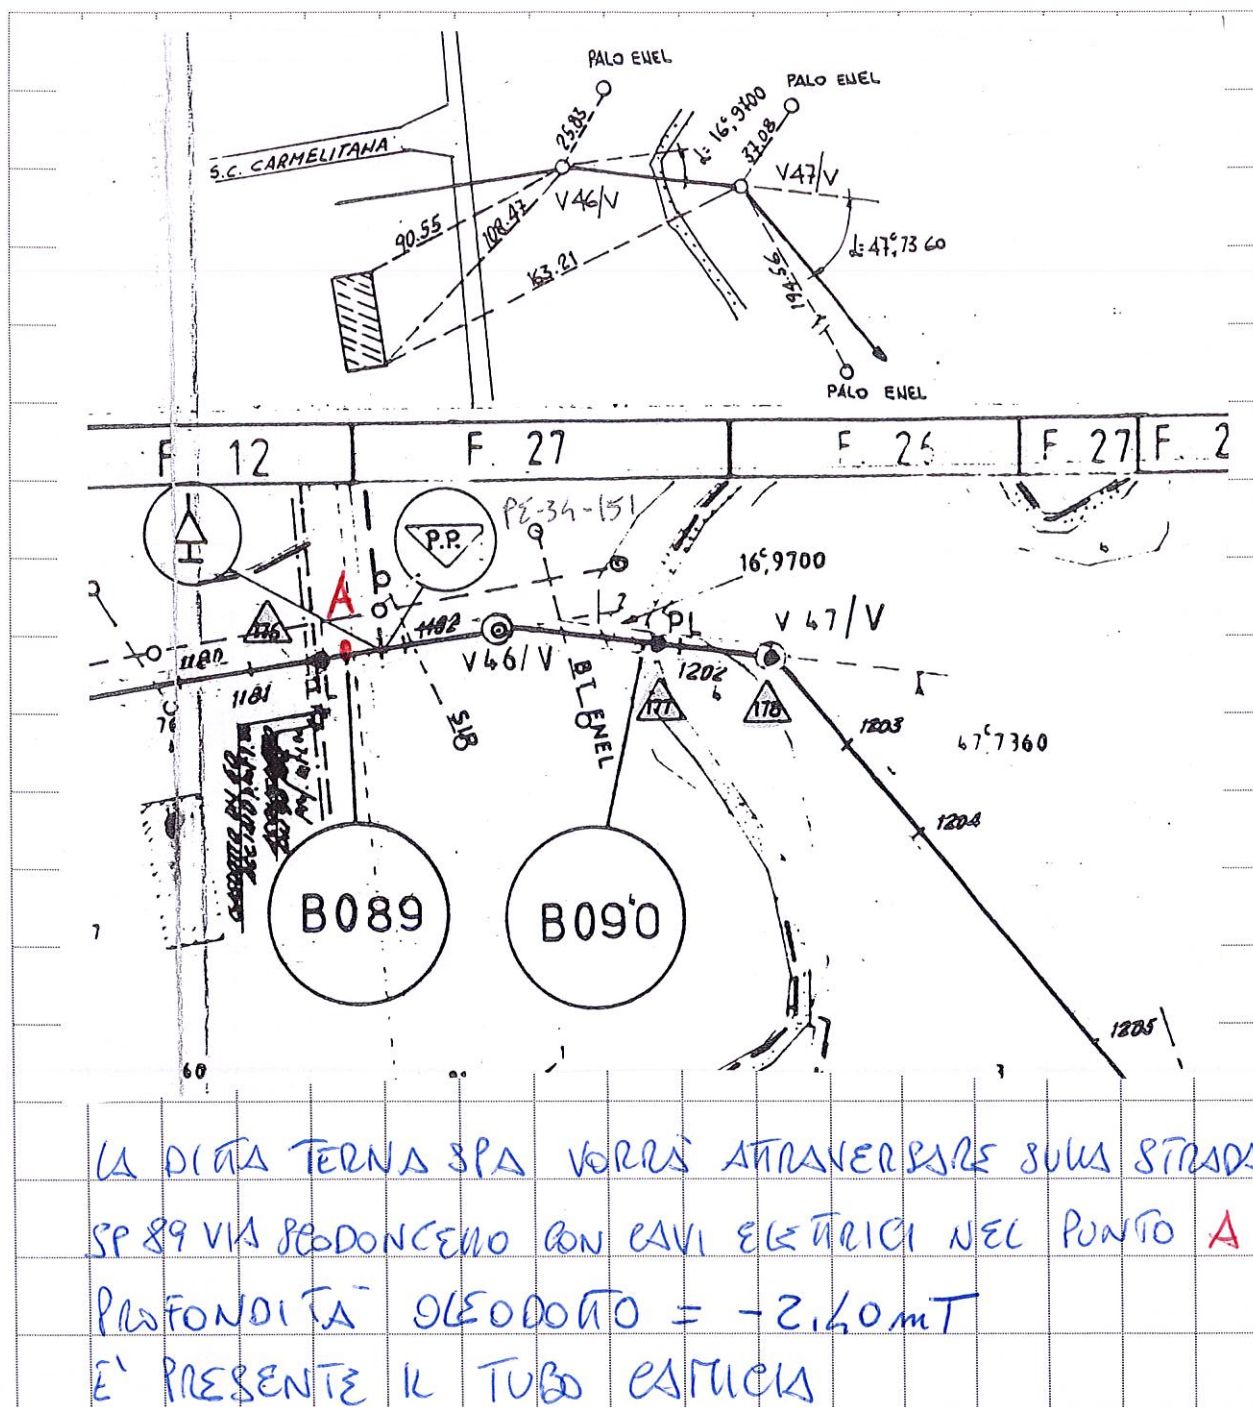

DATA	IL RICHIEDENTE	IL RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE (*)	PER IG O&M (*)
25/04/22		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

(*) la firma deve essere apposta in maniera leggibile

Distribuzione: Morelli/Baccarini
Gabella
Tecnico Impianti
File

VERBALE DI PICCHETTAMENTO**Dati identificativi dell'Unità esercente IG O&M competente**

Unità: COLLECCHIO (PR) _____

Settore: ☐ Nord ☒ Centro ☐ Sud

Indirizzo: _Via Nazionale Ovest 24_

___ Telefono: _0521-805222_

Operatore IG O&M CASTIGLIONE-RENZO EMAIL MEDESANO@LEGALMAIL.IT**Dati identificativi del richiedente (terzo/appaltatore)**Nominativo/ragione sociale: MEDESANO & C. SRL (TERNA SPA RICHIEDENTE)Indirizzo: VIA MIGHIOLI 5/A Telefono: 0521/962630
PARMA**Dati del tratto oggetto del picchettamento (da catastale 1:2000)**Oleodotto LA SPEZIA - PONTICELLITronco E Fascicolo 1 DN 8" - - -Comune Collecchio Foglio: F-13 Mappale/i: 4Palina Precedente E22 Palina Successiva E23Riferimenti geografici (es. Località) LISTA CICLABILE DI FRANCO TANGENZIALE**Memorandum**

In data odierna IG O&M alla presenza del Richiedente (o suo Legale Rappresentante), ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di oleodotto succitato e/o delle opere ad esso accessorie.

La segnaletica fissa indicativa della posizione dell'oleodotto (paline)

☒ è ☐ non è

presente sul tracciato (qualora non fosse presente indicarne le motivazioni)

L'oleodotto risulta interrato rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa
_____ (vedi pag. 3 NOTE /SCHEMI GRAFICI) GABRIELE GILIOLI @
AMBITER.IT

- ING: GABRIELE GILIOLI PROGETISTA PER AMBITER SRL 349/4749697
- PROGETISTA RESPONSABILE ING GIACOMO BIZZARDI (RE)
VIA SAN PIETRO 1 (STUDIO BECQUEREL)

Posizione e profondità sono state determinate tramite:



strumento cercatubi (da considerarsi presunta in quanto l'esatta ubicazione dell'oleodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di IG O&M S.p.A. o comunque sotto la sua diretta supervisione).



esecuzione di n° _____ scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura IG O&M S.p.A. o comunque sotto la sua diretta supervisione.

Il Richiedente (o suo Legale Rappresentante), nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa a lavori o opere, bensì una mera informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con l'oleodotto gestito dalla Scrivente, la sua fascia asservita e/o le sue opere accessorie.

Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere/attività eseguite all'interno della fascia di asservimento, potrà essere rilasciato solamente dall'Aeronautica Militare Comando Rete POL di Parma (proprietaria degli impianti) a seguito di formale richiesta scritta.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento:



si




no - Il Richiedente si impegna a non rimuovere/spostare i picchetti posizionati lungo il tracciato dell'oleodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Unità IG O&M di competenza.

Alla presenza dei Sigg. GABRIELE GILIOLI si prende visione del tracciato dell'oleodotto POL NATO.

Ogni e qualsiasi attività di scavo, sbancamento, riporto di materiale, costruzione ecc. deve essere preventivamente autorizzato dall'Aeronautica Militare Comando Rete POL di Parma.

- LA DITTA FV PAROLA SRL NELLA PERSONA DI GIACOMO BIZZARRI PROPONDE LA LINEA DI CONNESSIONE ELETTRICA TRA L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO (GHIAIE DI PEDESSO) E CENTRALE ELETTRICA STRADA MADRE BOLO (PARMA).
IL PROGETTO UNA VOLTA AUTORIZZATO SARÀ VENDUTO A DITTA TERZA NON ANCORA DEFINITA CHE PROVEDERÀ A PRESENTARE IL PROGETTO ESECUTIVO IN ACCORDO CON L'ENTE TERNA S.P.A.

NOTE/SCHEMI GRAFICI:

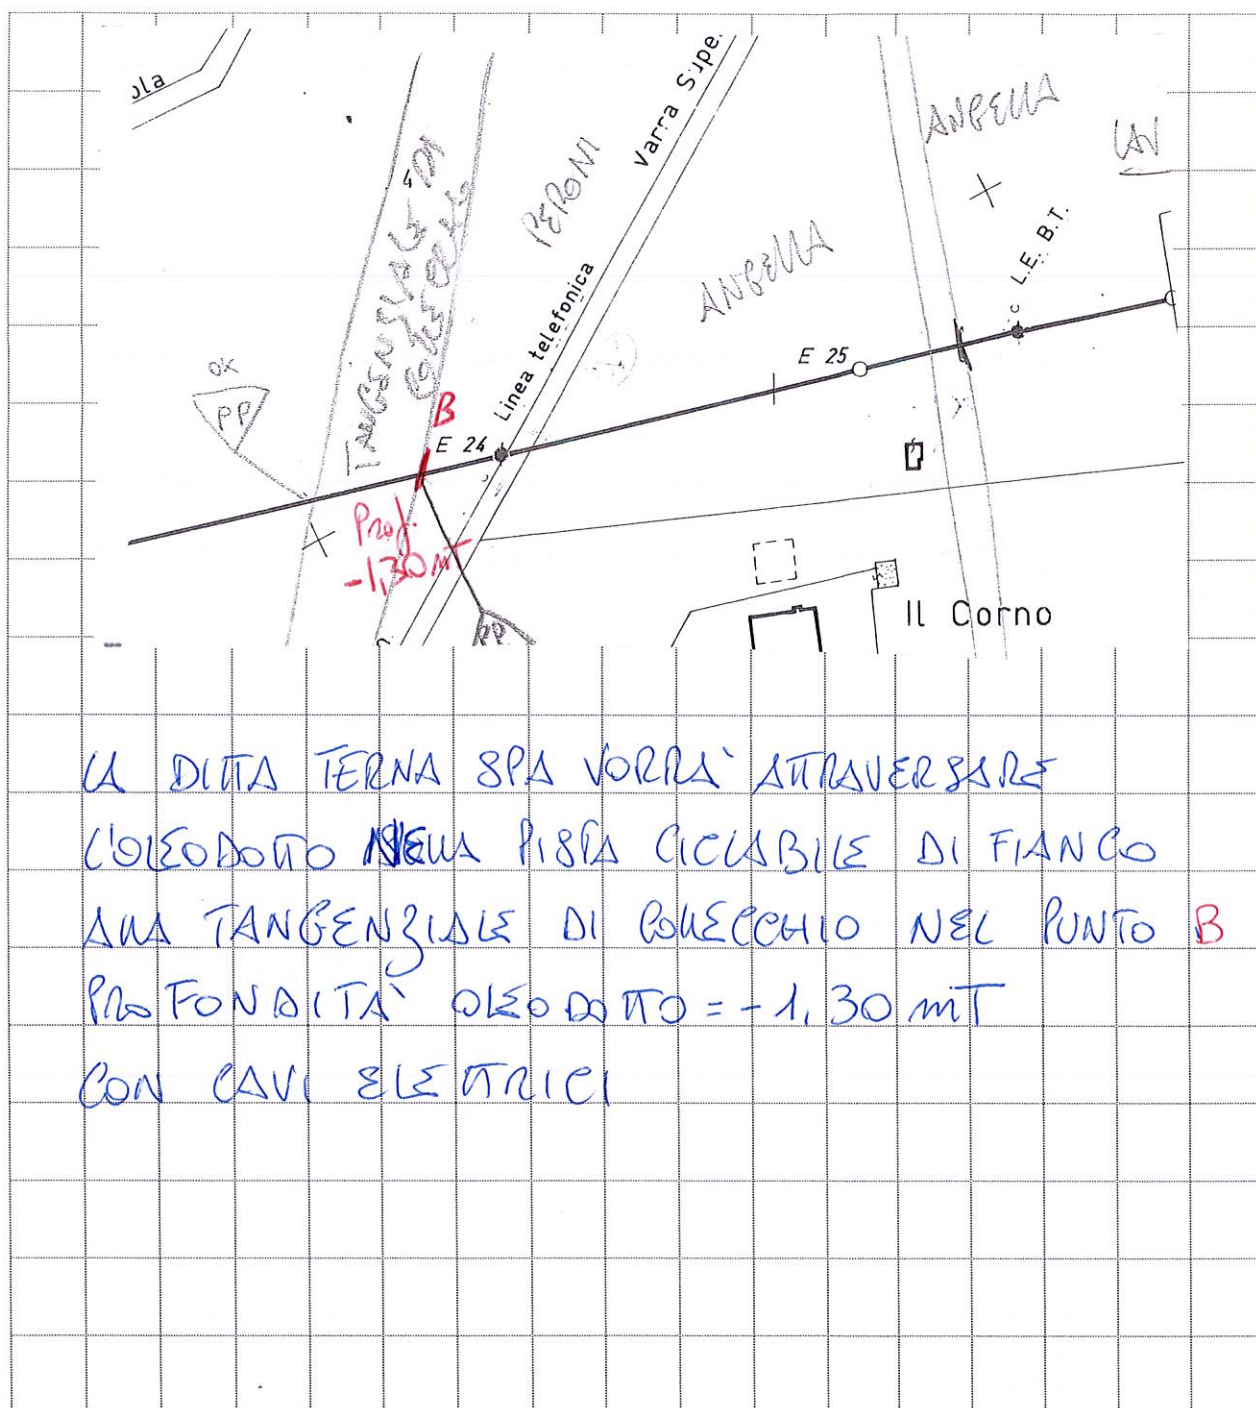

LA DITTA TERNA SPA VORRA' ATTRAVERSARE
L'OLEODOTTO NELLA PISTA CICLABILE DI FIANCO
ALLA TANGENZIALE DI COSECCIO NEL PUNTO B
PROFONDITA' OLEODOTTO = -1,30 mt
CON CAVI ELETTRICI

DATA	IL RICHIEDENTE	IL RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE (*)	PERIG O&M (*)
15/04/22		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

(*) la firma deve essere apposta in maniera leggibile

Distribuzione: Morelli/Baccarini
Gabella
Tecnico Impianti
File

VERBALE DI PICCHETTAMENTO**Dati identificativi dell'Unità esercente IG O&M competente**

Unità: COLLECCHIO (PR) _____

Settore: ☐ Nord ☒ Centro ☐ Sud

Indirizzo: _Via Nazionale Ovest 24_

____ Telefono: _0521-805222_

Operatore IG O&M CASTIGLIONE-RENZO
EMAIL MEDEBANO@LEGALMAIL.IT**Dati identificativi del richiedente (terzo/appaltatore)**Nominativo/ragione sociale: MEDEBANO S.p.A. SRL (TERNA SPA RICHIEDENTE)Indirizzo: VIA NICOLÒ DI 5/A Telefono: 0521/942630
PARMA**Dati del tratto oggetto del picchettamento (da catastale 1:2000)**Oleodotto LA SPEZIA MONTICELLITronco E Fascicolo 1 DN 8" - - -Comune Collecchio Foglio: F-13 Mappale/i: 4 (IN STRADA CONT. VARRA SUPERIORE)Palina Precedente E23 Palina Successiva E24Riferimenti geografici (es. Località) IN STR. CONT. VARRA SUPERIORE**Memorandum**

In data odierna IG O&M alla presenza del Richiedente (o suo Legale Rappresentante), ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di oleodotto succitato e/o delle opere ad esso accessorie.

La segnaletica fissa indicativa della posizione dell'oleodotto (paline)

☒ è ☐ non è

presente sul tracciato (qualora non fosse presente indicarne le motivazioni)

L'oleodotto risulta interrato rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa

-1,70(vedi pag. 3 NOTE /SCHEMI GRAFICI) GABRIELE FILIOLI@AMBITER.IT

- ING. GABRIELE FILIOLI PROGETTISTA PER AMBITER SRL 349/4749697

- PROGETTISTA RESPONSABILE ING. GIACOMO BIZZARRI (RE)

Posizione e profondità sono state determinate tramite:



strumento cercatubi (da considerarsi presunta in quanto l'esatta ubicazione dell'oleodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di IG O&M S.p.A. o comunque sotto la sua diretta supervisione).



esecuzione di n° _____ scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura IG O&M S.p.A. o comunque sotto la sua diretta supervisione.

Il Richiedente (o suo Legale Rappresentante), nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa a lavori o opere, bensì una mera informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con l'oleodotto gestito dalla Scrivente, la sua fascia asservita e/o le sue opere accessorie.

Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere/attività eseguite all'interno della fascia di asservimento, potrà essere rilasciato solamente dall'Aeronautica Militare Comando Rete POL di Parma (proprietaria degli impianti) a seguito di formale richiesta scritta.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento:



si




no - Il Richiedente di impegna a non rimuovere/spostare i picchetti posizionati lungo il tracciato dell'oleodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione all' Unità IG O&M di competenza.

Alla presenza dei Sigg. GABRIELE GILIOLI si prende visione del tracciato dell'oleodotto POL NATO.

Ogni e qualsiasi attività di scavo, sbancamento, riporto di materiale, costruzione ecc. deve essere preventivamente autorizzato dall'Aeronautica Militare Comando Rete POL di Parma.

- LA DITTA FV PAROLA SRL NELLA PERSONA DI GIACOMO BIZZARRI PROPONDE LA LINEA DI CONNESSIONE ELETTRICA TRA L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO (GHIAIE DI PEDESSO) E CENTRALE ELETTRICA STRADA MADREPOLO (PARMA).
IL PROGETTO UNA VOLTA AUTORIZZATO SARÀ VENDUTO A DITTA TERZA NON ANCORA DEFINITA CHE PROVEDERÀ A PRESENTARE IL PROGETTO ESECUTIVO IN ACCORDO CON L'ENTE TERNA S.P.A.

NOTE/SCHEMI GRAFICI:

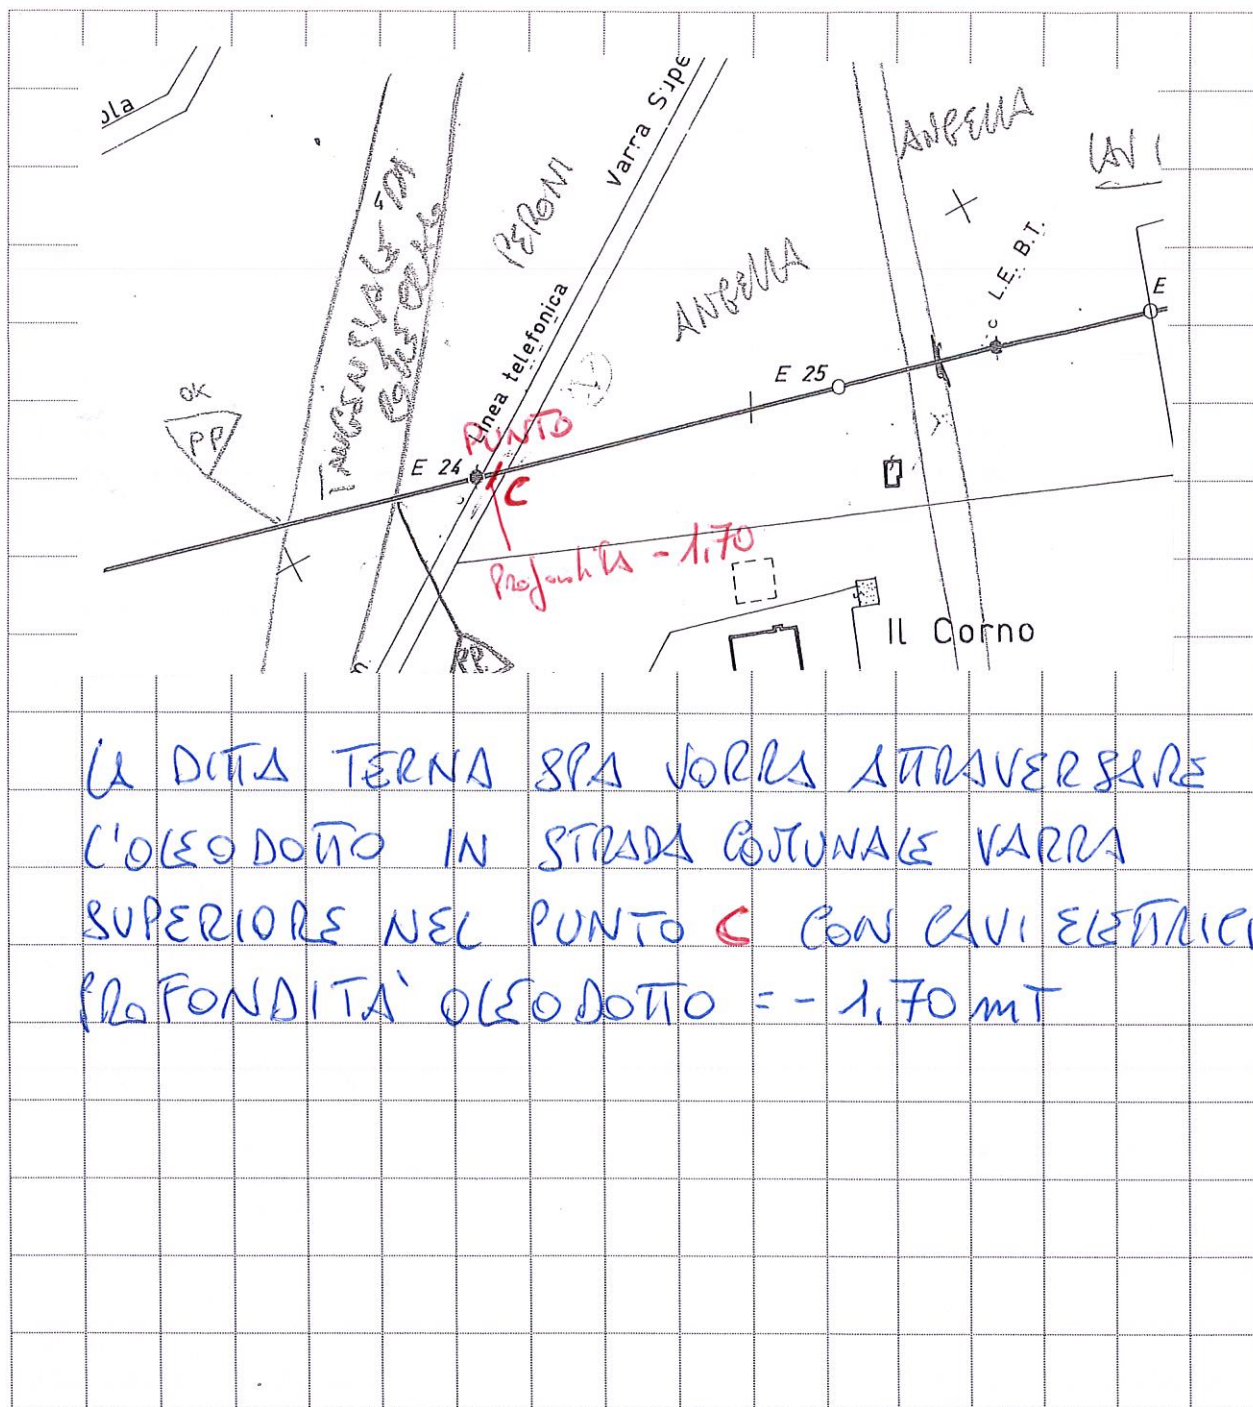

LA DITA TERNA SPA VORRÀ ATTRAVERSARE
L'OLEODOTTO IN STRADA COMUNALE VARRA
SUPERIORE NEL PUNTO C CON CAVI ELETTRICI
PROFONDITA' OLEODOTTO = - 1,70 MT

DATA	IL RICHIEDENTE	IL RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE (*)	PER IG O&M (*)
15/04/22		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

(*) la firma deve essere apposta in maniera leggibile

Distribuzione: Morelli/Baccarini
Gabella
Tecnico Impianti
File