


DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE SIGLATURE

Valgono le seguenti indicazioni:

- Il trattino divide sempre gli apparecchi
- La barra divide la sigla dell'apparecchio dal numero del morsetto
- Il punto interrompe la sigla di un apparecchio, es: 42.12

ESEMPI

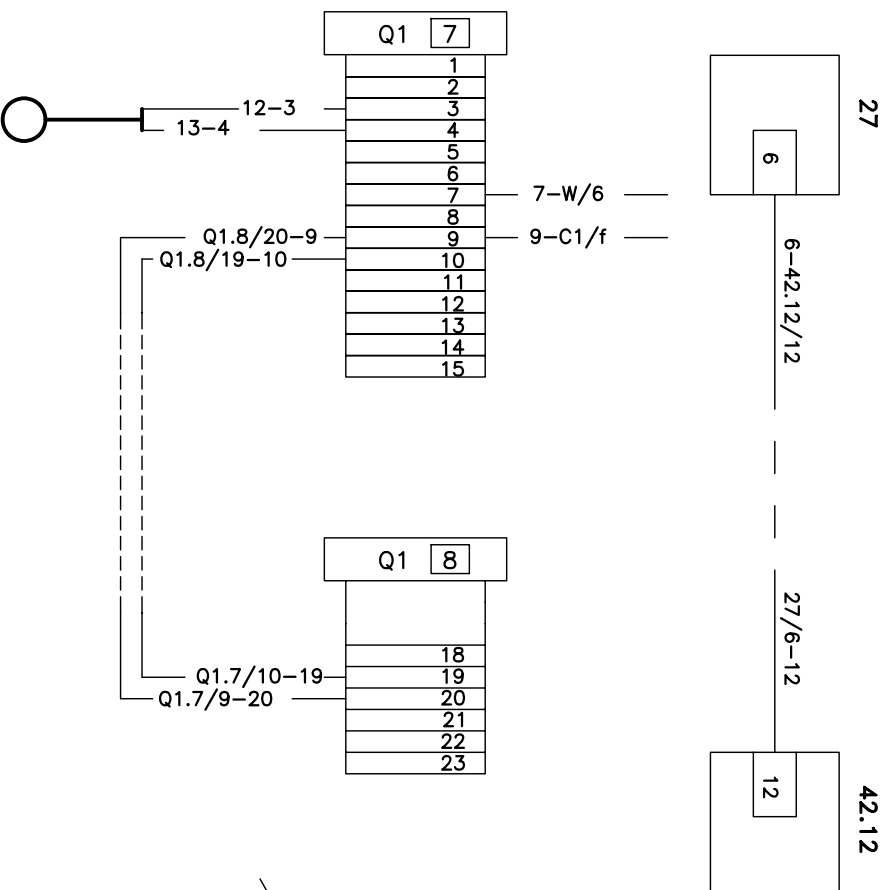


**NORMA PER LA SIGLATURA
DELLE FILIERE E
MORSETTIERE DEL QUADRO**

Q58-1A modificato EMR

Q EMR 92
Ed.1A 03/98

- Per i collegamenti dalle morsettiere ai rack, si possono omettere le sigle degli apparecchi e delle morsettiere (Q1; Q6; P; R ecc. per le morsettiere e V; W; C1 per gli apparecchi), eccetto le sigle del "43".
- Anche se diversamente segnato (nei disegni Q1909 ed altri) le siglature devono leggersi dal basso verso l'alto.

ESEMPI

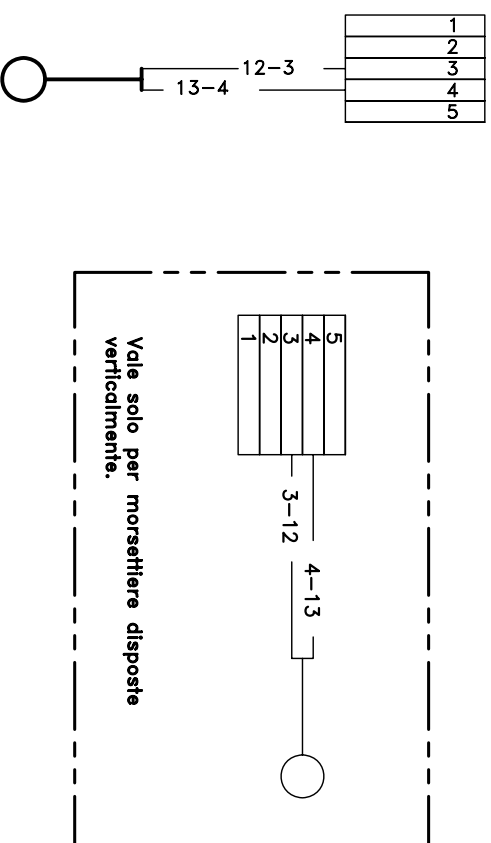

Vale solo per morsettiere disposte verticalmente.

Tutte le sigle e tutti i numeri posizionati verticalmente devono essere leggibili secondo le norme UNI (ruotando il foglio 90° in senso orario).

data	
Aggiornamenti	

A

B

C

D

E