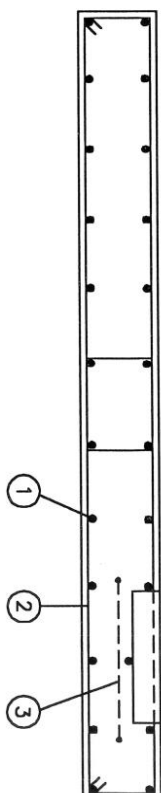
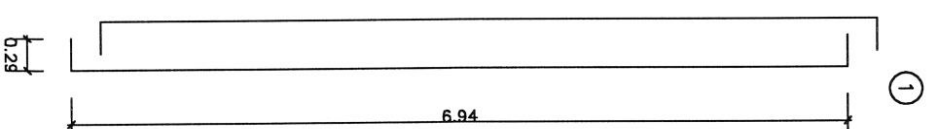
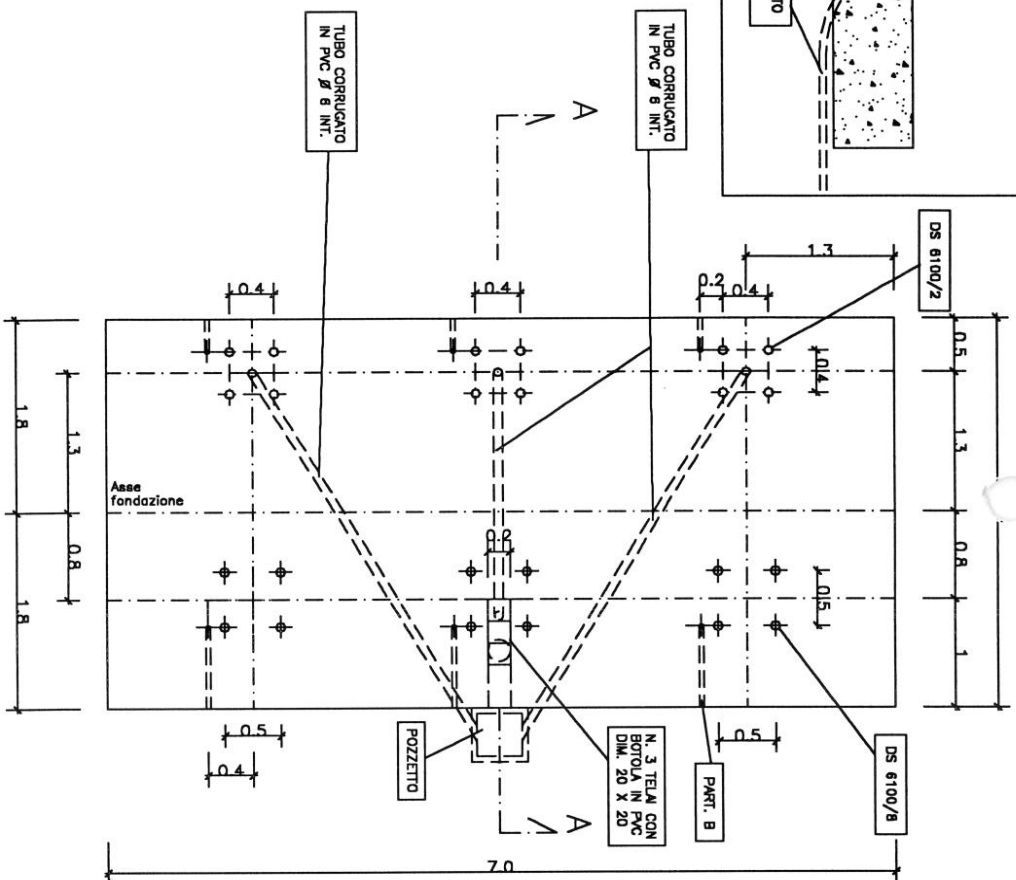


B. 7.

SEZIONE A-A (scala 1:25)

Montaggio armature

POS.	N.	DIAM.	TAGLIO m.	PESO Kg.
1	24	10	7,52	111,8
2	42	10	4,66	120,8
3	2	10	2,20	2,7

VOLUME CLS MAGRO	m3 1,26
VOLUME CALCESTRUZZO	m3 8,82
PESO ARMATURA	Kg 235
TIRAFONDI	DS 6100/2 n.12 DS 6100/8 n.12

CALCESTRUZZO Rck 250
FERRI DI ARMATURA: FEB 44 K
CONTROLLATO IN STABILIMENTO

DIREZIONE EMILIA ROMAGNA
Ingegneria

CABINA PRIMARIA 132/15kv DI:

FONDAZIONE INTERRUTORE CON TA

SCALA PLOT:

NOME FILE: G	
DATA	10

SCALA

N. GER66-3

Foglio