

ENEL

DISTRETTO EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO TECNICO

CONNETTORE A BULLONE PER MESSA A TERRA SU PIASTRA CORDA CU

ESEC.
Dev.
DATA

14/11/91

VISTO

SCALA



N. MER 30

FOGLIO


1/1

RIC. DA

Edizione 1

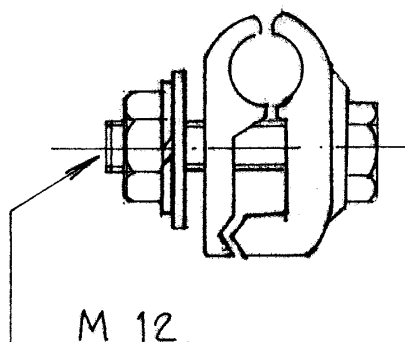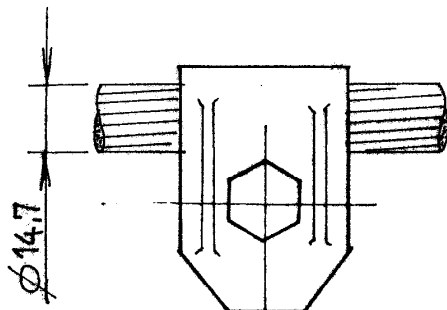

Schema di prova meccanica

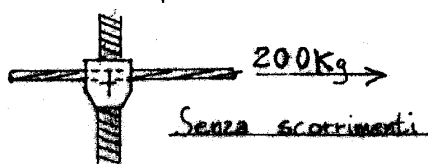

- Materiale: rame o lega di rame cadmiato o argentato. Bulloni in lega di rame ad alta resistenza o acciaio inossidabile.
- Per evitare lo svitamento o l'allentamento dei bulloni devono essere impiegati dispositivi di blocco e rosette elastiche.
- Prescrizioni per la costruzione norme CEI 7 - 9 e prescrizioni ENEL M 2006
- Su ciascun esemplare deve essere impresso il marchio della Fornitrice.

UFFICIO COSTRUZIONE
CABINE PRIMARIE (DER)

Esempio di designazione abbreviata:

MORS TERRA BUL CU 14.7ER