

UNIFICAZIONE


**ENEL**

MORSETTO PER COLLEGAMENTO TUBO LEGA AL Ø 100  
PASSANTE - PIASTRA A 4 FORI


20 08 B

**LM 1037**

Novembre 1984  
Ed. 3 - 1/1

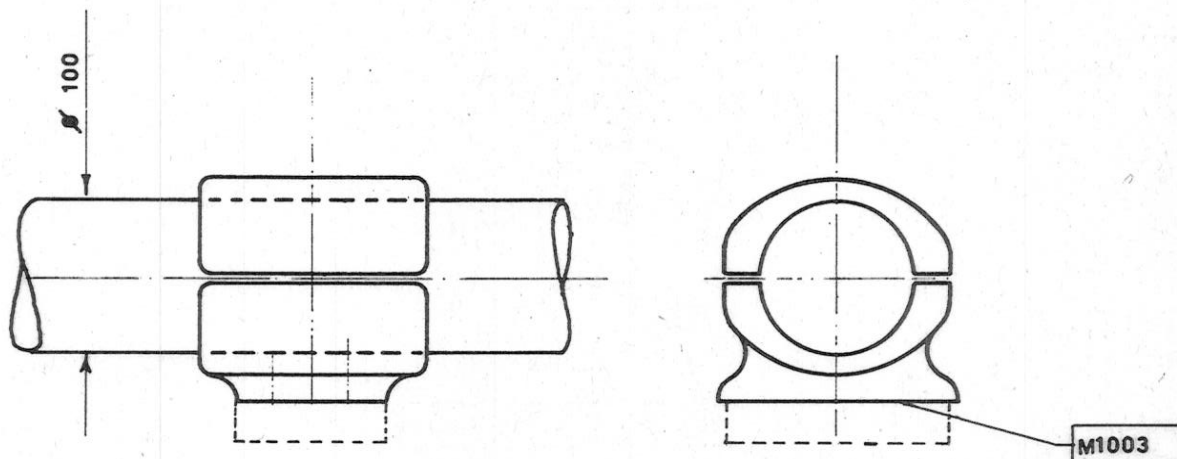

**SCHEMI DI PROVA MECCANICA**  
(carichi di rottura in daN)

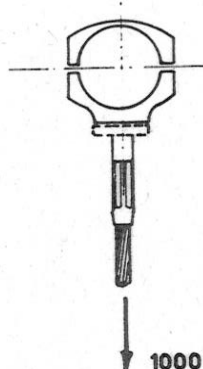

MATRICOLA	20 08 42
-----------	----------

- 1 - Materiale: lega di alluminio. Bulloni di serraggio in acciaio inossidabile o lega di alluminio.
- 2 - Corrente nominale 2000A, corrente di breve durata (1s) 31,5kA
- 3 - Su ciascun esemplare dovrà essere marcata la sigla o il marchio di fabbrica della ditta fornitrice, il diametro del conduttore e la coppia di serraggio dei bulloni.
- 4 - Prescrizioni: per la costruzione LM2007, per la fornitura LM2011, per il collaudo LM2002.
- 5 - Livello di radiodisturbo ammesso: 75dB a 155kV.
- 6 - Unità di misura: numero esemplari (n).

Designazione abbreviata: **MOR S COLL T100PASS/PIAS UE**