

STUDIO TECNICO
P.I. FABIO CARETTI
Via Davia n.9/b
S. Giovanni in Persiceto (BO)

COMMITTENTE
Venturi Ambiente Srl
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)


DESTINAZIONE
Venturi Ambiente Srl
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)

CIRCUITO DI POTENZA
QUADRO STOCCAGGIO CHIMICO
OSC

FILE	DATA
FOGLIO	18.04.2024
1 di 2	

1 di 2	18.04.2024
COMMESSA	RIF. PROT.
*	P045/24

POTENZA DISTRIBUIBILE	kW 40
TENSIONE DI ESERCIZIO	V 400
TENSIONE C.TI AUSILIARI	V 230
CORRENTE CORTO CIRCUITO	kA <6
DIMENSIONI	mm *
72 MODULI	IP 67

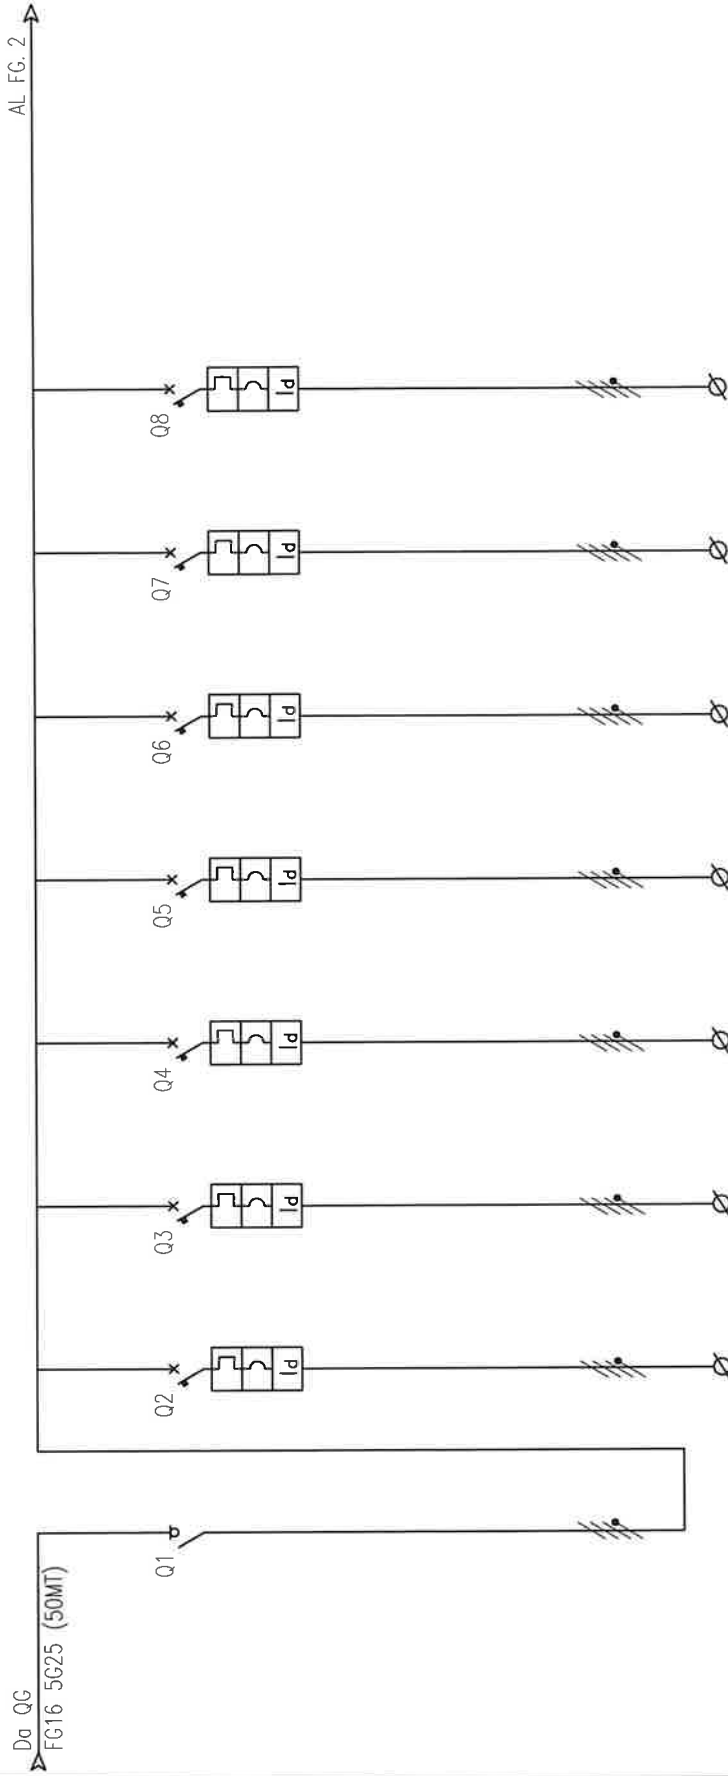[illegible]

STUDIO TECNICO
P.I. FABIO CARETTI
S. Giovanni in Persiceto (BO)

COMMITTENTE
Venturi Ambiente Srl
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)


DESTINAZIONE
Venturi Ambiente Srl
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)

CIRCUITO DI POTENZA
QUADRO STOCCAGGIO CHIMICO
QSC


FILE
Quadro Stoccaggio Chimico
FOGLIO
DATA
18.04.2024
2 di 2
COMMESSA
RIF.PROT.
P045/24
*

POTENZA DISTRIBUIBILE	kW 100
TENSIONE DI ESERCIZIO	V 400
TENSIONE C.TI AUSILIARI	V 230
CORRENTE CORTO CIRCUITO	kA <16
DIMENSIONI	mm *
72 MODULI	IP 67

DAL FG. 1

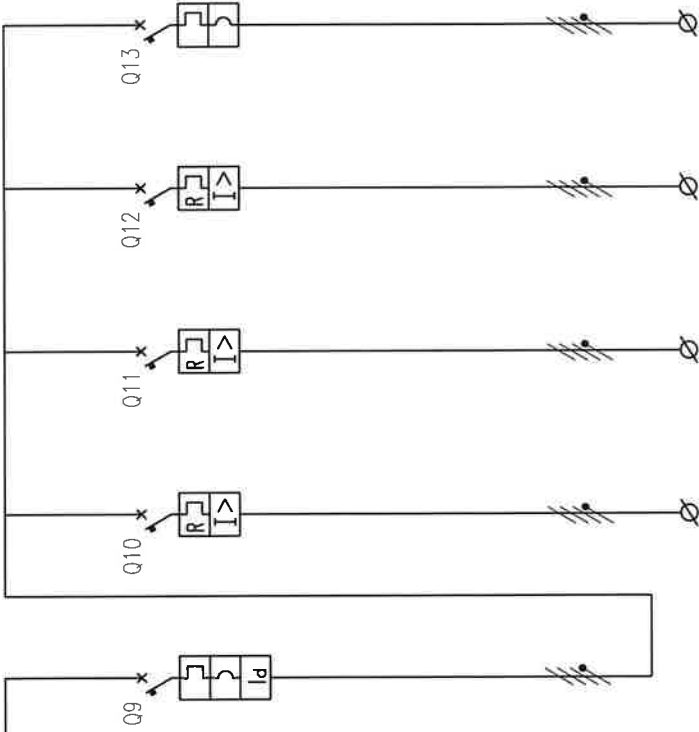

QUADRO 72 MODULI

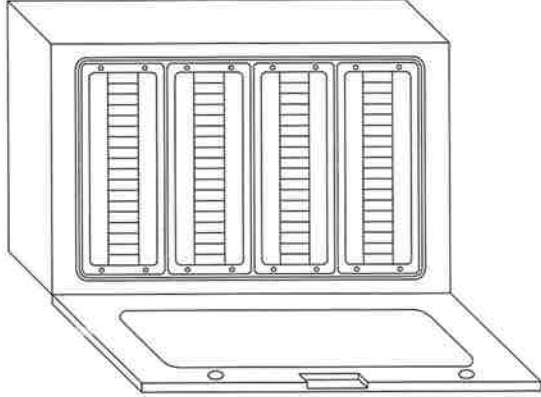

DENOMINAZIONE		GENERALE	AGITATORE	POMPA FANGHI	POMPA ACQUA	AUX			
RIFERIMENTO IN MORSETTIERA		C							
INTERRUTTORE	curva n. poli / I. nominale potere di interruzione	A 4P 63A kA 6				1P+N 10A 6			
DIFFERENZIALE	sensibilit� / tempo int. A/sec.	0.3-0.3							
SALVAMOTORE	n. poli / I. nominale compo regol. termica	A 4P 10A 16A 16A A 10-16 16-25							
TELERUTTORE	n. poli / I. nominale tensione	A 4P 10A 16A 16A V 16-25							
FUSIBILE	I. nominale	A 4P 10A 16A 16A V 16-25							
TRASFORMATORE	tensione primaria tensione secondaria potenza	V 16-25 V 16-25 VA 16-25							
RELE'	n. poli / I. nominale tensione	A 4P 10A 16A 16A V 16-25							
RELE' TERMICO	taratura	A 4P 10A 16A 16A V 16-25							
CONDUTTORE	tipo composizione	mmq 16-25							
NOTE									

**STUDIO TECNICO
P.I. FABIO CARETTI**
Via Davia n.9/b
S. Giovanni in Persiceto (BO)

COMMITTENTE
Venturi Ambiente Srl
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)


DESTINAZIONE
Venturi Ambiente Srl
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)

CIRCUITO DI COMANDO
QUADRO STOCCAGGIO CHIMICO
QSC

FILE	
Quadro Stoccaggio Chimico	
FOGLIO	DATA
2 di 3	18.04.2024

COMMESSA
*
RIF. PROT.
P045/24

POTENZA DISTRIBUIBILE	kW 100
TENSIONE DI ESERCIZIO	V 400
TENSIONE C.T.I. AUSILIARI	V 24
CORRENTE CORTO CIRCUITO	kA <6
DIMENSIONI	mm *
* MODULI	IP 67

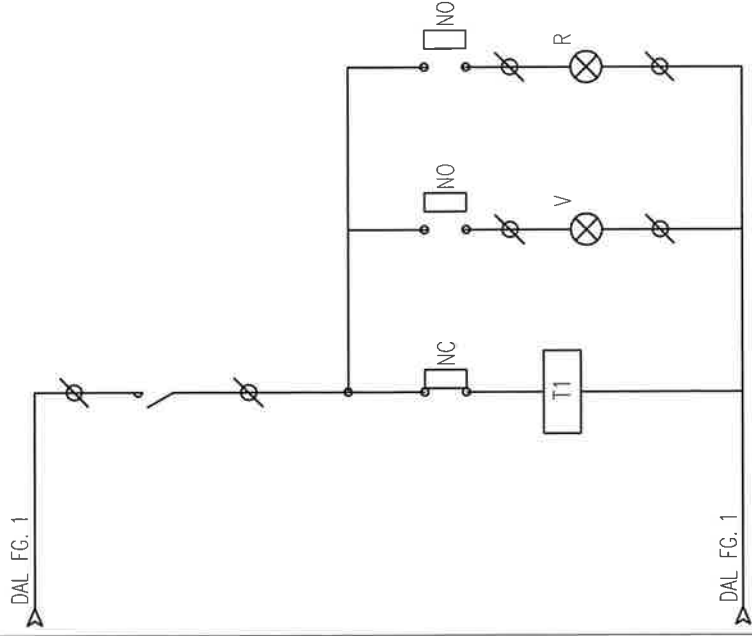

DENOMINAZIONE		TELERUTTOR. POMPA ACQUA							MOTORE ACCESSO POMPA ACQUA	SCATTO SALVAMOT. POMPA ACQUA				
RIFERIMENTO IN MORSETTIERA														
	curva													
INTERRUTTORE	n. poli / l. nominale	A												
	potere di interruzione sensibilit� / tempo int.	kA												
DIFFERENZIALE	n. poli / l. nominale	A/sec.												
	campo regol. termica	A												
SALVAMOTORE	n. poli / l. nominale	A												
	tensione	V												
FUSIBILE	l. nominale	A												
	tensione primaria	V												
TRASFORMATORE	tensione secondaria	V												
	potenza	VA												
	tipo													
RELE'	n. poli / l. nominale	A												
	tensione	V												
RELE' TERMICO	taratura	A												
	tipo													
CONDUTTORE	composizione	mmq												
NOTE														

STUDIO TECNICO
P.I. FABIO CARETTI
Via Davia n.9/b
S. Giovanni in Persiceto (BO)

COMMITTENTE
Venturi Ambiente Srl
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)

DESTINAZIONE
Venturi Ambiente Srl
Via Amedeo Zanini, 2-4
Anzola dell'Emilia (BO)

CIRCUITO DI COMANDO
QUADRO STOCCAGGIO CHIMICO
QSC

FILE
Quadro Stoccaggio Chimico
FOGLIO
3 di 3
DATA
18.04.2024

COMMESSA
*
RIF. PROT.
P045/24

CARATTERISTICHE QUADRO	
POTENZA DISTRIBUIBILE	kW 100
TENSIONE DI ESERCIZIO	V 400
TENSIONE C.TI AUSILIARI	V 24
CORRENTE CORTO CIRCUITO	kA <6
DIMENSIONI	mm *
* MODULI	IP 67

ACCIAIO INOX

