


PIANTA PIANO PRIMO livello +7,45 / 9,0 / 9,7 m

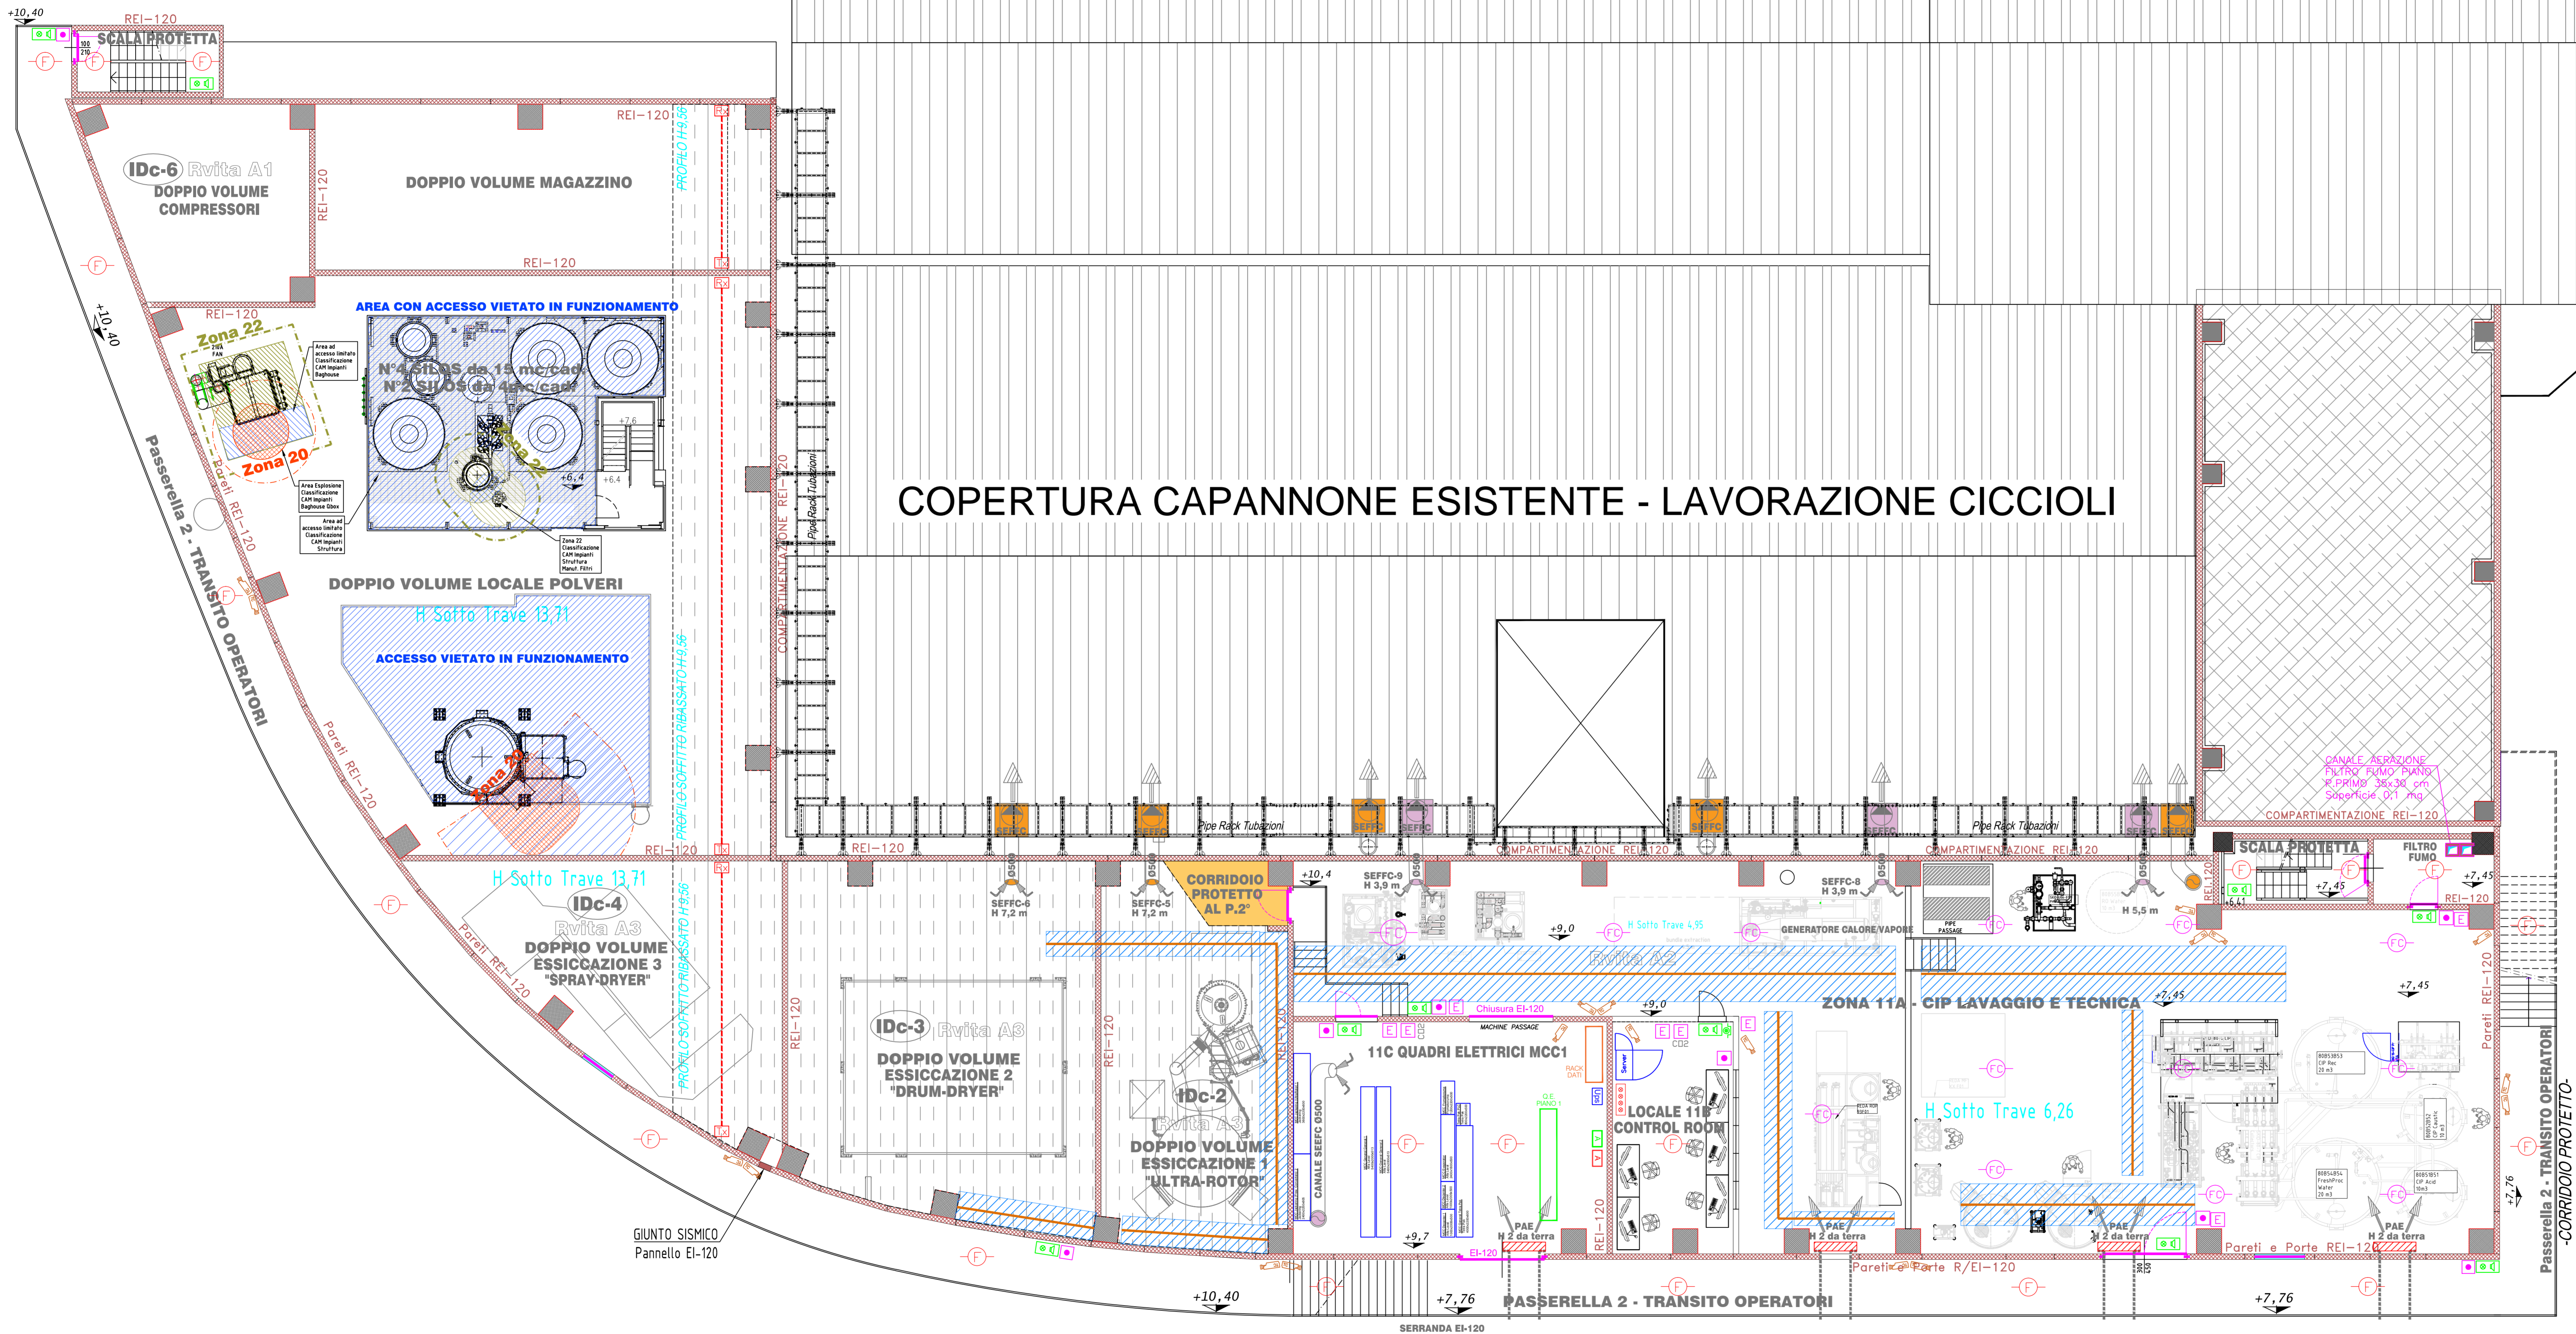

LEGENDA SIMBOLI

	PULSANTE DI SGANCIO MT
	PULSANTE DI SGANCIO GENERALE
	PULSANTE DI SGANCIO SINGOLO REPARTO
	CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO
	CENTRALE IMPIANTO EVACUAZIONE FUMO E CALORE
	PANNELLO SEGNALE ALLARMI
	RIVELATORE COMBINATO OTTICO-TERMOVELOCIMETRICO
	RIVELATORE DI FUMO PUNTIFORME OTTICO
	RIVELATORE DI FUMO LINEARE
	CAVO TERMOSENSIBILE POSIZIONATO LUNGO IL PERCORSO DEI PIPE RACKS
	PULSANTE MANUALE DI AZIONAMENTO "ALLARME INCENDIO"
	DISPOSITIVO DI ALLARME OTTICO E ACUSTICO
	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE, 6KVA, AUTONOMIA 1h
	TERMOCAMERA
	ELETTROMAGNETE PER PORTE TAGLIAFUOCO CON SGANCIO DA IMPRINTO IRM

ATEX ZONE LEGEND COLOR:	
	ZONE 20
	ZONE 21
	ZONE 22
	AREA EXPLOSION SAFETY
	AREA ACCESSO VIETATO

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO)

REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE, FOSFATO DI CALCIO E AROMI DA PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IDONEI AL CONSUMO UMANO MEDIANTE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI PORZIONE DI FABBRICATO DA DEPOSITO A PRODUTTIVO - IMPIANTO SINTESI[®] -

Titolo:
PLANIMETRIA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E SEGNALE ALLARME INCENDIO (IRAI);PIANO PRIMO

Comittente:
CASTELFRIGO LV
Via Allende, 6 - 41051 Castelnuevo Rangone (MO)
legale rapp. Dott. Fara Mauro



Progettazione ambientale
STUDIO ASSOCIATO NE MA
dell'ing. David Negri e dell'ing. Mazzolani Roberta
via Cavaciuri, 67 - 40026 Imola (BO)

Progettista Architettonico, Strutturale e D.L., coordinamento generale
STUDIO TECNICO ING. ALDO BARANI
ing. Aldo Barani
via della Pace, 170 - 41050 Vigonza (MO)

Progetto prevenzione incendi
TERMOTECNICA POLTRONIERI
Per. ind. Massimo Poltronieri
via Togliatti del Garbo, 59 - 41125 Modena tel. 059 330943 - e mail: massimo@termotecnicapoltronieri.it

Progetto generale impianti elettrici
PROGETTAZIONE IMP. ELETTRICI
Per. ind. Fabio Acerbi
via Piemonte, 2 - 40041 Asola (VR) tel. 0394605083 - e mail: fabio.acerbi@libero.it

Progetto generale impianti meccanici
STUDIO ASSOCIATO BURANI E NOCETTI
Per. ind. Paolo Burani
via Garibaldi, 423 - 41123 Modena (MO) tel. 059342622 - e mail: paco@studioburani.it

CODICE TAVOLA :

21-506-10

Codice interno:
21507 - DI-EL-PLN-010

data:
Novembre 2024

scala:
REVISIONE VO

Tecnostar due srl
Via Memmori, 88
41057 Sordani (MO)
MODENA - ITALY
Tel. +39 059 786 0501
Fax +39 059 786 0500
www.tecnostardue.it