



SEZIONE A-A / PROSPETTO SUD (scala 1:100)

**** NOTE le strutture di supporto degli impianti antincendio SPRINKLER devono avere resistenza al fuoco almeno R-30**




SEZIONE B-B / PROSPETTO OVEST (scala 1:100)

STRUTTURE PORTANTI (pilastri, travi, tegoli, ecc.) aventi classe di resistenza al fuoco R-120
STRUTTURE SEPARANTI (pareti, pannelli, solai orizzontali, ecc.) aventi resistenza al fuoco R/EI-120
STRUTTURE SECONDARIE di tamponamento non portanti (tamponamenti copertela) resistenza al fuoco > R-30**
**** NOTE** le strutture di supporto degli impianti antincendio **SPRINKLER** devono avere resistenza al fuoco almeno R-90



SEZIONE C-C / PROSPETTO EST (scala 1:100)

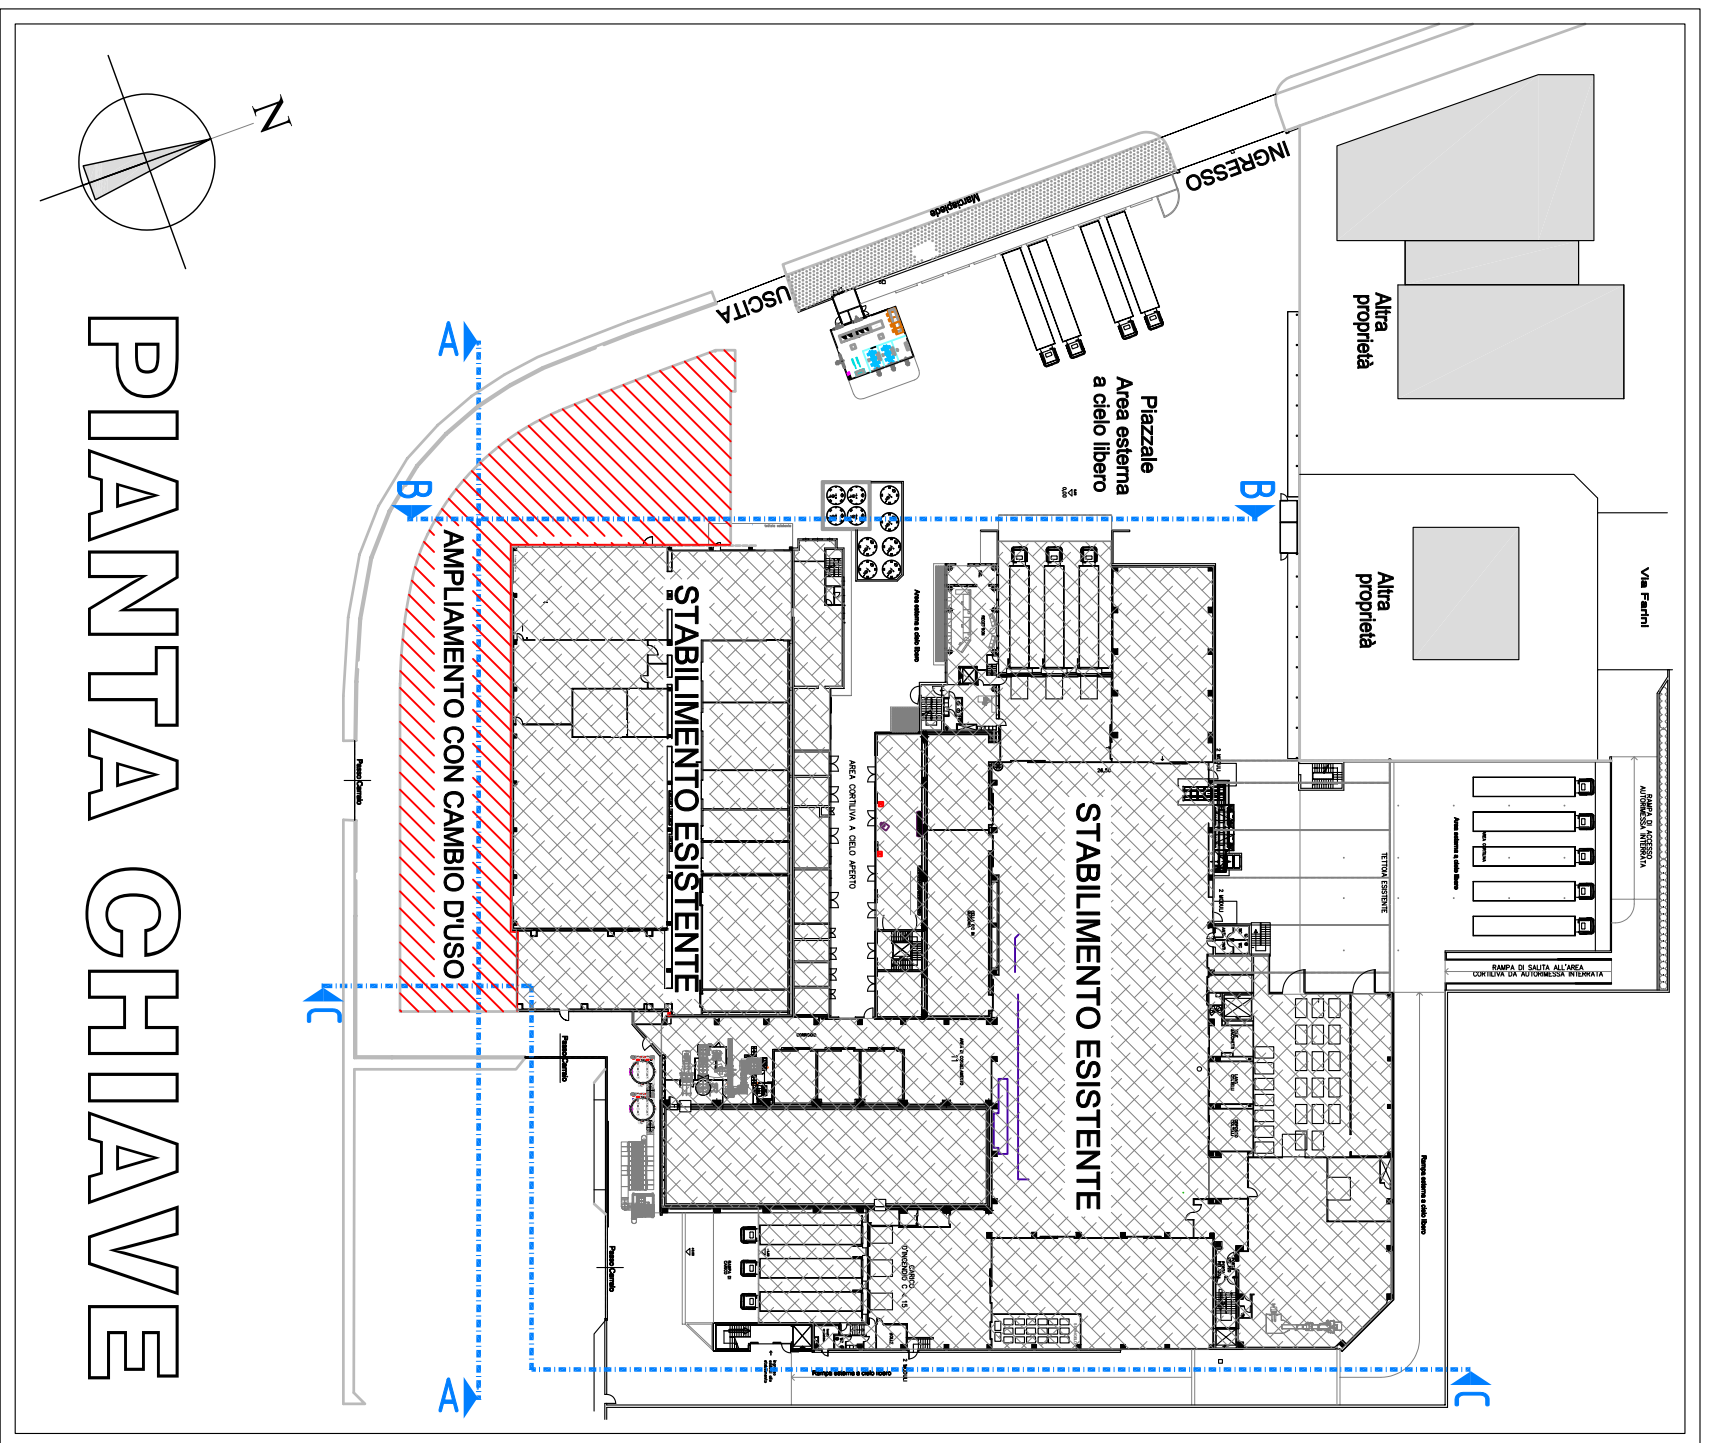

PIANTA CHIAVE

[illegible]