


SEZIONI TIPO CAVIDOTTO
INTERCONNESSIONE IMPIANTO-NUOVA SE
SCALA 1 : 20 -


Sezione scavo cavidotto AT 36 kV
SU STRADA ASFALTATA, sez. 500 mmq

Cavidotto di tipo A
(profondità di posa m. 1,0 - 1,4)

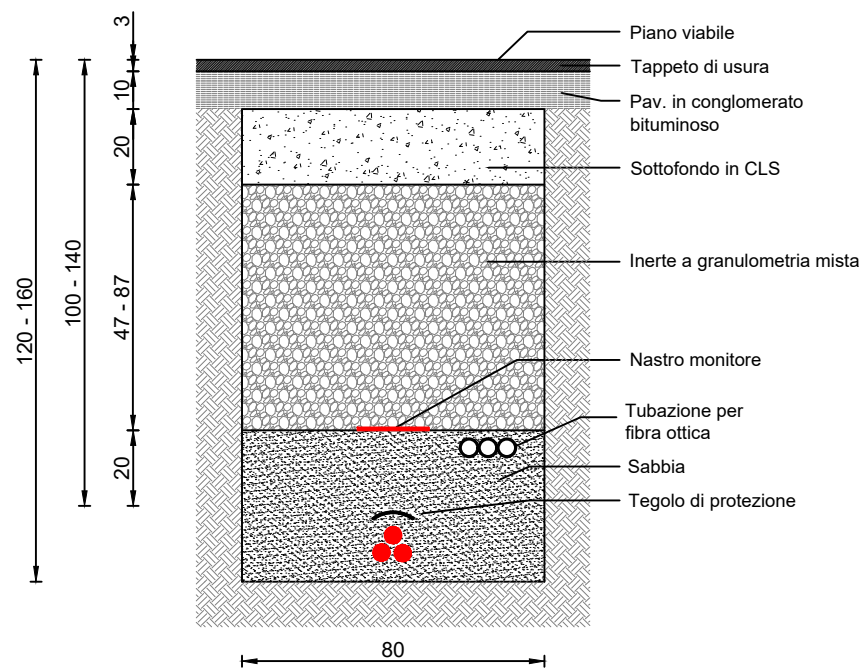


Sezione scavo cavidotto AT 36 kV
ATTRaversAMENTO CANALI, sez. 500 mmq

Cavidotto di tipo C
(profondità di posa m. 1,0 - 1,4)

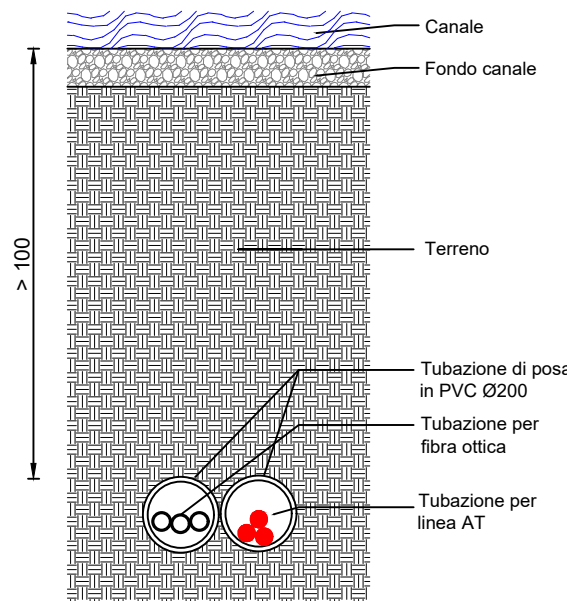

Sezione scavo cavidotto AT 36 kV
SU TERRENO NATURALE, sez. 500 mmq

Cavidotto di tipo B
(profondità di posa m. 1,0 - 1,4)

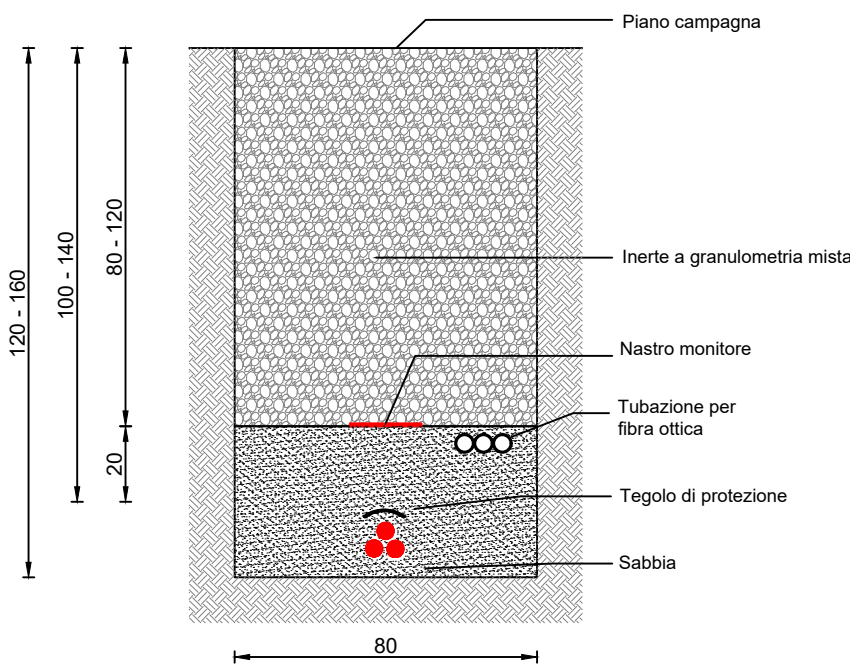

09/2024	00	Prima emissione	Berardinelli G. Fratianni L.	Francavilla G. Marabeti L. D'Amico G.	Boni Castagnetti F.
DATA	REV	DESCRIZIONE EMISSIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
		ID Documento Committente CoD084_FV_00050_BED	IMPIANTO: PORTOMAGGIORE (FE)		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale  deve-loop S.r.l. unipersonale		ID Documento Appaltatore FV_IR_03.Portomaggiore_PD.ELA.50	TITOLO: SEZIONI TIPICHE SCAVI LINEA AT DI CONNESSIONE		
FOGLIO	SEGUE	DI	FORMATO		
01	NO	01	A2	DIS. N.	scala: 1:20
NOME FILE: CoD084_FV_00050_BED_Sezioni tipiche scavi linea AT di connessione.pdf					