





DETTAGLIO SUPERAMENTO INTERFERENZE MEDIANTE TECNICA NO-DIG

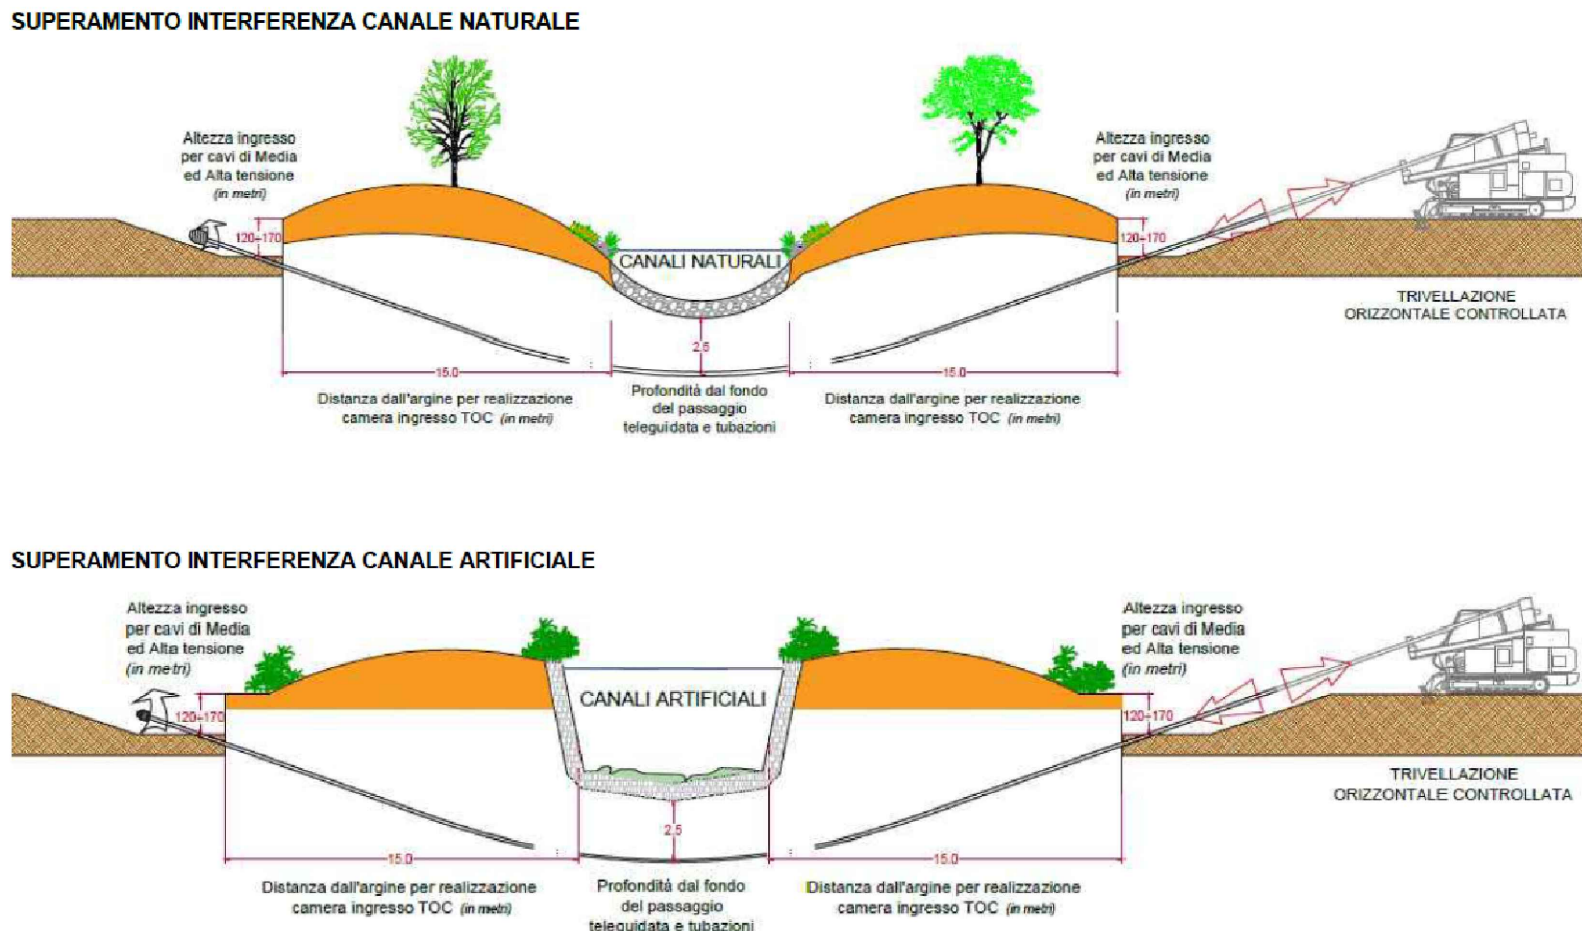

DETTAGLI SCAVI PER POSA COLLEGAMENTO MT DI PROGETTO - Scala 1:20

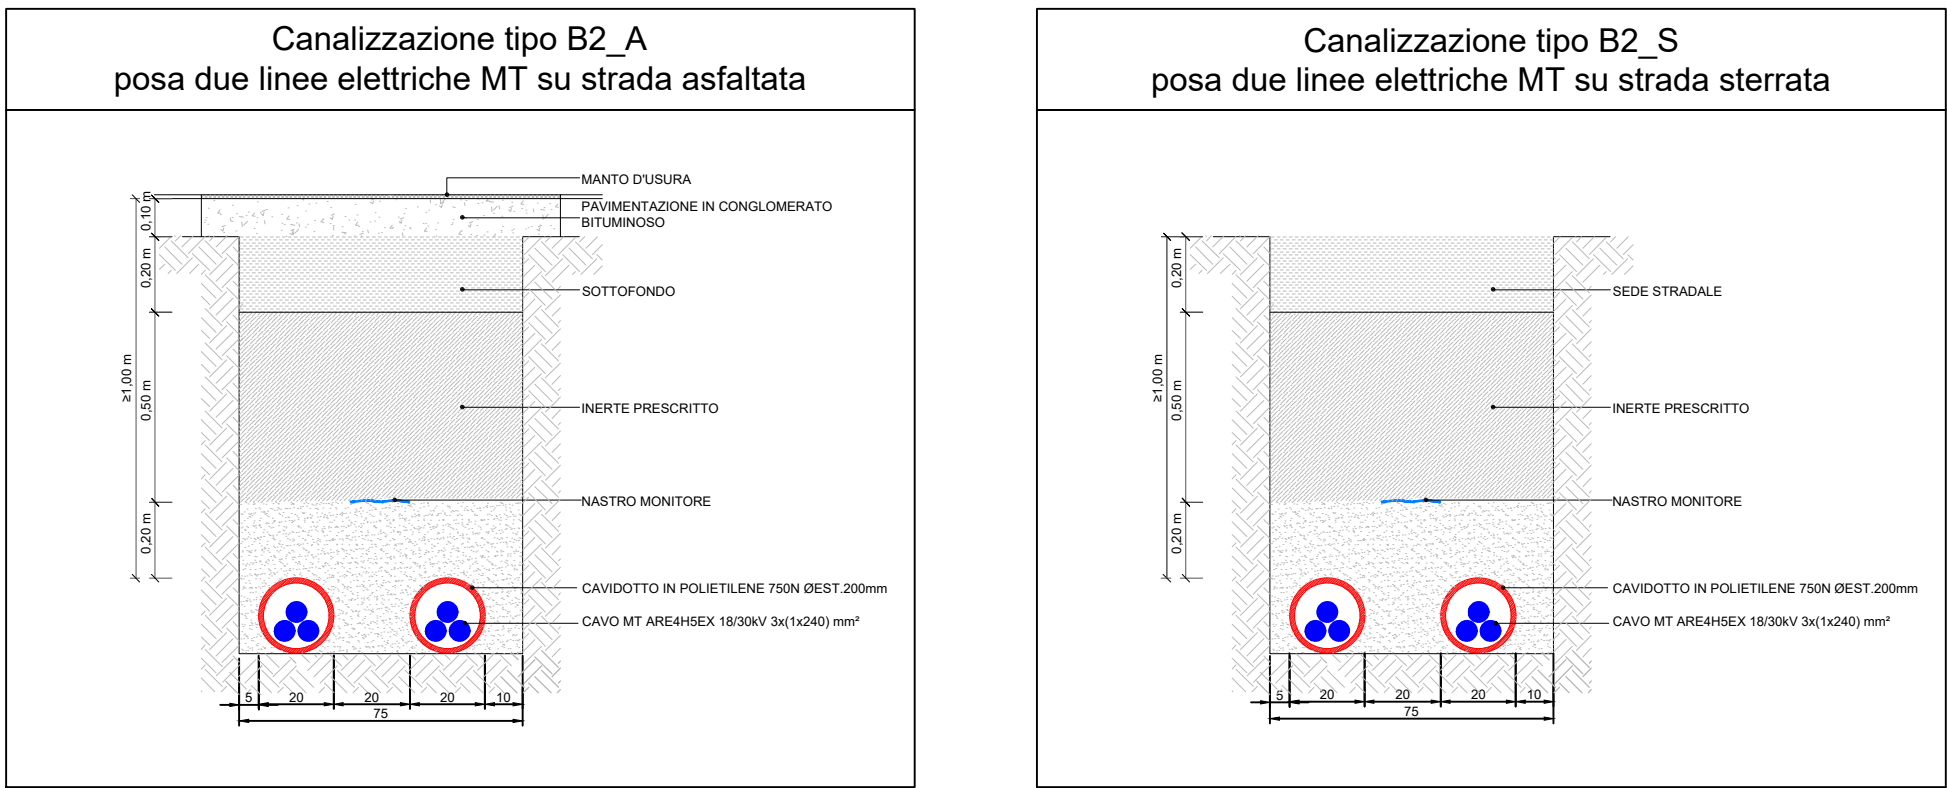

LEGENDA cavidotto interrato connessione				
percorso	scavo MT	lunghezza MT (mt) tratto A - D		
A - D		3.595,13		
percorsi	lunghezza (mt)	tipologia	tipologia scavo	numero di terme
A - B	35,08	terreno agricolo	tipo B2_S	2
B - C	3.073,50	strada statale	tipo B2_A	2
C - D	486,55	terreno agricolo	tipo B2_S	2

LEGENDA Interferenze cavidotto interrato connessione			
Interferenza	Tratto	Tipologia	Superamento
01	A - B	C.so d'acqua	No - Dig
02	A - B	C.so d'acqua	No - Dig
03	A - B	Metanodotto	No - Dig
04	A - B	Linea el.	No - Dig
05	A - B	Acquedotto	No - Dig
06	A - B	C.so d'acqua	No - Dig

IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO DA 19,8026 MWP E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE, COMUNE DI CAORSO (PC)			
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006			
IMMOBILE	Comune di Caorso Foglio 19 Mappali 15, 19, 20; Foglio 20 Mappali 108,109,55,60,63,61,79,15,77,75,20,21,62,202,33,89,30,41,39,222,107,110		
PROGETTO VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ ALLA VIA	OGGETTO TAV06 - INTERFERENZE COLLEGAMENTO	SCALA 1:5000 1:20	
REVISIONE - DATA REV.00 - 19/02/2025	VERIFICATO	APPROVATO	
IL RICHIEDENTE	FIRMA _____ FIORENZUOLA SOLAR 1 S.R.L.		Fiorenzuola 1 SOLAR
I PROGETTISTI	Ing. Riccardo Valz Gris		
	FIRMA _____		
	Arch. Rosalba Teodoro		
TEAM DI PROGETTO	FIRMA _____		
	LAND LIVE srl - Società per l'Ingegneria 13900 Biella - Via Repubblica 41 Tel. +39 015 32838 - Fax +39 015 30878		LAND LIVE