



VSE

VSE S.r.l.

PIAZZALE CADORNA N. 14 - MILANO (MI)

C.F. 02607460223 e P.IVA 02607460223

REA MI - 2615671

Regione Emilia-Romagna

Comune di Caorso

Provincia di Piacenza

P.A.U.R.

Titolo:

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

"VSE_CAORSO"

Oggetto:

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI DICHIARAZIONE

Codifica Elaborato:

VVF

DICH


Impresa/Studio di progettazione:


WEPLAN
GROUP S.R.L.

Via dell'Industria, 1 - 40027 Osimo (AN) T. +39 071 7231280 F. +39 071 7235455
Web www.weplaningegneria.it Email info@weplaningegneria.it Pec weplanstudio@pec.it

Progettista:

Dott. Ing. Michele BALEANI
Ordine degli Ingegneri prov. Ancona n. 2319

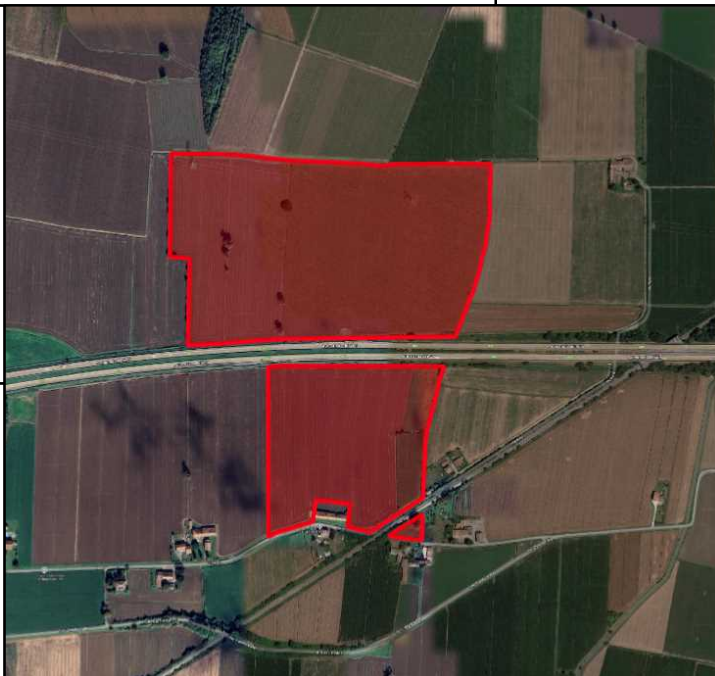

Latitudine: 45,058646°

Longitudine: 9,90172°

Cod. File:

VVF_DICH_CAORSO_PD_00.pdf

Scala:

-

Formato:

A4

Codice:

PD

Rev.:

00

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	01/2025	Prima emissione	Ing. Michele Baleani	Ing. Michele Baleani	Ing. Michele Baleani
1	mm/aaaa				
2	mm/aaaa				

In riferimento alla Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da parte della società VSE S.r.l. sito nel Comune di Caorso (PC), nell'ambito degli obblighi connessi alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del D.P.R. n.151 del 1 Agosto 2011 si fa presente che le attività svolte non ricadono in tale elenco in quanto non superano i limiti per l'assoggettabilità.

Impianto fotovoltaico installato a terra con a servizio trasformatori elettrici trifase in resina.

Tale Attività non ricade nell'elenco delle Attività Soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del D.P.R. n.151 del 1 Agosto 2011, in quanto:

- L'impianto fotovoltaico è a terra e non installato su di una attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- Il trasformatore è una macchina elettrica in resina dove non vi è presenza di liquidi isolanti combustibili, pertanto non si configura l'Attività n. 48.


Pertanto non sussiste nessun obbligo di presentare la richiesta di parere di conformità antincendio ai sensi dell'art.4 comma 6 D.P.R. n. 151 del 1 Agosto 2011

Le opere saranno comunque realizzare nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e verranno rispettati i limiti e gli obblighi in conformità al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Osimo 14/01/2025

Il Professionista Antincendio

Dott. Ing. Michele Baleani

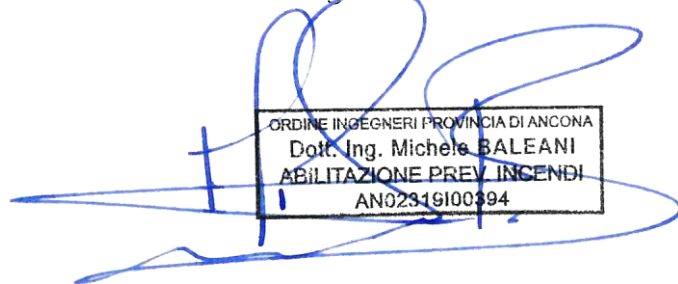

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI ANCONA
Dott. Ing. Michele BALEANI
ABILITAZIONE PREV. INCENDI
AN02319100394