



CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BO_2025_00078-PXA_000004 - area 01

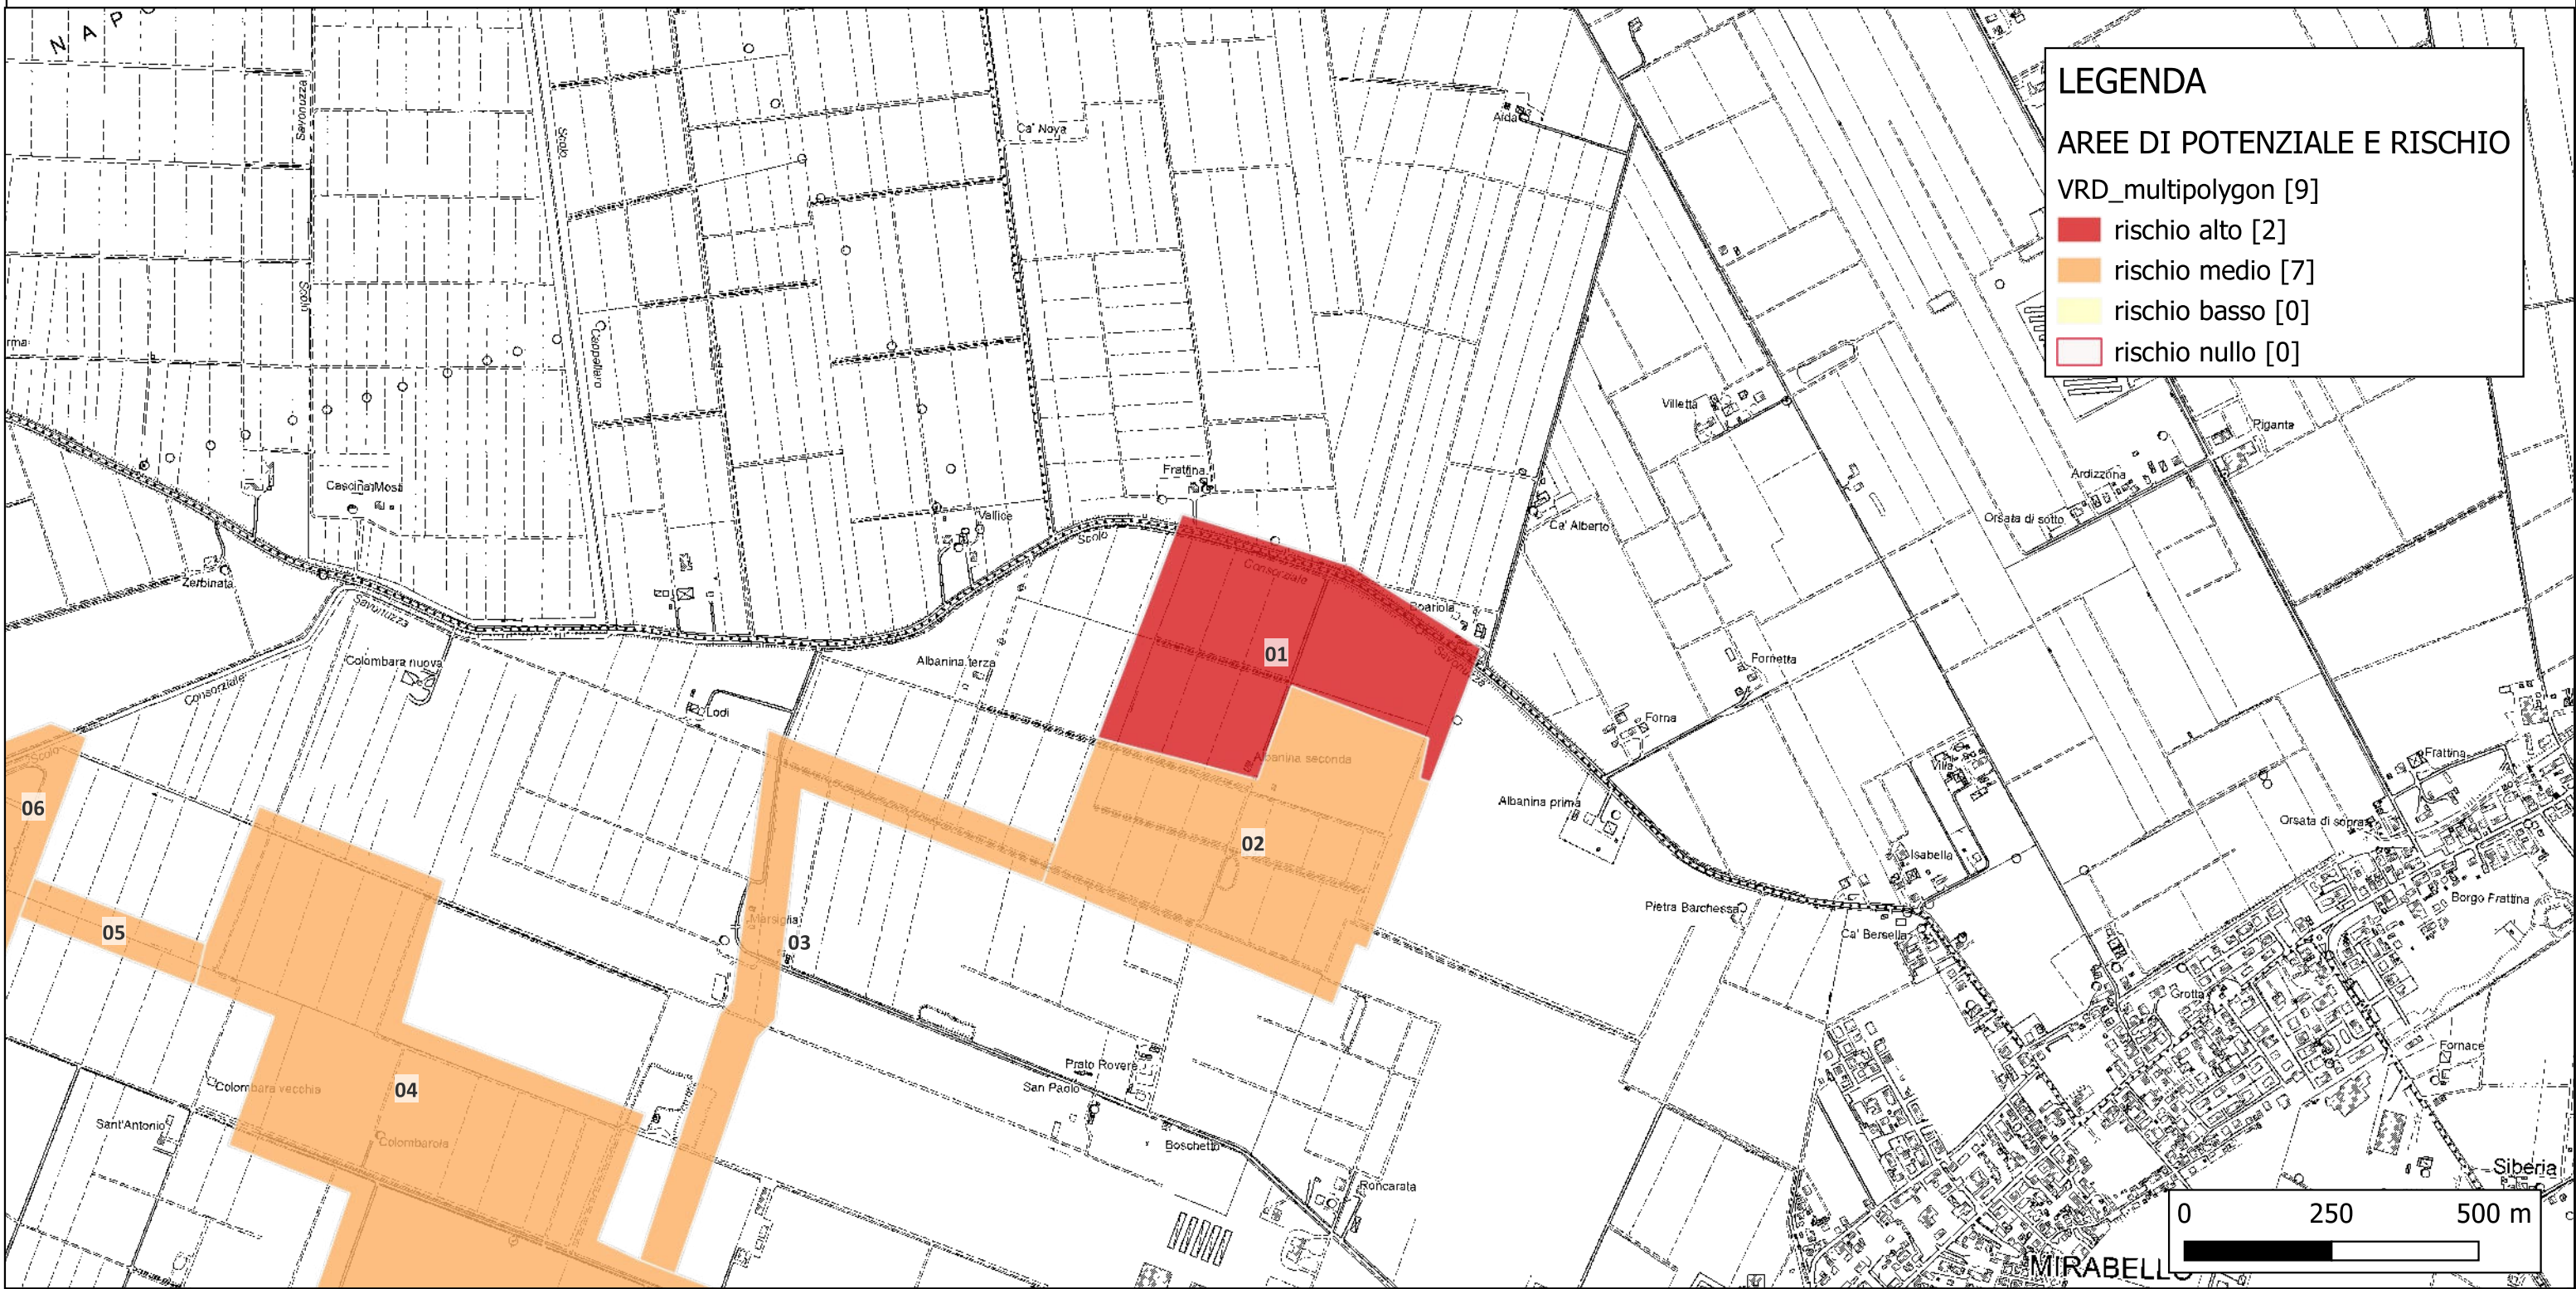


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
01	rischio alto	Quota di scavo dell'impianto fotovoltaico:-3,5 m dal piano di campagna Quota di rinvenimento delle evidenze archeologiche attestate:I contesti riferibili all'età del Bronzo si collocano generalmente tra -2,7 m e -3,3 m rispetto al piano di campagna, quelli di età villanoviana tra -2,2 m e -3,3 m, mentre le strutture di epoca romana sono attestate a profondità comprese tra -2,5 m e -4 m dal piano di campagna. Criticità geomorfologica: Area dossiva a significativa vocazione insediativa Criticità archeologica:Vicinanza ai Siti ArcheoDB 885 e 886 di età romana Normativa del grado di rischio Circolare 53/2022 della Direzione Generale ABAP, Allegato 1, Tabella 2-Rischio Archeologico: Area in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote indiziate della presenza di stratificazione archeologica

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BO_2025_00078-PXA_000004 - area 02

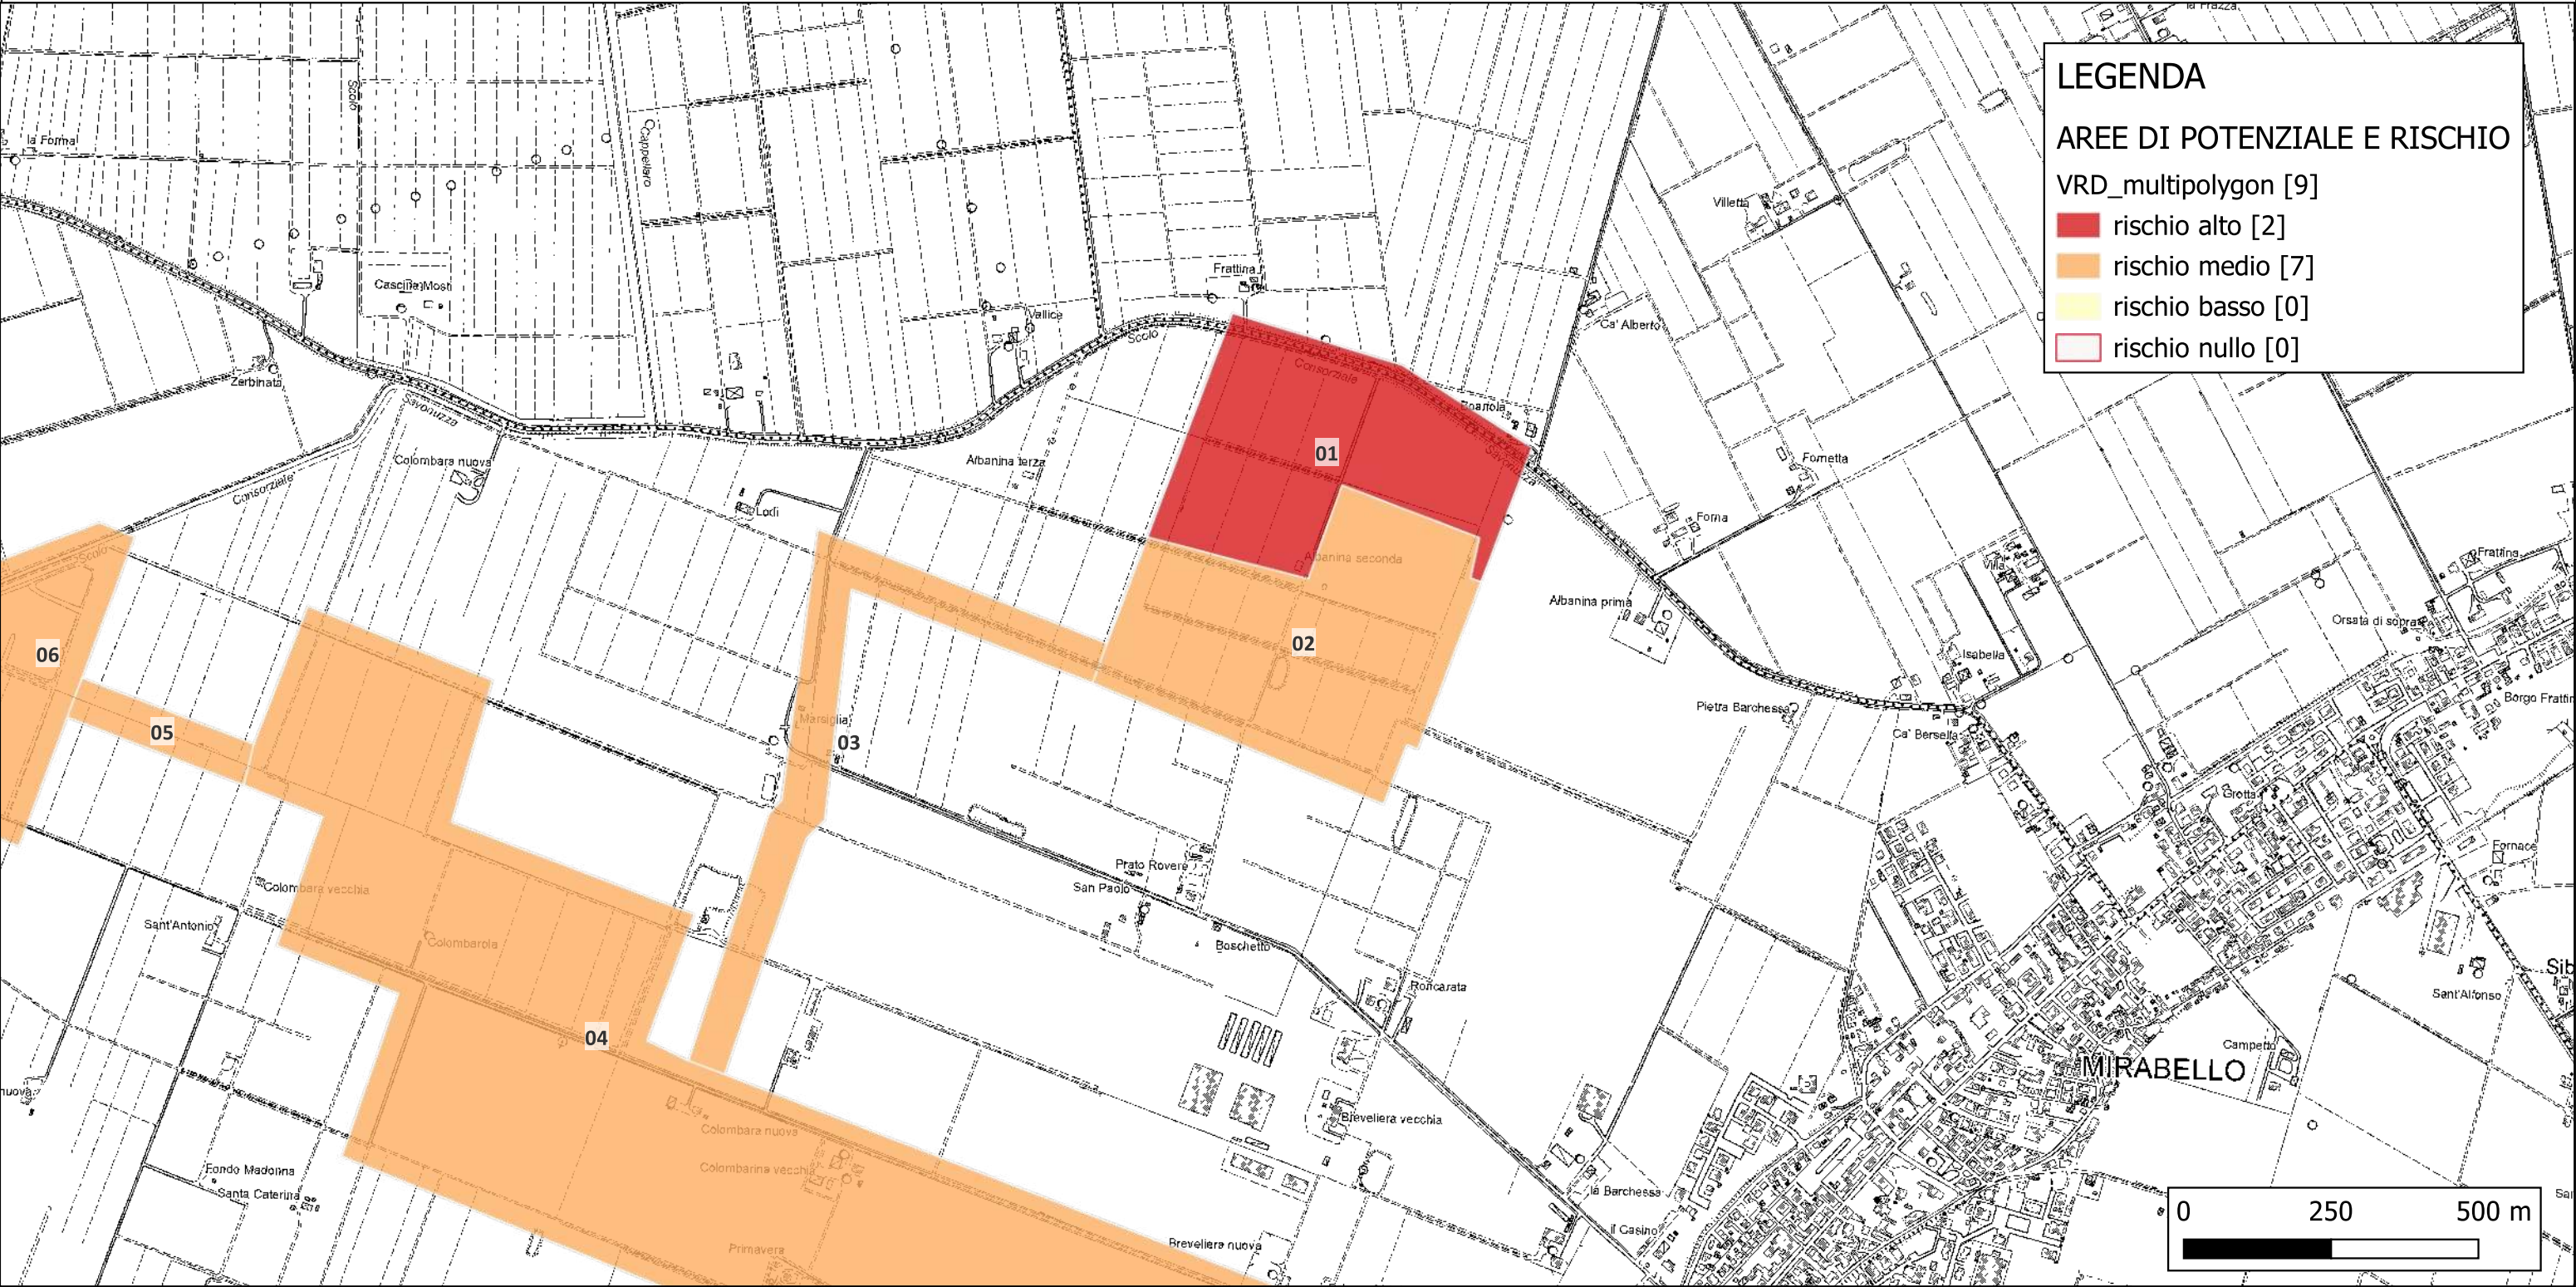

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
02	rischio medio	Quota di scavo dell'impianto fotovoltaico:-3,5 m dal piano di campagna Quota di rinvenimento delle evidenze archeologiche attestate:I contesti riferibili all'età del Bronzo si collocano generalmente tra -2,7 m e -3,3 m rispetto al piano di campagna, quelli di età villanoviana tra -2,2 m e -3,3 m, mentre le strutture di epoca romana sono attestate a profondità comprese tra -2,5 m e -4 m dal piano di campagna. Criticità geomorfologica: Area non dossiva a media vocazione insediativa Criticità archeologica:Vicinanza ai Siti ArcheoDB 885 e 886 di età romana Normativa del grado di rischio Circolare 53/2022 della Direzione Generale ABAP, Allegato 1, Tabella 2-Rischio Archeologico:Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BO_2025_00078-PXA_000004 - area 03

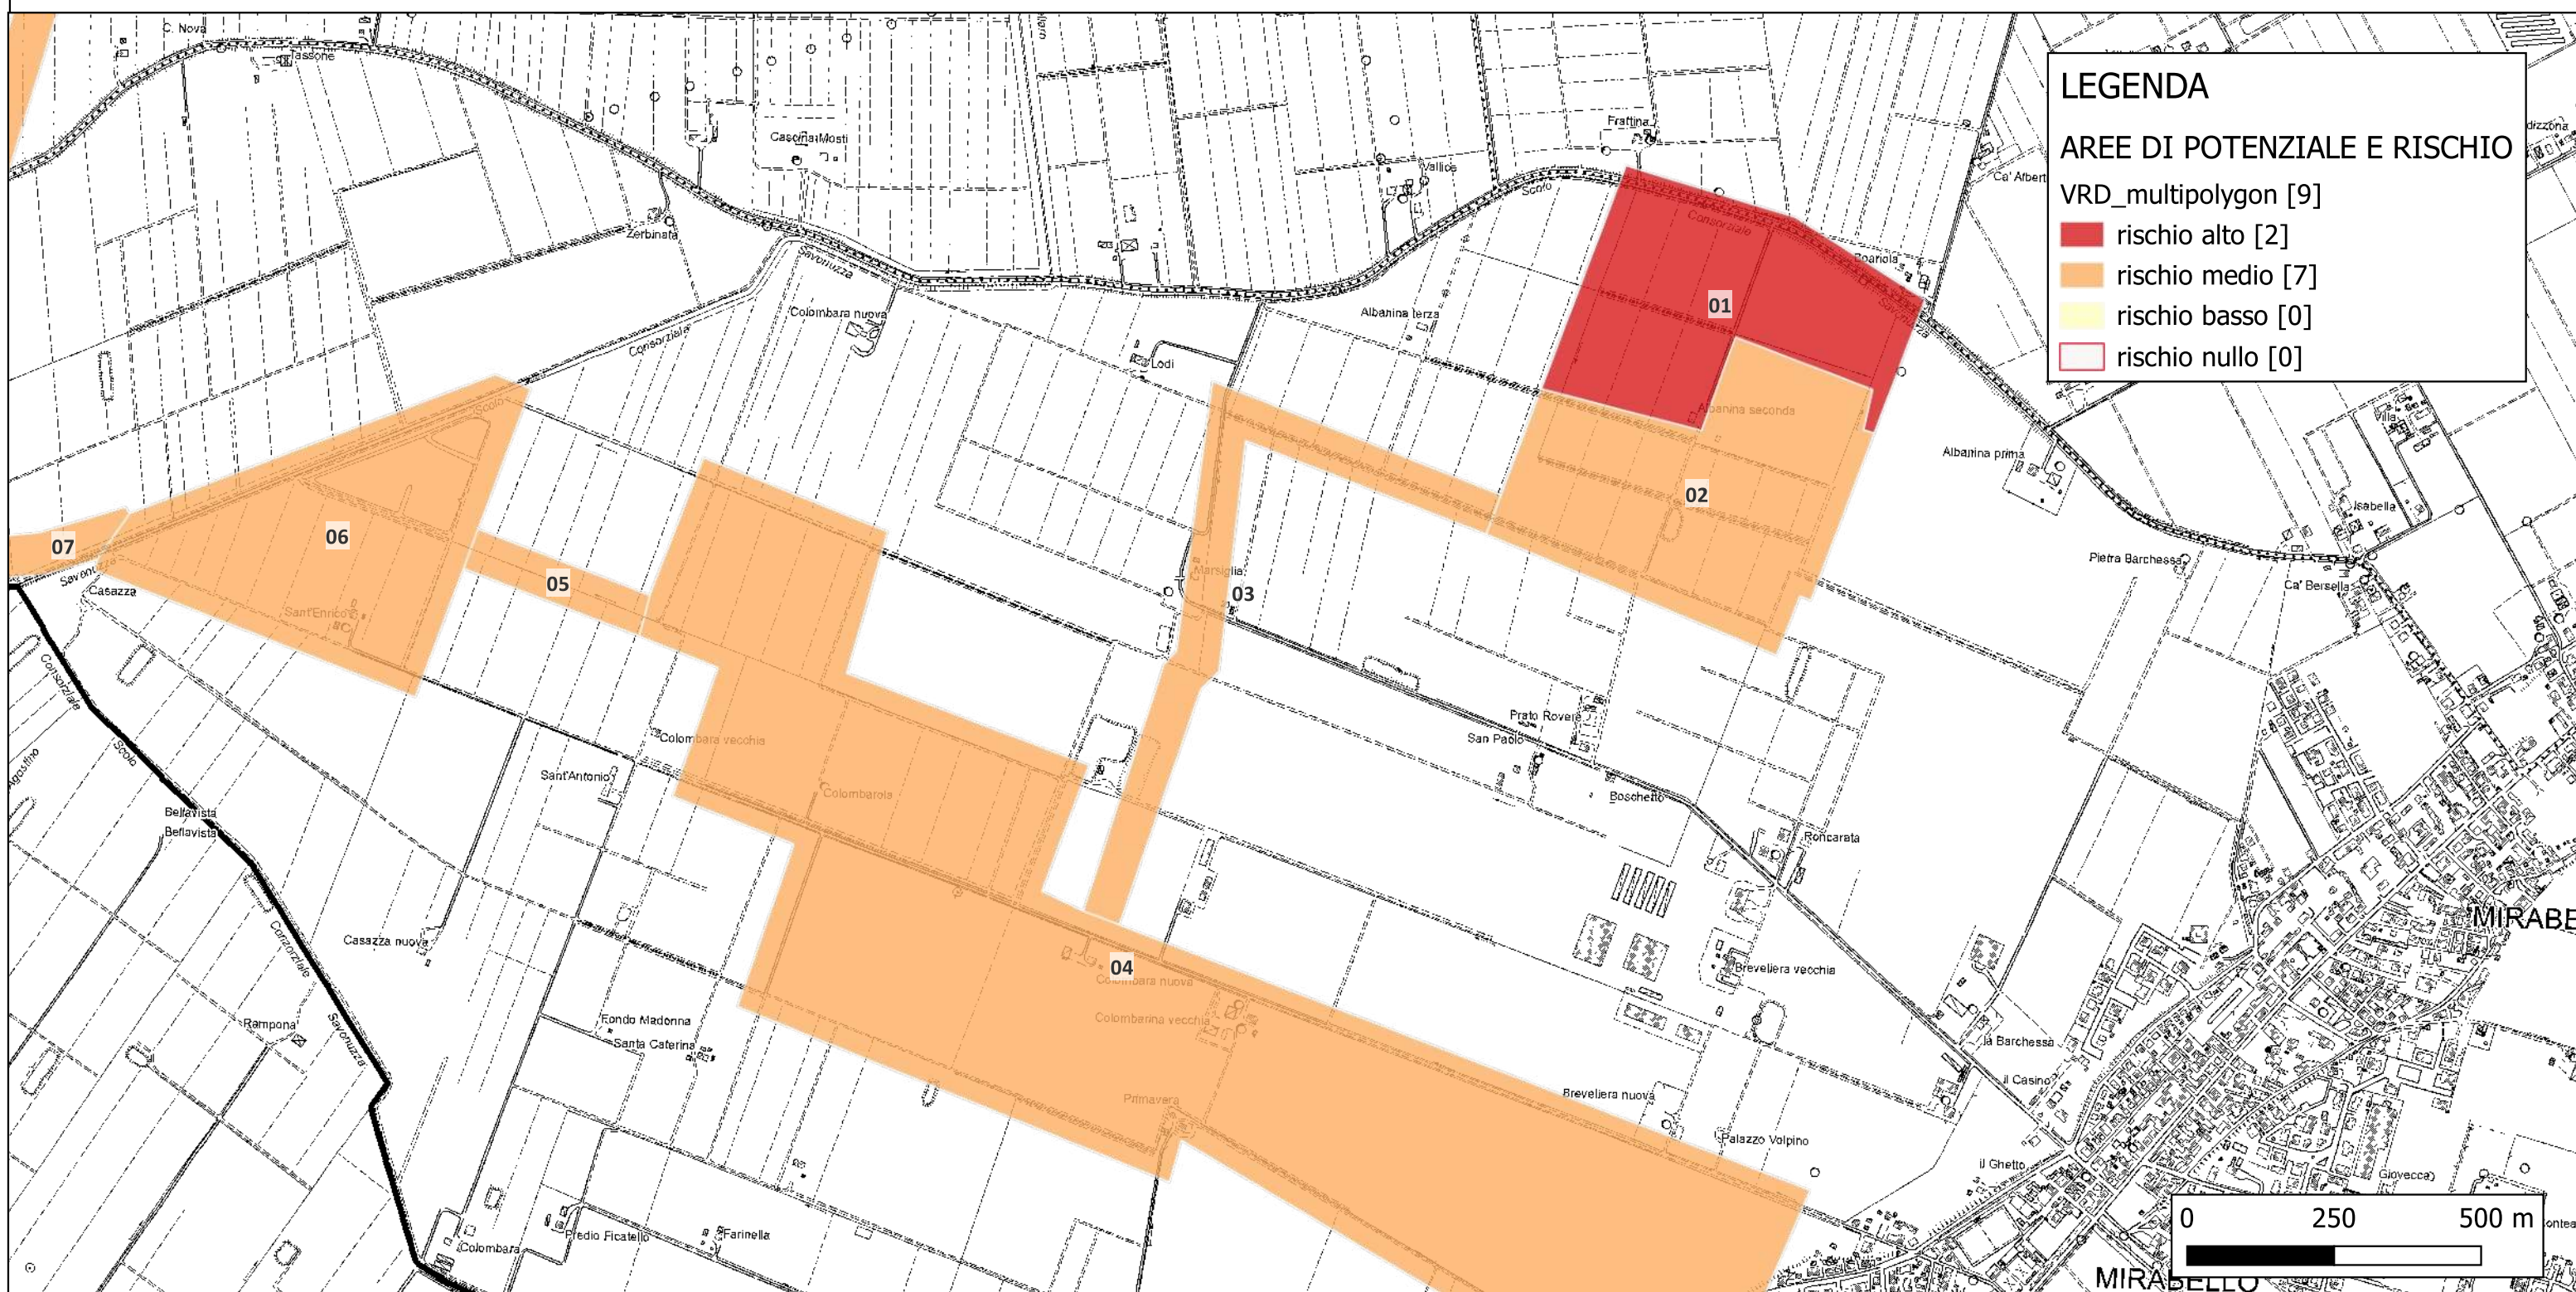


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
03	rischio medio	Quota di scavo cavidotto:-1,2 m dal piano di campagna Quota di rinvenimento delle evidenze archeologiche attestate:I contesti riferibili all'età del Bronzo si collocano generalmente tra -2,7 m e -3,3 m rispetto al piano di campagna, quelli di età villanoviana tra -2,2 m e -3,3 m, mentre le strutture di epoca romana sono attestate a profondità comprese tra -2,5 m e -4 m dal piano di campagna. Criticità geomorfologica: Area non dossiva a media vocazione insediativa Criticità archeologica:- Normativa del grado di rischio Circolare 53/2022 della Direzione Generale ABAP, Allegato 1, Tabella 2-Rischio Archeologico: Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BO_2025_00078-PXA_000004 - area 04




Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
04	rischio medio	Quota di scavo dell'impianto fotovoltaico:-3,5 m dal piano di campagna Quota di rinvenimento delle evidenze archeologiche attestate:- Criticità geomorfologica: Area non dossiva a media vocazione insediativa Criticità archeologica:- Normativa del grado di rischio Circolare 53/2022 della Direzione Generale ABAP, Allegato 1, Tabella 2-Rischio Archeologico:Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BO_2025_00078-PXA_000004 - area 05

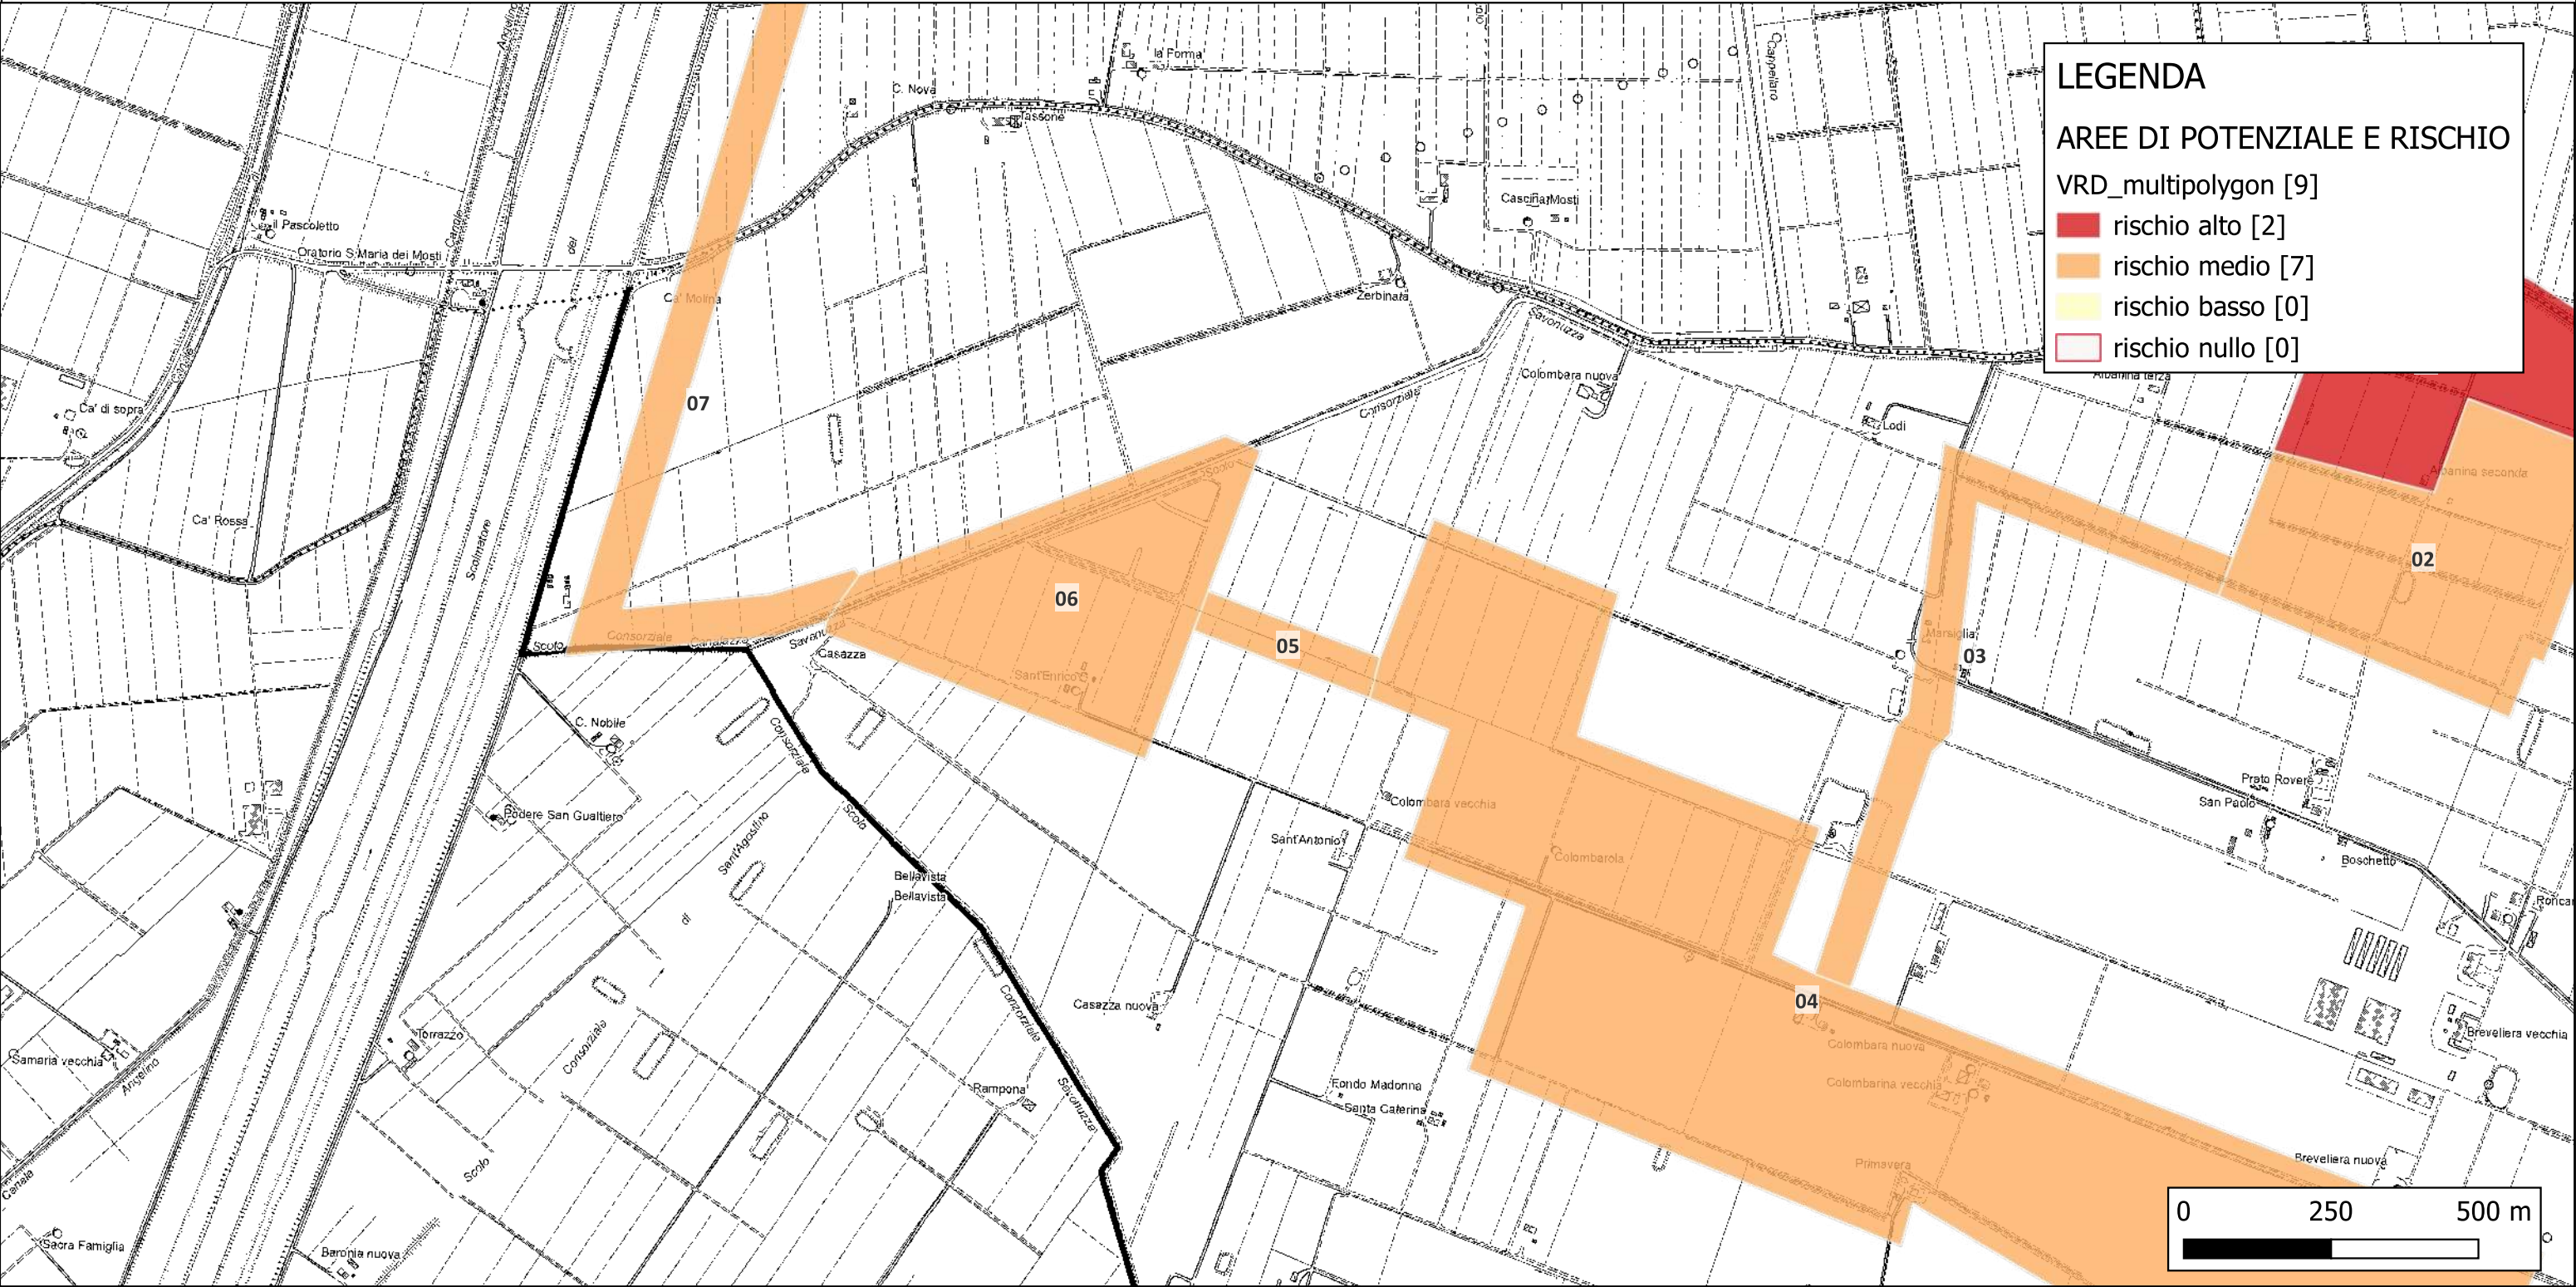


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
05	rischio medio	Quota di scavo cavidotto:-1,2 m dal piano di campagna Quota di rinvenimento delle evidenze archeologiche attestate:- Criticità geomorfologica: Area non dossiva a media vocazione insediativa Criticità archeologica:- Normativa del grado di rischio Circolare 53/2022 della Direzione Generale ABAP, Allegato 1, Tabella 2-Rischio Archeologico: Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BO_2025_00078-PXA_000004 - area 06

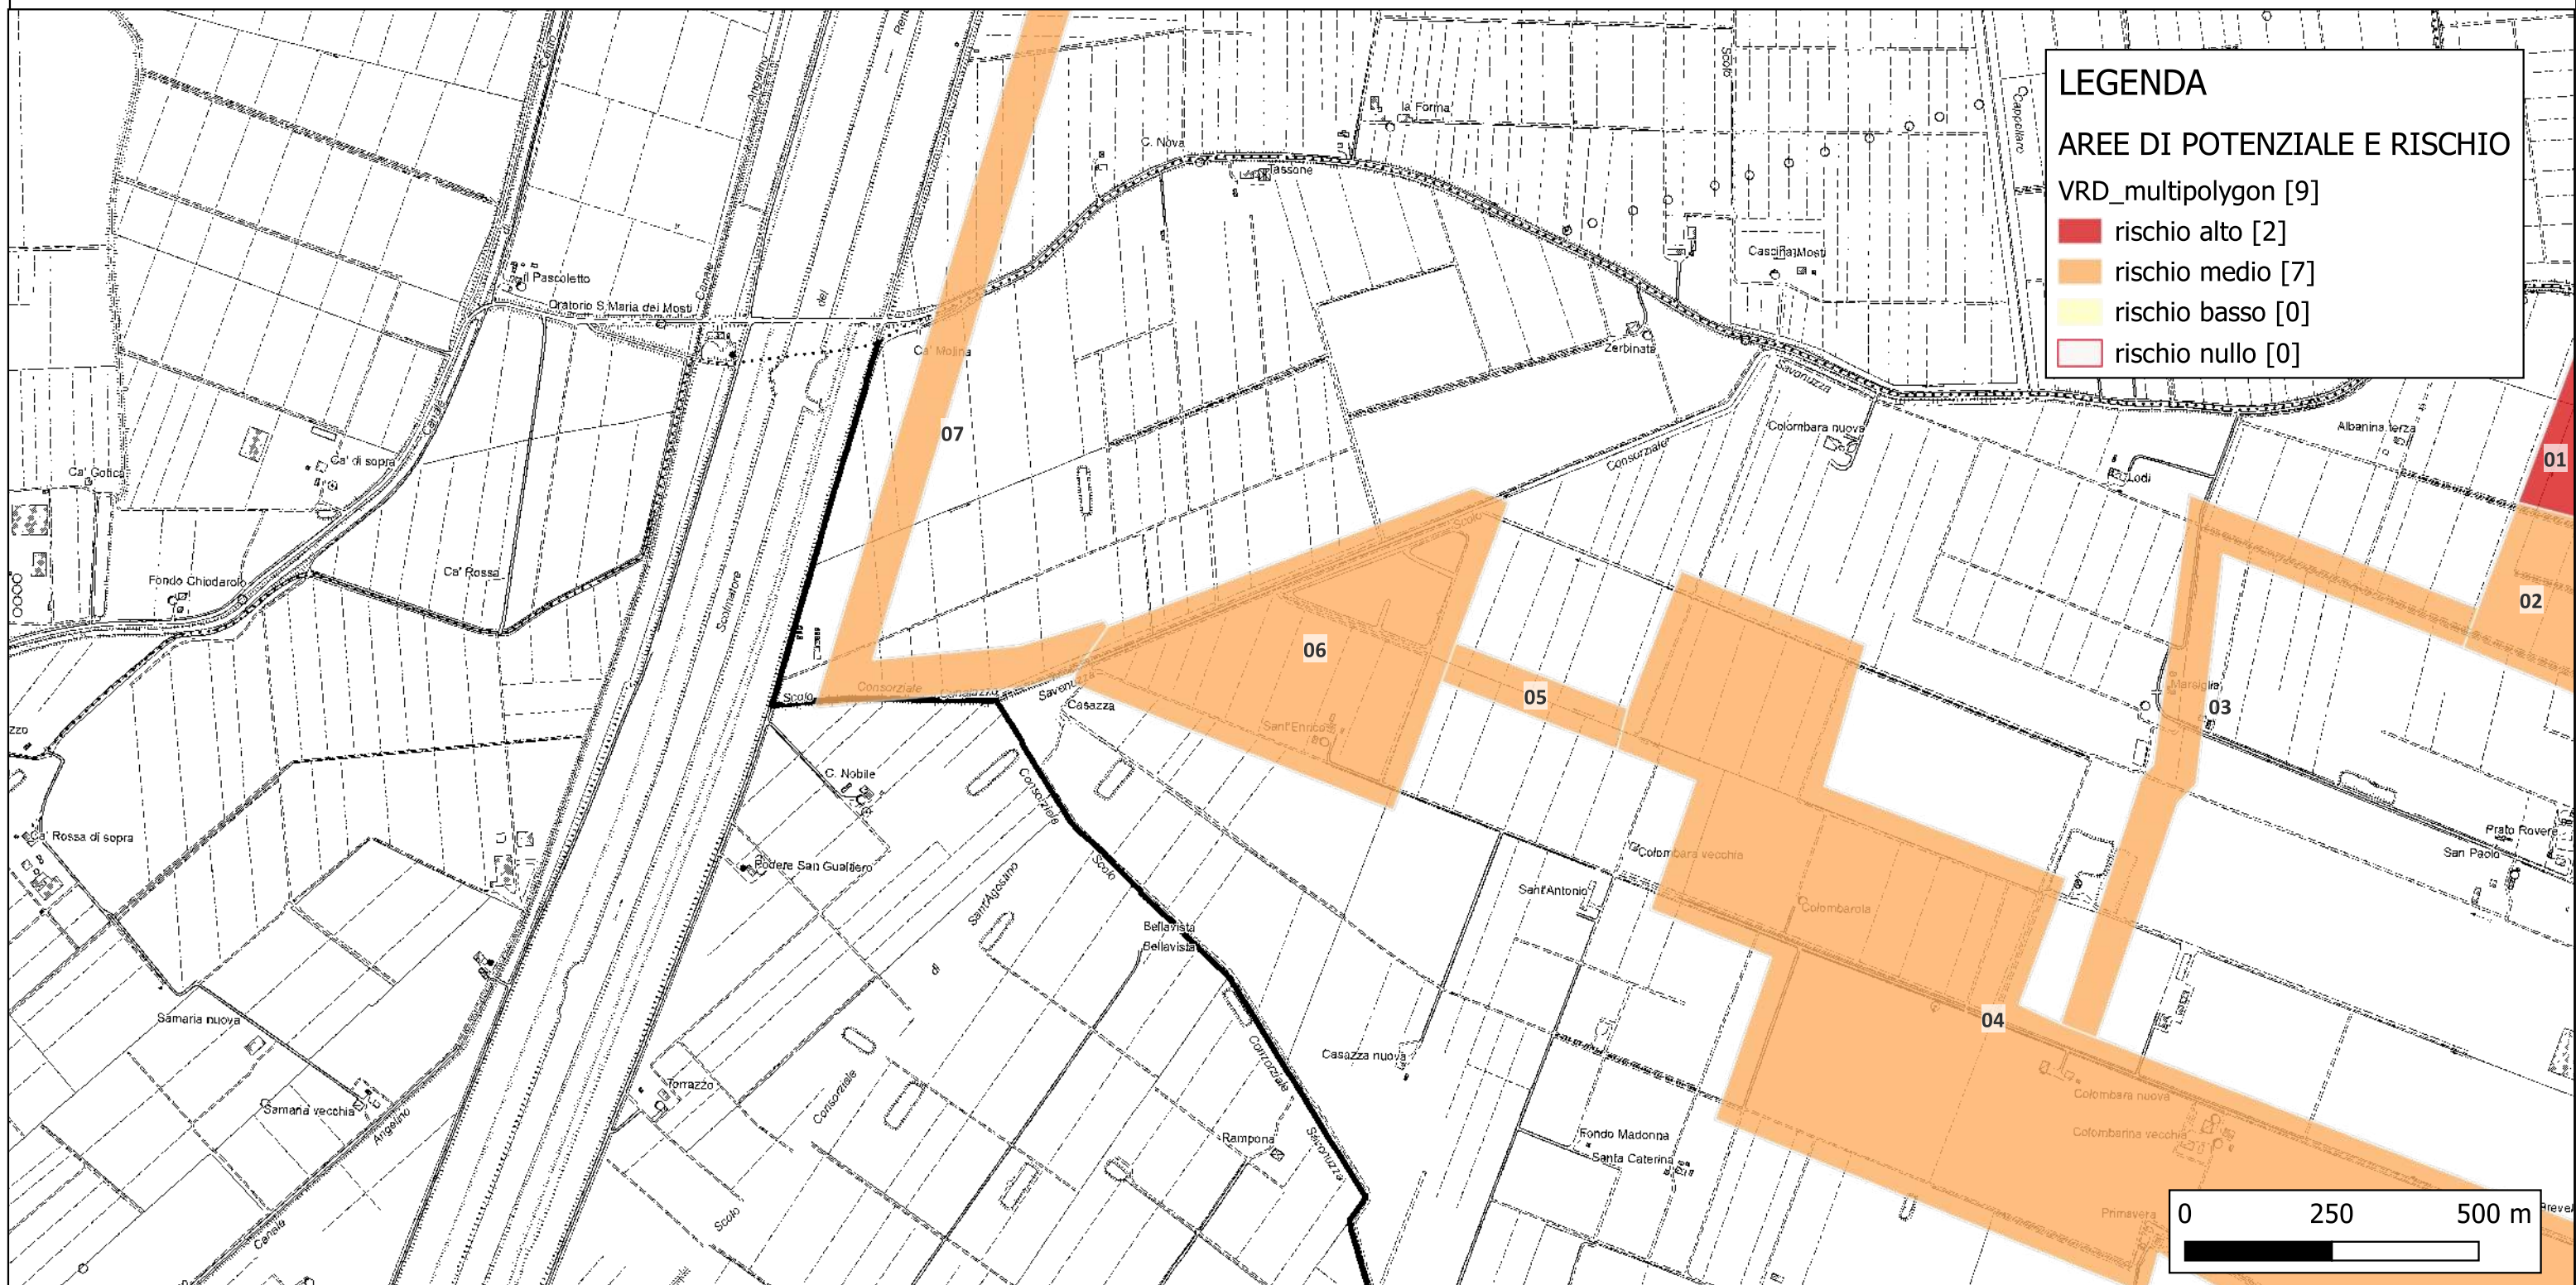


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
06	rischio medio	Quota di scavo dell'impianto fotovoltaico:-3,5 m dal piano di campagna Quota di rinvenimento delle evidenze archeologiche attestate:- Criticità geomorfologica: Area non dossiva a media vocazione insediativa Criticità archeologica:- Normativa del grado di rischio Circolare 53/2022 della Direzione Generale ABAP, Allegato 1, Tabella 2-Rischio Archeologico:Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BO_2025_00078-PXA_000004 - area 07

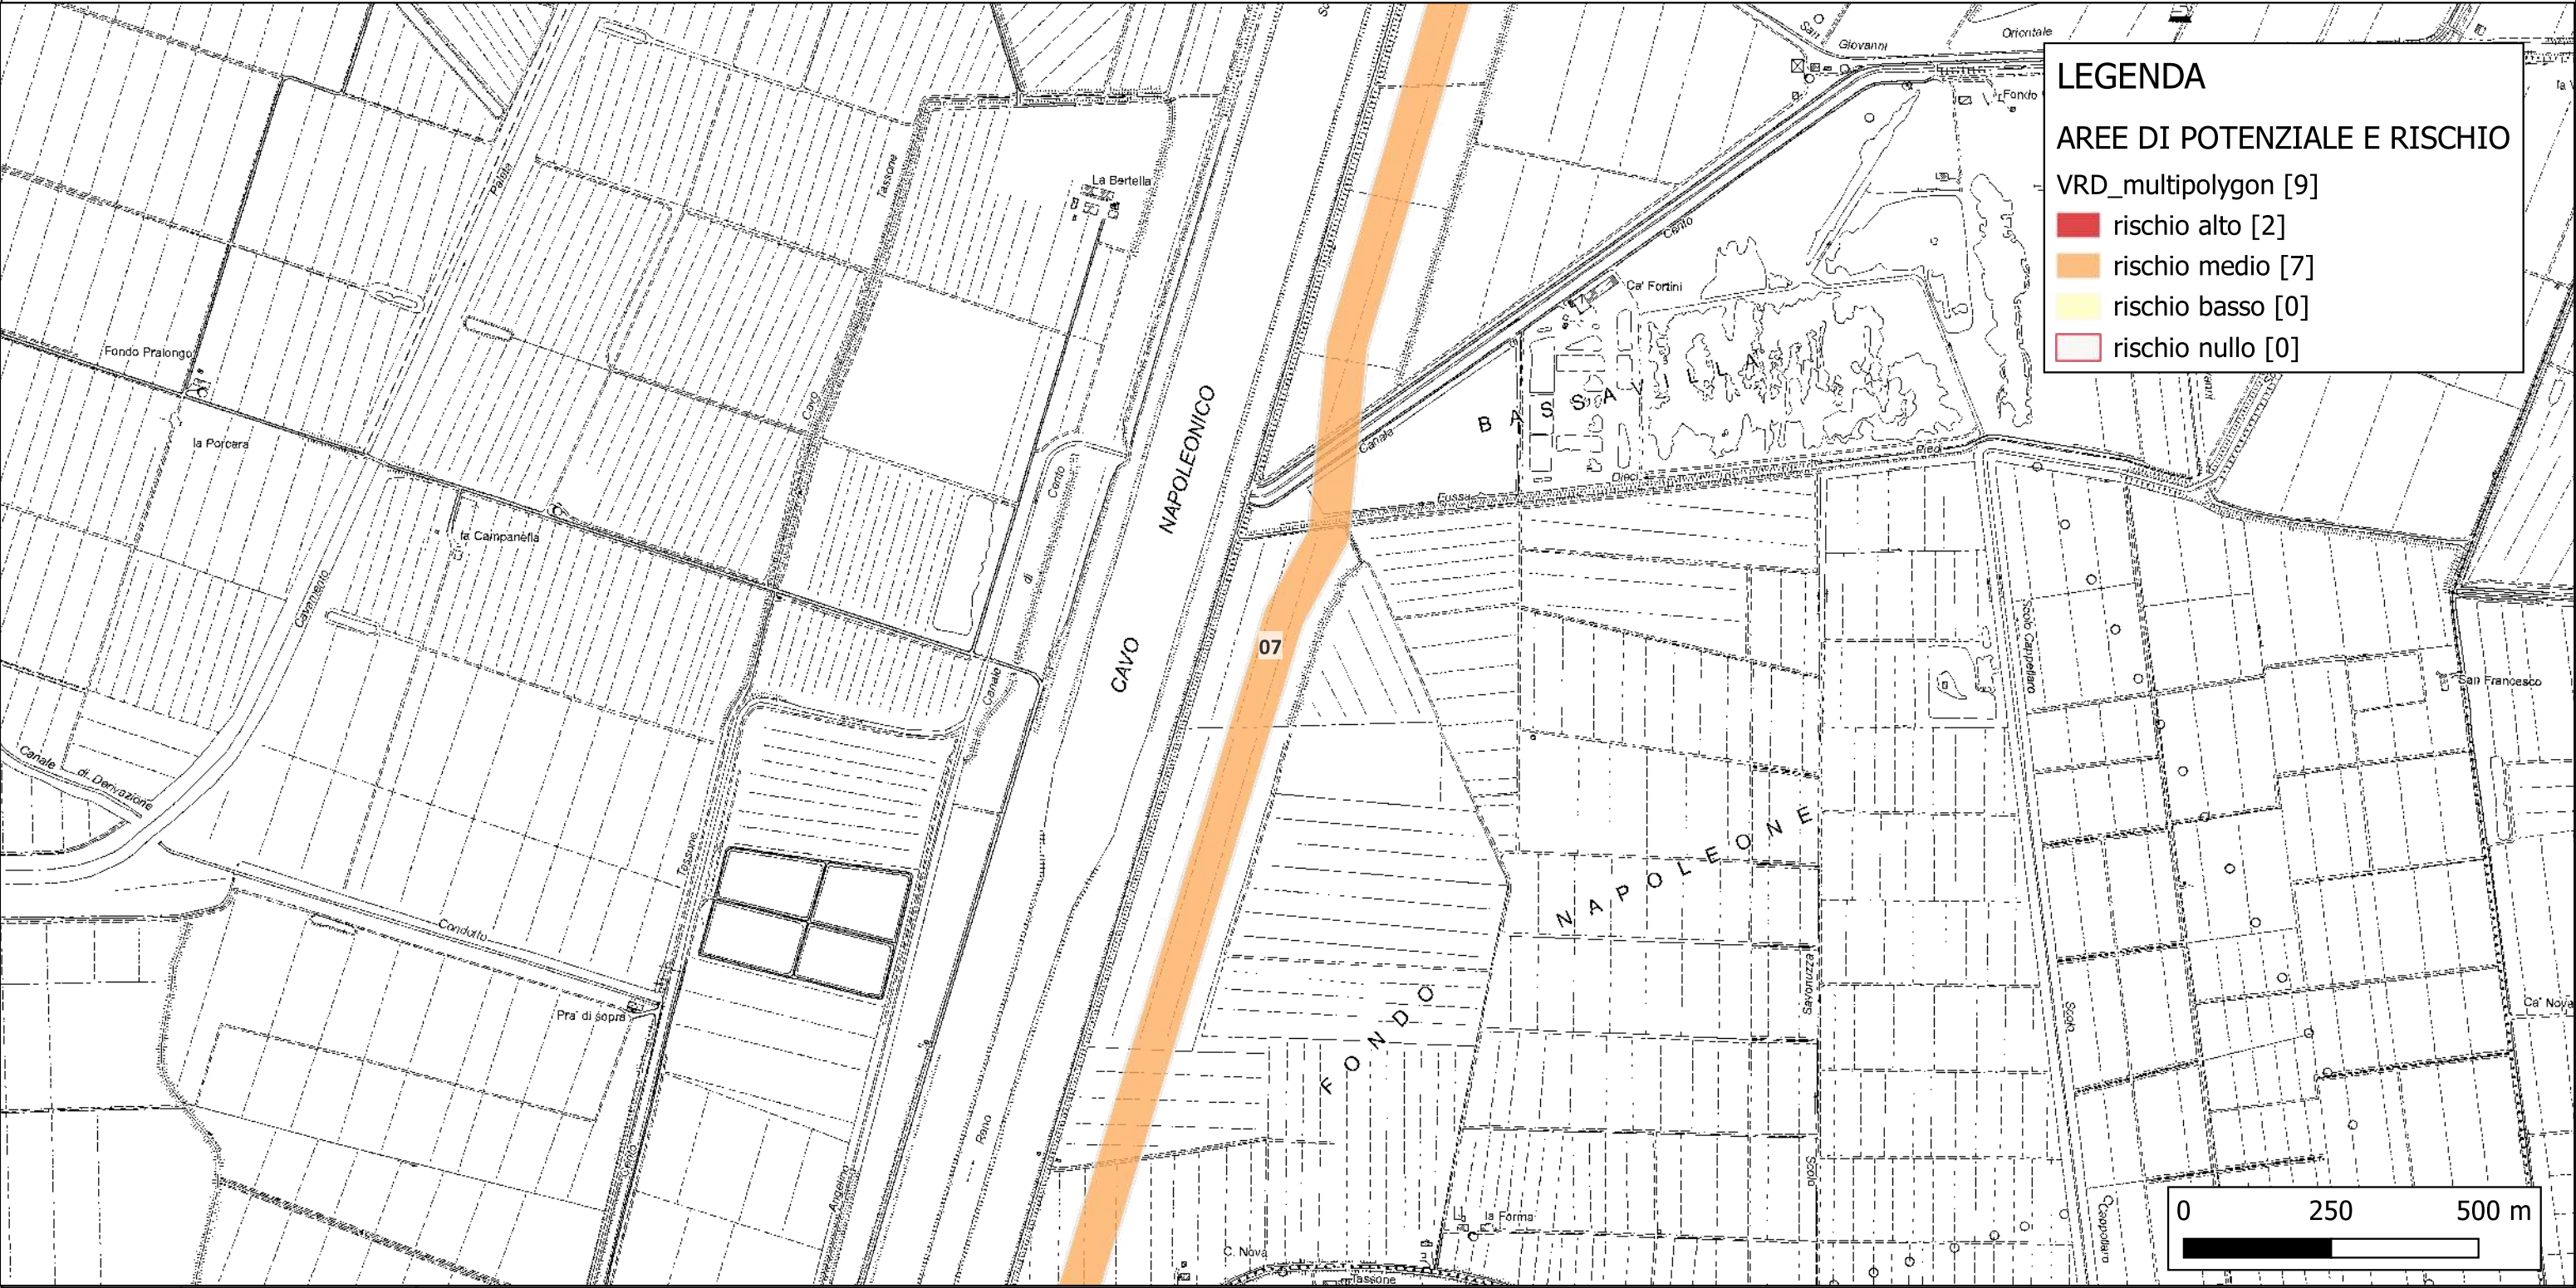


Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
07	rischio medio	Quota di scavo cavidotto:-1,2 m dal piano di campagna Quota di rinvenimento delle evidenze archeologiche attestate:I contesti riferibili all’età del Bronzo si collocano generalmente tra -2,7 m e -3,3 m rispetto al piano di campagna, quelli di età villanoviana tra -2,2 m e -3,3 m, mentre le strutture di epoca romana sono attestate a profondità comprese tra -2,5 m e -4 m dal piano di campagna. Criticità geomorfologica: Area a media vocazione insediativa Criticità archeologica:Interferenza con il Sito ArchoDB 810, prossimità con i Siti ArchoDB 353, 366 e 797 Normativa del grado di rischio Circolare 53/2022 della Direzione Generale ABAP, Allegato 1, Tabella 2-Rischio Archeologico: Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BO_2025_00078-PXA_000004 - area 08

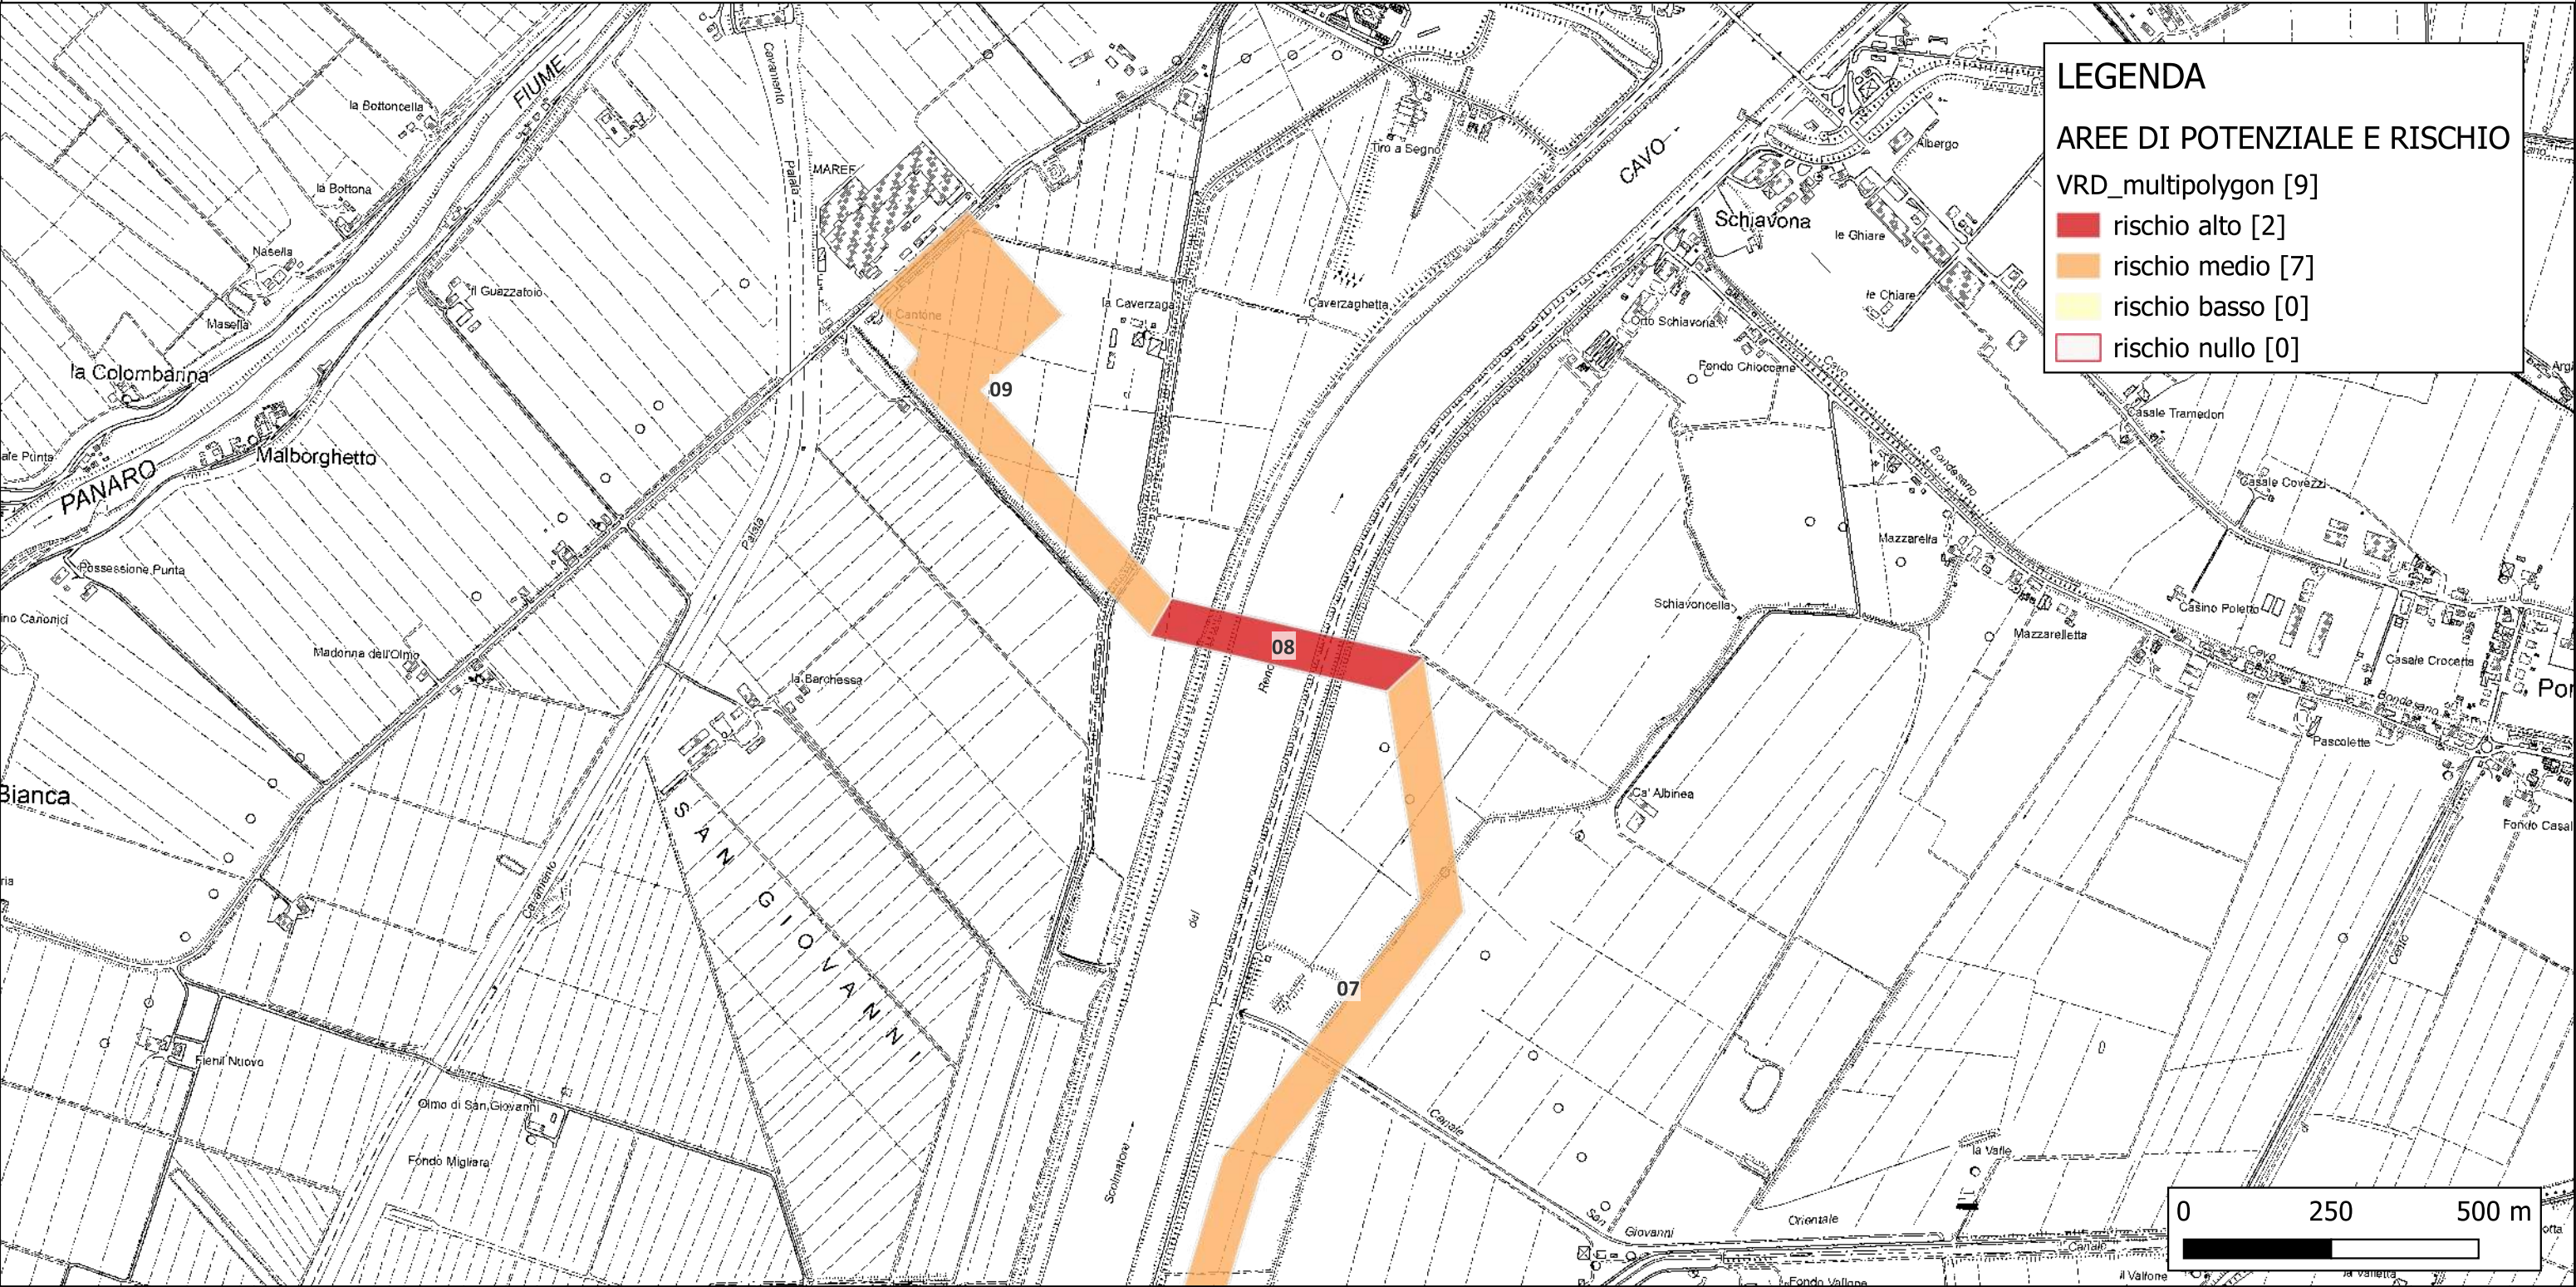

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
08	rischio alto	Quota di scavo della TOC:-10 m dal piano di campagna Quota di rinvenimento delle evidenze archeologiche attestate:I contesti riferibili all'età del Bronzo si collocano generalmente tra -2,7 m e -3,3 m rispetto al piano di campagna, quelli di età villanoviana tra -2,2 m e -3,3 m, mentre le strutture di epoca romana sono attestate a profondità comprese tra -2,5 m e -4 m dal piano di campagna. Criticità geomorfologica: Area a media vocazione insediativa Criticità archeologica:- Normativa del grado di rischio Circolare 53/2022 della Direzione Generale ABAP, Allegato 1, Tabella 2-Rischio Archeologico: Area in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote indiziate della presenza di stratificazione archeologica

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-BO_2025_00078-PXA_000004 - area 09

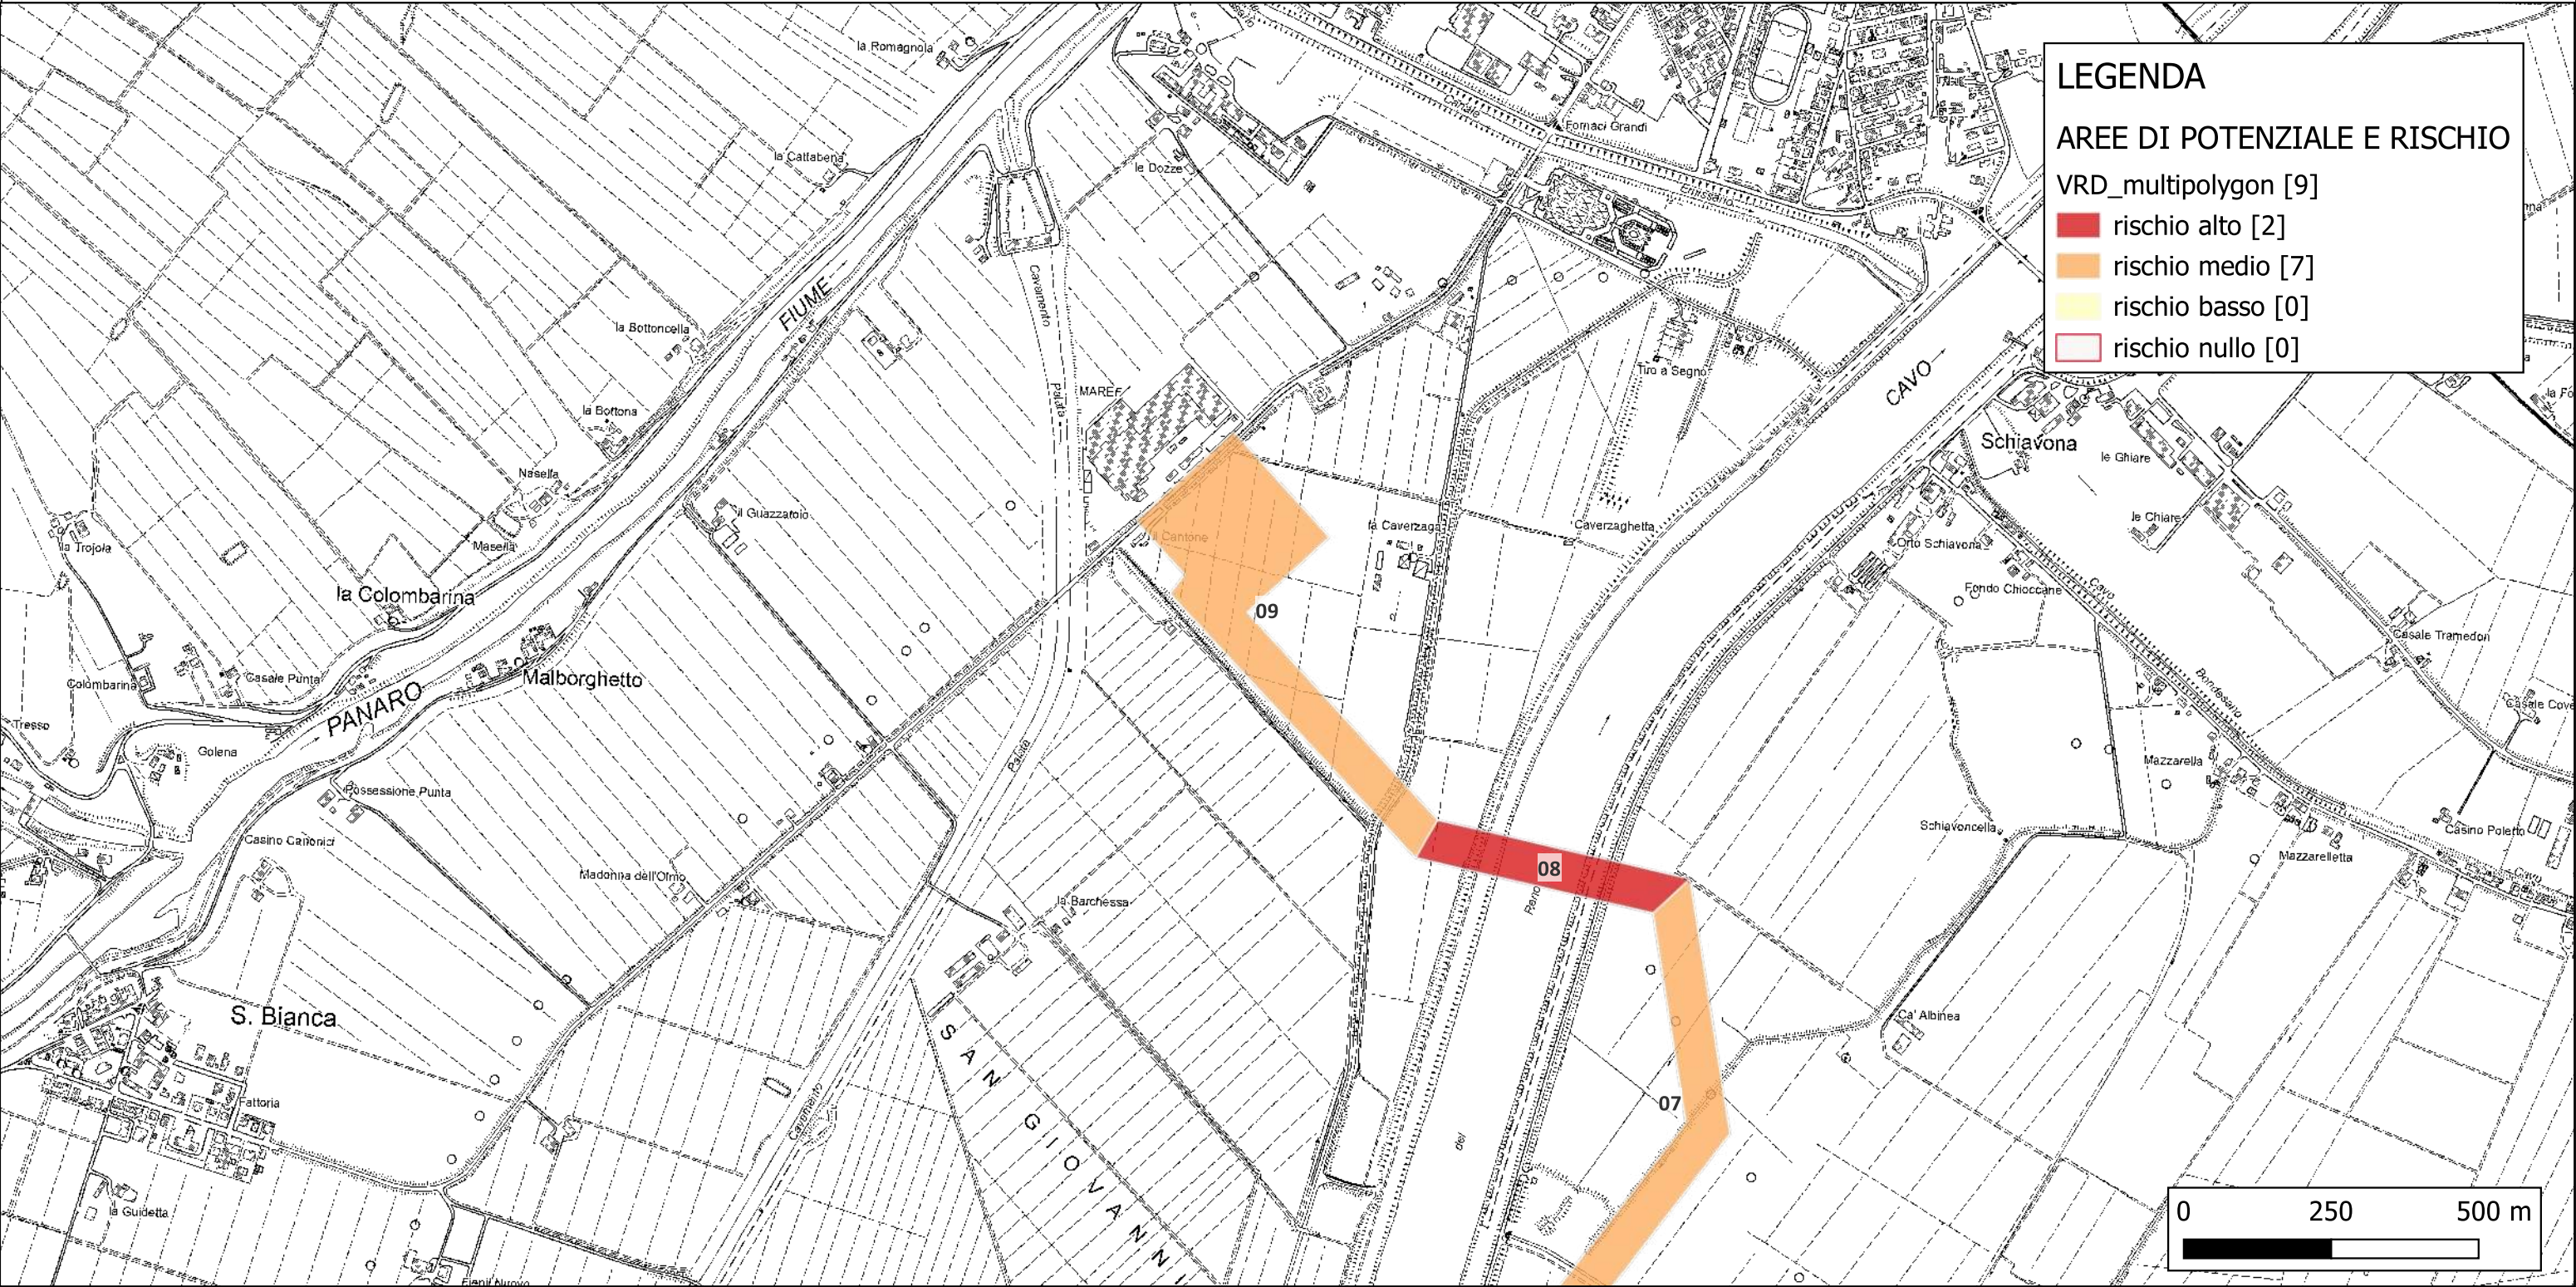

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
09	rischio medio	Quota di scavo cavidotto e cabina elettrica: rispettivamente -1,2 m dal piano di campagna e nessuno scavo previsto Quota di rinvenimento delle evidenze archeologiche attestate:- Criticità geomorfologica: Area non dossiva a media vocazione insediativa Criticità archeologica:- Normativa del grado di rischio Circolare 53/2022 della Direzione Generale ABAP, Allegato 1, Tabella 2-Rischio Archeologico: Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità