

PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE
 "Energia del Panaro"

da 83,2 MWp - Finale Emilia (MO)

E17.7

PROGETTO DEFINITIVO

534436A COROGRAFIA PAI DI
 SE RTN

SCALA 1:10.000



Proponente

ENGIE FINALE EMILIA S.r.l.

Via Chiese, 72, 20126 Milano MI



Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Coordinamento alla progettazione: Dott. Agr. Fabrizio Cembalo Sambiasi,
 Dott. Francesco Semmola, Arch. Alessandro Visalli,
 Arch. Riccardo Festa

Progettisti: Arch. Paola Ferraioli, Arch. Anna Manzo

Collaboratori: Dott. Carmine Perna, Dott. Agr. Giuseppe Maria Massa,
 Dott. Agr. Vincenzo Meola



Progettazione elettrica e civile

Progettisti: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto
 Collaboratori: Ing. Giuseppe Fava, Ing. Filippo Angarano,
 Ing. Karim Ait Hamd, Ing. Marco Balzano,
 Ing. Simone Bonacini, Ing. Marcello Centracchio



Progettazione mandorleto superintensivo

Progettisti: Dott. Agr. Fabrizio Cembalo Sambiasi, Dott. Agr. Giuseppe Maria Massa,
 Dott. Agr. Francesco Palombo

Consulenza geologica

Geol. Gaetano Ciccarelli

Consulenza archeologica

GeA Archeologia Preventiva


Consulenza agronomica

iGreen System, Imola



02 2026

rev	descrizione	formato	elaborazione	controllo	approvazione
00	Prima consegna	A0	Gianluca Brugnoli	Gianluca Brugnoli	Gianluca Brugnoli
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					

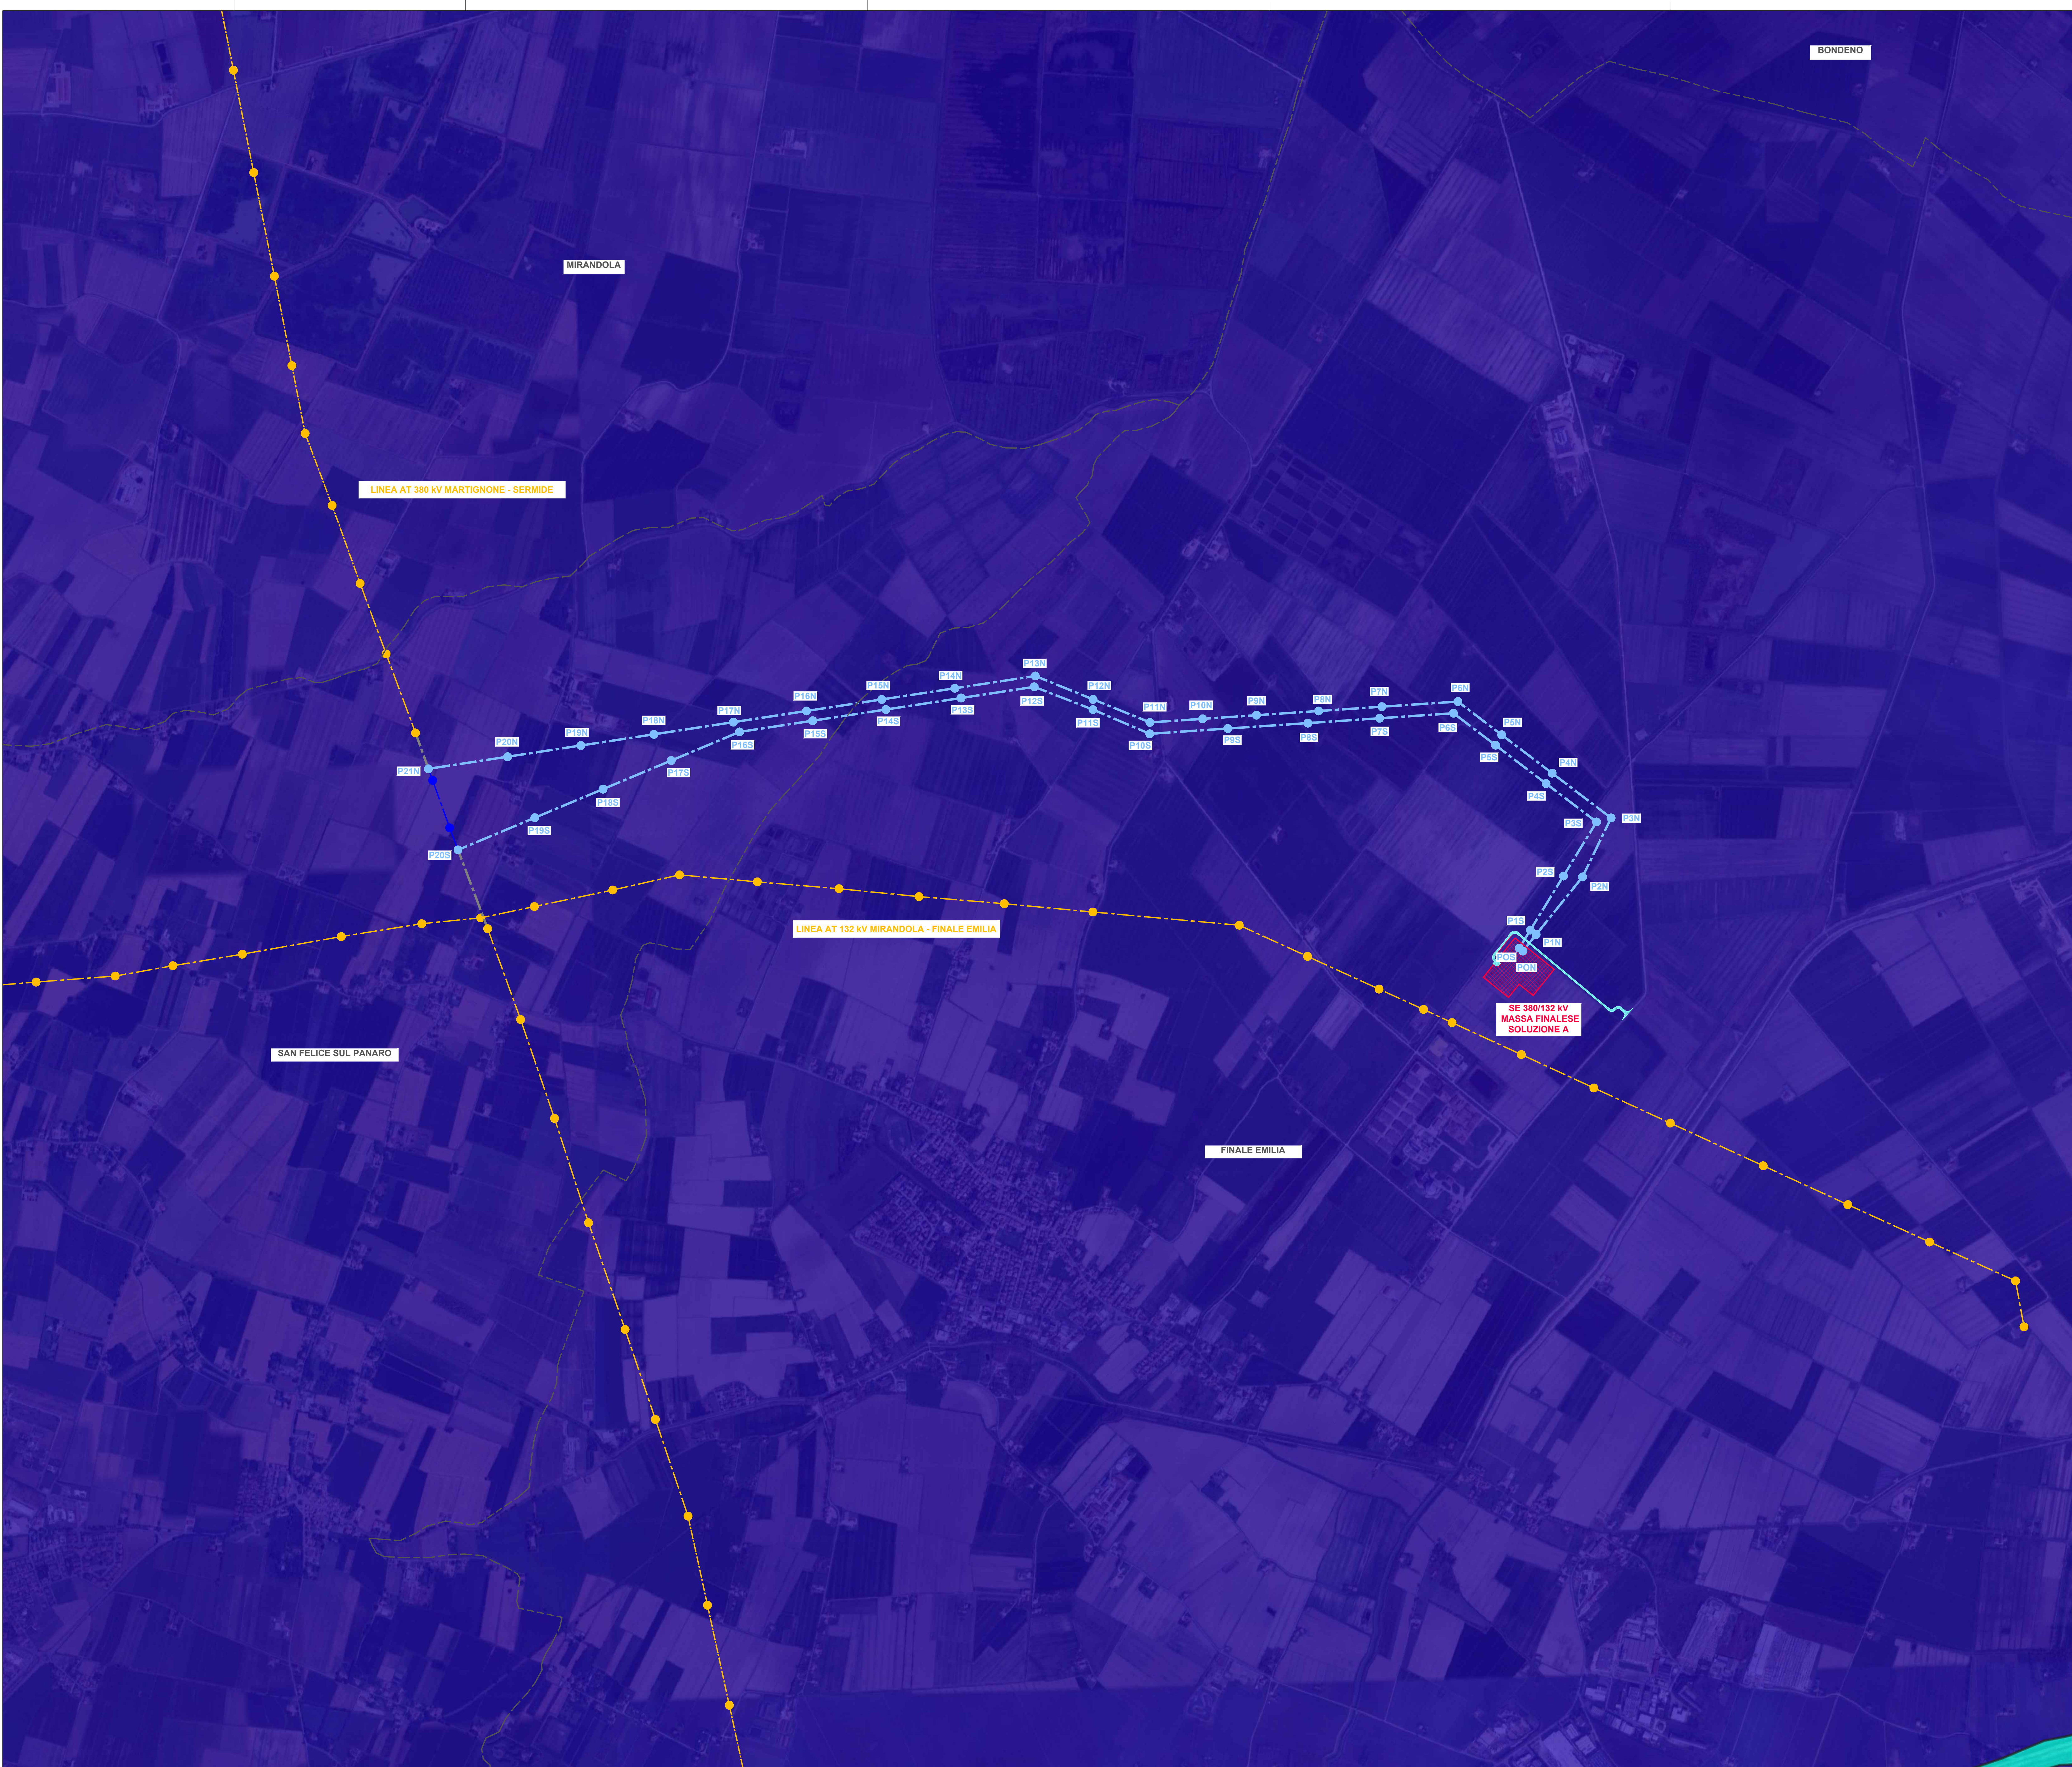

LEGENDA

RACCORDI AT 380 kV IN PROGETTO

ASSE NUOVI SOSTEGNI RACCORDI 380 kV IN PROGETTO

LINEE AT ESISTENTI

ASSE SOSTEGNI LINEE AT ESISTENTI

LINEA AT ESISTENTE TRATTA DA DEMOLIRE

ASSE SOSTEGNI LINEA AT ESISTENTE TRATTA DA DEMOLIRE

CAMPATE OGGETTO DI MODIFICHE

AREA STAZIONE ELETTRICA 380/132 kV MASSA FINALESE

STRADA DI ACCESSO SE 380/132 kV MASSA FINALESE

CONFINI COMUNALI

NOTA 1:

IL SIMBULO DEL SOSTEGNO RAPPRESENTA IL CENTRO PICOCHETTO E NON L'EFFETTIVA AREA DI INGOMBRO

PAI – FASCE FLUVIALI (FONTE: ADBPO)

FASCE A – FASCE DI DEFUSSO DELLA PIENA


FASCE B – FASCE DI ESONAZIONE

FASCE C – AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA



Giuseppe Bazzani

A				Emissione per studio di prefattibilità			
5.2.2026	107	013	003				
C.P. 202403079				IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA NOMINALE 31,6161 MW POTENZA IN IMMISSIONE 30,75 MW			
FOOD ENERGY VALLEY S.R.L. Via Mare, 50 40061 ANVERNO (BO)				SE RTN 380/132 kV MASSA FINALESE			
BRULLI				COROGRAFIA PAI			
1 : 10.000	A0	1 / 6		5 3 4 4 3 6 A			

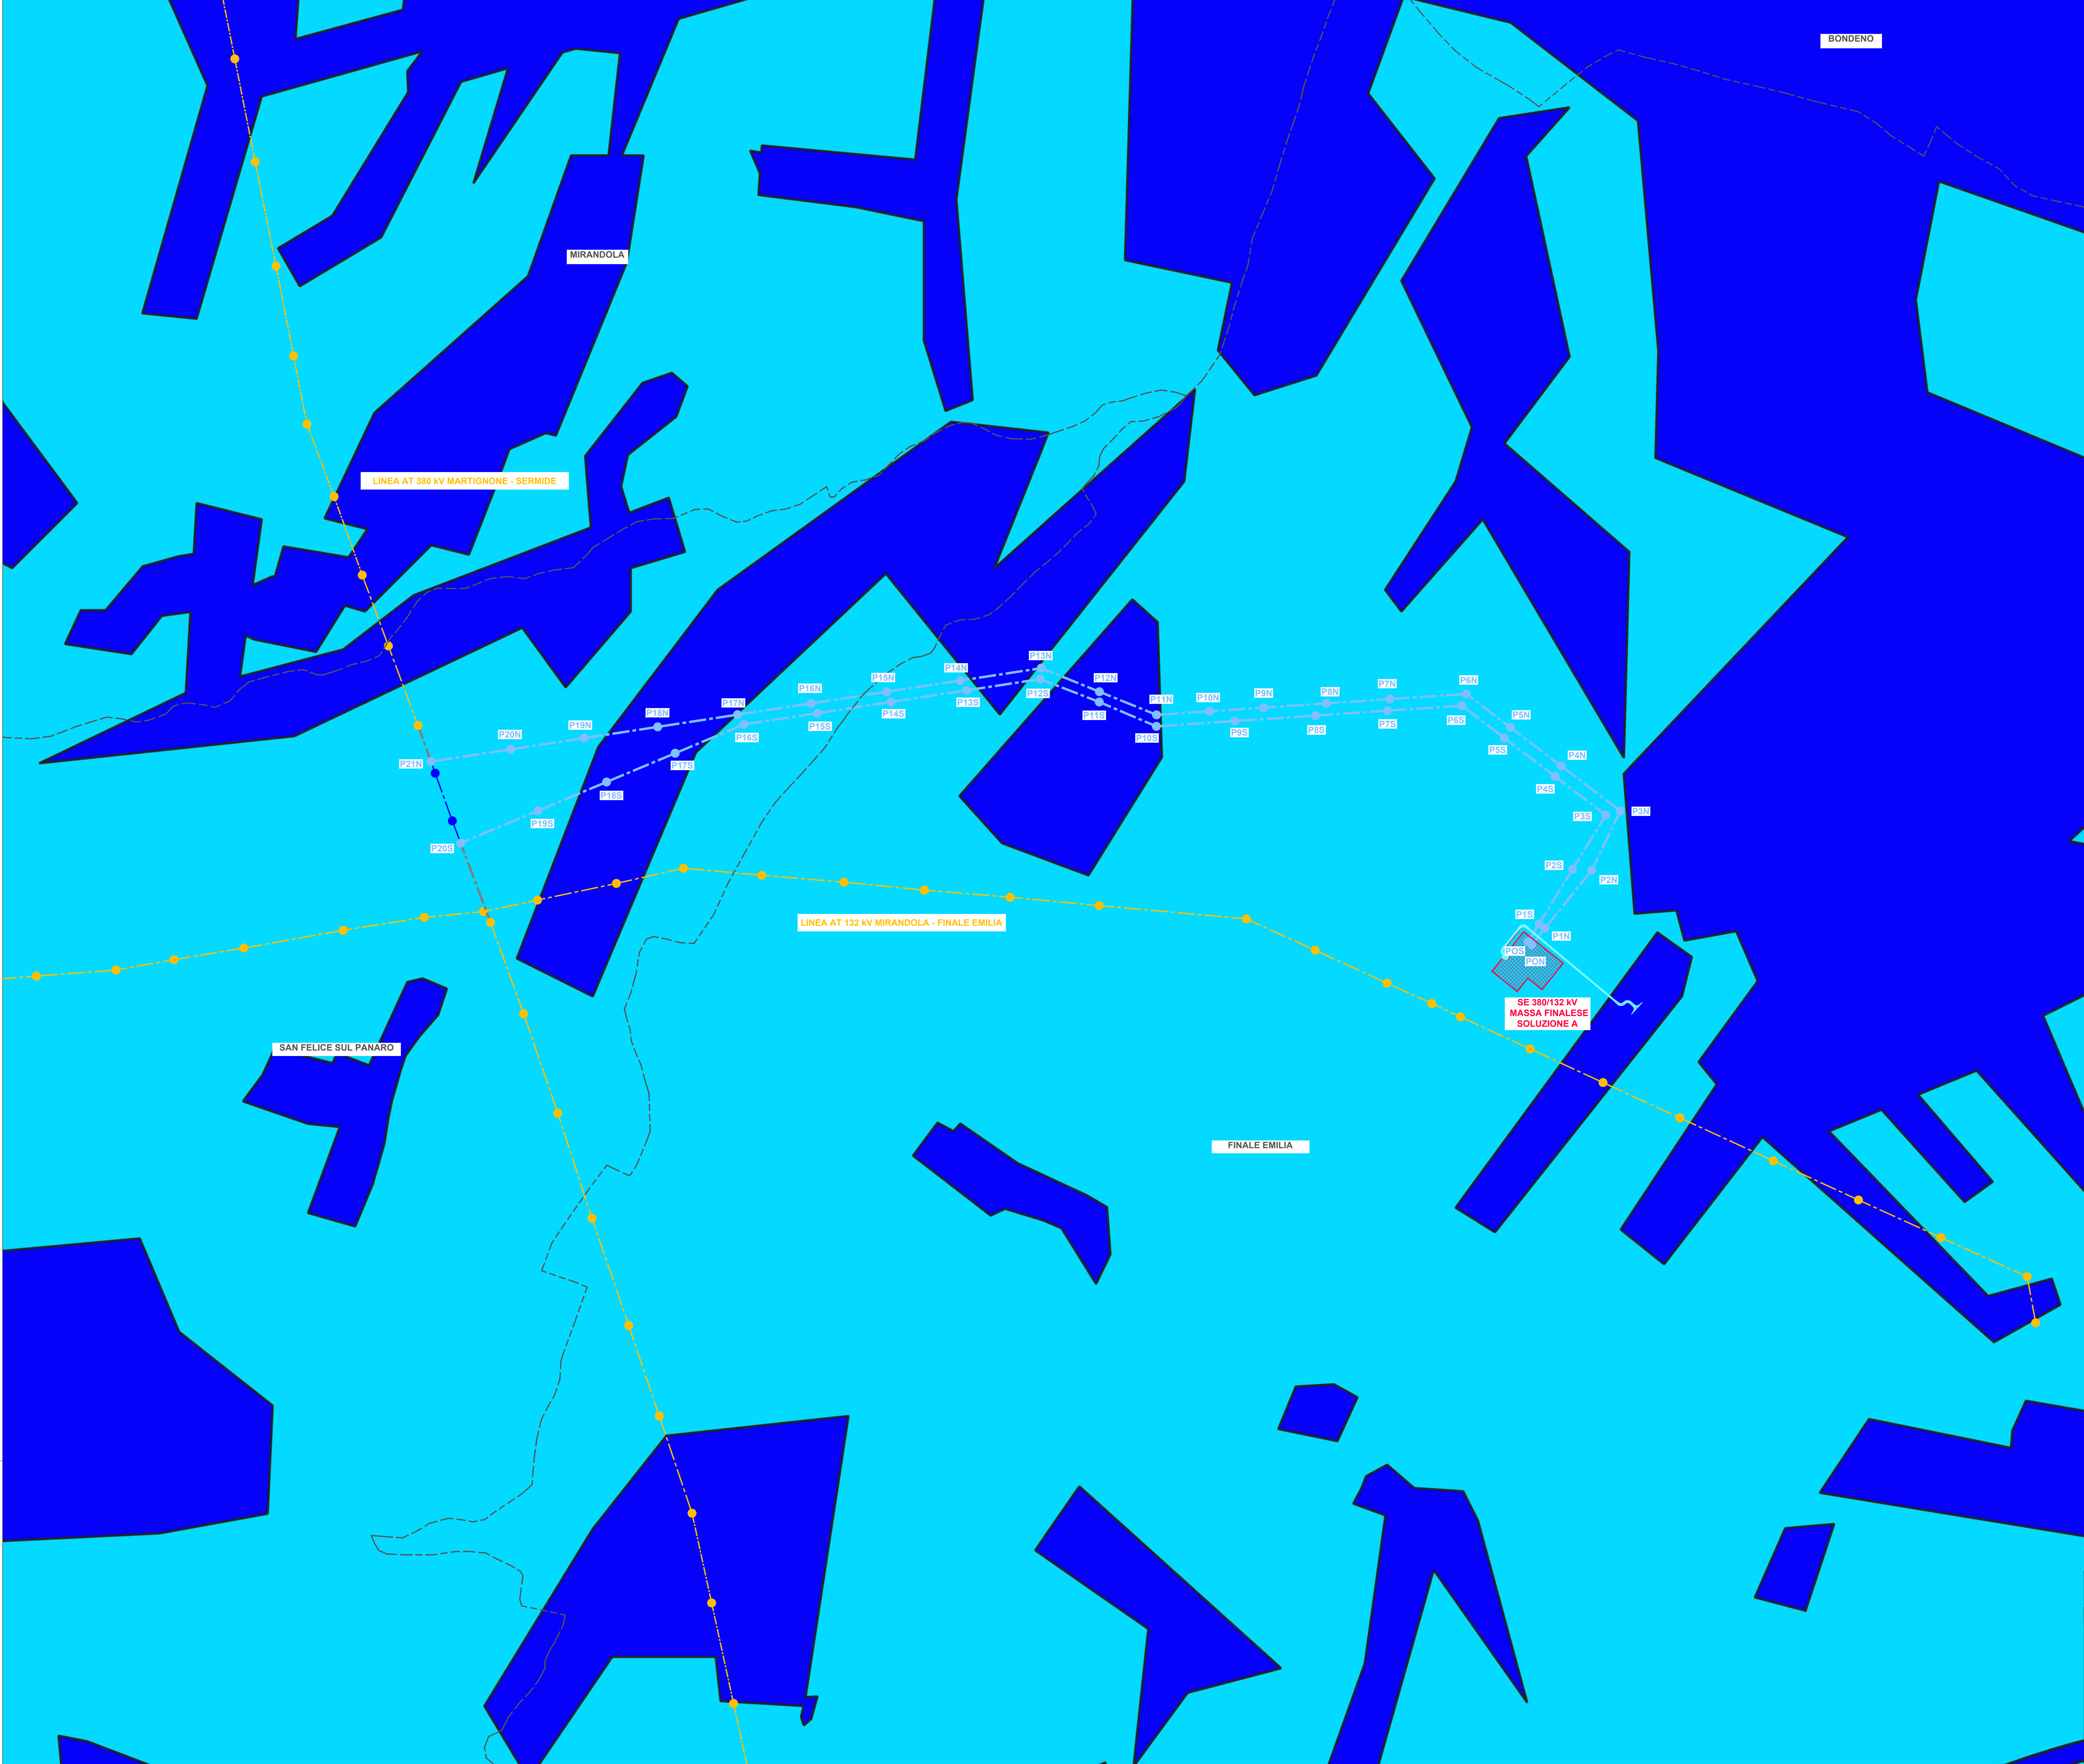

LEGENDA

RACCORDI AT 380 kV IN PROGETTO

ASSE NUOVI SOSTEGNI RACCORDI 380 kV IN PROGETTO

LINEE AT ESISTENTI

ASSE SOSTEGNI LINEE AT ESISTENTI

LINEA AT ESISTENTE TRATTA DA DEMOLIRE

ASSE SOSTEGNI LINEA AT ESISTENTE TRATTA DA DEMOLIRE

CAMPATE OGGETTO DI MODIFICHE

AREA STAZIONE ELETTRICA 380/132 kV MASSA FINALESE

STRADA DI ACCESSO SE 380/132 kV MASSA FINALESE

CONFINI COMUNALI

NOTA 1:

IL SIMBOLO DEL SOSTEGNO RAPPRESENTA IL CENTRO POCHEZZATO E NON L'EFFETTIVA AREA DI INGOMBRO

PGRA - PERICOLOSITA' IDRAULICA (FONTE ADGPO)

L

ALLUVIONI RARE - TEMPO DI RITORNO FINO A 500 ANNI

M

ALLUVIONI POCO FREQUENTI - TEMPO DI RITORNO FINO A 100-200 ANNI

H

ALLUVIONI FREQUENTI - TEMPO DI RITORNO FINO A 30-50 ANNI

EST

5.2.2026

307

013

053

Emissione per studio di prefattibilità

C.P. 202403079

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
POTENZA NOMINALE 31.6161 MW
POTENZA IN IMMISSIONE 30.75 MW

FOOD ENERGY VALLEY S.R.L.
Via Roma, 56
40061 ANVERNO (BO)

SE RTN 380/132 kV MASSA FINALESE

BRULLI

COROGRAFIA PAI

1 : 10.000

A0

3 / 6

5 3 4 4 3 6 A

5.2.2026

307

013

053

Emissione per studio di prefattibilità

C.P. 202403079

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
POTENZA NOMINALE 31.6161 MW
POTENZA IN IMMISSIONE 30.75 MW

FOOD ENERGY VALLEY S.R.L.
Via Roma, 56
40061 ANVERNO (BO)

SE RTN 380/132 kV MASSA FINALESE

BRULLI


COROGRAFIA PAI

1 : 10.000

A0

3 / 6

5 3 4 4 3 6 A

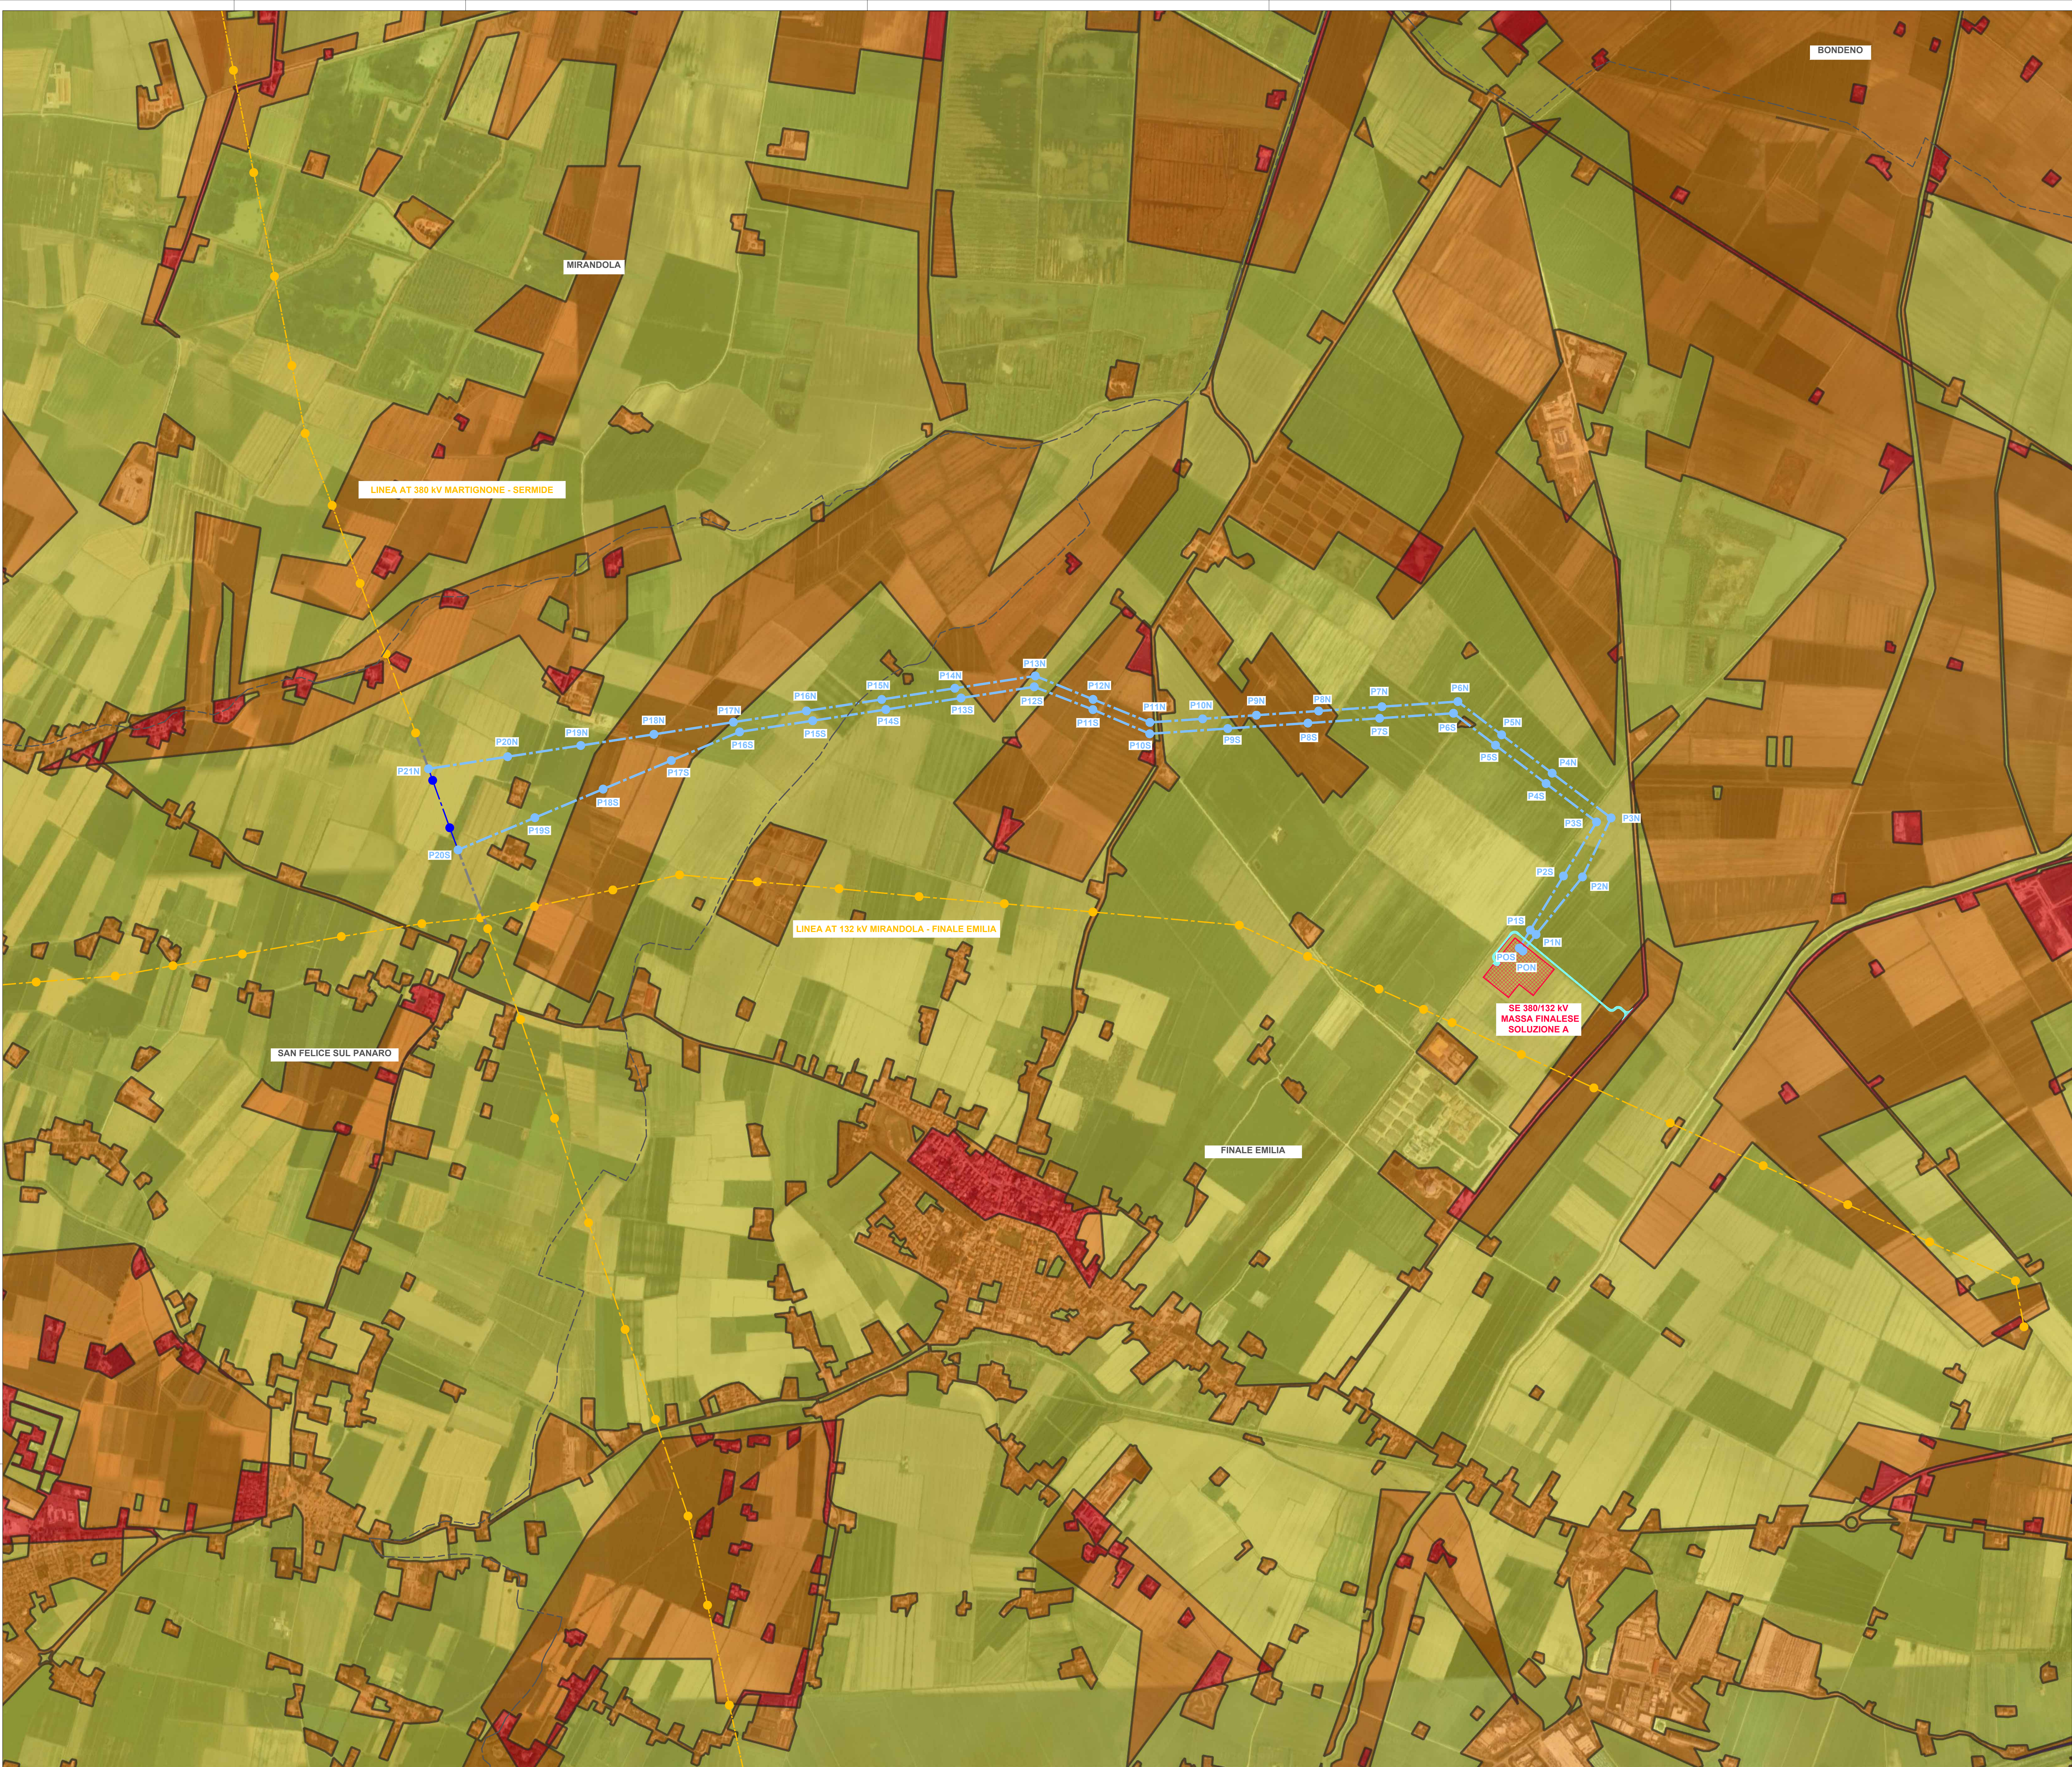

LEGENDA

RACCORDI AT 380 kV IN PROGETTO

ASSE NUOVI SOSTEGNI RACCORDI 380 kV IN PROGETTO

LINEE AT ESISTENTI

ASSE SOSTEGNI LINEE AT ESISTENTI

LINEA AT ESISTENTE TRATTA DA DEMOLIRE

ASSE SOSTEGNI LINEA AT ESISTENTE TRATTA DA DEMOLIRE

CAMPATE OGGETTO DI MODIFICHE

AREA STAZIONE ELETTRICA 380/132 kV MASSA FINALESE

STRADA DI ACCESSO SE 380/132 kV MASSA FINALESE

CONFINI COMUNALI

NOTA 1:

IL SIMBULO DEL SOSTEGNO RAPPRESENTA IL CENTRO PROGETTO E NON L'EFFETTIVA AREA DI INGOMBRO

PGRA - RISCHIO IDRAULICO (FONTE ADBPO)

R1 - RISCHIO MODERATO

R2 - RISCHIO MEDIO

R3 - RISCHIO ELEVATO

R4 - RISCHIO MOLTO ELEVATO

ES

5.2.2026

3/7

013

013

013

013

Emmissione per studio di prefattibilità

C.P. 202403079

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
POTENZA NOMINALE 31.6161 MW
POTENZA IN IMMISSIONE 30.75 MW

FOOD ENERGY VALLEY S.R.L.
VIA VENEZIA 26
40061 ANVERNO (BO)

SE RTN 380/132 kV MASSA FINALESE

BRULLI

COROGRAFIA PAI

1:10.000

A0

5/6

5 3 4 4 3 6 A