

- LEGENDA
- Opere di progetto
- Area di impianto
 - Stazione Elettrica SE della RTN a 132/36 kV
 - Cavidotto di connessione 36 kV
 - Elettrodotto aereo esistente 132 kV
 - Raccordo di nuova realizzazione
 - Sostegno esistente
 - Sostegno da rimuovere
 - Sostegno di nuova realizzazione di tipo E

Tav.03b - Vincoli e tutele sud
Fonte: PI Comune di Fratta Polesine

Vincoli storico - paesaggistici, archeologici e tutele ambientali

Rete ecologica - corridoio ecologico secondario - art.72 N.T.O.

Vincoli idraulici e idrogeologici


Fascia di rispetto idraulico - art.60 N.T.O.

Fasce di rispetto e fonti di vincolo

Fascia di rispetto stradale - art.57 N.T.O.

Tav.01b - Zonizzazione intero territorio
Fonte: PI Comune di Fratta Polesine

- Zona produttiva di espansione D2- art.44 N.T.O.
- Zona produttiva di riqualificazione D3- art.42 N.T.O.
- Zona agroindustriale D4- art.43 N.T.O.

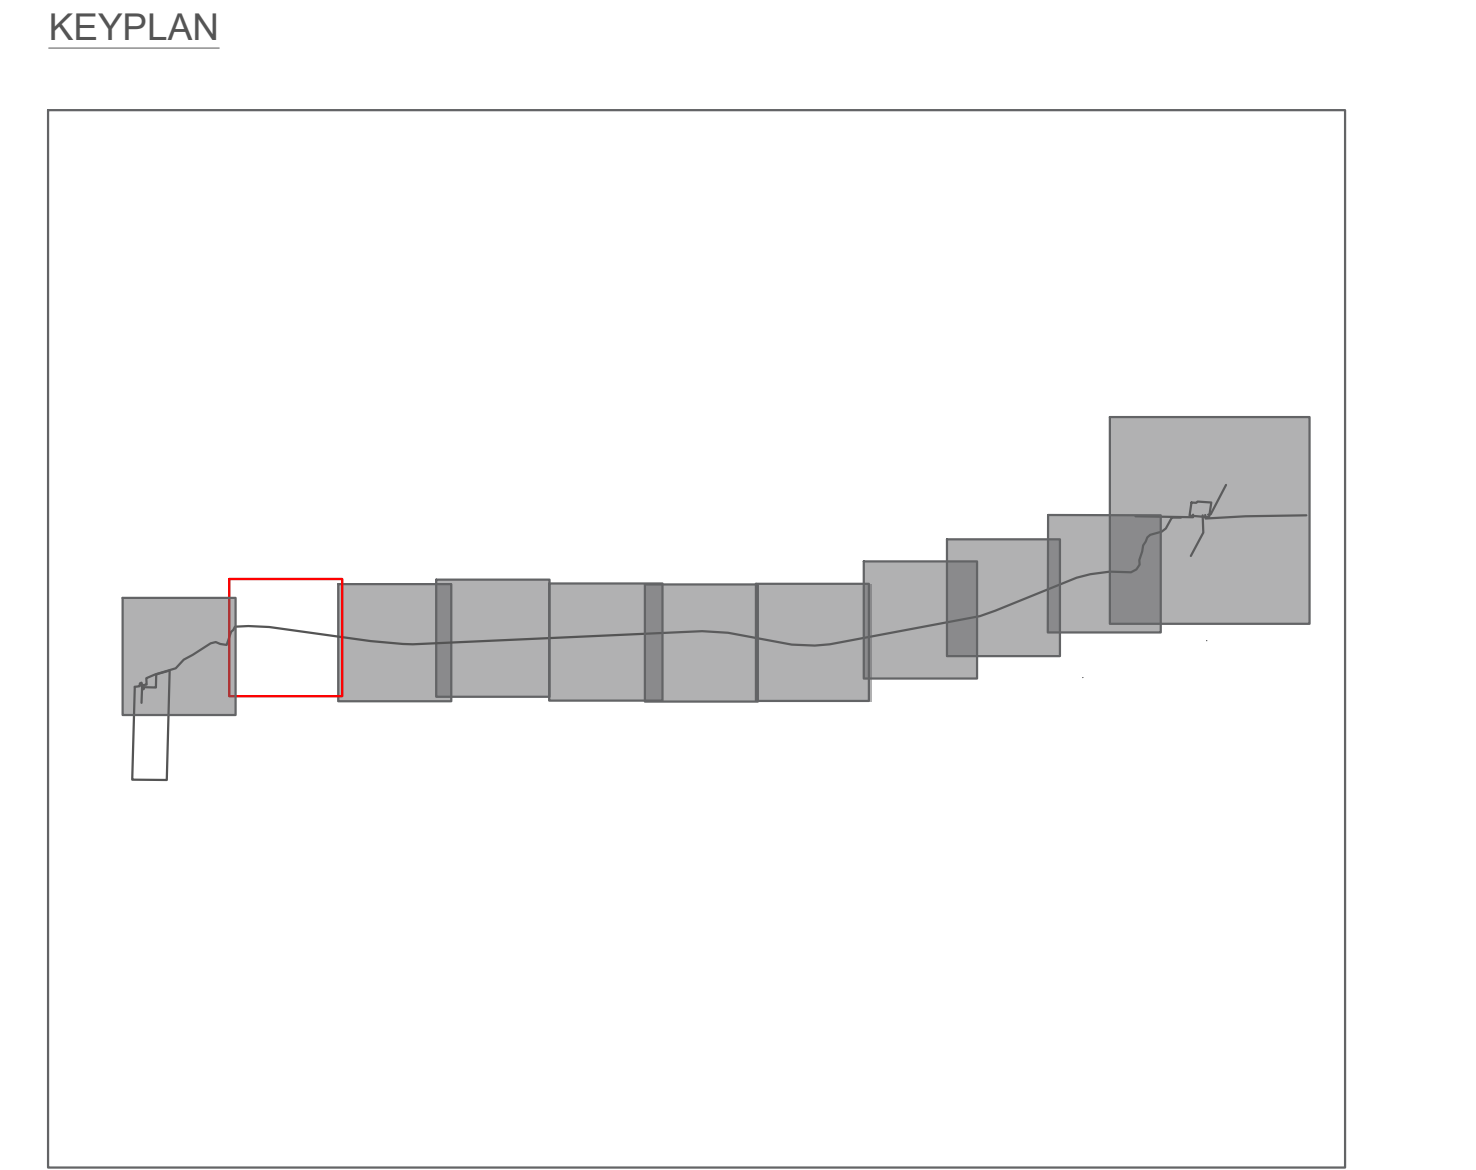

TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4
Milano 20122
P.Nr. 03159970213
teagrisolare1@legaimail.it

Impianto AGROVOLTAICO - Fratta
PROGETTO DEFINITIVO



Coordinamento e progettazione:



In collaborazione con:



Progettisti:

Ing. M. Bertoni - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 sez.A

Collaboratori:

Arch. Paes. I. Neri

TITOLO:
SISTEMA DEI VINCOLI DI CONNESSIONE
foglio 2/11

DATA:
03/2025


REVISIONE:
0A

IDENTIFICAZIONE ELABORATO
FRPPIT0801

SCALA:
1:2.000

FORMATO:
A0

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Teagri Solar 1 S.r.l. e può essere utilizzato solo per scopi correlati al progetto. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Teagri Solar 1 S.r.l.

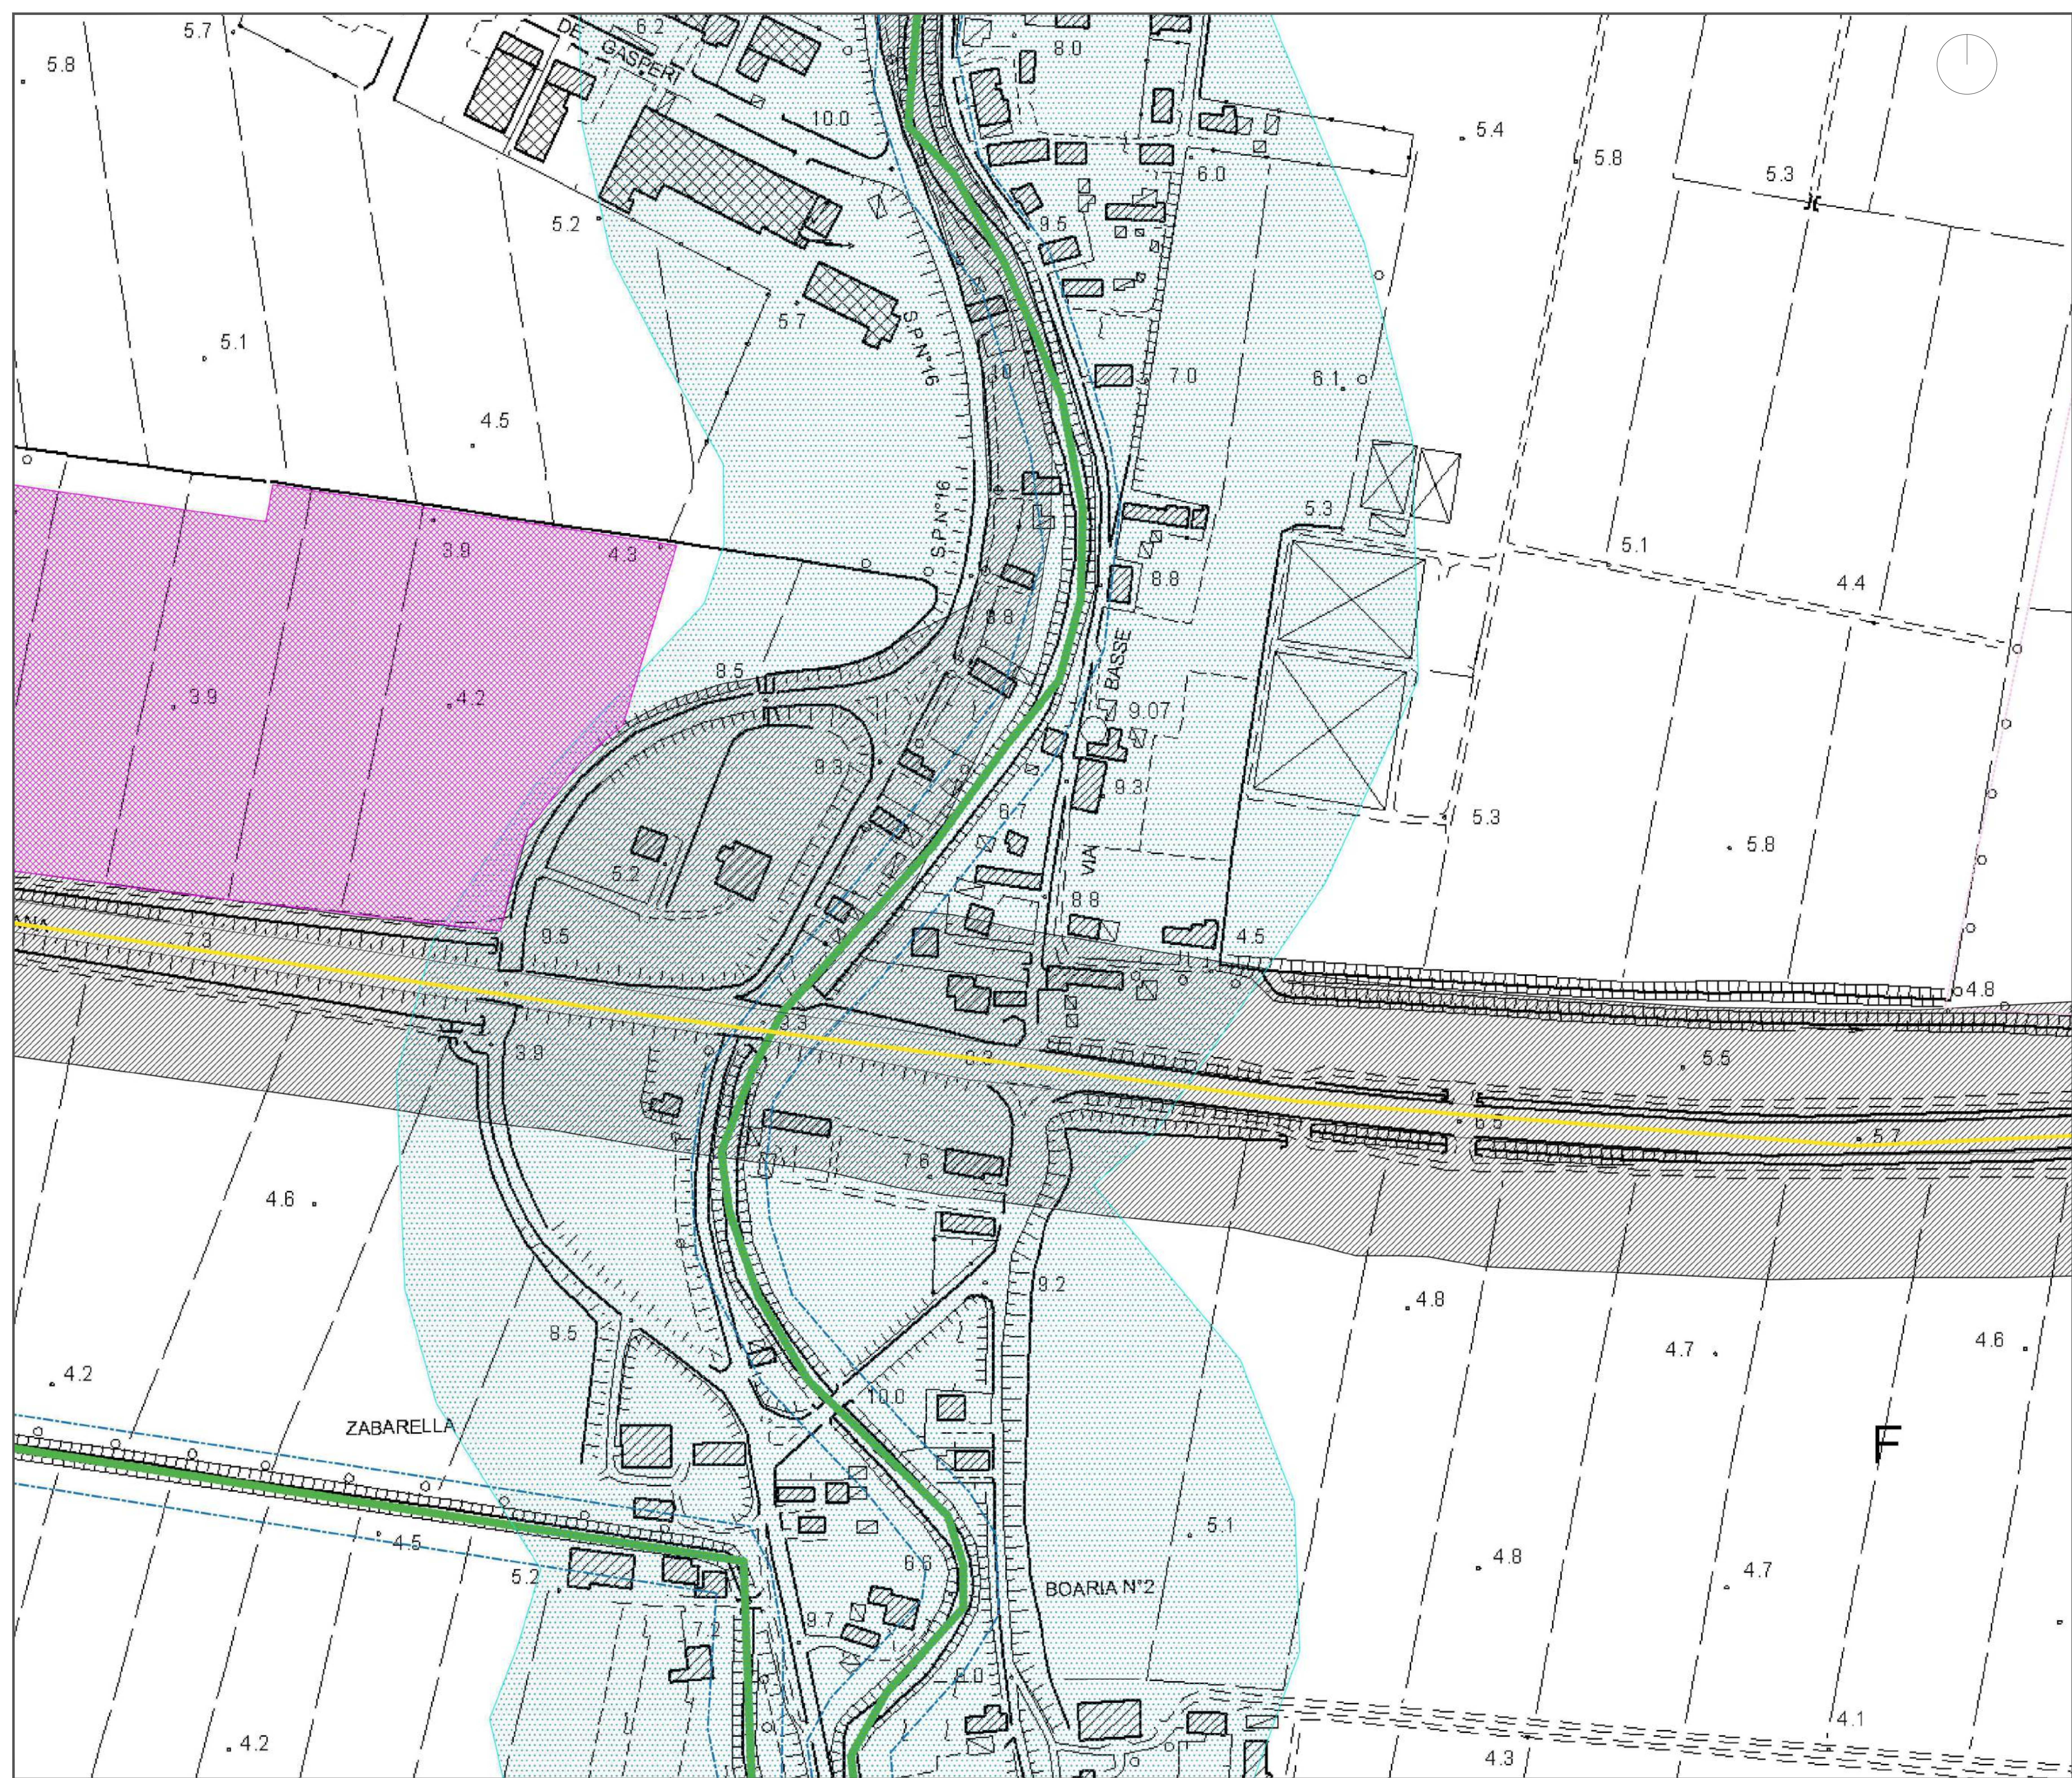

LEGENDA

Opere di progetto

- Area di impianto
- Stazione Elettrica SE della RTN a 132/36 kV
- Cavidotto di connessione 36 kV
- Elettrodotto aereo esistente 132 kV
- Raccordo di nuova realizzazione
- Sostegno esistente
- Sostegno da rimuovere
- Sostegno di nuova realizzazione di tipo E

Tav.03b - Vincoli e tutele sud

Fonte: PI Comune di Fratta Polesine

Vincoli storico - paesaggistici, archeologici e tutele ambientali

- Vincolo paesaggistico, art.142, lett.c.), D.Lgs. 42/2004 - art.63 N.T.O.
- Vincolo archeologico di interesse culturale non verificato - art.65 N.T.O.
- Rete ecologica - corridoio ecologico secondario - art.72 N.T.O.

Vincoli idraulici e idrogeologici

- Fascia di rispetto idraulico - art.60 N.T.O.

Fasce di rispetto e fonti di vincolo


- Fascia di rispetto stradale - art.57 N.T.O.

Tav.01b - Zonizzazione intero territorio

Fonte: PI Comune di Fratta Polesine

- Zona produttiva di espansione D2- art.44 N.T.O.

KEYPLAN

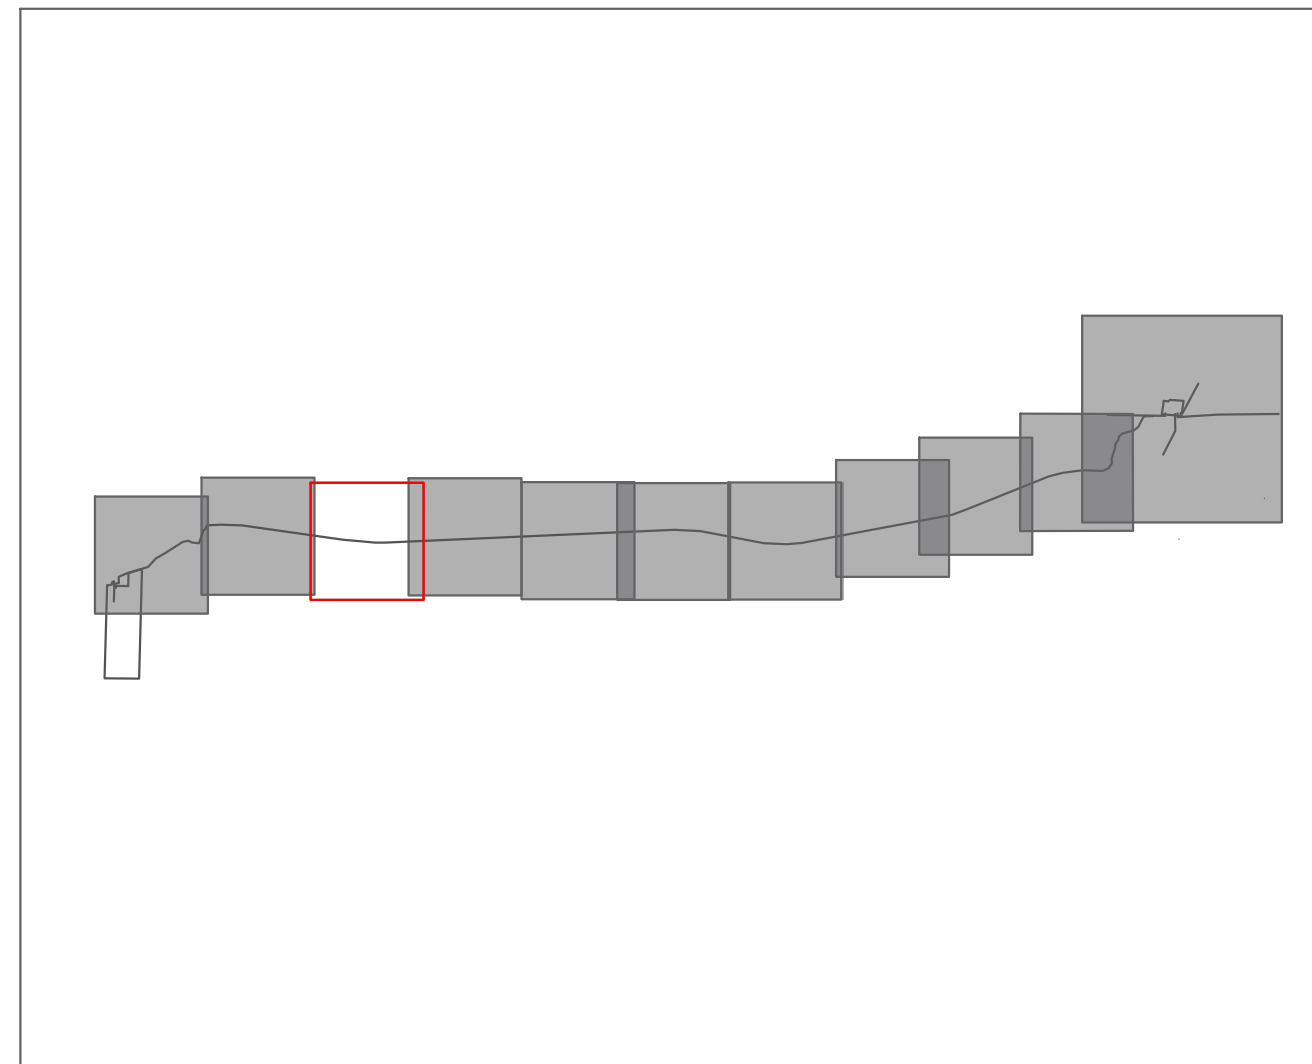

TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4
Milano 20122
P.Nr 03159970213
teagrisolare1@legaimail.it

Impianto AGROVOLTAICO - Fratta
PROGETTO DEFINITIVO



Coordinamento e progettazione:



In collaborazione con:



Progettisti:

Ing. M.Bertoneri - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 sez.A

Collaboratori:

Arch. Paes. I. Neri

TITOLO:
SISTEMA DEI VINCOLI DI CONNESSIONE
foglio 3/11


IDENTIFICAZIONE ELABORATO
FRPPT0801

DATA:
03/2025

SCALA:
1:2.000

REVISIONE:
0A

FORMATO:
A0

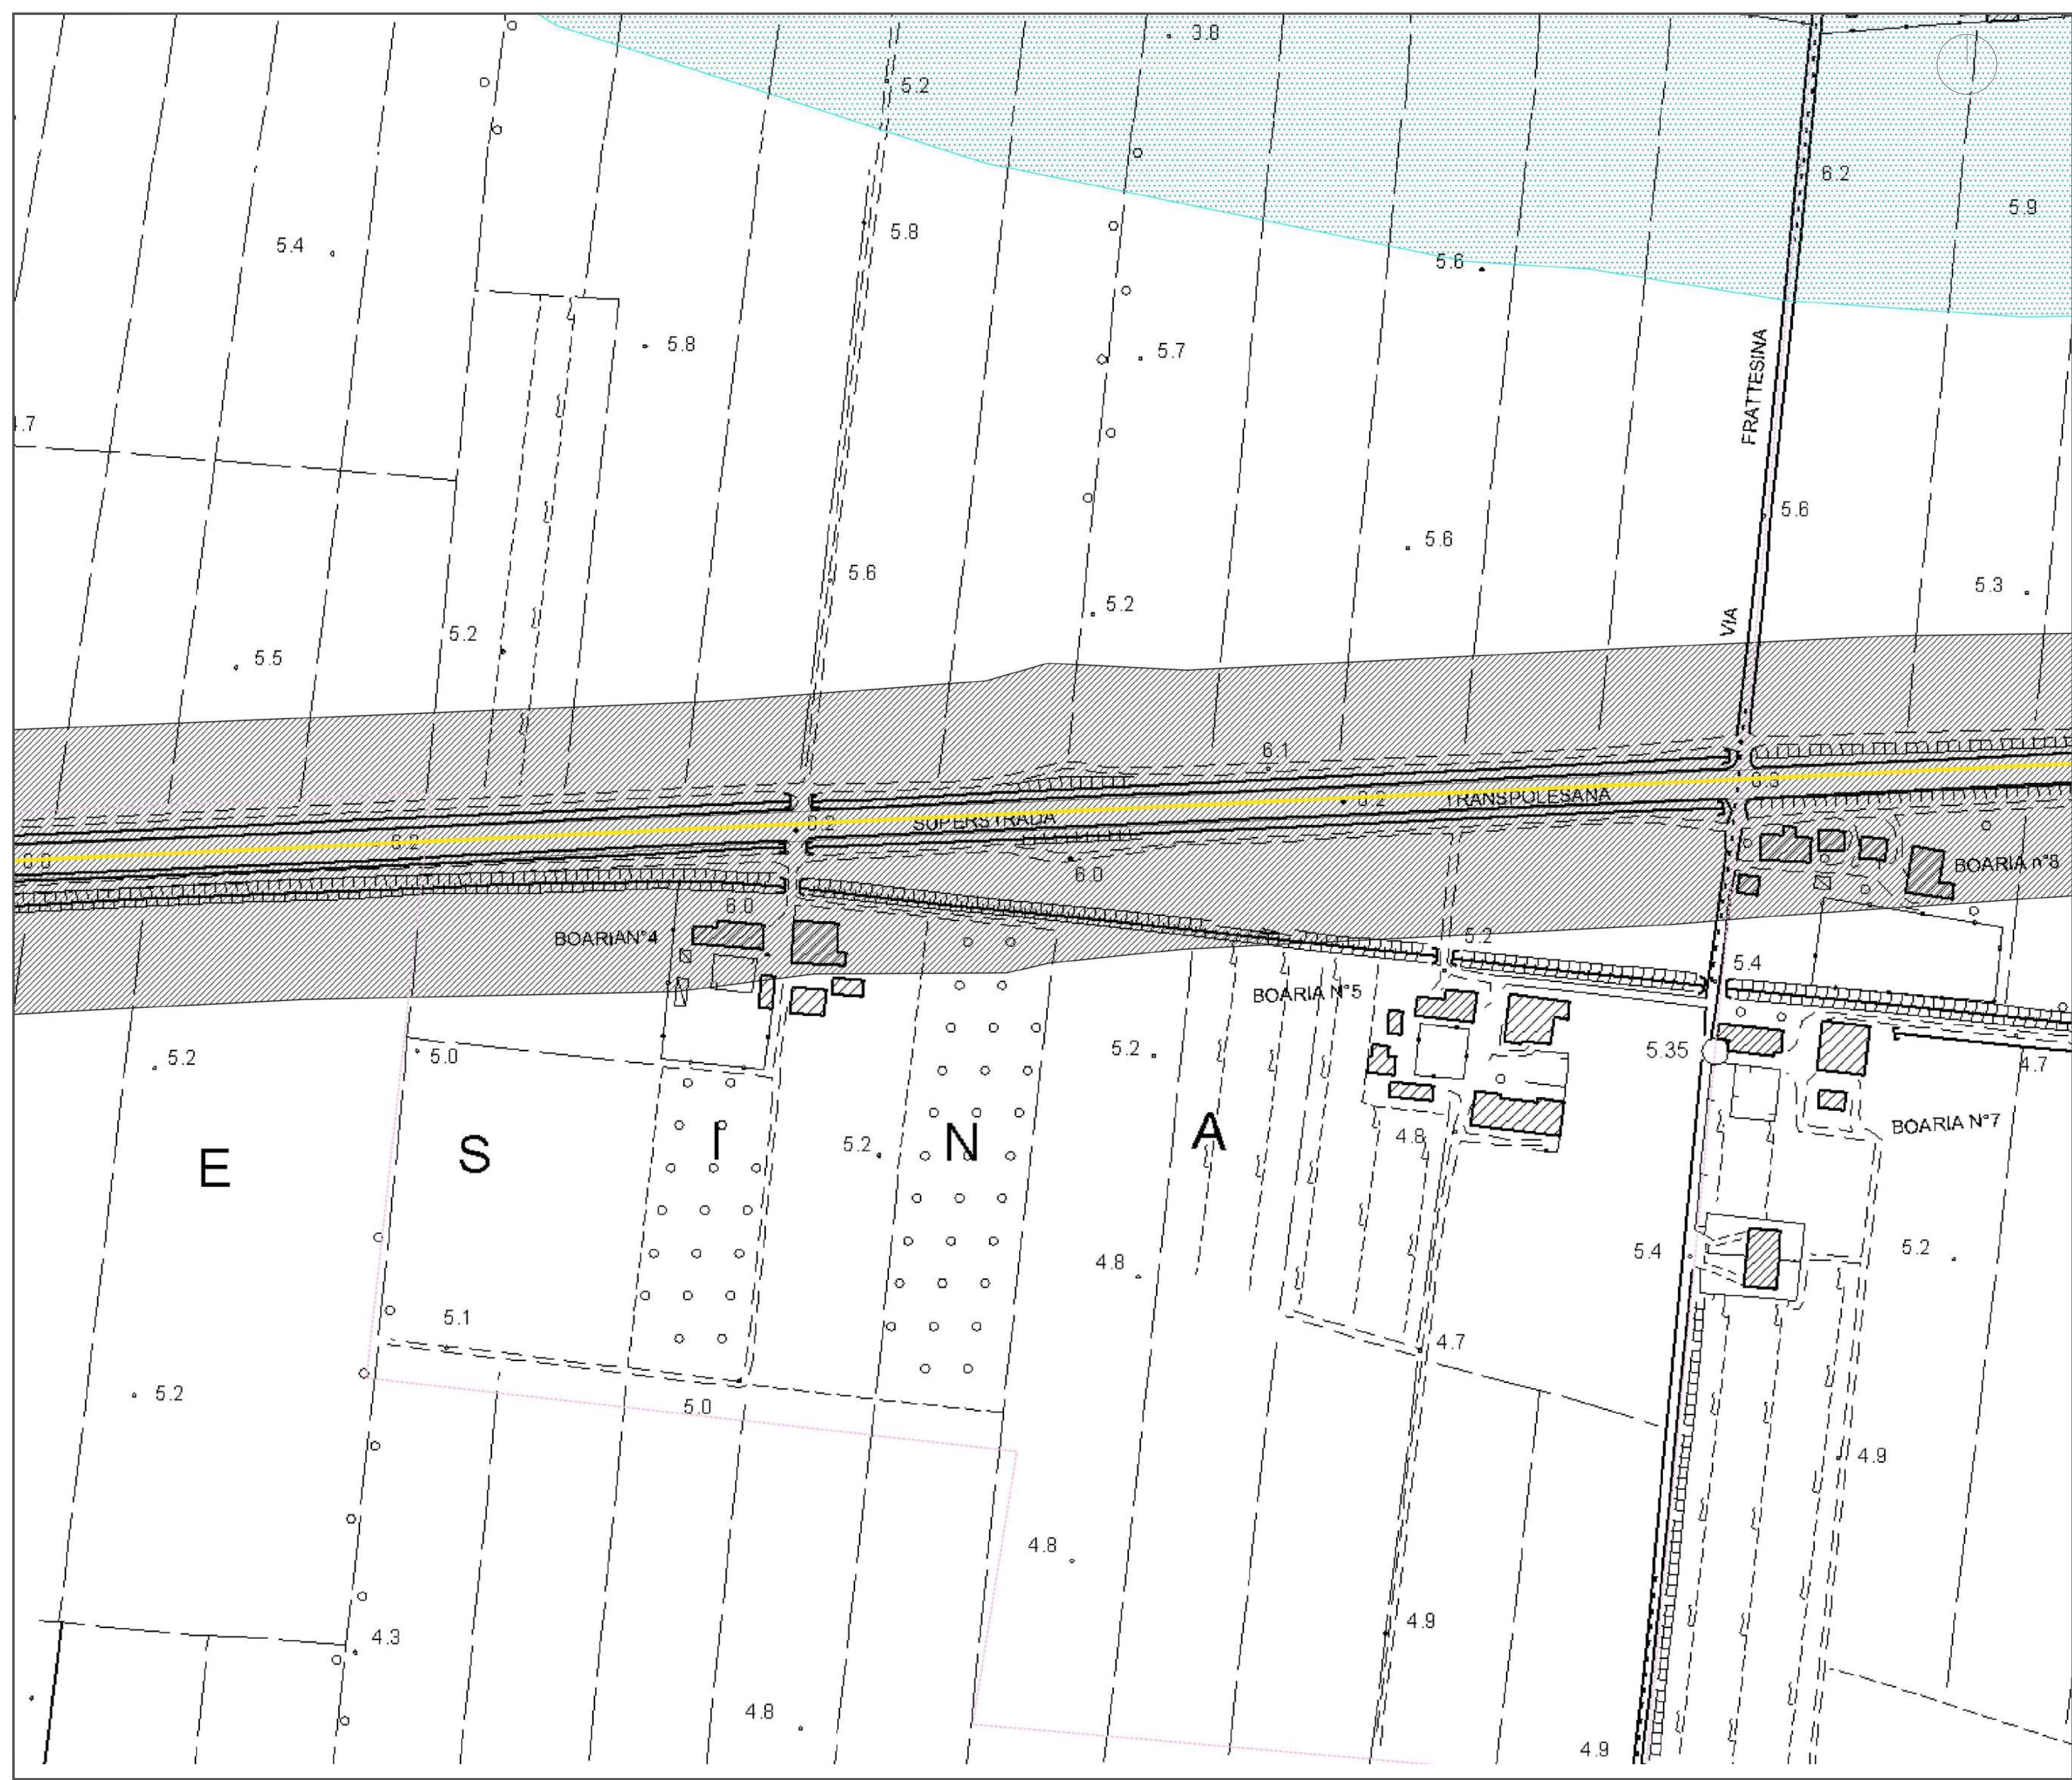

LEGENDA

Opere di progetto

Area di impianto

Stazione Elettrica SE della RTN a 132/36 kV

Cavidotto di connessione 36 kV

Elettrodotto aereo esistente 132 kV

Raccordo di nuova realizzazione

Sostegno esistente

Sostegno da rimuovere

Sostegno di nuova realizzazione di tipo E

Tav.03b - Vincoli e tutele sud

Fonte: PI Comune di Fratta Polesine

Vincoli storico - paesaggistici, archeologici e tutele ambientali


Vincolo paesaggistico, art.142, lett.c.), D.Lgs. 42/2004 - art.63 N.T.O.

Vincolo archeologico di interesse culturale non verificato - art.65 N.T.O.

Fasce di rispetto e fonti di vincolo

Fascia di rispetto stradale - art.57 N.T.O.

KEYPLAN

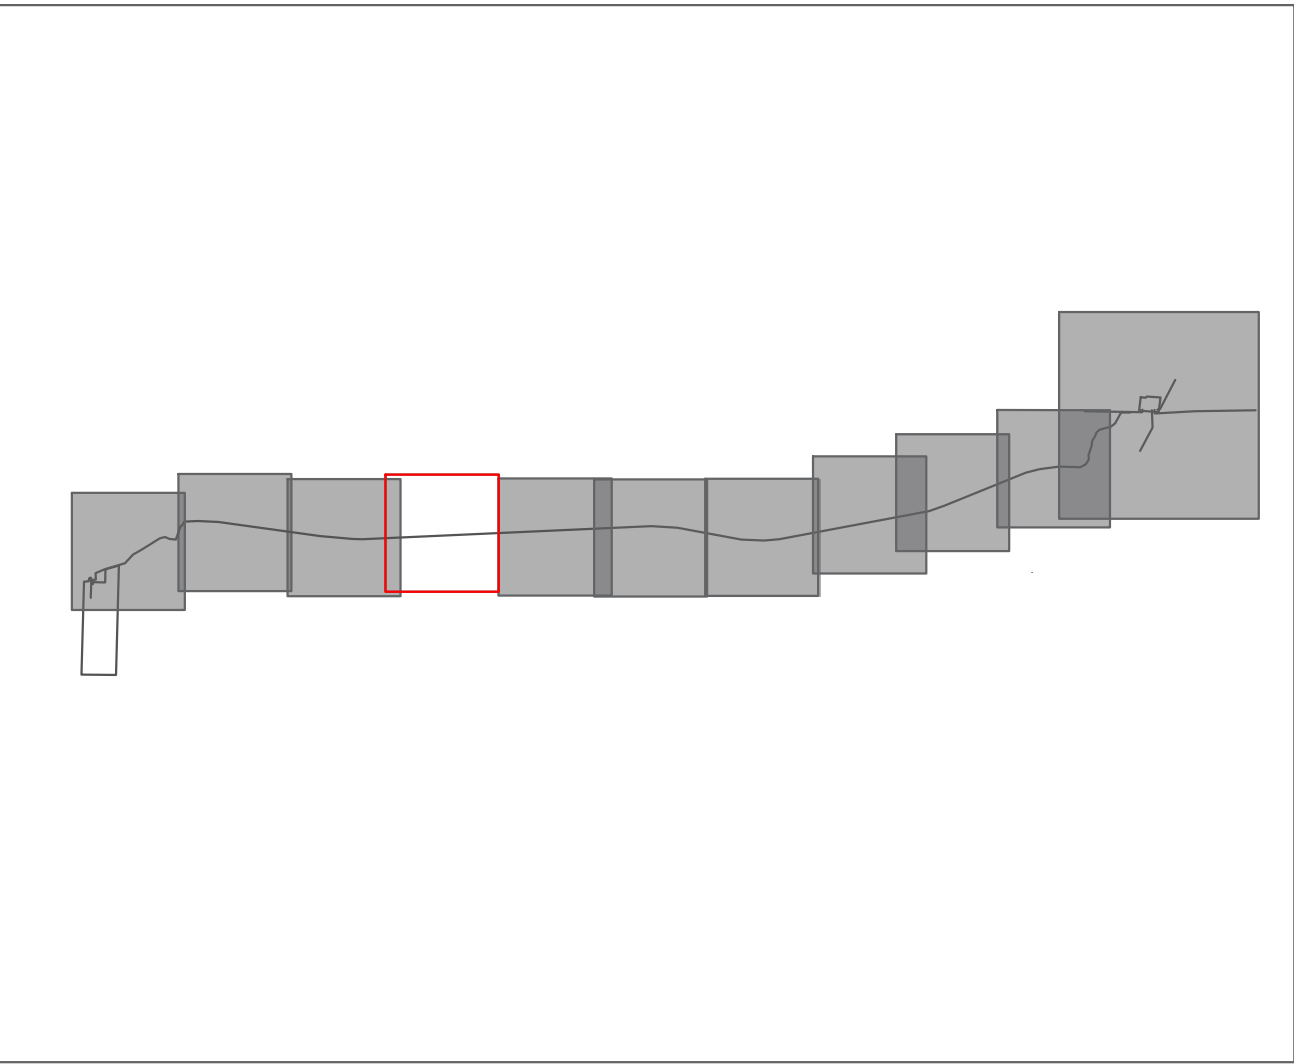

TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4
Milano 20122
P.Nr. 03159970213
teagrisolare1@legalmail.it

Impianto AGROVOLTAICO - Fratta
PROGETTO DEFINITIVO

Coordinamento e progettazione:

In collaborazione con:

Progettisti:
Ing. M. Bertoneri - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 sez.A
Collaboratori:
Arch. Paes. I. Neri

TITOLO:
SISTEMA DEI VINCOLI DI CONNESSIONE
foglio 4/11

IDENTIFICAZIONE ELABORATO
FR|P|PT|0|8|0|1


DATA:
03/2025

REVISIONE:
0A

SCALA:
1:2.000

FORMATO:
A0

Questo documento contiene dati riservati e di proprietà della Teagri Solar Engineering S.r.l. e può essere utilizzato e distribuito solo all'interno dell'azienda e per scopi correlati. È vietata espressamente la ristampa o l'ulteriore distribuzione senza l'autorizzazione scritta della Teagri Solar Engineering S.r.l.

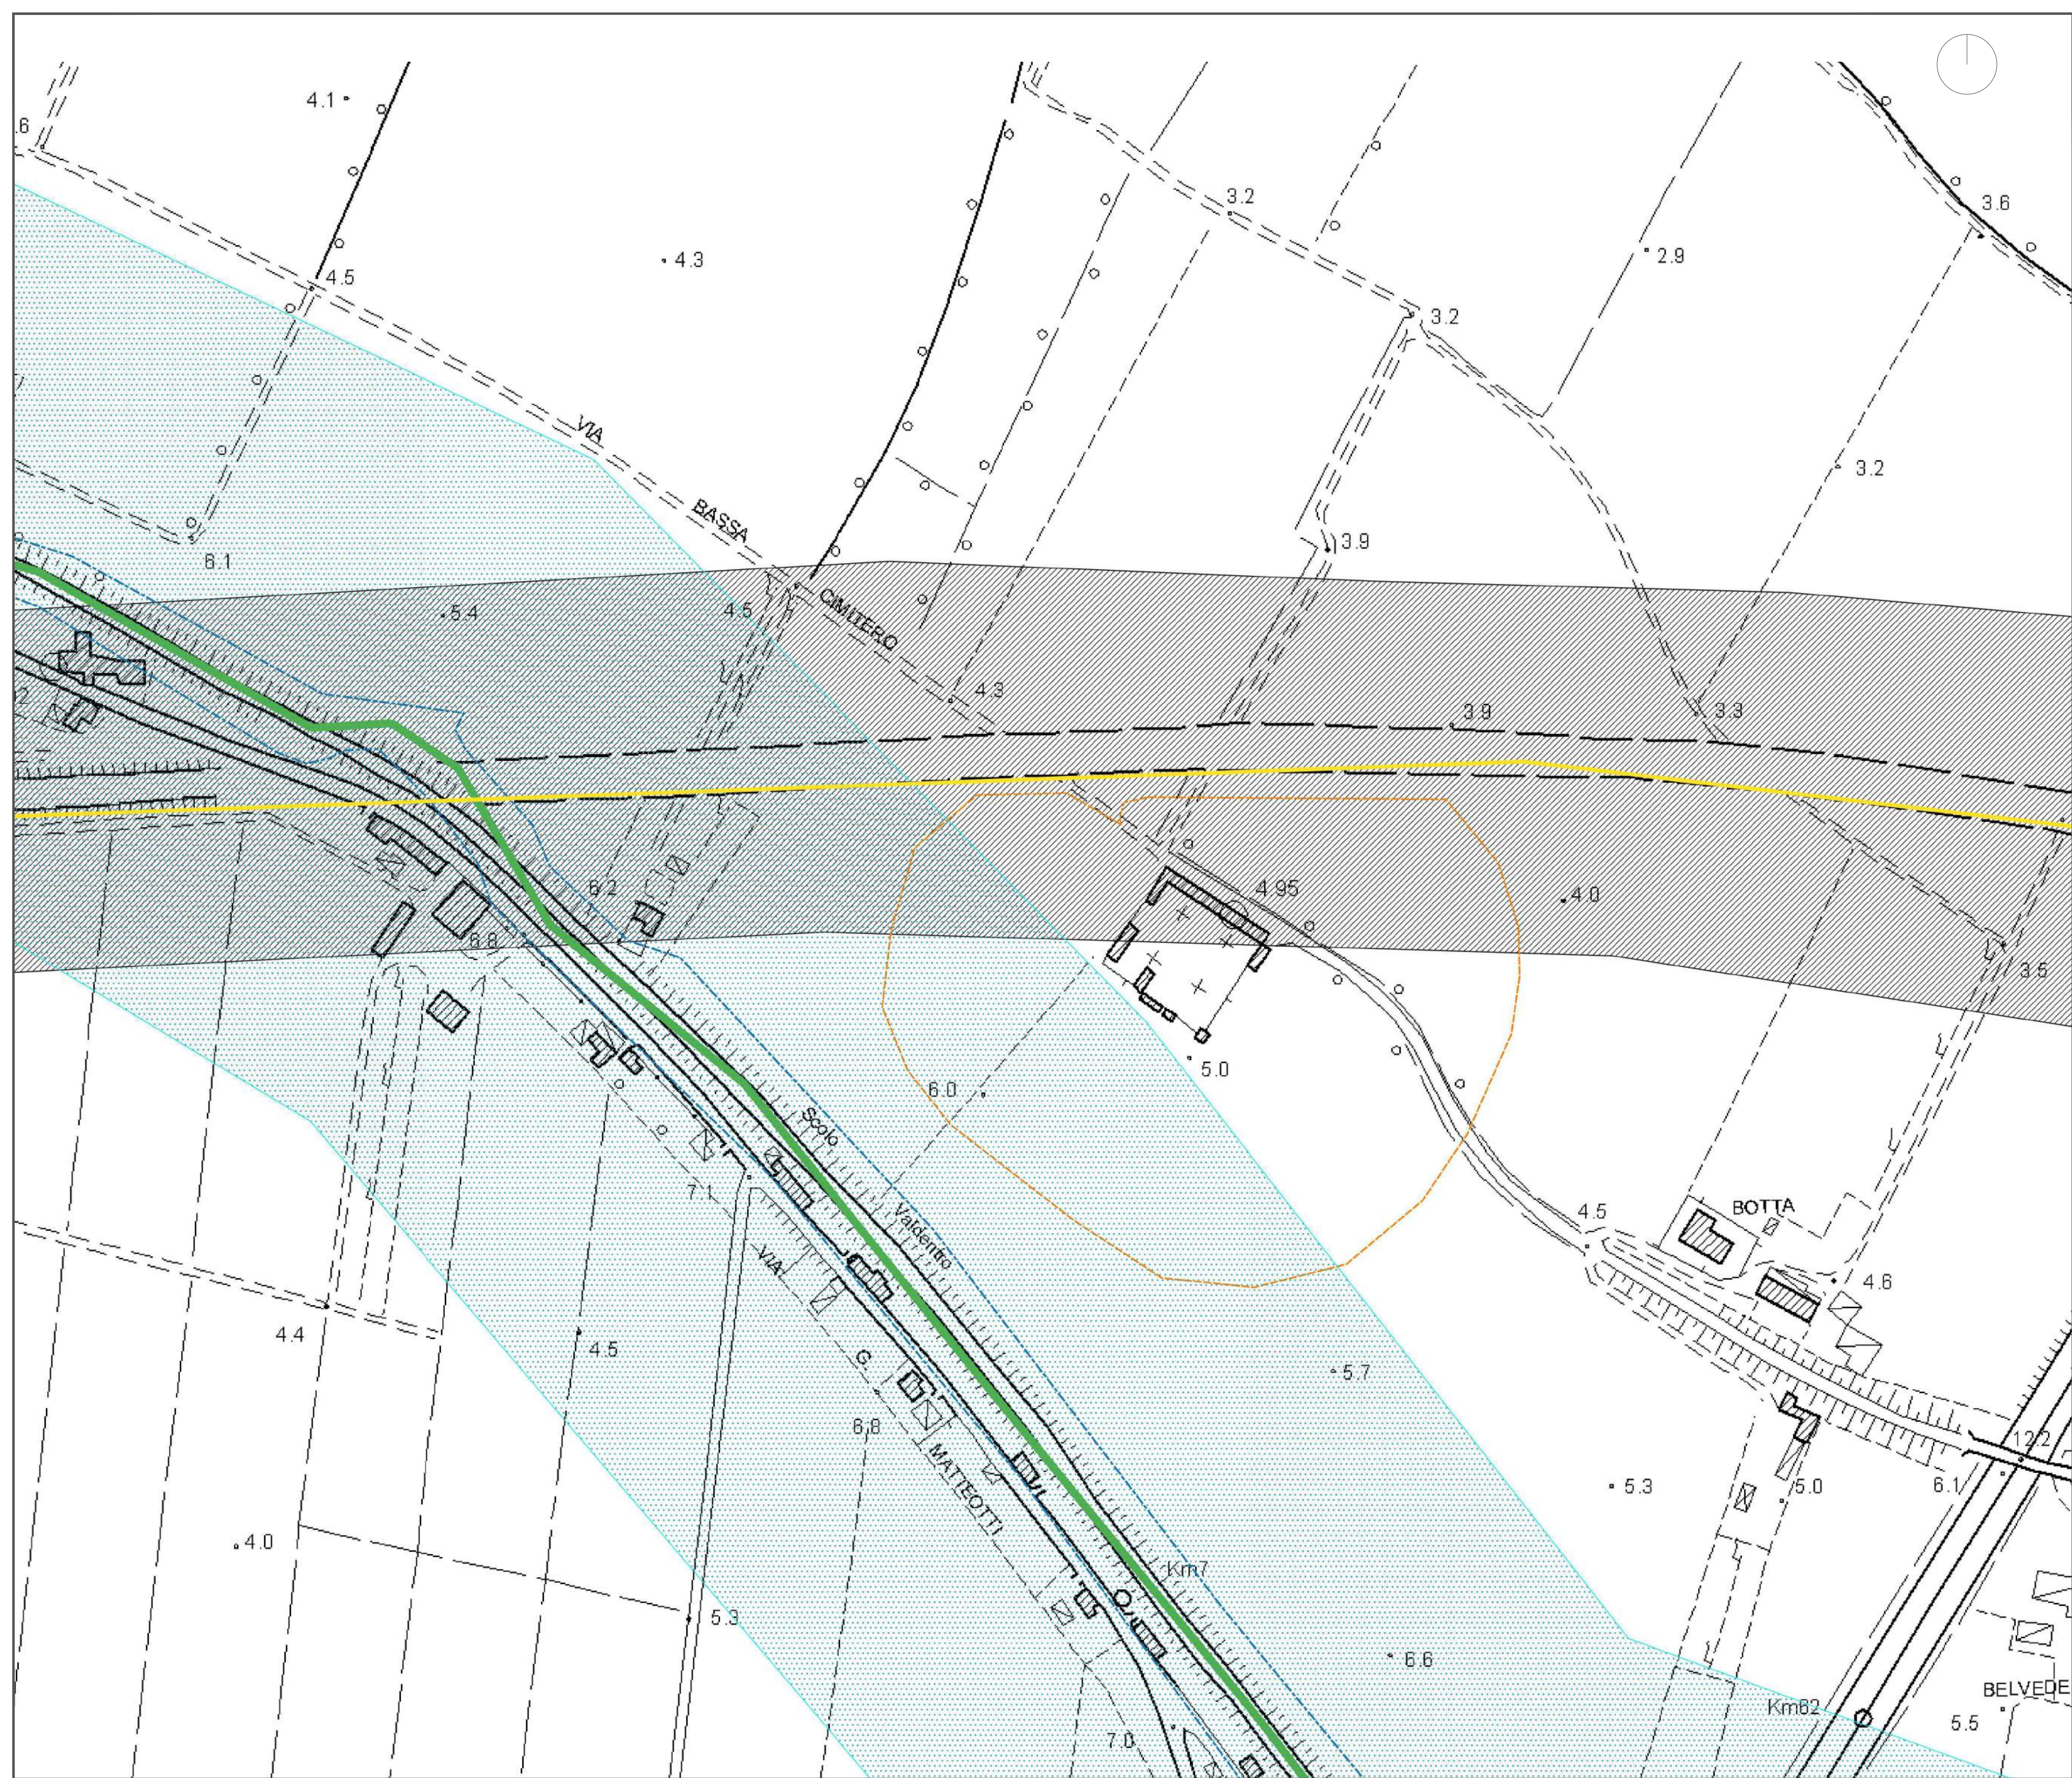

LEGENDA

Opere di progetto

- Area di impianto
- Stazione Elettrica SE della RTN a 132/36 kV
- Cavidotto di connessione 36 kV
- Elettrodotto aereo esistente 132 kV
- Raccordo di nuova realizzazione
- Sostegno esistente
- Sostegno da rimuovere
- Sostegno di nuova realizzazione di tipo E

Tav.3a - Vincoli
Fonte: PI Comune di Villamarzana

Vincoli storico - paesaggistici, archeologici e tutele ambientali

- Vincolo paesaggistico, art.142, lett.c.), D.Lgs. 42/2004 - art.63 N.T.O.
- Rete ecologica - corridoio ecologico secondario - art.72 N.T.O.

Vincoli idraulici e idrogeologici

- Fascia di rispetto idraulico - art.60 N.T.O.

Fasce di rispetto e fonti di vincolo

- Fascia di rispetto stradale - art.57 N.T.O.
- Fascia di rispetto cimiteriale - art.58 N.T.O.

KEYPLAN

TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4
Milano 20122
P.Nr 03159970213
teagrisolare1@legaimail.it

Impianto AGROVOLTAICO - Fratta
PROGETTO DEFINITIVO

Coordinamento e progettazione:

In collaborazione con:

Progettisti:


Ing. M. Bertoneri - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 sez.A

Collaboratori:

Arch. Paes. I. Neri

TITOLO:	SISTEMA DEI VINCOLI DI CONNESSIONE foglio 6/11	DATA:	03/2025	REVISIONE:	0A
IDENTIFICAZIONE ELABORATO	FRPPPT0801	SCALA:	1:2.000	FORMATO:	A0

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Teagri Solar Energy S.p.A. e può essere utilizzato esclusivamente per lo scopo per il quale è stato redatto. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Teagri Solar Energy S.p.A.

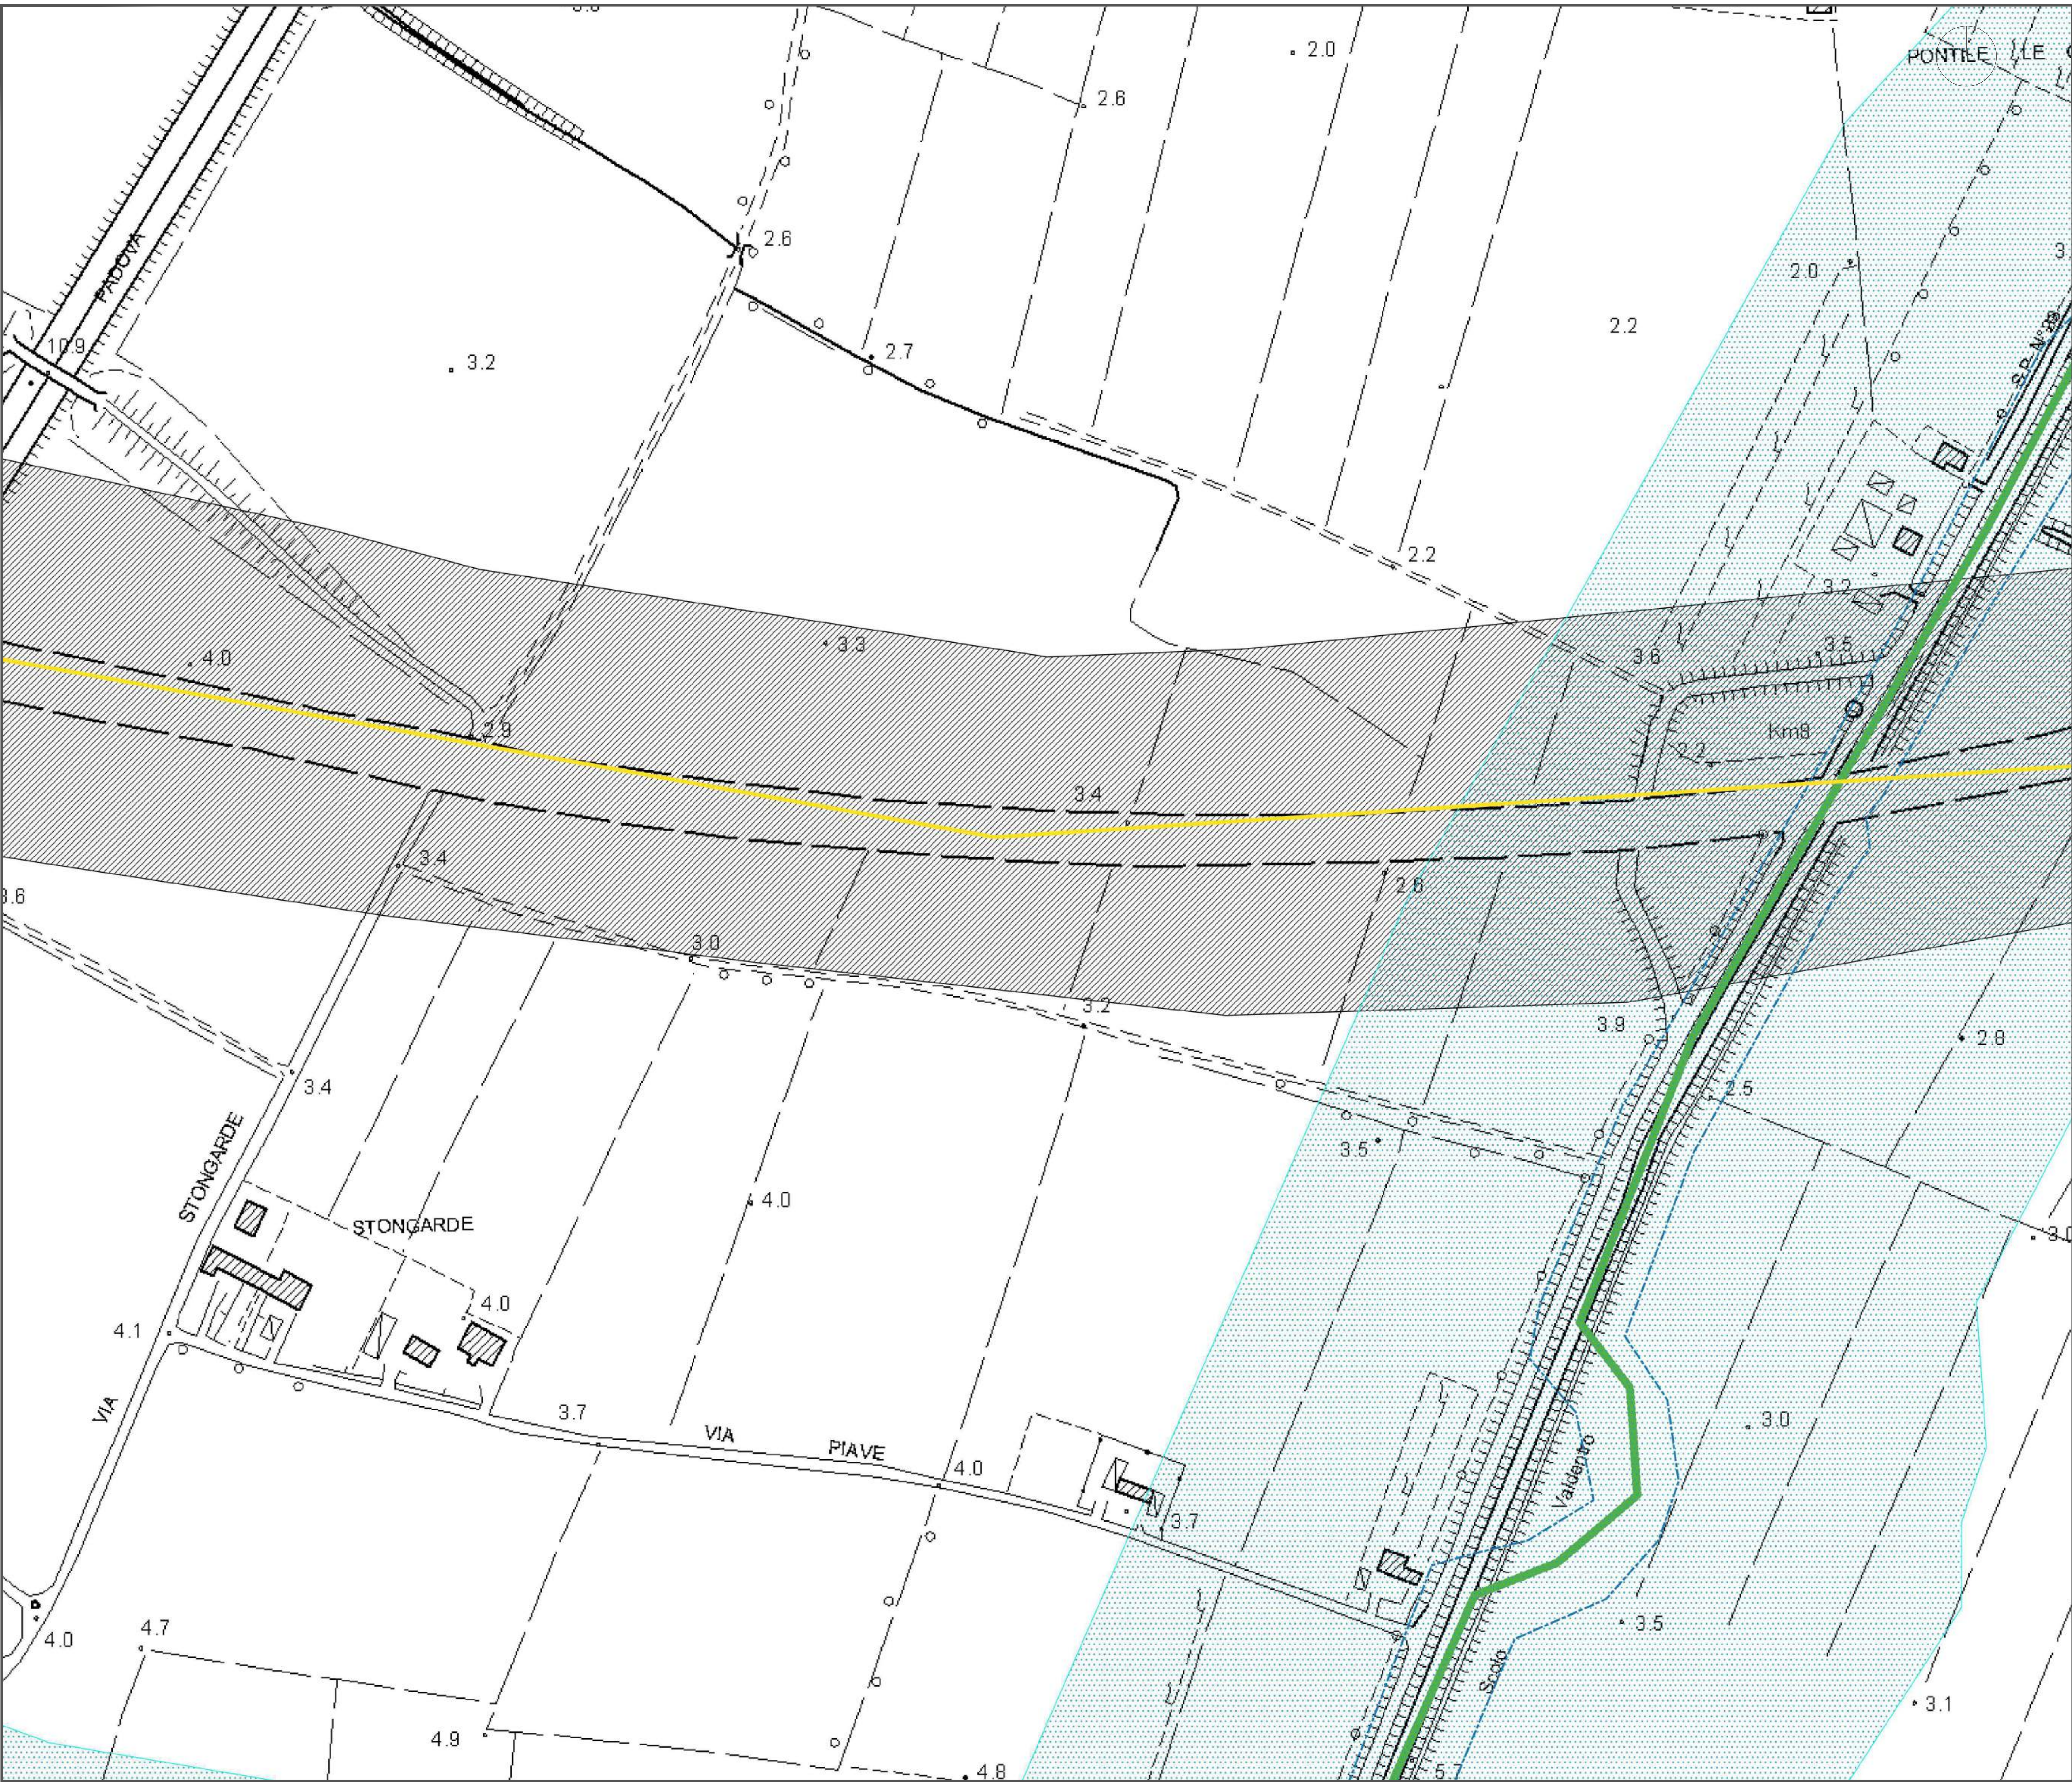

LEGENDA

Opere di progetto

- Area di impianto
- Stazione Elettrica SE della RTN a 132/36 kV
- Cavidotto di connessione 36 kV
- Elettrodotto aereo esistente 132 kV
- Raccordo di nuova realizzazione
- Sostegno esistente
- Sostegno da rimuovere
- Sostegno di nuova realizzazione di tipo E

Tav.03b - Vincoli e tutele sud
Fonte: PI Comune di Villamarzana

Vincoli storico - paesaggistici, archeologici e tutele ambientali

- Vincolo paesaggistico, art.142, lett.c.), D.Lgs. 42/2004 - art.63 N.T.O.
- Rete ecologica - corridoio ecologico secondario - art.72 N.T.O.


Vincoli idraulici e idrogeologici

- Fascia di rispetto idraulico - art.60 N.T.O.

Fasce di rispetto e fonti di vincolo

- Fascia di rispetto stradale - art.57 N.T.O.

KEYPLAN

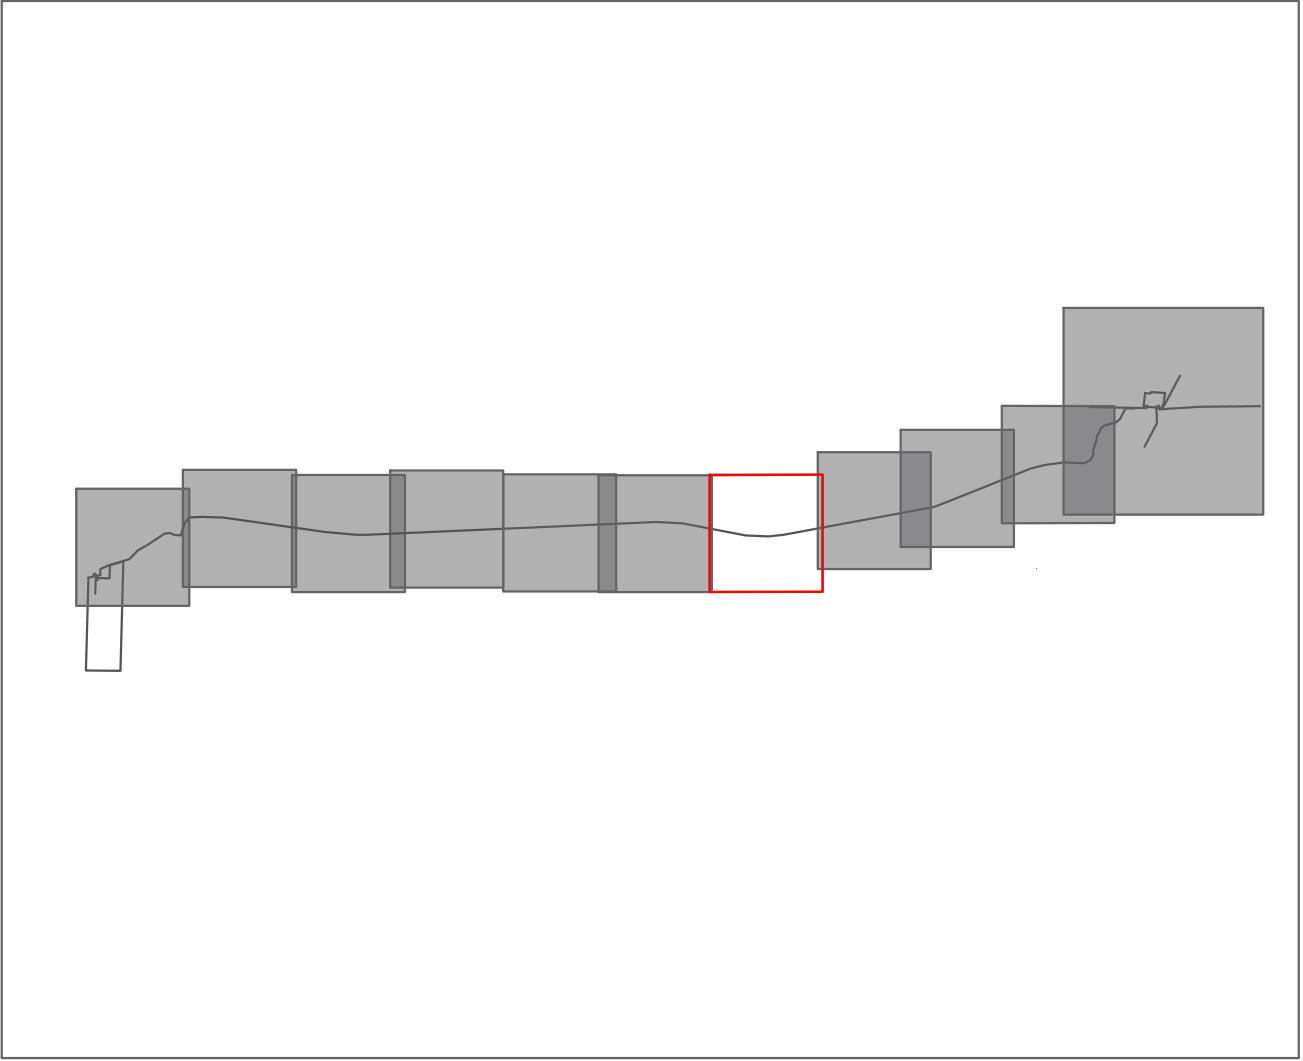

TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4
Milano 20122
P.na 03159970213
teagrisolare1@legaimail.it

Impianto AGROVOLTAICO - Fratta
PROGETTO DEFINITIVO



Coordinamento e progettazione:



In collaborazione con:



Progettisti:

Ing. M.Bertoneri - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 sez.A

Collaboratori:

Arch. Paes. I. Neri

TITOLO:
SISTEMA DEI VINCOLI DI CONNESSIONE
foglio 7/11

DATA:
03/2025


REVISIONE:
0A

IDENTIFICAZIONE ELABORATO
FRPPT0801

SCALA:
1:2.000

FORMATO:
A0

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Teagri Solar Energy S.p.A. e può essere utilizzato esclusivamente per il progetto di cui è parte. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza il permesso scritto della Teagri Solar Energy S.p.A.

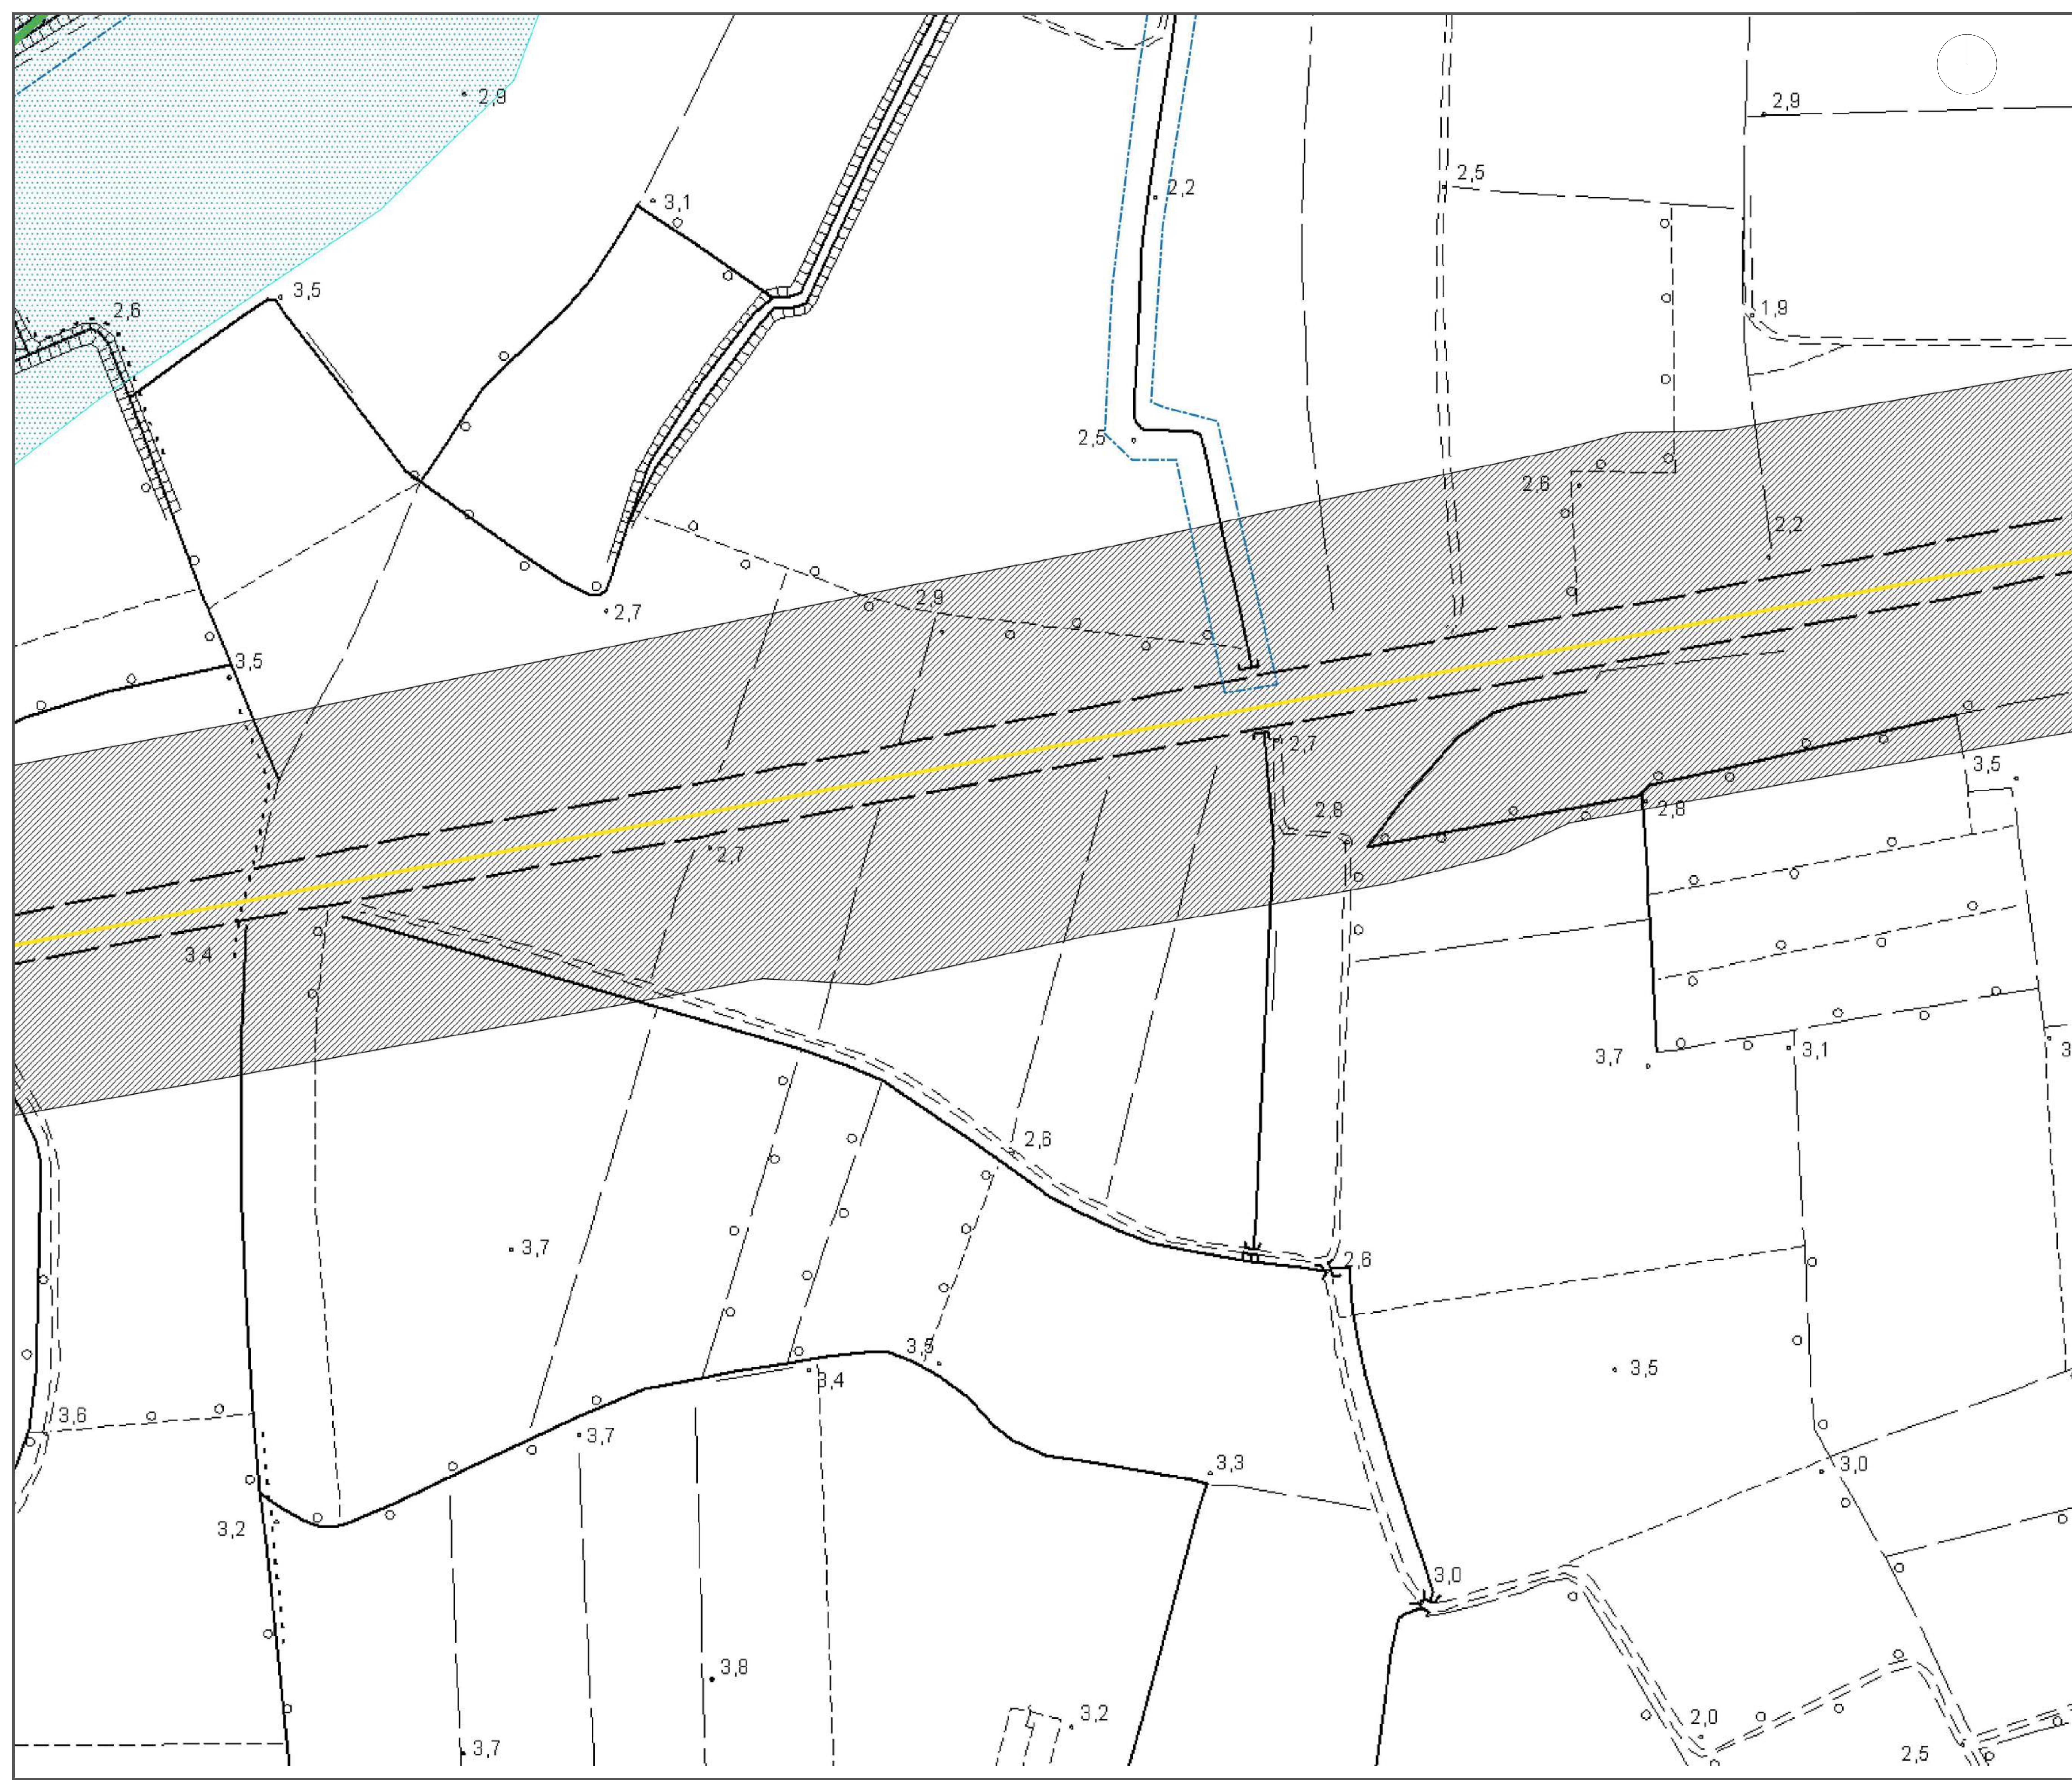

LEGENDA

Opere di progetto

Area di impianto

Stazione Elettrica SE della RTN a 132/36 kV

Cavidotto di connessione 36 kV

Elettrodotto aereo esistente 132 kV

Raccordo di nuova realizzazione

Sostegno esistente

Sostegno da rimuovere

Sostegno di nuova realizzazione di tipo E

Tav.03b - Vincoli e tutele sud

Fonte: PI Comune di Arquà Polesine

Vincoli storico - paesaggistici, archeologici e tutele ambientali

Vincolo paesaggistico, art.142, lett.c.), D.Lgs. 42/2004 - art.63 N.T.O.

Rete ecologica - corridoio ecologico secondario - art.72 N.T.O.

Vincoli idraulici e idrogeologici

Fascia di rispetto idraulico - art.60 N.T.O.

Fasce di rispetto e fonti di vincolo

Fascia di rispetto stradale - art.57 N.T.O.

KEYPLAN

TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4

Milano 20122

P.Iva 03159970213

teagrisolare1@legalmail.it

Impianto AGROVOLTAICO - Fratta

PROGETTO DEFINITIVO

Coordinamento e progettazione:

In collaborazione con:

Progettisti:

Ing. M.Bertoni - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 sez.A

Collaboratori:

Arch. Pass. I. Neri

TITOLO:

SISTEMA DEI VINCOLI DI CONNESSIONE

foglio 8/11

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

F

R

P

P

T

0

8

0

1

DATA:

03/2025

REVISIONE:

0A


SCALA:

1:2.000

FORMATO:

A0

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Teagri Solar Engineering S.r.l. per essere utilizzate esclusivamente dal beneficiario in relazione alle finalità per le quali è stato creato. È vietata espressamente la ristampa, l'elaborazione o l'uso non autorizzato senza il consenso scritto della Teagri Solar Engineering S.r.l.

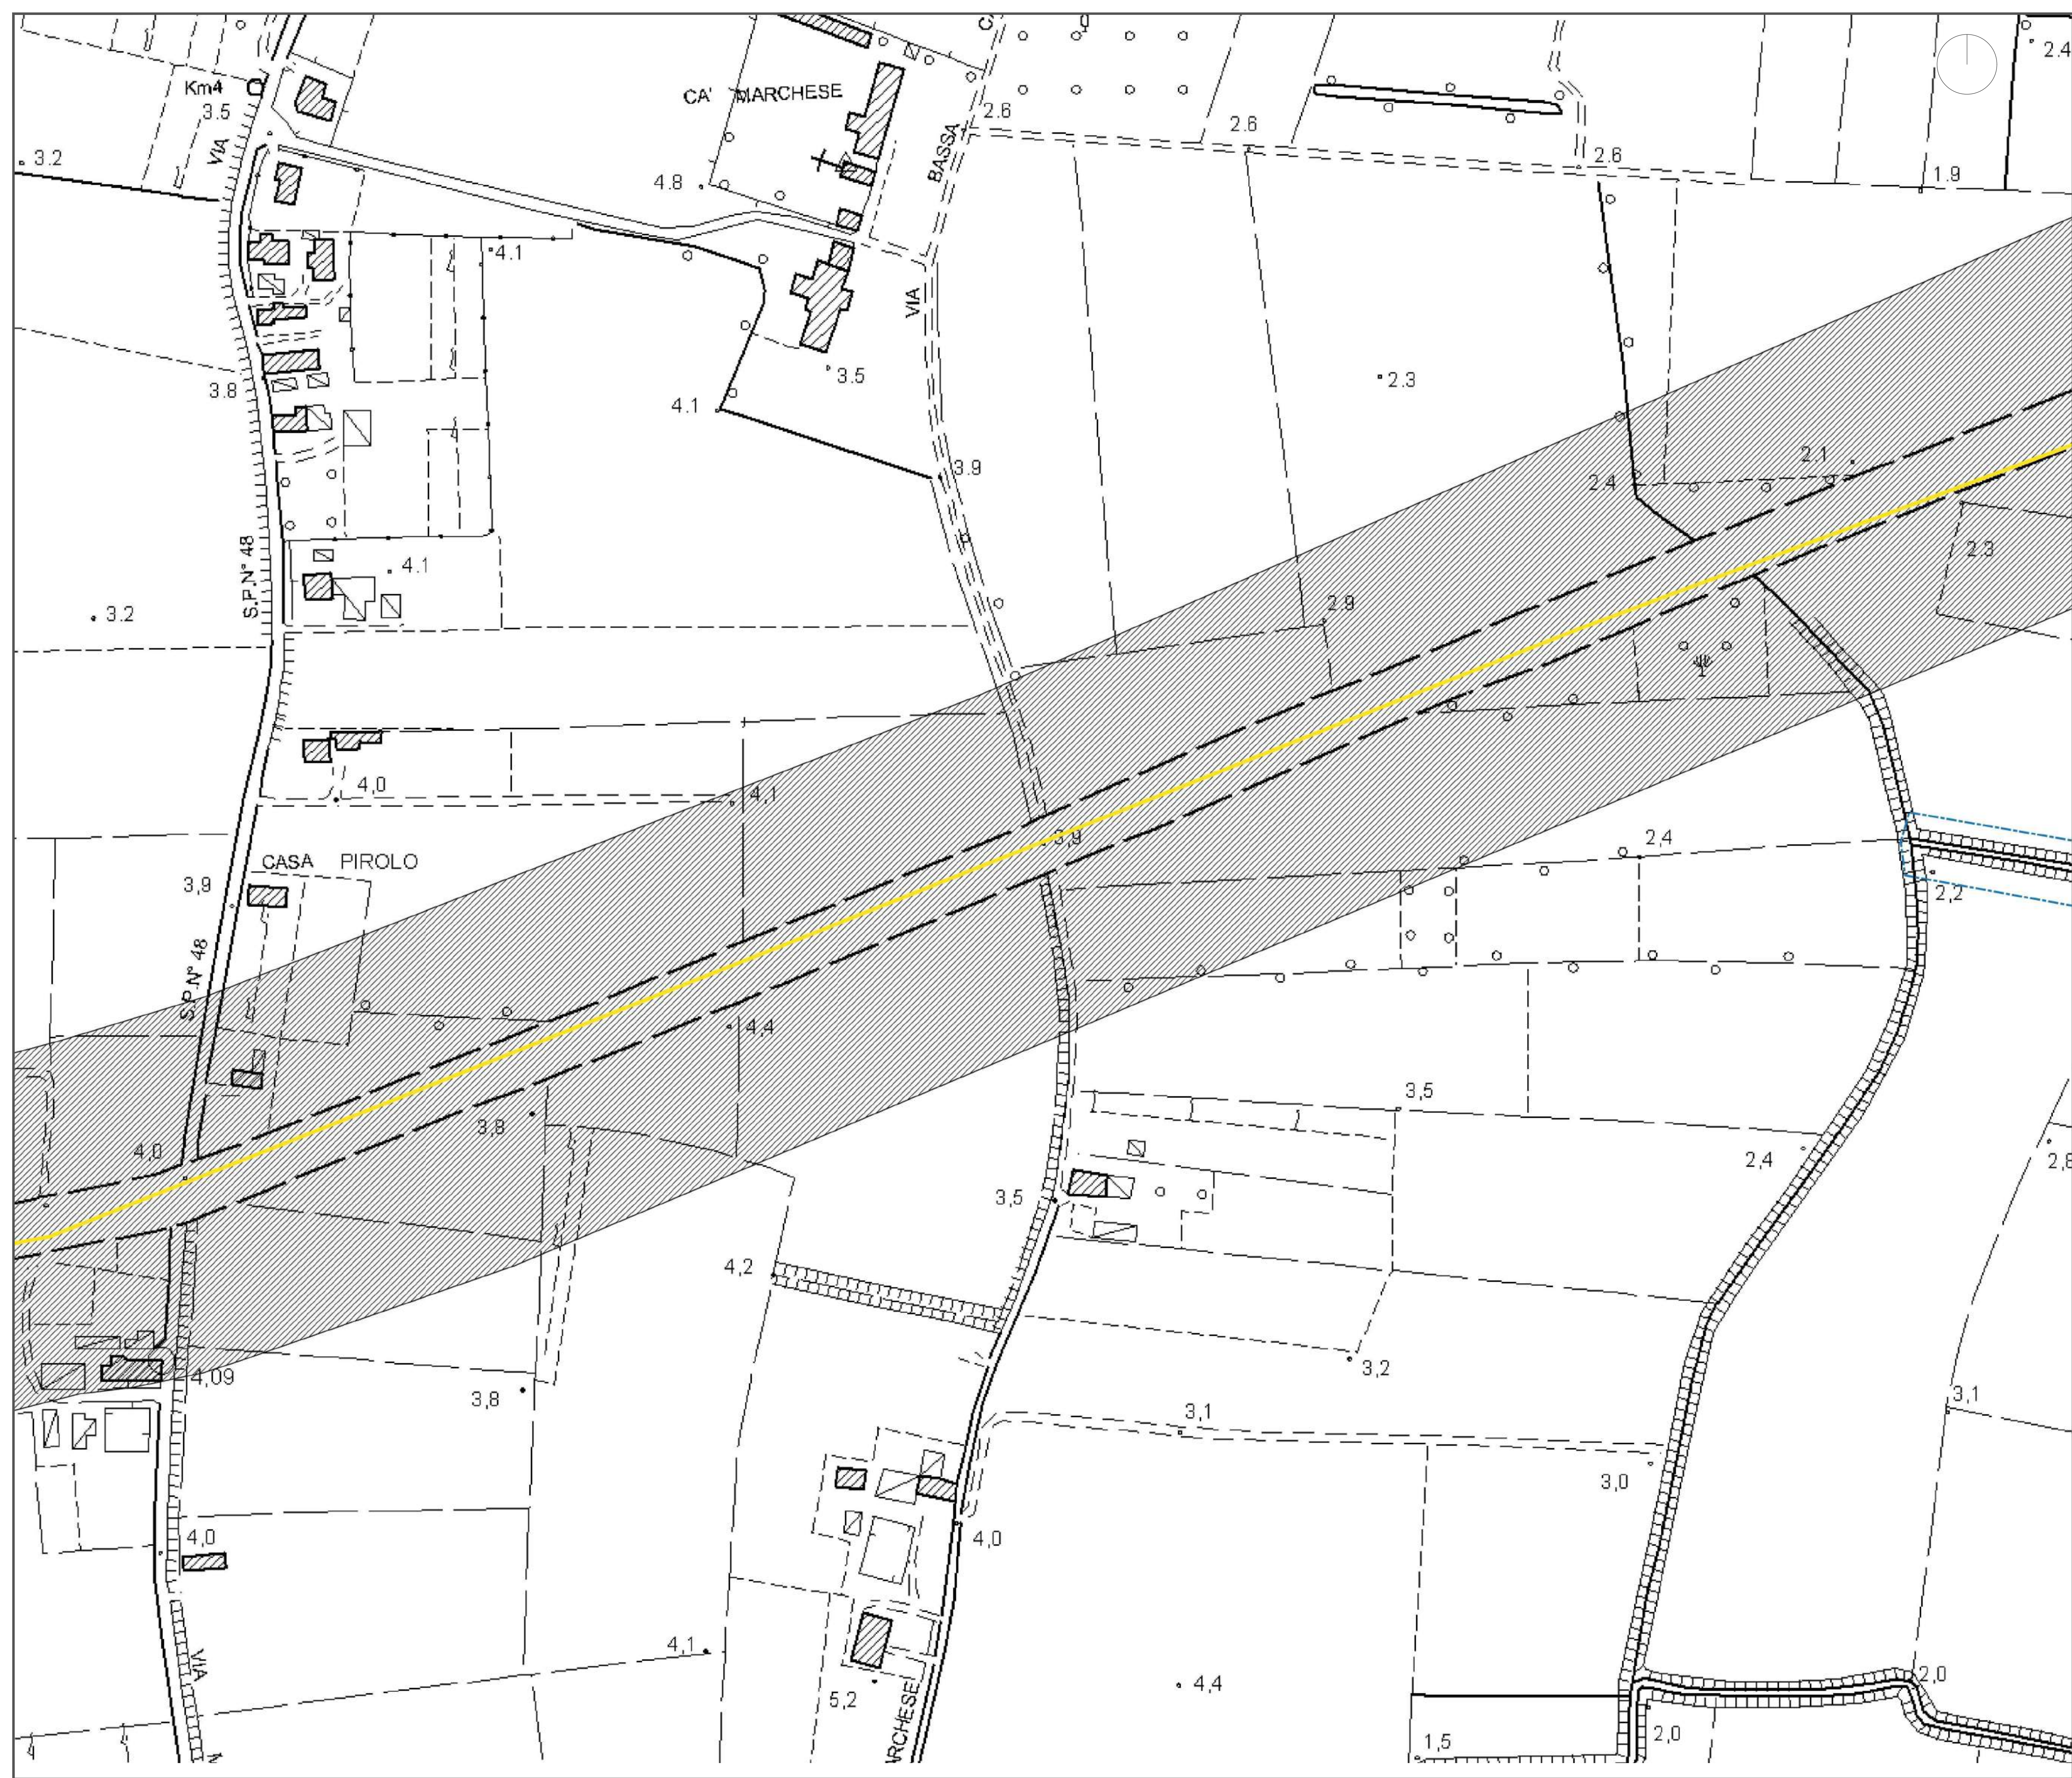

LEGENDA

Opere di progetto

Area di impianto

Stazione Elettrica SE della RTN a 132/36 kV

Cavidotto di connessione 36 kV

Elettrodotto aereo esistente 132 kV

Raccordo di nuova realizzazione

Sostegno esistente

Sostegno da rimuovere

Sostegno di nuova realizzazione di tipo E

Tav.1b - Zonizzazione


Fonte: PI Comune di Arquà Polesine

Vincoli idraulici e idrogeologici

Fascia di rispetto idraulico - art.60 N.T.O.

Fasce di rispetto e fonti di vincolo

Fascia di rispetto stradale - art.57 N.T.O.

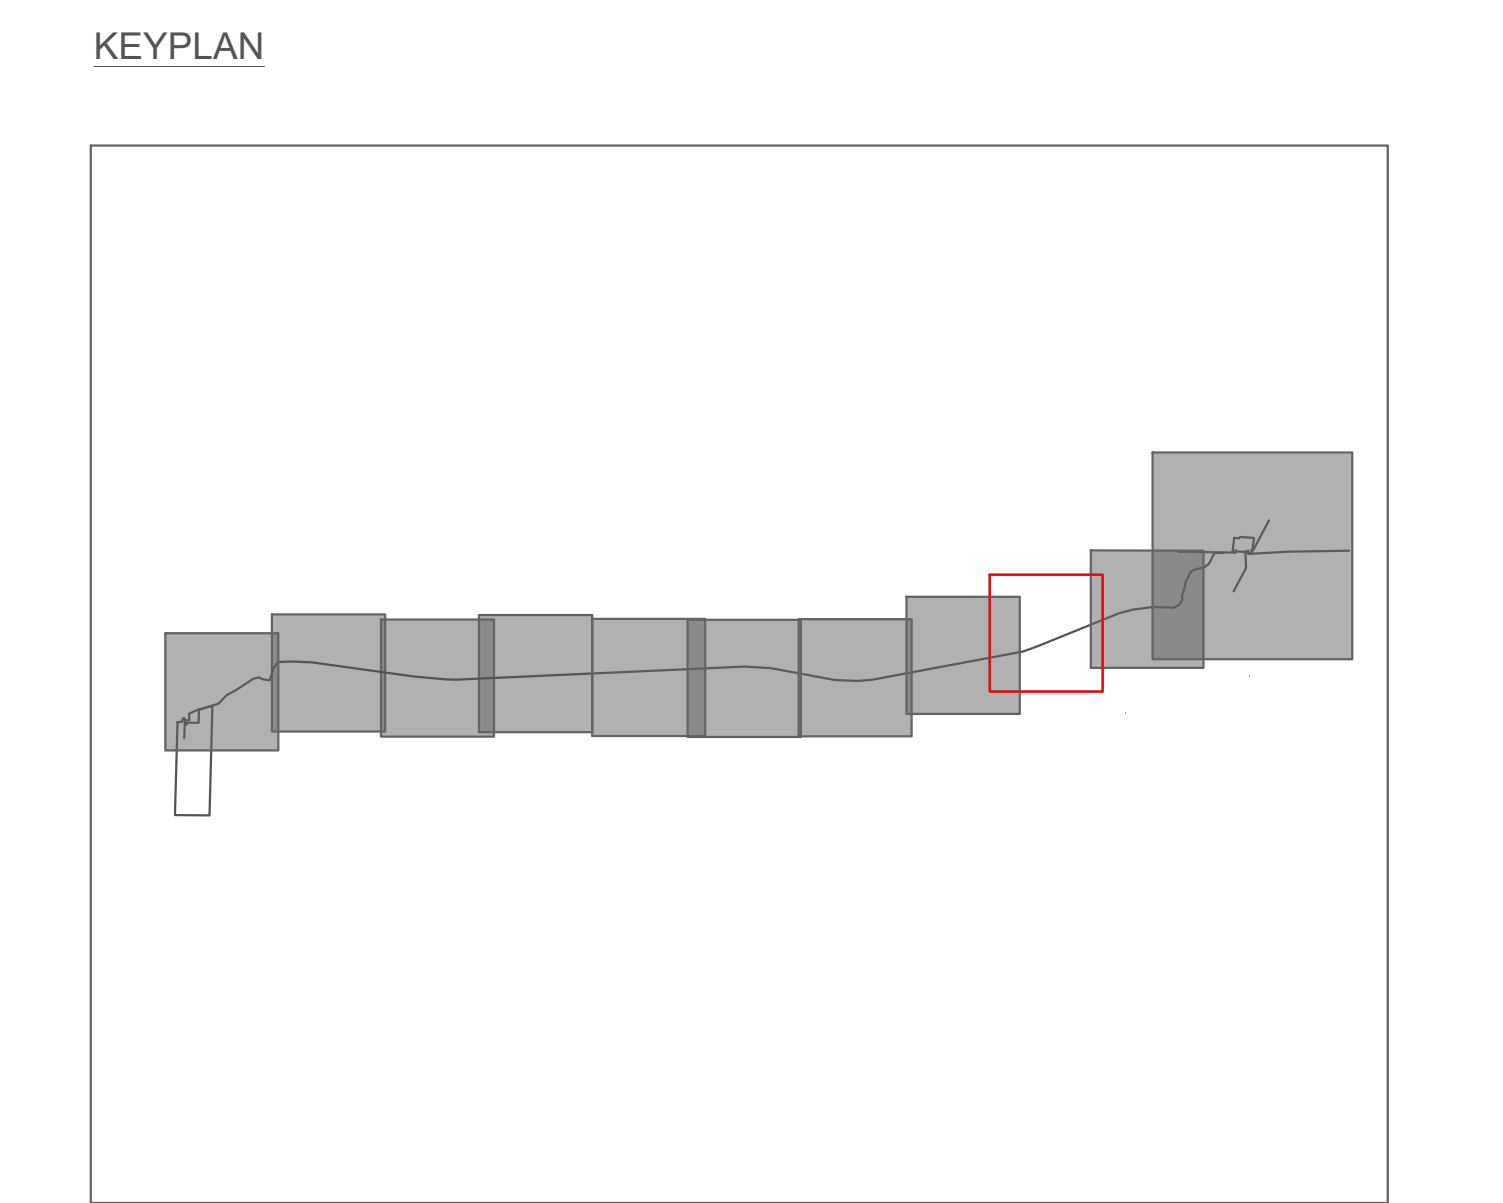

TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4
Milano 20122
P.Iva 03159970213
teagrisolare1@legaimail.it

Impianto AGROVOLTAICO - Fratta
PROGETTO DEFINITIVO

Coordinamento e progettazione:

Progettisti:
Ing. M. Bertoneri - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 sez.A

In collaborazione con:

Collaboratori:
Arch. Paes. I. Neri

TITOLO:
SISTEMA DEI VINCOLI DI CONNESISONE
foglio 9/11

DATA:
03/2025


REVISIONE:
0A

IDENTIFICAZIONE ELABORATO
FRPPT0801

SCALA:
1:2.000

FORMATO:
A0

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Teagri Solar Engineering S.r.l. per ogni copia o ristampa è necessario ottenere l'autorizzazione dalla Teagri Solar Engineering S.r.l. per iscritto. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Teagri Solar Engineering S.r.l.

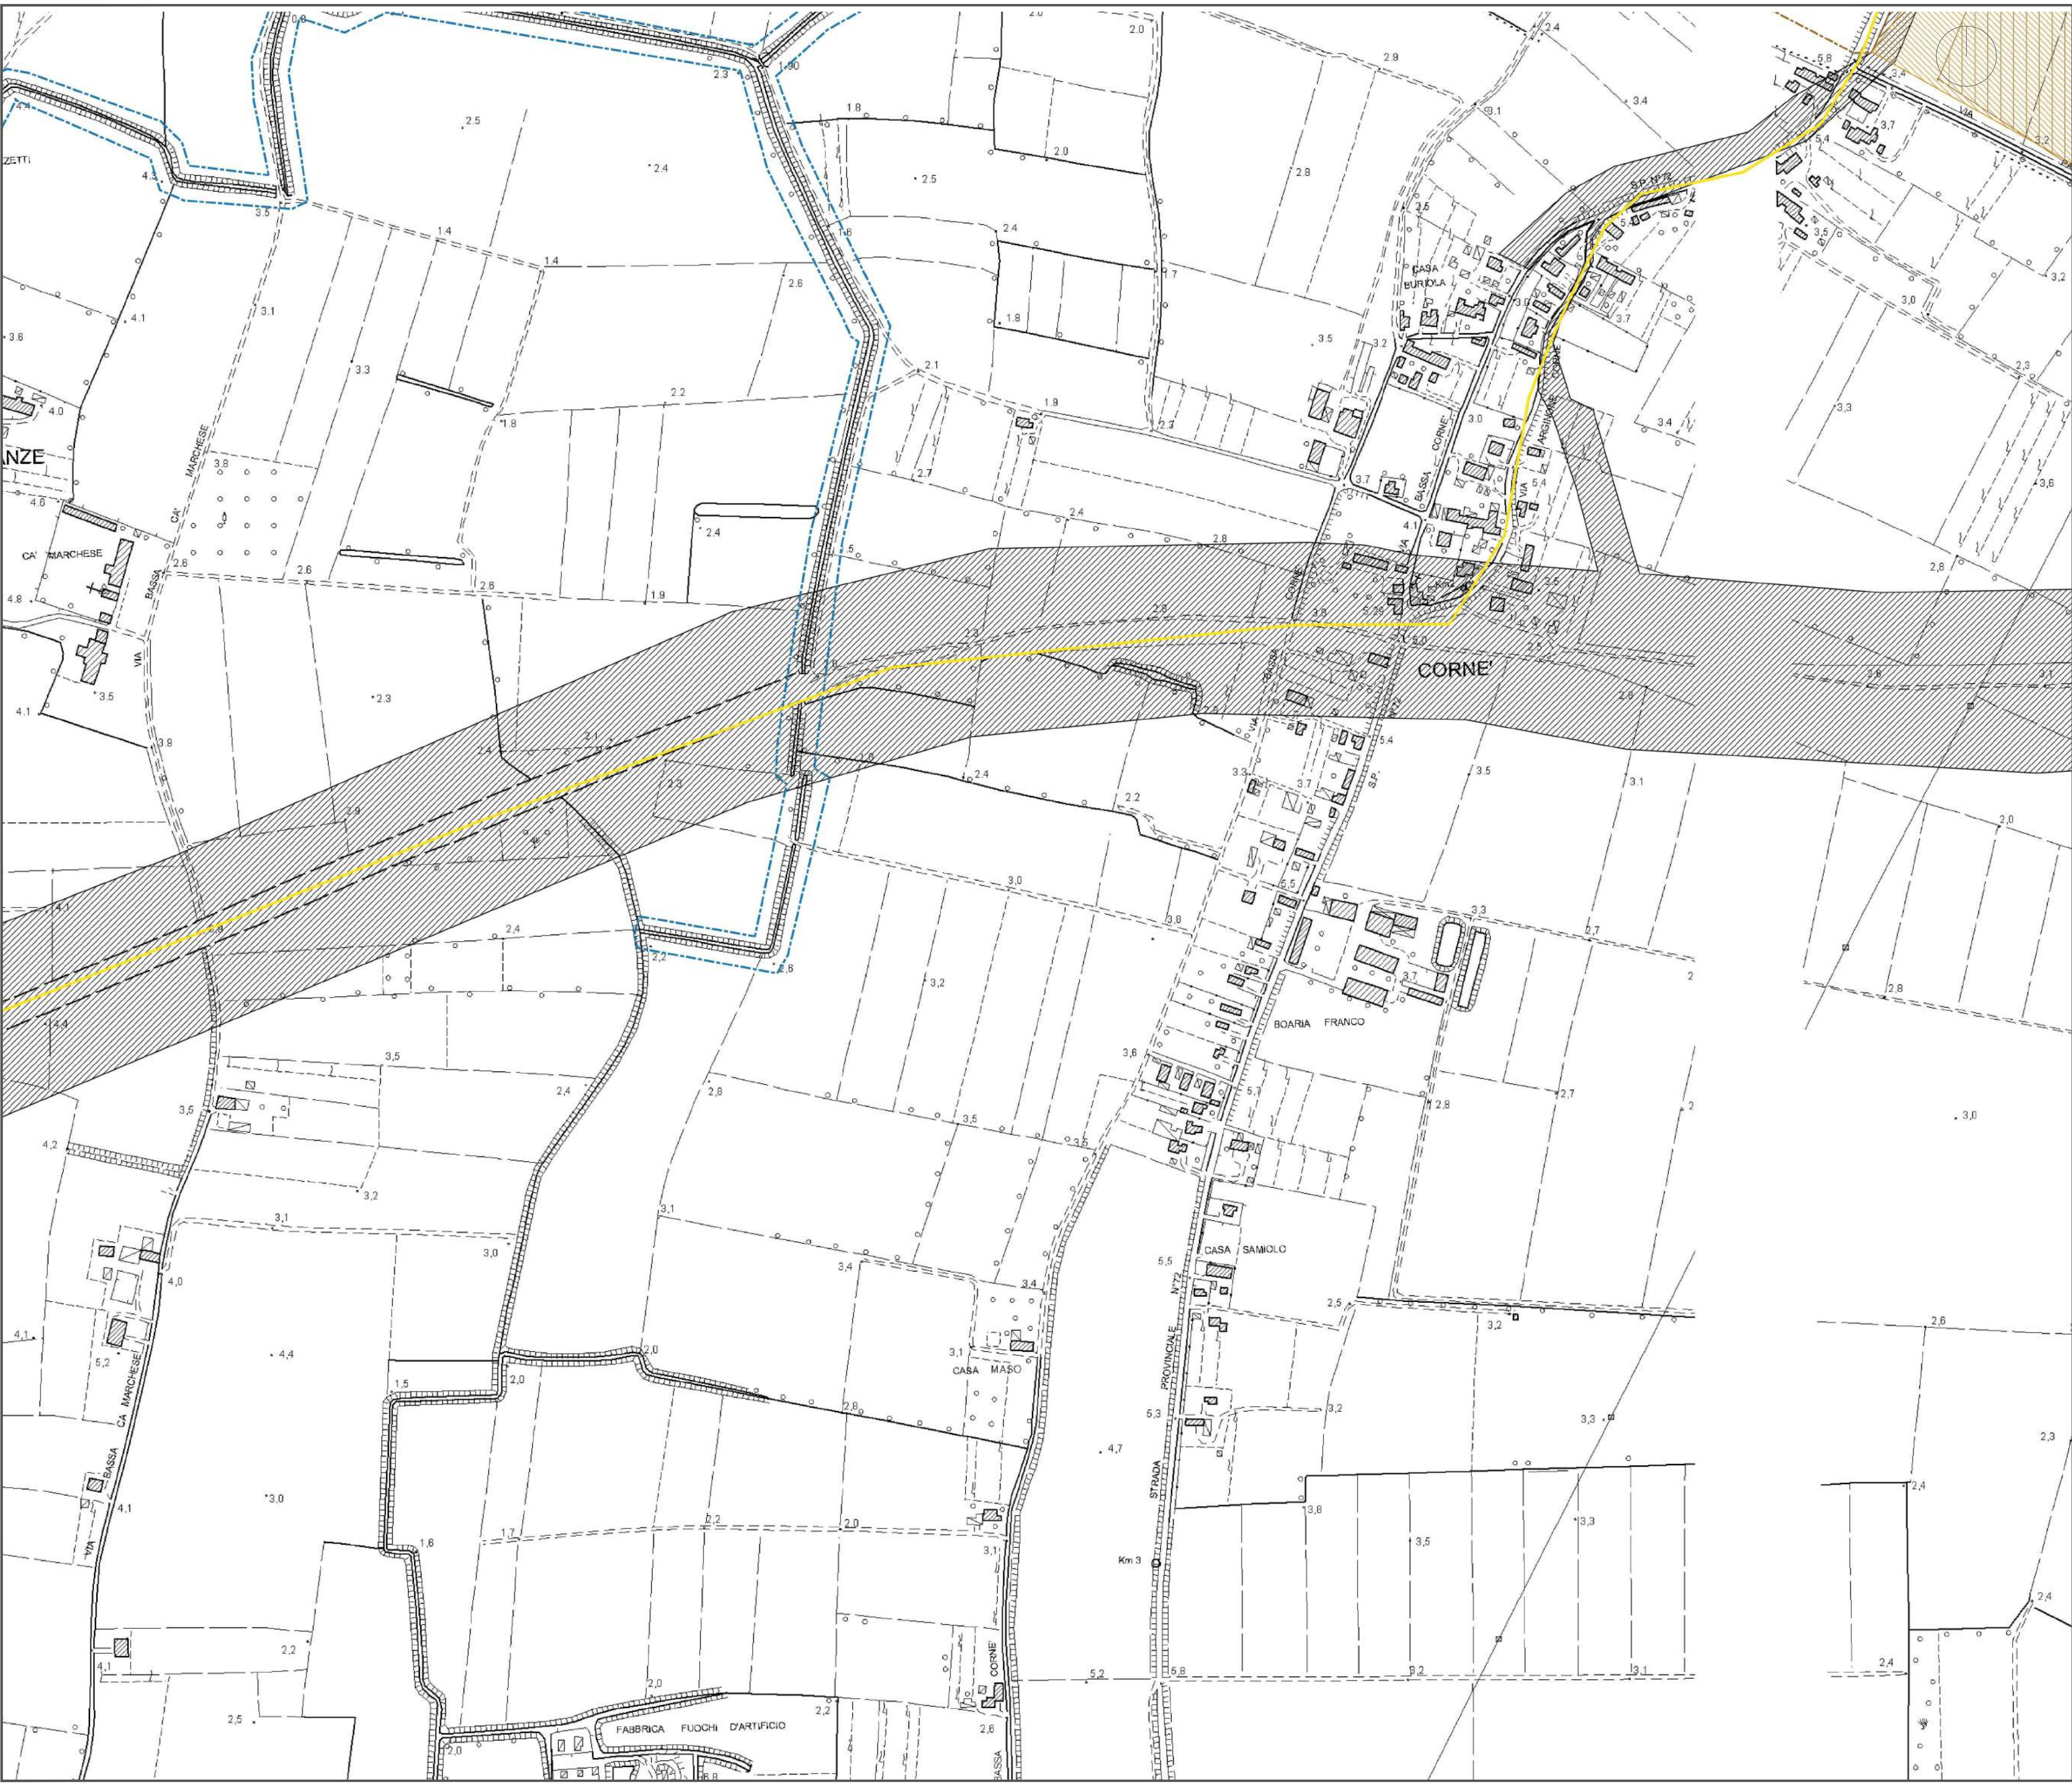

LEGENDA

Opere di progetto

Area di impianto

Stazione Elettrica SE della RTN a 132/36 kV

Cavidotto di connessione 36 kV

Elettrodotto aereo esistente 132 kV

Raccordo di nuova realizzazione

Sostegno esistente

Sostegno da rimuovere

Sostegno di nuova realizzazione di tipo E

Tav.1g - Zonizzazione - vincoli - tutele

Fonte: PI Comune di Rovigo

Salvaguardia idrogeologica

Aree idonee a condizione (PAT)

Centro abitato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n.285/1992 "Nuovo codice della Strada" D.G.C. n.325 del 03/11/2016

Viabilità /fasce di rispetto - D.Lgs. n.285/1992 e D.P.R. n.495/1992

Fascia di rispetto idraulico - art.60 N.T.O.


Fasce di rispetto ed elementi generatori di vincolo

Tav.2g - Disposizione per la qualità urbana, ambientale e paesaggistica

Fonte: PI Comune di Rovigo

Sistema ambientale e paesaggistico

Agrocenturiato (PAT)

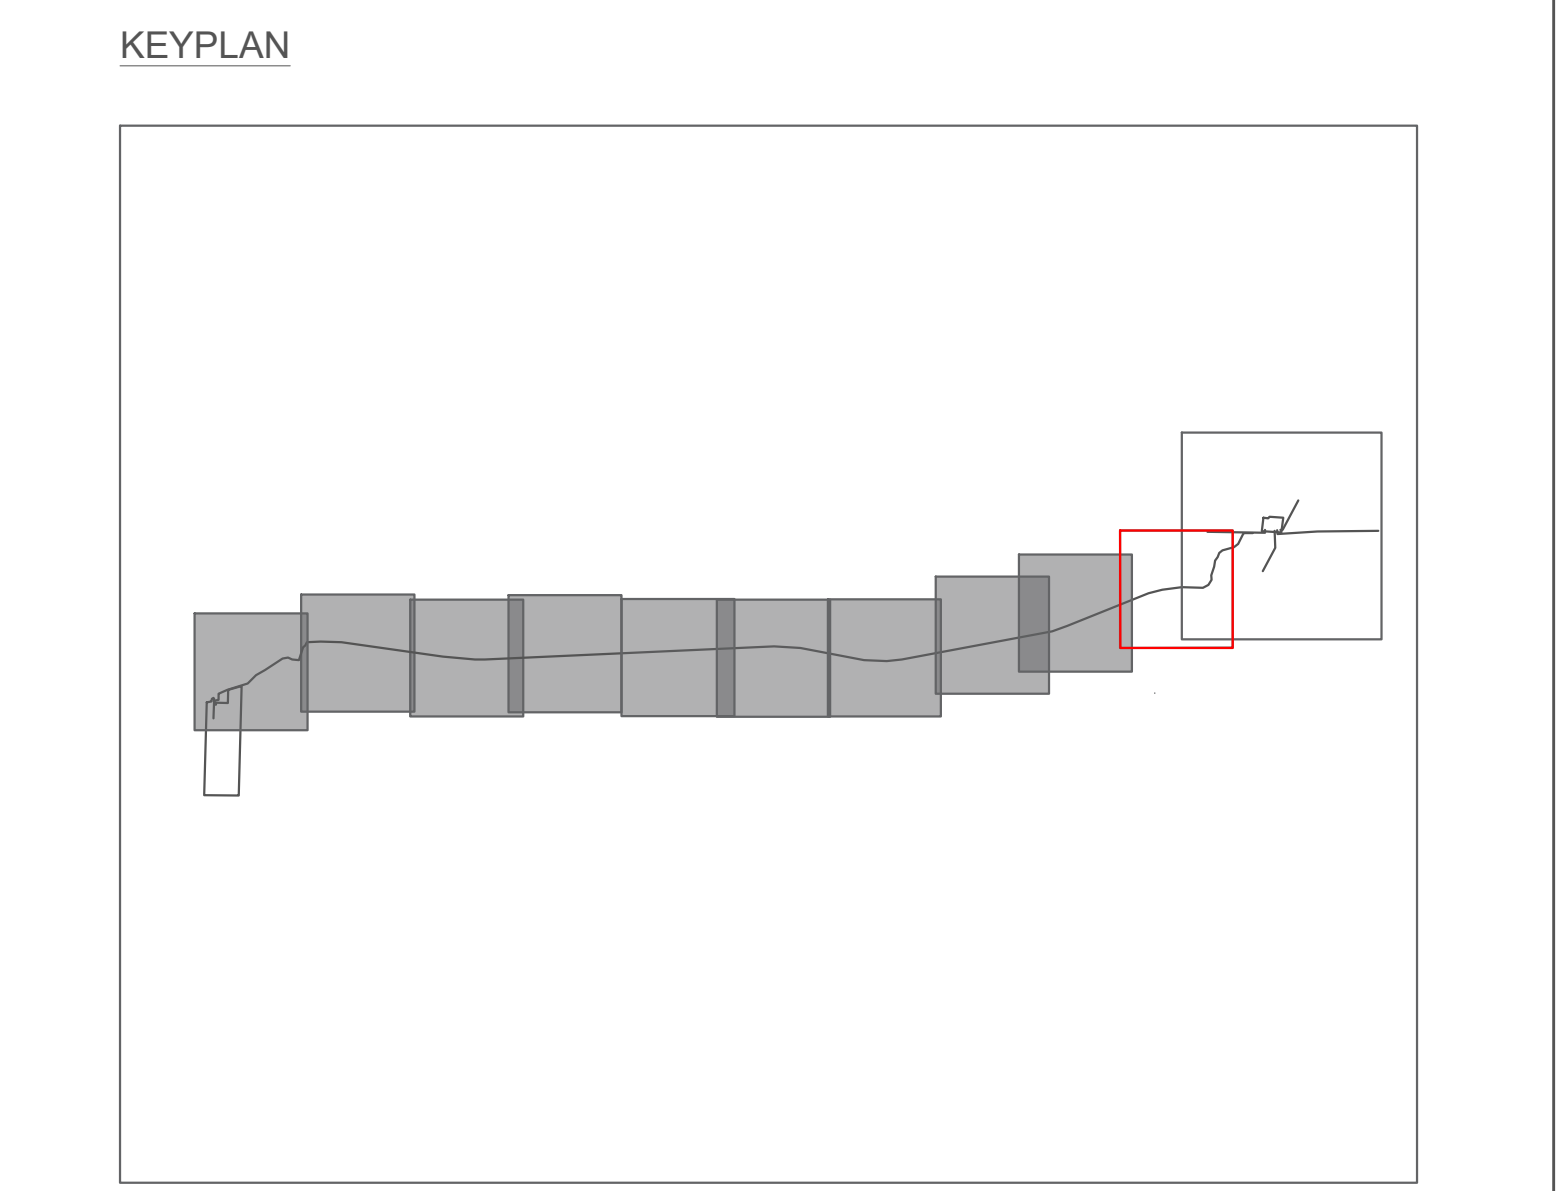

TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4
Milano 20122
P.Nr. 03159970213
teagrisolare1@legaimail.it

Impianto AGROVOLTAICO - Fratta
PROGETTO DEFINITIVO

Coordinamento e progettazione:

Progettisti:

In collaborazione con:

Ing. M. Bertoni - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 sez.A

Collaboratori:

Arch. Paes. I. Neri

TITOLO:

DATA:

REVISIONE:

SISTEMA DEI VINCOLI DI CONNESSIONE
foglio 10/11

03/2025

0A

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

SCALA:


FORMATO:

FRPPT0801

1:2.000

A0

Questo documento contiene informazioni di proprietà della Teagri Solar Energy S.p.A. e può essere utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali è stato redatto. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza il consenso scritto della Teagri Solar Energy S.p.A.

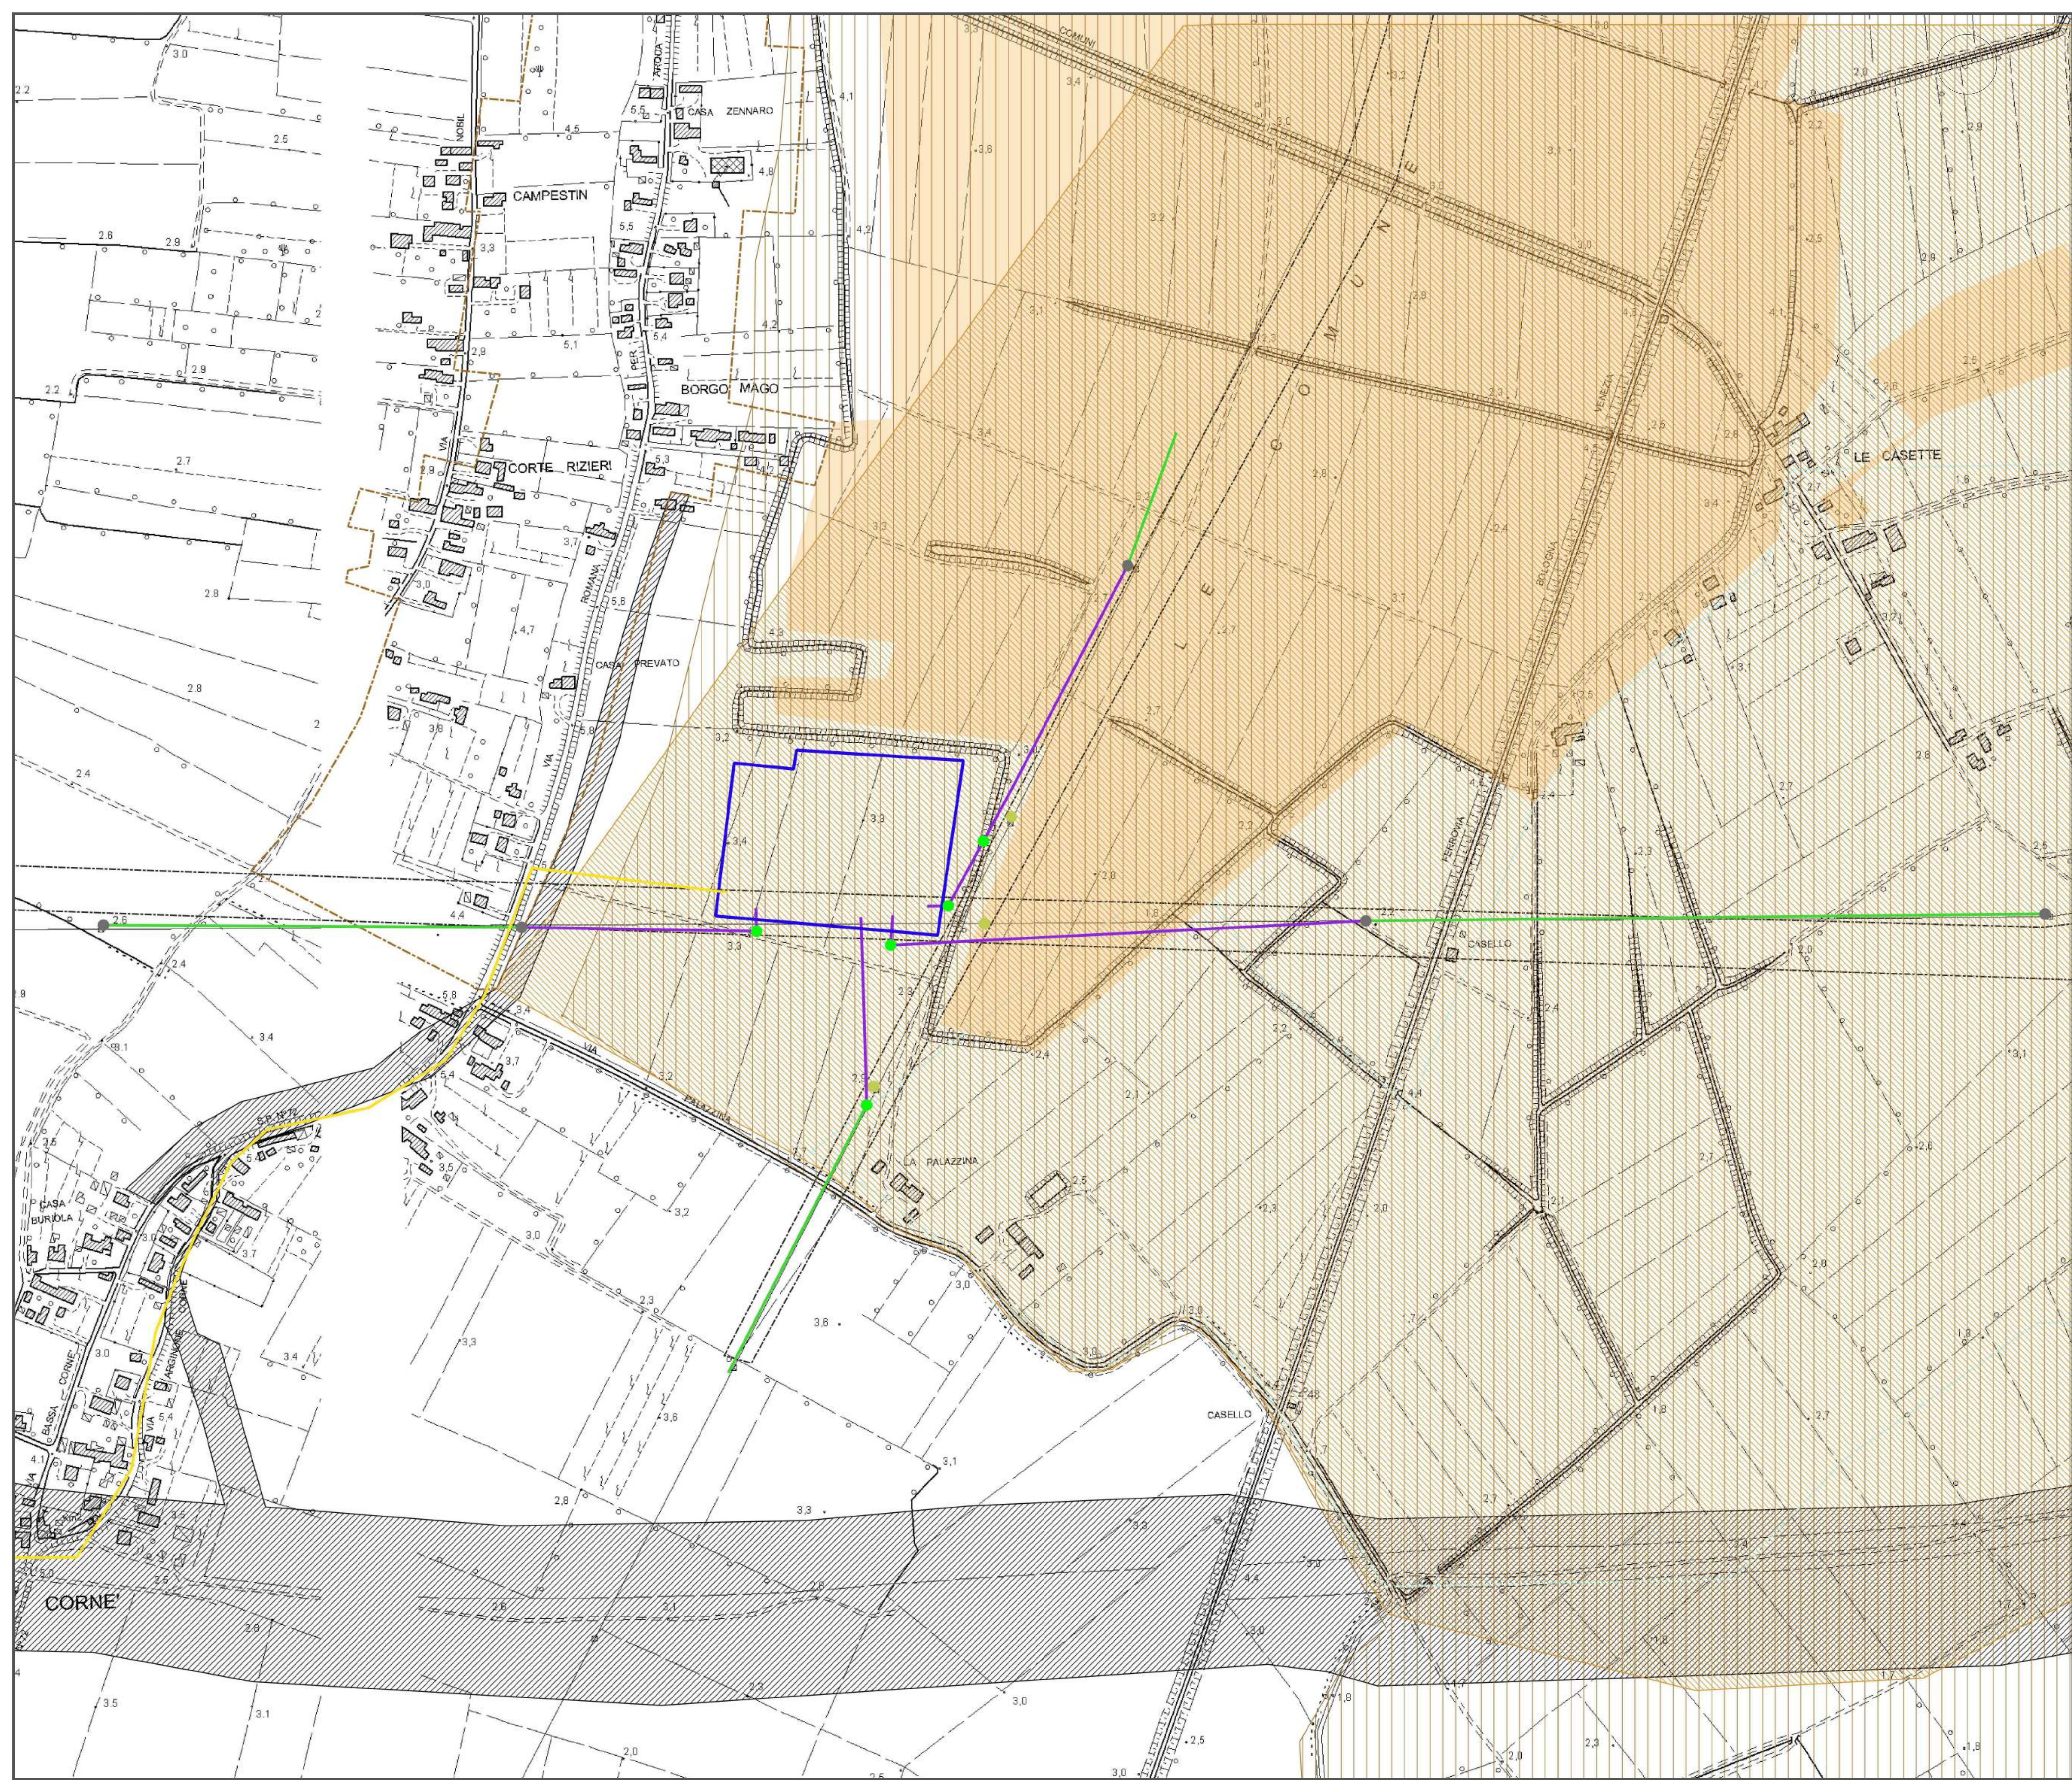

LEGENDA

Opere di progetto

- Area di impianto
- Stazione Elettrica SE della RTN a 132/36 kV
- Cavidotto di connessione 36 kV
- Elettrodotto aereo esistente 132 kV
- Raccordo di nuova realizzazione
- Sostegno esistente
- Sostegno da rimuovere
- Sostegno di nuova realizzazione di tipo E

Tav.1g - Zonizzazione - vincoli - tutele

Fonte: PI Comune di Rovigo

Vincoli

- Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004 art.142, comm.1, lett.h - Zone gravate da usi civili

Salvaguardia idrogeologica

- Aree idonee a condizione (PAT)
- Aree esondabile o a ristagno idrico - IDR

Fasce di rispetto ed elementi generatori di vincolo

- Centro abitato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n.285/1992 "Nuovo codice della Strada" D.G.C. n.325 del 03/11/2016
- Viabilità /fasce di rispetto - D.Lgs. n.285/1992 e D.P.R. n.495/1992
- Elettrodotto /fasce di rispetto - L. n.36/2001 e D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008


Tav.2g - Disposizione per la qualità urbana, ambientale e paesaggistica

Fonte: PI Comune di Rovigo

Sistema ambientale e paesaggistico

- Agrocenturiato (PAT)

KEYPLAN

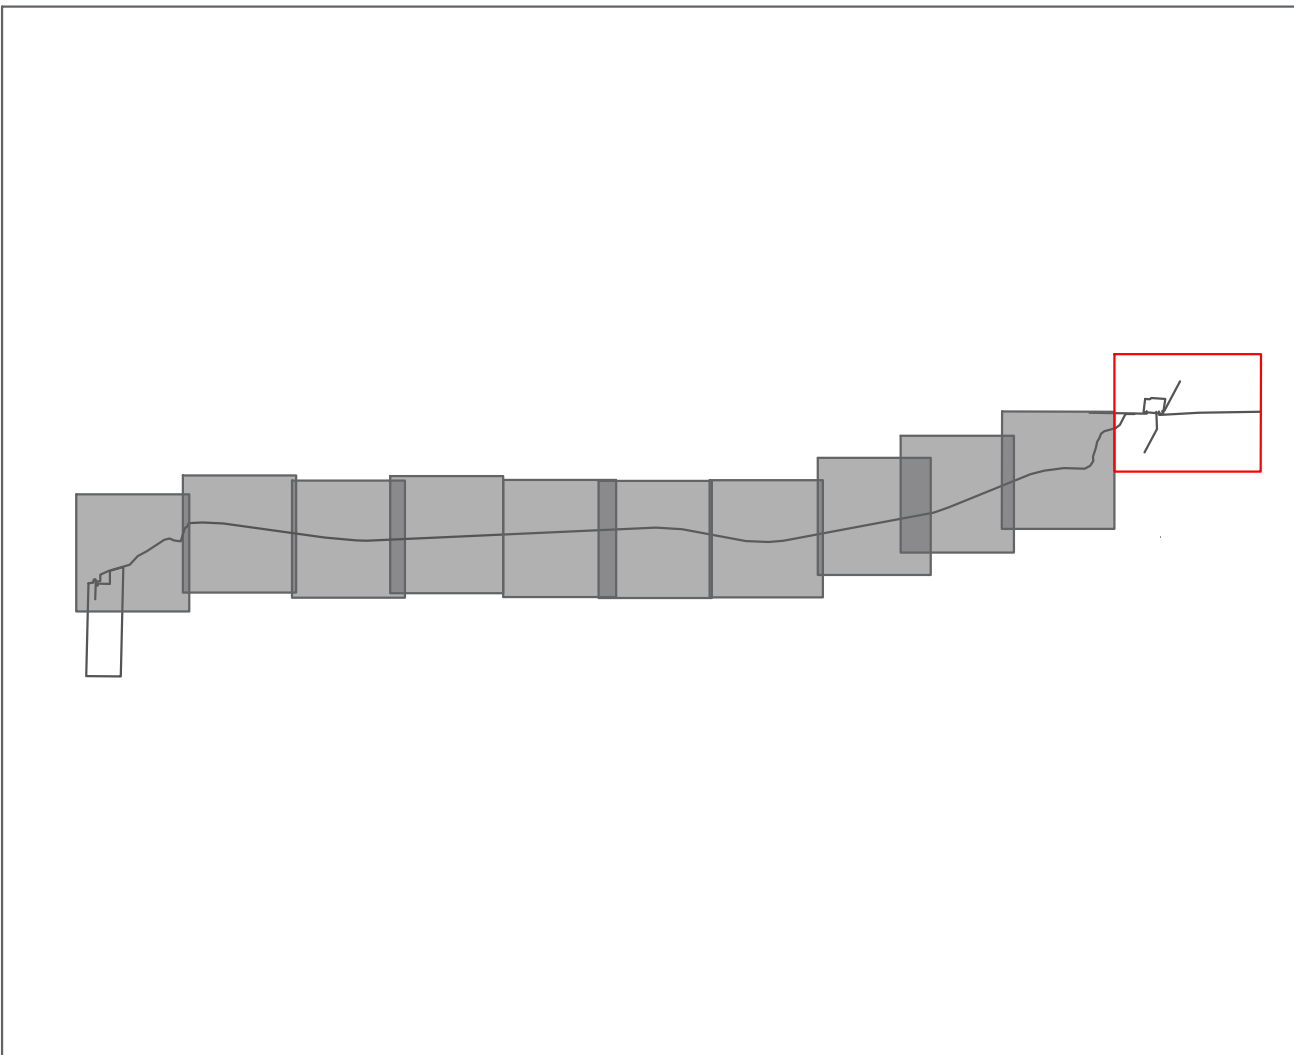

TEAGRI SOLARE 1 S.r.l.

Galleria del Corso, n. 4
Milano 20122
P.Nr. 03159970213
teagrisolare1@legaimail.it

Impianto AGROVOLTAICO - Fratta
PROGETTO DEFINITIVO



Coordinamento e progettazione:



In collaborazione con:



Progettisti:

Ing. M.Bertoneri - Ord. Ing. Prov. di Massa Carrara, n.669 sez.A

Collaboratori:

Arch. Paes. I. Neri

TITOLO:
SISTEMA DEI VINCOLI DI CONNESSIONE
foglio 11/11

IDENTIFICAZIONE ELABORATO
FRPPT0801

DATA:
03/2025

REVISIONE:
0A

SCALA:
1:2.000

FORMATO:
A0