Pozzetti con caditoie per raccolta acque meteoriche

AREA PER UBICAZIONE POZZETTI PER INGRESSO CAVI PRODUTTORI E SEZIONAMENTO DEGLI SCHERMI

Collegamento in cavo verso le macchine

Collegamento in cavo verso le macchine

Ingresso Stazione

Impianto fotovoltaico

Il posto di stallo del reattore AT

36 kV

132 kV

132 kV

Sbarra A2 Sbarra B2

10,5m

10,5m

Tubazione confluente in Fosso C, acque di seconda pioggia

Vasca di prima pioggia: 5mm (pioggia) * 21.200 mq = 106 mc. Profondità 1 metro

Fosso C

206m

146m

DIREZIONE ACQUE

DIREZIONE ACQUE

DIREZIONE ACQUE

23,1m

B

B

C

C

EDIFICIO 1 - SCHEMA FUNZIONALE ACQUE NERE

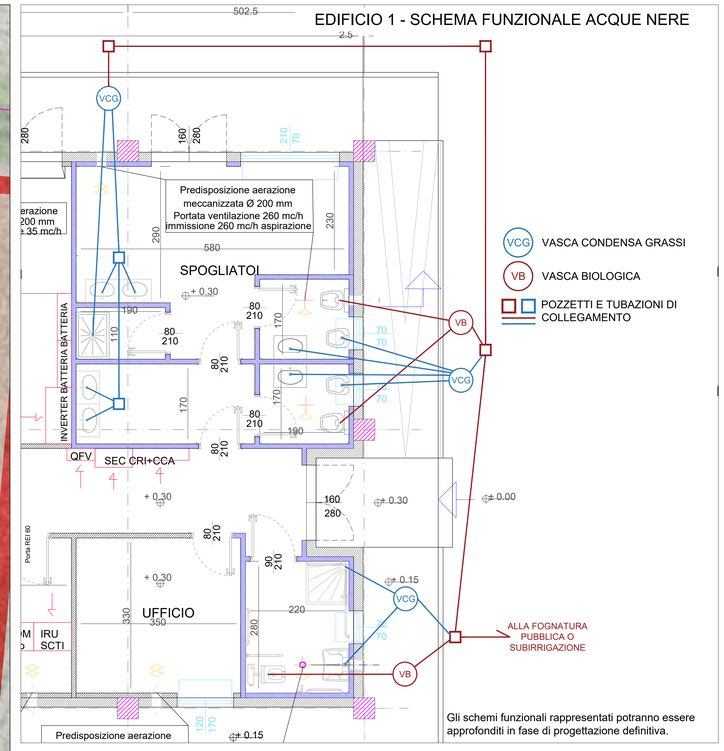

VCG VASCA CONDENSA GRASSI

VB VASCA BIOLOGICA

POZZETTI E TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

Gli schemi funzionali rappresentati potranno essere approfonditi in fase di progettazione definitiva.

LEGENDA

	Vasca di laminazione
	Pozzetto di raccordo vasca / tubazione di scarico
	Tubazione di scarico Bocca tarata con valvola clapet
	Direzione deflusso acque piovane
DIREZIONE ACQUE 23,1m	Fosso di progetto
	Fosso ricettore esistente
	Pozzetto con caditoia per raccolta acque meteoriche
La freccia indica la direzione	Tubazione interrata per convogliamento acque meteoriche
Pianta +13,00m / Sezione +10,20m	Quote di progetto rispetto al CS

Firmato digitalmente da

PAOLO CHIARION

SerialNumber = TINIT-CHRPLA71E01I829M
C = IT
Data e ora della firma: 30/01/2026 11:16:59

Tecnologica Group S.r.l.
Via Combattenti Alleati d'Europa, 9/S
45100 Rovigo (RO)
t. 0425 475453 - f. 0425 1682557
www.tecnologicagroup.com
info@tecnologicagroup.com

IL PROGETTISTA:
dott. geol. Chiarion Paolo
firmato digitalmente

Committente / Proponente:	**Aiem Green Srl**
Sede legale:	Viale Combattenti Alleati d'Europa, 9/G - 45100 Rovigo (RO)
Sede impianto:	Comune di Rovigo (RO) Via Romana S.P. 72
Oggetto dell'elaborato:	Invarianza idraulica stazione elettrica

Nuova stazione elettrica SE RNT 132/36 kV da inserire in Entra-Esci alle linee RNT 132 kV "San Bellino-Rovigo ZI" e "Canaro CP-Rovigo RT"

TAV. 04/04 - INVARIANZA IDRAULICA SOTTOSTAZIONE

SCALA:	FILE NAME:	FORMATO STAMPA:
1:250	Sottostazione Costa rev06.dwg	A0

PIANTA CHIAVE

REV.	DESCRIZIONE	Dis.	Ver.	App.	DATA
0	Per approvazione	AM	PC	.	20/09/2024
1	Integrazioni	AM	PC	.	13/02/2024
2	Integrazioni	AM	PC	.	05/2025
3	Cambio layout - vasca prima pioggia	AM	PC	.	11/2025
4	Cambio layout elettromeccanico	AM	PC	.	01/2026

E' vietata la riproduzione, anche parziale e in qualsiasi forma, senza formale autorizzazione scritta