

LEGENDA

- LINEA IN CAVO AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE TRACCIATO IN PROGETTO
- LINEA AEREA AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE TRACCIATO IN PROGETTO (SOSTITUZIONE DEL CONDUTTORE INSTALLATO)
- LINEA AEREA AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE DA DEMOLIRE
- LINEE AT ESISTENTI
- AREA STAZIONE ELETTRICA REGINA DEL BOSCO 132 kV
- AREA CP MIRANDOLA 132 kV
- AREA CP CREVALCORE 132 kV
- STRADA DI ACCESSO STAZIONE ELETTRICA REGINA DEL BOSCO 132 kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE
- ASSE SOSTEGNI DA DEMOLIRE LINEA AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI LINEA AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE
- CONFINI COMUNALI




*Giacinto Barberini*

NOTA 1: IL SIMBOLO DEL SOSTEGNO RAPPRESENTA IL CENTRO PICCHETTO E NON L'EFFETTIVA AREA DI INGOMBRO

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
C	8.4.2026	124	101	093	Revisione generale
B	10.2.2026	107	013	093	Emissione per autorizzazione
A	4.4.2025	107	013	093	Emissione per studio di prefattibilità

C.P. 202304178		IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA NOMINALE E IN IMMISSIONE 79,2 MW	
MENINAS Srl Via Barberini, 95 00187 - Roma (RM)		LINEA 132 kV MIRANDOLA CP - CREVALCORE CP	
BRULLI Trasmissione		COROGRAFIA 1 : 25.000	
1 : 25.000	A2	1 / 2	4 6 8 7 3 1 C



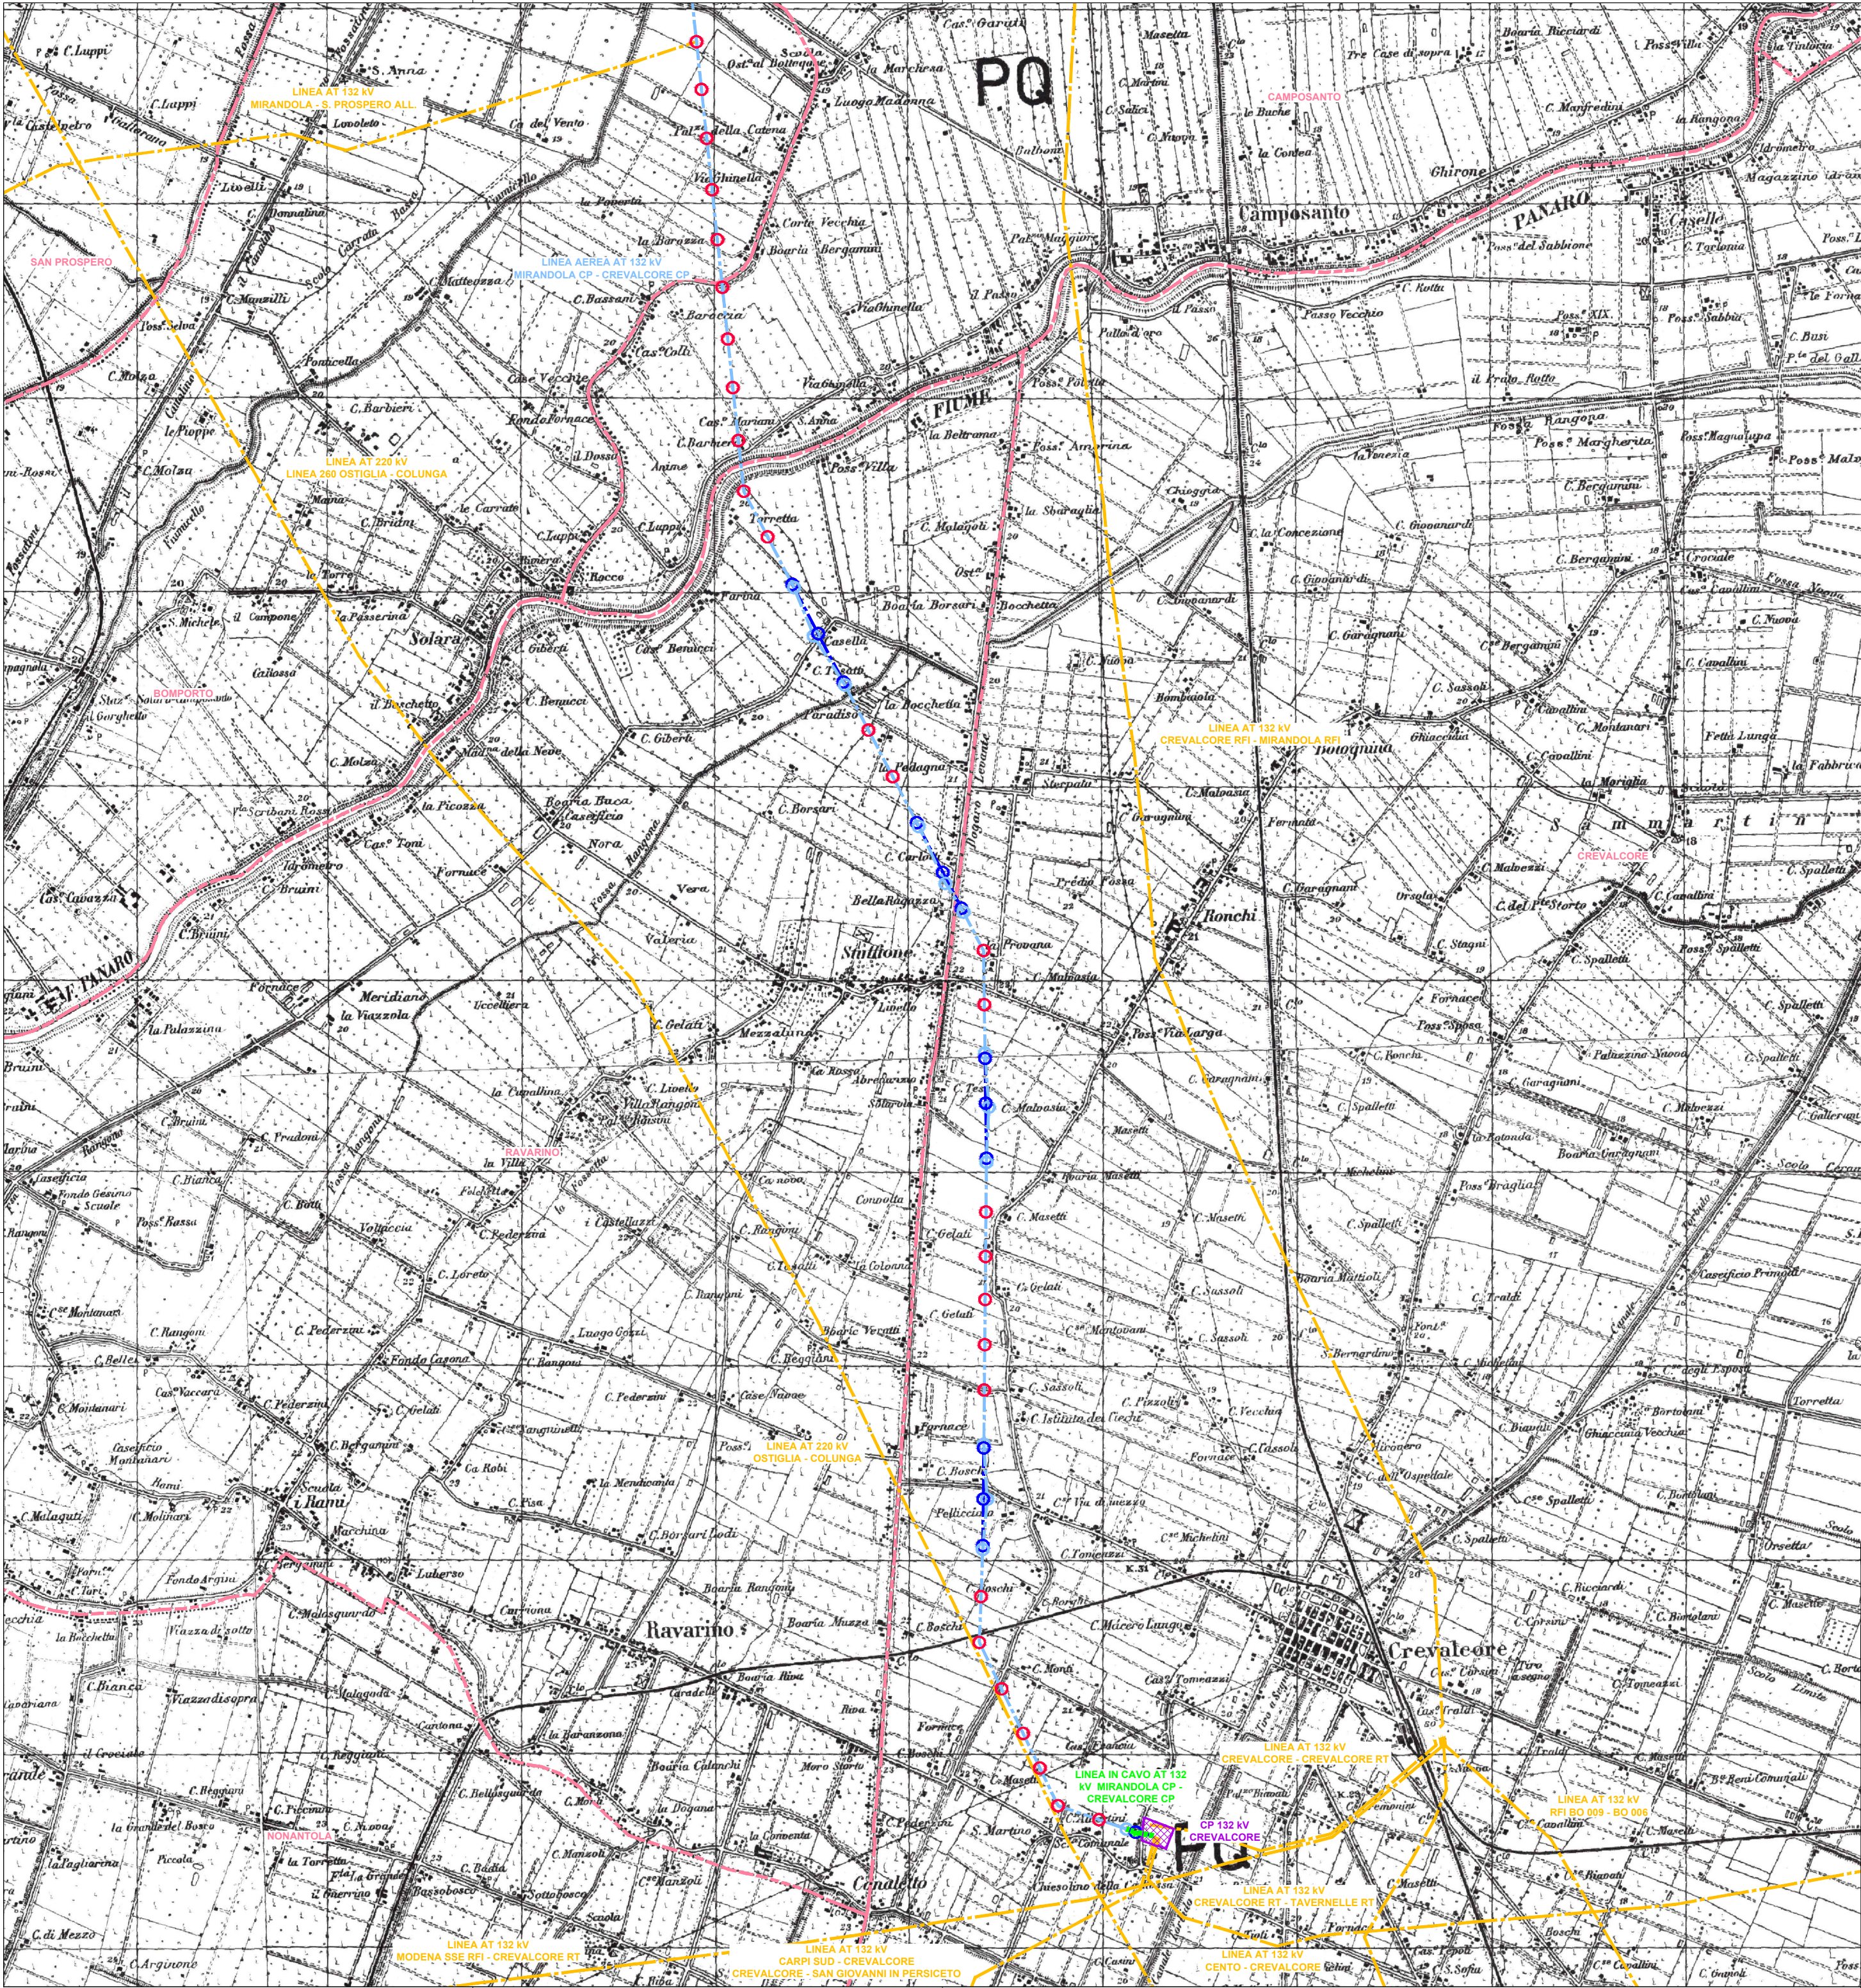

LEGENDA

- LINEA IN CAVO AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE TRACCIATO IN PROGETTO
- LINEA AEREA AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE TRACCIATO IN PROGETTO (SOSTITUZIONE DEL CONDUTTORE INSTALLATO)
- LINEA AEREA AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE DA DEMOLIRE
- LINEE AT ESISTENTI
- AREA STAZIONE ELETTRICA REGINA DEL BOSCO 132 kV
- AREA CP MIRANDOLA 132 kV
- AREA CP CREVALCORE 132 kV
- STRADA DI ACCESSO STAZIONE ELETTRICA REGINA DEL BOSCO 132 kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE
- ASSE SOSTEGNI DA DEMOLIRE LINEA AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE
- ASSE SOSTEGNI ESISTENTI LINEA AT 132 kV CP 132 kV MIRANDOLA – CP 132 kV CREVALCORE
- CONFINI COMUNALI



*Giuseppe Barberini*

NOTA 1: IL SIMBOLO DEL SOSTEGNO RAPPRESENTA IL CENTRO PICCHETTO E NON L'EFFETTIVA AREA DI INGOMBRO

		<i>Garzino</i>	<i>Botti</i>	<i>Barberini</i>	
C	8.4.2026	124	01	093	Revisione generale
B	10.2.2026	107	013	093	Emissione per autorizzazione
A	4.4.2025	107	013	093	Emissione per studio di prefattibilità
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
CODICE PRATICA CAPOFILA					TIPOLOGIA IMPIANTO CAPOFILA / POTENZA IN IMMISSIONE
C.P. 202304178					IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA NOMINALE E IN IMMISSIONE 79,2 MW
CAPOFILA					IMPIANTO
MENINAS Srl Via Barberini, 95 00187 - Roma (RM)					LINEA 132 kV MIRANDOLA CP - CREVALCORE CP
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					STUDIO
BRULLI Ltrasmissione					COROGRAFIA 1 : 25.000
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
1 : 25.000	A2	2 / 2		4 6 8 7 3 1 C	