

LEGENDA

- AREA STAZIONE ELETTRICHE 132 kV GRILLARA  
INCLUSIVA DEI 10 M DI FASCIA DI RISPETTO
- AREA CABINA PRIMARIA 132/20 kV GRILLARA
- STRADA D'ACCESSO STAZIONE ELETTRICA 132 kV GRILLARA
- RACCORDI IN CAVO 132 kV
- LINEA IN CAVO AT 132 kV ADRIA SUD - ARIANO TRATTA DA DEMOLIRE
- LINEA IN CAVO AT 132 kV ADRIA SUD - ARIANO
- CONFINI COMUNALI

- CRITICITA'**

**Criticità del sistema arginale**

Filtrazione o fontanazzo

Erosione/frodo

Argine non in quota

Altra criticità

Chiavica

**Altre criticità**

Limite di risalita del cuneo salino

Aree esondabili o a ristagno idrico
- PRINCIPALI OPERE IDRAULICHE**

**Opere di difesa**

Bacino di laminazione esistente

Bacino di laminazione di progetto

Bacino di laminazione in alveo

Idrovora

Opera di difesa a mare

**Altre opere**

Bacino artificiale esistente

Bacino artificiale di progetto

Opera di sbarramento principale

- INDICAZIONI PERICOLOSITA'**

**Progetto PAI Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canabianco**

P1- Pericolosità moderata

P2- Pericolosità media

P3- Pericolosità elevata

P1- Scolo meccanico

**VINCOLI DA R.D. 3267/1923**

Vincolo idrogeologico
- VINCOLI DA PIANI STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)**

**PAI DELTA- Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po**

Fascia A - Fascia di deflusso della piena

Fascia B - Fascia di esondazione

Fascia C - Area di inondazione per piena catastrofica

Canale consortile

**PAI- Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po**

Fascia A-B - Fascia dell'alveo in piena

Fascia C1- Fascia di rispetto idraulico

Fascia C2- Fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri


**PAI- Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige**

Tutela idraulica



B	25.11.2025	111	013	093	Emissione per autorizzazione				
A	21.2.2025	107	013	093	Emissione per studio di prefettabilità				
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE				
C.P. 202201881 (e-distribuzione)					CP GRILLARA POTENZA IN IMMISSIONE ED IN PRELIEVO 33,00 MW				
ARIAN SOLAR Srl Piazza San Sepolcro, 1 20123 - Milano (MI)					SE 132 KV GRILLARA				
BRULLI trasmissione					COROGRAFIA PAI				
Scala	Formato	Foglio di N°			Codice foglio				
1 : 10.000	A1	1 / 3			5 1 0 4 3 6 B				



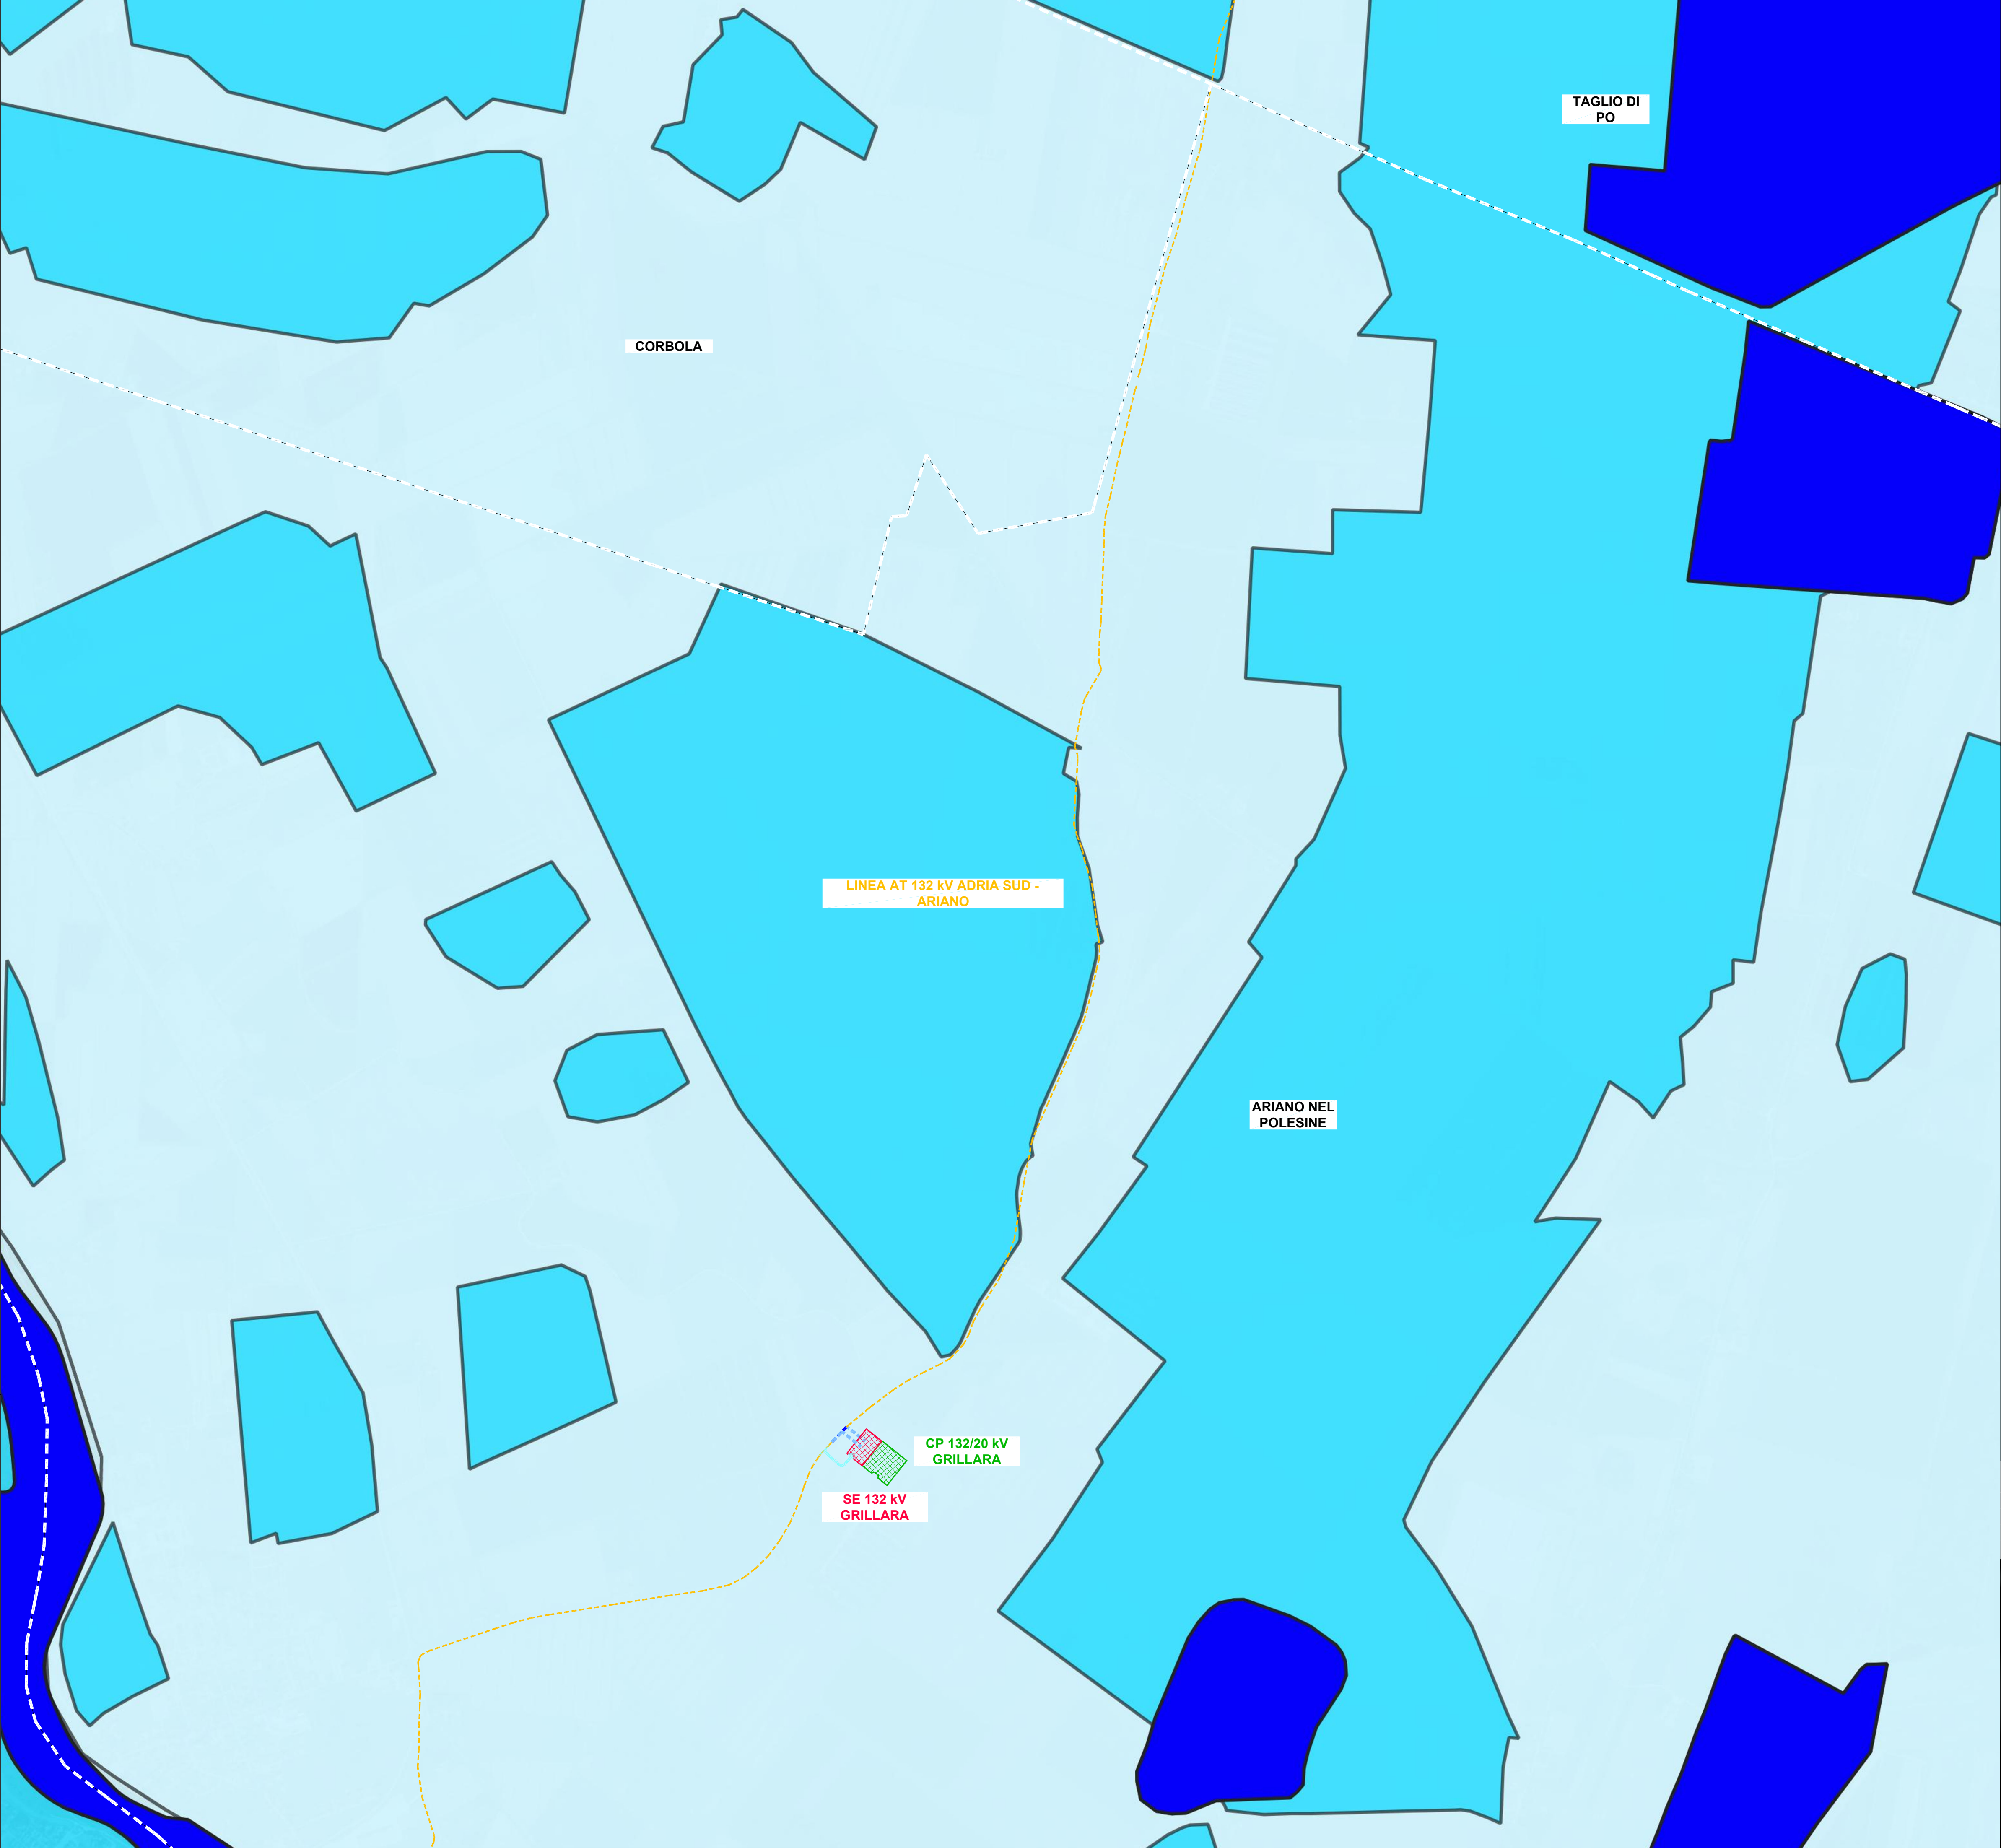

AREA STAZIONE ELETTRICHE 132 kV GRILLARA  
INCLUSIVA DEI 10 M DI FASCIA DI RISPETTO

AREA CABINA PRIMARIA 132/20 kV GRILLARA

STRADA D'ACCESSO STAZIONE ELETTRICA 132 kV GRILLARA

RACCORDI IN CAVO 132 kV

LINEA IN CAVO AT 132 kV ADRIA SUD – ARIANO TRATTA DA DEMOLIRE

LINEA IN CAVO AT 132 kV ADRIA SUD – ARIANO

CONFINI COMUNALI

PGRA – PERICOLOSITA' IDRAULICA (FONTE ADBPO)

L – ALLUVIONI RARE – TEMPO DI RITORNO FINO A 500 ANNI

M – ALLUVIONI POCO FREQUENTI – TEMPO DI RITORNO FINO A 100–200 ANNI


H – ALLUVIONI FREQUENTI – TEMPO DI RITORNO FINO A 30–50 ANNI



*Glenn Berlusconi*

B	25.11.2025	111	013	093	Emissione per autorizzazione
A	21.2.2025	107	013	093	Emissione per studio di prefattibilità
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
C.P. 202201881 (e-distribuzione)					CP GRILLARA POTENZA IN IMMISSIONE ED IN PRELIEVO 33,00 MW
ARIAN SOLAR Srl Piazza San Sepolcro, 1 20123 - Milano (MI)					SE 132 kV GRILLARA
BRULLI trasmissione					COROGRAFIA PAI
Scala	Foglio	Foglio di	N. Documento		
1:10.000	A1	2/3	5 1 0 4 3 6 B		



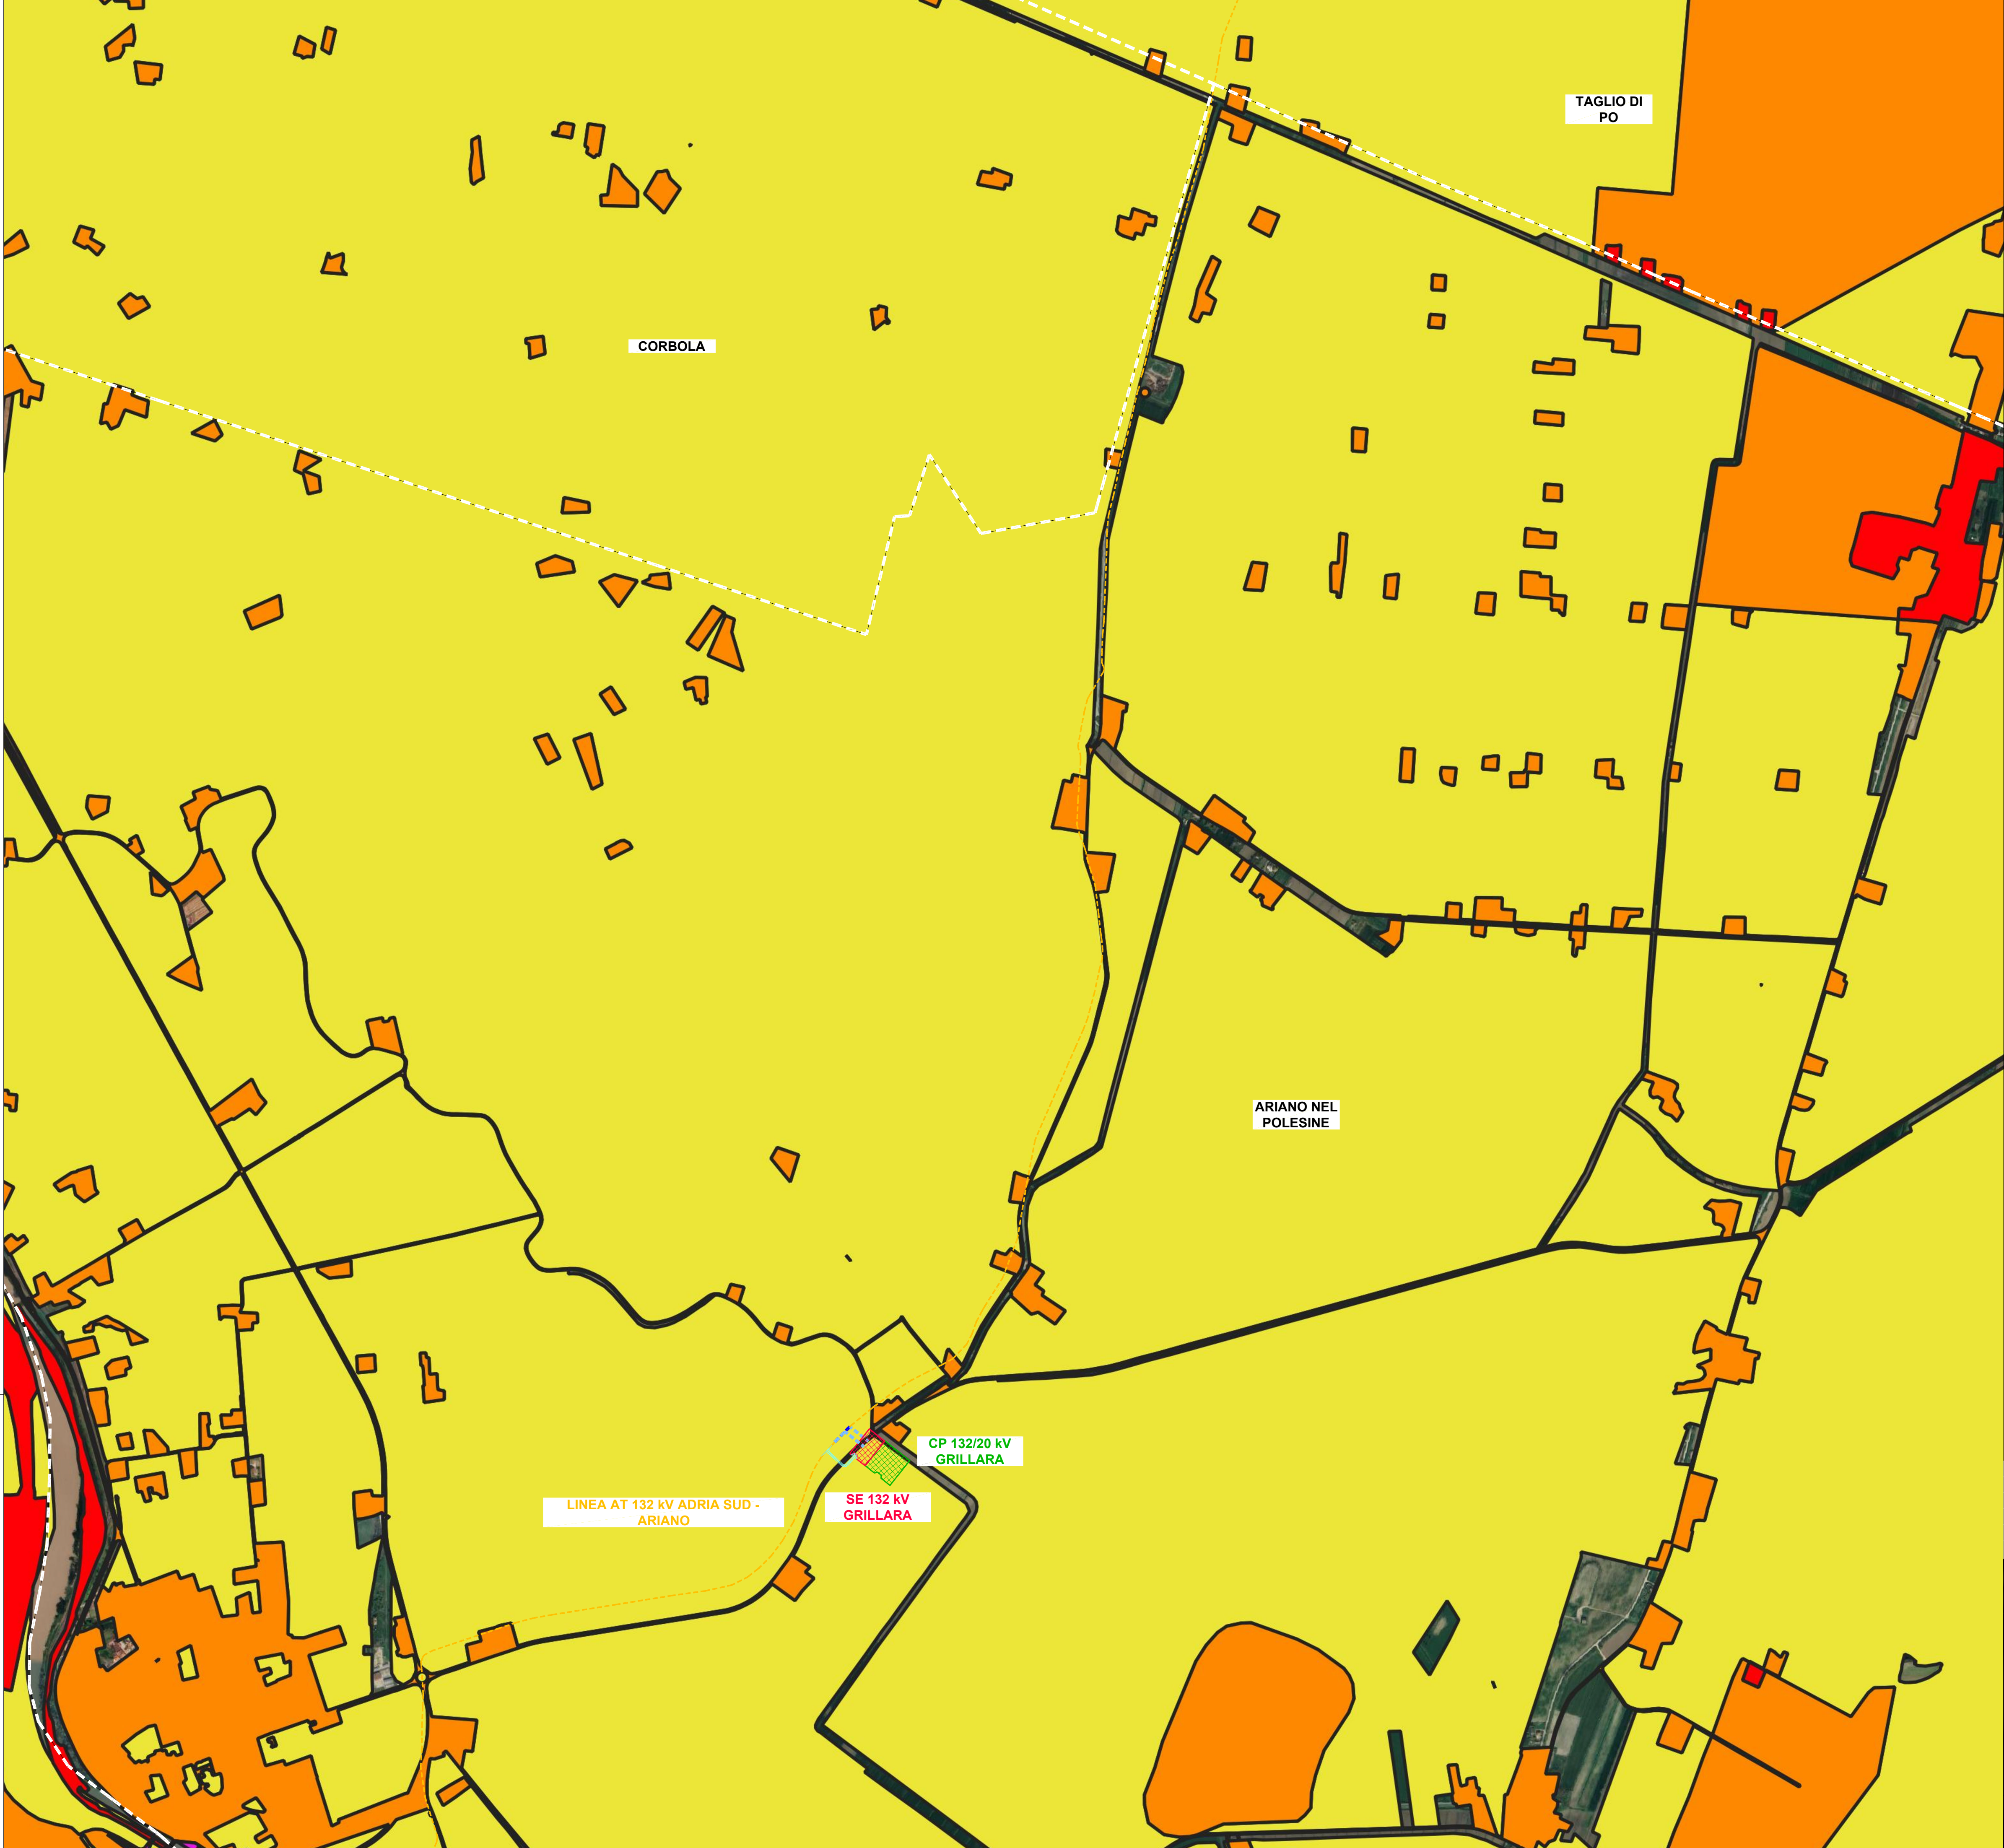

LEGENDA

AREA STAZIONE ELETTRICHE 132 kV GRILLARA  
INCLUSIVA DEI 10 M DI FASCIA DI RISPETTO

AREA CABINA PRIMARIA 132/20 kV GRILLARA

STRADA D'ACCESSO STAZIONE ELETTRICA 132 kV GRILLARA

RACCORDI IN CAVO 132 kV

LINEA IN CAVO AT 132 kV ADRIA SUD - ARIANO TRATTA DA DEMOLIRE

LINEA IN CAVO AT 132 kV ADRIA SUD - ARIANO

CONFINI COMUNALI

PGRA - RISCHIO IDRAULICO (FONTE ADBPO)

R1 - RISCHIO MODERATO

R2 - RISCHIO MEDIO

R3 - RISCHIO ELEVATO

R4 - RISCHIO MOLTO ELEVATO



*Luca Baccini*

B		25.11.2025	111	013	093	Emissione per autorizzazione
A		21.2.2025	107	013	093	Emissione per studio di prefattibilità
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE	
C.P. 202201881 (e-distribuzione)						CP GRILLARA POTENZA IN IMMISSIONE ED IN PRELIEVO 33,00 MW
ARIAN SOLAR Srl Piazza San Sepolcro, 1 20123 - Milano (MI)						SE 132 kV GRILLARA
BRULLI trasmissione						COROGRAFIA PAI
Scala	Formato	Scale 1/10000	Scale 1/10000	Scale 1/10000	5 1 0 4 3 6 B	