
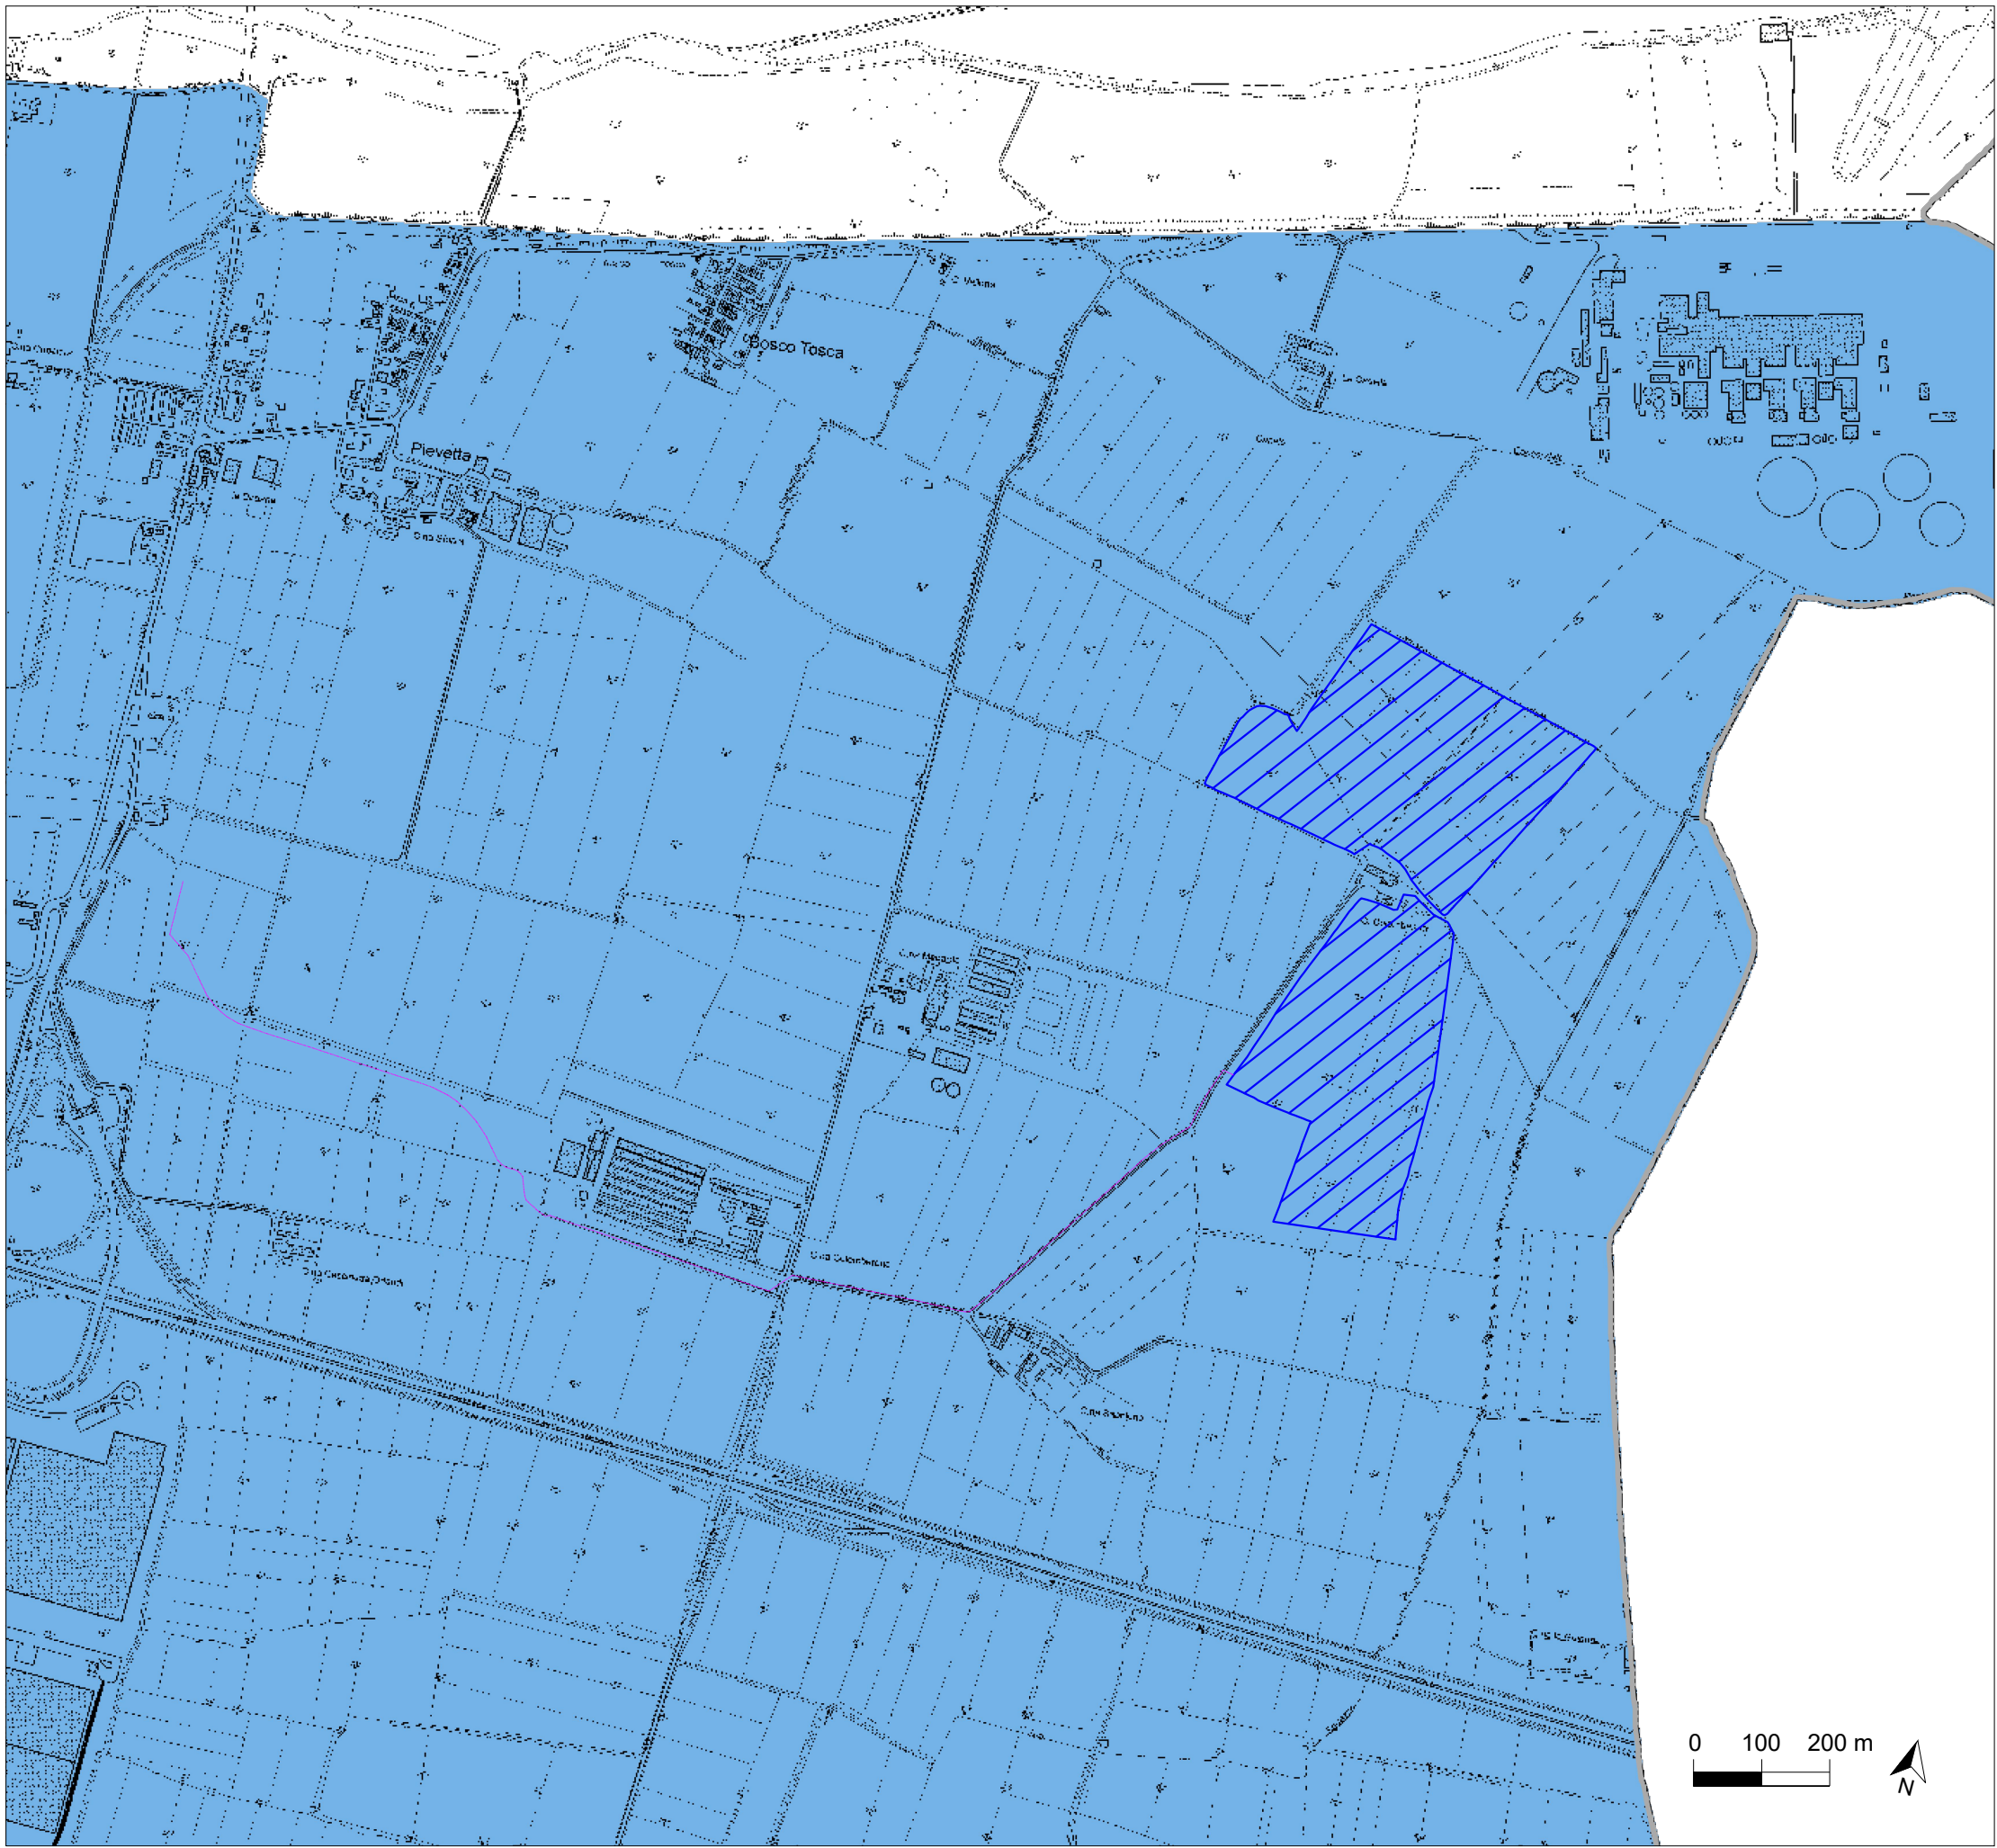
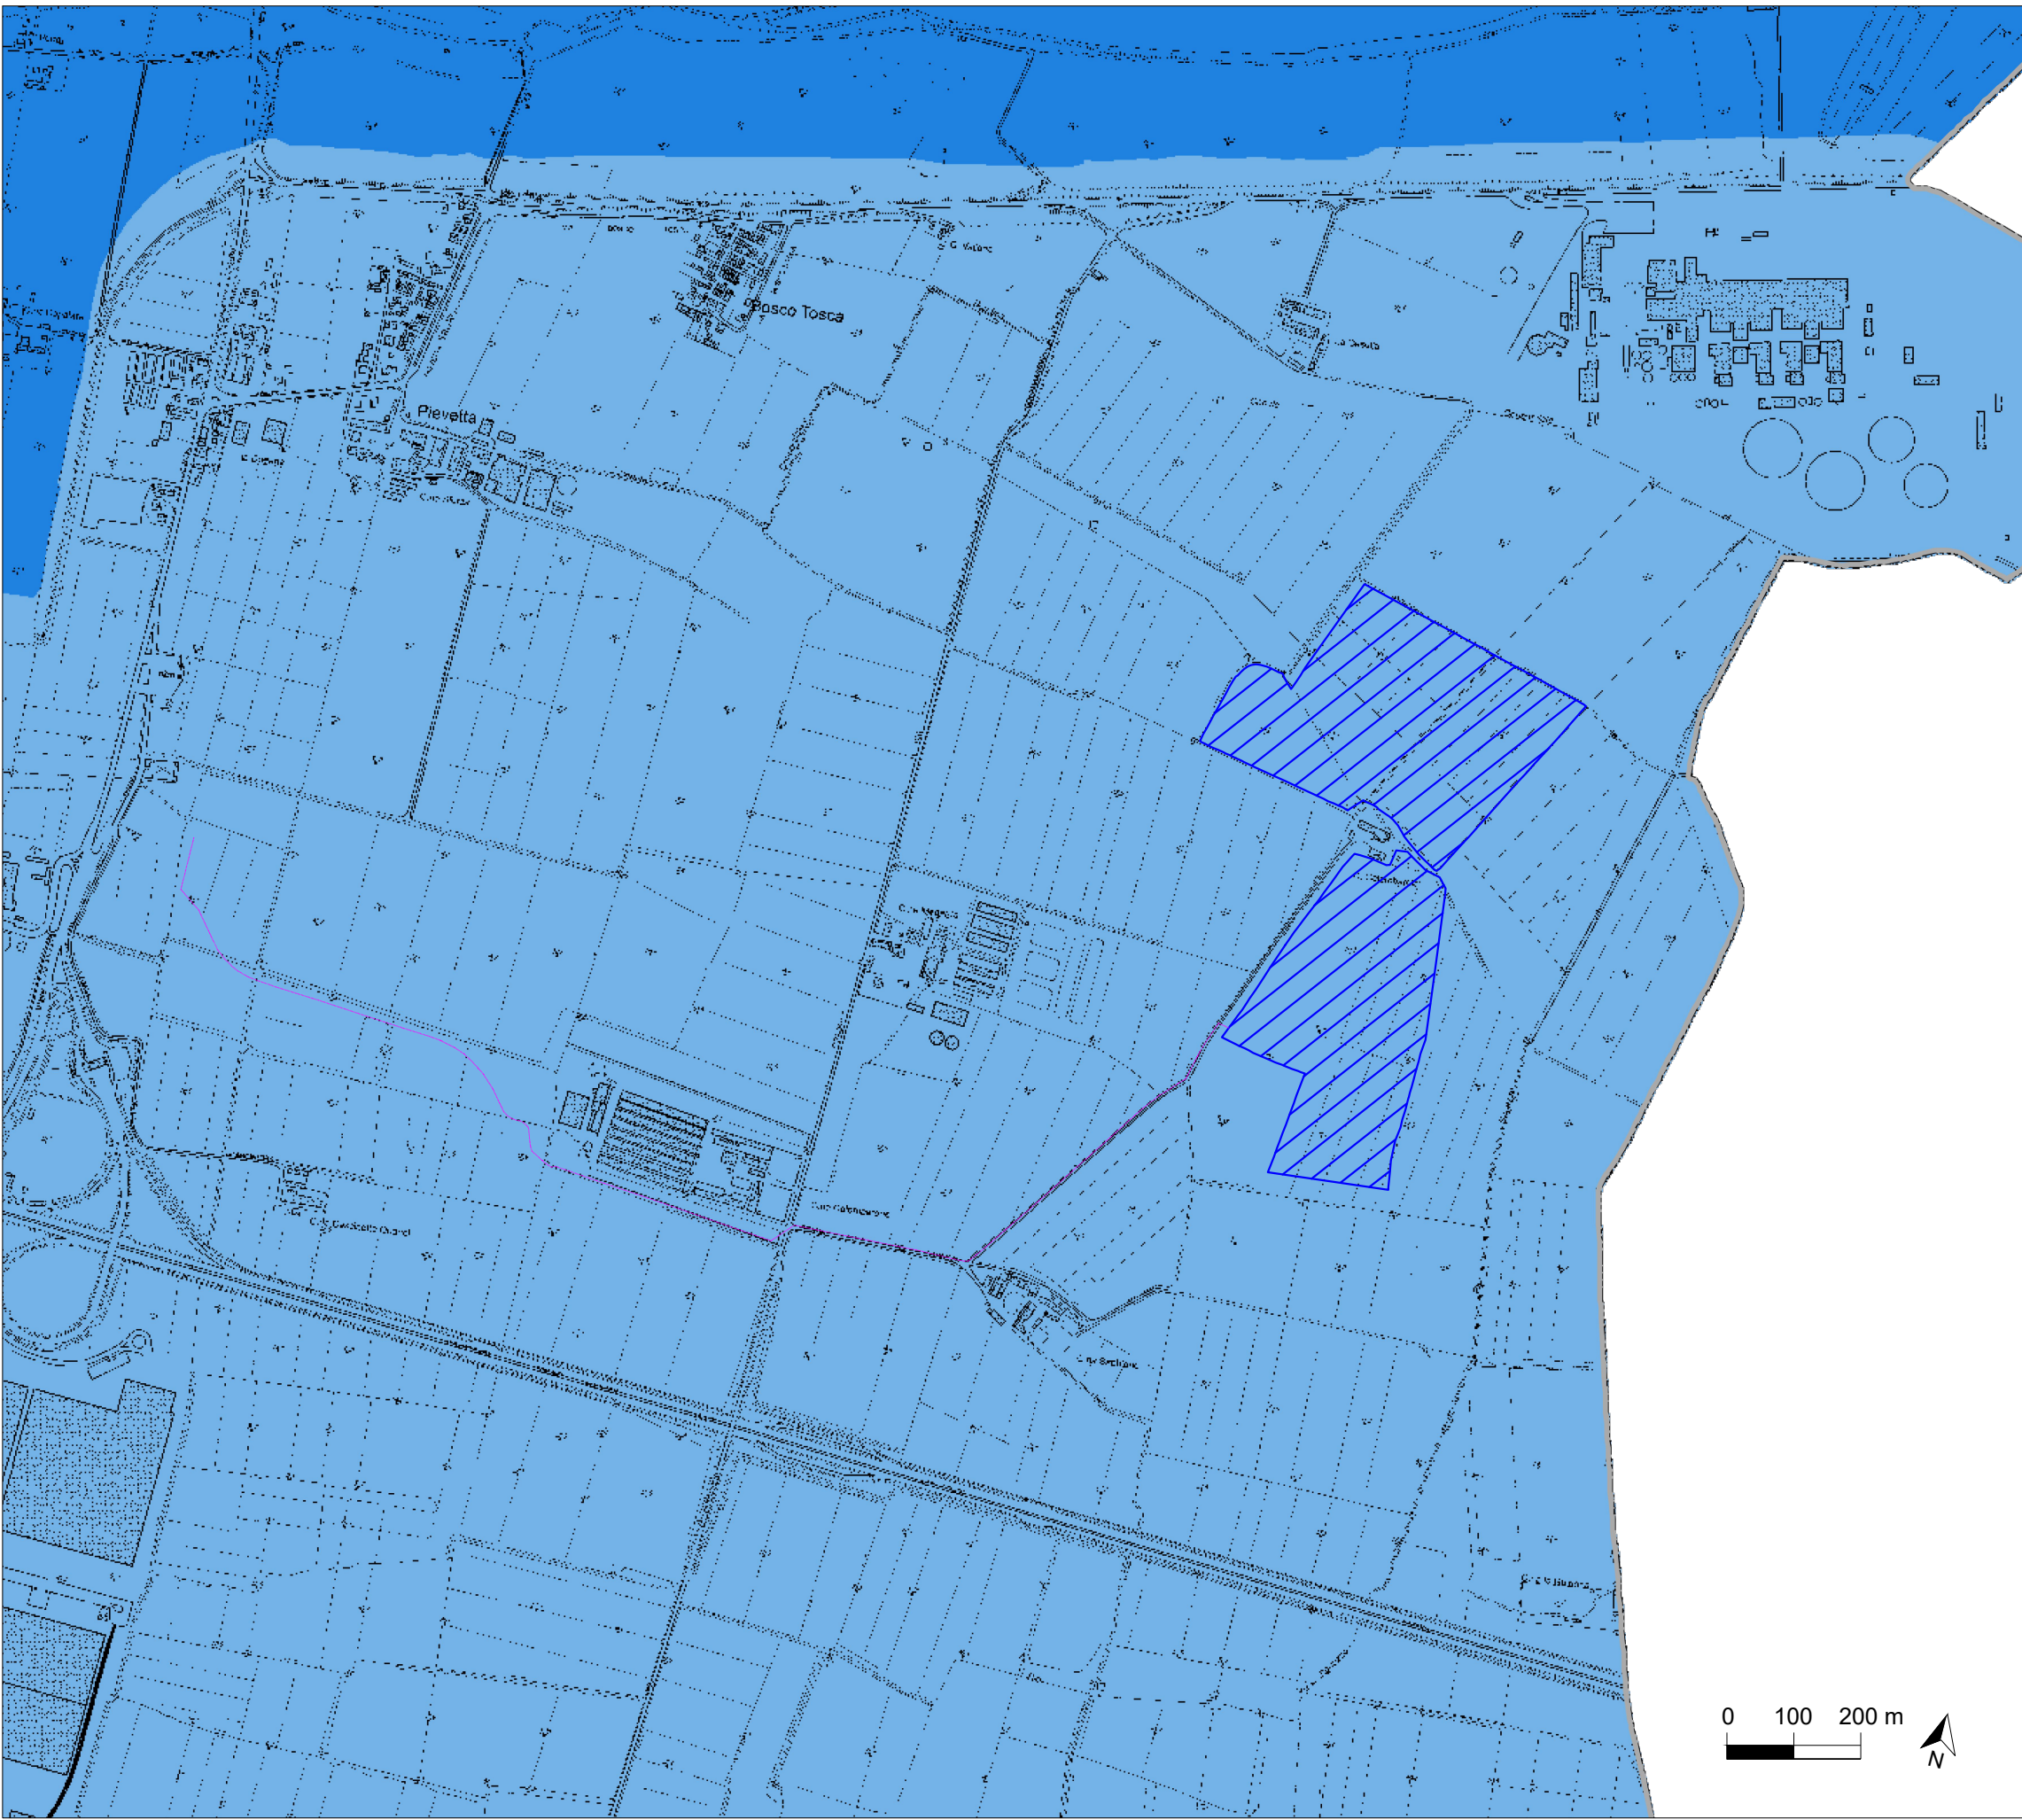
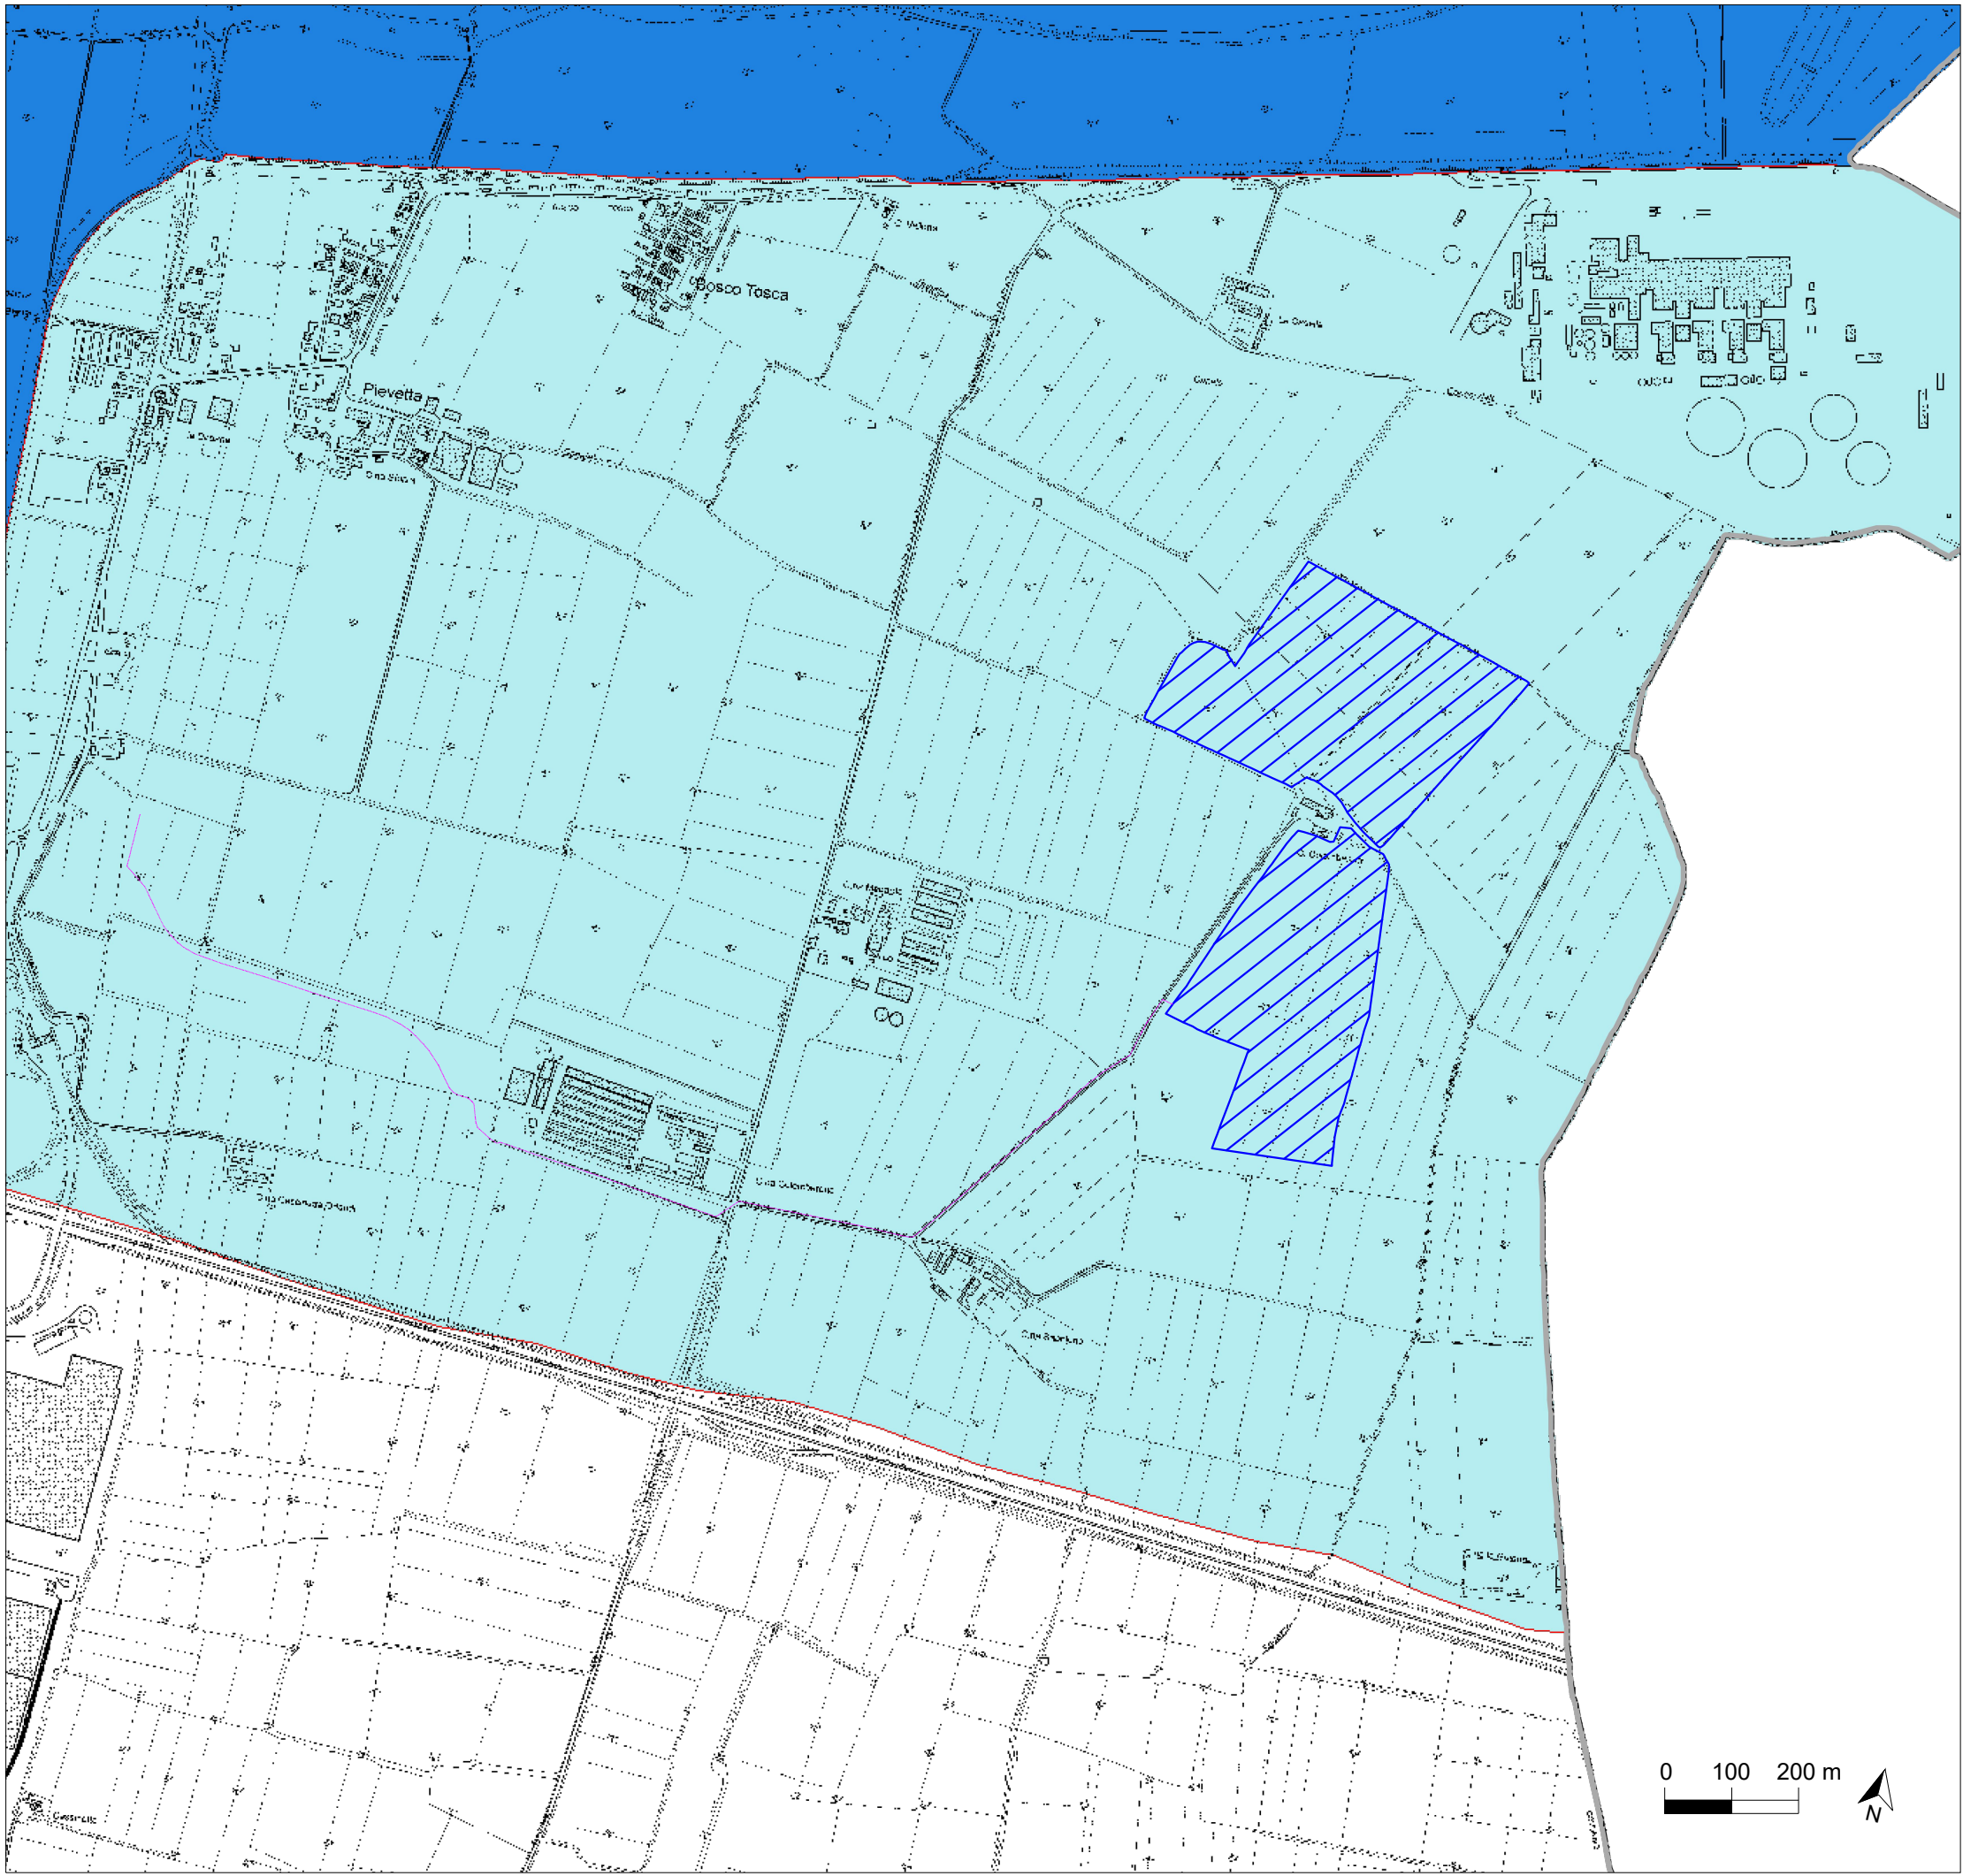


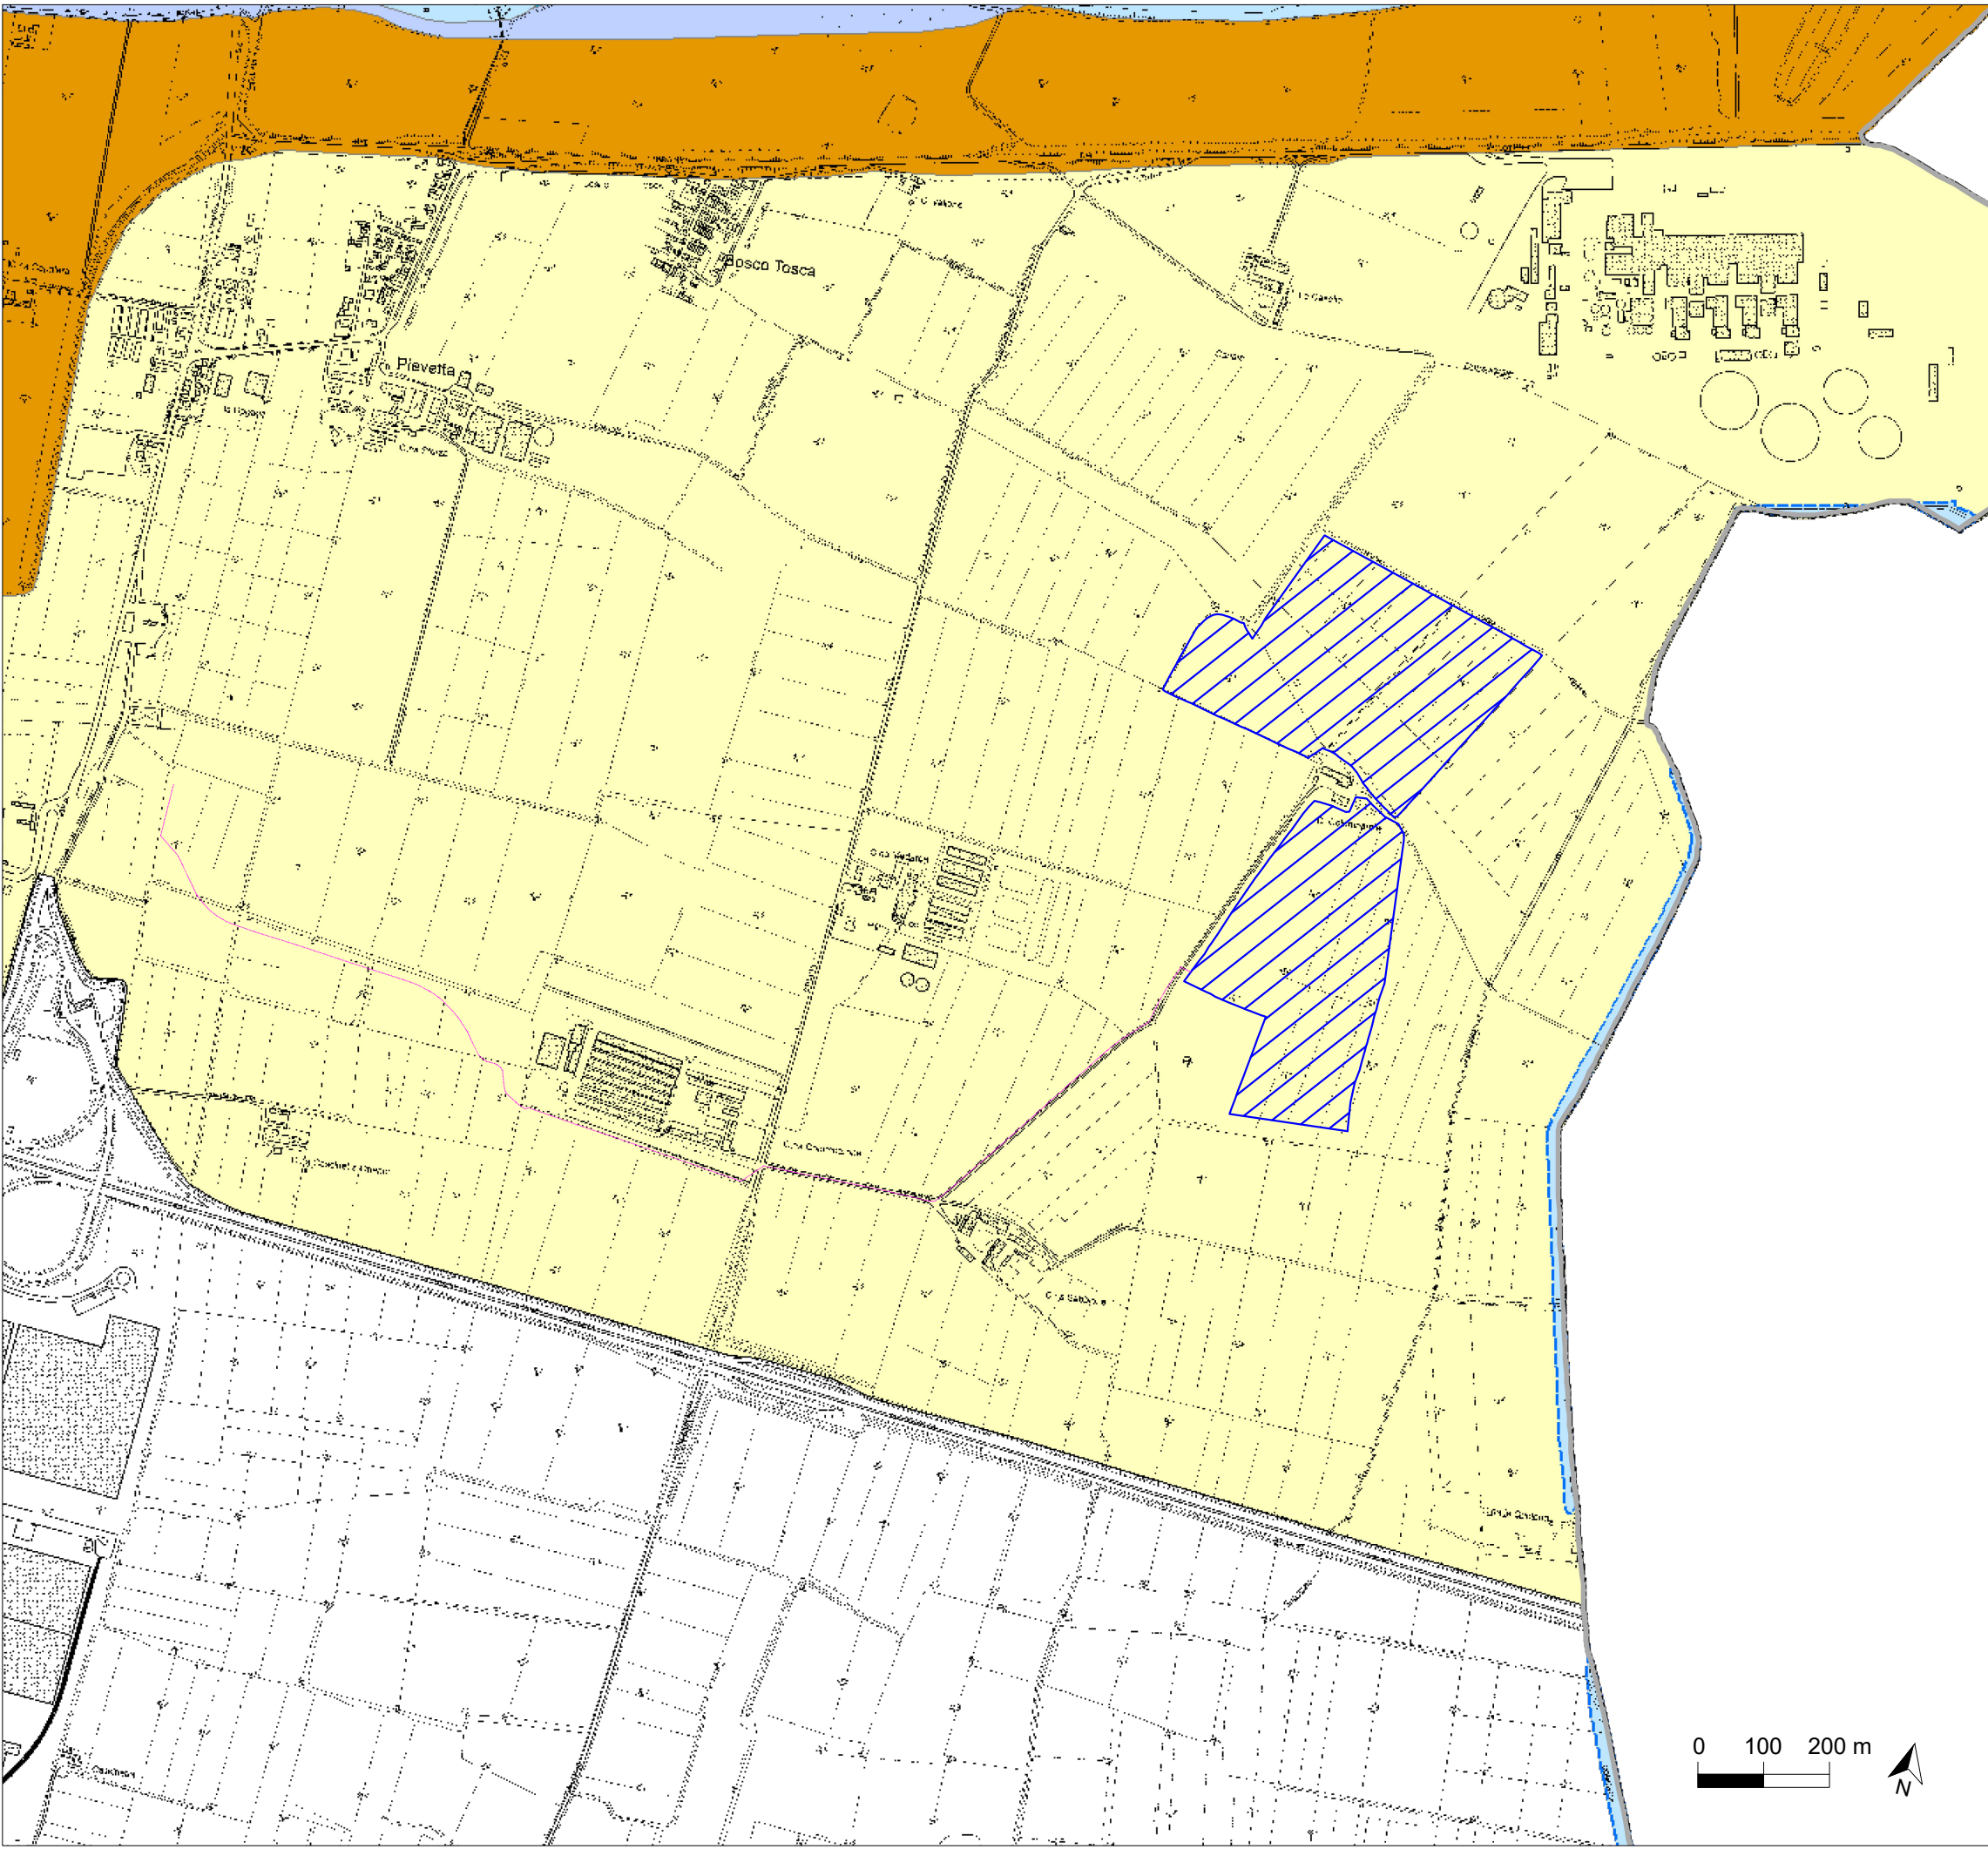

Limite comunale

FASCE FLUVIALI PTCP (BOX 1)

Zona A1 - Alveo attivo o inciso oppure invaso

Zona A2 - Alveo di piena

Zona A3 - Alveo di piena con valenza naturalistica

Fascia B di esondazione- Zone di tutela dei caratteri amb. di laghi, bacini e corsi d'acqua

Zona B1 - Zona di conservazione del sistema fluviale

Zona B2 - Zona di recupero ambientale del sistema fluviale

Zona B3 - Zona ad elevato grado di antropizzazione

Fascia C di inondazione per piena catastrofica - Zone di rispetto dell'ambito fluviale

Zona C1 - Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche

Zona C2 - Zona non protetta da difese idrauliche

Fascia di valenza comunale

Fascia di integrazione dell'ambito fluviale

PERICOLOSITA' ALLUVIONALE PGRA - RETICOLO PRINCIPALE E RETICOLO SECONDARIO COLLINARE-MONTANO (BOX 2)

RP - P3-H-Alluvioni frequenti-elevata probabilità (TR 20-50 anni)

RP - P2-M-Alluvioni poco frequenti-media probabilità (TR 50-200 anni)

RP - P1-L-Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi

RSCM - P3-H-Alluvioni frequenti-elevata probabilità (TR 20-50 anni)

RSCM - P2-M-Alluvioni poco frequenti-media probabilità (TR 50-200 anni)

RSCM - P1-L-Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi

PERICOLOSITA' ALLUVIONALE ASTA ARGINATA Fiume PO (PROGETTO) (BOX 3)

P3-H-Alluvioni frequenti arginati

P2-M-Alluvioni poco frequent arginati

P1-L-Alluvioni rare arginati

PERICOLOSITA' ALLUVIONALE PGRA - RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA (BOX 4)

RSP - P3-H-Alluvioni frequenti-elevata probabilità (TR 20-50 anni)

RSP - P2-M-Alluvioni poco frequenti-media probabilità (TR 50-200 anni)

Area impianto fotovoltaico in progetto

Elettrodotto interrato in progetto linea MT 15kV

IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE
(POTENZA TOTALE=14,49 MWP)

SITUATO NEL COMUNE DI
CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

PROGETTO DEFINITIVO

TAV.4.7 - Inquadramento urbanistico comunale
(Comune di Castel San Giovanni) - parte 3

IDENTIFICAZIONE ELABORATO						
Livello Prog.	Codice	Tipo doc.	N° elaborato	Nome file	Tipo elaborato	Scala
DEF	01CSG26	PDF	40	CSG3	TAV	1:10000

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	10/06/2026	Prima emissione - Screening VIA	DM	MB	AB

PROGETTAZIONE

SE

START
ENGINEERING

START ENGINEERING srl

Via per Rovato, 29/C - 25030 ERBUSCO (BS)
E-mail: info@starteng.it - mail PEC: startengineering@pec.it

PROVINCIA DI BERGAMO

REGIONE LOMBARDIA

INTEGRAZIONE

INTEGRAZIONE

INTEGRAZIONE

INTEGRAZIONE

RICHIEDENTE

ReRe 62 S.r.l.
Piazza Borromeo, 14
20123 - Milano (MI)
C.F./ P. IVA 14366730969

Renera