

Regione Emilia Romagna
Città Metropolitana di Bologna
Comune di Castel Maggiore

PROGETTO DEFINITIVO

Nome progetto

“CASTEL MAGGIORE AFV”

Oggetto

Impianto agrivoltaico di potenza installata pari a circa 11.845,60 KWp, e delle relative opere di connessione, denominato “Castel Maggiore AFV” e da realizzarsi nel Comune di Castel Maggiore (BO)

Titolo

INTERFERENZA SCOLO LONGANA SUPERIORE

Proponente:

Cedro

CEDRO S.R.L.
Via Caravaggio,125
65125 Pescara (PE)

Coordinatore del progetto:



SYNERGY S.R.L.
Via Clodoveo Bonazzi, 2
40013 – Castel Maggiore (BO)

Progettazione:

PIERPAOLO SEMPROLI



SOCIETA' DI INGEGNERIA
TELEIOS S.r.l.
Via S. Quasimodo, 44
40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 051/702277 – Fax. 051/700825
Web: www.Teleios-ing.it

5					
4					
3					
2					
1					
0	05/2026	EMISSIONE	G.Fiorini	P.semproli	L.Malservisi
Rev.	Data	Motivo Revisione	Eseguito	Verificato	Approvato

Tipologia:RELAZIONE

Formato: A4

Foglio: 1 di 5

Scala:N.A.

File: TL16_Int_scolo

Relazione: TL16_Int_scolo

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE. Sono vietati la riproduzione di parti senza la presenza di un'autorizzazione scritta da parte di Synergy S.r.l.
ALL RIGHT RESERVED BY LAW.Reproduction and extrapolation of parts are prohibited without the presence of a written mandate from Synergy S.r.l.

Proponente:  CEDRO S.R.L. Via Caravaggio, 125 65125 Pescara (PE)	Coordinatore del progetto:  via Clodoveo Bonazzi, 2 40013 Castel Maggiore (BO)	Progettazione:  SOCIETA' DI INGEGNERIA Via S. Quasimodo, 44 40013 – Castel Maggiore (BO)
Interferenza scolo Longana Superiore		

SOMMARIO

1	INQUADRAMENTO GENERALE C.T.R.	3
2	SEZIONE ATTRAVERSAMENTO	4
3	SEZIONE CAVIDOTTO TIPO G	5

Proponente:

Cedro

CEDRO S.R.L. Via Caravaggio, 125
65125 Pescara (PE)

Coordinatore del progetto:

SYNERGY.
YOUR TRANSITION TO THE FUTURE

via Clodoveo Bonazzi, 2
40013 Castel Maggiore (BO)


Progettazione:

TELEIOS
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Via S. Quasimodo, 44
40013 - Castel Maggiore (BO)

Interferenza scolo Longana Superiore

1 INQUADRAMENTO GENERALE C.T.R.

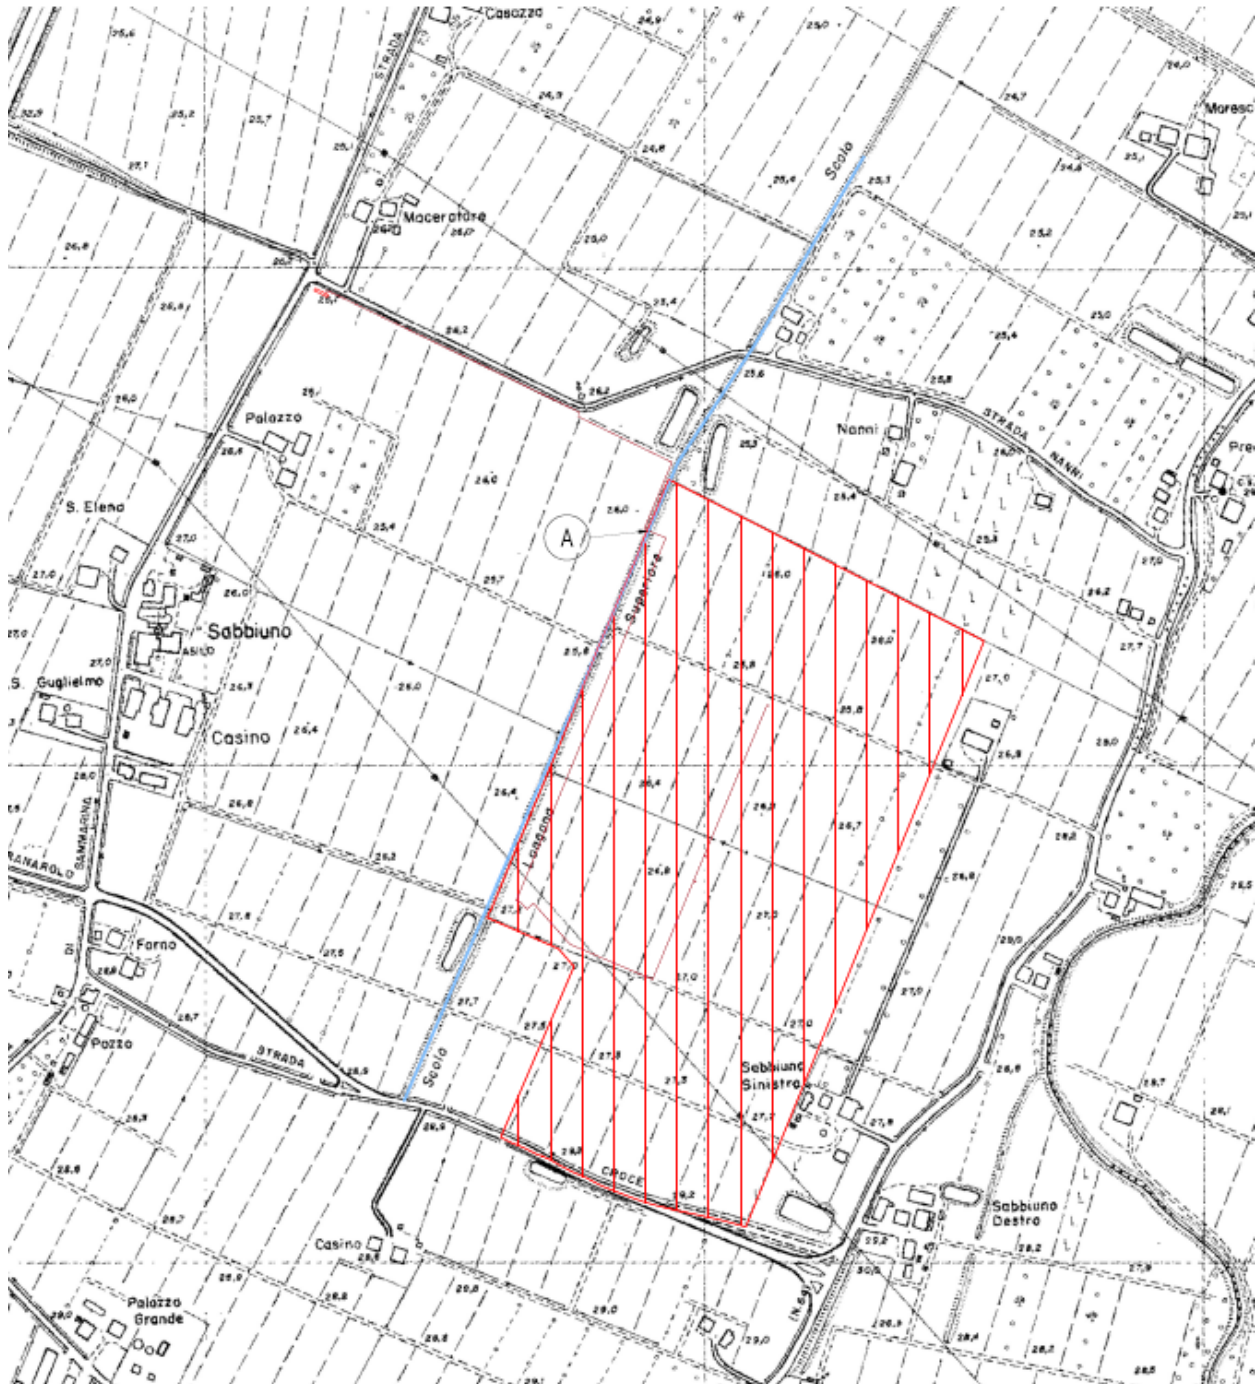


— SCOLO LONGANA SUPERIORE

— CAVIDOTTO TIPO G (COLLEGAMENTO CABINA MTR A POD UTENTE)

Proponente: Cedro CEDRO S.R.L. Via Caravaggio, 125 65125 Pescara (PE)	Coordinatore del progetto:  via Clodoveo Bonazzi, 2 40013 Castel Maggiore (BO)	Progettazione:  SOCIETA' DI INGEGNERIA Via S. Quasimodo, 44 40013 - Castel Maggiore (BO)
Interferenza scolo Longana Superiore		

2 SEZIONE ATTRAVERSAMENTO

SEZIONE TIPICA A SPINGITUBO ATTRAVERSAMENTO SCOLO LONGANA SUPERIORE (FUORI SCALA)

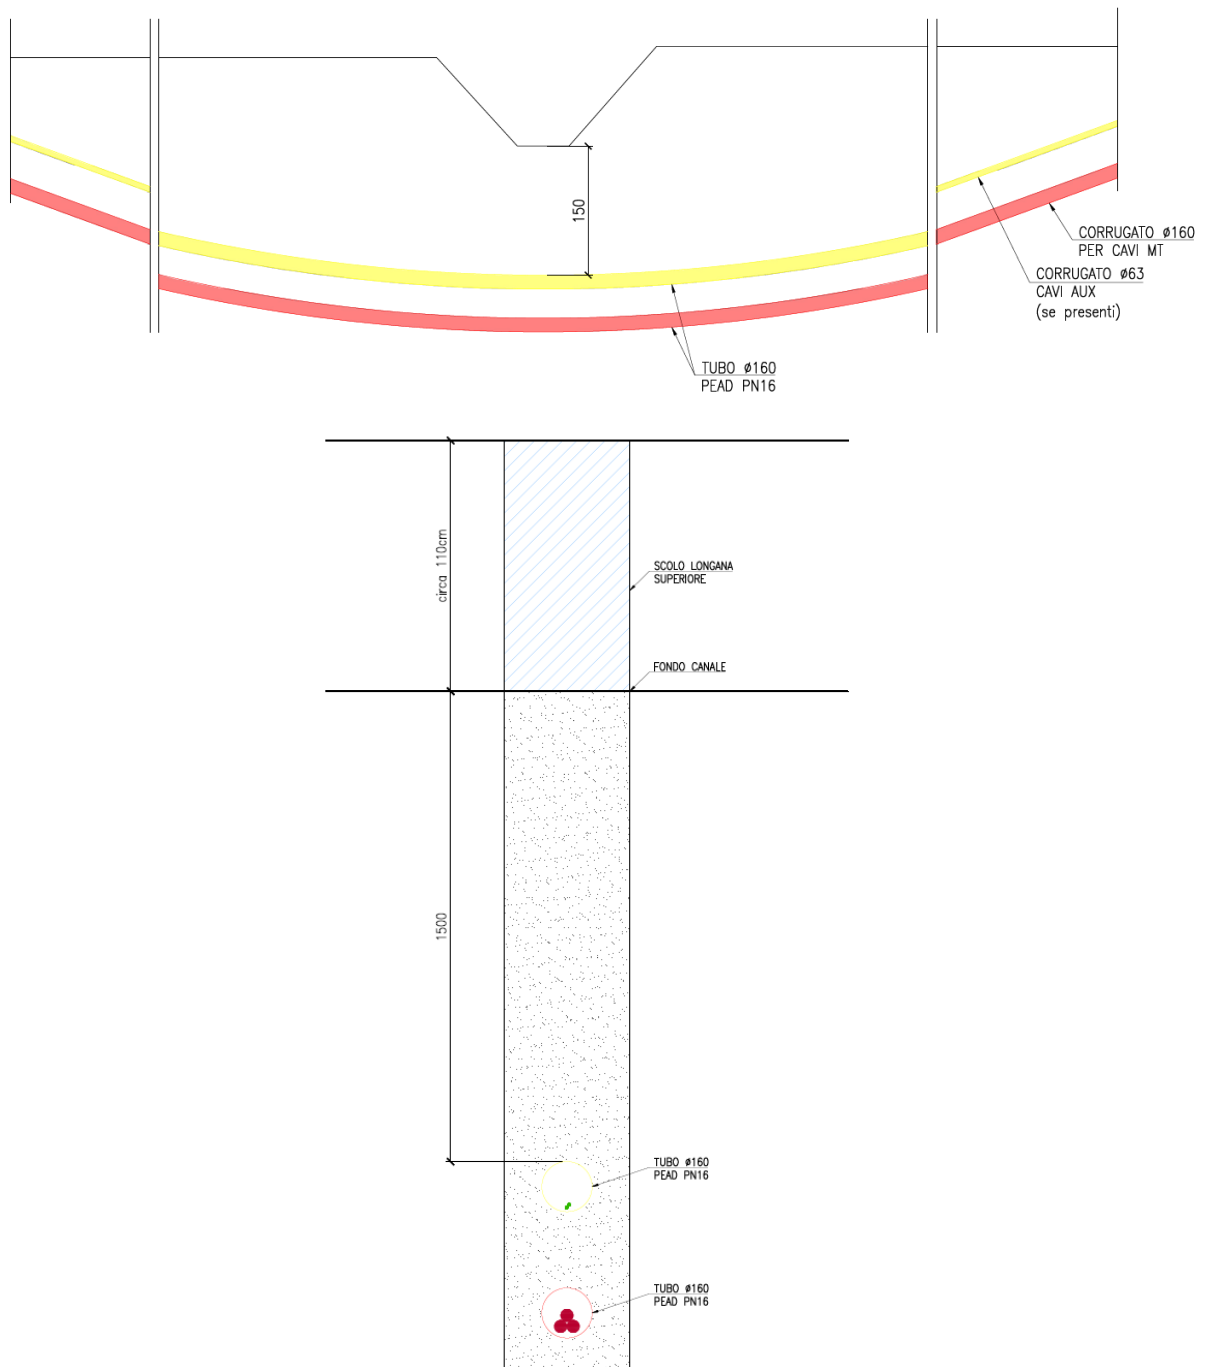

Proponente:  CEDRO S.R.L. Via Caravaggio, 125 65125 Pescara (PE)	Coordinatore del progetto:  via Clodoveo Bonazzi, 2 40013 Castel Maggiore (BO)	Progettazione:  SOCIETA' DI INGEGNERIA Via S. Quasimodo, 44 40013 - Castel Maggiore (BO)
Interferenza scolo Longana Superiore		

CARATTERISTICHE TECNICHE ATTRAVERSAMENTO		
SEZIONE	A	
<u>CAVIDOTTO</u>	TIPO G	
TUBI	N.2	
DIMENSIONE TUBO E TIPO	Φ160 PEAD PN16	
PROFONDITÀ CAVIDOTTO	≥ 1.50m (fondo canale)	
MODALITÀ DI POSA	T.O.C.	
LUNGHEZZA TRATTA	23.50m	
<u>CONDUTTORE</u>	TUBO "ROSSO"	TUBO "GIALLO"
MATERIALE	Rame	Rame
NUMERO	3x1	3
SEZIONE CADAUNO	240mmq	2.5mmq
ISOLAMENTO	XLPE	Gomma G16
TENSIONE	15 kV	230 V

3 SEZIONE CAVIDOTTO TIPO G

