


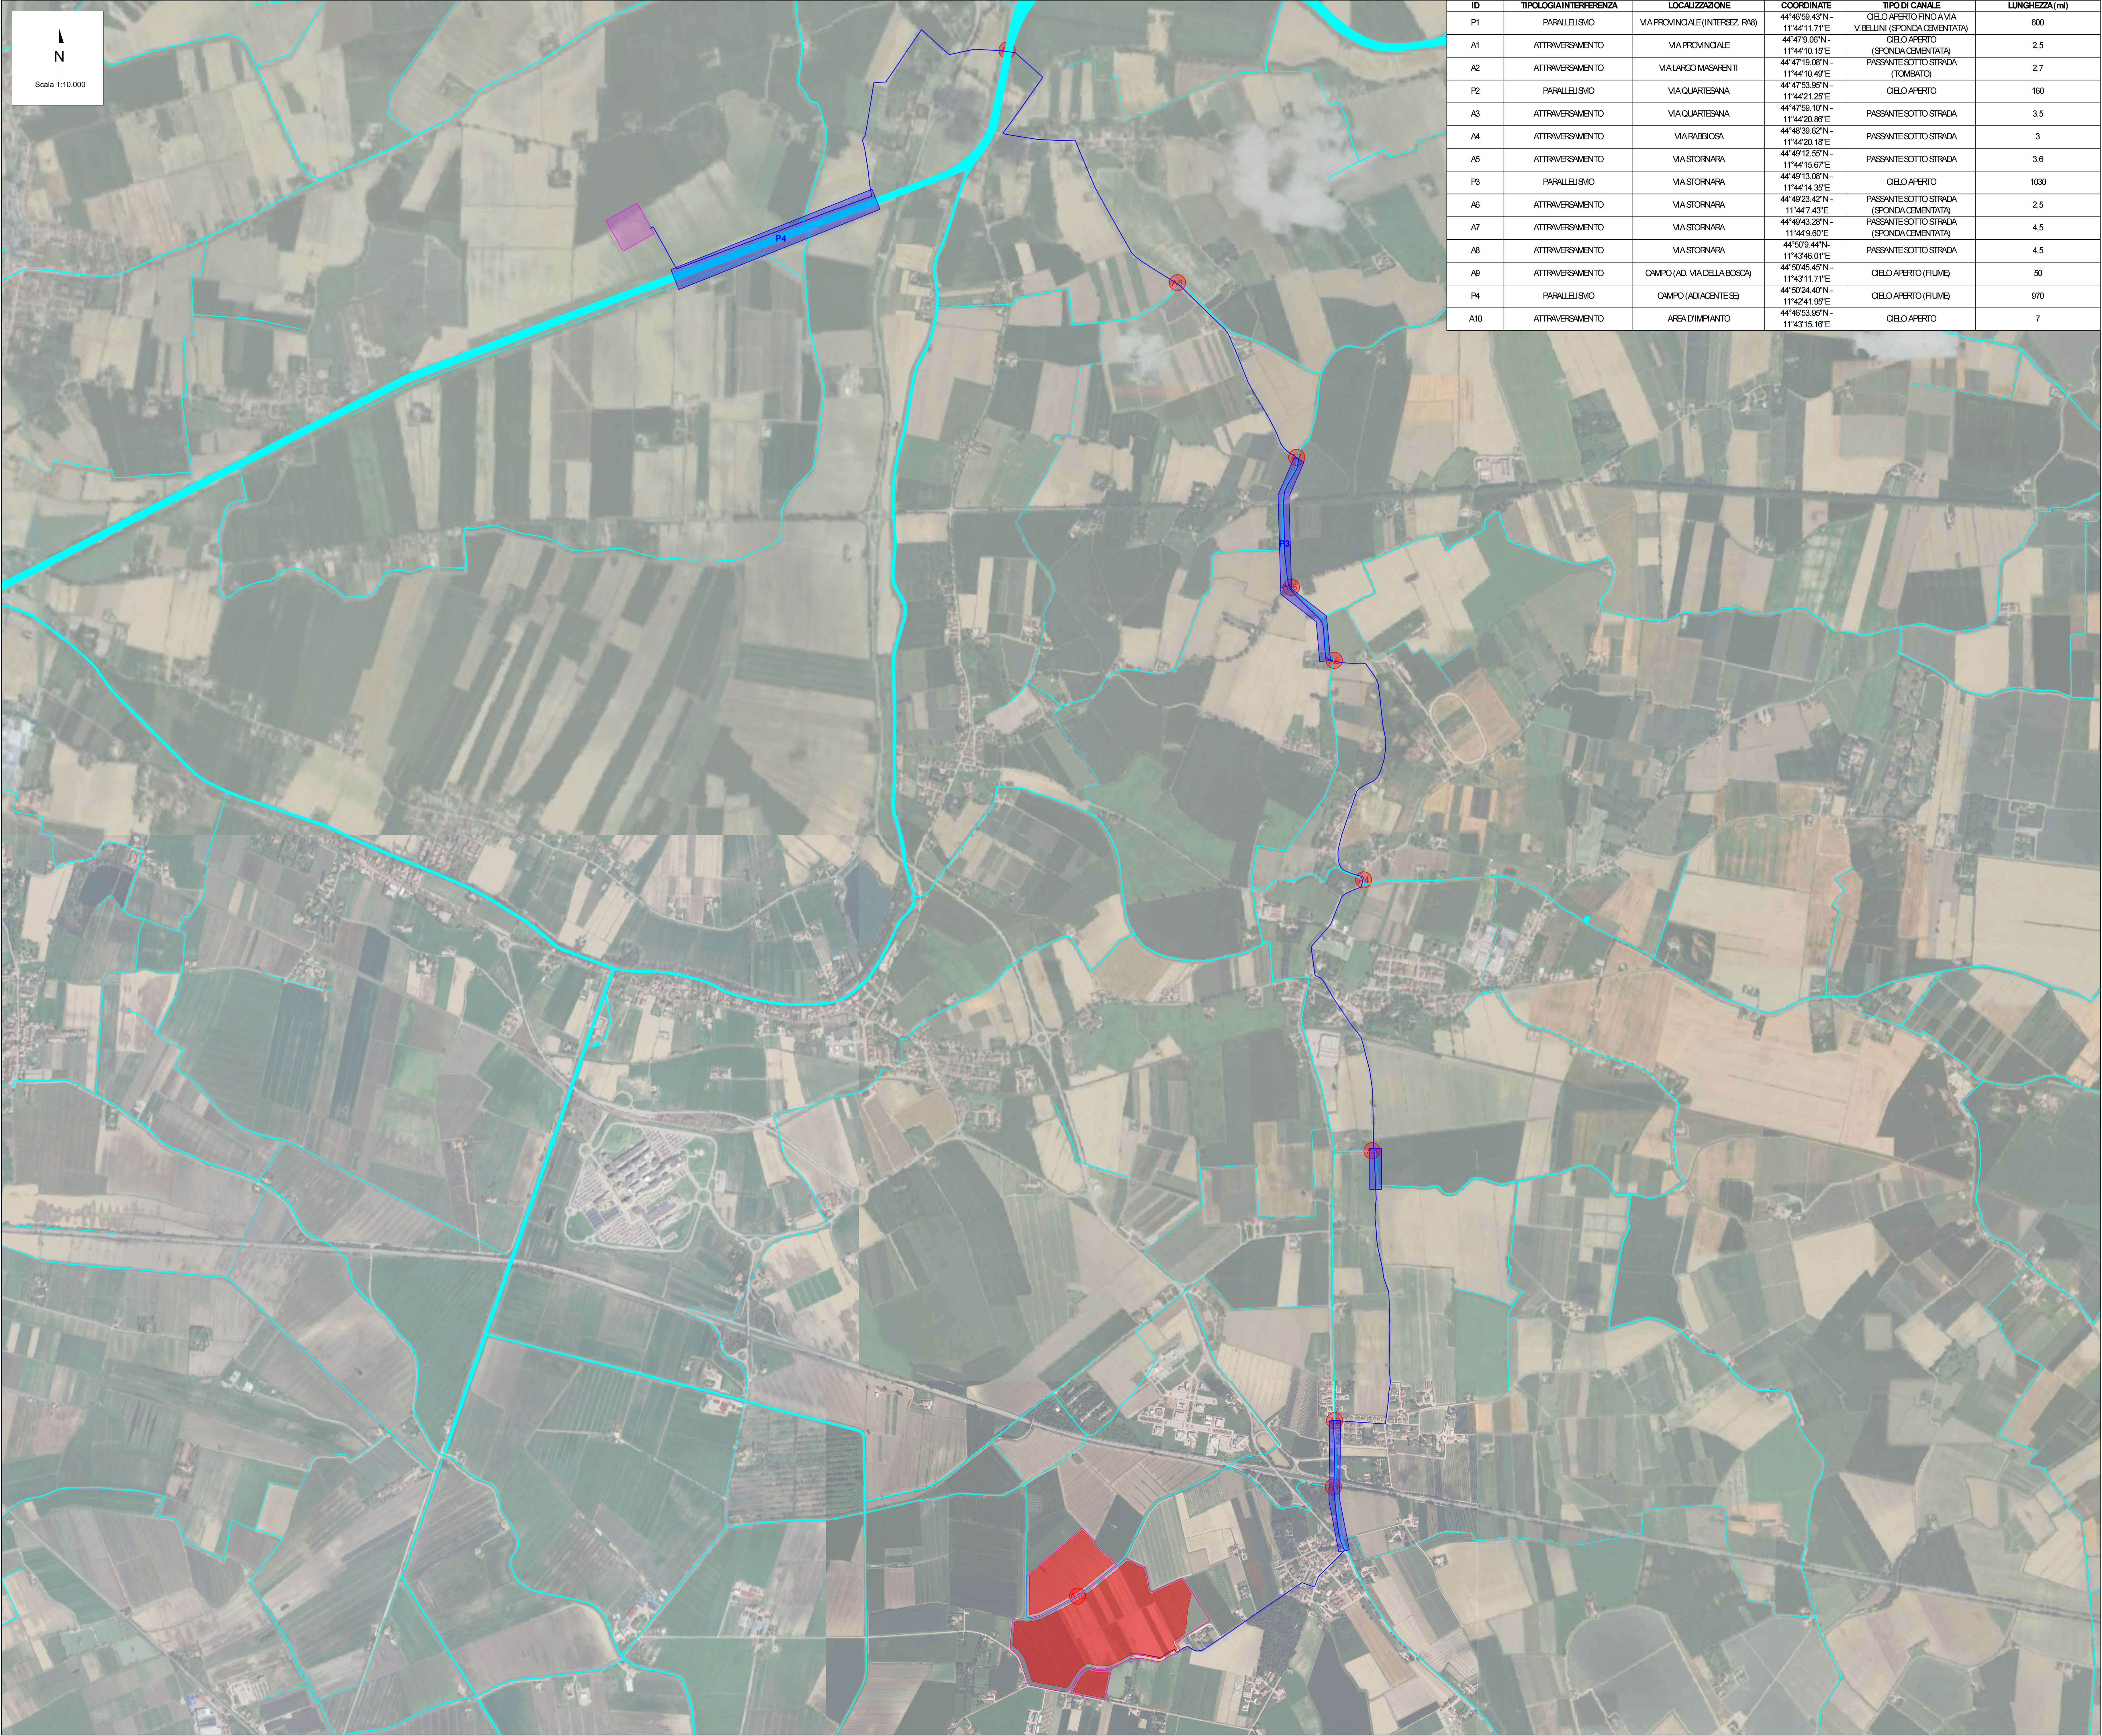

ID	TIPOLOGIA INTERFERENZA	LOCALIZZAZIONE	COORDINATE	TIPO DI CANALE	LUNGHEZZA (m)
P1	PARALLELISMO	VIA PROVINCIALE (INTERSEZ. RA6)	44°46'58.43"N - 11°44'11.71"E	CELO APERTO FINO A VIA V.BELLINI (SFONDA CEMENTATA)	600
A1	ATTRAVERSAMENTO	VIA PROVINCIALE	44°47'9.06"N - 11°44'10.15"E	CELO APERTO (SFONDA CEMENTATA)	2,5
A2	ATTRAVERSAMENTO	VIA LARCO MASARENTI	44°47'19.08"N - 11°44'10.48"E	PASSANTE SOTTO STRADA (TOMBATO)	2,7
P2	PARALLELISMO	VIA QUARTESANA	44°47'53.95"N - 11°44'21.25"E	CELO APERTO	160
A3	ATTRAVERSAMENTO	VIA QUARTESANA	44°47'58.10"N - 11°44'20.86"E	PASSANTE SOTTO STRADA	3,5
A4	ATTRAVERSAMENTO	VIA RABBIOSA	44°48'39.62"N - 11°44'20.18"E	PASSANTE SOTTO STRADA	3
A5	ATTRAVERSAMENTO	VIA STORNARA	44°49'12.56"N - 11°44'15.67"E	PASSANTE SOTTO STRADA	3,6
P3	PARALLELISMO	VIA STORNARA	44°49'13.08"N - 11°44'14.35"E	CELO APERTO	1030
A6	ATTRAVERSAMENTO	VIA STORNARA	44°49'23.42"N - 11°44'17.43"E	PASSANTE SOTTO STRADA (SFONDA CEMENTATA)	2,5
A7	ATTRAVERSAMENTO	VIA STORNARA	44°49'43.28"N - 11°44'9.69"E	PASSANTE SOTTO STRADA (SFONDA CEMENTATA)	4,5
A8	ATTRAVERSAMENTO	VIA STORNARA	44°50'9.44"N - 11°43'46.01"E	PASSANTE SOTTO STRADA	4,5
A9	ATTRAVERSAMENTO	CAMPO (AD. VIA DELLA BOSCA)	44°50'45.45"N - 11°43'11.71"E	CELO APERTO (Fiume)	50
P4	PARALLELISMO	CAMPO (ADIACENTE SS)	44°50'24.40"N - 11°42'41.95"E	CELO APERTO (Fiume)	970
A10	ATTRAVERSAMENTO	AREA D'IMPIANTO	44°48'53.95"N - 11°43'15.16"E	CELO APERTO	7


- Futuro ampliamento 36 kV della SE Terna "Castegnaro"
- Area di impianto
- Cavidotto di connessione 36 kV
- Interferenze cavidotto - Attraversamento corpi idrici
- Interferenze cavidotto - Parallelismo corpi idrici
- Corpi idrici

SPONDE orig. IN SEGNI:
#00000000
Luz
SPONDE
#00000000
A 998
#00000000
#00000000

Fonte: Google Satellite / Google Earth


00	11/05/2026	Emissione definitiva	L'intervento	Il Intervento	L'Intervento
REV	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
PROJECT:			IMPANTO agricolo avanzato denominato "Voghera PV 001" di potenza pari a 24,54 MW _e e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Voghera (PV) e Ferrara (FE) "Voghera PV 001"		
FILE NAME:			VOG-PV001-T37_RI_PLANIMETRIA INTERFERENZE CANALI DI BONIFICA.DWG		
CLASSIFICATION:			Company	FORMAT: A1	SCALE: 1:10.000
TITLE:			Planimetria interferenze canali di bonifica		
UTILIZATION SCOPE:			CLIENT CODE		
			VOG-PV001-T37_00		

INTERFERENZE CON CORPI IDRICI

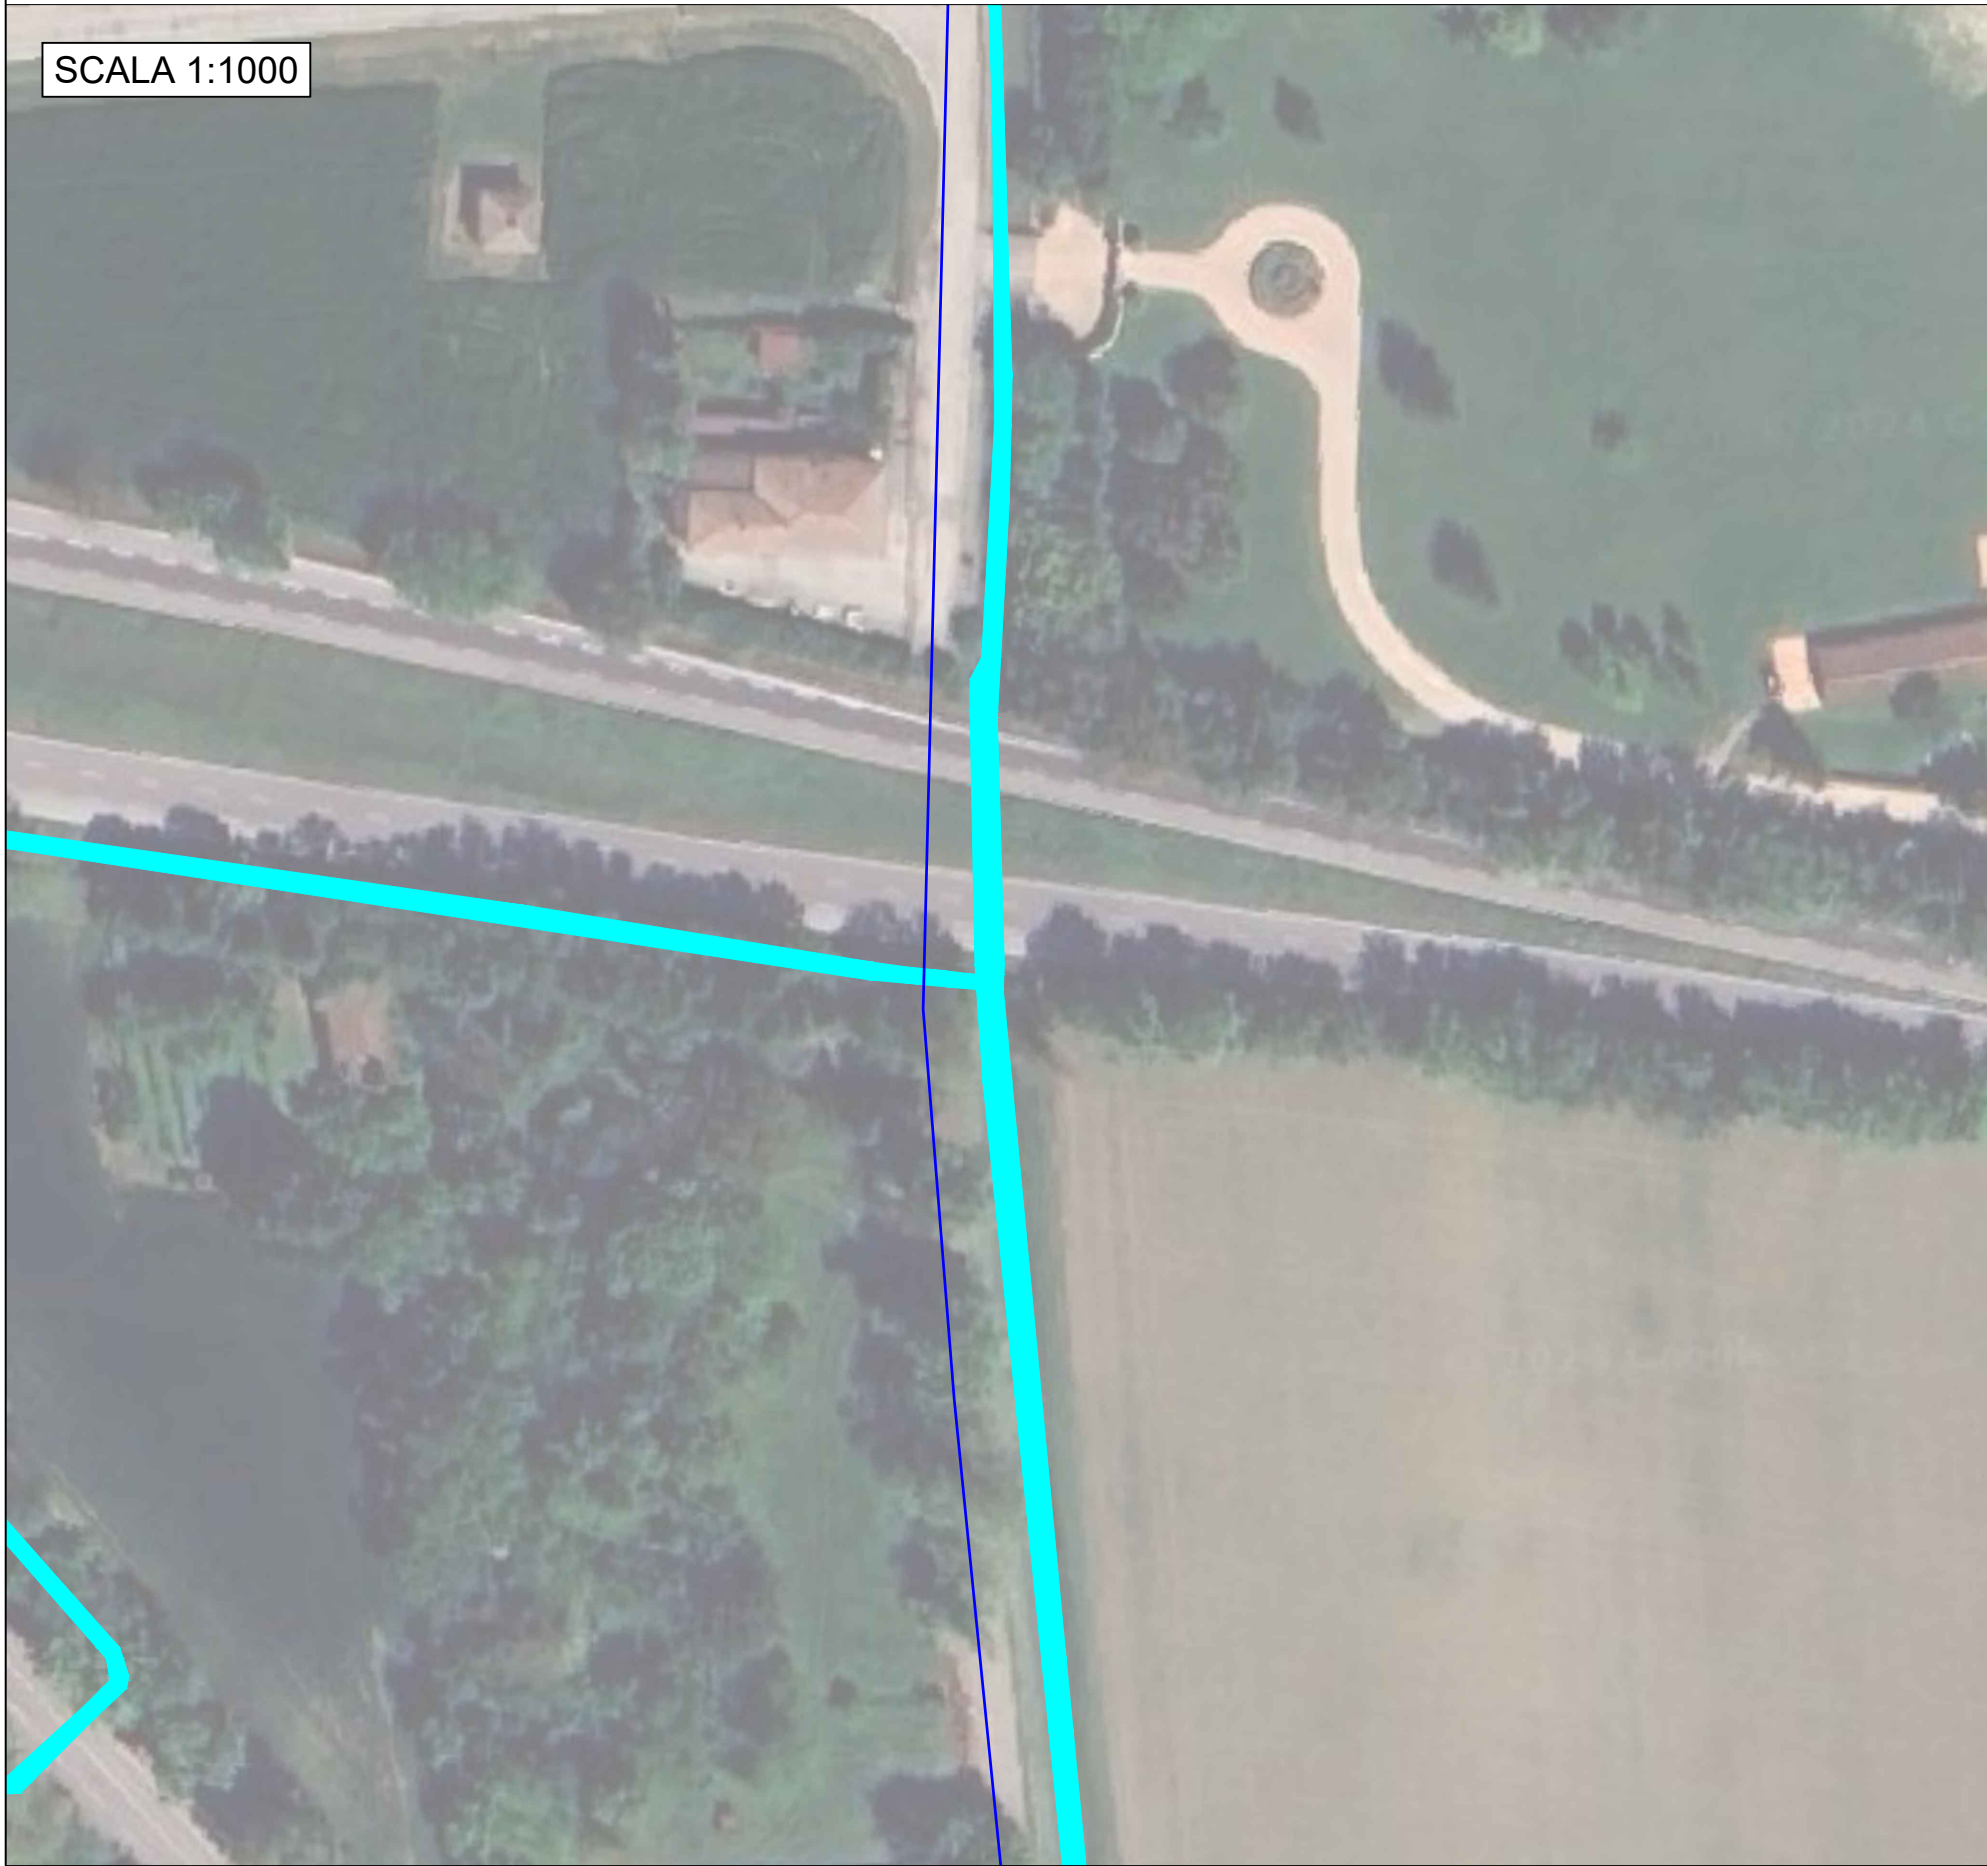

INTERFERENZA A1 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato.
Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.
NOTE:
Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

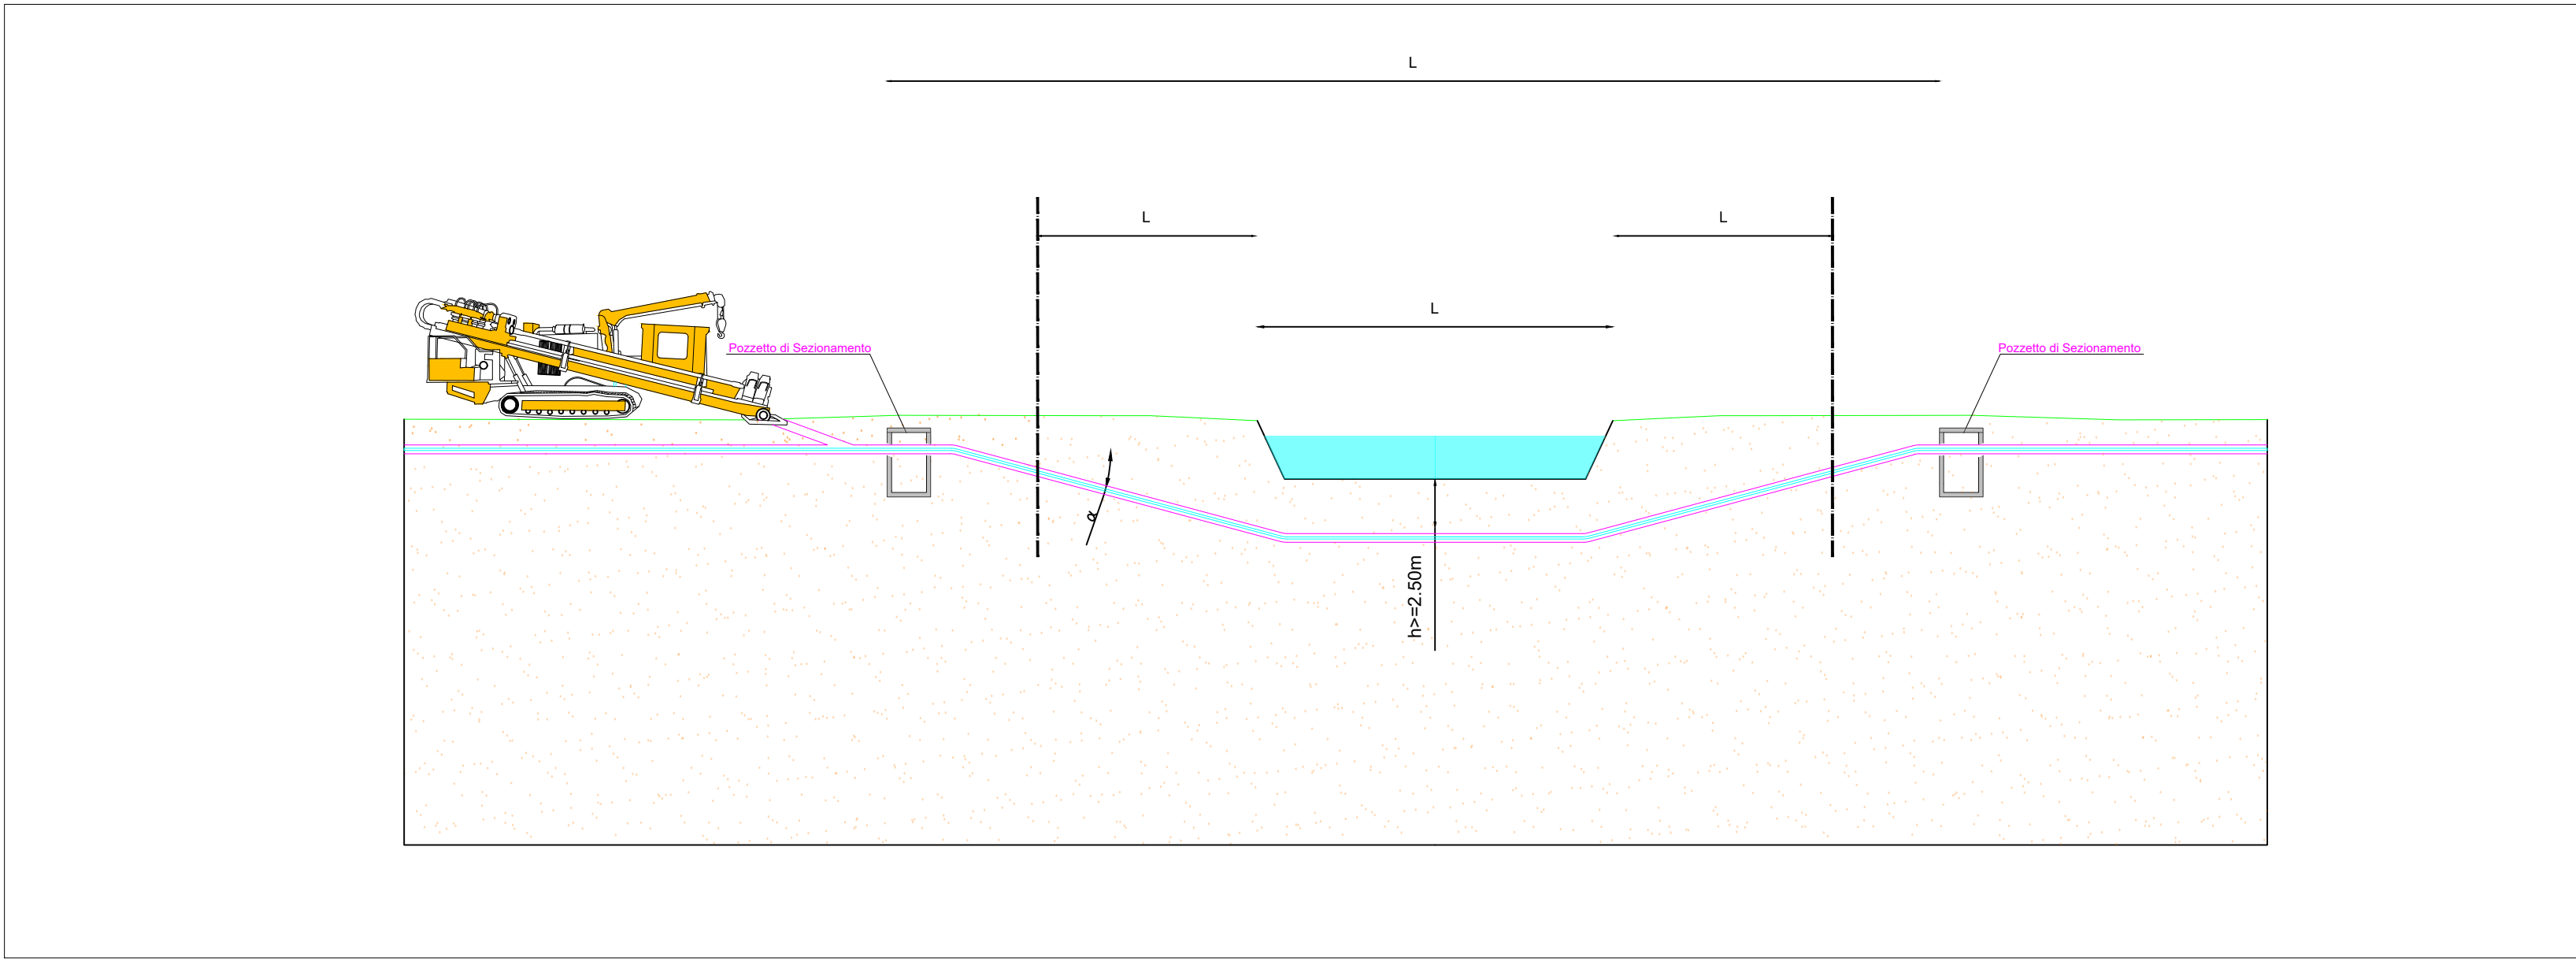


- Futuro ampliamento 36 kV della SE Terna "Castegnaro"
- Area di impianto
- Cavidotto di connessione 36 kV
- Interferenze cavidotto - Attraversamento corpi idrici
- Interferenze cavidotto - Parallelismo corpi idrici
- Canali e corsi d'acqua




INTERFERENZA A2 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato.
Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.
NOTE:
Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

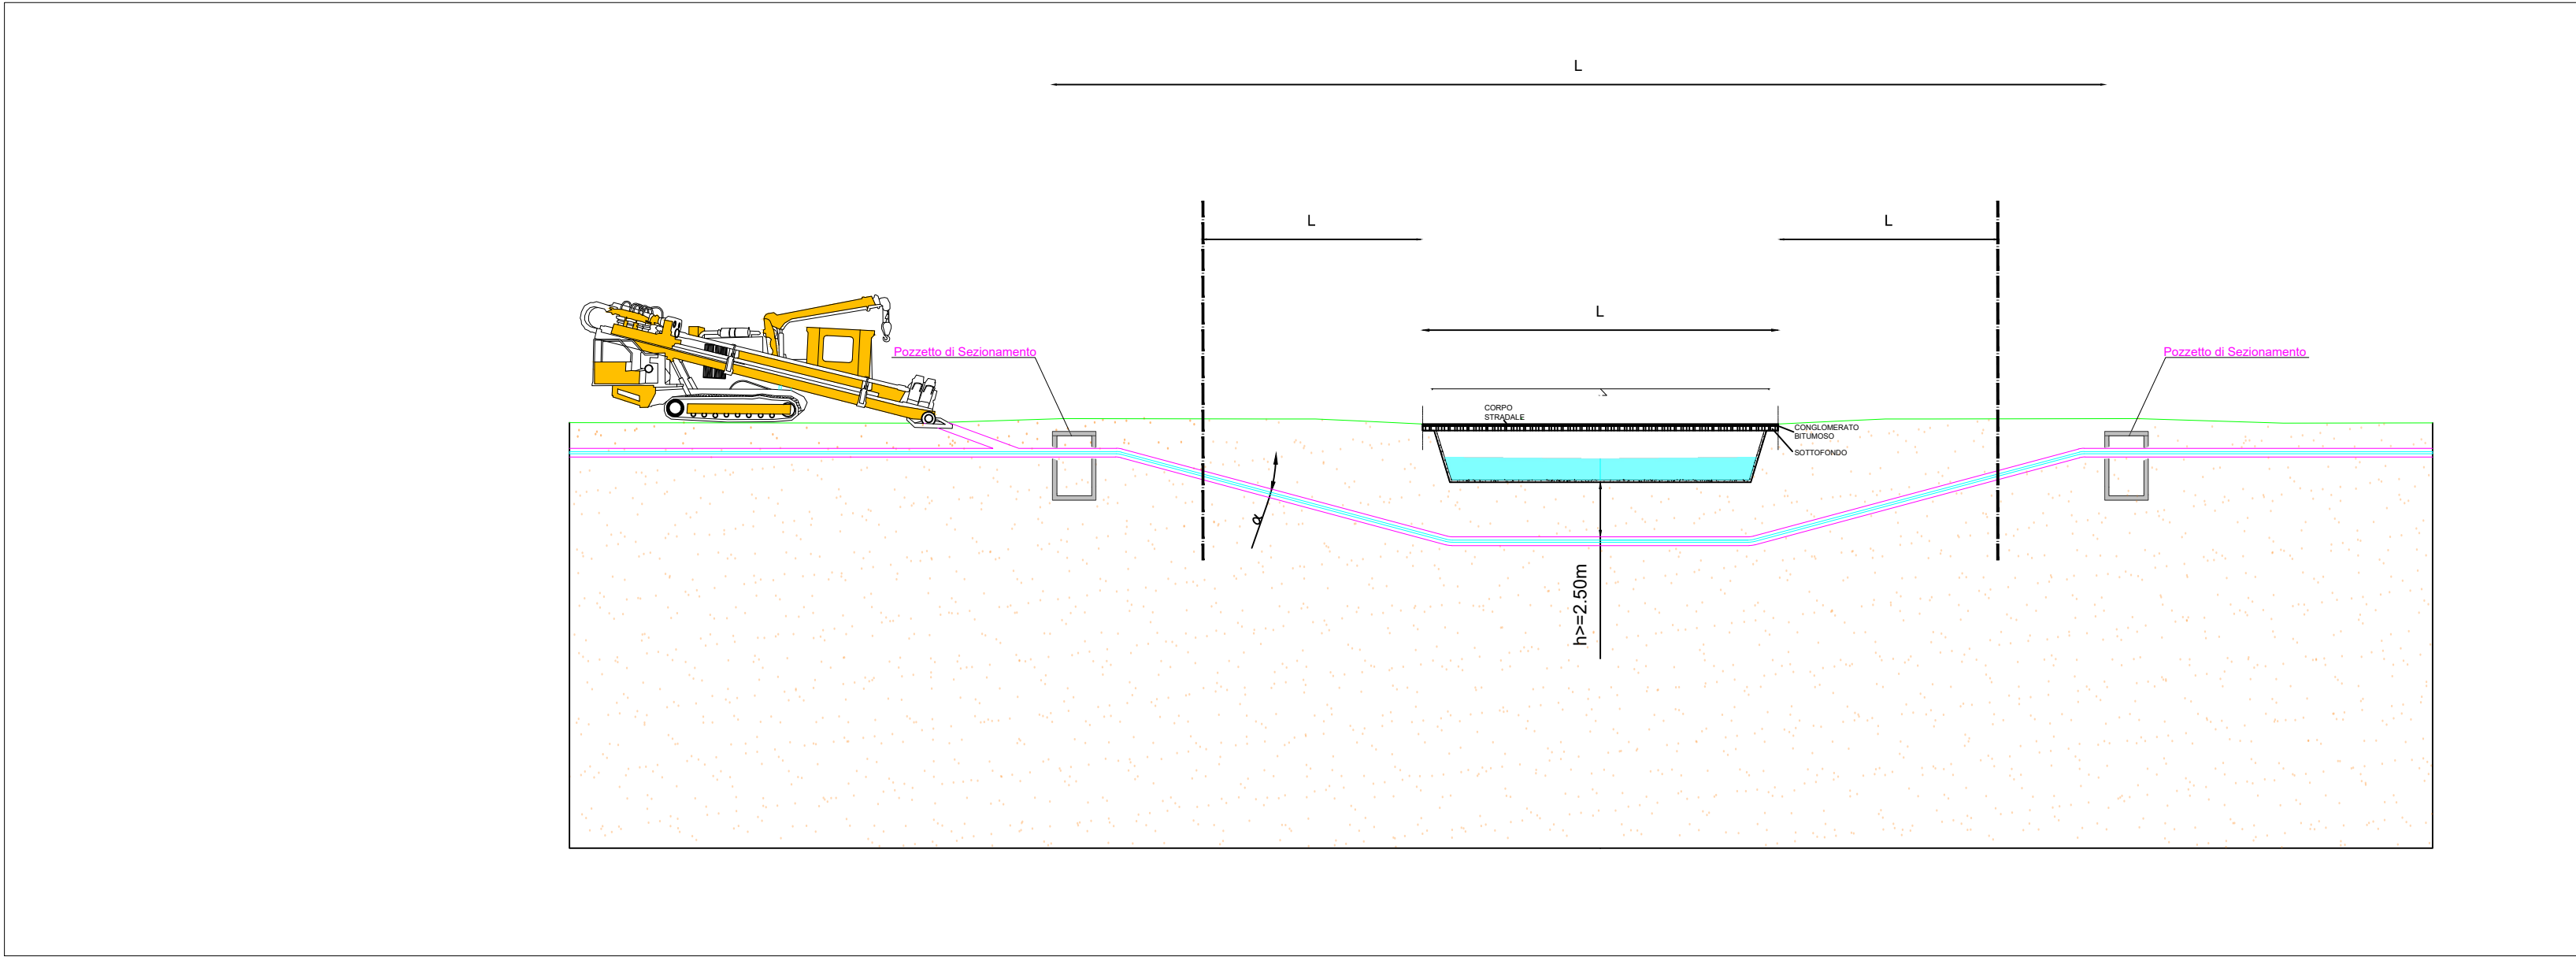

INTERFERENZA A3 - ATTRAVERSAMENTO

L' interferenza in oggetto potrebbe essere superata prevedendo lo staffaggio del cavidotto alla spalla del ponte esistente.
Si rimanda alla fase esecutiva, per la definizione delle modalità specifiche di superamento dell'interferenza.
NOTE: Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

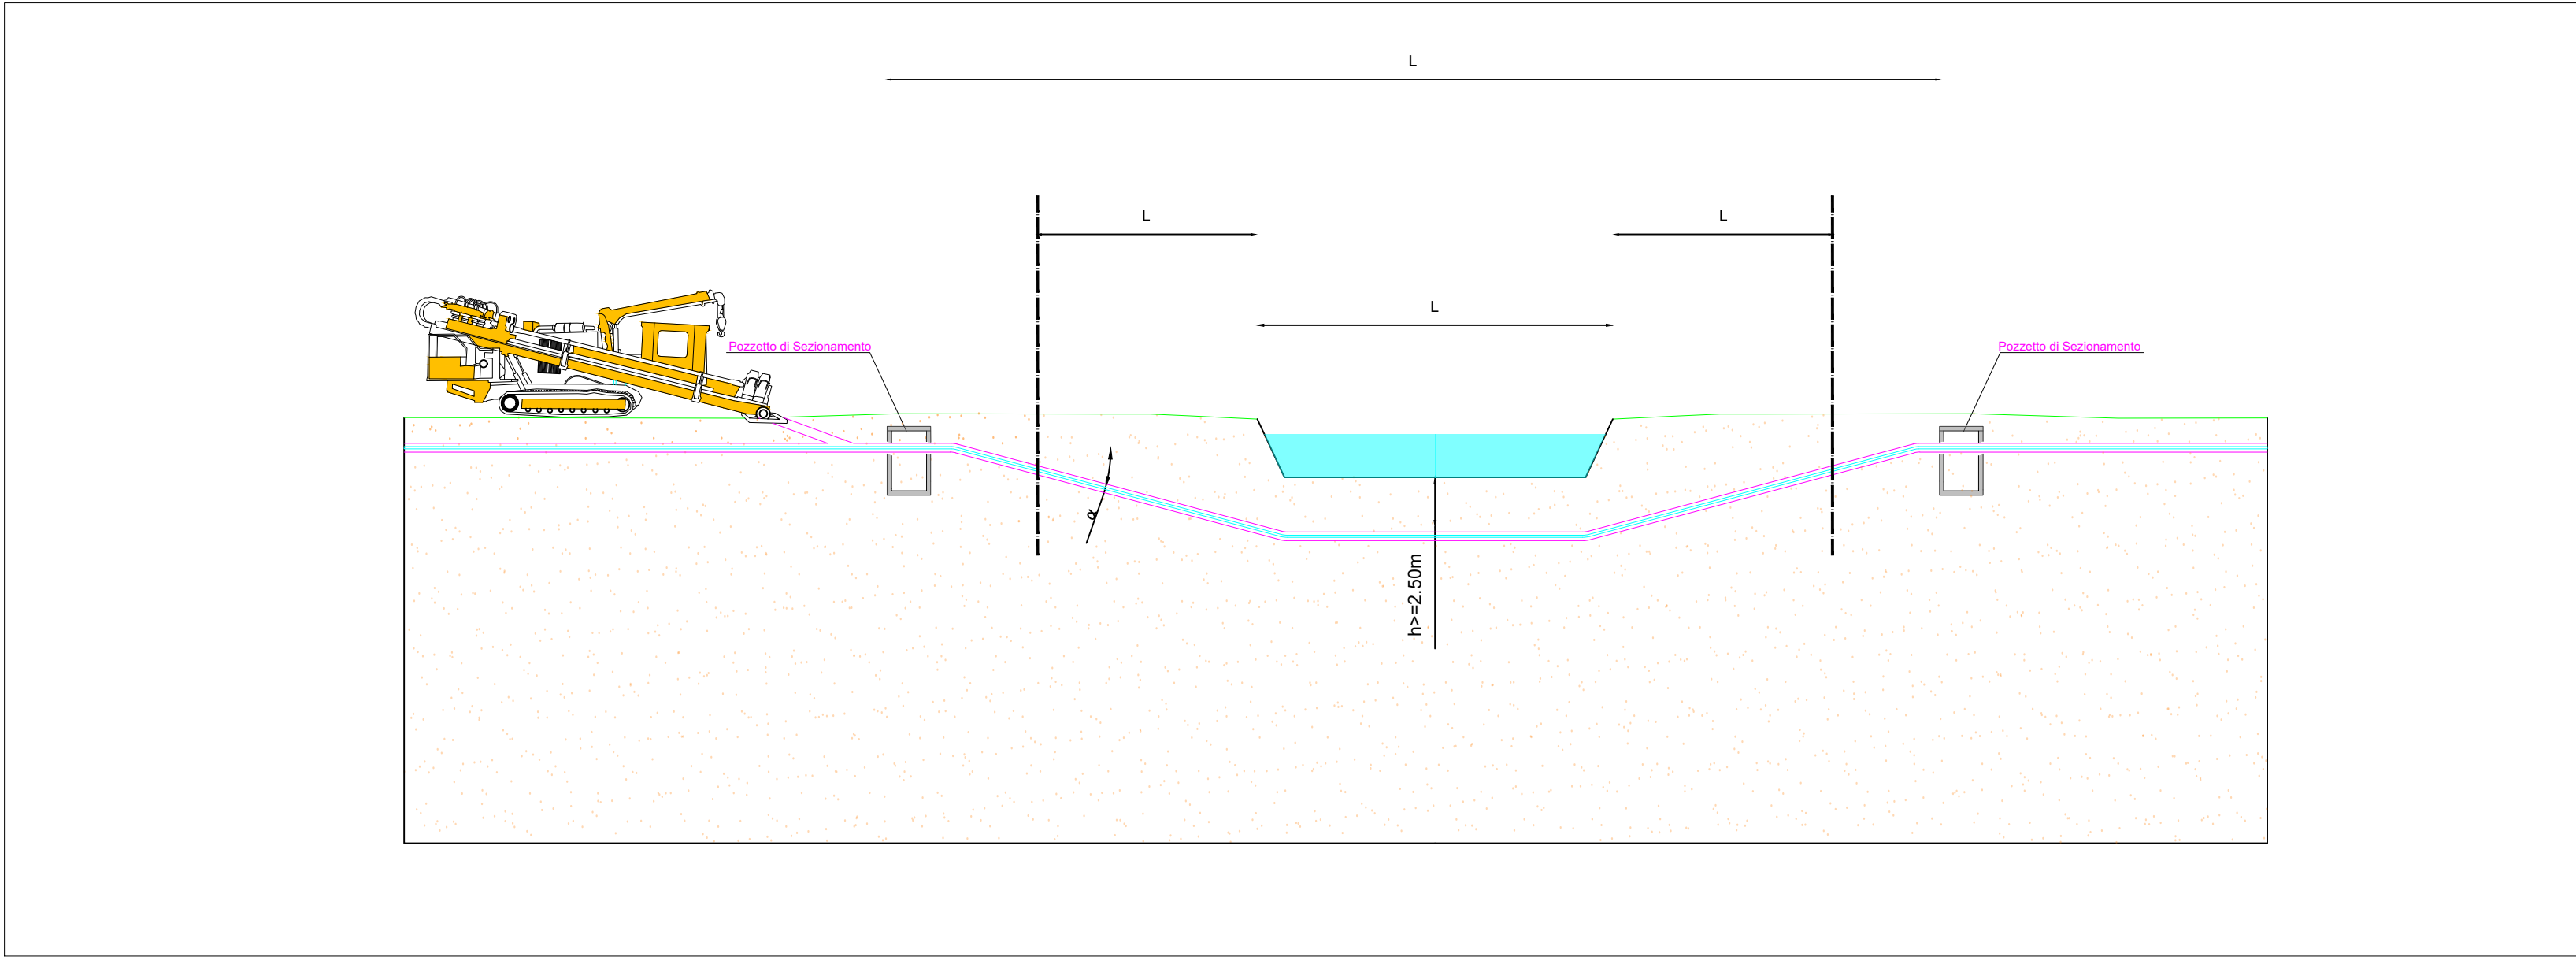

Fonte: Google Satellite / Google Earth

00	11/05/2025	Emissione definitiva	L. Informa	R. Verifica	L. Spazio
REV	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
CONDUTTORI/0202		PROJECT:	Impianto agricolo avanzato denominato "Voghiera PV 001" di potenza pari a 24.54 MW, e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Voghiera (FE) e Ferrara (FE) "Voghiera PV 001"		
CERTIFICAZIONE		FILE NAME:	VOG-PV001-T37_00_PLANIMETRIA INTERFERENZE CANALI DI BONIFICA.DWG		
CLASSIFICATION:		Company	FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:
			A1	1:1000	1:1
TITLE:		Planimetria interferenze canali di bonifica			
UTILIZATION SCOPE:		CLIENT CODE			
		VOG-PV001-T37_00			
VALIDATED BY:					
VERIFIED BY:					
COLLABORATORS:					

Questo documento è di proprietà di ICube Development 16 s.r.l. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ICube Development 16 s.r.l.

INTERFERENZE CON CORPI IDRICI

INTERFERENZA A4 - ATTRAVERSAMENTO

SCALA 1:1000

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato. Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

SCALA 1:1000

INTERFERENZA A5 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato. Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

SCALA 1:1000

INTERFERENZA A6 - ATTRAVERSAMENTO

L' interferenza in oggetto potrebbe essere superata prevedendo lo staffaggio del cavidotto alla spalla del ponte esistente.

Si rimanda alla fase esecutiva, per la definizione delle modalità specifiche di superamento dell'interferenza.


NOTE: Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

- Futuro ampliamento 36 kV della SE Terna "Castegnaro"
- Area di impianto
- Cavidotto di connessione 36 kV
- Interferenze cavidotto - Attraversamento corpi idrici
- Interferenze cavidotto - Parallelismo corpi idrici
- Canali e corsi d'acqua

Fonte: Google Satellite / Google Earth

00	11/05/2025	Emissione definitiva	L. Informa	R. Informa	L. Spazio
REV	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
CONTRATTORE		PROJECT:			
		Impianto agricolo avanzato denominato "Voghera PV 001" di potenza pari a 24.54 MW, e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Voghera (PV) e Ferrara (FE) "Voghera PV 001"			
		FILE NAME: VOG-PV001-T37_00_PLANIMETRIA INTERFERENZE CANALI DI BONIFICA.DWG			
CERTIFICAZIONE	CLASSIFICATION:		FORMAT:	SCALE:	PLOT SCALE:
	Company		A1	1:1000	1:1
	TITLE:		Planimetria interferenze canali di bonifica		
VALIDATED BY:			UTILIZATION SCOPE:		CLIENT CODE:
VERIFIED BY:					VOG-PV001-T37_00
COLLABORATORS:					
Questo documento è proprietà di Cube Development 16 s.r.l. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Cube Development 16 s.r.l.					

INTERFERENZE CON CORPI IDRICI

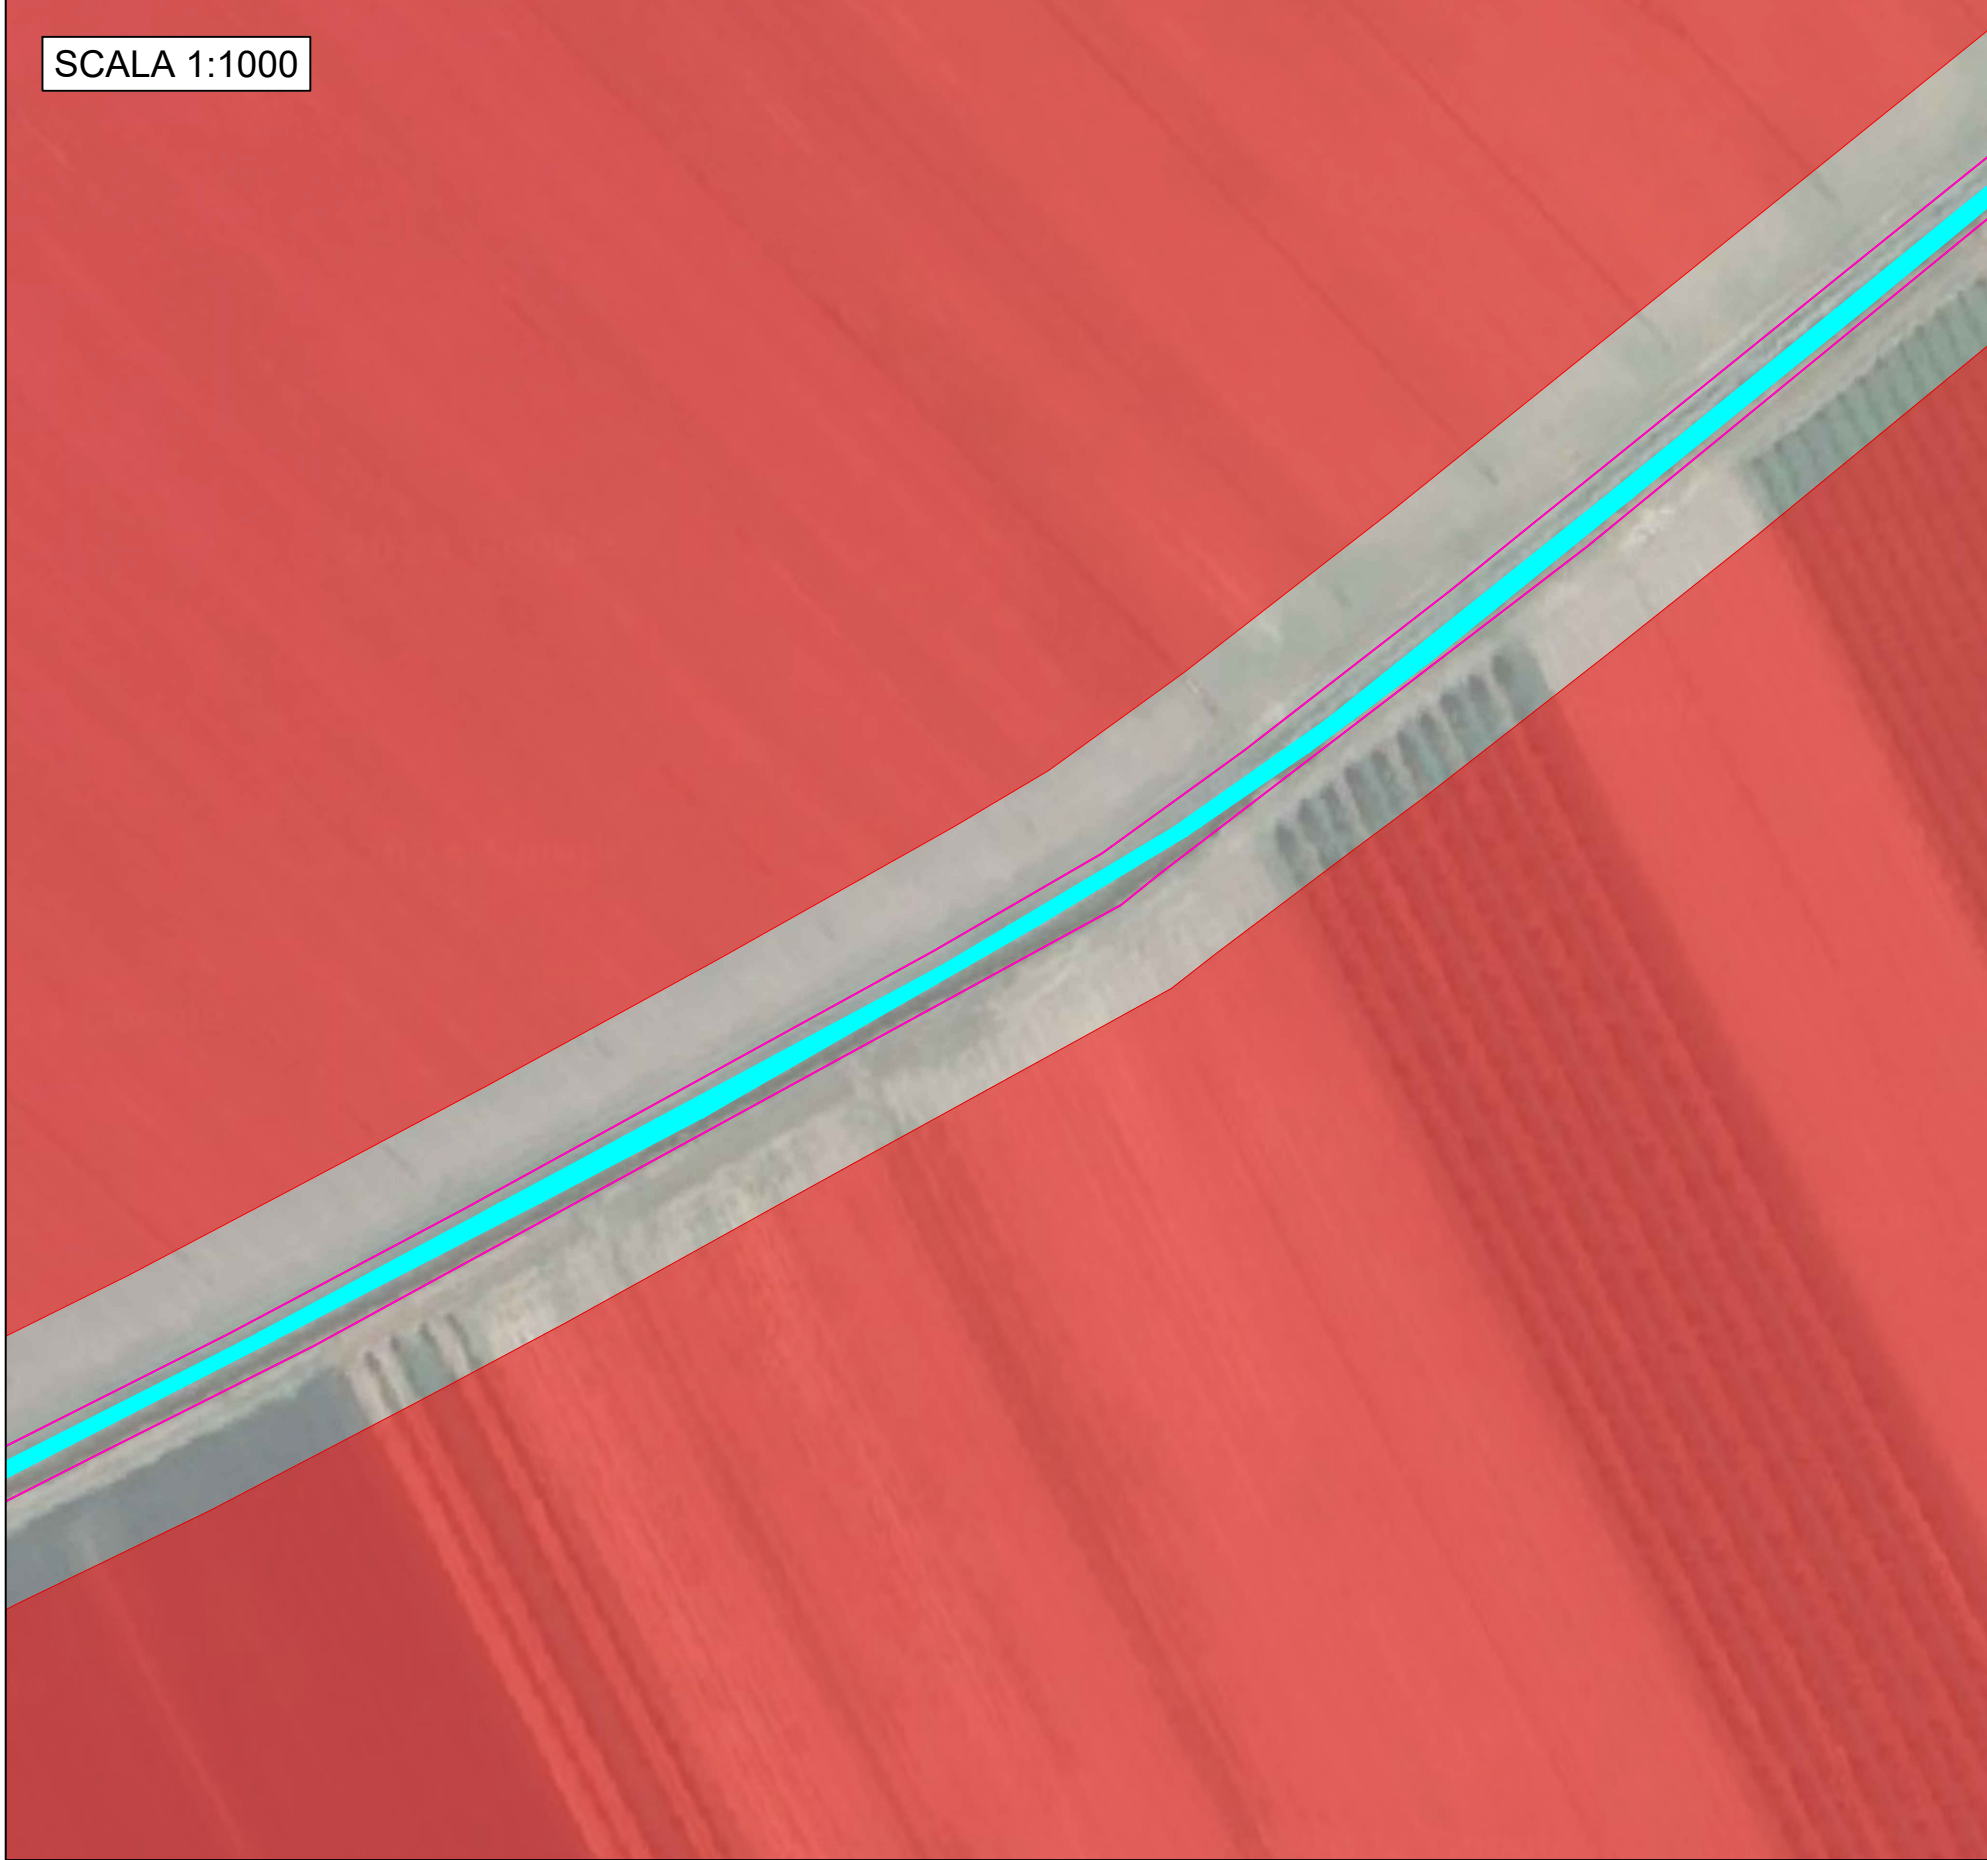

INTERFERENZA A10 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato.
Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.
NOTE:
Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.



P1 - PARALLELISMO

È rispettata la distanza minima prescritta di 4m tra il cavidotto di connessione alla rete e la sponda del canale
Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.
NOTE:
Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.



P2 - PARALLELISMO

È rispettata la distanza minima prescritta di 4m tra il cavidotto di connessione alla rete e la sponda del canale
Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.
NOTE:
Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

- Futuro ampliamento 36 kV della SE Terna "Castegnaro"
- Area di impianto
- Cavidotto di connessione 36 kV
- Interferenze cavidotto - Attraversamento corpi idrici
- Interferenze cavidotto - Parallelismo corpi idrici
- Canali e corsi d'acqua

INTERFERENZE CON CORPI IDRICI

INTERFERENZA P3 - PARALLELISMO

SCALA 1:5000

È rispettata la distanza minima prescritta di 4m tra il cavidotto di connessione alla rete e la sponda del canale

Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

SCALA 1:5000

INTERFERENZA P4 - PARALLELISMO

È rispettata la distanza minima prescritta di 4m tra il cavidotto di connessione alla rete e la sponda del canale

Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

- Futuro ampliamento 36 kV della SE Terna "Castegnaro"
- Area di impianto
- Cavidotto di connessione 36 kV
- Interferenze cavidotto - Attraversamento corpi idrici
- Interferenze cavidotto - Parallelismo corpi idrici
- Canali e corsi d'acqua