

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

**Al Sig. Sindaco del Comune  
di Medesano**

■ **Permesso di Costruire** - Richiesto nell'ambito del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Ghiaie di Medesano" presentato da MEDESANO SOLARE SRL e localizzato nei Comuni di Medesano e Collecchio (PR)

- ☐ S.C.I.A.
- ☐ Agibilità
- ☐ Rinnovo autorizzazione allo scarico

Il sottoscritto GIOVANNI NERI nato a PIACENZA (PC) il 11/08/1965 e residente a PARMA (PR) in VIA AURELIO NICOLODI n 5-A in qualità di legale rappresentante della MEDESANO SOLARE SRL con sede legale in VIA AURELIO NICOLODI 5/A - 43126 PARMA (PR), C.F./P.I. 02969600341 n. tel. 0521942630 Fax 0521942436, PEC medesano@legalmail.it

### CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico e alla realizzazione delle relative opere necessarie per la regimazione delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate ai sensi del:

- art. 113 del D.Lgs.152/2006
- ☐ D.Lgs.152/99
- ☐ Regolamento Comunale di pubblica fognatura

Nel corpo idrico superficiale denominato "canale della Salute" in loc. Il Chiodo attraverso il ripristino di un fosso agricolo, temporaneamente interrotto dal 2006 al 2022 per le attività estrattive effettuate nell'area limitrofa.

A tale fine allega:

- la "Scheda Assimilabili" compilata in ogni parte e relativa documentazione integrativa
- planimetria su base CTR con indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico con denominazione del corpo idrico recettore in scala 1:2.000;
- planimetria su base catastale con indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico in scala 1:2.000;
- planimetria su foto aerea con indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico in scala 1:1.000;
- planimetria della rete di raccolta acque meteoriche dell'impianto fotovoltaico.

Il sottoscritto dichiara che quanto contenuto nella scheda tecnica informativa allegata corrisponde al vero.

Parma, lì 10/04/2022

Firmato digitalmente  
**MEDESANO SOLARE SRL**  
Giovanni Neri  
(legale rappresentante)

## Scheda Assimilabili - Comune

### NATURA DELL'ATTIVITA'

**Realizzazione impianto fotovoltaico "Ghiaie di Medesano" localizzato nei Comuni di Medesano e Collecchio (PR) e presentato da MEDESANO SOLARE SRL all'interno del Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 per la realizzazione**

### APPROVIGIONAMENTO IDRICO

Provenienza	prelievo idrico in mc/anno			
	n°	per servizi civili	per le lavorazioni	per il raffreddamento
acquedotto				
pozzo ad uso domestico				
pozzo ad uso industriale				
derivazione da superficie				
acque meteoriche di dilavamento non contaminate	1			

### IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO NON NECESSARIO

impianto di raffreddamento —  $\pi$  a secco —  $\pi$  ad umido —  $\pi$  sistema misto  
 risparmio d'acqua —  $\pi$  riciclo totale —  $\pi$  riciclo parziale...% —  $\pi$  nessun riciclo

### NUMERO E PORTATA DEGLI SCARICHI

Provenienza	Portata dello scarico (mc/anno)				
	N°	In acqua superficiale	Sul suolo	In fognatura	In serbatoi a tenuta <sup>1</sup>
w.c., cucine, mense					
acque di lavorazione					
acque di raffreddam.					
acque di rigenerazione <sup>2</sup>					
acque meteoriche di dilavamento non contaminate	1	13.000*			

Scheda Assimilabili - Comune

\* Quantitativo valutato considerando una pioggia media annua di 0,914 mm/m<sup>2</sup> (valore medio misurato alla stazione di Felegara tra il 2013 e il 2020), la superficie dell'area interessata dall'impianto (circa 4,75 ha) e un coefficiente di deflusso pari a 0,3 (per terreni incolti e sterrato non compatto)

<sup>1</sup> I serbatoi interrati devono essere adeguati secondo il DM 20/12/98

<sup>2</sup> si intendono gli scarichi prodotti dalla rigenerazione periodica delle resine di addolcitori



## PERIODICITA'

provenienza	periodicità		
	scarico continuo	discontinuo	occasionale
w.c., cucine, mense az.	π 24 h	π ogni ..... ore	π ogni ..... giorni
acque di lavorazione	π 24 h	π ogni ..... ore	π ogni ..... giorni
acque di raffreddamento	π 24 h	π ogni ..... ore	π ogni ..... giorni
acque di rigenerazione	∕	∕	π ogni ..... giorni
acque meteoriche di dilavamento non contaminate			Saltuario

## NATURA DEL RECAPITO

		In acque superficiali	In fognatura	Sul suolo
	N°	Denominazione corpo idrico	Denominaz. tronco fognario	Identificaz. Mappali n°
w.c., cucine, mense az.				
acque di lavorazione				
acque di raffreddamento				
acque di rigenerazione				
altre.....	1	Canale della Salute - Fg. 7 Mp 215		

## TIPO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE: **NON NECESSARIO**

<input type="checkbox"/> fossa imhoff	<input type="checkbox"/> con degrassatore	<input type="checkbox"/> senza degrassatore
<input type="checkbox"/> filtro batterico	<input type="checkbox"/> aerobico	<input type="checkbox"/> anaerobico
<input type="checkbox"/> biologico	<input type="checkbox"/> chimico-fisico	
<input type="checkbox"/> sub-irrigazione	<input type="checkbox"/> drenata	<input type="checkbox"/> non drenata
<input type="checkbox"/> fitodepurazione	<input type="checkbox"/> a flusso orizzontale	<input type="checkbox"/> a flusso verticale

## DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE:

Lo scarico oggetto della presente richiesta è relativo al ripristino dello scarico di un fosso agricolo che precedentemente al 2006 scaricava le acque meteoriche di parte dei campi agricoli posti in destra idrografica del canale della Salute.

La presente richiesta è necessaria a seguito della riprofilatura del terreno prevista dal progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Ghiaie di Medesano" realizzato per evitare che le acque meteoriche ricadenti nell'area comportino l'allagamento di parte dell'impianto e la Strada Comunale posta a nord dell'area.

Il progetto prevede la realizzazione di fossi di raccolta interni e perimetrali all'impianto che permettano di convogliare tutte le acque meteoriche in un unico fosso e da qui nello scarico nel canale della Salute.

Lo scarico avverrà tramite una condotta autoportante circolare di diametro di 300 mm; per evitare l'erosione del canale della Salute nel punto di scarico delle acque si prevede la posa di massi ammorsati nel calcestruzzo a valle e a monte del punto di scarico per almeno 3 metri per lato.

Infine per evitare la risalita delle acque dal canale della Salute nel fosso in progetto si prevede al termine della condotta la posa di una valvola di non ritorno (valvola Clapèt); in tale situazione il fosso perimetrale in progetto permetterà una parziale laminazione delle acque meteoriche ricadenti nell'area.

## MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON CONTRASSEGNO TELEMATICO

Domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.152/2006 relativo al Permesso di Costruire richiesto nell'ambito del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Ghiaie di Medesano" presentato da MEDESANO SOLARE SRL e localizzato nei Comuni di Medesano e Collecchio (PR)

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

**trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del  
DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**




Cognome <b>Neri</b>	Nome <b>Giovanni</b>	
Nato a <b>Piacenza</b>	Prov. <b>PC</b>	il <b>11/08/1965</b>
Residente in <b>Parma</b>	Prov. <b>PR</b>	CAP <b>43126</b>
Vai A. Nicolodi		n. <b>5/2</b>
Tel.0521942630	Fax <b>0521 942636</b>	Cod. <b>NREGNN65M11G5</b> Fisc. <b>35D</b>
Indirizzo PEC <a href="mailto:medesano@legalmail.it">medesano@legalmail.it</a>		
IN QUALITA' DI		
<input type="checkbox"/> Persona fisica <input type="checkbox"/> Procuratore Speciale		
<input checked="" type="checkbox"/> Legale Rappresentante della Persona Giuridica <b>MEDESANO SOLARE S.r.l.</b>		
DICHIARA		
<p><input checked="" type="checkbox"/> che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo, a tal proposito dichiara inoltre che la <b>marca da bollo di euro 16 applicata IDENTIFICATIVO n. 01180096047432 e data 28/02/2022</b></p>		
<p><input checked="" type="checkbox"/> di essere a conoscenza che la <b>Regione Emilia Romagna</b> potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.</p>		

Parma, 10/04/2022

Il Legale Rappresentante  
Giovanni Neri  
(firmato digitalmente)



r\_etro.Giunta - Prot. 22/04/2022.0398526.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da NERI GIOVANNI

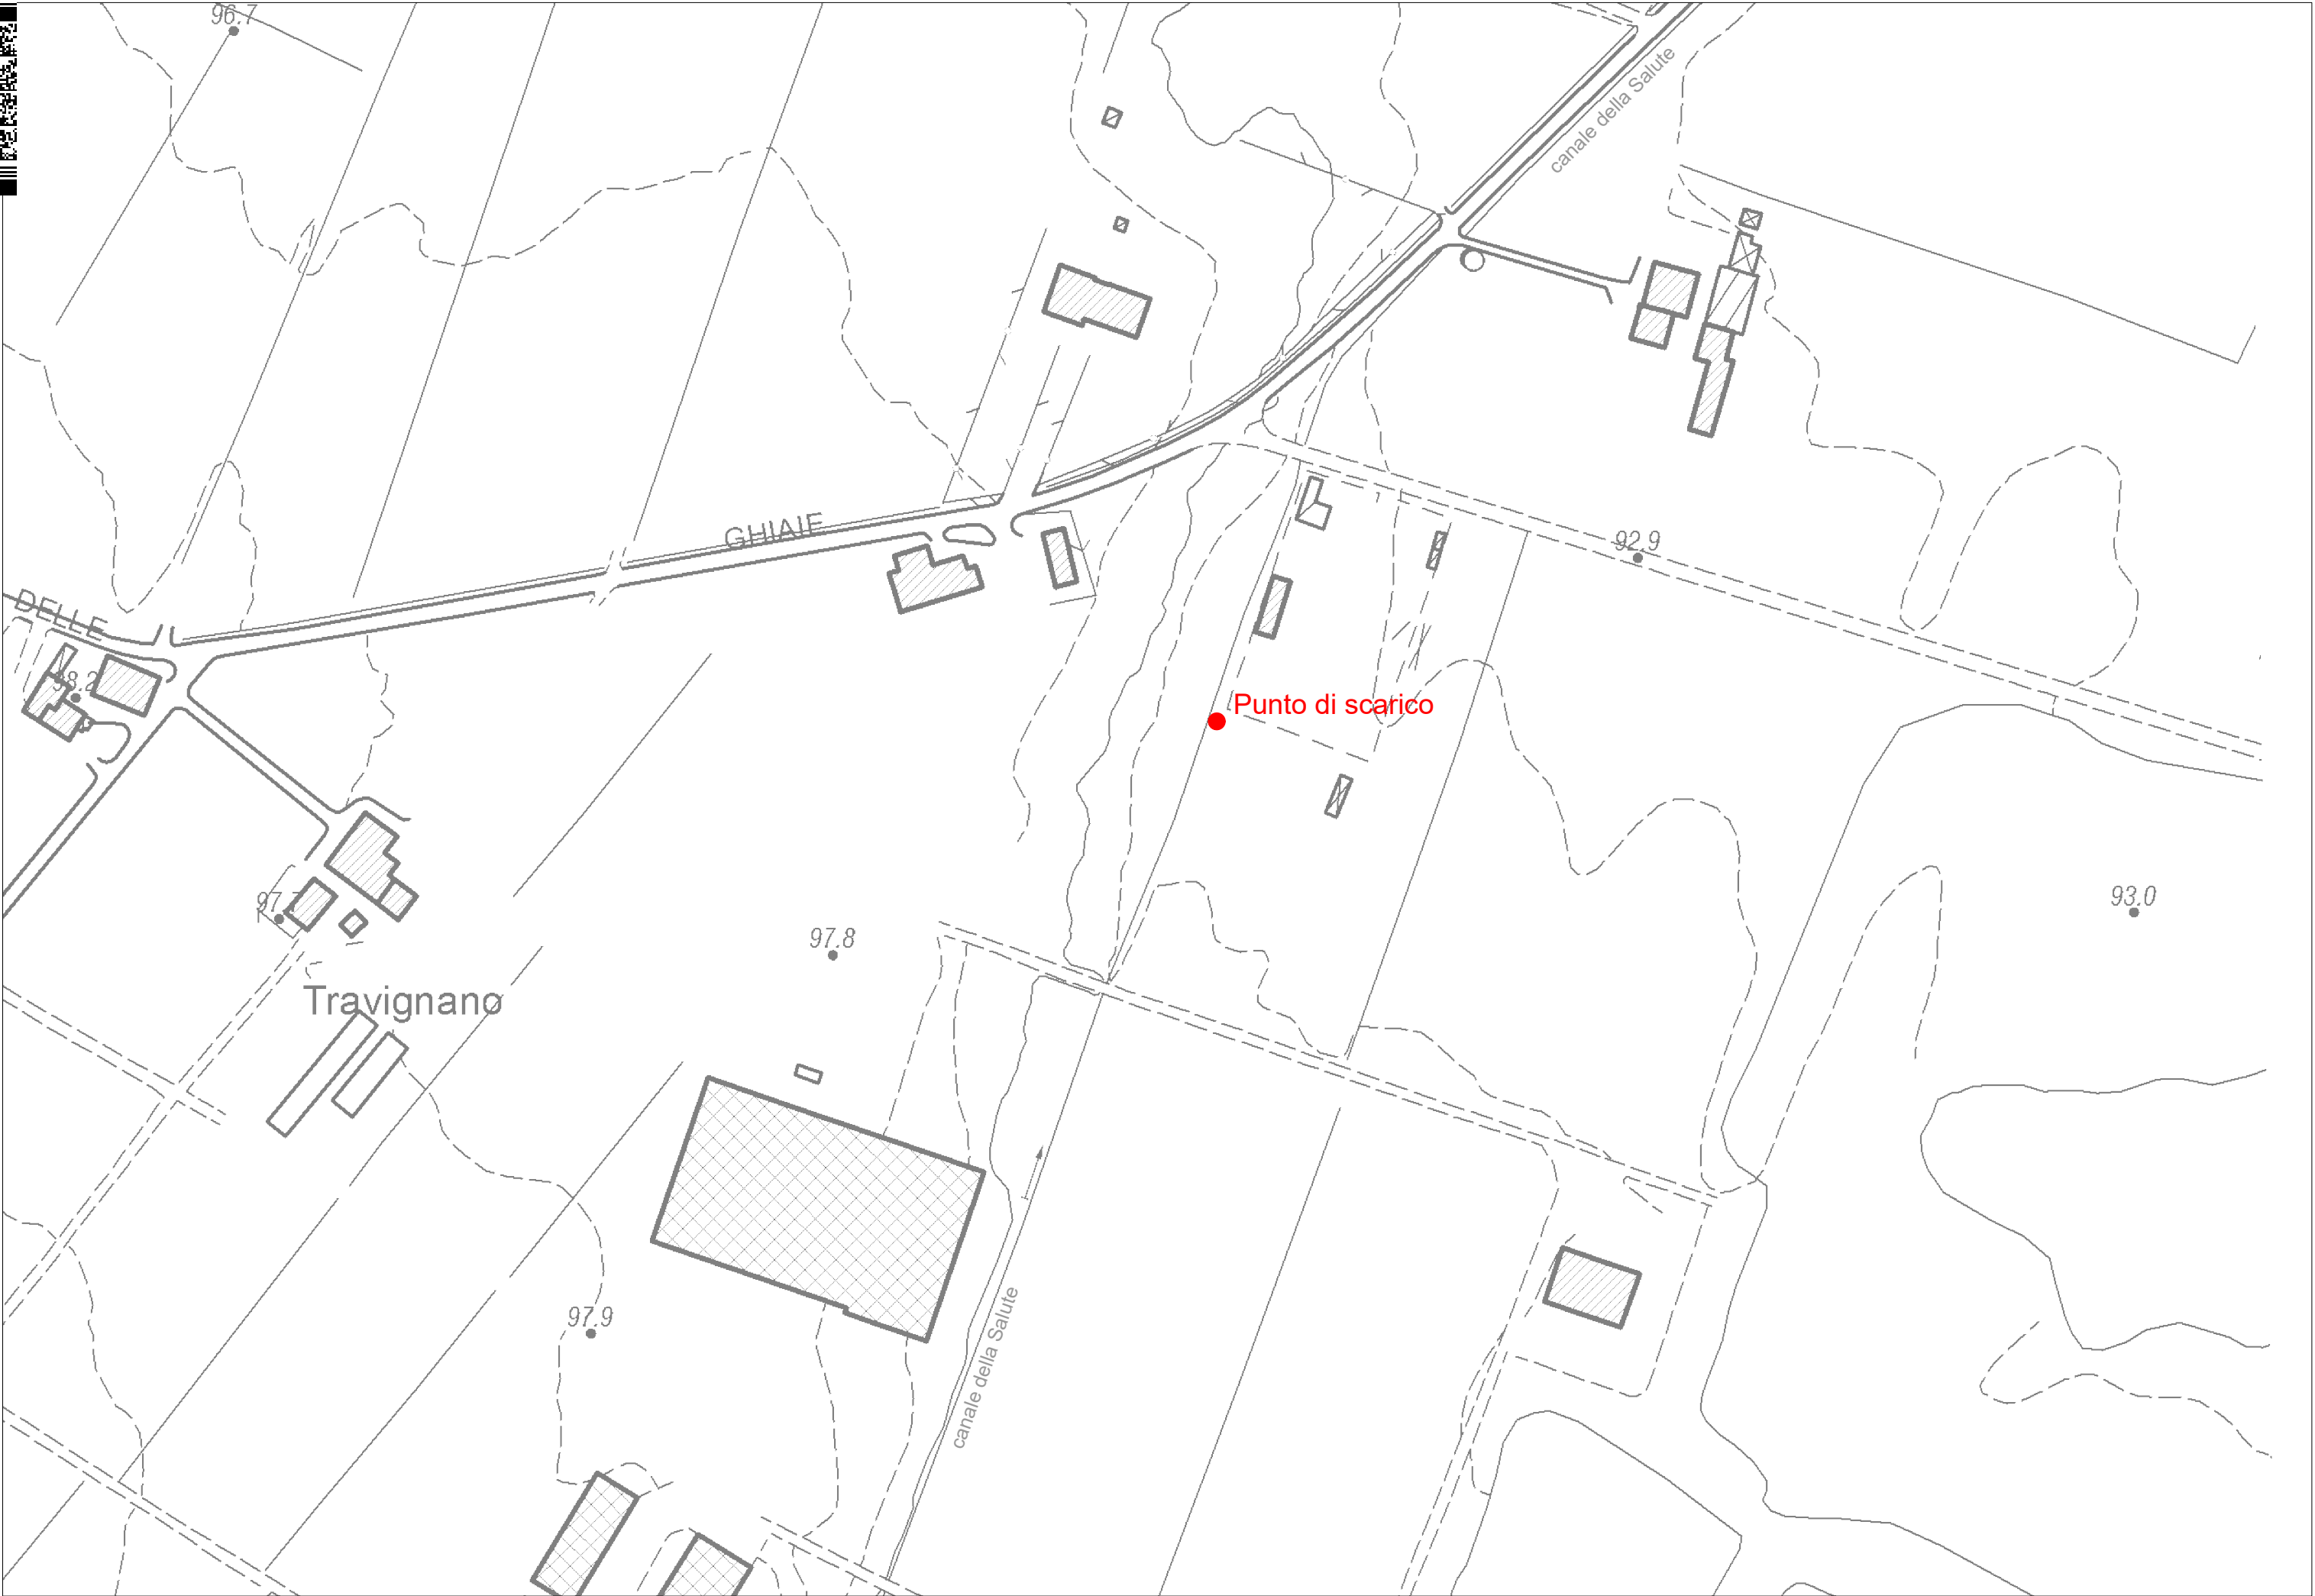

INQUADRAMENTO SU CTR DELL'AREA OGGETTO DI OCCUPAZIONE - Scala 1:2.000









r\_etro.Giunta - Prot. 22/04/2022.0398526.F Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da NERI GIOVANNI





