

	PROGETTISTA  Tecnologia Ricerca Rischi	COMMESSA NQ/R22178	UNITA' -
	LOCALITA' RAVENNA (EMILIA ROMAGNA)	DIS-MEC-D-13000	
	PROGETTO / IMPIANTO FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti		Rev. 1


Rif. TRR: 72341

EMERGENZA GAS
INCREMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE (DL 17.05.2022, n. 50)
FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti

Rapporto Preliminare di Sicurezza
per la fase di Nulla Osta di Fattibilità (NOF)
ai sensi del D.Lgs. 105/15

Allegato A.1.2
Planimetria Dei Confini Dello Stabilimento

1	Emissione per permessi	V. Romano	A. Romano	G. Romano	23/09/2022
0	Emissione per permessi	A. Visigoti	A. Romano	G. Romano	06/07/2022
Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data

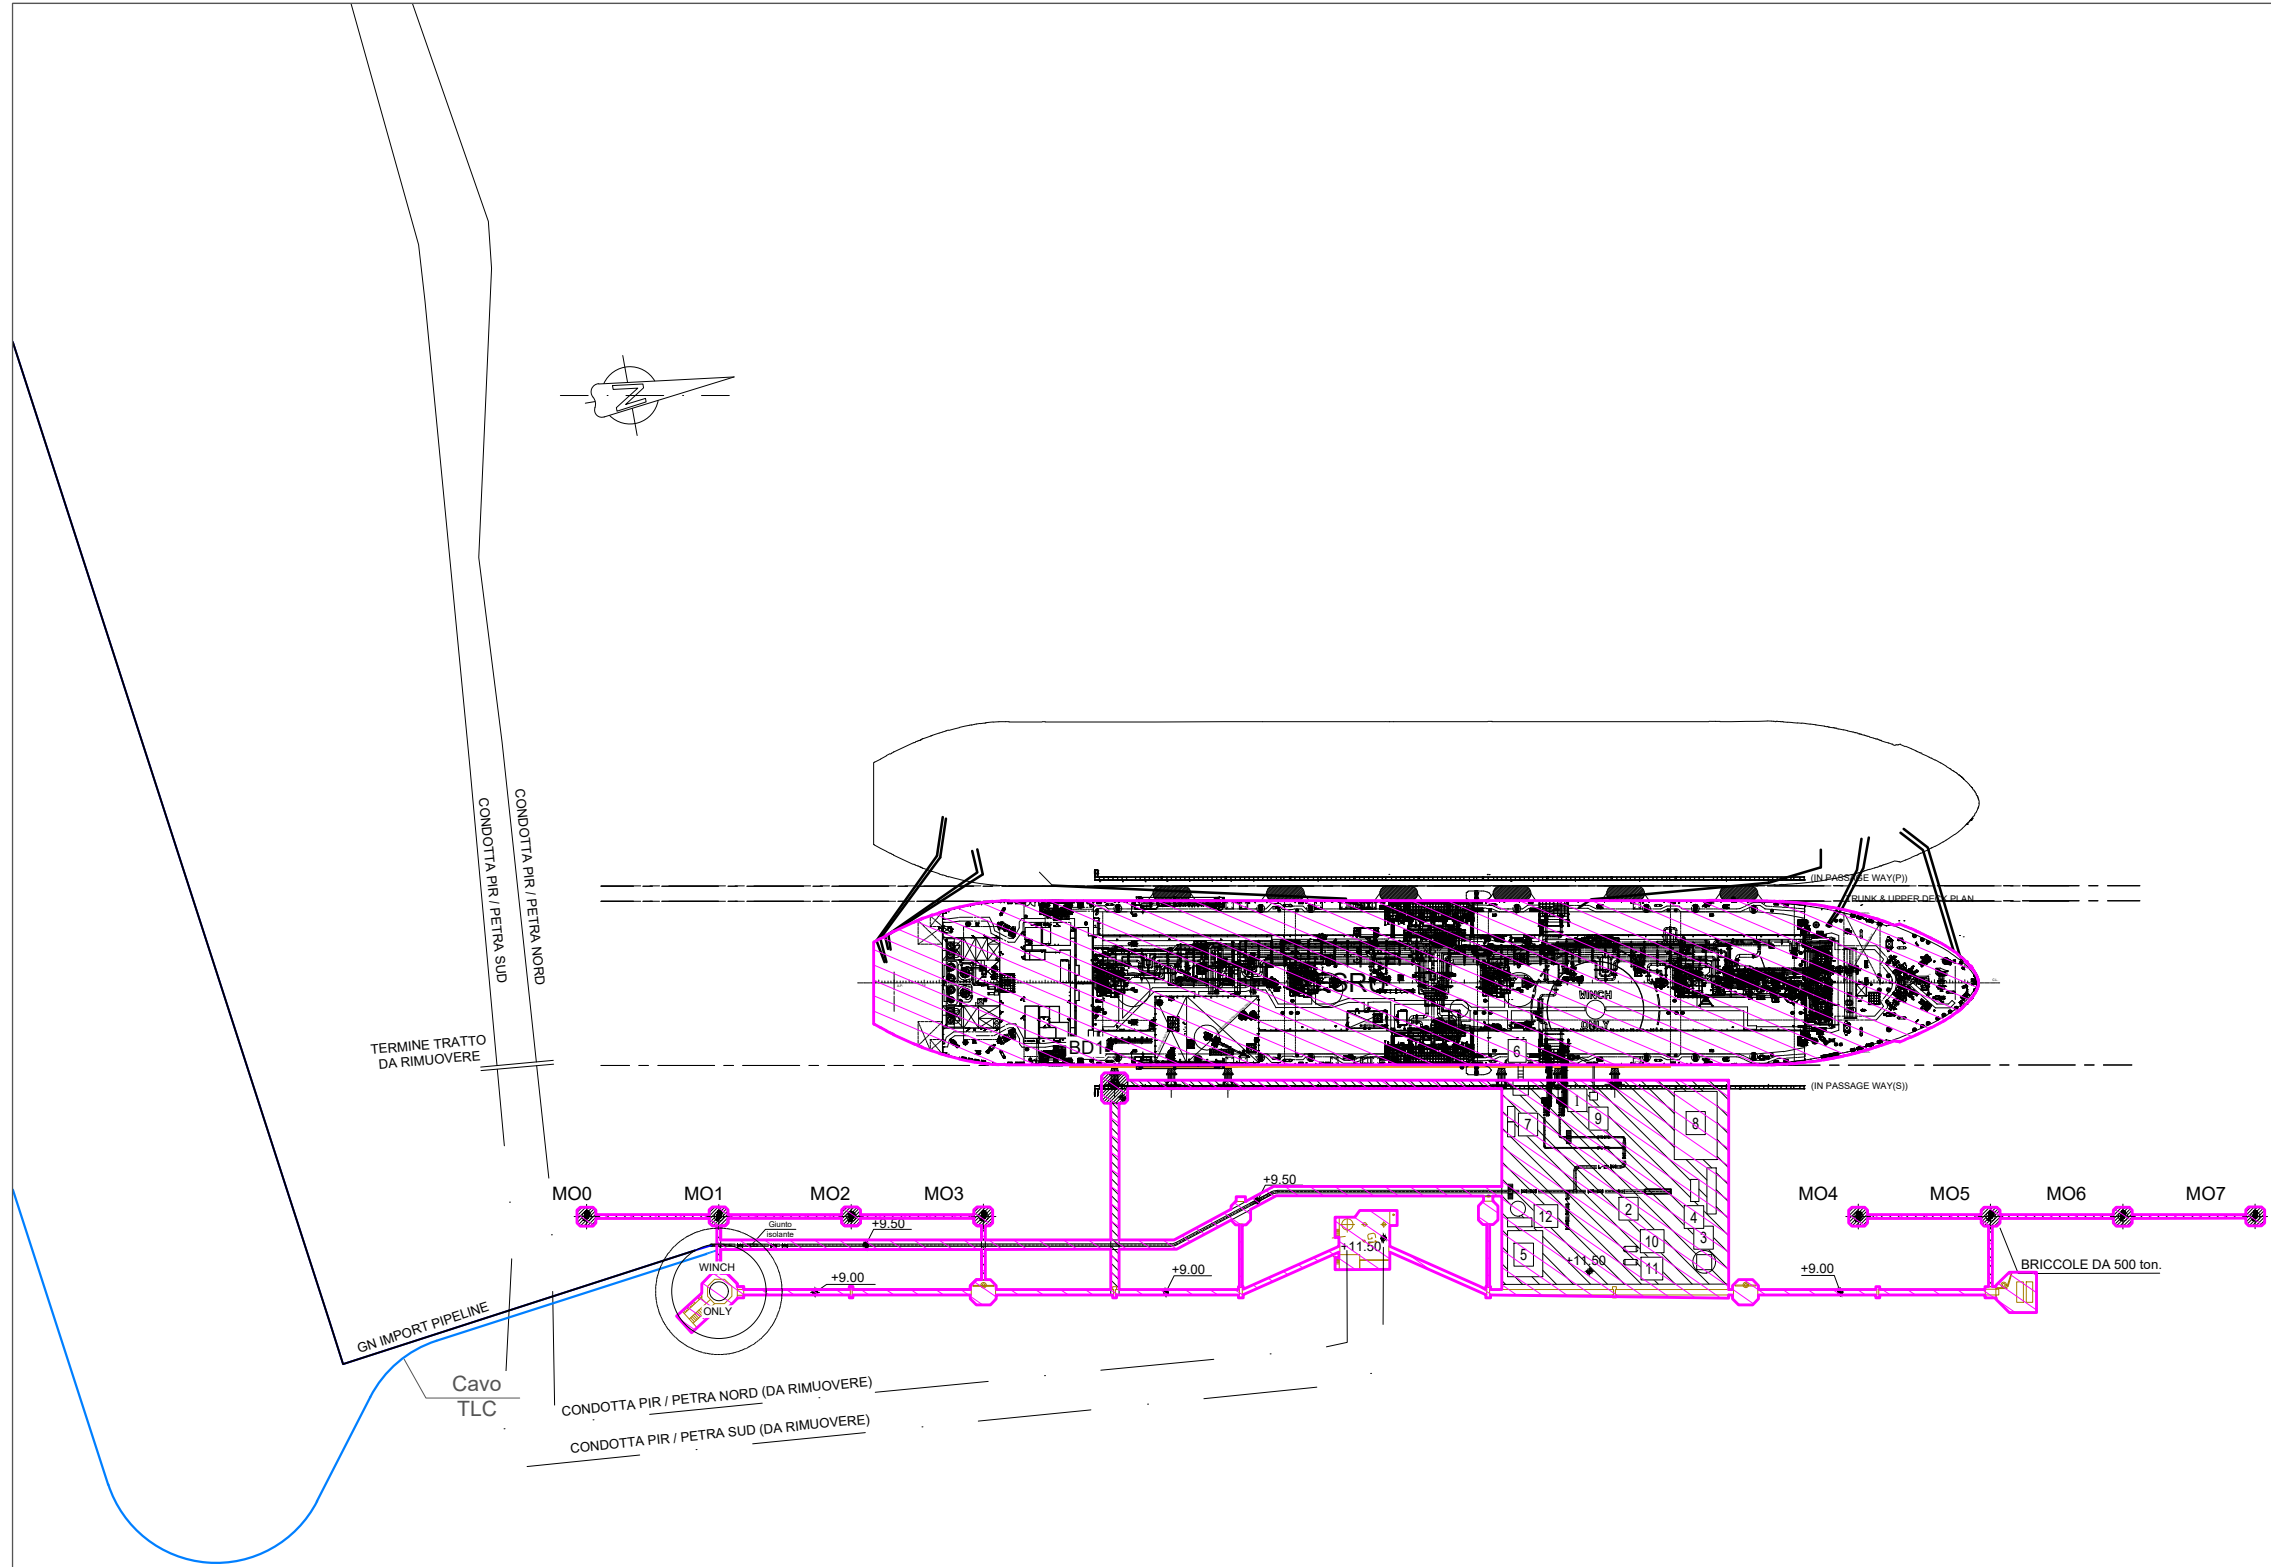

LEGENDA

Battery limits terminale

Opere connesse

ELENCO APPARECCHIATURE

- 1) Bracci di carico
- 2) Trappola
- 3) Sistema di sfiato (vent)
- 4) Generatore di emergenza e serbatoio diesel
- 5) Locale pompe antincendio
- 6) Scalandrone
- 7) Skid bombole azoto
- 8) Cabinato di controllo
- 9) ESD link e cavo alimentazione elettrica
- 10) Serbatoio drenaggi vent
- 11) Serbatoio raccolta drenaggi
- 12) Serbatoio riserva idrica

01	23/09/22	SECONDA EMISSIONE	MF-DA	AV	GR
00	04/07/22	PRIMA EMISSIONE	MF-DA	AV	GR
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Proprietario		Progettista	Disegno		
snam		Tecnologia Ricerca Rischi	DIS-MEC-D-13000		
ALLEGATO AL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA - EDIZIONE 2022 Allegato A.1.2 - Planimetria dei confini dello stabilimento Confini (battery limits) del Terminale. ALTERNATIVA A - soluzione con cassoni			Revisione	00	
			Comm.	NQ/R22178	
			Cod. tec.	-	
			Scala	1:1500	