




Comune di RAVENNA/A F.14 sviluppo Z

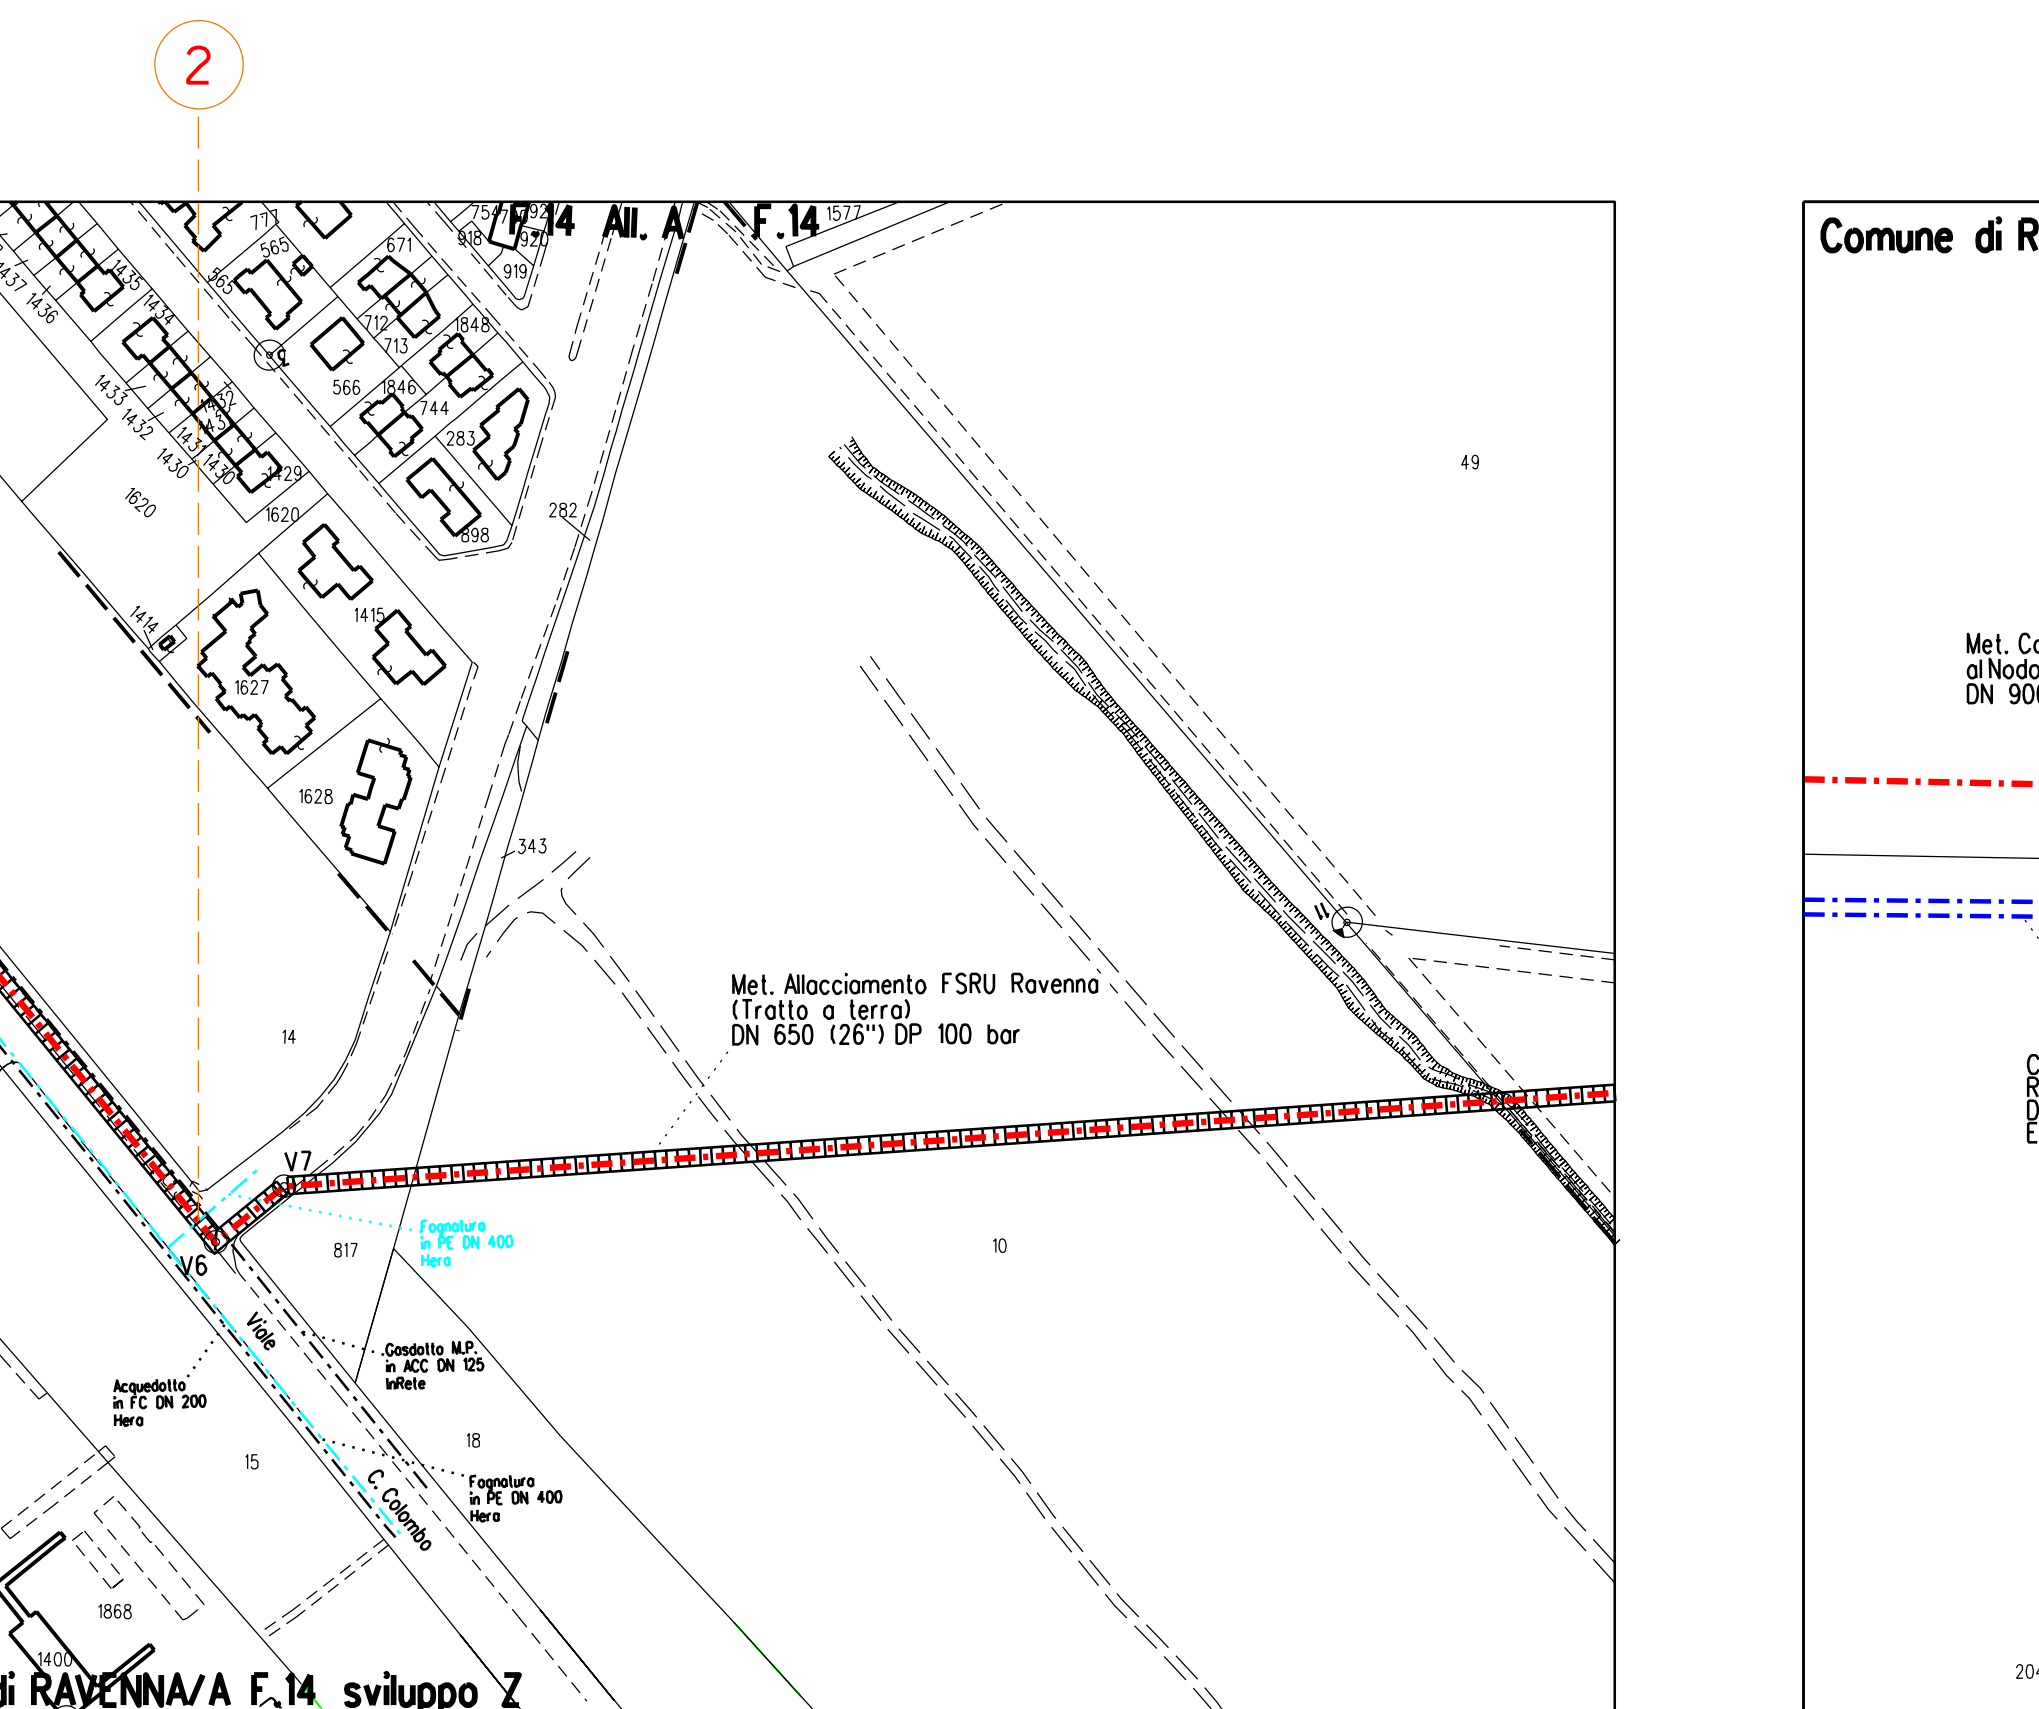


Comune di RAVENNA/A F.14 sviluppo Z

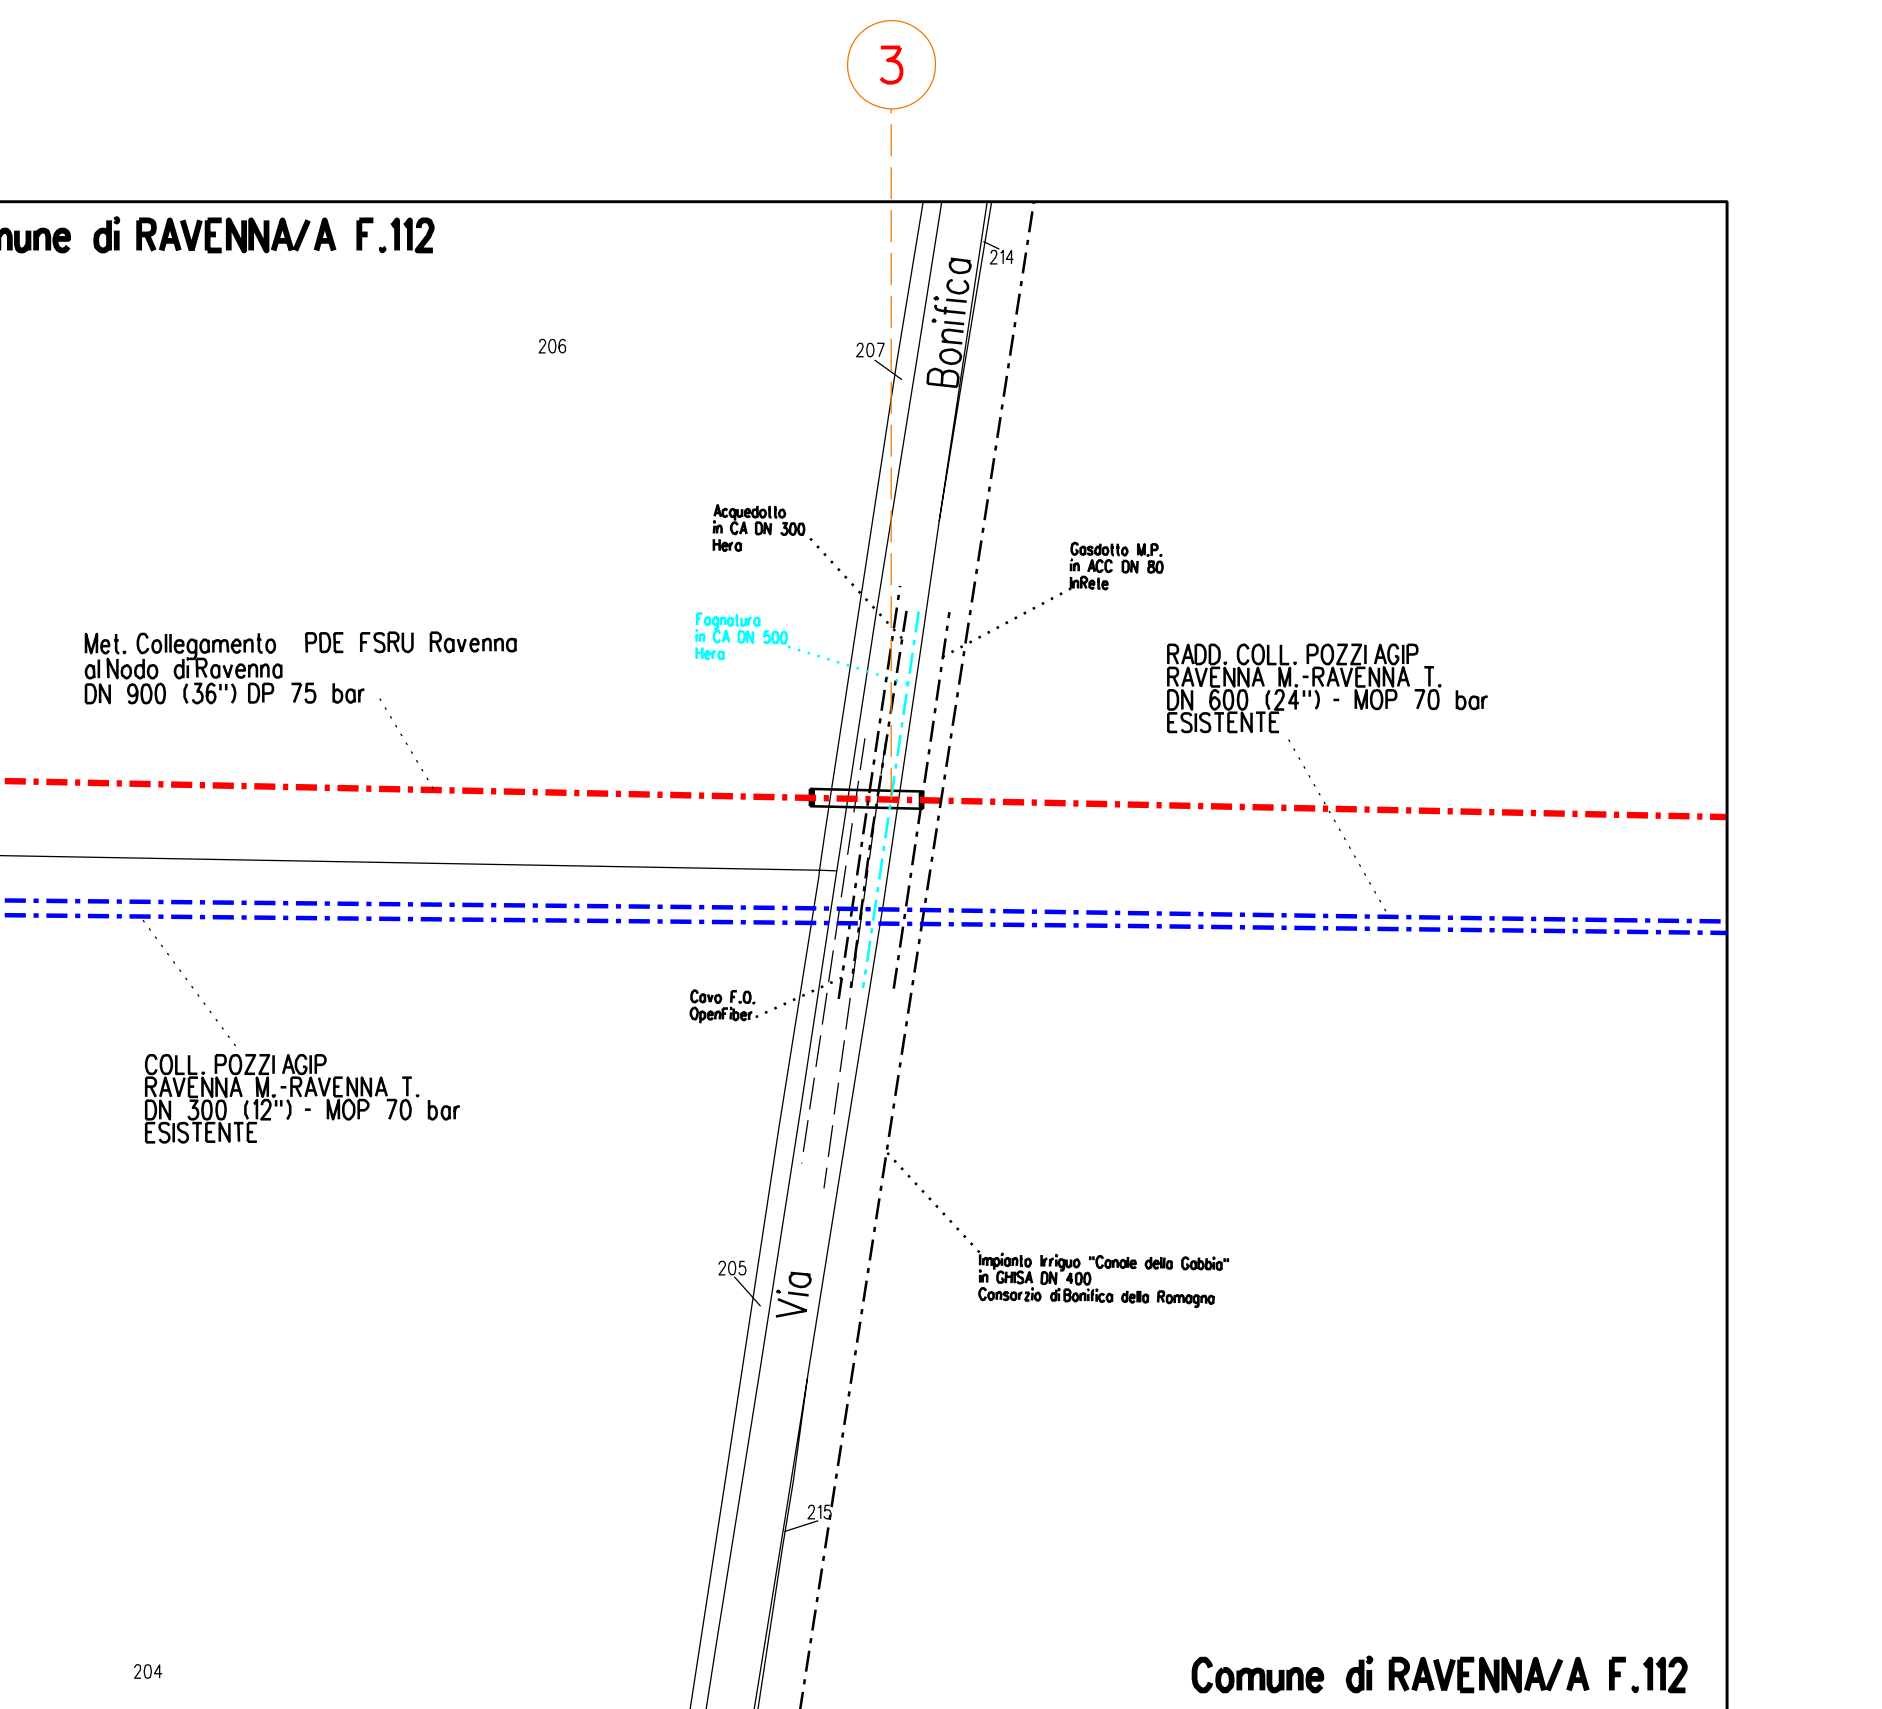


Comune di RAVENNA/A F.112

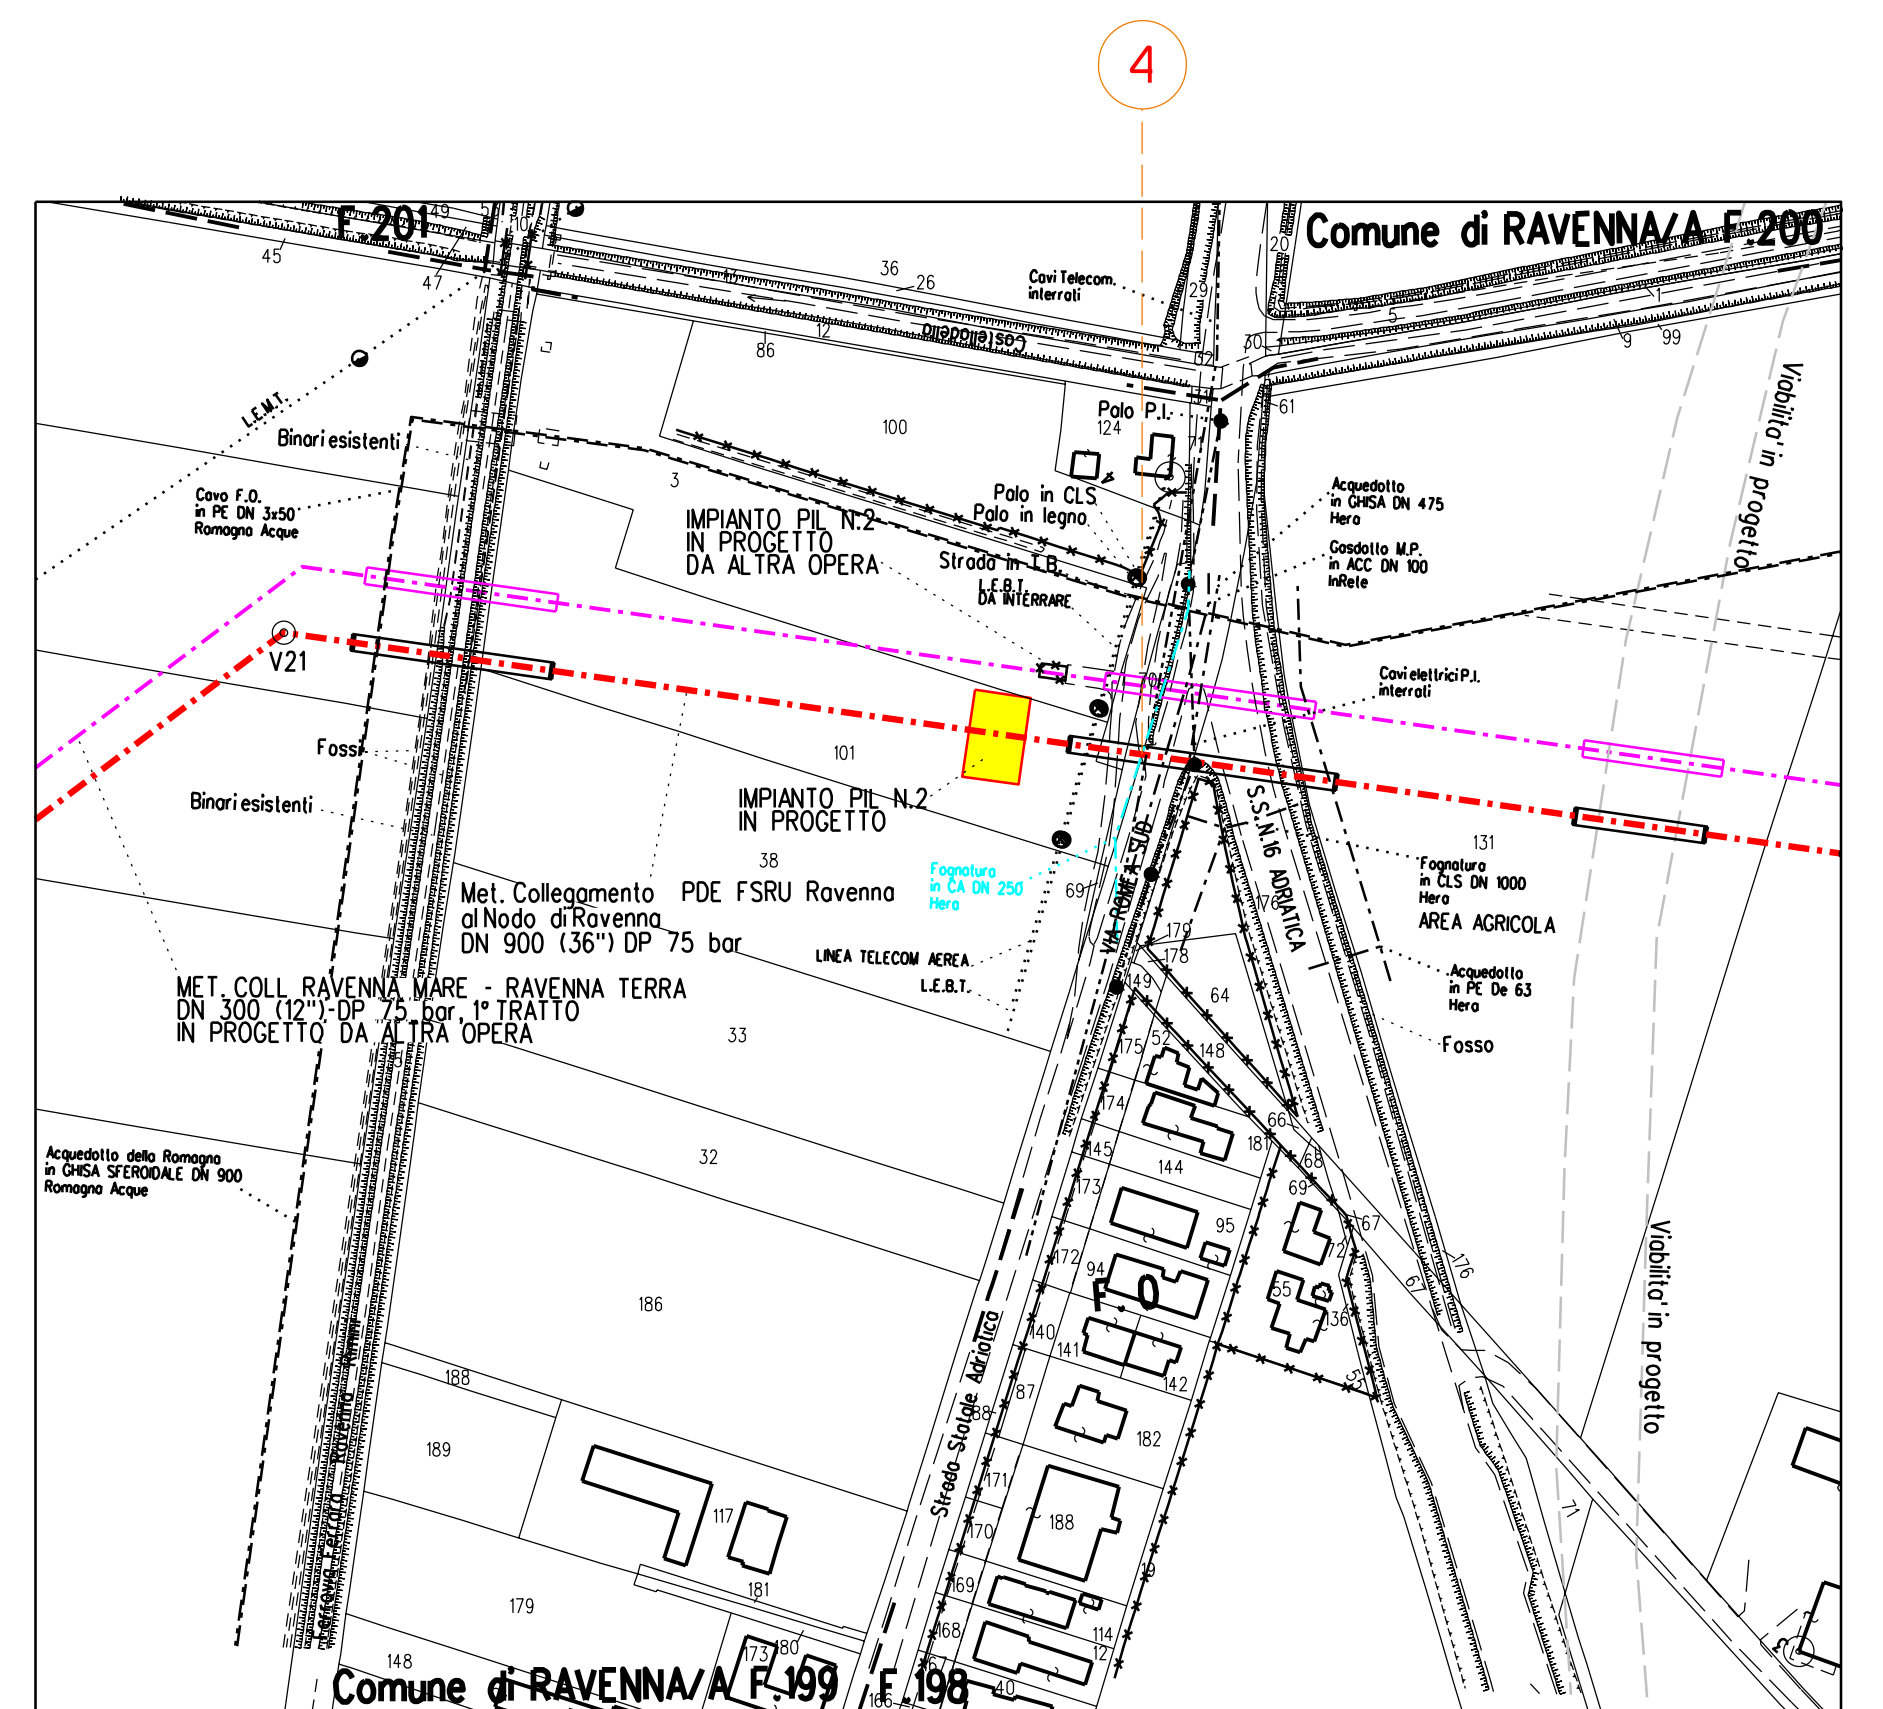


Comune di RAVENNA/A F.201

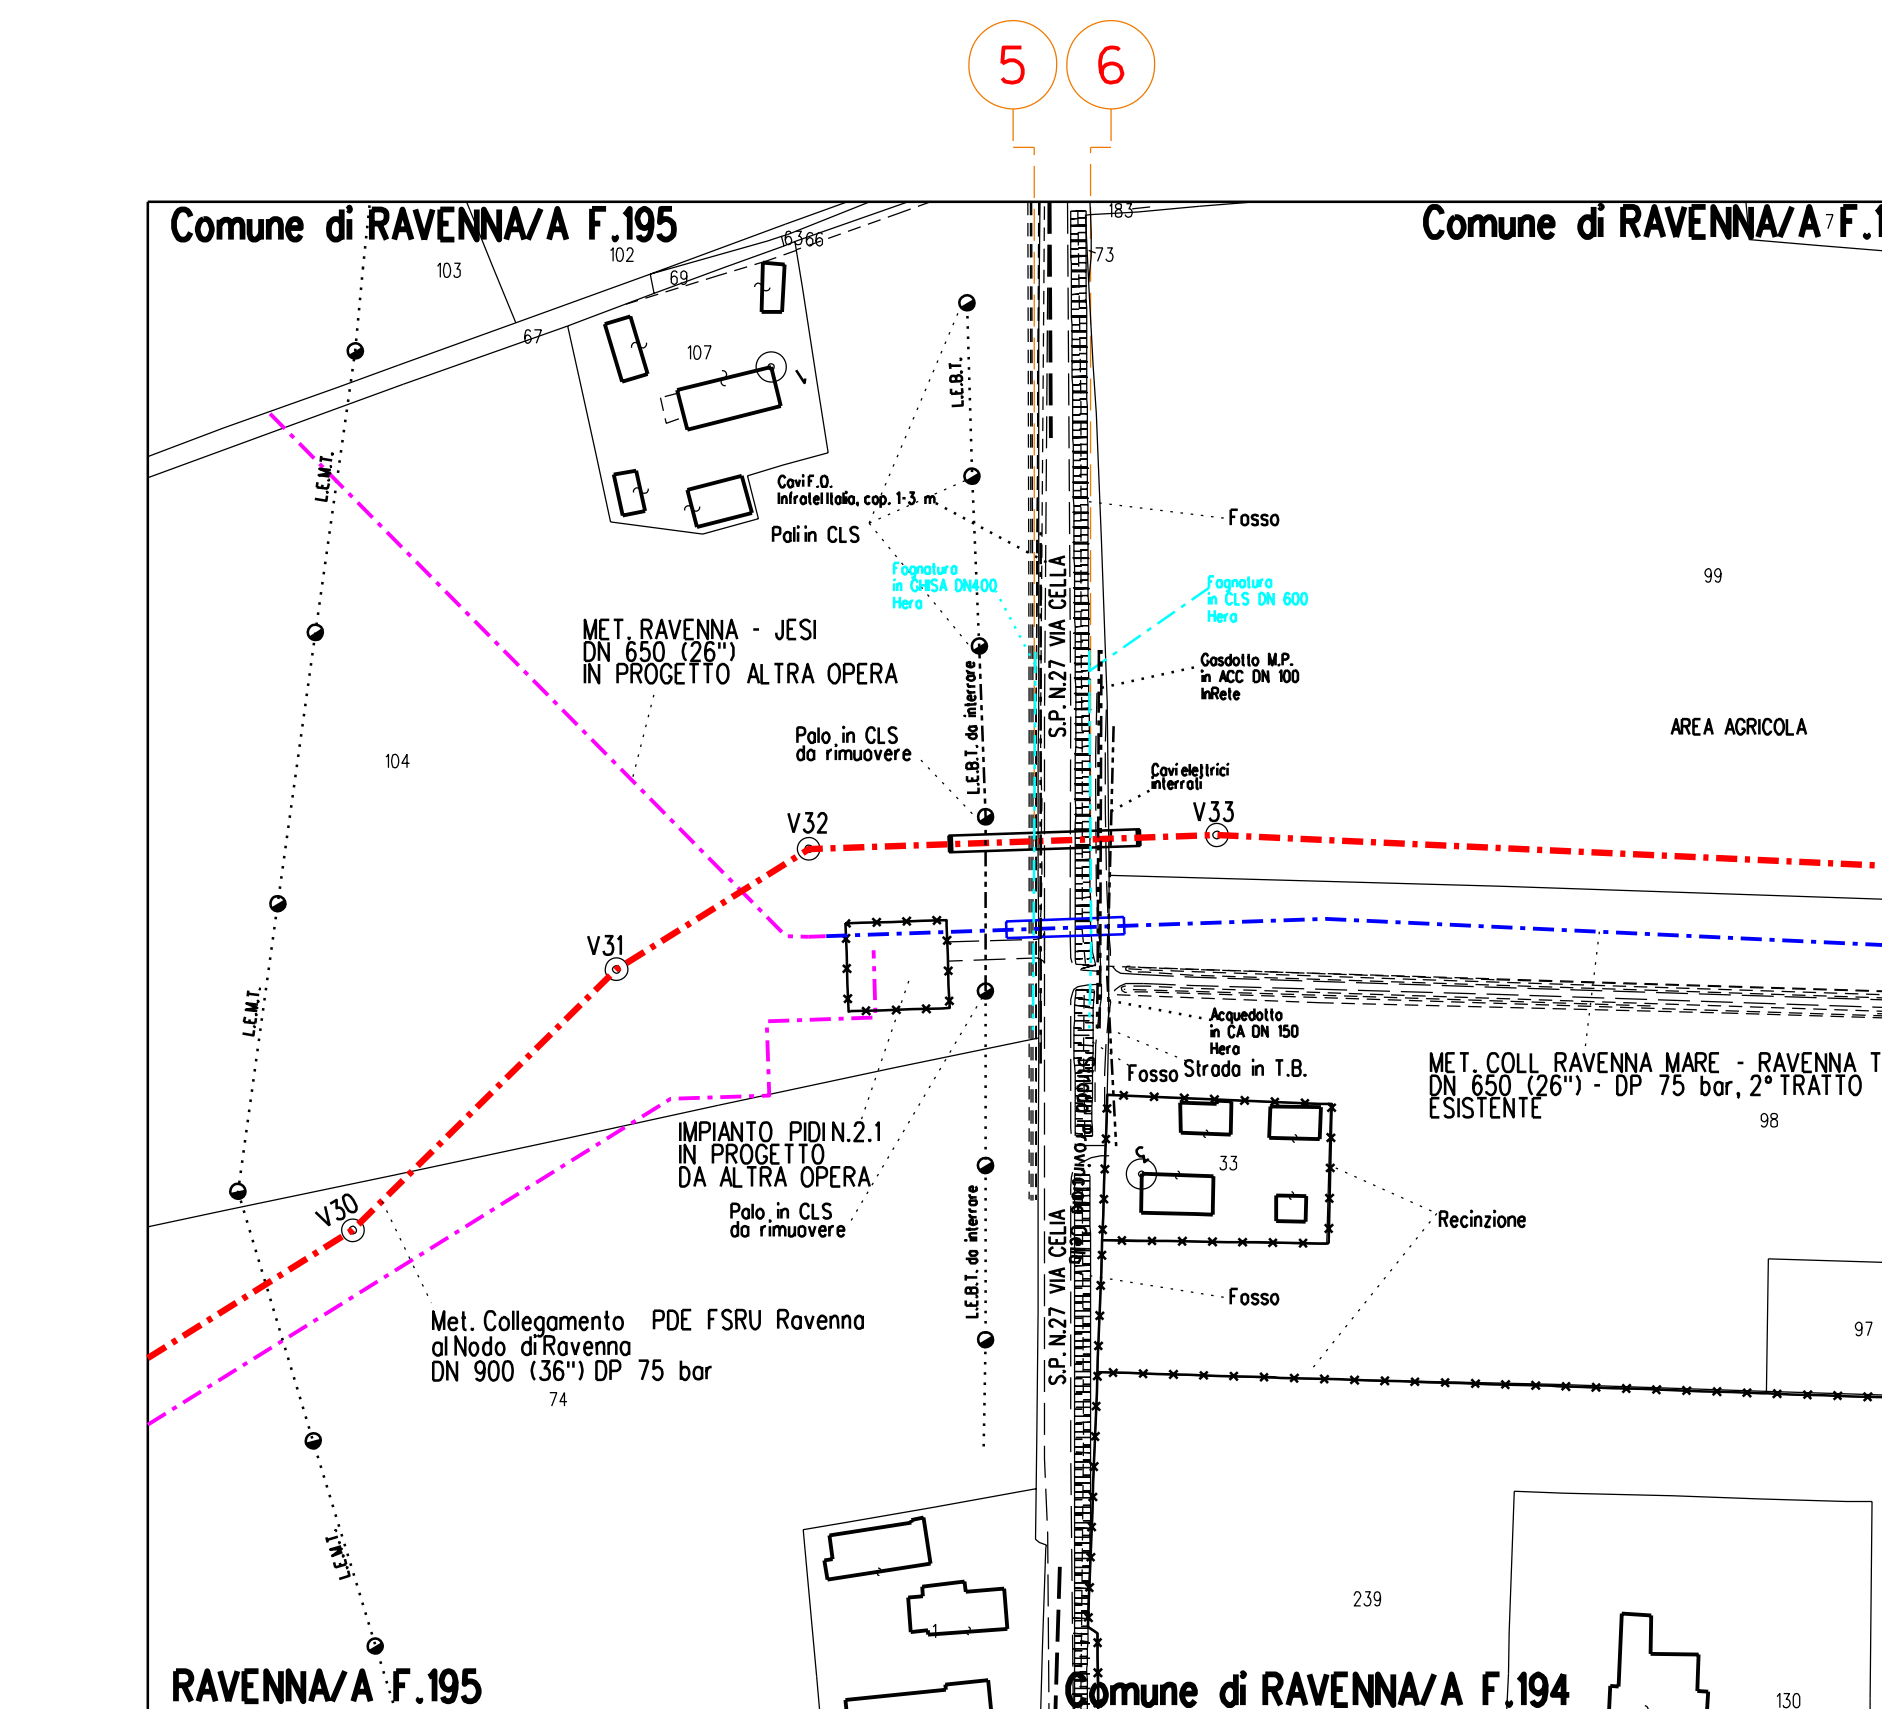


RAVENNA/A F.195

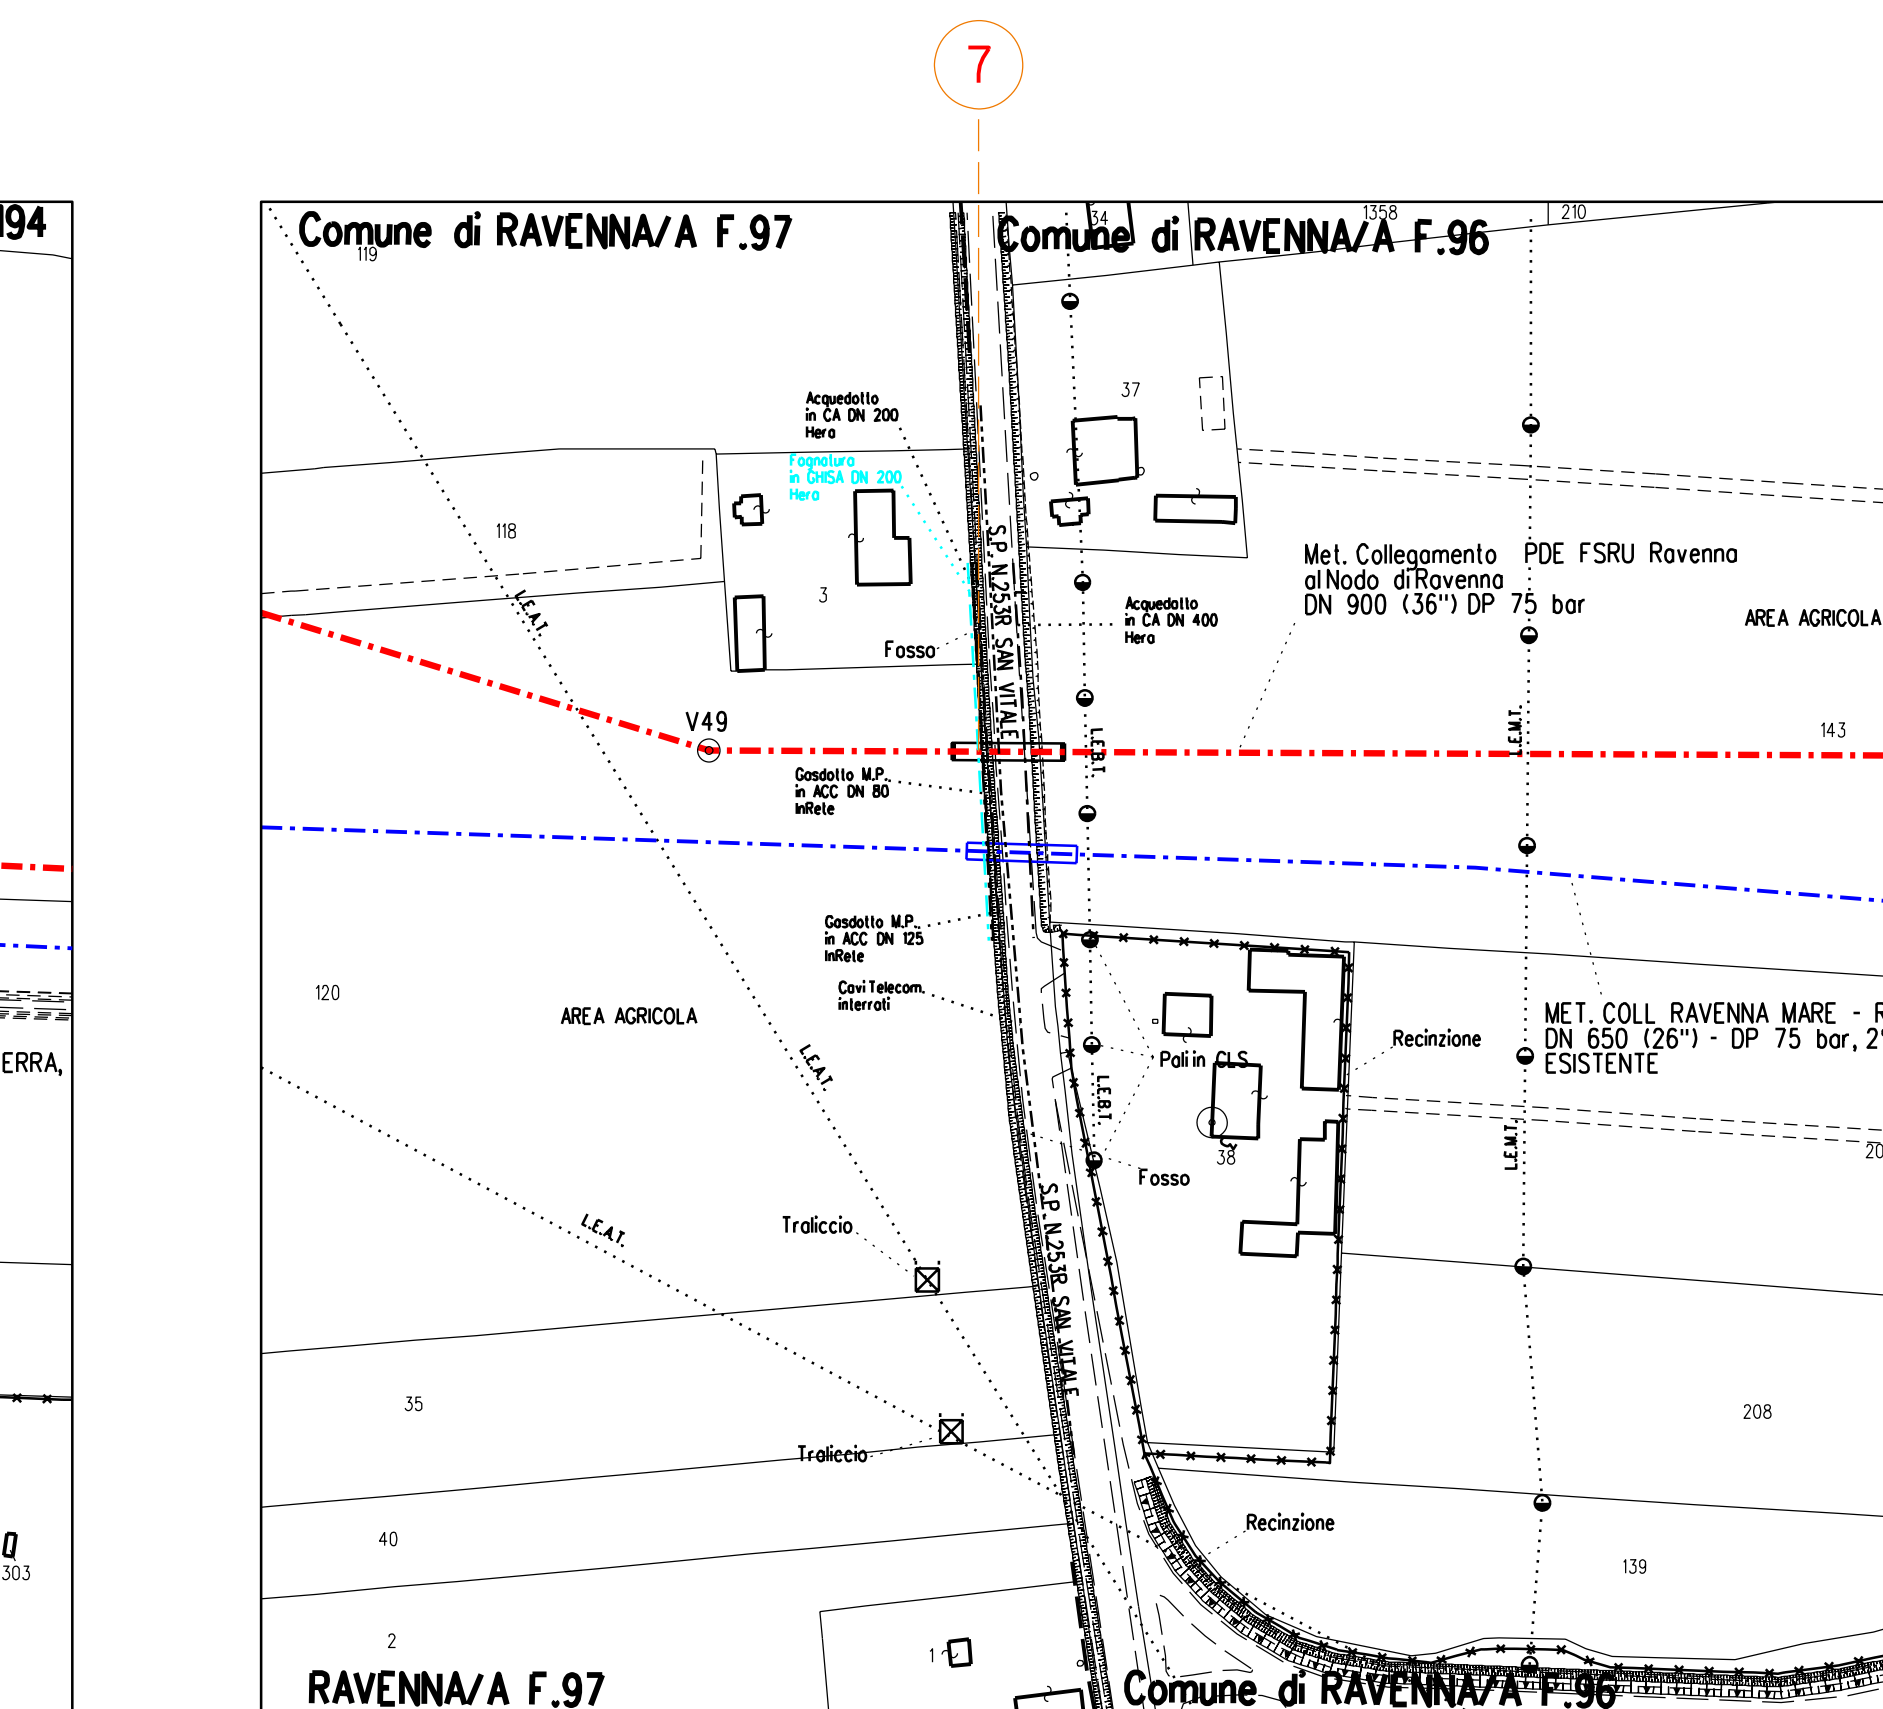

Comune di RAVENNA/A F.194

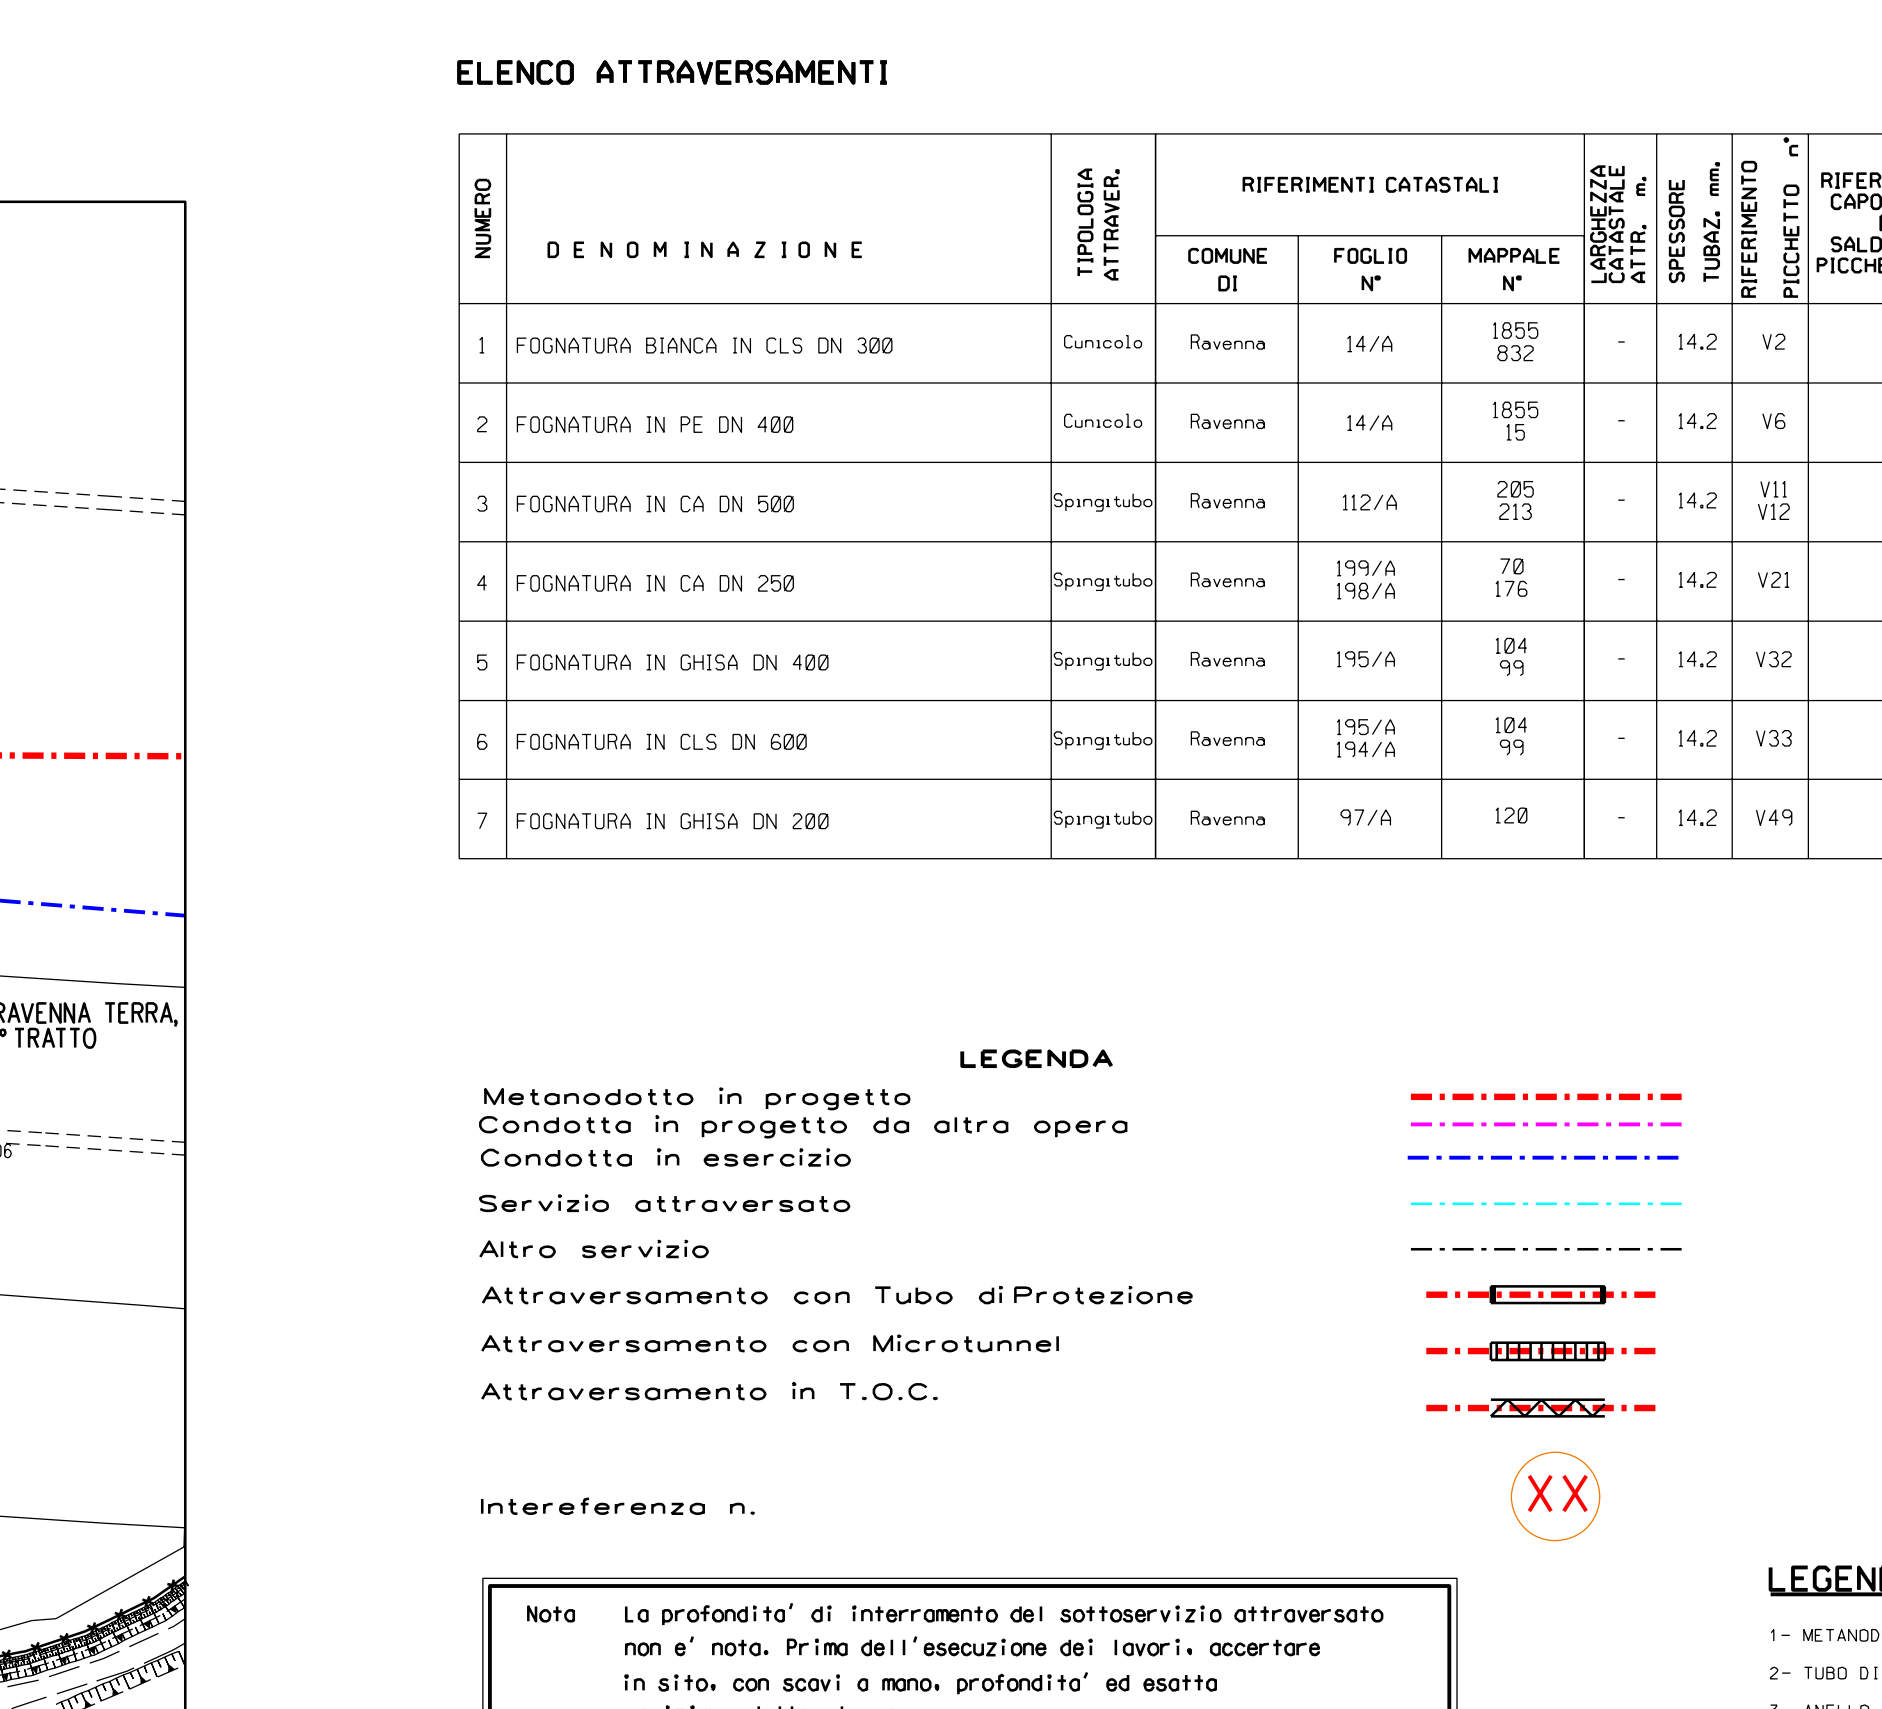

RAVENNA/A F.97

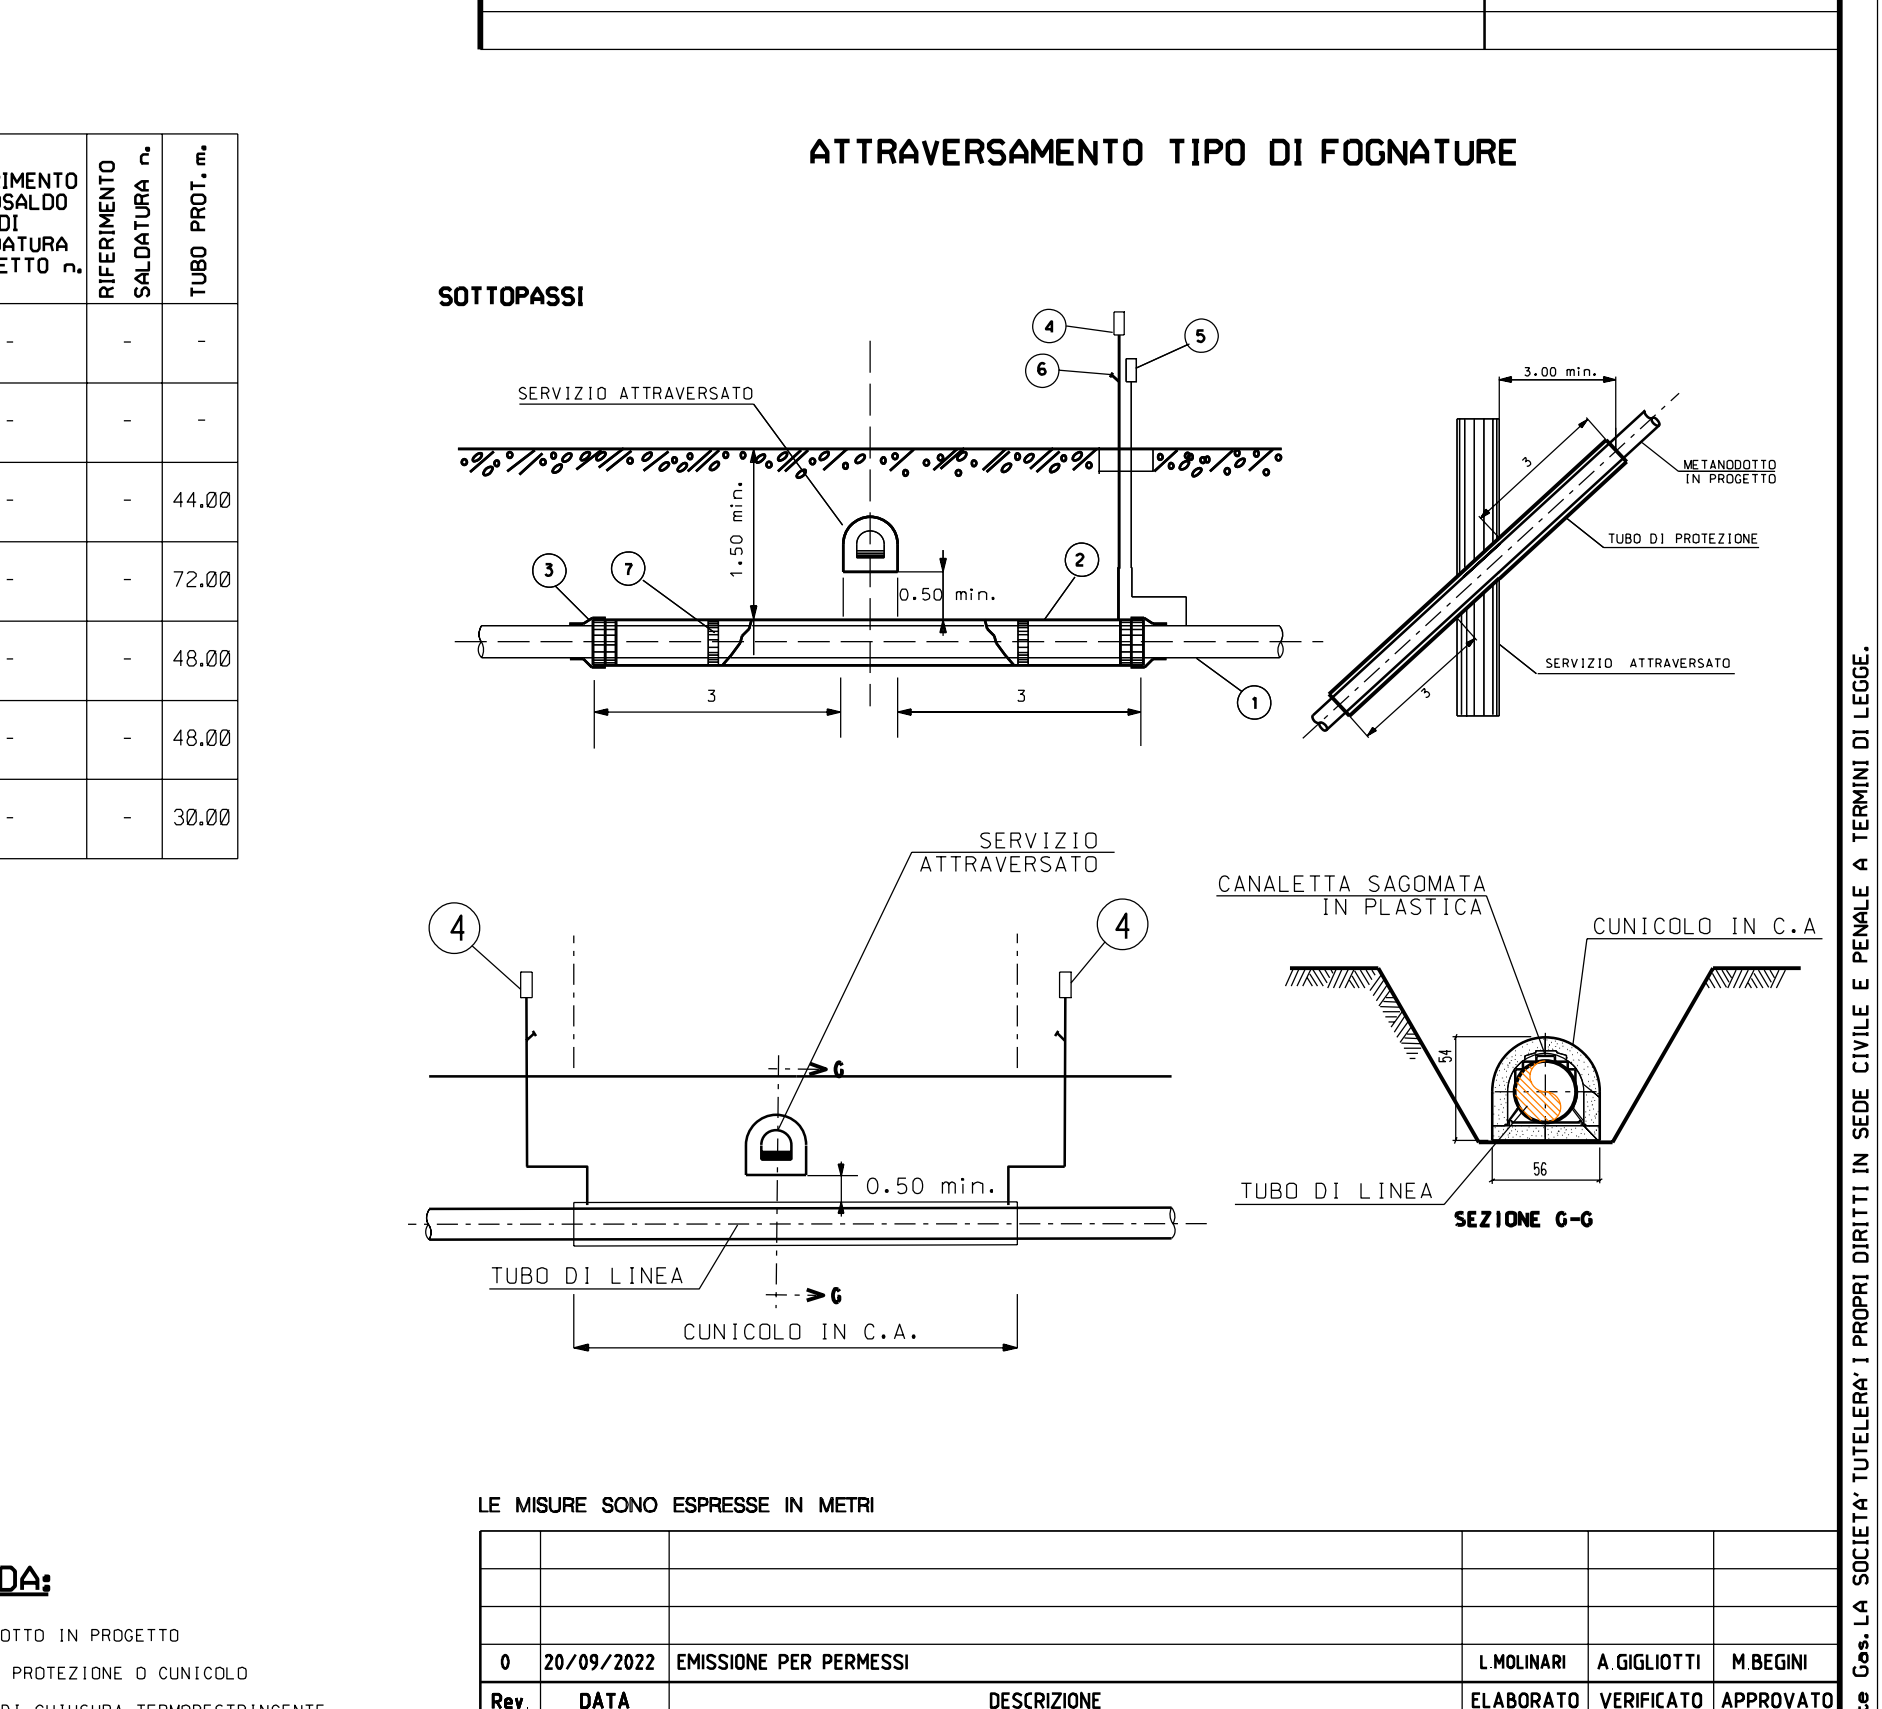

Comune di RAVENNA/A F.96

ELENCO ATTRAVERSAMENTI

NUMERO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA ATTRAVER.	RIFERIMENTI CATASTALI			SPESSORE TUBO (mm)	RIFERIMENTO PICCHETTO	RIFERIMENTO CAPOSALDO DI SALDATURA	RIFERIMENTO SALDATURA	TUBO PROT. m
			COMUNE DI	FOGLIO N°	MAPPALE N°					
1	FOGNATURA BIANCA IN CLS DN 300	Cunicolo	Ravenna	14/A	832	-	14,2	V2	-	-
2	FOGNATURA IN PE DN 400	Cunicolo	Ravenna	14/A	1855	-	14,2	V6	-	-
3	FOGNATURA IN CA DN 500	Spingitubo	Ravenna	112/A	295	-	14,2	V11	-	44,00
4	FOGNATURA IN CA DN 250	Spingitubo	Ravenna	198/A	78	-	14,2	V21	-	72,00
5	FOGNATURA IN GHISA DN 400	Spingitubo	Ravenna	195/A	104	-	14,2	V32	-	48,00
6	FOGNATURA IN CLS DN 600	Spingitubo	Ravenna	195/A	104	-	14,2	V33	-	48,00
7	FOGNATURA IN GHISA DN 200	Spingitubo	Ravenna	97/A	120	-	14,2	V49	-	30,00

LEGENDA

- Metanodotto in progetto
- Condotto in progetto da altra opera
- Condotto in esercizio
- Servizio attraversato
- Altro servizio
- Attraversamento con Tubo di Protezione
- Attraversamento con Microtunnel
- Attraversamento in T.O.C.




Interferenza n.

LEGENDA:


- 1- METANODOTTO IN PROGETTO
- 2- TUBO DI PROTEZIONE O CUNICOLO
- 3- ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4- APPARECCHIO DI SFILATO
- 5- CASSETTA A PIANTANA P.E.
- 6- PRESA SEGNALEAZIONE FUGA GAS
- 7- DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI FOGNATURE

SOTTOPASSI

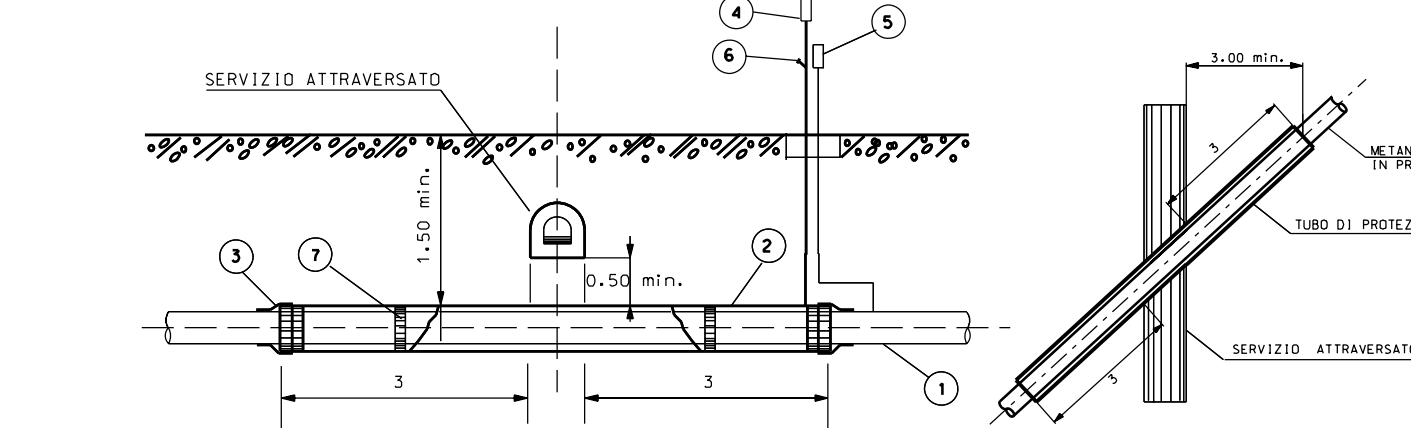

SEZIONE G-G

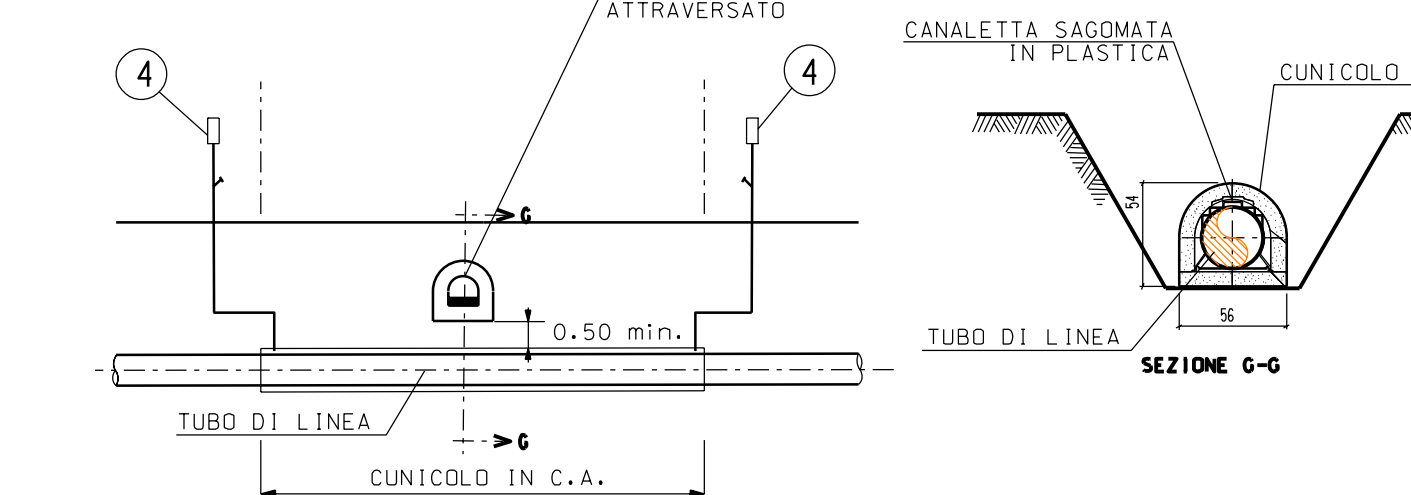

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

Rev	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	20/09/2022	EMISSIONE PER PERMESSI	L.MOLINARI	A.GIULIOTTI	M.BIGINI
1		PROGETTISTA	COMMESSA	CODICE TECNICO	
		Met. Allacciamento FSRU Ravenna (Tratto a terra) DN 650 (26'') DP 100 bar	DIS. N.		
		Met. Collegamento PDE FSRU Ravenna al Nodo di Ravenna DN 900 (36'') DP 75 bar	ST-11E-37263		
		ATTRAVERSAMENTO TIPO DI FOGNATURE DI COMPETENZA HERA S.P.A.	REVISIONE	0	
			FG	1	1
			SCALA	1:2000	